

Localisation	DANS LT CF0 BCN.E.01.001
Régime du neutre	TNS
Tension	400V
Origine	TG-BC-PT :Colonne ON/NE
Disjoncteur amont	MSX100F Micrologix 2.2 100A 4P30
IK3 IK1	1.4 KA 1 KA
Bornier	Toutes section <16mm ²
Type TD	ARMOIRE

F	MAJ DOE	M.RIAHI 13/10/2010
E	DOE	M.RIAHI 23/07/2010
D	MAJ SUITE VISA IOSIS N°149	M.RIAHI 28/12/2009
C	MISE A JOUR	A.Y 16/10/2009
B	MISE A JOUR	M.RIAHI 07/07/2009
A	CREATION	M.RIAHI 20/05/2009
Indices	Modifications	Nom Dates

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
DE DIJON



BOCAGE CENTRAL





Bourgogne

TABLEAU DIVISIONNAIRE
1ER ETAGE
TD ONDULE: ON-NE/1

Maitre d'ouvrage C.H.U DIJON	5 bd Jeanne d'Arc B.P. 77 908 - 21 079 DIJON Cedex	tél. 03.80.29.30.31 fax 03.80.29.34.21 e-mail : maitre.maigro@chu-dijon.fr
Assitant Maitre d'Ouvrage ICADE G3A	78 rue de la Vierge 69 425 LYON Cedex 03	tél. 04.78.95.86.72 fax 04.72.60.62.58 e-mail : philippe.delecroix@icade-g3a.com
Architecte mandataire GROUPE 6	98 cours de la Illicitation BP 2536 38035 Grenoble cedex 2	tél. 04.76.96.45.90 fax 04.76.21.97.29 e-mail : architecte@groupe6.fr
BET Ingénierie TOE OTH	18, bd de la Basilille 75 579 PARIS Cedex 12	tél. 01.44.87.88.00 fax 01.44.87.89.99 e-mail : othbaliments@othbaliments.fr
BET Ingénierie TOE OTRA	59 rue de l'apondance 69 421 LYON Cedex 03	tél. 04.78.95.74.00 fax 04.78.95.25.12 e-mail : lyon@otra.fr
Bureau de contrôle Fonctionnement APAVE	4, rue Louis de Broglie 21 000 DIJON Cedex	tél. 03.80.78.74.50 fax 03.80.78.74.59 e-mail : djon_exp@apavesud europe.com
Bureau de contrôle Soitité SOCOTEC	1 rue Louis de Broglie 21 000 DIJON	tél. 03.80.78.76.50 fax 03.80.74.26.63 e-mail : 2.arnold.personeel@socotec.fr
Coordonnateur SPS NORSKO	8, rue Cluj 21 000 DIJON	tél. 03.80.60.91.66 fax 03.80.60.91.65 e-mail : jeanmarc.savari@norsko.com
Coordonnateur SSI SSICOOR	16 bd Winston Churchill 21 000 DIJON	tél. 03.80.72.94.50 fax 03.80.72.02.26 e-mail : marc-emmanuel.nalder@bureauveritas.com
Géomètre SAGE FLEUROT - MOREL - VIARD	2 DUAI Nicolas Rolin bp 334 21 009 DIJON Cedex	tél. 03.80.41.07.47 fax 03.80.41.14.93 e-mail : fleurot-dijon@sage-fleurot-morel-riard.com
Groupeement d'entreprises SOLCEG Mandataire	Chantier CHU Bocage Central 21 000 DIJON	tél. 03.80.48.66.66 fax 03.80.48.66.74

IDENTIFIANT SED

S.E	20/05/2009	DOE	06	SCH	SPI	BCN	R01	1224	F
ECHELLE	DATE	PHASE	LOT	TYPE	EMETTEUR	ZONE	NIVEAU	N° ORDRE	INDICE

N°Folio	INTITULE DU PLAN	INDICE						DATE	N°Folio	INTITULE DU PLAN	INDICE						DATE
		A	B	C	D	E	F				A	B	C	D	E	F	
0	PAGE DE GARDE							13/10/2010	36								
1	SOMMAIRE							13/10/2010	37								
2	PUISSANCE							13/10/2010	38								
3	COMMANDE							13/10/2010	39								
4									40								
5									41								
6									42								
7									43								
8									44								
9									45								
10									46								
11									47								
12									48								
13									49								
14									50								
15									51								
16									52								
17									53								
18									54								
19									55								
20									56								
21									57								
22									58								
23									59								
24									60								
25									61								
26									62								
27									63								
28									64								
29									65								
30									66								
31									67								
32									68								
33									69								
34									70								
35									71								

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O


P

Q

R

S

T

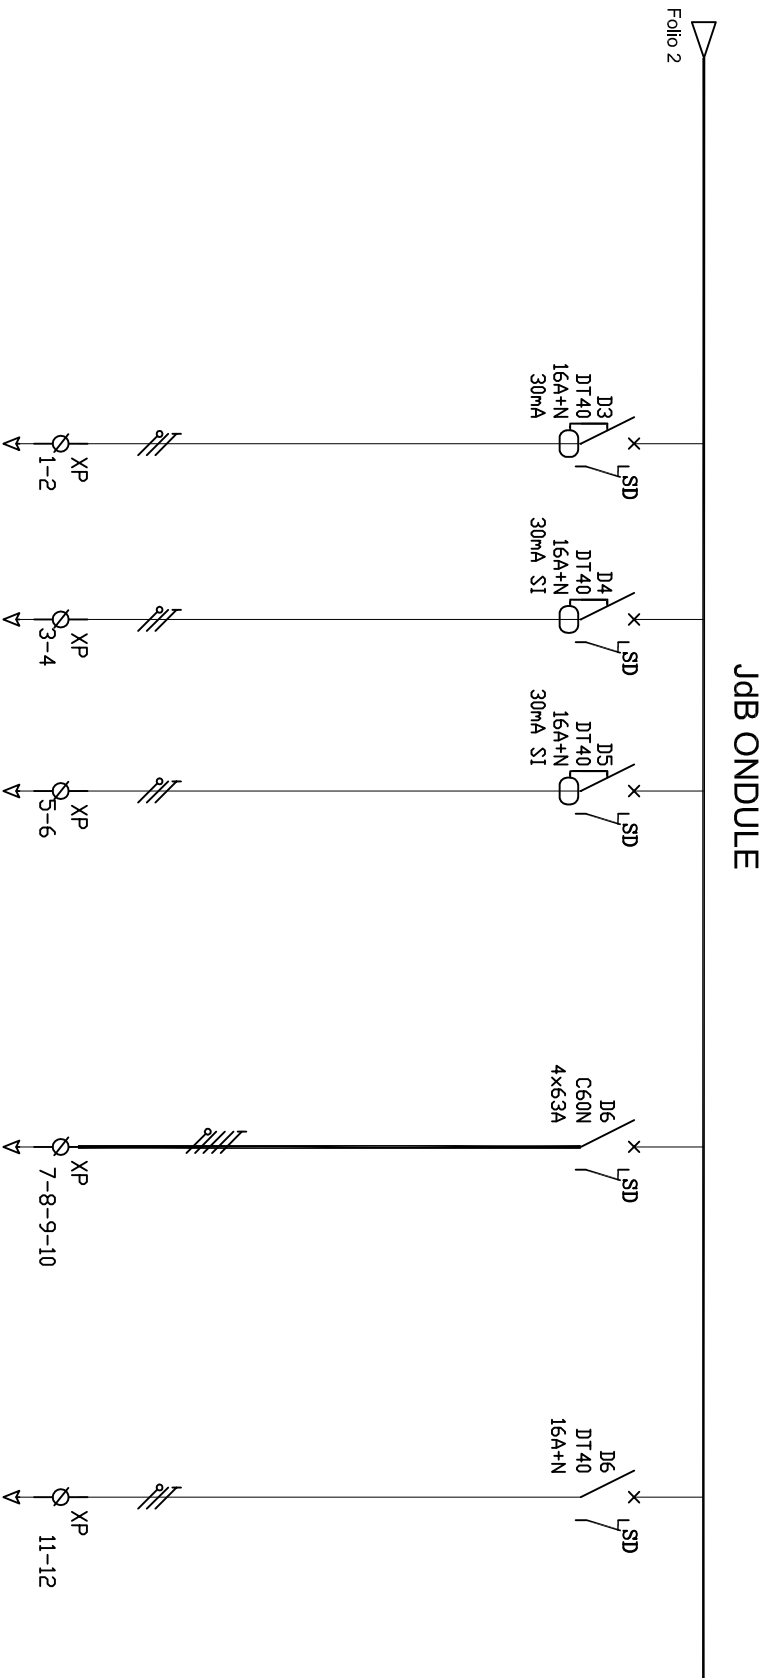

Designation	Prise de courant	Prise de courant VDI	Prise de courant VDI	Alim. Armoire	Alim.
	Rangement Poêle infirmiers	Soin Poêle infirmiers	Bureau surveil. Office administrative U. Béc.	ON-NE-SC	Bloc GTC
Puissance	1,2 KVA	1,2 KVA	0,8 KVA		
Repere câble	ON-NE-1 D3	ON-NE-1 D4	ON-NE-1 D5	ON-NE-1 D6	ON-NE-1 D6
Nature	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V
Section	3G2.5	3G2.5	3G2.5	5G16	3G2.5
Situation	BOME01.002 BOME01.008	BOME01.006/008	BOME01.010/016/001	-	BOME01.014

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4.1

Depuis folio 2

4.2

Depuis folio 2

XGTC