

CH de la HAUTE CÔTE-D'OR
Châtillon-Montbard-Saulieu-Alise-Vitteaux

SITE DE MONTBARD


REEMPLACEMENT ET MISE A NIVEAU DES
INSTALLATIONS DE SECURITE INCENDIE

DESIGNATION	INTERVENANT	ADRESSE	TEL	COURRIEL
MAITRE D'OUVRAGE	CH DE LA HAUTE COTE D'OR Direction du Patrimoine, de la Logistique, Des Achats et des Travaux	7 Rue Guéniot 21 350 VITTEAUX	03 80 91 21 21	yannick.choulot@ch-hco.fr
BUREAU DE CONTROLE	BTP Consultants	58 rue Grand Fin 21121 FONTAINE LES DIJON		adeline.dupont@btp-consultants.fr
ASSISTANCE TECHNIQUE	BET CORNET	12 rue Delavelle 25000 BESANCON	06 44 10 56 75	bet.cornetmanuel@gmail.com
COORDINATION SSI	BET CORNET	12 rue Delavelle 25000 BESANCON	06 44 10 56 75	bet.cornetmanuel@gmail.com
CSPS				

LOT 1 SSI


AFFAIRE NUMERO	PHASE	FORMAT	ECH.	N°	IND.
9882	DCE	A0	1/100	DI6	
Plan de détection incendie et SMSI			DESSIN	DRESSE LE	
			EC	29/01/2025	

BET CORNET Emmanuel
12 rue Delavelle - 25000 BESANCON
T 03 81 80 86 11- P 06 44 10 56 75
bet.cornetmanuel@gmail.com

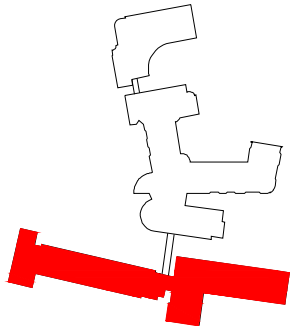

BATIMENT St-Jacques
NIVEAU R+4

DATE	INDICE	MODIFICATIONS

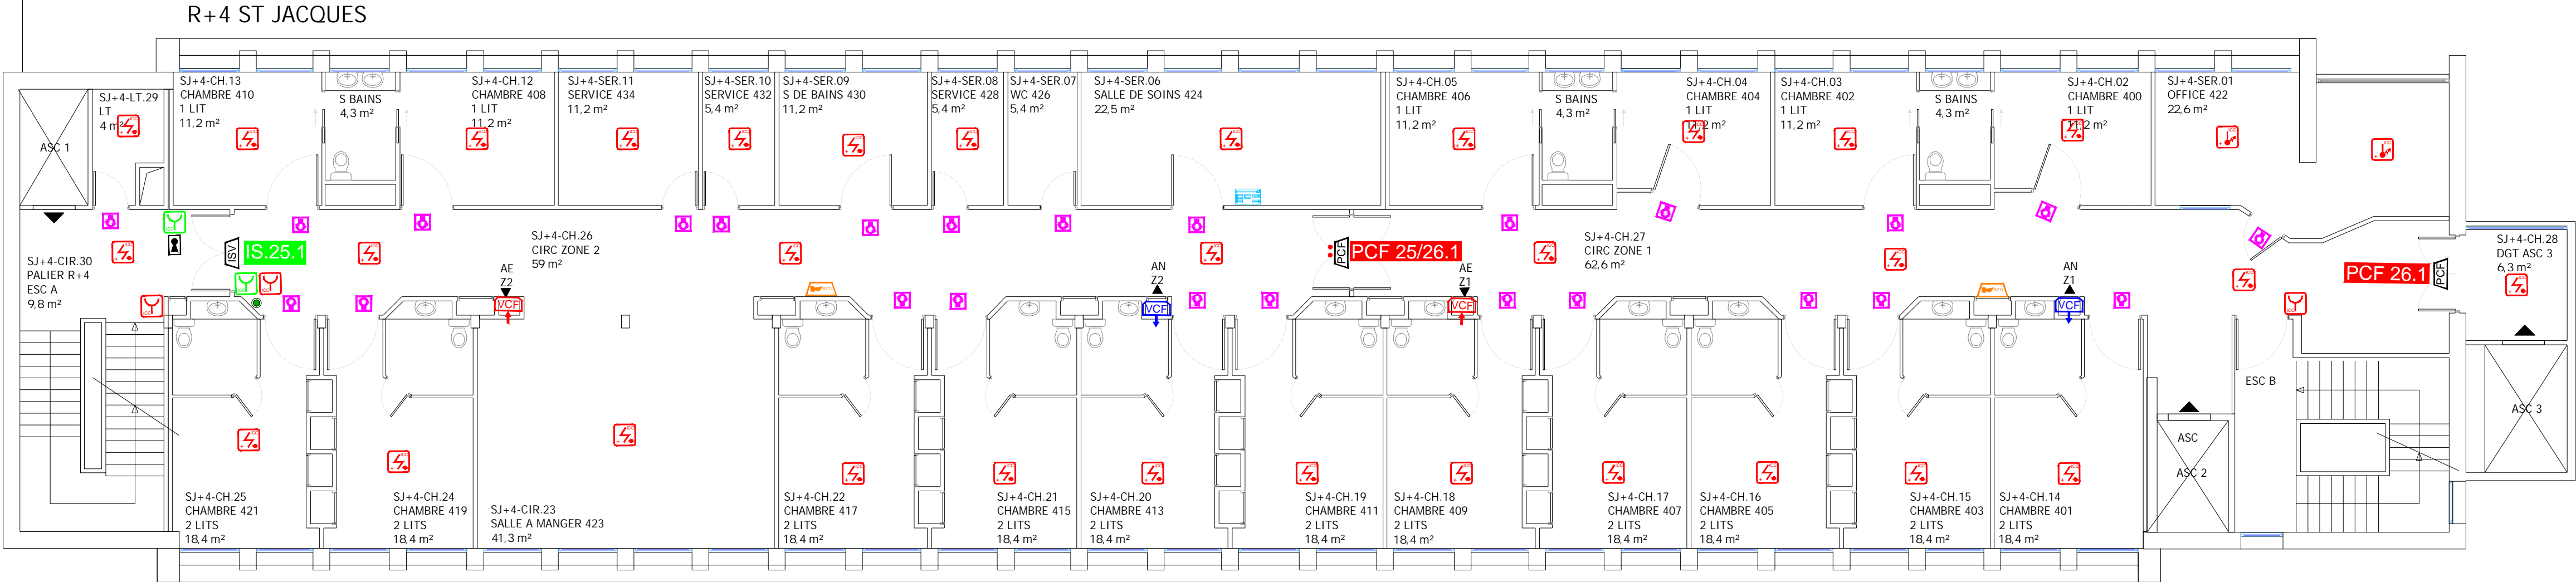

LEGENDE DETECTION INCENDIE

- Indicateur d'action
- Détecteur optique de fumées
- Détecteur combiné multicapteurs/thermovélocimétrique
- Détecteur thermovélocimétrique
- Déclencheur manuel
- Ouverture Issue de Secours

LEGENDE MISE EN SECURITE INCENDIE

- Report TRE
- Volet coupe feu Soufflage
- Volet coupe feu Extraction
- Porte coupe feu
- Déverouillage issues de secours
- Clapet coupe-feu (Impuls. PA+PS)
- Coffret de relayage de désenfumage
- Alarme générale sélective
- Diffuseur sonore SONOS 90 dB
- Diffuseur visuel d'alarme rouge
- Non stop ascenseur
- Commande à clef
- Clavier pour Digicode
- Bouton poussoir ouverture porte
- Contact de position de sécurité