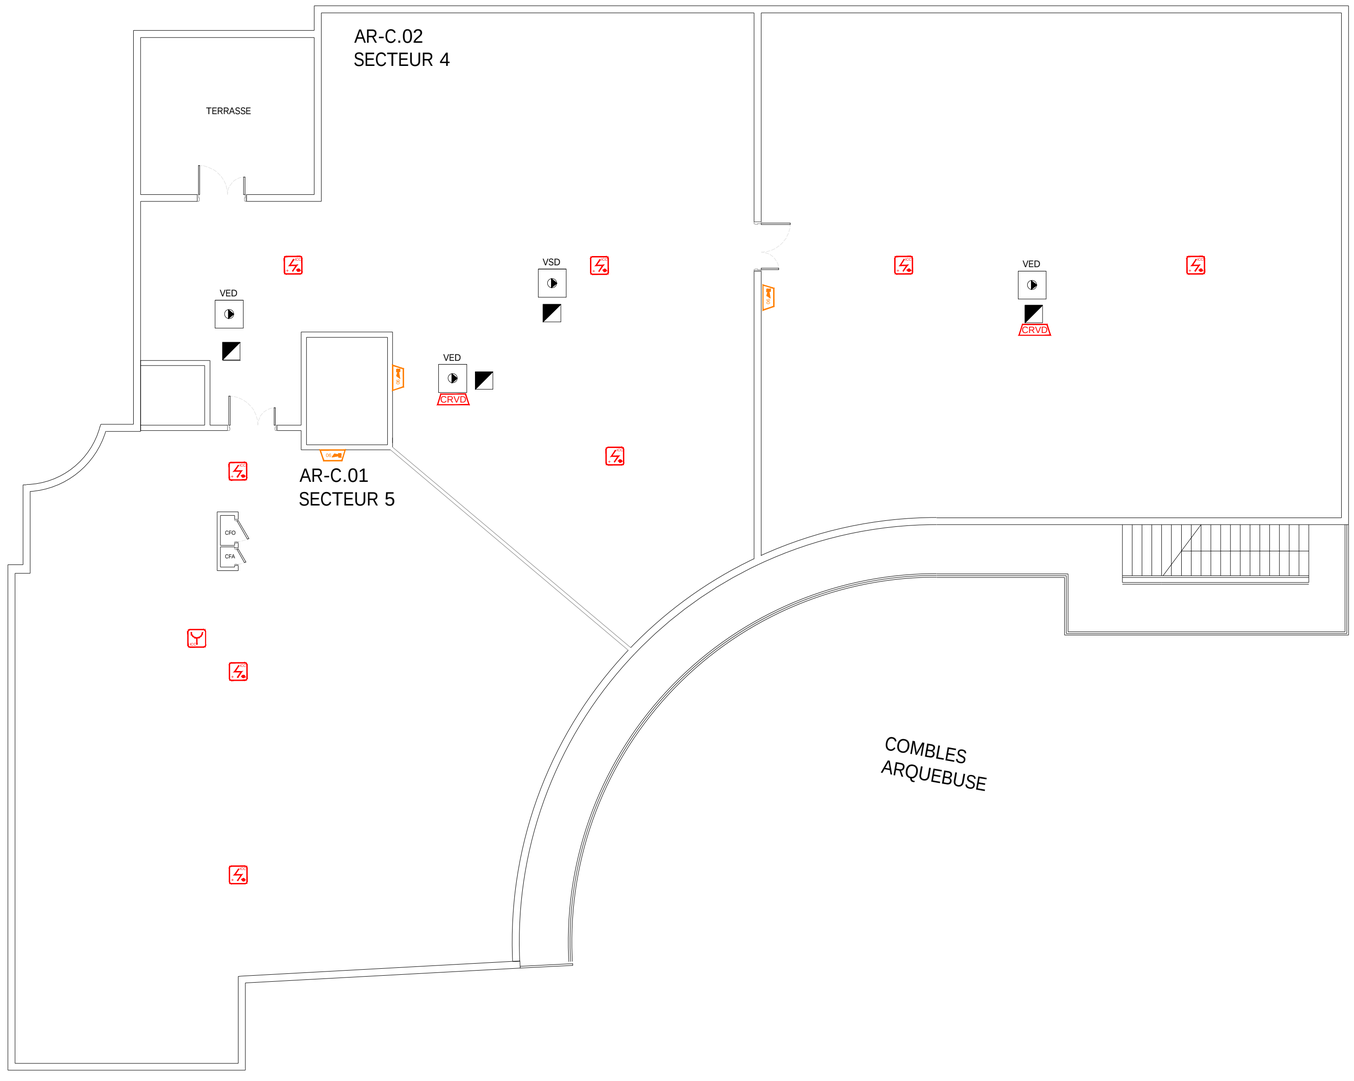

LEGENDE DETECTION INCENDIE

- Indicateur d'action
- Détecteur optique de fumées
- Détecteur combiné multicapteurs/thermovélocimétrique
- Détecteur thermovélocimétrique
- Déclencheur manuel
- Ouverture Issue de Secours

LEGENDE MISE EN SECURITE INCENDIE

- Report TRE
- VCF — Volet coupe feu Soufflage
- VCF — Volet coupe feu Extraction
- PCF — Porte coupe feu
- ISV — Déverouillage issues de secours
- Clapet coupe-feu (Impuls. PA+PS)
- CRVD — Coffret de relayage de désenfumage
- Alarme générale sélective
- Diffuseur sonore SONOS 90 dB
- Diffuseur visuel d'alarme rouge
- NSA — Non stop ascenseur
- Commande à clef
- Clavier pour Digicode
- Bouton poussoir ouverture porte
- Contact de position de sécurité

CH de la HAUTE CÔTE-D'OR
Châtillon-Montbard-Saulieu-Alise-Vitteaux

SITE DE MONTBARD

REMPLACEMENT ET MISE A NIVEAU DES INSTALLATIONS DE SECURITE INCENDIE

DESIGNATION	INTERVENANT	ADRESSE	TEL.	COURRIEL
MAITRE D'OUVRAGE	**CH DE LA HAUTE COTE D'OR . Direction du Patrimoine, de la Logistique, Des Achats et des Travaux**	**7 Rue Guéniot 21 350 VITTEAUX**	**03 80 91 21 21**	**yannick.choulot@ch-hco.fr**
BUREAU DE CONTROLE	**BTP Consultants**	5B rue Grand Fin **21121 FONTAINE LES DIJON**		adeline.dupont@btp-consultants.fr
ASSISTANCE TECHNIQUE	**BET CORNET**	12 rue Delavelle **25000 BESANCON**	06 44 10 56 75	bet.cornetemmanuel@gmail.com
COORDINATION SSI	**BET CORNET**	12 rue Delavelle **25000 BESANCON**	06 44 10 56 75	bet.cornetemmanuel@gmail.com
CSPS				

LOT 1 SSI

BET CORNET Emmanuel
12 rue Delavelle - 25000 BESANCON
T 03 81 80 86 11- P 06 44 10 56 75
bet.cornetemmanuel@gmail.com

AFFAIRE NUMERO	PHASE	FORMAT	ECH.	N°	IND.
9882	DCE	A0	1/100	DI16	

Plan de détection incendie et SMSI

DESSIN: DRESSE LE
EC: 29/01/2025

EDITE LE: 29/01/2025



BATIMENT Arquebuse
NIVEAU Combles

DATE	INDICE	MODIFICATIONS