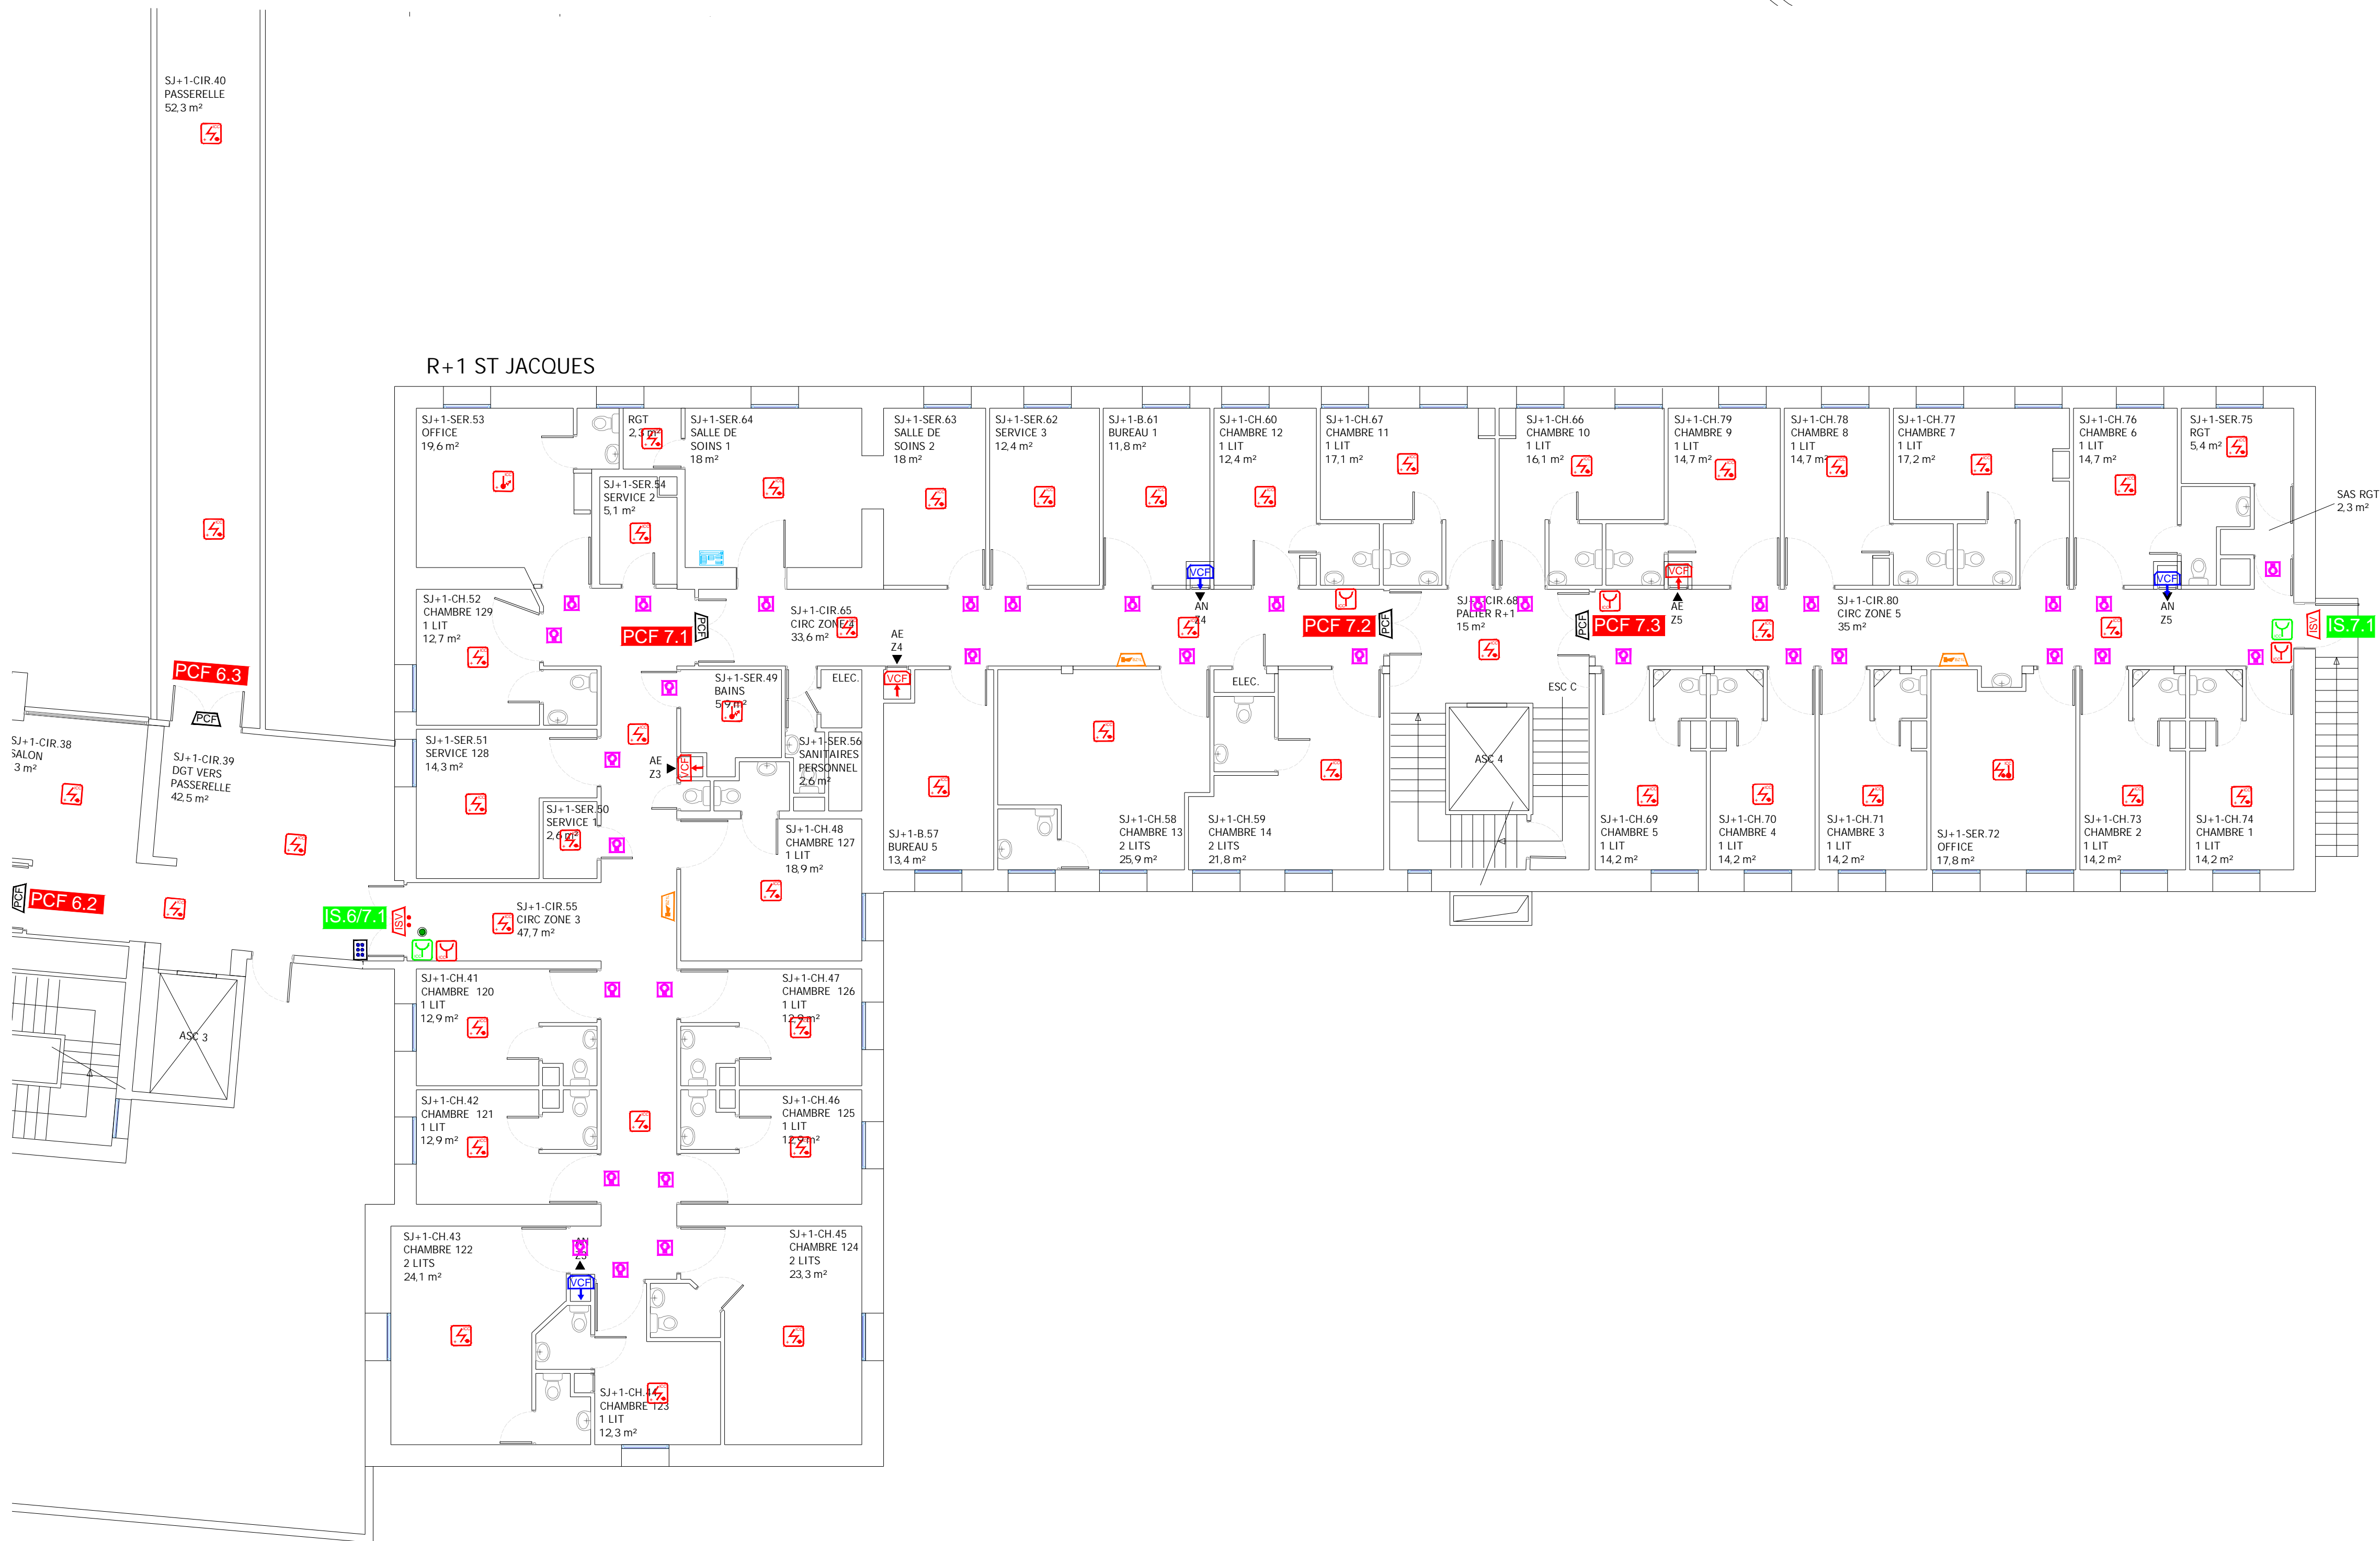


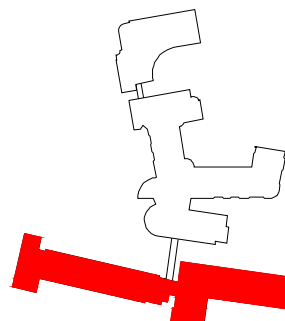


LEGENDE DETECTION INCENDIE	
...	Indicateur d'action
...	Détecteur optique de fumées
...	Détecteur combiné multicapteurs/thermovélocimétrique
...	Détecteur thermovélocimétrique
...	Déclencheur manuel
...	Ouverture Issue de Secours

LEGENDE MISE EN SECURITE INCENDIE	
	Report TRE
	Volet coupe feu Soufflage
	Volet coupe feu Extraction
	Porte coupe feu
	Déverrouillage issues de secours
	Clapet coupe-feu (Impuls. PA+PS)
	Coffret de relaiage de désenfumage
	Alarme générale sélective
	Diffuseur sonore SONOS 90 dB
	Diffuseur visuel d'alarme rouge
	Non stop ascenseur
	Commande à clef
	Clavier pour Digicode
	Bouton poussoir ouverture porte
	Contact de position de sécurité



		<h1>CH de la HAUTE CÔTE-D'OR</h1> <p>Châtillon-Montbard-Saulieu-Alise-Vitteaux</p>				
<h2>SITE DE MONTBARD</h2>						
<h3>REEMPLACEMENT ET MISE A NIVEAU DES INSTALLATIONS DE SECURITE INCENDIE</h3>						
DESIGNATION	INTERVENANT	ADRESSE	TEL	COURRIEL		
MAITRE D'OUVRAGE	CH de la HAUTE CÔTE D'OR Direction du Patrimoine, de la Logistique, des Achats et des Travaux	7 Rue Guérinot 21 350 VITTEAUX	03 80 91 21 21	yannick.choulot@ch-hco.fr		
BUREAU DE CONTROLE	BTP Consultants	58 rue Grand Fin 21121 FONTAINE LES DIJON		adeline.dupont@btp-consultants.fr		
ASSISTANCE TECHNIQUE	BET CORNET	12 rue Delaville 25000 BESANCON	06 44 10 56 75	bet.cornetmanuel@gmail.com		
COORDINATION SSI	BET CORNET	12 rue Delaville 25000 BESANCON	06 44 10 56 75	bet.cornetmanuel@gmail.com		
CSPS						
LOT 1 SSI						
 BET CORNET Emmanuel 12 rue Delaville - 25000 BESANCON T 03 81 80 88 11 - P 06 44 10 56 75 bet.cornetmanuel@gmail.com	AFFAIRE NUMERO	PHASE	FORMAT	ECH.	N°	IND.
	9882	DCE	A0	1/100	DI3	
	Plan de détection incendie et SMSI			DESSIN	DRESSE LE	
				EC	29/01/2025	
						
BATIMENT St-Jacques NIVEAU R+1						
DATE	INDICE	MODIFICATIONS				