



- LEGENDE DETECTION INCENDIE**
- Indicateur d'action
 - Détecteur optique de fumées
 - Détecteur combiné multicapteurs/thermovélocimétrique
 - Détecteur thermovélocimétrique
 - Déclencheur manuel
 - Ouverture Issue de Secours

- LEGENDE MISE EN SECURITE INCENDIE**
- Report TRE
 - Volet coupe feu Soufflage
 - Volet coupe feu Extraction
 - Porte coupe feu
 - Déverouillage issues de secours
 - Clapet coupe-feu (Impuls. PA+PS)
 - Coffret de relaying de désenfumage
 - Alarme générale sélective
 - Diffuseur sonore SONOS 90 dB
 - Diffuseur visuel d'alarme rouge
 - Non stop ascenseur
 - Commande à clef
 - Clavier pour Digicode
 - Bouton poussoir ouverture porte
 - Contact de position de sécurité

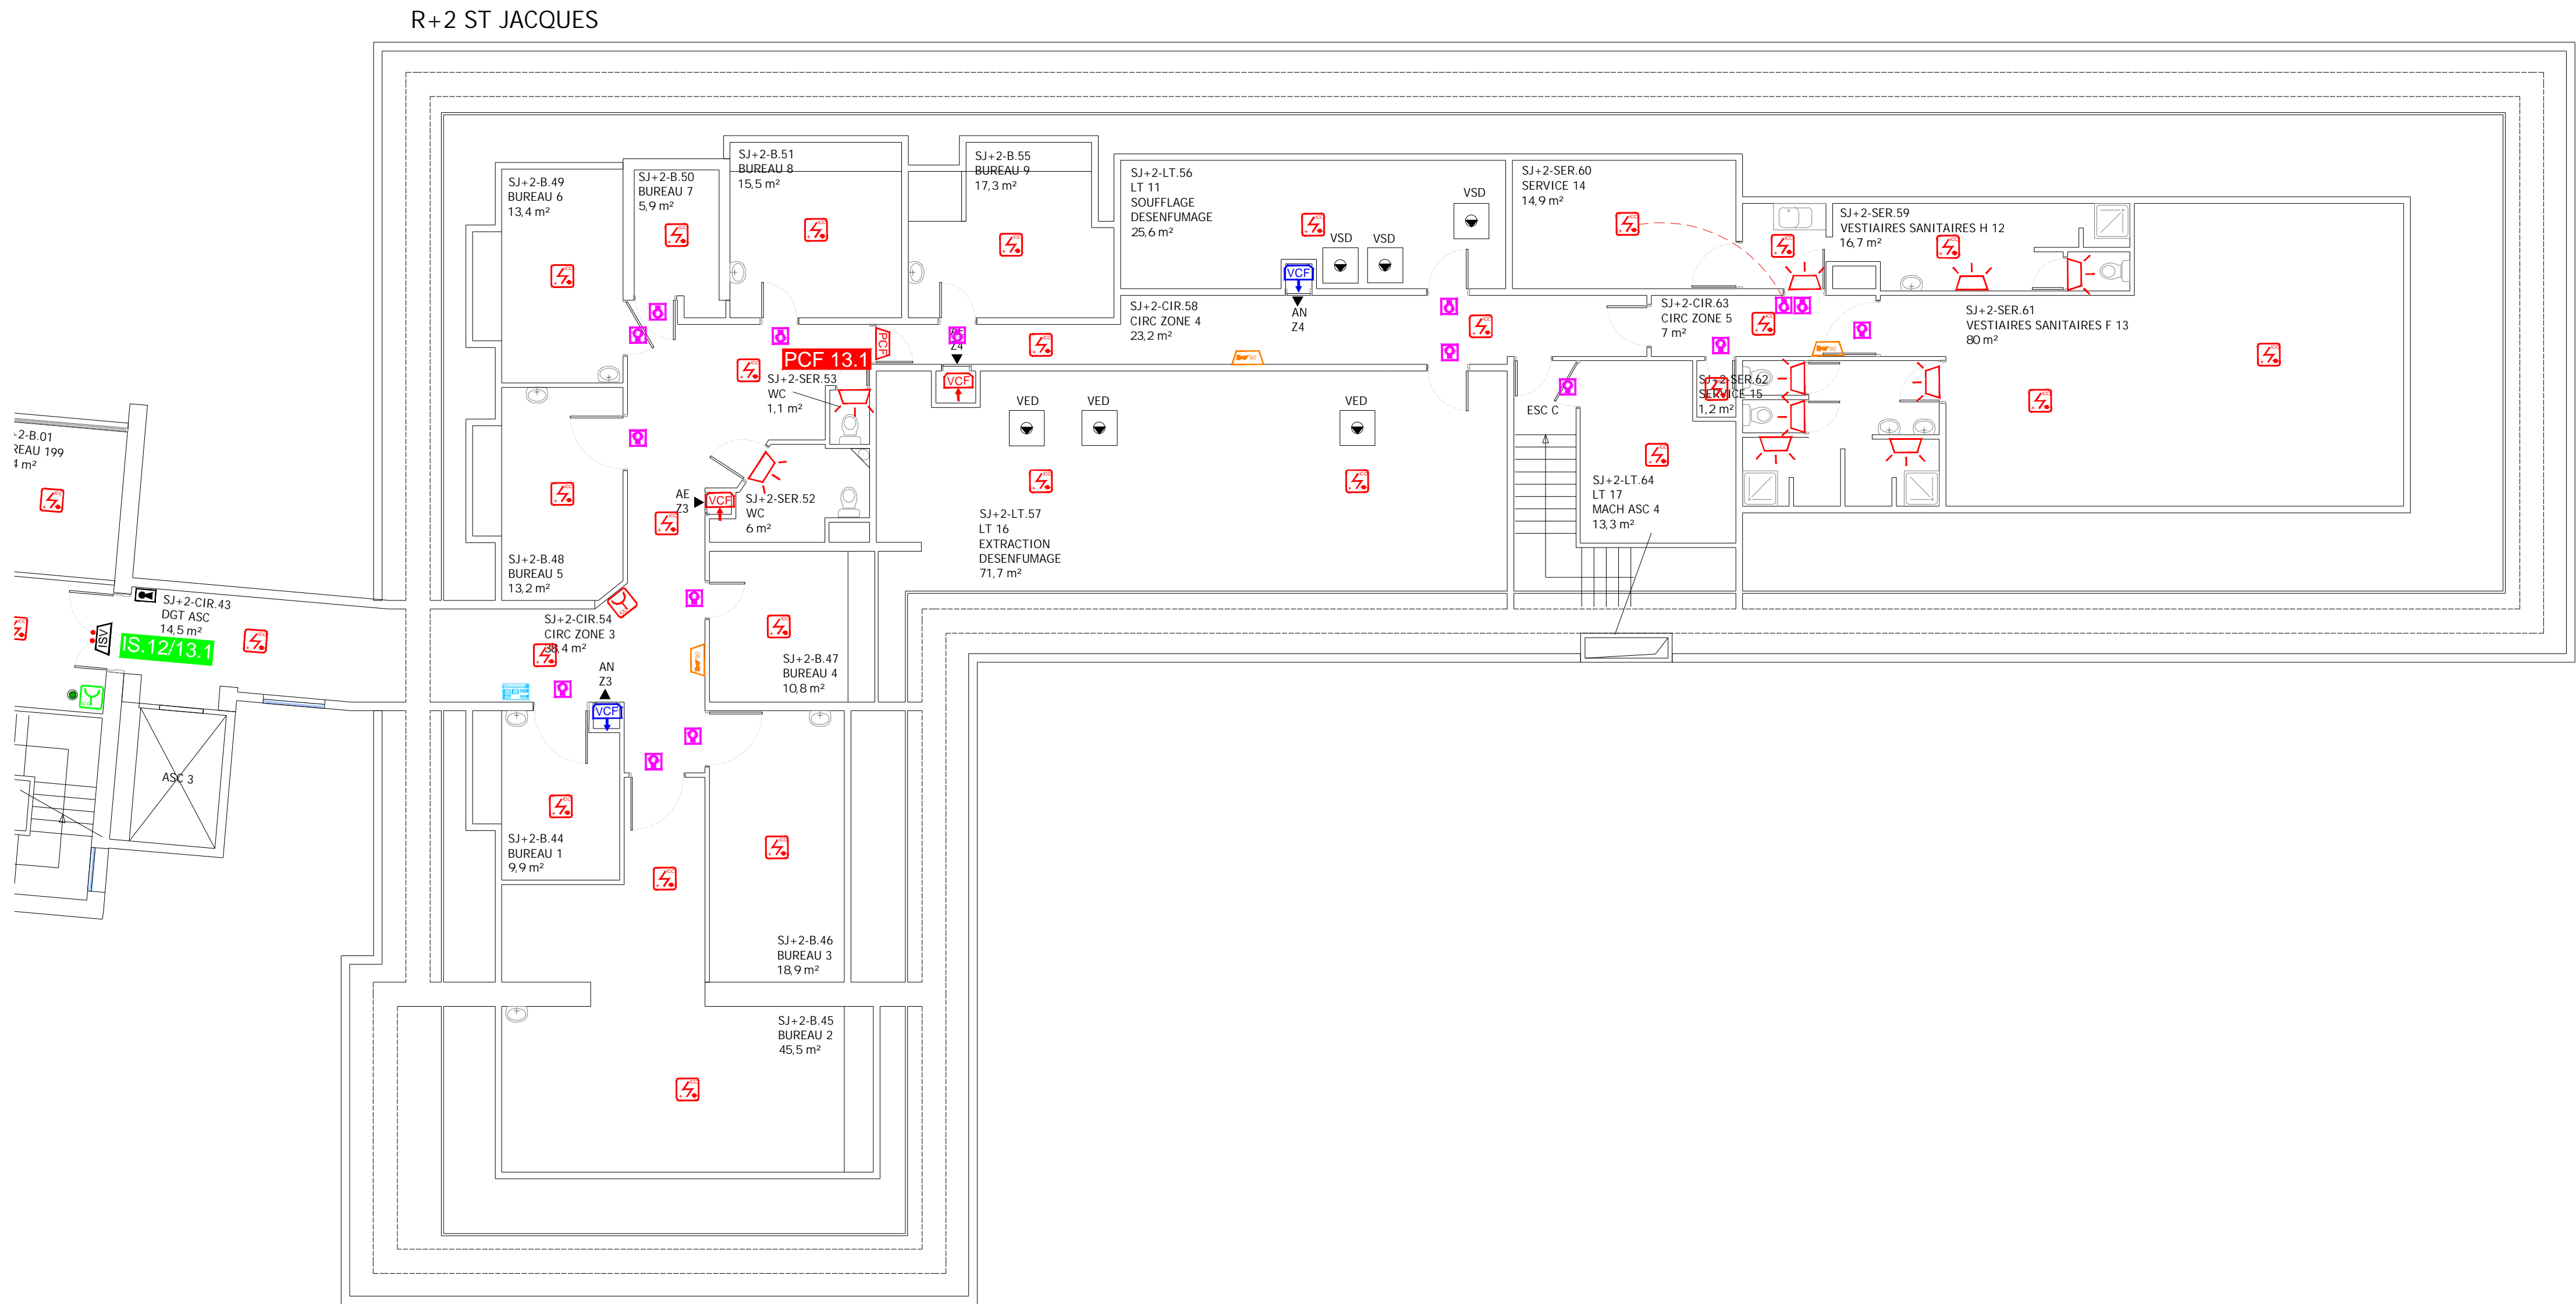



CH de la HAUTE CÔTE-D'OR
Châtillon-Montbard-Saulieu-Alise-Vitteaux


SITE DE MONTBARD

REPLACEMENT ET MISE A NIVEAU DES INSTALLATIONS DE SECURITE INCENDIE

DESIGNATION	INTERVENANT	ADRESSE	TEL	COURRIEL
MAITRE D'OUVRAGE	CH de la HAUTE CÔTE D'OR Direction du Patrimoine, de la Logistique, des Achats et des Travaux	7 Rue Guérinot 21350 VITTEAUX	03 80 91 21 21	yannick.choudot@ch-hco.fr
BUREAU DE CONTROLE	BTP Consultants	58 rue Grand Fin 21121 FONTAINE LES DIJON		adeline.dupont@btp-consultants.fr
ASSISTANCE TECHNIQUE	BET CORNET	12 rue Duval 28000 BESANCON	06 44 10 56 75	bet.cornetmanuel@gmail.com
COORDINATION SSI	BET CORNET	12 rue Duval 28000 BESANCON	06 44 10 56 75	bet.cornetmanuel@gmail.com
CSPS				

LOT 1 SSI

AFFAIRE NUMERO	PHASE	FORMAT	ECH.	N°	IND.
9882	DCE	A0	1/100	DI4	
Plan de détection incendie et SMSI			DESSIN	DRESSE LE	
			EC	29/01/2025	



BATIMENT St-Jacques
NIVEAU R+2

DATE	INDICE	MODIFICATIONS