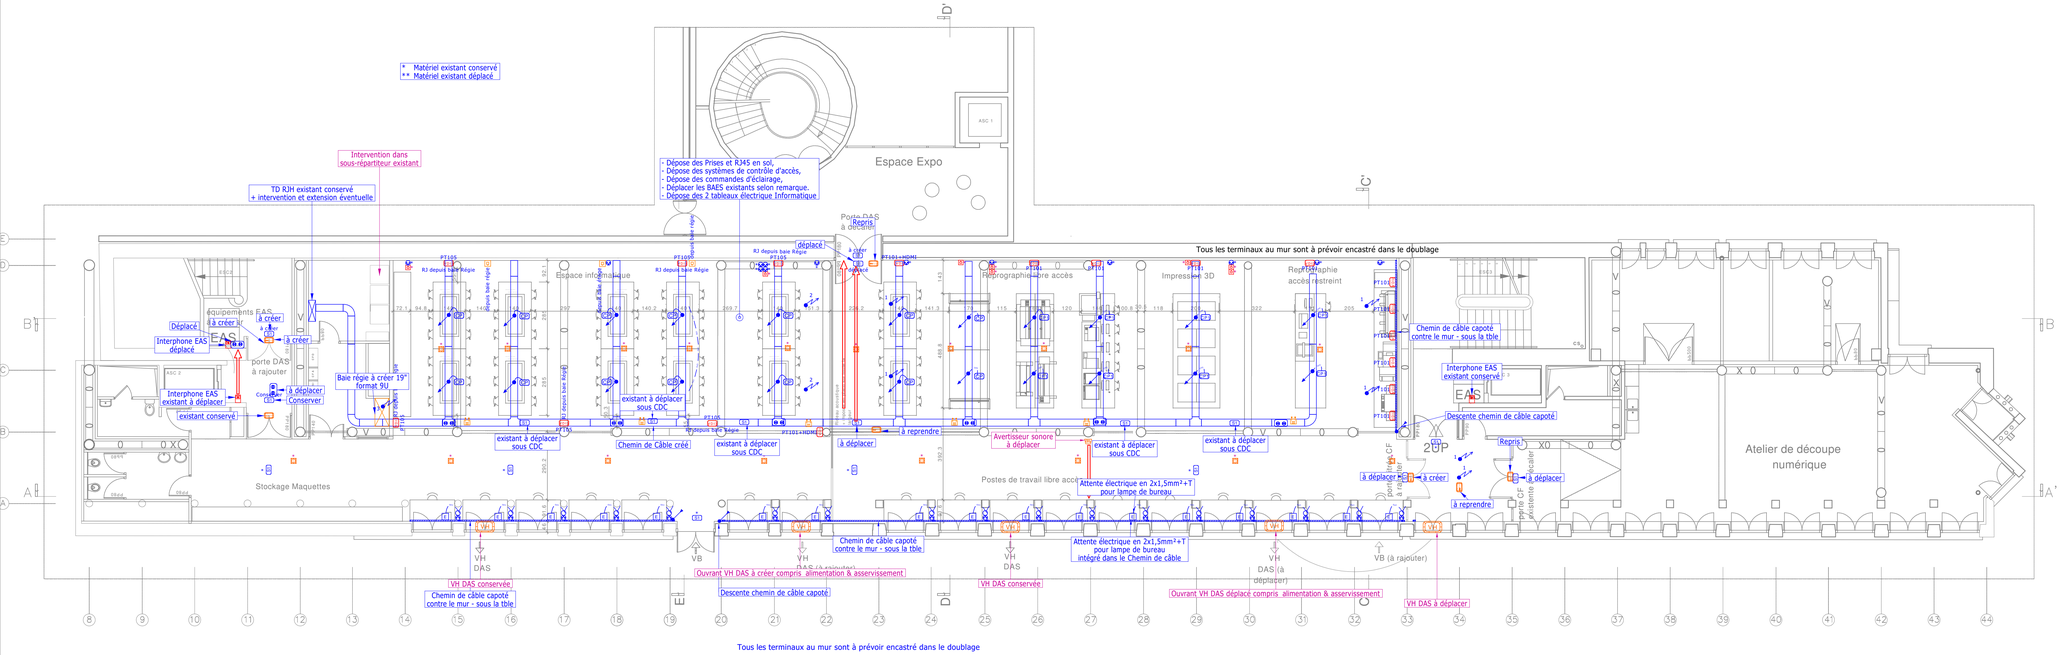

Légende Courants Forts

S1	*Luminaire d'évacuation standard 45 lm sur source centrale*
	Luminaire d'ambiance 400 lm sur source centrale
CP	*Nourisse de prises équipé de 6 PC 2P+T 16A*
CP1	*Nourisse de prises équipé de 3 PC 2P+T 16A & de 3 RJ45*
	Interrupteur simple allumage
	Prise 2P+T 16A
IE	*Attente électrique*
	Gaine géotextile de distribution coffret de prise depuis CdC

Légende courants faibles

	Baie VDI
	Interphone EAS
	Asservissement SSI pour Ventouse PCF
	Prise RJ45
VDI	*Poste de travail Type 1 équipé de 1 PC 2P+T 16A, 1 RJ45 et une HDMI*
VDI2	*Poste de travail Type 2 équipé de 1 PC 2P+T 16A & 1 RJ45*
VDI3	*Poste de travail Type 3 équipé de 1 PC 2P+T 16A & 5RJ45*
	Attente RJ45 pour Borne WI-FI
	Avertisseur sonore
	Détecteur optique

* Matériel existant conservé
** Matériel existant déplacé

Alimentation luminaire depuis circuit existant à créer
Alimentation luminaire existant à supprimer
Alimentation baie régie en 2x2.5²+T

MAITRE D'OUVRAGE

ensa CLERMONT-FERRAND

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITURE DE CLERMONT-FERRAND
85, Rue du Docteur Bousquet
63100 CLERMONT-FERRAND

OPERATION

CONSTRUCTION D'UN ESPACE DE REPROGRAPHIE + POLE INFORMATIQUE + 1 BUREAU D'AGENT
ENSA - 63100 CLERMONT-FERRAND

ARCHITECTE

Albédo
STUDIO ALBEDO - 3, Rue Caplat - 75018 PARIS
TEL.06.18.79.39.47 - Email : contact@studioalbedo.fr

BUREAU D'ETUDES FLUIDES

IGETEC
IGETEC - 18, Avenue Valentin Haüy - 63000 CLERMONT-FERRAND
IGETEC (Siège) - 5, Avenue Georges Pompidou - 15000 AURILLAC
TEL.04.71.63.88.30 - Email : accueil@igetec.fr

BUREAU DE CONTROLE

ALPES CONTROLES
ALPES CONTROLES - 2, Avenue Michel Ange - 63000 CLERMONT-FERRAND
TEL.04.44.05.31.32 - Email : svedrine@alpes-controles.fr

VUE EN PLAN
ELECTRICITE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES
Niveau Rez-de-Jardin Haut

Echelle : 1:100ème — **EL 1-1**

AVP	PRO	ACT	VISA	DET	AOR	
G291	INTERVENANTS		N.G. / S.B.		AVRIL 2025	

MODIFICATIONS