

HAUTEUR APPAREILLAGE :


- PC à 120cm sol fini
- Interrupteurs 90cm à 1,20m sol fini
- PC et Inters à plus de 0,40m d'un angle rentrant

NOTA :

- PC, Inters et autres appareillages à 1,20m sol fini dans les locaux accessibles aux enfants de la crèche et école maternelle

ATTENTION

L'ETUDE ET LES PLANS D'EXECUTION ETANT A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE ADJUDICATAIRE LES TYPES ET NOMBRES D'APPAREILS MENTIONNES SUR LE PLAN SONT DONNES UNIQUEMENT A TITRE INDICATIF ET DEVRONT ETRE DEFINIS PAR L'ENTREPRISE

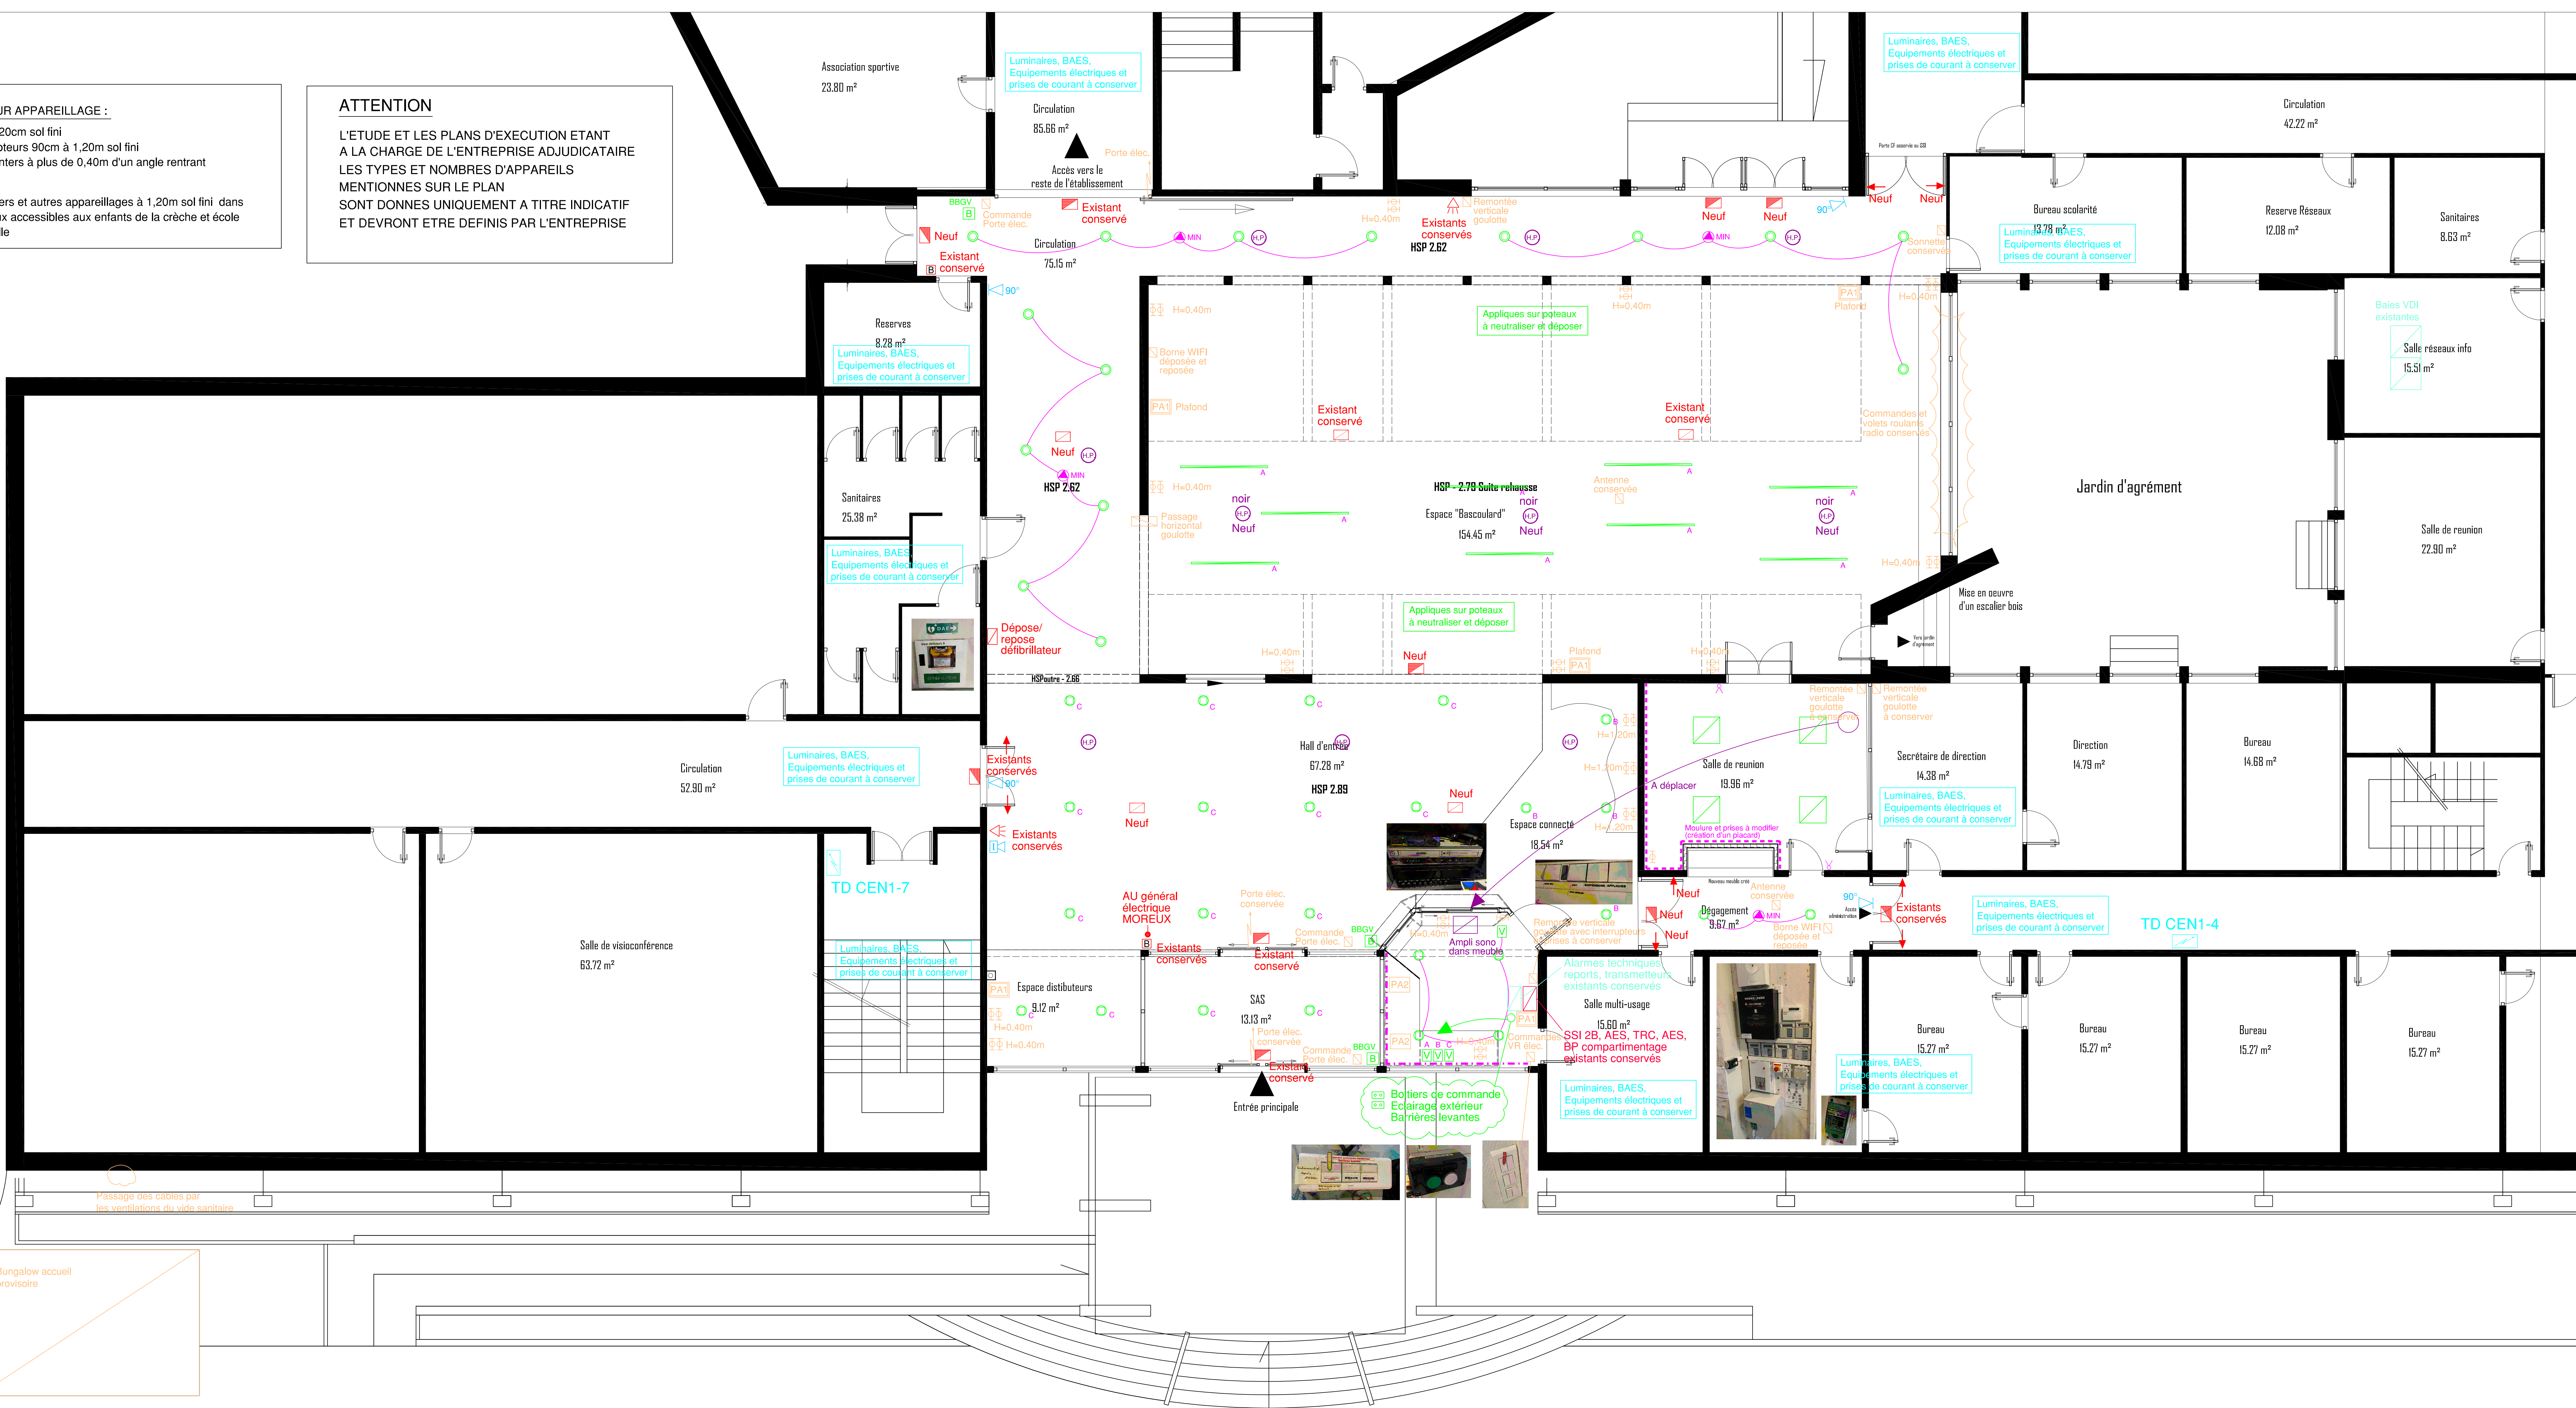

LEGENDE :

- Luminaire encastré led existant conservé
- Luminaire encastré THORN ZOE VARIO 22W - 2000 lumens + driver électronique DIMABLE - Repère 1
- Luminaire encastré THORN ZOE VARIO 22W - 2000 lumens + driver électronique - Repère 2
- Luminaire suspendu SERMES LEADER S HP - 5000 lumens - 45W - 3000°K + driver électronique DIMABLE - Repère 3
- Variateur impulsif existant - Repère 1
- Interrupteur va et vient - Repère 1
- Détecteur de mouvements encastrés à 360° et fonction réglage seul luminosité THEBEN LUNA 360 PEZ - 2 canaux + minuterie de 15 mn - Repère 2
- PC 10/16A 2+T réseau normal (neuve) - Repère 1
- Alimentation électrique existante conservée
- Poste de travail PA2 neuf comprenant :
2 prises VDI RJ45 cat 6a
4 PC 10/16 A 2+T blanches réseau normal
- Poste de travail PA1 neuf comprenant :
1 prise VDI RJ45 cat 6a
2 PC 10/16 A 2+T blanche réseau normal
- Arrêt d'urgence électrique existant conservé
- Bloc d'évacuation autonome 45 lumens 1 heure SATI 850°C - IP42 - existant ou neuf
- Bloc d'ambiance autonome 360 lumens 1 heure SATI 850°C - IP42 IK07 - existant conservé
- Déclencheur manuel incendie à membrane déformable
- Bloc Autonome d'Alarme Sonore (BAAS) incendie 90dB
- Asservissement Porte coupe feu DAS NFS 61-937 Alarme Incendie - existant ou neuf
- Déclencheur manuel vert de déverrouillage local d'urgence - existant conservé
- Détecteur volumétrique 12m 90° alarme intrusion - existant - dépose / repose IUT
- Sirène 110 dB autoalimentée intrusion intérieur existant - dépose / repose IUT
- Haut parleur encastré Ligne 100V - existant ou neuf
- Goulotte PVC blanche 2 compartiments LEGRAND DLP 150x50mm (Descentes verticales et horizontales postes de travail accueil) - neuve
- Goulotte PVC blanche existante conservée et modifiée

IUT DE BOURGES
63, avenue de Lattre
de Tassigny
18000 BOURGES



REHABILITATION DE L'ESPACE
BASCOULARD
63, avenue de Lattre de Tassigny
18000 BOURGES

PRO

EL01

LOT N°09 - COURANTS FORTS / FAIBLES

Société d'Etudes Industrielles et Thermiques
RUE JEAN MONNET
18570 LE SUBDRAY
Téléphone : 02 48 23 22 33
Télécopie : 02 48 23 22 30
E-mail : seith@seith.fr
URL : www.seith.fr

PLAN REZ DE CHAUSSEE

DATE: 25/02/2025 ECH: 1/50
REFERENCE: S111

INDICE	DATE	MODIFICATIONS

N° 01 10 1495