
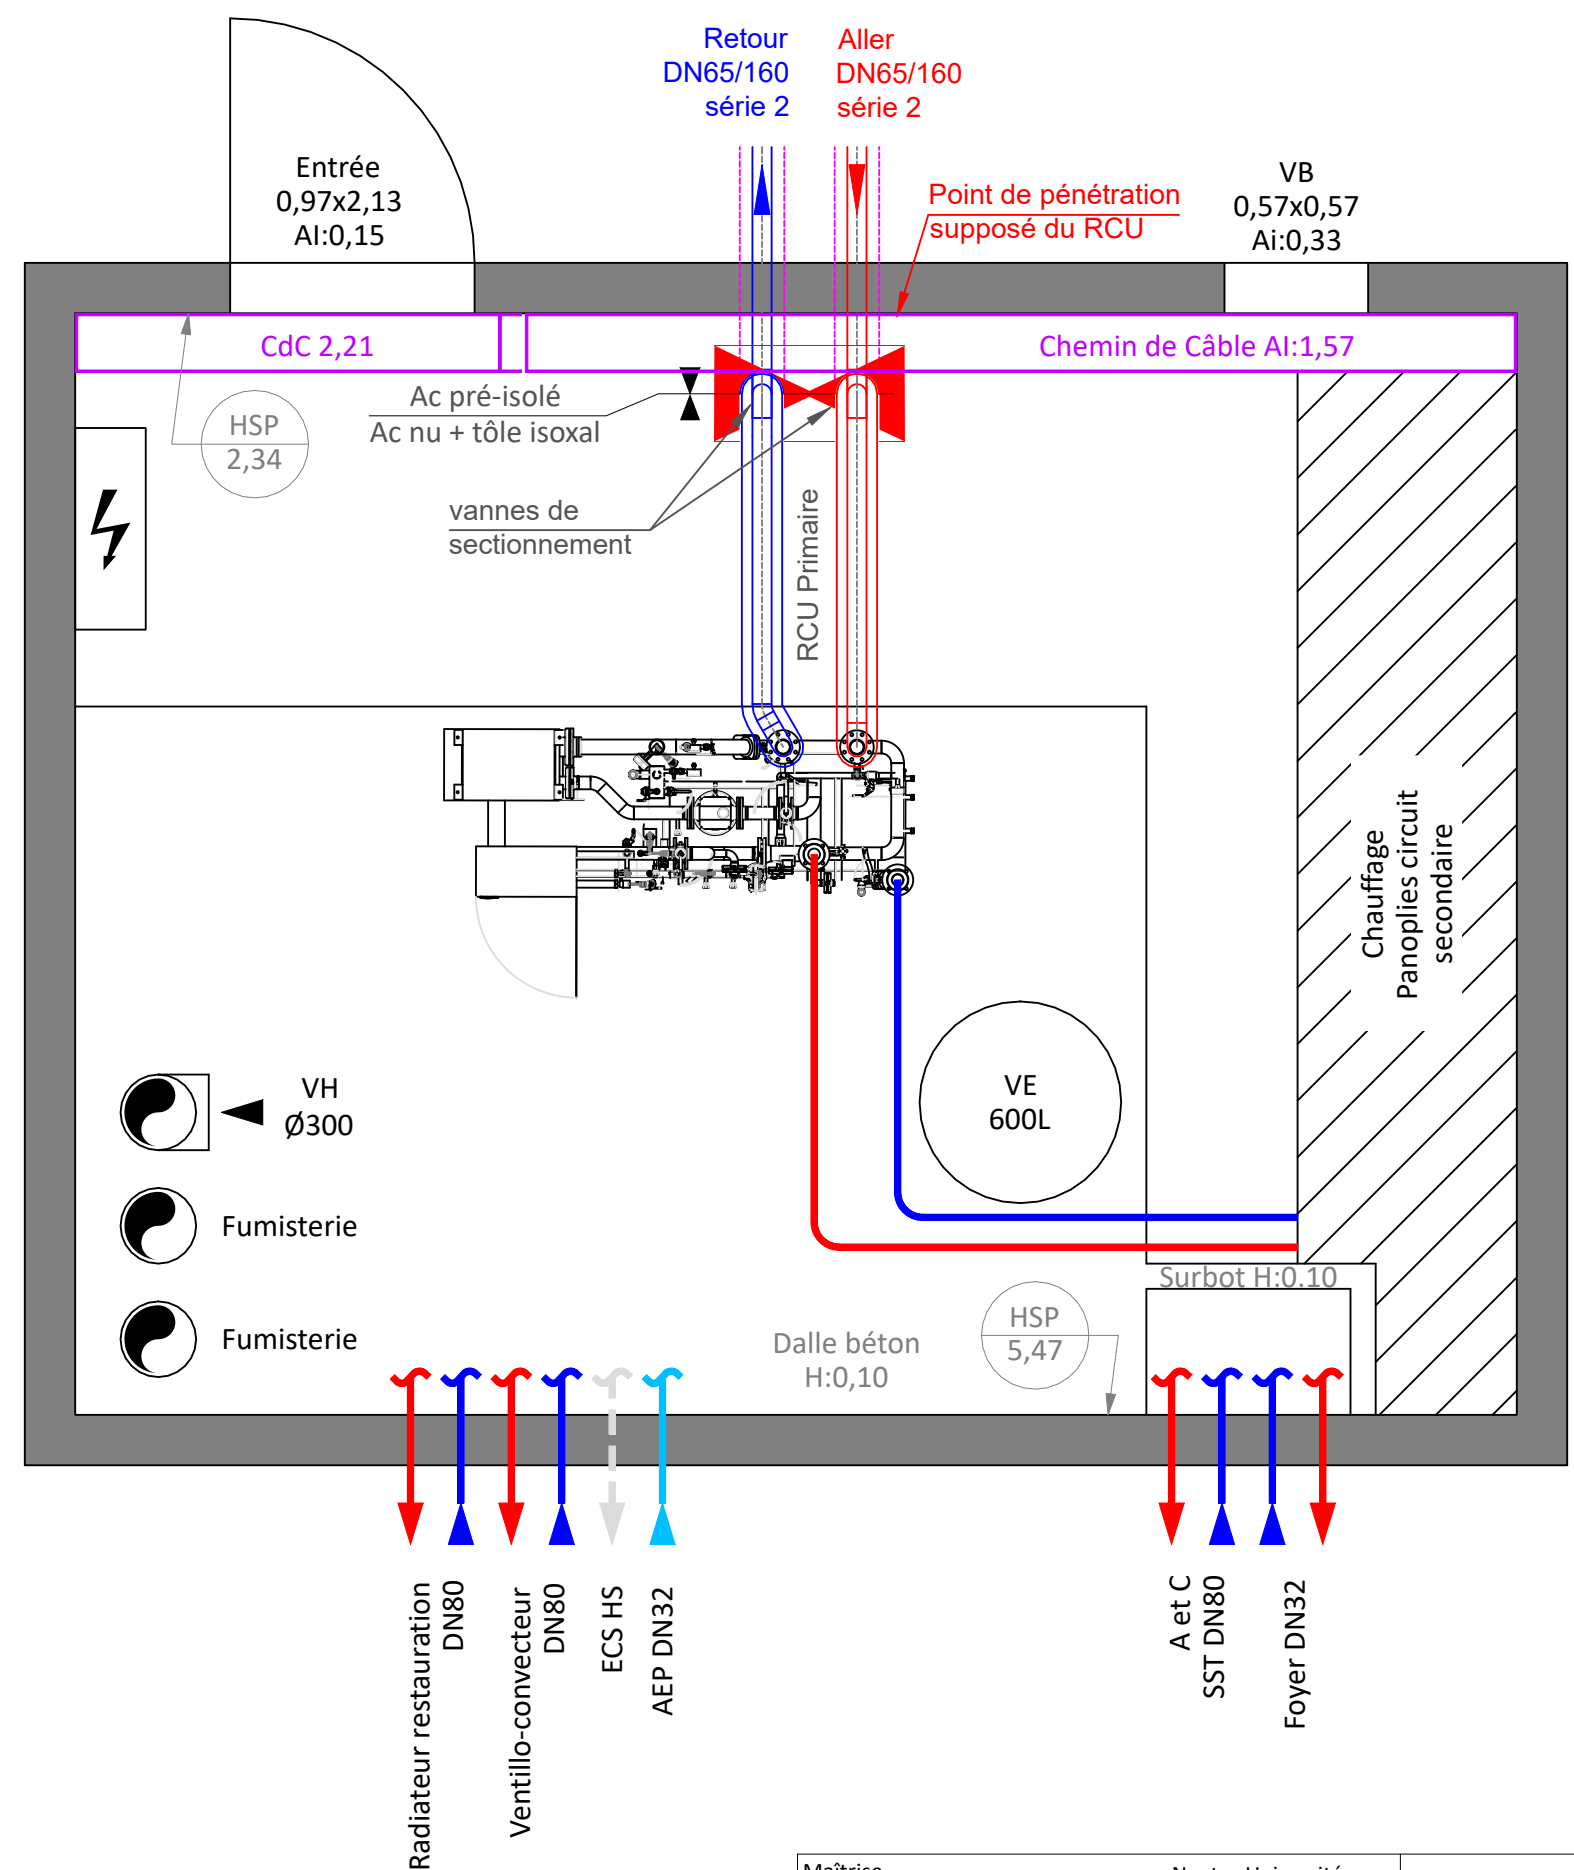
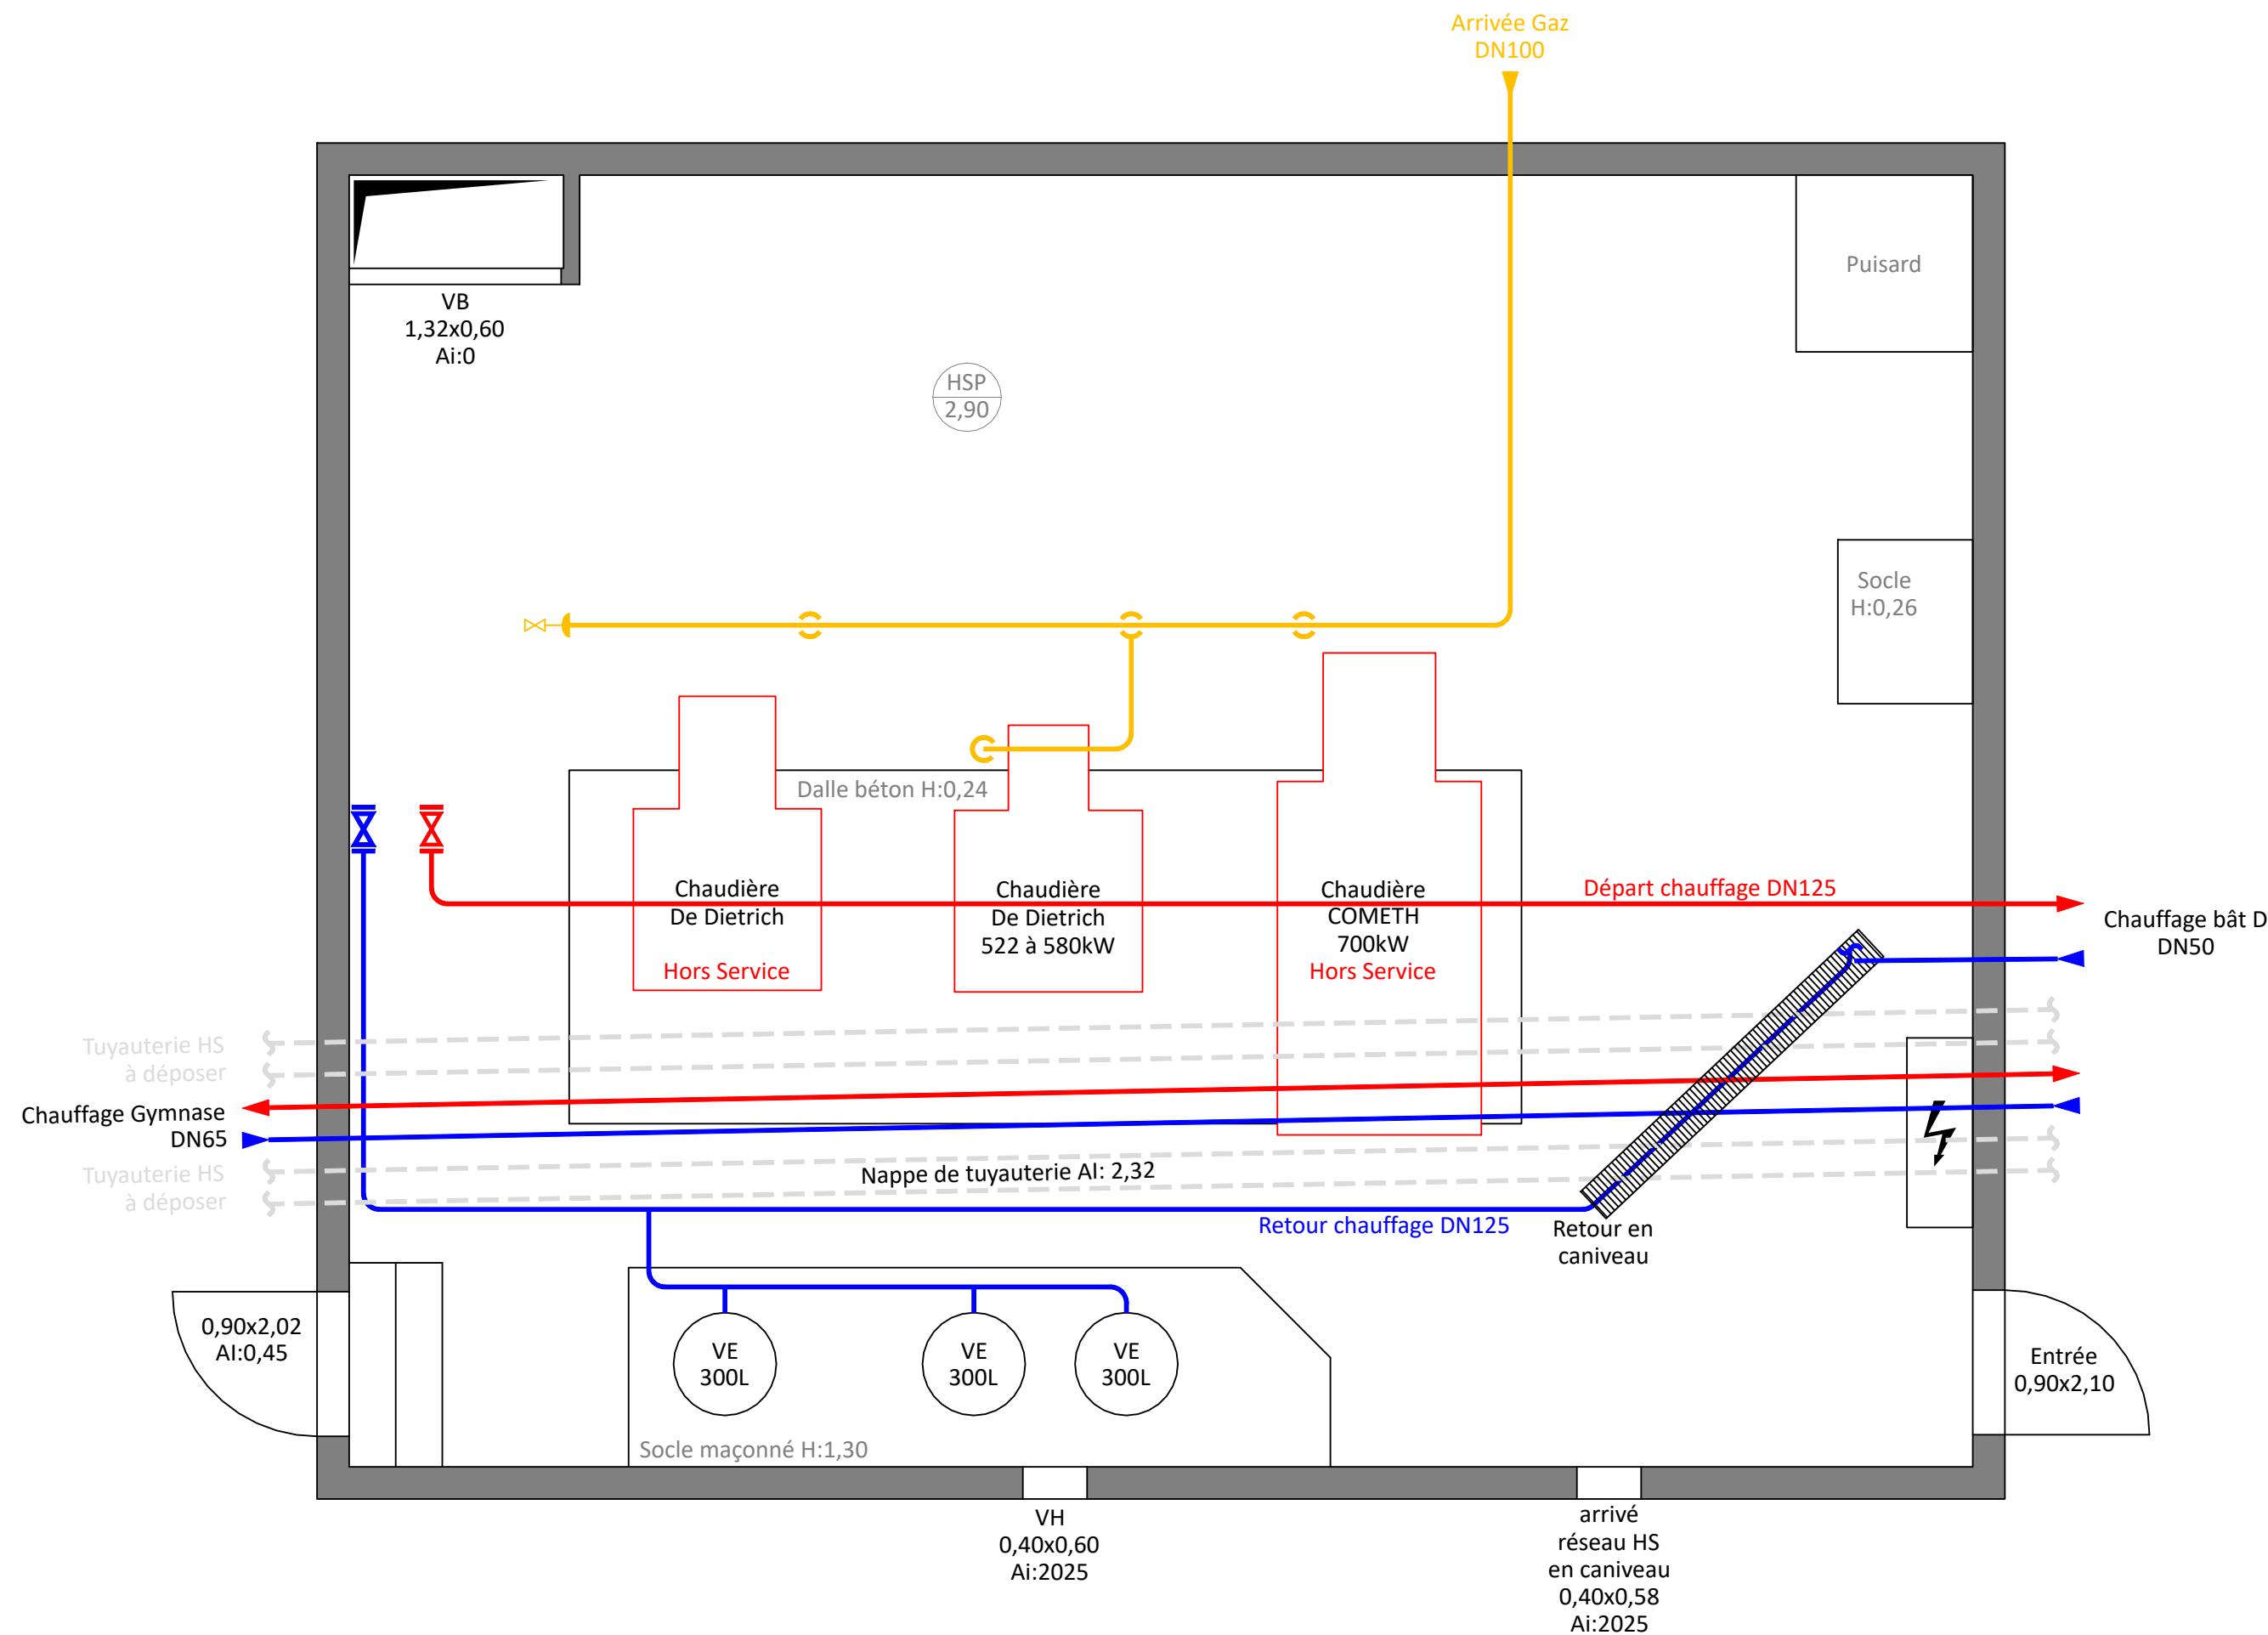

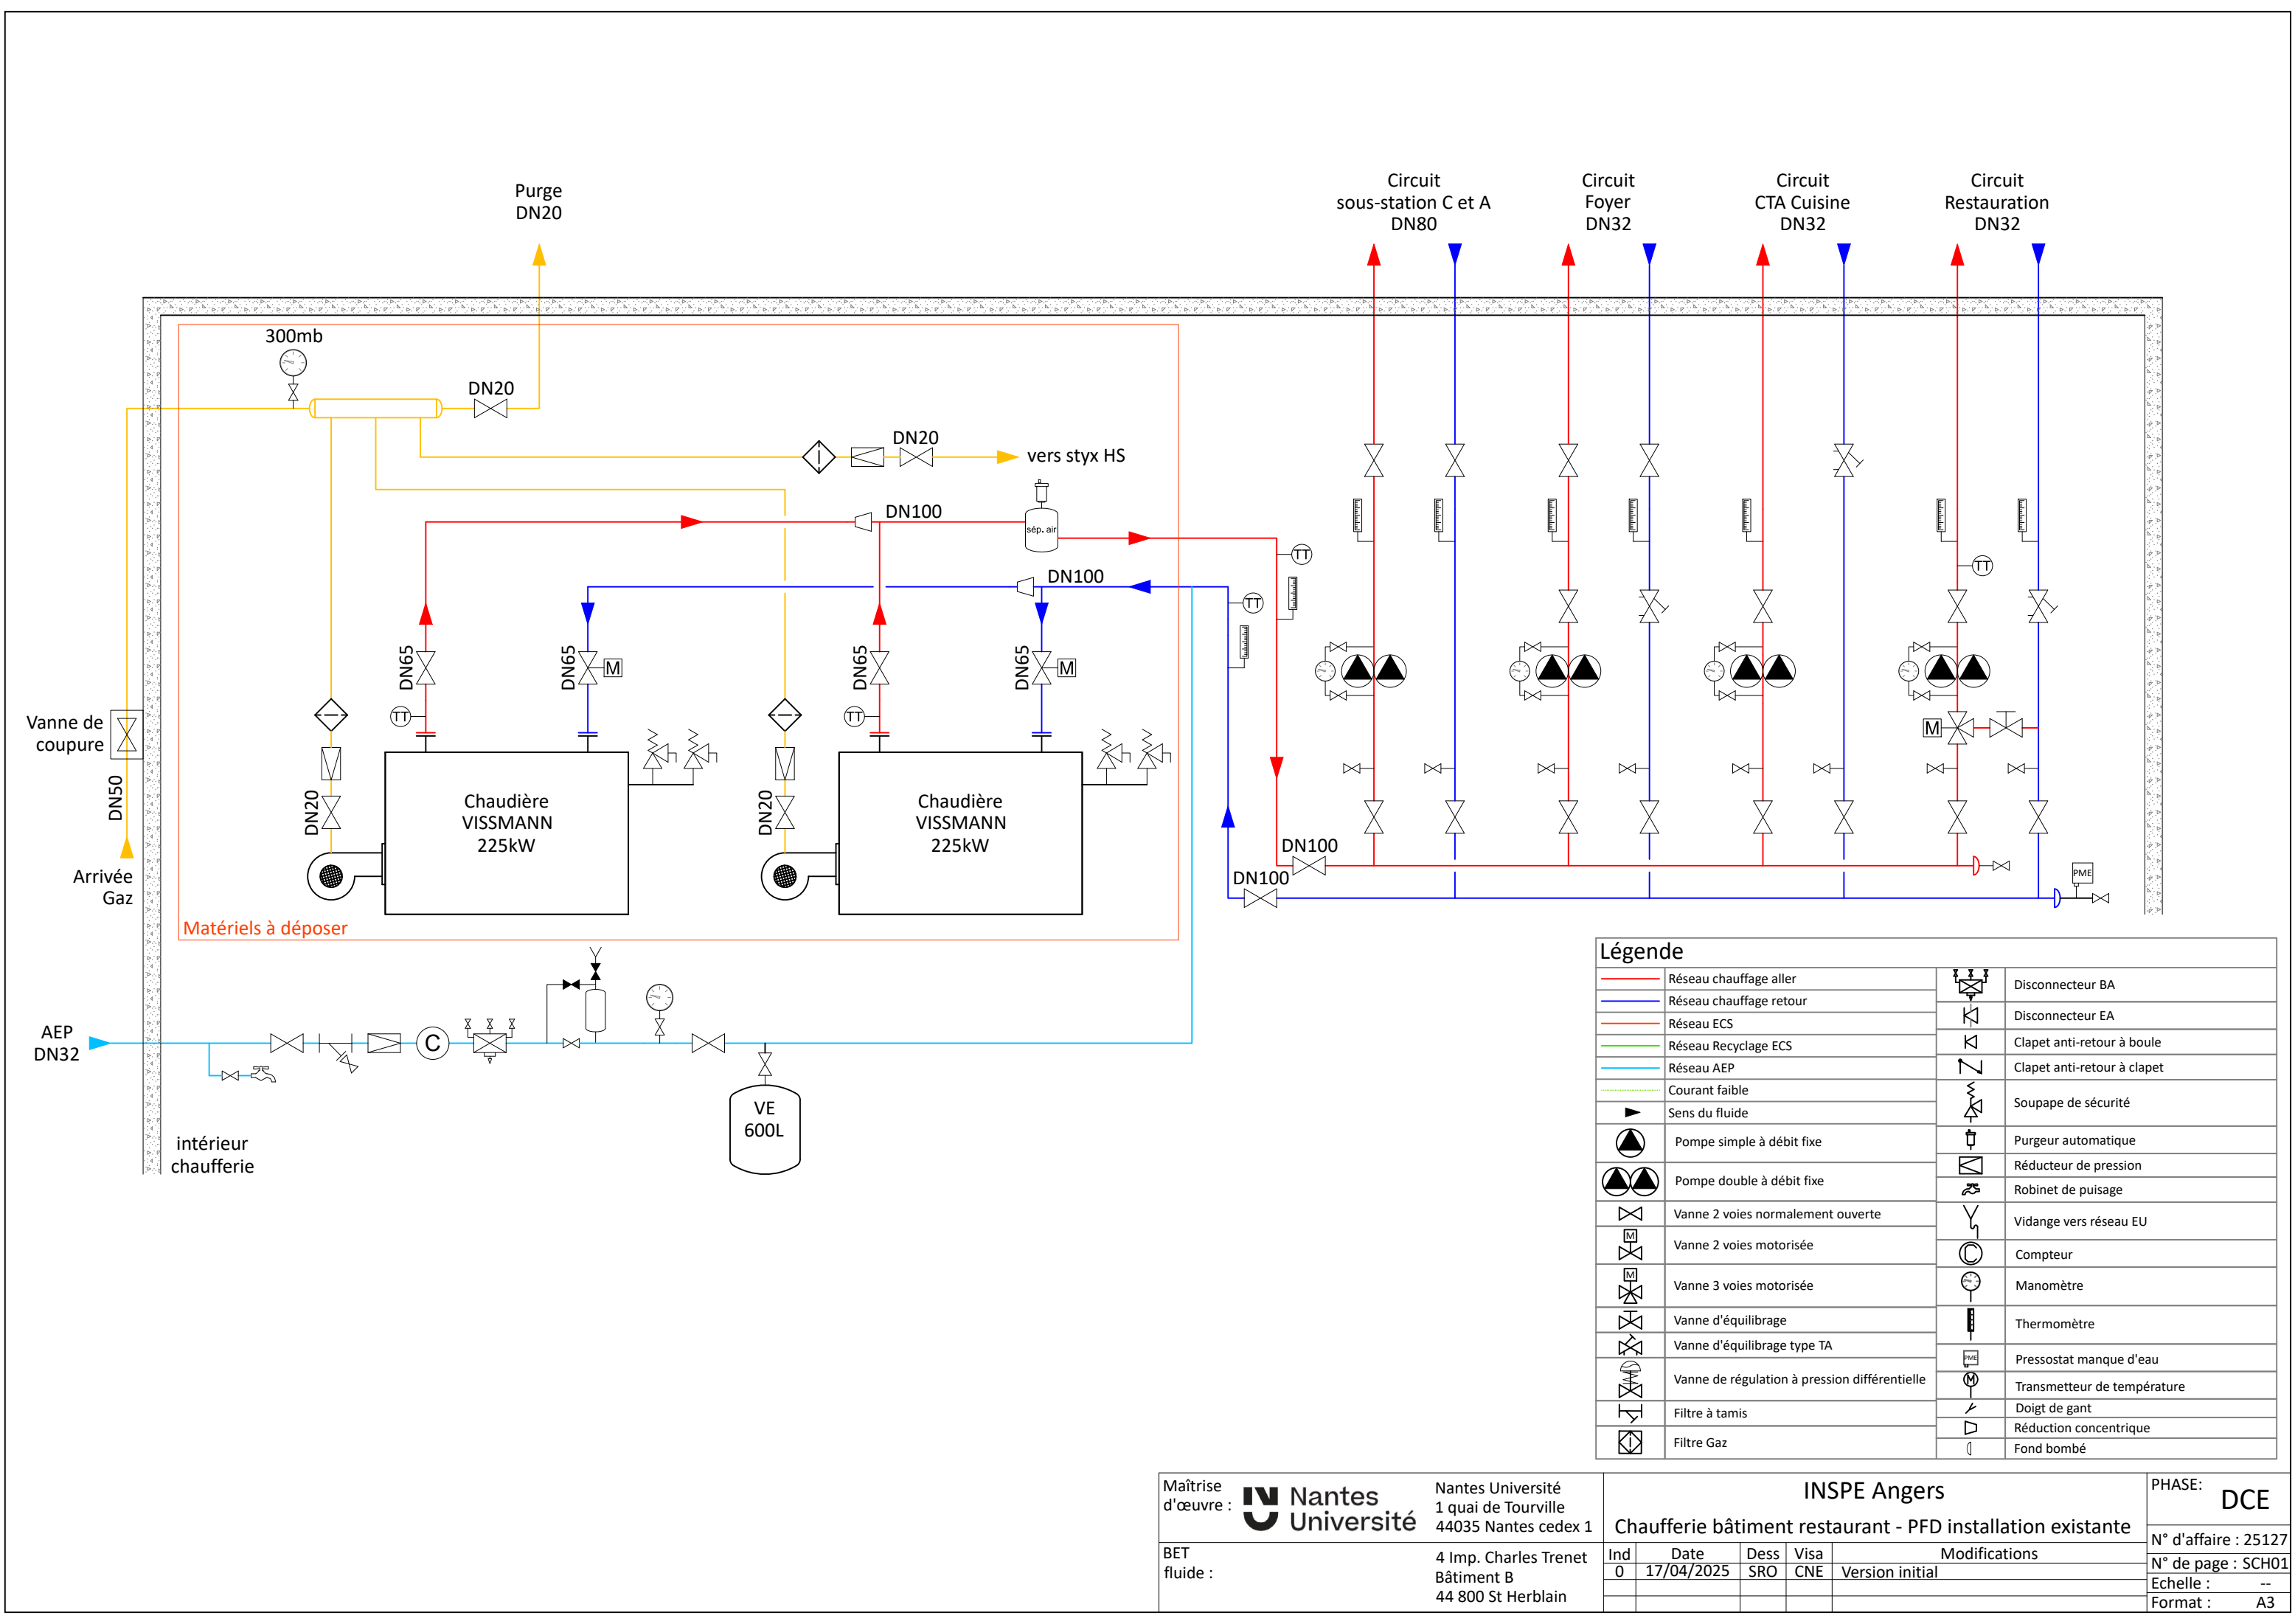


Maîtrise d'œuvre :  Nantes Université		Nantes Université 1 quai de Tourville 44035 Nantes cedex 1		INSPE Angers				PHASE: DCE	
BET fluide :		4 Imp. Charles Trenet Bâtiment B 44 800 St Herblain		Chaufferie bâtiment restaurant - PFD installation existante				N° d'affaire : 25127	
				Ind	Date	Dess	Visa	Modifications	
				0	17/04/2025	SRO	CNE	Version initial	
								Echelle : 1/30	
								Format : A3	




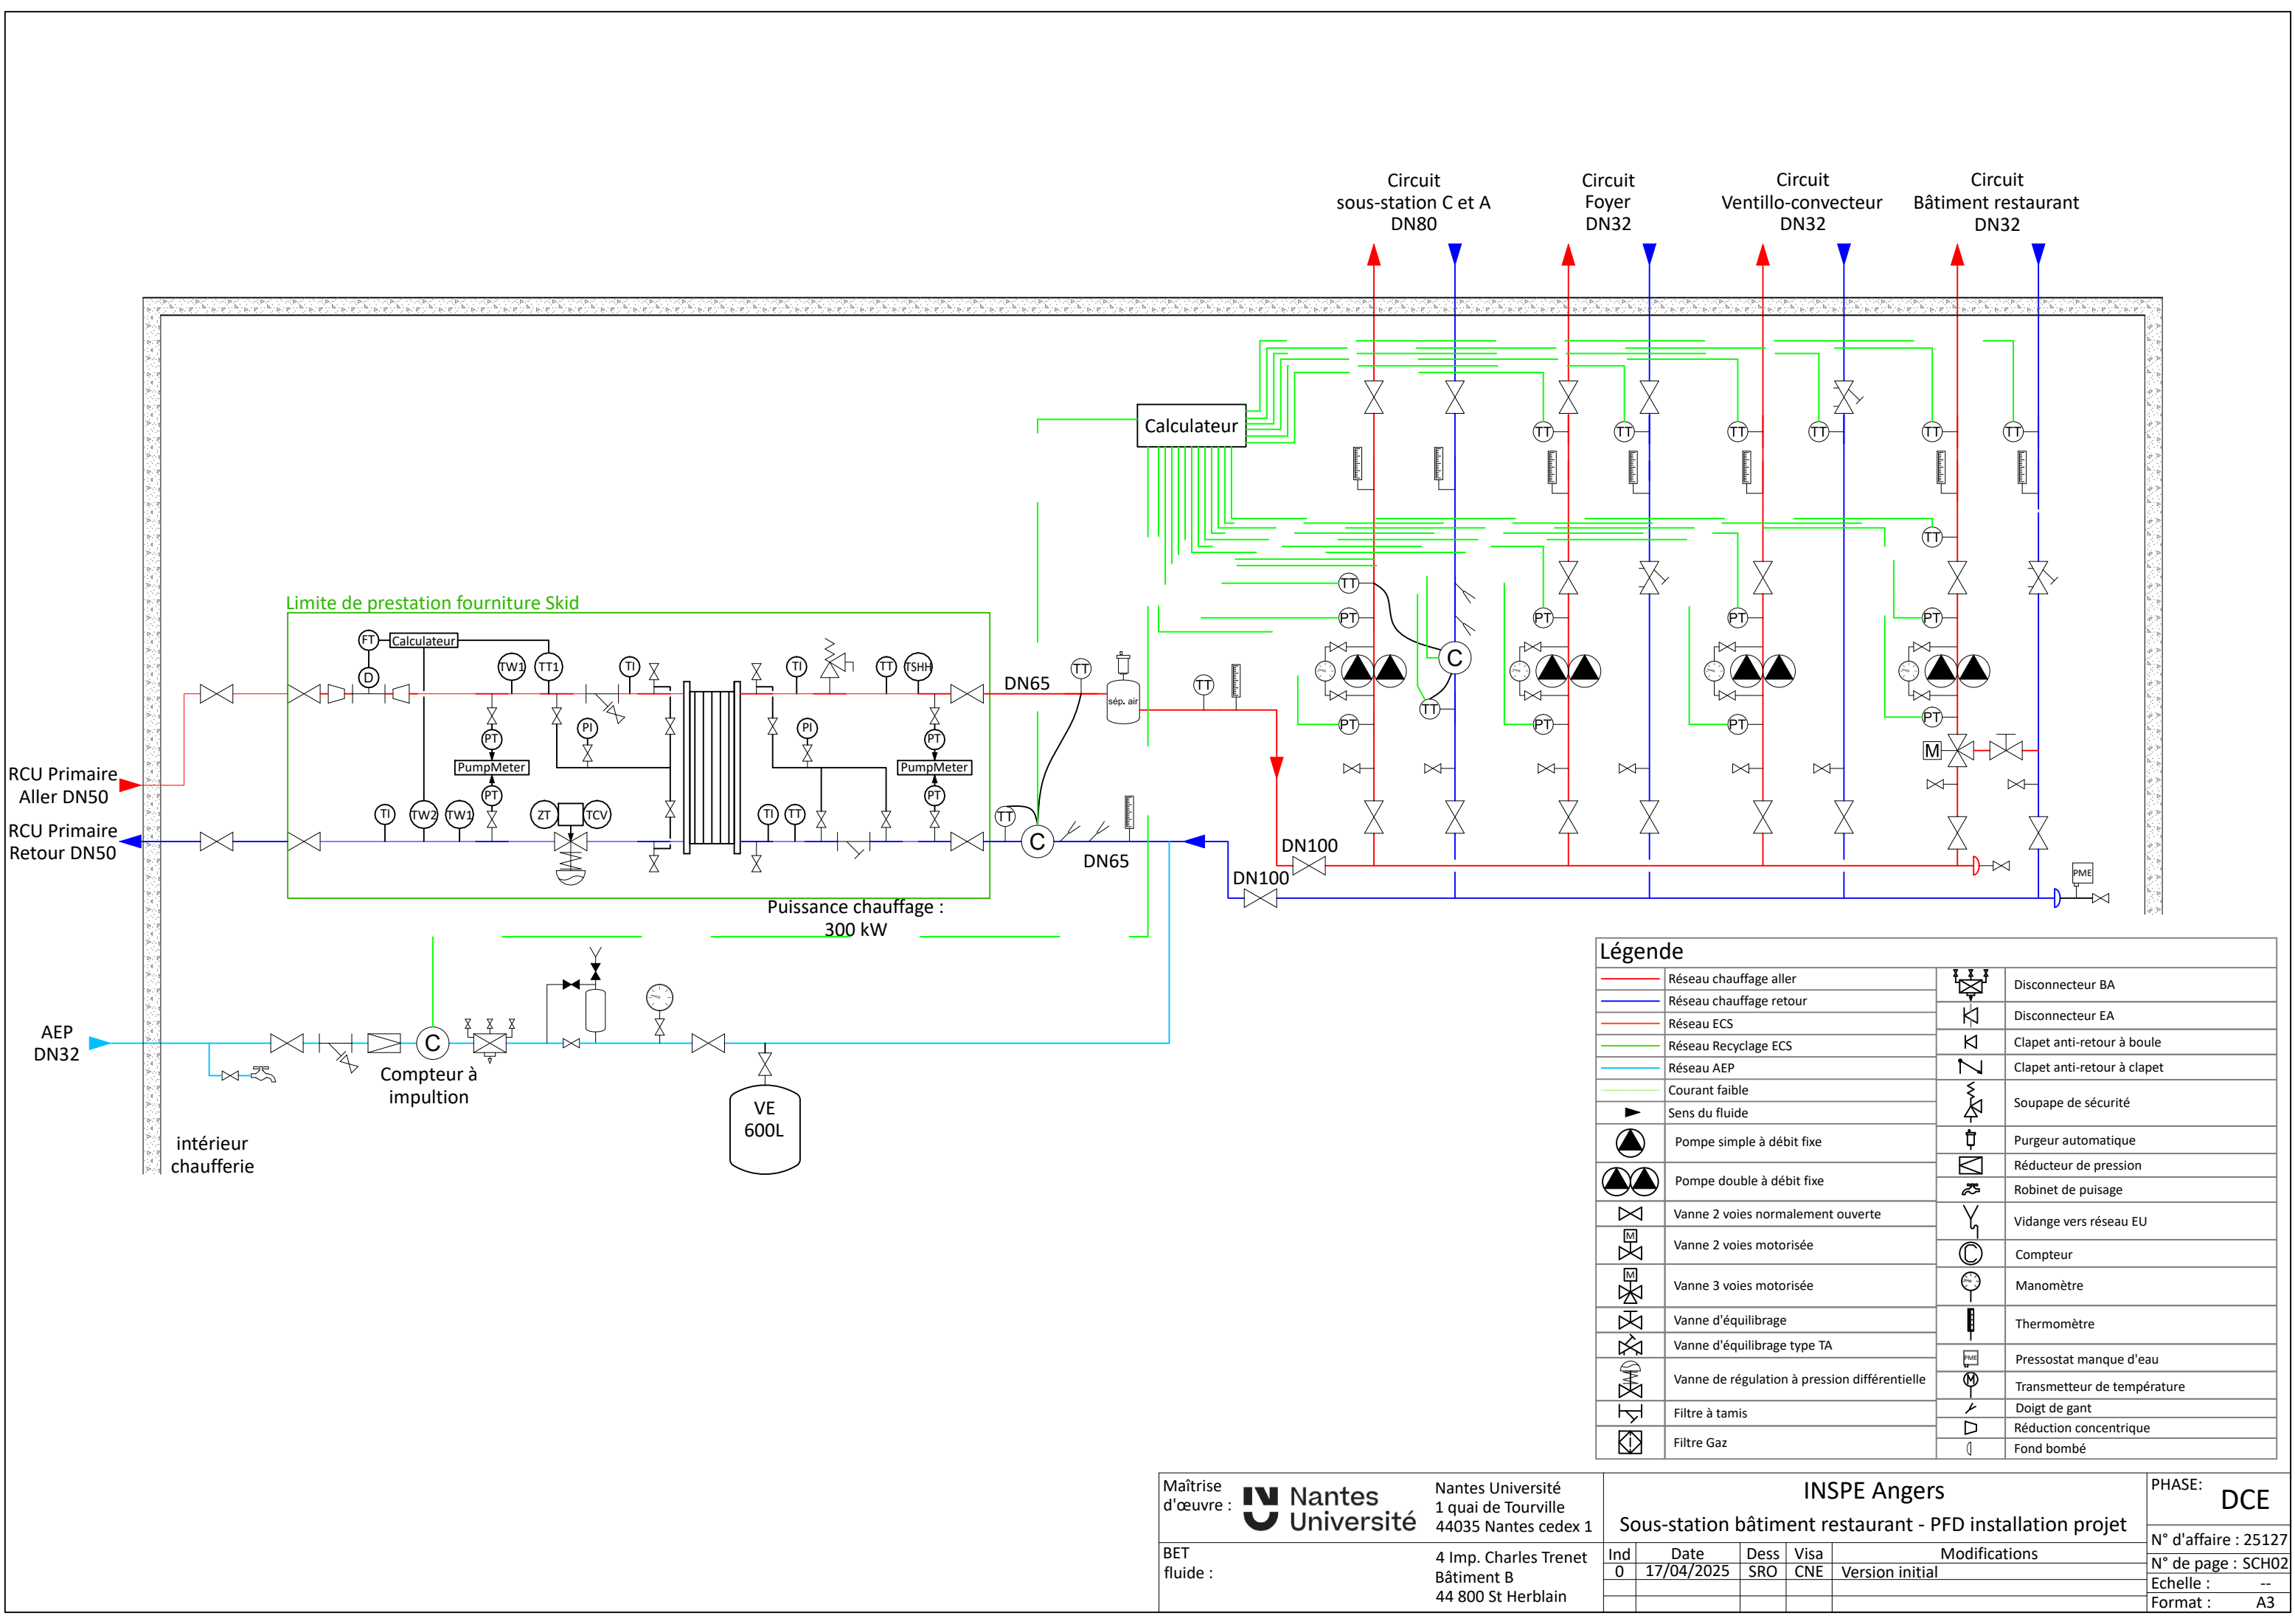


Maîtrise d'œuvre :	 Nantes Université	Nantes Université 1 quai de Tourville 44035 Nantes cedex 1	INSPE Angers					PHASE: DCE
			Chaufferie Bâtiment D - PFD installation projet					
BET fluide :		4 Imp. Charles Trenet Bâtiment B 44 800 St Herblain	Ind	Date	Dess	Visa	Modifications	N° d'affaire : 25127
			0	17/04/2025	SRO	CNE	Version initial	N° de page : PLN03
								Echelle : 1/40
								Format : A3












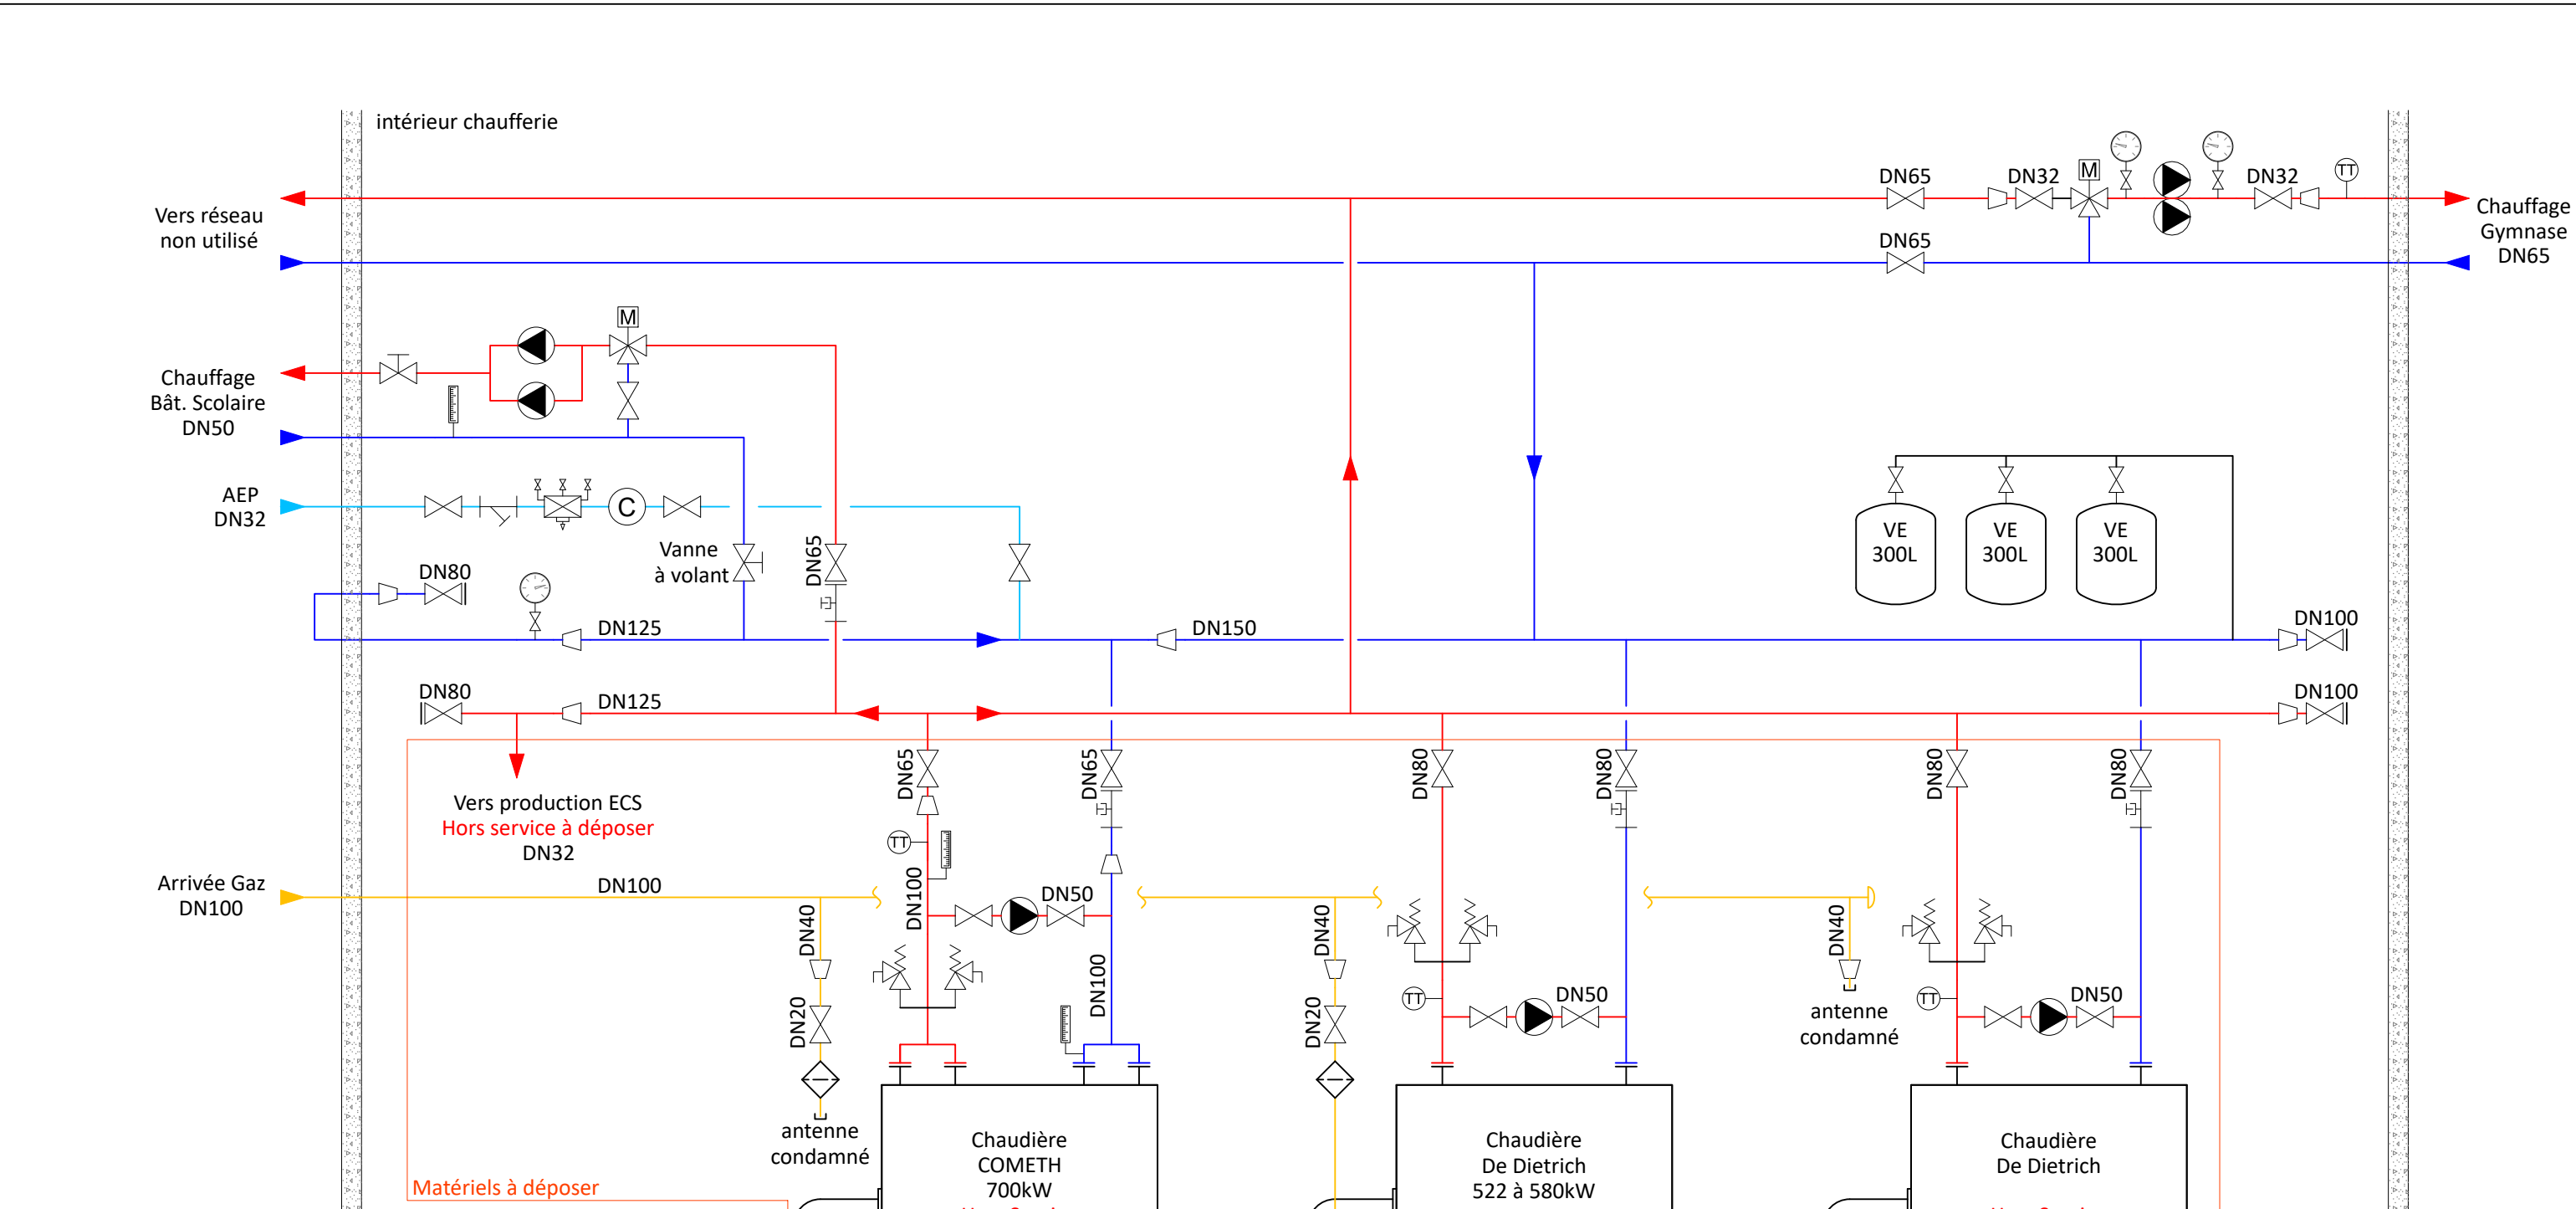

























Légende			
	Réseau chauffage aller		Disconnecteur BA
	Réseau chauffage retour		Disconnecteur EA
	Réseau ECS		Clapet anti-retour à boule
	Réseau Recyclage ECS		Clapet anti-retour à clapet
	Réseau AEP		Soupape de sécurité
	Sens du fluide		Purgeur automatique
	Pompe simple à débit fixe		Réducteur de pression
	Pompe double à débit fixe		Robinet de puisage
	Vanne 2 voies normalement ouverte		Vidange vers réseau EU
	Vanne 2 voies motorisée		Compteur
	Vanne 3 voies motorisée		Manomètre
	Vanne d'équilibrage		Thermomètre
	Vanne d'équilibrage type TA		Pressostat manque d'eau
	Vanne de régulation à pression différentielle		Transmetteur de température
	Filtre à tamis		Doigt de gant
	Filtre Gaz		Réduction concentrique
			Fond bombé


Maîtrise d'œuvre :		Nantes Université 1 quai de Tourville 44035 Nantes cedex 1	INSPE Angers					PHASE: DCE
			Chaufferie bâtiment restaurant - PFD installation existante					N° d'affaire : 25127
BET fluide :		4 Imp. Charles Trenet Bâtiment B 44 800 St Herblain	Ind	Date	Dess	Visa	Modifications	N° de page : SCH01
			0	17/04/2025	SRO	CNE	Version initial	Echelle : --
								Format : A3












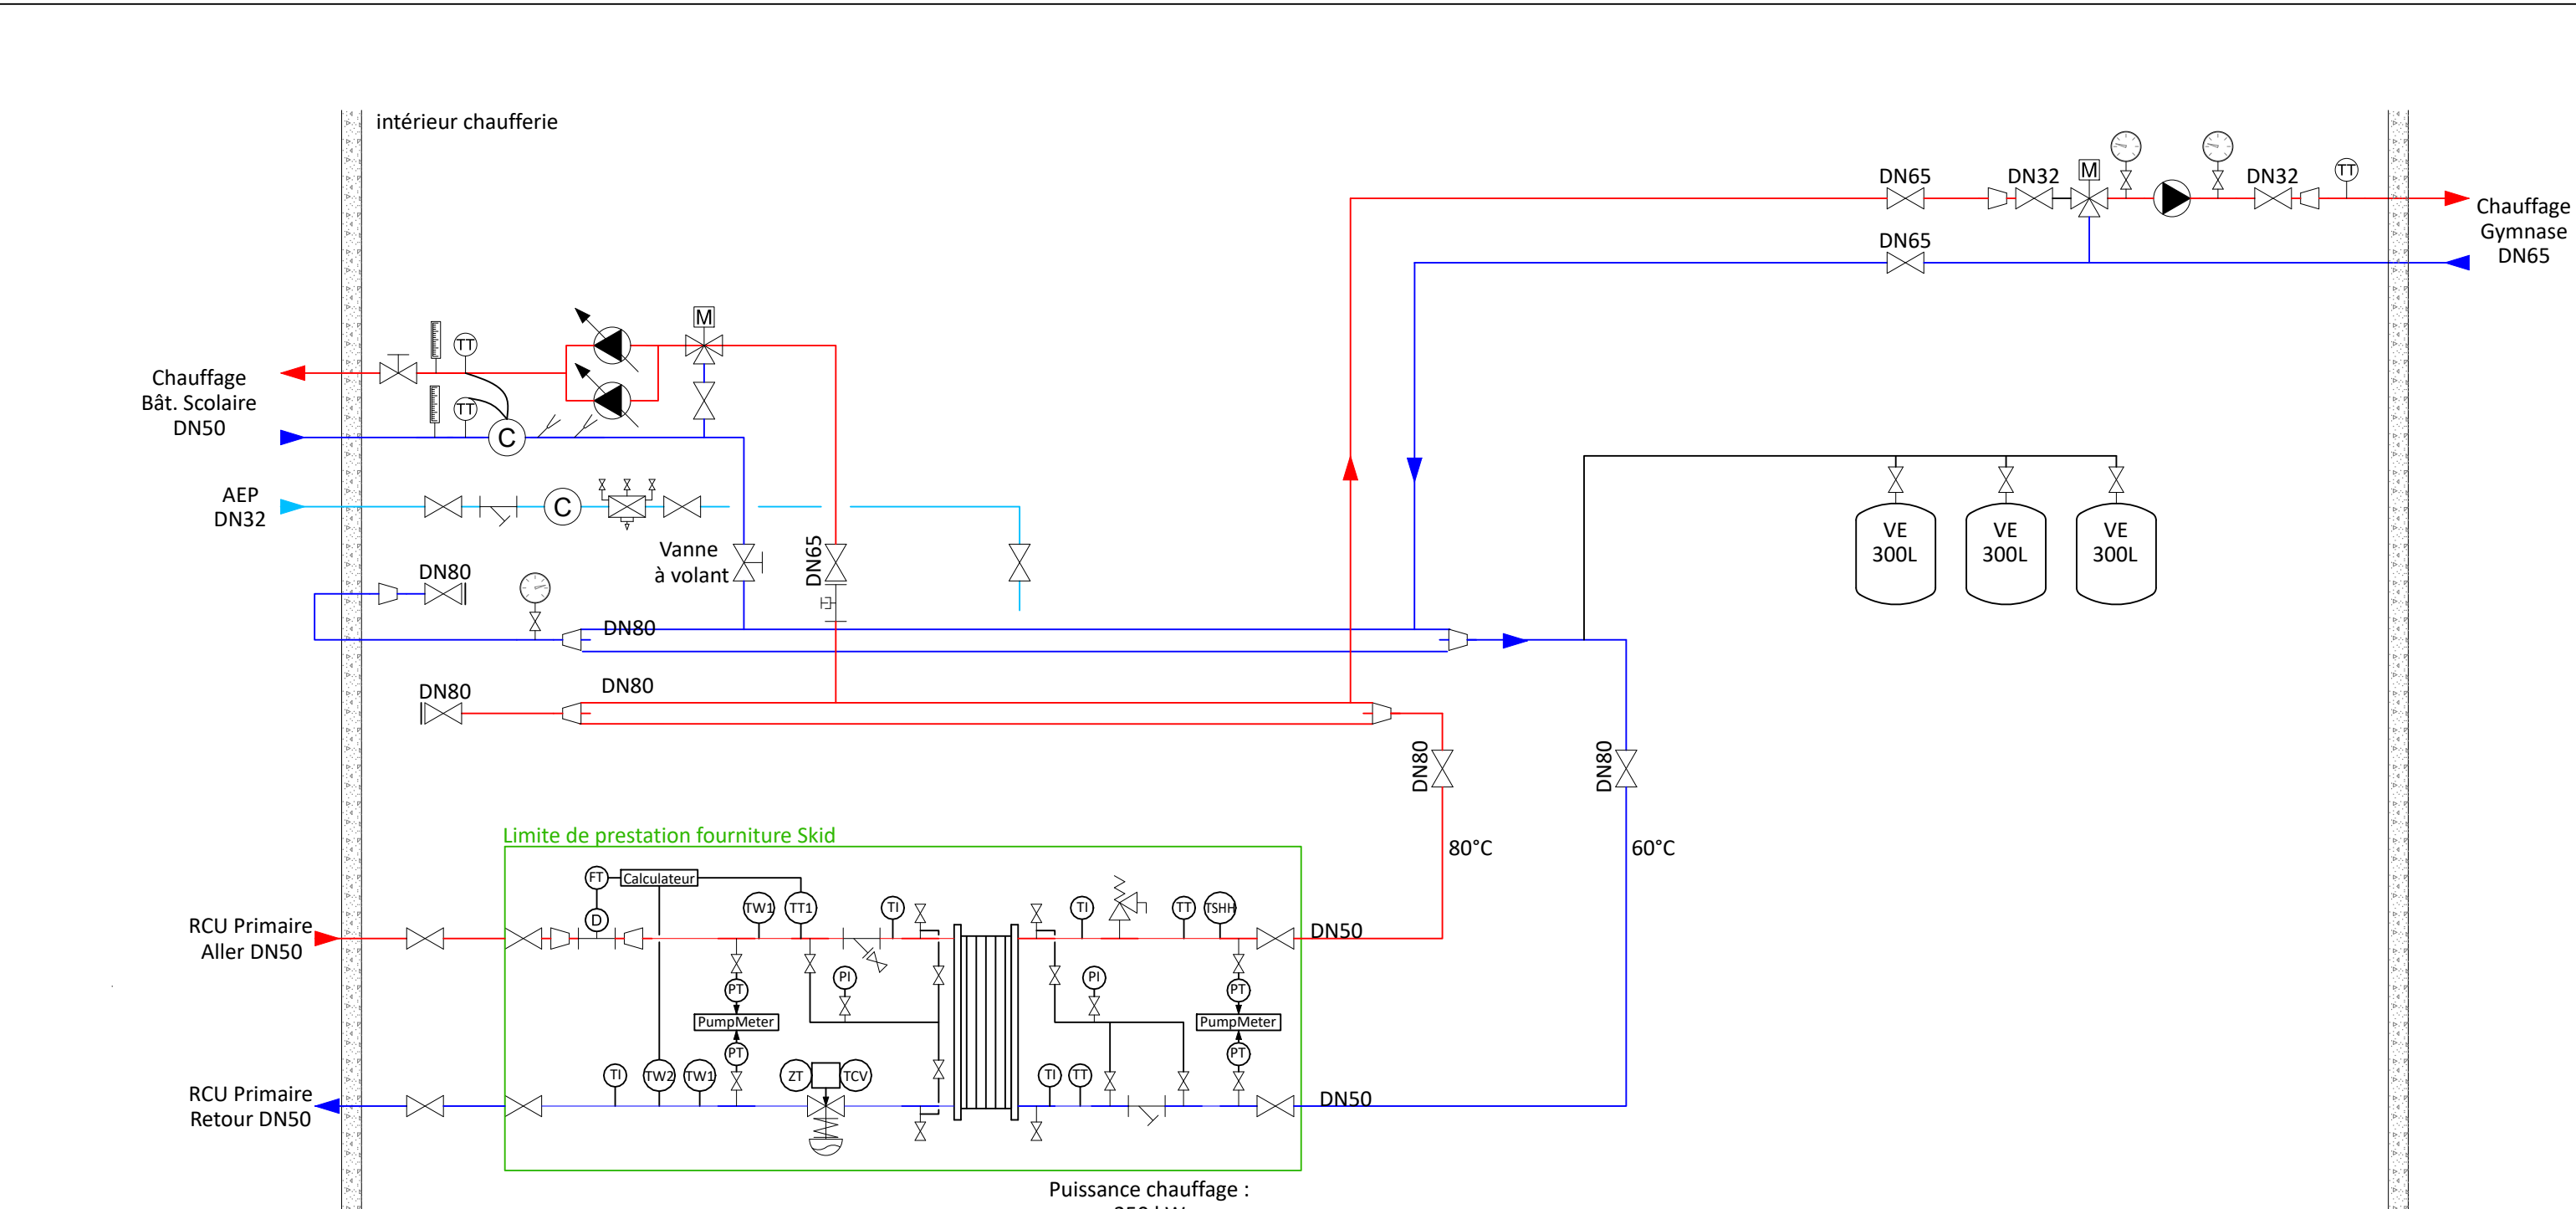






















Légende			
	Réseau chauffage aller		Disconnecteur BA
	Réseau chauffage retour		Disconnecteur EA
	Réseau ECS		Clapet anti-retour à boule
	Réseau Recyclage ECS		Clapet anti-retour à clapet
	Réseau AEP		Soupape de sécurité
	Courant faible		Purgeur automatique
	Sens du fluide		Réducteur de pression
	Pompe simple à débit fixe		Robinet de puisage
	Pompe double à débit fixe		Vidange vers réseau EU
	Vanne 2 voies normalement ouverte		Compteur
	Vanne 2 voies motorisée		Manomètre
	Vanne 3 voies motorisée		Thermomètre
	Vanne d'équilibrage		Pressostat manque d'eau
	Vanne d'équilibrage type TA		Transmetteur de température
	Vanne de régulation à pression différentielle		Doigt de gant
	Filtre à tamis		Réduction concentrique
	Filtre Gaz		Fond bombé




Légende			
	Réseau chauffage aller		Disconnecteur BA
	Réseau chauffage retour		Disconnecteur EA
	Réseau ECS		Clapet anti-retour à boule
	Réseau Recyclage ECS		Clapet anti-retour à clapet
	Réseau AEP		Soupape de sécurité
	Courant faible		Purgeur automatique
	Sens du fluide		Réducteur de pression
	Pompe simple à débit fixe		Robinet de puisage
	Pompe double à débit fixe		Vidange vers réseau EU
	Vanne 2 voies normalement ouverte		Compteur
	Vanne 2 voies motorisée		Manomètre
	Vanne 3 voies motorisée		Thermomètre
	Vanne d'équilibrage		Pressostat manque d'eau
	Vanne d'équilibrage type TA		Transmetteur de température
	Vanne de régulation à pression différentielle		Doigt de gant
	Filtre à tamis		Réduction concentrique
	Filtre Gaz		Fond bombé

Maîtrise d'œuvre :	 Nantes Université	Nantes Université 1 quai de Tourville 44035 Nantes cedex 1	INSPE Angers					PHASE:
			Chaufferie gymnase - PFD installation existante					DCE
BET fluide :		4 Imp. Charles Trenet Bâtiment B 44 800 St Herblain	Ind	Date	Dess	Visa	Modifications	N° d'affaire : 25127
			0	17/04/2025	SRO	CNE	Version initial	N° de page : SCH03
								Echelle : --
								Format : A3



Légende			
	Réseau chauffage aller		Disconnecteur BA
	Réseau chauffage retour		
	Réseau ECS		
	Réseau Recyclage ECS		
	Réseau AEP		
	Courant faible		
	Sens du fluide		
	Pompe simple à débit fixe		
		Pompe double à débit fixe	
		Vanne 2 voies normalement ouverte	
	Vanne 2 voies motorisée		
	Vanne 3 voies motorisée		
	Vanne d'équilibrage		
	Vanne d'équilibrage type TA		
	Vanne de régulation à pression différentielle		
	Filtre à tamis		
	Filtre Gaz		

Maîtrise d'œuvre :	 Nantes Université	Nantes Université 1 quai de Tourville 44035 Nantes cedex 1	INSPE Angers					PHASE:
			Sous-station gymnase - PFD installation projet					DCE
BET fluide :		4 Imp. Charles Trenet Bâtiment B 44 800 St Herblain	Ind	Date	Dess	Visa	Modifications	N° d'affaire : 25127
			0	17/04/2025	SRO	CNE	Version initial	N° de page : SCH04
								Echelle : --
								Format : A3