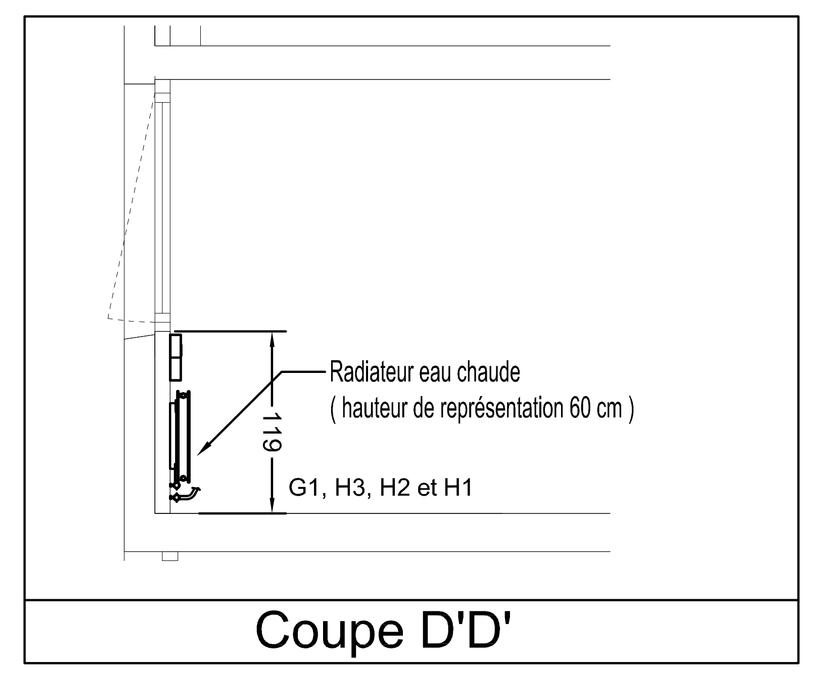

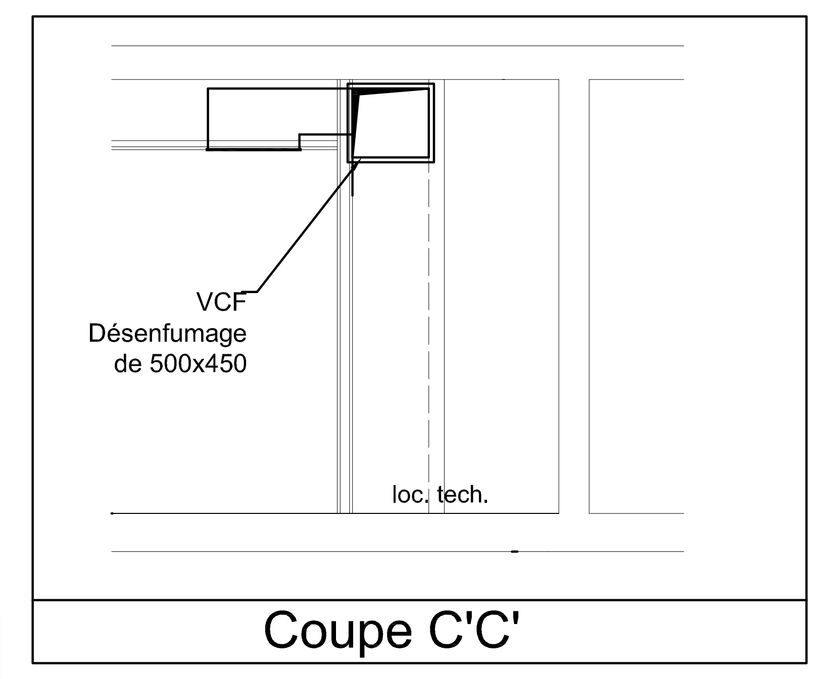

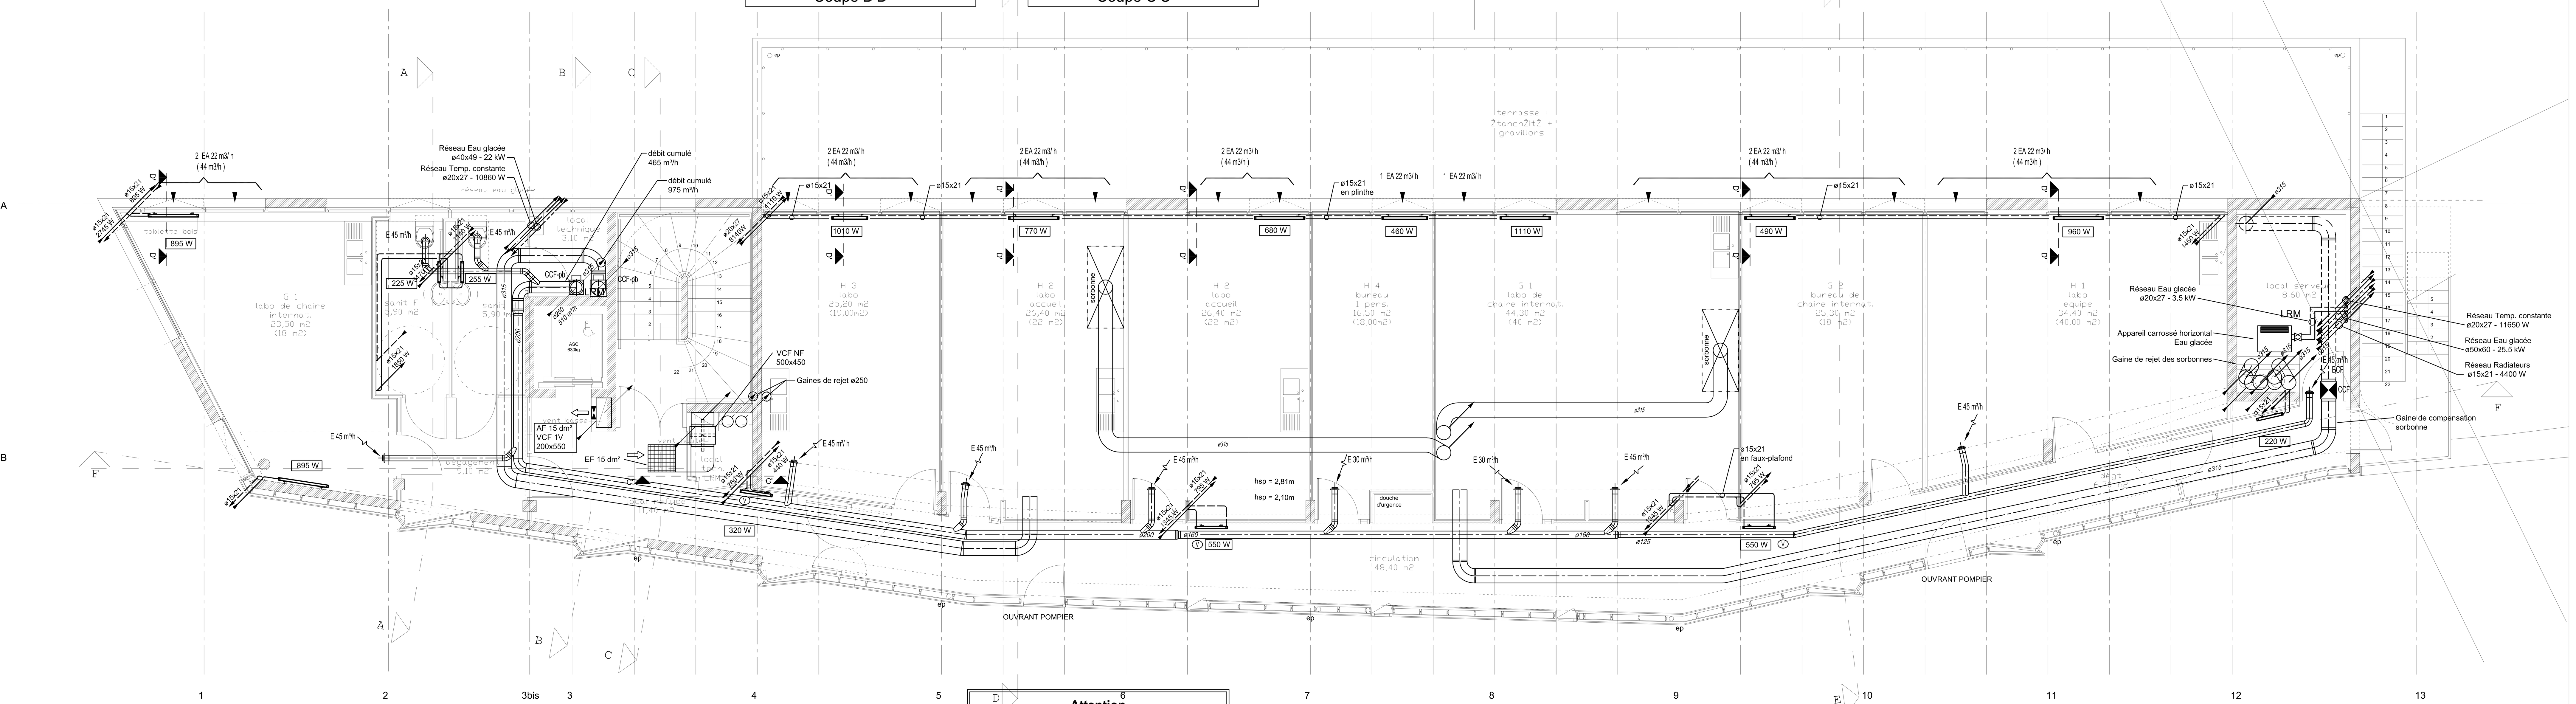

Attention

La puissance indiquée sur les plans à côté des radiateurs correspond aux déperditions et doit être majorée de 20 % pour la sélection des radiateurs

LEGENDE

- Chauffage -

Symbole	Description
	Radiateur eau chaude
(V)	Radiateur eau chaude Vertical
1300W	Valeur des déperditions, à majorer pour dimensionner les radiateurs

- Chauffage - Rafraîchissement : Réseaux à créer -

Symbole	Description
①	Circuit régulé radiateurs
②	Circuit à température constante
	Réseau Eau glaçée
	Réseau Eau rafraîchie 18°C
	Liaison Fluides frigorigènes
	Réseau Condensats

NOTA: CE PLAN N'EST VALABLE QUE POUR LE LOT CONSIDERE

LEGENDE

- Ventilation -

Symbole	Description
	Bouche d'entrée d'air autoréglable EA45 = débit de 45m3/h
	Bouches d'extraction
	Grille de reprise ou de soufflage
E 45	Débit d'extraction en m3/h
R 45	Débit de reprise en m3/h
S 150	Débit de soufflage en m3/h
BCF	Bouche coupe-feu
	Gaine d'extraction et de soufflage circulaire
	Gaine d'extraction ou de soufflage rectangulaire
R	Régulateur auto-régulant
CCF	Clapet coupe-feu
CCF Ph	Clapet coupe-feu en plancher haut
CCF Pb	Clapet coupe-feu en plancher bas
BCF	Bouche coupe-feu

NOTA: CE PLAN N'EST VALABLE QUE POUR LE LOT CONSIDERE

INSTITUT GENOMIQUE MARINE DE ROSCOFF

MAITRE D'OUVRAGE

UNIVERSITE PIERRE et MARIE CURIE — 4, place Jussieu 75252 PARIS CEDEX 05 — Tél : 01 44 27 59 76 — Fax : 01 44 27 59 88

maître d'ouvrage délégué : DDE Finistère — délégation territoriale du pays de Morlaix BP 67145 - 29 671MORLAIX CEDEX — Tél : 02 98 68 66 50 — Fax : 02 98 88 98 77

MAITRISE D'OEUVRE

ARCHITECTES

PHILIPPE BARRE, AGNES LAMBOT — 3, rue Yves Bodiguen 44000 NANTES — Tél : 02 40 20 41 22 — Fax : 02 40 12 41 46

BUREAUX D'ETUDES

BET TCE : ISATEG RENNES — 2, Parc Brocéliande BP 96 312 35 763 SAINT-GREGOIRE — Tél : 02 99 23 45 67 — Fax : 02 99 23 45 50

CONTROLE TECHNIQUE : VERITAS — 22, rue Amiral Romain Desfossés- CS 62 827 29 298 BREST — Tél : 02 98 47 84 52 — Fax : 02 98 47 71 69

CSPS : ANAFIPLUS — ZA Le pont Rouge - 22 440 TREMUSON — Tél : 02 98 43 50 12 — Fax : 02 98 43 50 18

OPC : Bureau T.E.C. — 49, rue de Brest - 29 600 MORLAIX — Tél : 02 98 63 37 51 — Fax : 02 98 88 12 12

MARCHE

RO 097

Ind	dates	modifications

INTITULE	DATE	NUMERO
Niveau 1 Chauffage - Ventilation - Climatisation	Juillet 2009 ECHELLE 1/50	CVC 03

D'après fond de plan archi du : 14-10-2008