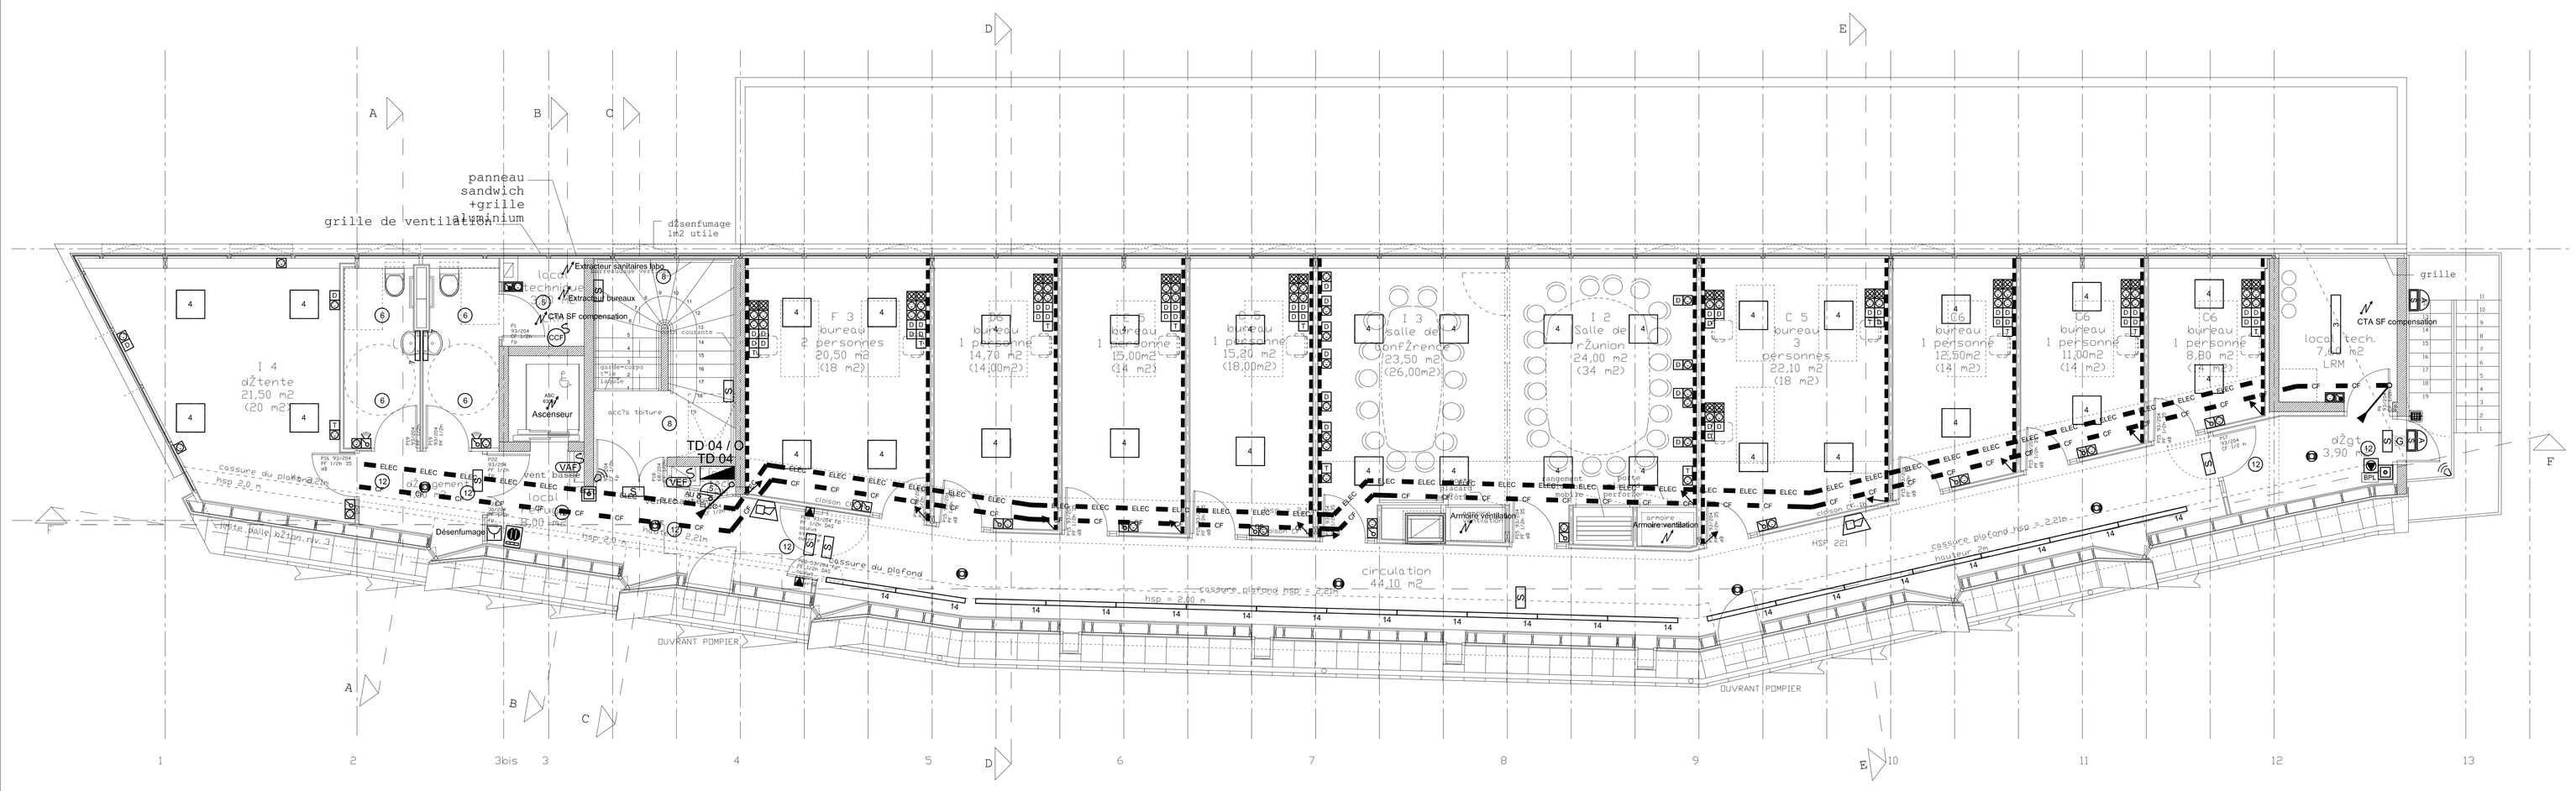

LEGENDE : COURANTS FORTS

Symbole	Désignation
	Bouton Poussoir / étanche
	Bouton Poussoir Lumineux / étanche
	Interrupteur Simple Allumage / étanche
	Interrupteur Simple Allumage Lumineux / étanche
	Interrupteur Va et Vient / étanche
	Détecteur de présence Mural
	Détecteur de présence plafond
	Interrupteur automatique
	Contact de porte
	Luminaire (Voir CCTP)
	PC 10/16A + T / étanche
	PC ondulée 10/16A + T / étanche
	PC Triphasée / étanche
	Alimentation Electrique
	Tableau Electrique
	Arrêt d'Urgence Tableau
	Coffret Coupure Chaufferie
	Bloc Autonome Eclairage de Sécurité
	Bloc Autonome Eclairage de Sécurité étanche
	Bloc Autonome Eclairage d'Ambiance
	Bloc Autonome Portable d'Intervention
	Plinthe
	Remontée de plinthe
	Chemin de câbles Electricité

NOTA: CE PLAN N'EST VALABLE QUE POUR LES LOTS CONSIDERES

LEGENDE : COURANTS FAIBLES

Symbole	Désignation
	Prise RJ 45 Informatique / étanche
	Prise RJ 45 Téléphonique / étanche
	Colonne de distribution
	Prise Télévision
	Conjoncteur Téléphone FT
	Digicode
	Bouton Poussoir de Libération
	Gâche
	Chemin de câbles Courants Faibles

NOTA: CE PLAN N'EST VALABLE QUE POUR LES LOTS CONSIDERES

LEGENDE : SECURITE INCENDIE

Symbole	Désignation
	Alarme Incendie
	Déclencheur Manuel Issue de Secours
	Déclencheur Manuel Incendie
	Asservissement Entrée d'Air frais
	Asservissement Extraction de Fumée
	Asservissement CCF

NOTA: CE PLAN N'EST VALABLE QUE POUR LES LOTS CONSIDERES

INSTITUT GENOMIQUE MARINE DE ROSCOFF

MAITRE D'OUVRAGE

UNIVERSITE PIERRE et MARIE CURIE — 4, place Jussieu 75252 PARIS CEDEX 05 — Tél : 01 44 27 59 76 — Fax : 01 44 27 59 88

maître d'ouvrage délégué : DDE Finistère — délégation territoriale du pays de Morlaix BP 67145 – 29 671MORLAIX CEDEX — Tél : 02 98 68 66 50 — Fax : 02 98 88 98 77

MAITRISE D'OEUVRE

ARCHITECTES

PHILIPPE BARRE AGNES LAMBOT — 3, rue Yves Bouyien 44000 NANTES — Tél : 02 40 20 41 22 — Fax: 02 40 12 41 46

BUREAUX D'ETUDES

BET TCE : IGATEG RENNES — 2, Parc Brocéliande BP 96 312 35 763 SAINT-GREGOIRE — Tél : 02 99 23 45 67 — Fax : 02 99 23 45 50

CONTROLE TECHNIQUE : VERITAS — 22, rue Amiral Romain Desfossés- CS 62 827 29 298 BREST — Tél : 02 98 47 84 52 — Fax : 02 98 47 71 69

CSPS : ANAFIPLUS — ZA Le pont Rouge – 22 440 TREMUSON — Tél : 02 98 43 50 12 — Fax : 02 98 43 50 18

OPC : Bureau T.E.C. — 49, rue de Brest – 29 600 MORLAIX — Tél : 02 98 63 37 51 — Fax : 02 98 88 12 12

MARCHE

Ind	dates	modifications

INTITULE	DATE	NUMERO
Niveau R+3 Electricité - Courants Faibles - SSI	Juillet 2009 ECHELLE 1/50	ELCF 05

D'après fond de plan archi du: 16-10-2008