

AIR NEUF
Hiver : -12°C/90%
Été : +40°C/40%

ZONE TECHNIQUE SOUS TOITURE
BATIMENT 4107


SOUFFLAGE CTA 1

AIR SOUFFLE
45000 m3/h

Toiture Bat
4107

Registre Manuel

RECHAUFFAGE
SUR ARRIVEE
AIR NEUF
RECYCLEURS

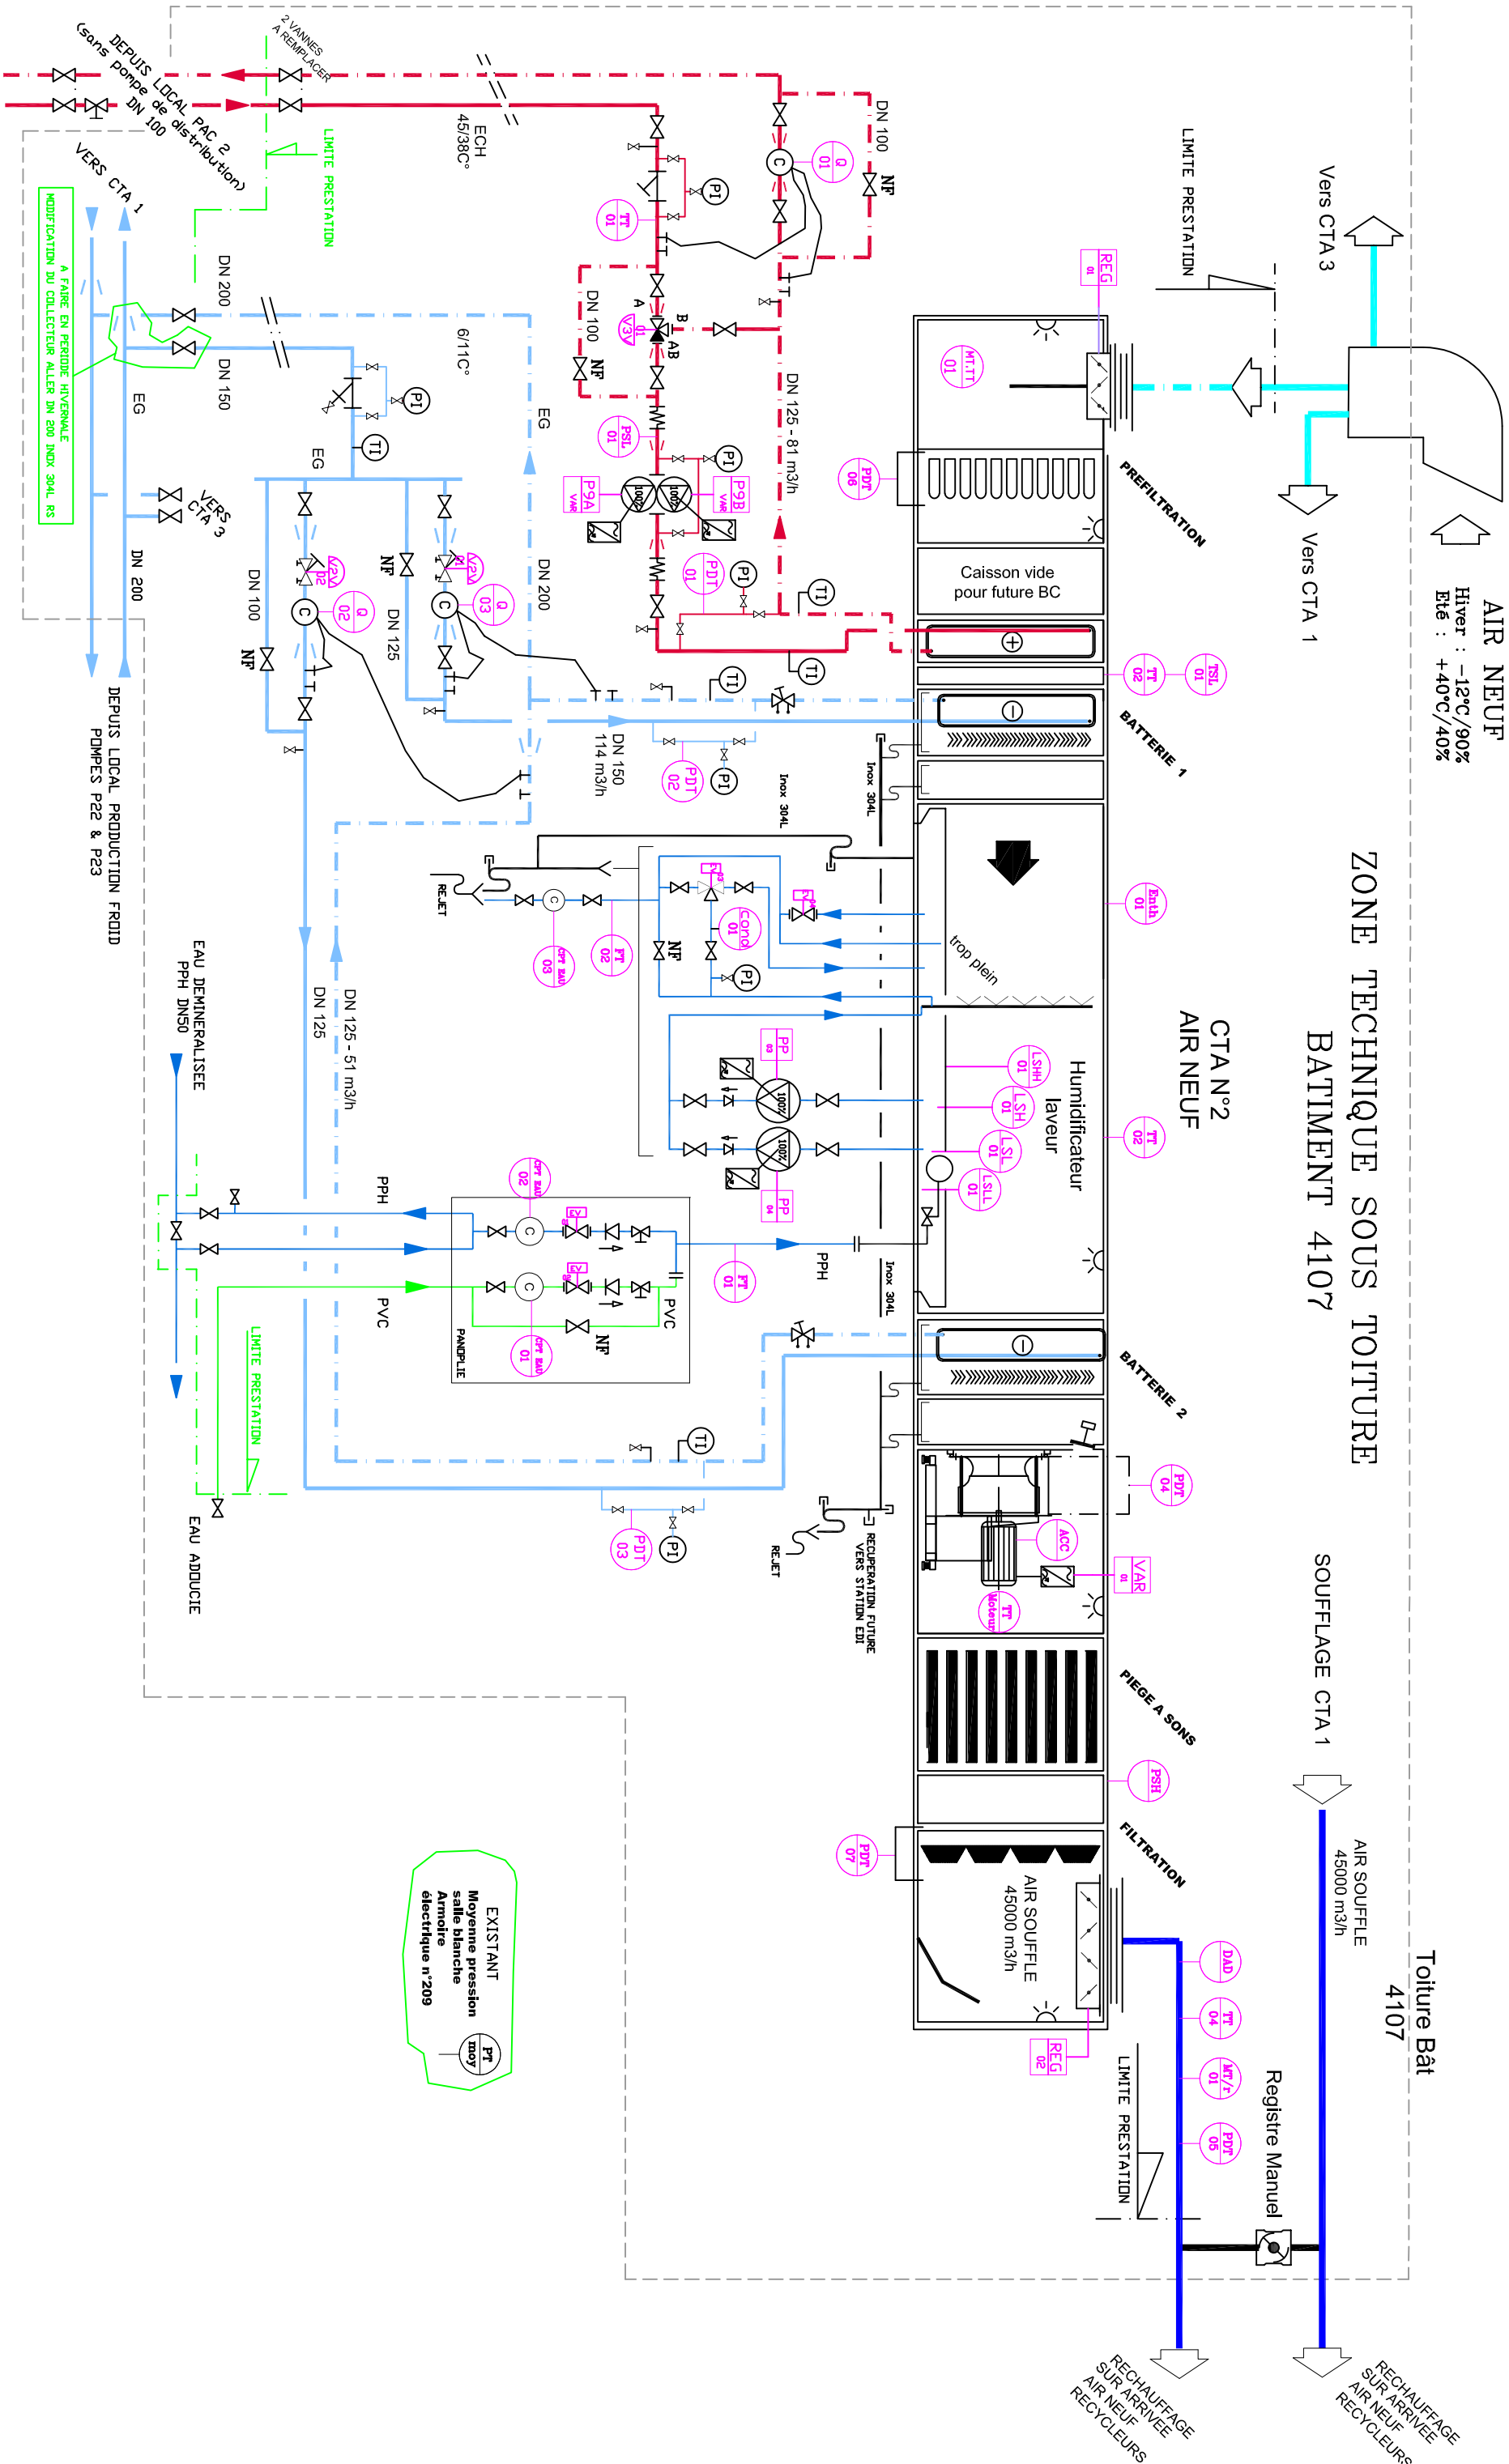

MAINTRISE D'OUVRAGE

PROJET :

CEA Lohr
MINATEC Centre
17 rue des Martyrs
38094 GRENOBLE

FRANCE

ENTREPRISE

INGENIERIE TECHNIQUE
@egis
FAURE OEL

20, Rue Masséot 38000 SAINT-MARTIN-D'HERES
Tél : 04 78 25 81 00
Mail : contact@faure-oel.com

EDITION ORIGINALE

A 26/03/2025 Edition originale

B 11/04/2025 VAR pompes EC, limite prestations, TA bypass V3V

C

D

E

F

Ind.

Date

Modifications

Réalisé

Vérité

Approuvé

SCHEMA DE PRINCIPE - Remplacement CTA 2

245
CVC

Intitulé du lot:

-

PRO

SCH

24210

245

001

B

FOLIO n° 1/1

Echelle

Phase

Nature

N° affaire

N° lot

N° Doc

Indice