


MAJ PELLETIER / PIROLA TE1553	PELLETIER	17/12/09	D	PIROLA
Mise à jour (pose diris sur 15kv)	PELLETIER	26/08/08	C	
Mise à jour suite pose d'un DIRIS	PELLETIER	16/02/04	B	
Mise à jour suite supervision	Hourtoule	08/04/98	A	
MODIFICATION	DEMANDEUR	DATE	INDICE	VISA

COFFRET MESURES PUISSANCE AD.CM002
poste P1 Transfo. TR2500

512-1

ECH : ELEC	DATE : 25/06/93	DESSINE PAR : AM	VERIFIE PAR : WJP
------------	-----------------	------------------	-------------------

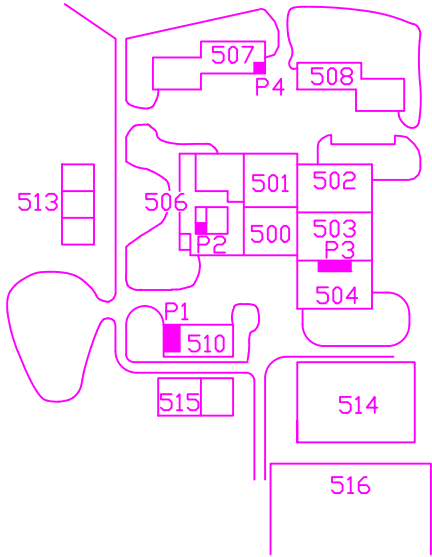

TORE SUPRA


COMMISSARIAT A
L'ENERGIE ATOMIQUE
C.E.N CADARACHE

IL N'EST PERMIS D'UTILISER CE DESSIN QU'AVEC
LICENCE SPECIALE OU AUTORISATION EXPRESSE
(LOI DU 11 MARS 1957)

VISA:

TS 03920f 00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z		
Folio		DESIGNATION											ind	Folio		DESIGNATION											ind
00		PAGE DE GARDE											D														
01		LISTE DES FOLIOS											D														
02		IMPLANTATION DU MATERIEL																									
03		MESURES DE U ET I TR1 2500KVA											D														
04		COFFRET MESURE 15kv - ad.cm002											D														
05		TRANSDUCTEURS T.G.B.T. (P1) COLONNE 2											D														
06		MESURE du RESEAU 15KV POSTE P1											D														

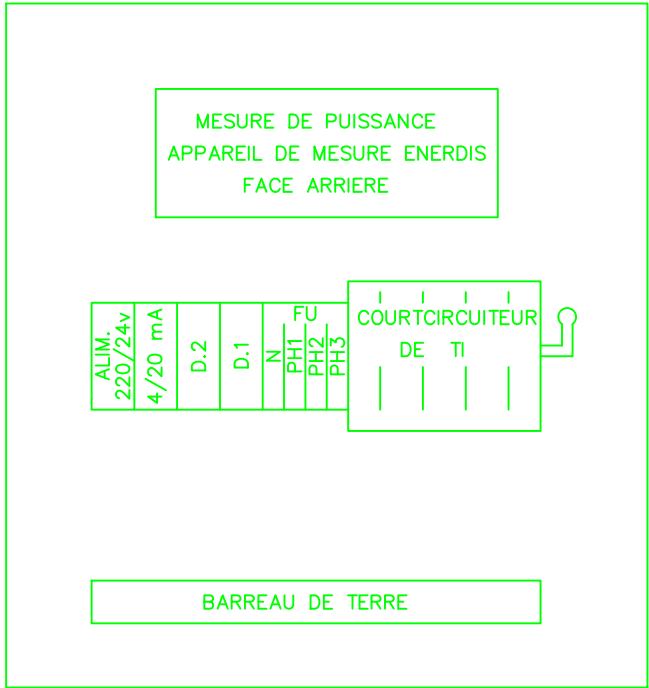

AD.CM002

* venant de l'armoire
ASGR 510 depart D.52
C32N(U) 2x5A

AD.UP358 3G1,5

D.1
C32H(U)
2x2A

D.2

CONDITIONNEUR ALIM. 220/10V

SORTIE 4/20 mA pour ?????

ENERDIS

1 PH1. 34
2 PH2. 35
3 PH3. 36
4 N. 33

FU 6A

AD.UM002 5G1,5mm

* venant du poste P1 colonne 2
D. C32LH (U)
4x10A

COURTCIRCUITEUR

AD.UC052 3G2,5mm

AD.UC053 3G2,5mm

AD.UC054 3G2,5mm

Sur TRANSFO. 2500KVA
(SECONDAIRE)

bornier xp2

5

NEUTRE

TERRE

bornier xp2

DIRIS

