

Récépissé de DT Récépissé de DICT

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4^{ème} partie (partie réglementaire) du Code du travail

Destinataire

Récépissé de DT
Récépissé de DICT
Récépissé de DT/DICT
conjointe

Dénomination :

Complément / Service :

Numéro / Voie :

Lieu-dit / BP :

Code Postal / Commune :

Pays :

N° consultation du téléservice :

Référence de l'exploitant :

N° d'affaire du déclarant :

Personne à contacter (déclarant) :

Date de réception de la déclaration :

Commune principale des travaux :

Adresse des travaux prévus :

Coordonnées de l'exploitant :

Raison sociale :

Personne à contacter :

Numéro / Voie :

Lieu-dit / BP :

Code Postal / Commune :

Tél. :

Fax :

Éléments généraux de réponse

Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :

Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : _____ m

Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie : _____ (voir liste des catégories au verso)

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois :

Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.

Veuillez contacter notre représentant :

Tél. :

NB : Si nous avons connaissance d'une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

Plans joints :

Références :

Echelle₍₁₎ :

Date d'édition₍₁₎ :

Sensible :

Prof. règl. mini₍₁₎ :

Matériau réseau₍₁₎ :

NB : La classe de
précision A, B ou C
figure dans les plans.

Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :

Date retenue d'un commun accord : ____ / ____ / ____ à ____ h ____

ou Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ____ / ____ / ____)

Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.

(cas d'un récépissé de DT) Vous devez prévoir des investigations complémentaires à notre charge (hors cas d'exemption prévus dans la réglementation) ⁽²⁾

Des branchements non cartographiés sont présents. Ils sont soit pourvus d'affleurants visibles et rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints, soit munis de dispositifs automatiques supprimant tout risque en cas d'endommagement ⁽²⁾

(1): facultatif si l'information est fournie sur le plan joint (2): pour les tronçons et branchements non cartographiés en classe A, prévoir des clauses techniques et financières particulières dans le marché

Recommandations de sécurité

Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisation.gouv.fr

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l'utilisation des techniques de travaux employées :

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, la mise hors tension est : possible impossible

Mesures de sécurité à mettre en œuvre :

Dispositifs importants pour la sécurité :

Cas de dégradation d'un de nos ouvrages

En cas de dégradation d'un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : _____

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d'incendie et de secours (par défaut le 18 ou le 112) : _____

Responsable du dossier

Nom : _____

Désignation du service : _____


Tél. : _____

Signature de l'exploitant ou de son représentant

Nom du signataire : _____

Signature : _____

Date : ____ / ____ / ____ Nombre de pièces jointes, y compris les plans : ____

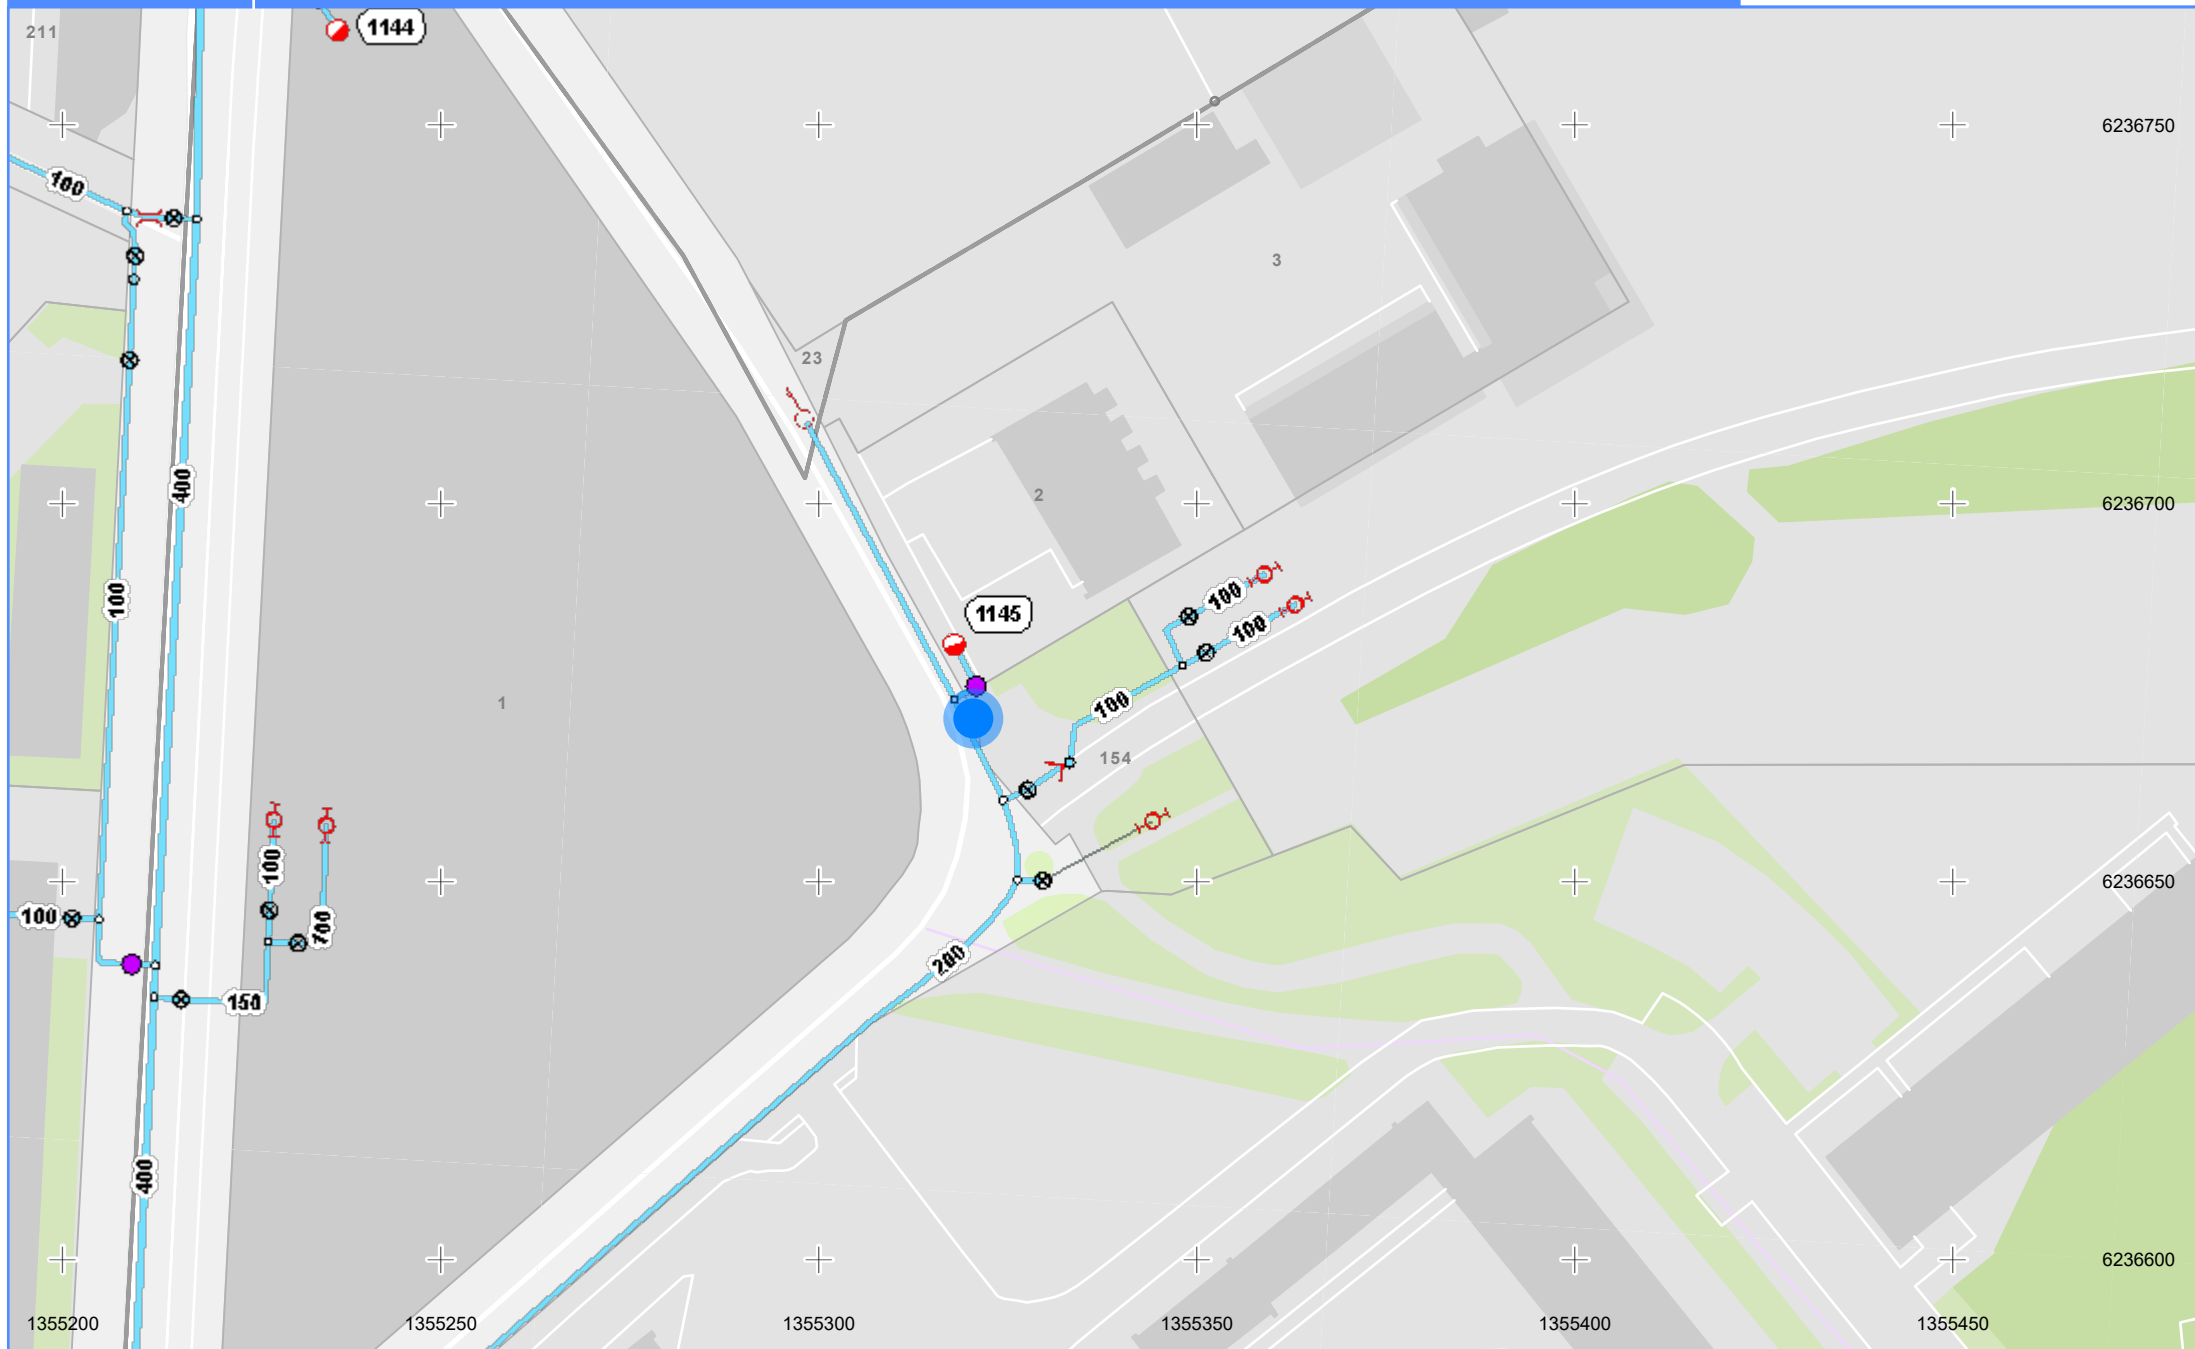

4 chemin de la Houssinière 44000 NANTES

Légende

	Override 1		Collectif		Inférieur / 52m		BRIMBERNE		ST LEGER LES VIGNES
	Override 1		Sensible		Intermédiaire		CAMPAGNE NORD		USINE BASSE GOULAINE
	Override 1		Equipement		Le Bossis / 95m		CORBARDIERE - MINEE		VERTONNE
	Override 1		Communal		Les Mariniers / 40m		COUERON BOURG		VERTOU CENTRE
	Override 1		Indéterminé		Mauves / 110m		COUERON ZI NORD		VERTOU EST
	Override 1		Eau_Profondeur		La Pilardière / 102m		D2A		VERTOU EST 2
	Override 1		Eau_Vanne_Branchement		Refoulement Assainissement		FEEDER DN 500		VERTOU LES PEGERS
	Override 1	Eau_Equipement			Refoulement Château d'eau		FEEDER DN 700		VERTOU OUEST
	Override 1		Non renseigné		Réseau secondaire usine		HAUTE INDRE		ZAC OUEST
	Override 1		Borne fontaine		Stabilisé St Herblain / 72m		HAUTE PRESSION CARTERONS		<toutes les autres valeurs>
	Override 1		Bouche de lavage / arrosage		Saint Nazaire / 100m		HAUTE PRESSION CHATEAU	Eau_Hydrant	
	Override 1		Capteur de pression		Supérieur / 57m		HAUTE PRESSION LA BROUSSE		BI 100
	Override 1		Chloration		Supprimé / 92m		HAUTE PRESSION NAUDIERES		BI - Diamètre inconnu
	Override 1		Clapet		Traitement Usine		HAUTE PRESSION PRAUD		PI 65
	Override 1		Débitmètre		Treillières / 97m		LA MONTAGNE		PI 100
	Eau_Emprise		Préleveur en ligne		Vrière / 70m		LE PELLERIN BOURG		PI 150
	Eau_Protection_Troncon		Borne fontaine		INDETERMINE		LE PELLERIN CAMPAGNE		PI - Diamètre inconnu
Tronçon HS			Purge		ADDITION 250 AC		MOULIN ROUGE		Non renseigné
	Abandonnée sur place		Ventouse		ADDITION COUERON		PLANTIVE	Eau_Raccord	
	Déposé		Vidange		ANJOU		REPUBLIQUE		Bout de conduite
	<toutes les autres valeurs>		Sonde		BASSE GOULAINE SUD		RESISTANCE EST		Clapet anti-retour
	Eau_Reparation		Indéterminé		BASSE INDRE		RESISTANCE OUEST		Compteur
	Masquage de non diffusion		Prise en charge		BASSE PRESSION CENTRE		REZE BP TRENTEMOULT		Cône
	Zone Protection Captage		Bouche de lavage		BERLIGOUT		SAUTRON BOURG EST		Manchon
	Plan de détail		Bouche d'arrosage		BOILEAU		SAUTRON BOURG NORD		Noeud fictif
	eau rvmail		Regard à compteur		BOISEAU		SAUTRON BOURG SUD		Plaque pleine
	Rénovation de branchement		Indeterminé		BOUAYE SECTEUR EST		SAUTRON CAMPAGNE		Raccord
	Position du prélèvement	Eau_Troncon_Conduite			BOUAYE SECTEUR OUEST		SORINIERES ARRENTES		Reducteur de pression
	Etablissement Dialyse		Indéterminé		BOUGUENAIIS BEAUVOIR		SORINIERES BOURG		Stabilisateur de pression
	Numéro de détail		Basse Goulaine / 50m		BOUGUENAIIS BOURG		SORINIERES PROGRES		Té
	Eau_Abonné		Eau brute		BOUGUENAIIS LA GALIMONDAINE		ST AIGNAN EST		16 a disparaitre
Eau_Branchement			Carquefou Z.I. / 90m		BOUGUENAIIS LES COUETS		ST AIGNAN OUEST	Eau_Vanne	
	Public		Gaudinière / 77m		BRAINS		ST JEAN DE BOISEAU		Fermée
	Particulier		Granchamps / 80m						