
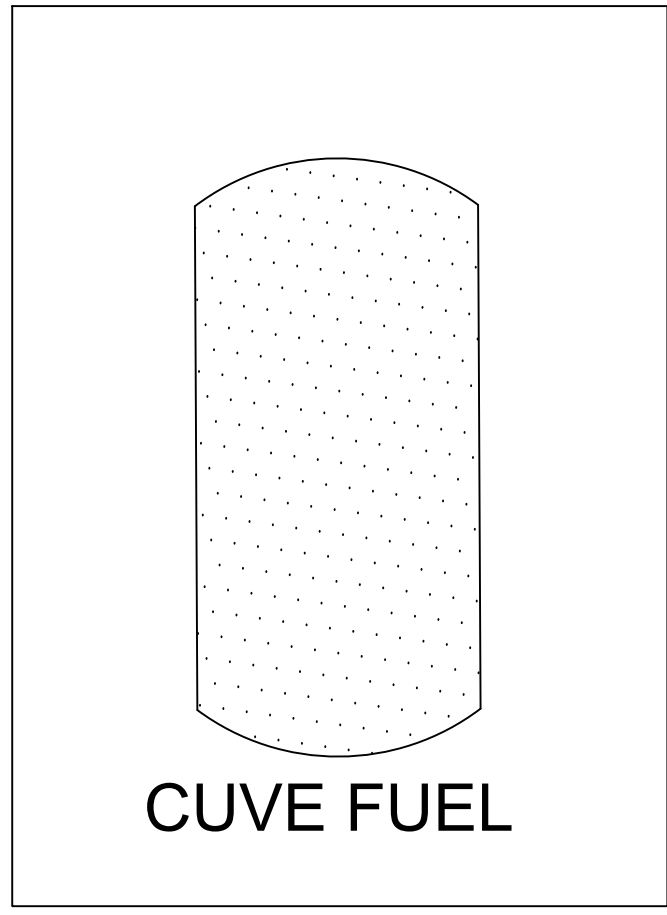


15000L 10000L
autonomie globale pour un GE : 9J à 75% de charge
autonomie globale pour un GE : 13J à 50% de charge

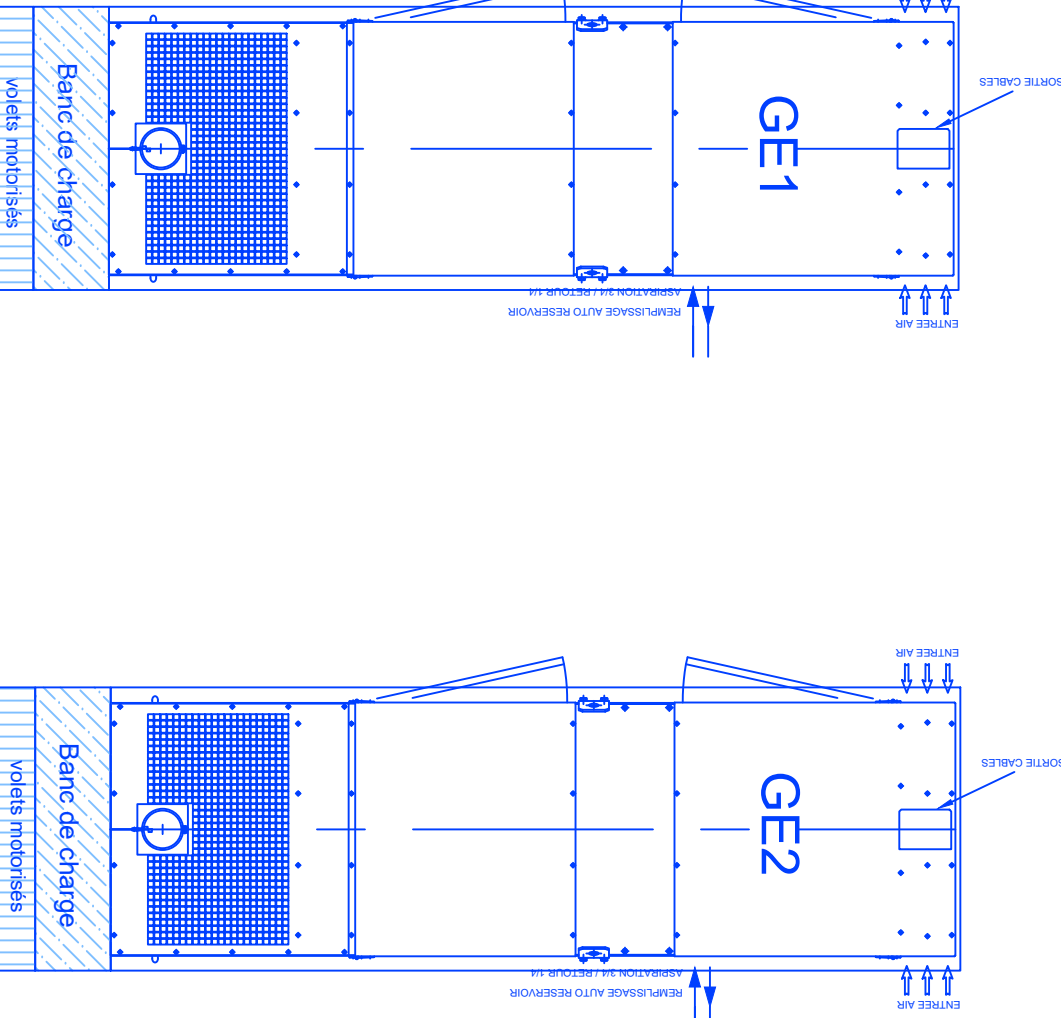

- PHASE 20 :
- dépose des cellules restante 20KV
 - dépose des Tableaux restants
 - finition cloisons, portes et plancher technique
 - suppression INV P (local GE)
 - travaux divers (coffrets existants...)
 - DOE

alimentation
électrique vers
local clim

tuyauterie eau glacée aller-retour
V-C ventilateur-convecteur 2 tubes