Maitrise d'œuvre

& Architecture Ingénierie

Direction des Constructions et Patrimoine
Pôle Patrimoine et Ressources Opérationnelles
Hôtel-Dieu St Jacques
TSA 80035
31059 Toulouse CEDEX 9

CHU TOULOUSE

HOTEL DIEU
PURPAN
RANGUEIL — R2408 - **Restructuration Néphrologie 31**
LA GRAVE
SALIES
LARREY
ONCOPOLE
CHAPITRE

Agence d'Architecture:
Frédéric GHELARDINI
Architecte DPLG inscrit sous le n° 047002 au conseil de l'ordre des architectes
Tél: 05.61.77.85.66
Mail: ghelardini.f@chu-toulouse.fr

Bureau d'Etudes:
Fabien MEZAILLES.
Ingénieur
Tél: 05.61.77.79.78
Mail: mezailles.f@chu-toulouse.fr

Restructuration Néphrologie 31
H1 R+3

LOT 5 ELECTRICITE
DOSSIER DCE

PLAN PROJET EQUIPEMENTS CFO/CFA/SSI
1:100

N° PROJET	SITE	ZONE	BATIMENT	SPECIALITE	NIVEAU	N° DOCUMENT	REVISION	PHASE
R2408	R	H	1	ELECT	R+3	01	A	DCE

Ind	Date	Dessiné	Vu/clé	MODIFICATIONS
0	03/2025	JPP	FM	Etablissement du document

AutoCAD : R2408-ELECT-Plan PROJET EQUIPEMENTS CFO-CFA-SSI.dwg

Ce document est la propriété du CHU de Toulouse, il ne pourra être ni divulgué ni copié, sans son autorisation expresse et écrite.

LUMINAIRES		APPAREILLAGES CFO-CFA		APPEL INFIRMIER	
	Type 01 - Dalle Led		Inter à voyant Simple Allumage		Hublot de signalisation
	Type 02 - Dalle Led Gradable		Bouton Poussoir à voyant		Terminal de communication CT LON
	Type 03 - Etanche Led		Détecteur de présence		Bloc d'appel/de présence, buzzer
	Type 04 - Réglette Led				Manipulateur d'appel 3 cdes avec kit bloc d'appel
	Type 05 - Downlight étanche Led		Bouton poussoir a clé		Centrale d'appel infirmier
	Type 06 - Hublot Led		Commande volet roulant		Tirette d'appel sur prise anti-arrachement
	Type 07 - Structure Saillie Led		PC Normale 2P+T 16A		Panneau affichage Simple Face(SF) / double face (DF)
	Type 08 - Dalle Led Sérigraphié Gradable		PC Ondulée 2P+T 16A	SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE	
			PC Normale 2P+T 20A		Détecteur automatique incendie
					Indicateur Action incendie
	Eclairages Led GTL ; Amb (Dali) + Led (Dali)		Poste de travail comprenant ; • 3 PC 16A Normales • 2 Prise RJ45		Assservissement SSI DAS (Bras libre, VH, VB, Vent, Vermouillage, Dsf, Grille, Volet Tunnel, CCF, ...)
	Goulotte 3 compartiments				Déclencheur Manuel Rouge incendie
			Ensemble; - Bouton a clé - BP Ouv Porte controlée - BP Fermeture P. controlée		Alarme Générale Sélective
			Bouton Poussoir ouverture porte		Tableau Répéteur incendie
			Pack prises Jack TV	APPAREILLAGES AUTRES	
			Pack prises VGA+HDMI		Ensemble verrouillage Porte controlée (Serrure, ventouse, ...)
			Prise RJ45 GBM		Alim ventouse, verrou (Ventouse et verrou ; hors lot Elect)
			Prise RJ45		Déclencheur Manuel Vert Deverouillage équipements Porte controlée
		BLOC SECOURS			Lecteur de badge
			BAES 45lm sati adressable		Platine interphonie
			Bloc Eclairage secours Portatif		

NOTA: IP DAS + REARMEMENT:
La localisation des IP (existants et neufs) liées au DAS (CCF, Volets Tunnels, grilles, dsf, ...) ne sont pas représentés sur les plans DCE.
L'entreprise devra néanmoins les intégrer dans le cadre de cette opération.
Le présent lot devra prévoir à sa charge :

- Le remplacement des IP existants par des neufs y compris remplacement du cablage et identification et repérage suivant chartre CHU sécurité.
- Le réarmement des DAS existants et neufs devra être remplacé dans sa totalité depuis la gaine (derrière les 4 ascenseurs) avec séparation par ZS.
- y compris prog et toutes sujetions de pose et de raccordements

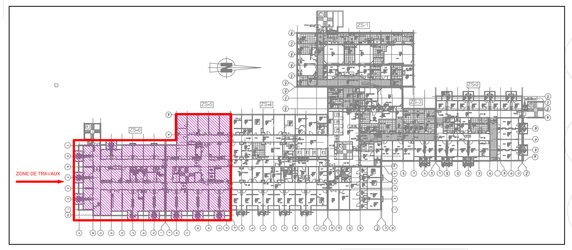

PROJET CFO / CFA / SSI - 1/100

N+3 PROJET H1-G2

H1-G1

H1-G3

TGD H1 3.6

TGD H1 3.5

H1 - GAINE 3
ARMOIRE ELECT GAINE 3 EXISTANTES - R+3