





BET SERMET
 1 Rue Séjourné
 94000 CRETEIL
 Tel : 01 43 97 93 49
 Fax : 01 43 97 47 01

Chaufferie Crèche St Maurice **Gaz**



	<u>Destinataires :</u>
 Hôpitaux Paris Est Val de Marne	Hôpitaux de Saint Maurice 14 Rue du Val d'Osne - 94410 SAINT MAURICE
	DALKIA Ile de France - Agence Commerciale Santé "Tour EUROPE" - 33 place des Corolles - 92099 PARIS LA DEFENSE

NOMENCLATURE DES MATERIELS INSTALLES

Qx	Type Équipement	Marque Équipement	Type ou référence	Caractéristique Équipement	Année mise en service	Vetusté [*] Équipement	Remarque
						1 - 2 - 3 - 4	
[*] : 1 (neuf) ; 2 (correct) ; 3 (travaux à effectuer) ; 4 (hors service ou a remplacer)							
<u>Équipements en chaufferie :</u>							
	<u>Production</u>						
1	Chaudière gaz	ATLANTIC GUILLOT	OPTIMAGAZ 174	173 kW	2000	3	
1	Pompe de charge chaudière	GRUNDFOS	MAGNA 1 32-60	Simple		1	
1	Ballon ECS à serpentin	ATLANTIC GUILLOT		295 L		2	
1	Pompe primaire ECS	GRUNDFOS	ALPHA1 L 25-60	Simple		2	
1	Pompe Bouclage ECS	GRUNDFOS	UP 20-15 N 150	Simple		3	
1	Ballon ECS électrique	ATLANTIC	200 L	2 200 W		1	Fonctionne l'été
1	Vase d'expansion	AQUASYSTEM		100 L		1	
1	Armoire électrique intérieure					3	
1	Régulation	SIEMENS	RVL 55			4	
1	Compteur EF					2	84 m3 mai-23
1	Disconnecteur					3	
1	Electrovanne gaz	WATTS				3	
1	Pressostat manque d'eau					3	
1	Détection gaz					2	
ENS	Vannes et petits équipements						
1	Coupure électrique extérieure						
1	Coupure Gaz extérieure						
<u>Réseau 1 : Vaguemestre</u>							
1	Pompe	SALMSON	Sirix D 32-60	Double		2	
1	V3V					3	
1	Servomoteur	SIEMENS	SQK 34.00			3	
<u>Réseau 2 : Creche</u>							
1	Pompe	GRUNDFOS	UPS D 32-80 F220	Double		2	
1	V3V					3	
1	Servomoteur	SIEMENS	SQK 34.00			3	
ENS	Radiateurs						

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Site : Chaufferie Crèche St Maurice Gaz



Vue d'ensemble de la chaufferie



Armoire électrique

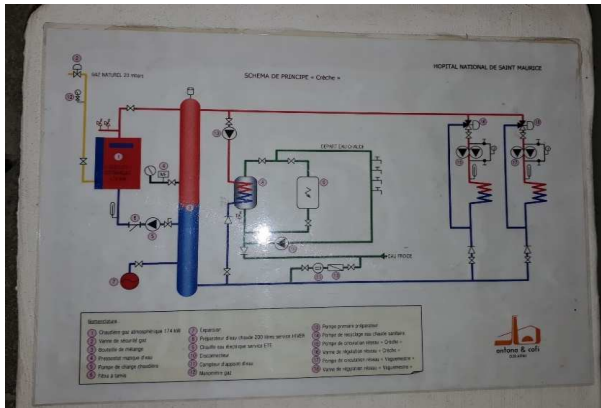


Schéma de principe



Panoplie hydraulique




Ballon ECS



Ballon ECS électrique



Vase d'expansion

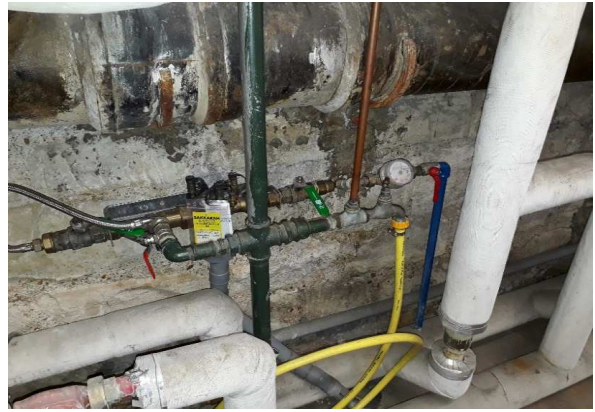

Arrivée d'eau froide



Coupure extérieure



Gaine pompier



Régulation vétuste HS