

RELEVÉ DE L'ÉTAT DES ÉQUIPEMENTS - SOUS-STATION

Propriétaire	Hôpitaux Saint Maurice	Exploitant :	DALKIA
N° SST :	2		
Site :	Esquirol		

MATERIEL			MARQUE	TYPE	CARACTERISTIQUES Année, puissance, ...			ETAT				COMMENTAIRES
Rep.	Qté	Description						Bon →	Mauvais			
	1	V2V primaire	SIEMENS	VVF 53.50-40				X				
	1	Servomoteur	SIEMENS	SKB32				X				
	1	Echangeur primaire	CIAT	W17/11						X		
	1	Compteur d'énergie	SHARKY	775				X				861 MWh
	1	Pompe de charge secondaire	SALMSON	Sirix 80-90				X				
	1	Limiteur de température	SIEMENS	RLE 132				X				
	1	Pompe simple (primaire pharmacie)	SALMSON	DCX 50-90					X			
	1	Pompe double	WILO	DL80/220-4/4				X				
	1	V3V avec servomoteur	BELIMO	AV24 MFT					X			
	1	Echangeur ECS équipé	ATLANTIC GUILLOT	Rubis				X				
	1	Pompe primaire ECS	SALMSON	Priux master 32-90				X				
	1	Pompe primaire ECS	GRUNDFOS	MAGNA GEO 32-100 180				X				
	1	Vanne 3 voies primaire ECS	SIEMENS	VXP				X				
	1	Servomoteur	SIEMENS	SQS35				X				
	1	Pompe simple de bouclage ECS	SALMSON	SCX 40-40				X				
	1	Pompe simple de bouclage ECS	SALMSON	SXS 40-40				X				
	1	Pompe simple de bouclage ECS	WILO	YONOS MAXO 40/0,5-12				X				
	1	Pompe simple de bouclage ECS	SALMSON	BMSXS 40-40				X				
	1	Pompe simple de bouclage ECS	SALMSON	NEC-2-T-25				X				
	1	Compteur ECS							X			20 728 m3
	1	Disconnecteur	WATTS					X				17-avr-23
	1	Groupe de Maintien de Pression	ATLANTIC GUILLOT	MAG'SAM 70				X				
	1	Armoire électrique						X				
	1	Régulation	TREND	IQ 220				X				
	1	Régulation GTC	TREND	INC2					X			
	1	Pompe puisard	SALMSON	GU28T					X			
	ENS	Vannes et petits équipements										
	1	Coupure d'urgence électrique										

MATERIEL			MARQUE	TYPE	CARACTERISTIQUES Année, puissance, ...	ETAT	COMMENTAIRES
Rep.	Qté	Description				Bon → Mauvais	

<u>Nouvelle école de kiné (local alimenté depuis SST 2)</u>											
	1	Pompe double radiateurs	SALMSON	Siriox D50-60				X			
	1	Vanne 3 voies	SIEMENS	VXF 32.50-40				X			
	1	Servomoteur	SIEMENS	SAX31				X			
	1	Pompe double CTA	SALMSON	Siriox D32-70				X			
	1	Compteur énergie	DIEHL	Sharky				X			196 MWh
	1	Régulateur	SIEMENS	RVL 480				X			
	ENS	Radiateurs									
	1	CTA	HYDRONIC	AXR C4000 ROTS21 BC				X			

REPORTAGE PHOTOS - SOUS-STATION

Propriétaire :	Hôpitaux Saint Maurice	
N° SST :	2	
Site :	Esquirol	



Vue d'ensemble local



Echangeur primaire et bouteille de mélange



Armoire électrique



Pompe chauffage



Poduction et bouclage ECS




GMP

REPORTAGE PHOTOS - SOUS-STATION

Propriétaire :	Hôpitaux Saint Maurice	
N° SST :	2	
Site :	Esquirol	



Pompe puisard

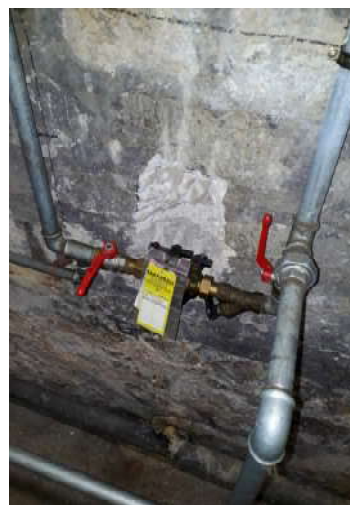

Disconnecteur





Panoplie chauffage sous-station nouvelle école de kiné



CTA sous-station nouvelle école de kiné

SCHEMA DE PRINCIPE

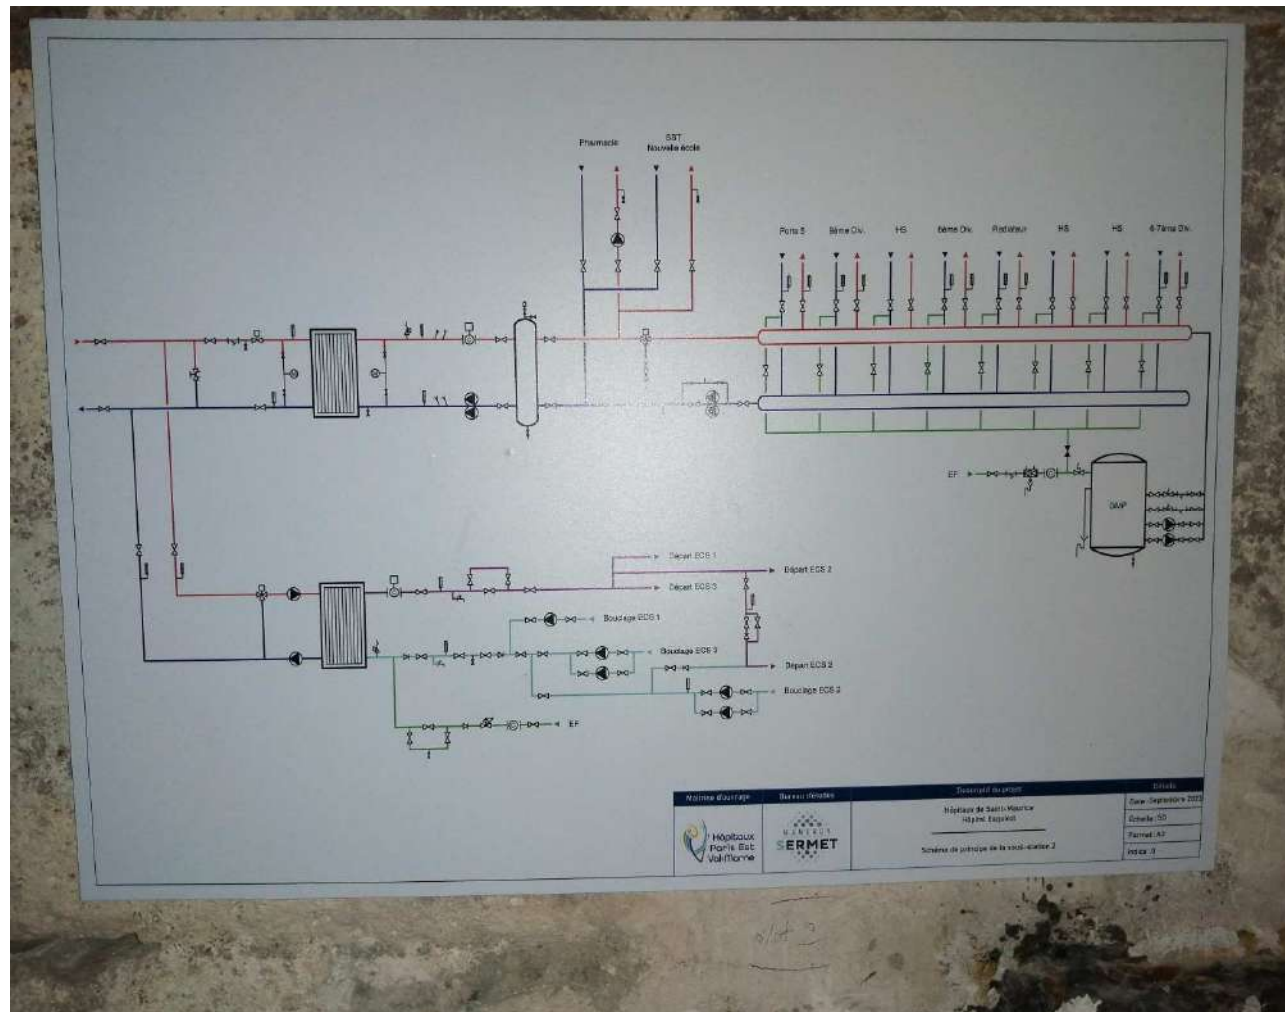

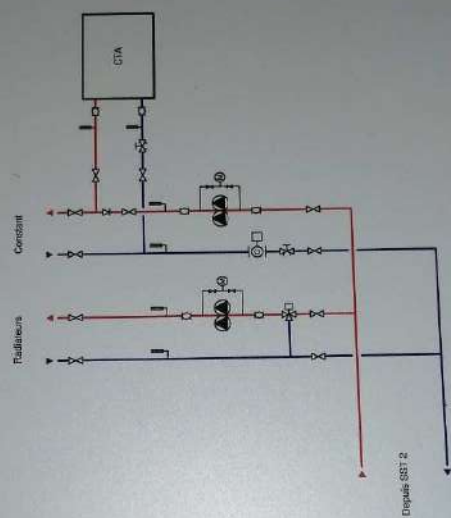

Ministère d'énergie  Hôpital de Saint-Maurice Pointe Est Vallée Québec	Bureau d'ingénierie  SERMET M. A. R. E. C. Y.	Dessiné par: Enjeu Hôpital de Saint-Maurice Hôpital Est Hôpital Ouest		Date: Septembre 2022
		Schéma de principe de la pompe station Norvela Acile ALCT		Échelle: 50
				Format: A4
				Index: 1