



La côte de 3.25m à l'égout doit être respectée pour l'ensemble des bâtiments

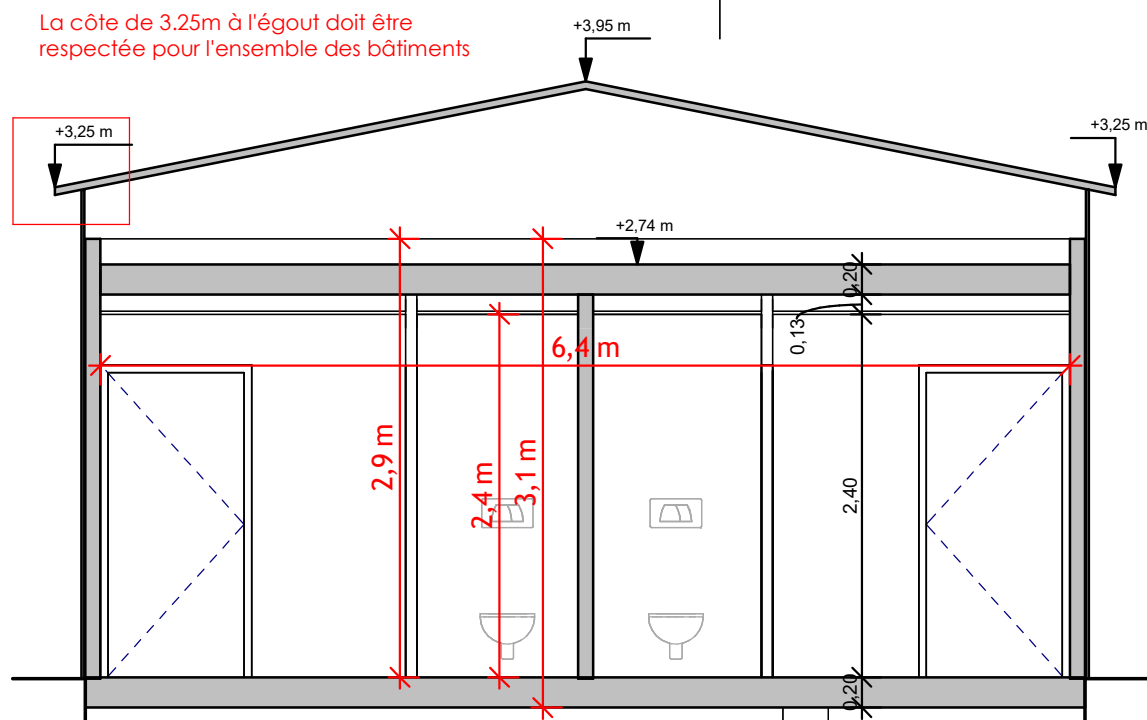

**CPE 1 sanitaires**

Ech : 1 : 50

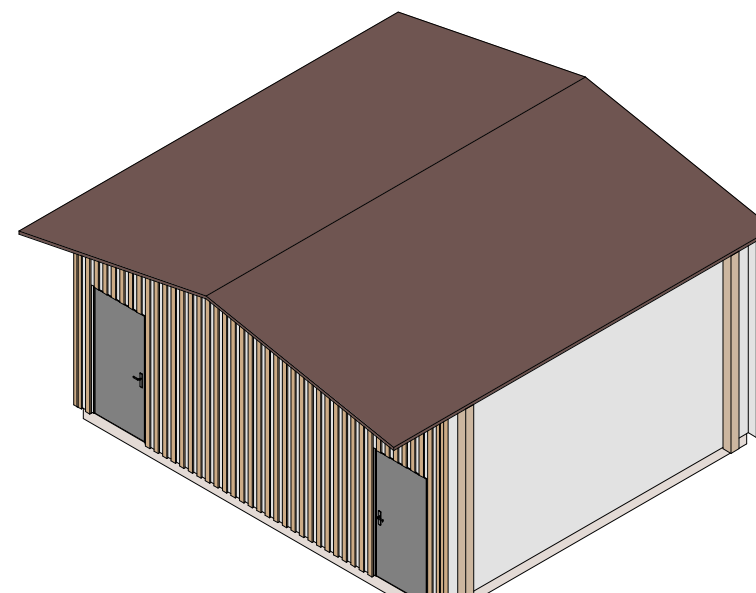


**sanitaires extérieur**

Ech :




**sanitaires intérieur**

Ech :

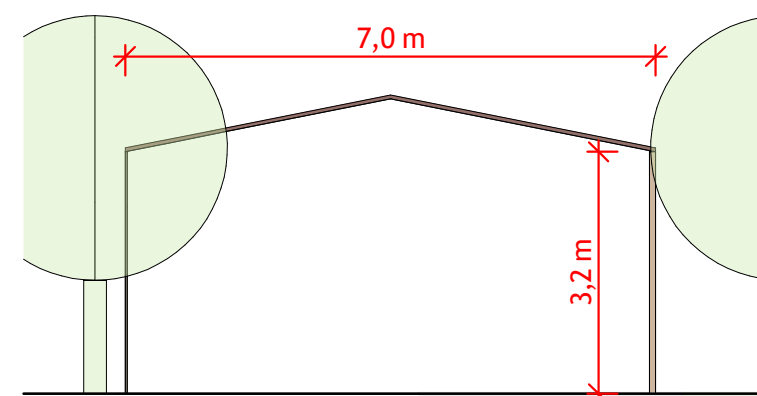


**FAC 1 sanitaires**

Ech : 1 : 100

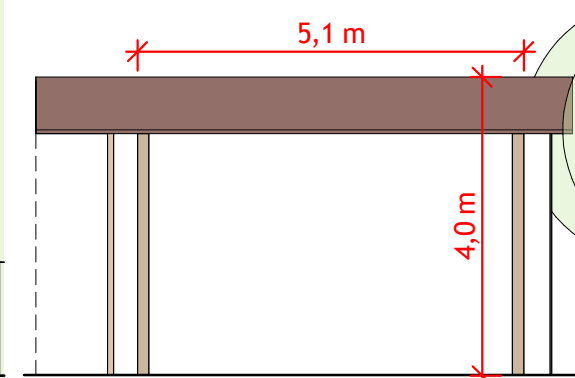


**FAC 4 sanitaires**

Ech : 1 : 100

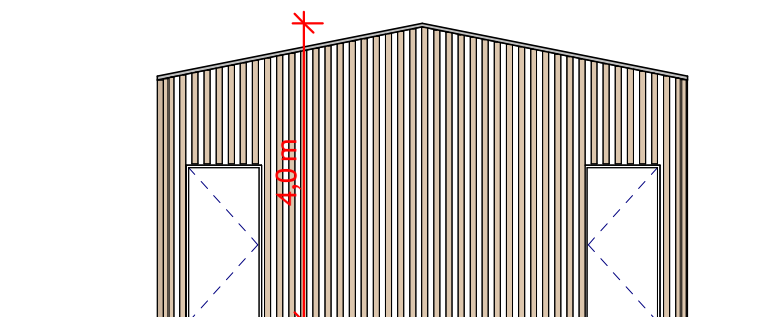

**FAC 2 sanitaires**

Ech : 1 : 100

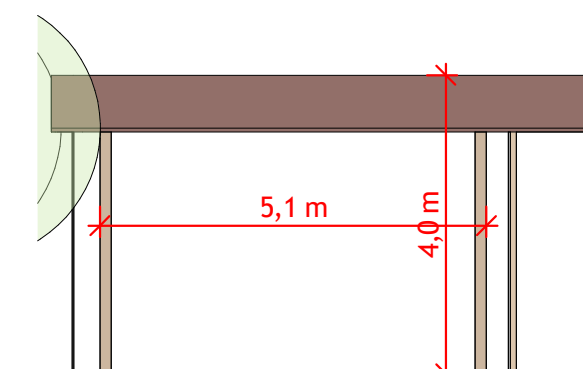

**FAC 3 sanitaires**

Ech : 1 : 100

## 303 - DETAILS sanitaires

Phase: \_PRO/DCE ind B

Ech.: Comme indiquée

Date: 04/2025

CREPS : Ensemble de bâtiments de bureaux et formation