


CVC

unité de climatisation split système

NB :

- pas d'ECS
- sanitaires : ventilation naturelle
- carbet : ventilation naturelle

raccordement depuis existant à prévoir

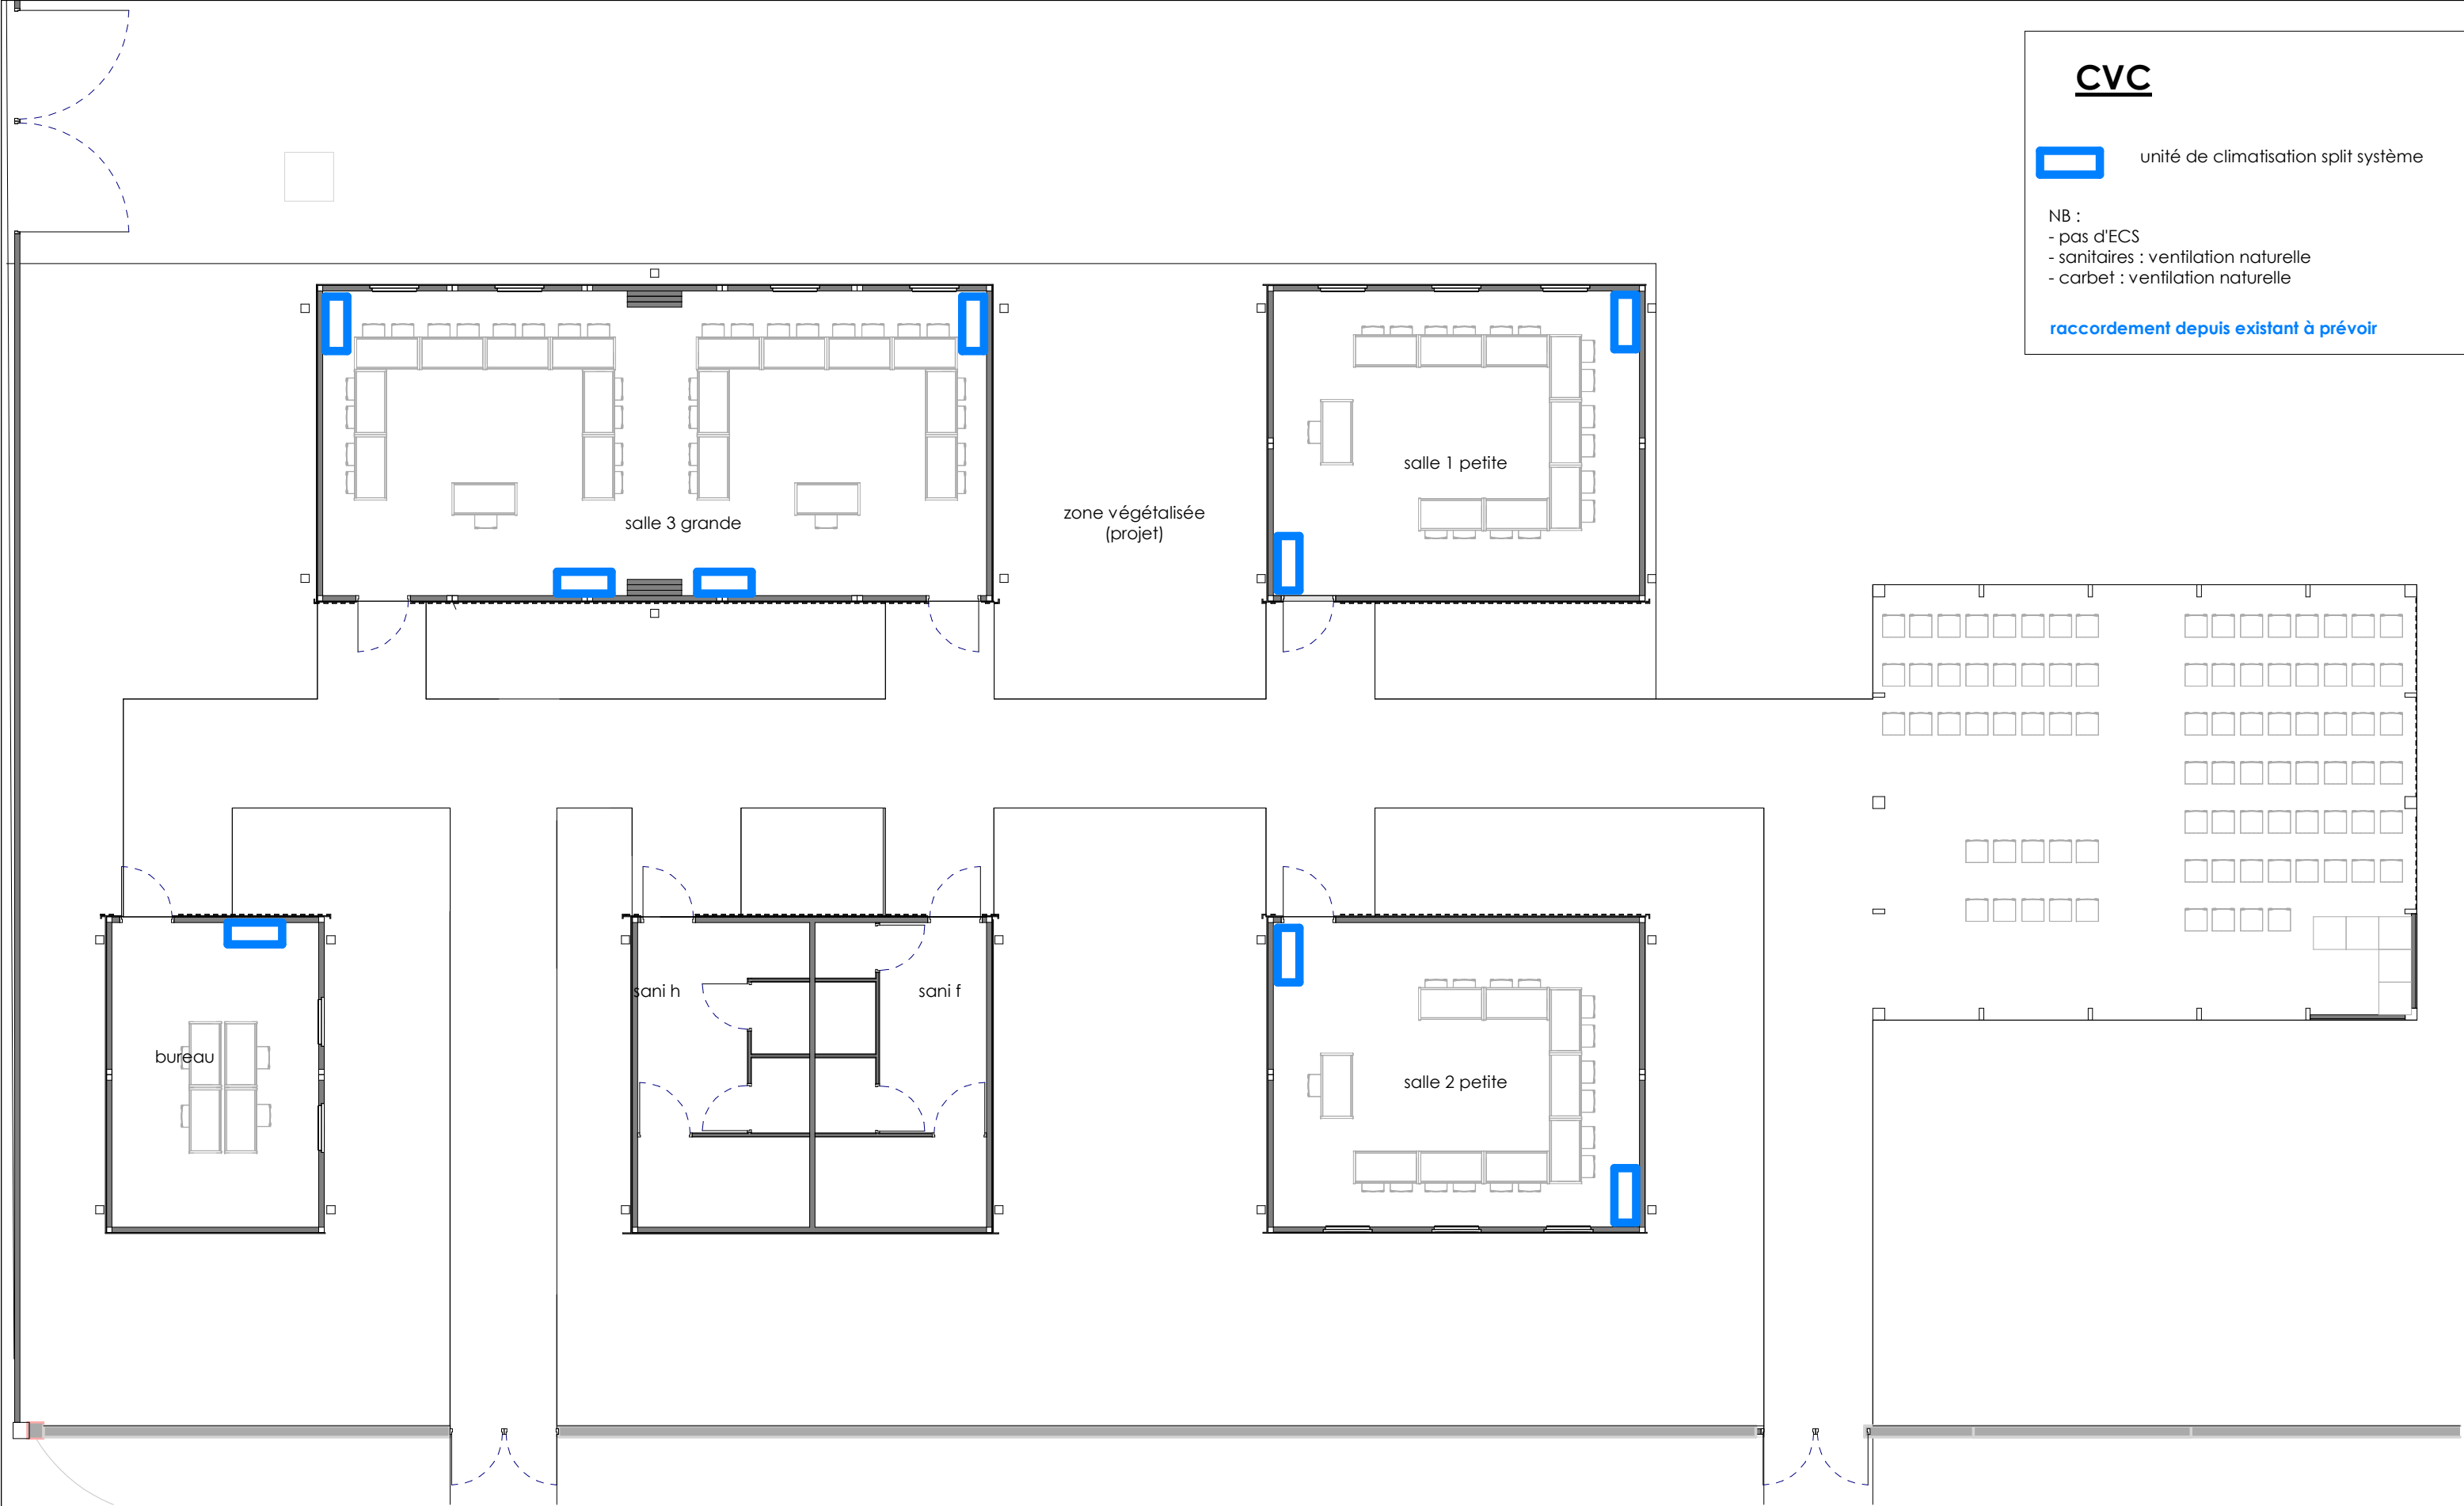

402 - REPERAGE équipements CVC

Phase: _PRO/DCE ind B
Ech.: Comme indiquée
Date: 04/2025

CREPS : Ensemble de bâtiments de bureaux et formation

