










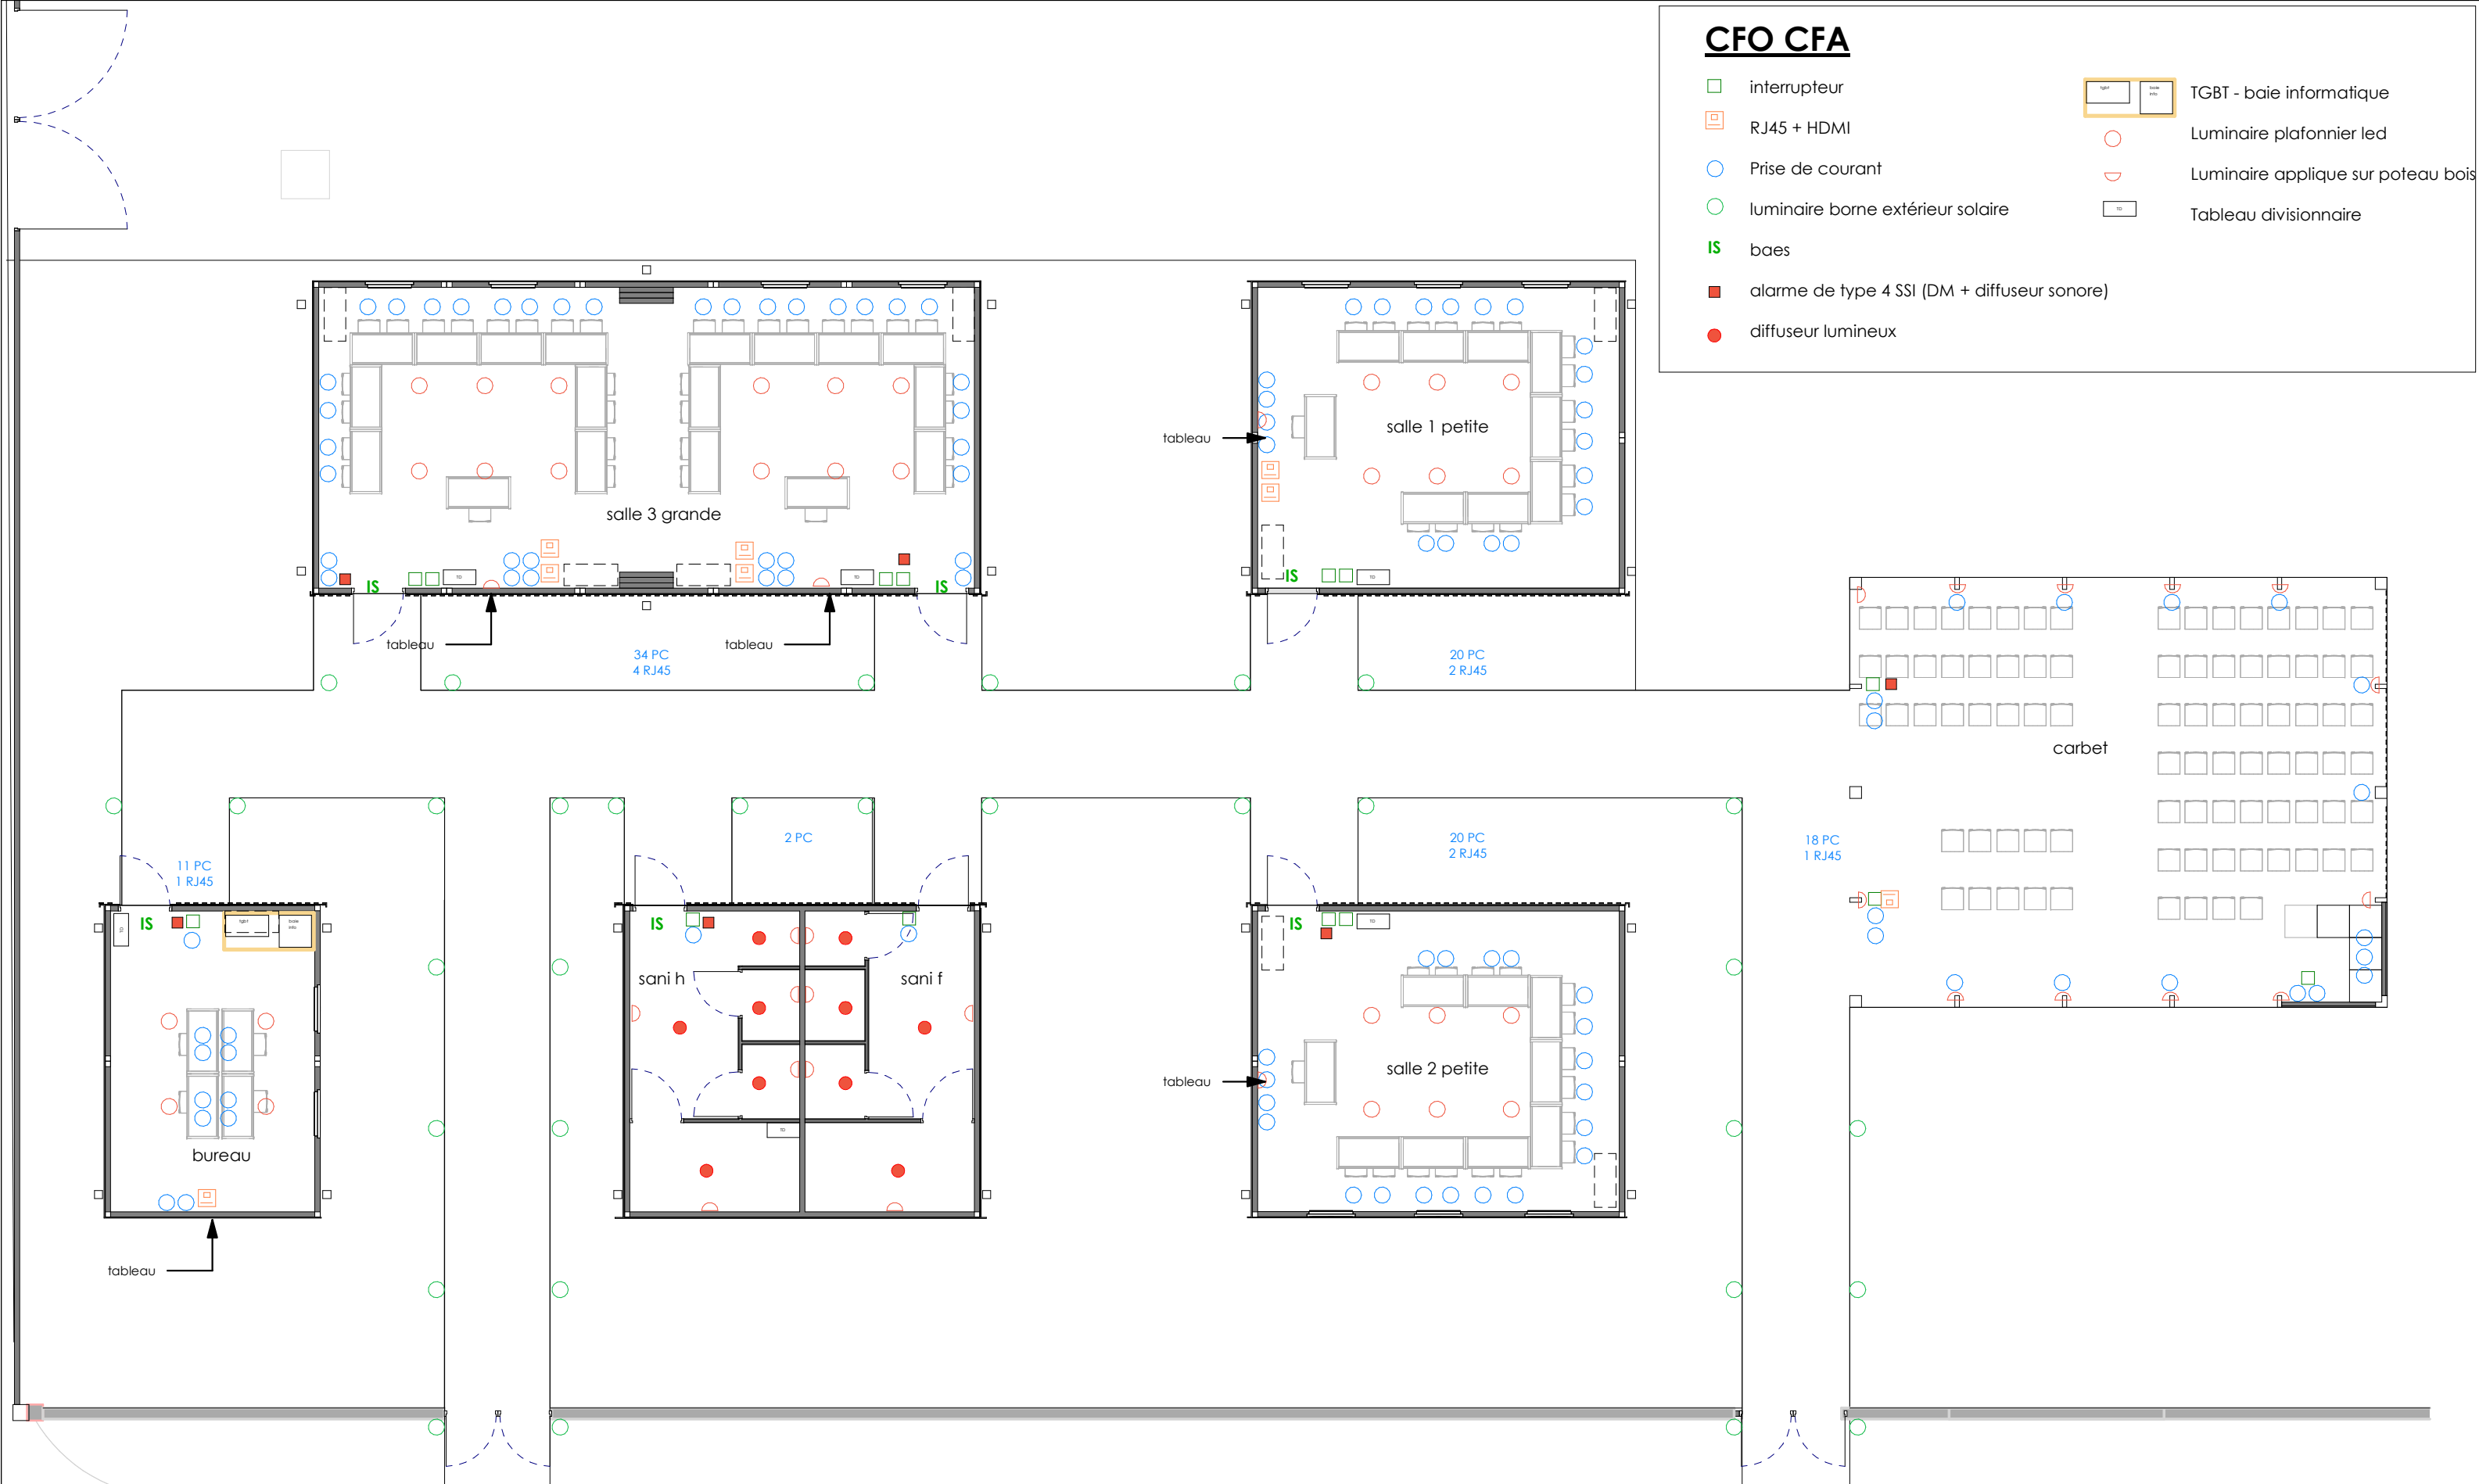


## CFO CFA

-  interrupteur
-  RJ45 + HDMI
-  Prise de courant
-  luminaire borne extérieur solaire
-  baes
-  alarme de type 4 SSI (DM + diffuseur sonore)
-  diffuseur lumineux
-  TGBT - baie informatique
-  Luminaire plafonnier led
-  Luminaire applique sur poteau bois
-  Tableau divisionnaire



## 401 - REPERAGE équipements électriques

Phase: \_PRO/DCE ind B

Ech.: 1 : 110e

Date: 04/2025

CREPS : Ensemble de bâtiments de bureaux et formation