


Côté quai

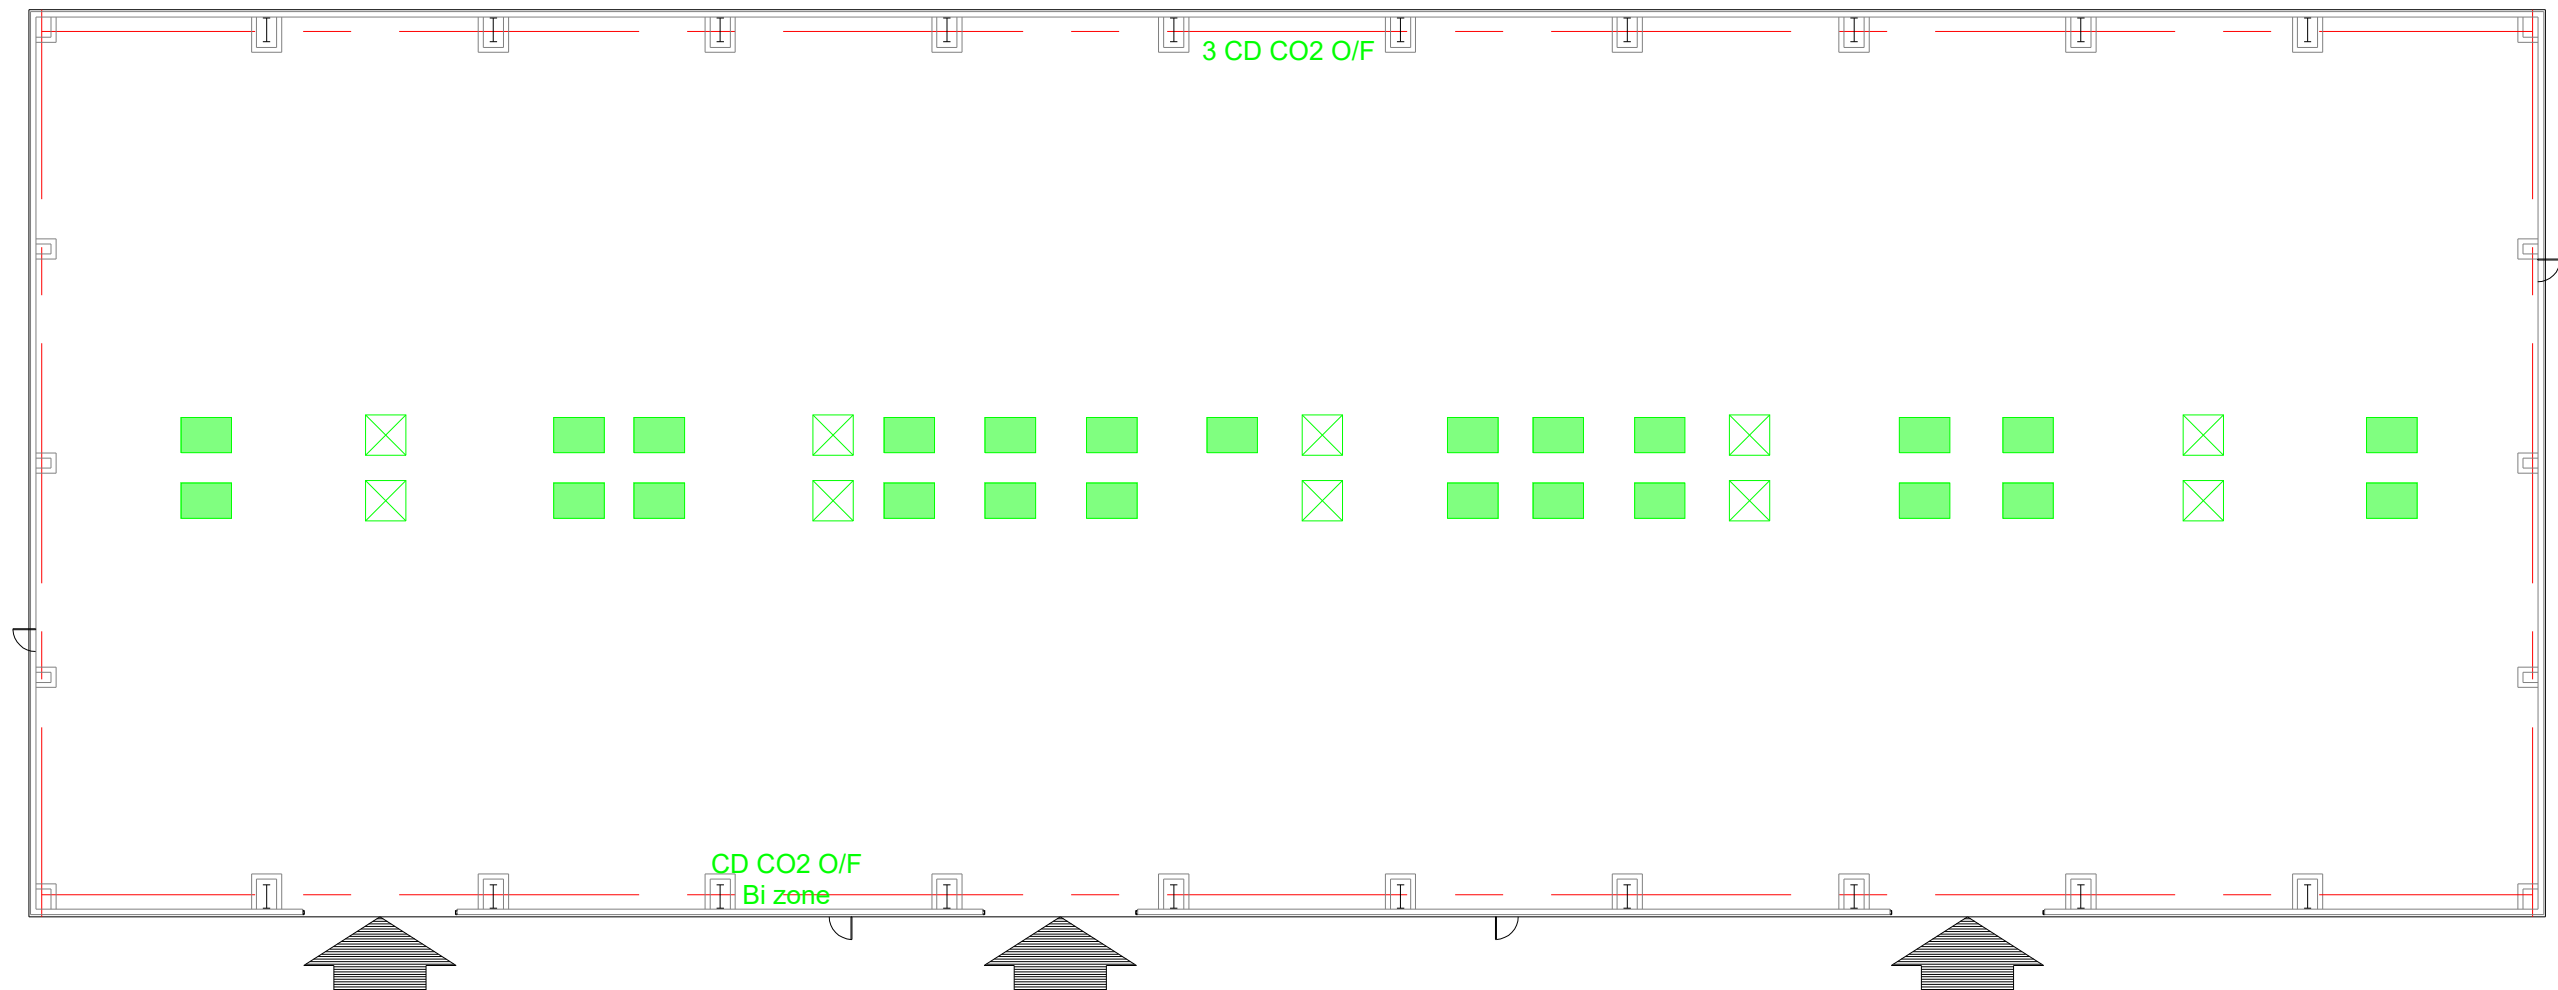

- 10 lanterneaux de désenfumage 1.60x1.60m
- 25 lanterneaux de désenfumage 2.00x1.40m
- 3 commandes de désenfumage CO2 O/F
- 3 commandes de désenfumage CO2 O/F bi zone

Port de

CAEN

Ouestreham

Direction des Equipements Portuaires

CCI CAEN

NORMANDIE

Plan équipements incendie

Bâtiment T4

Quai de Blainville

Fichier : s:\18-etudes & projets\04-ensemble des sites\defense incendie\desenfumage\equipement incendie.dwg - bâtiment t4
Bassin d'Hérouville – 978 RD 402 – 14200 Hérouville Saint-Clair tél : 02 31 35 63 00 - port.commerce@caen.cci.fr

Date :

de création 13-févr.-25

d'impression 17-févr.-25

Echelle :