


Côté quai

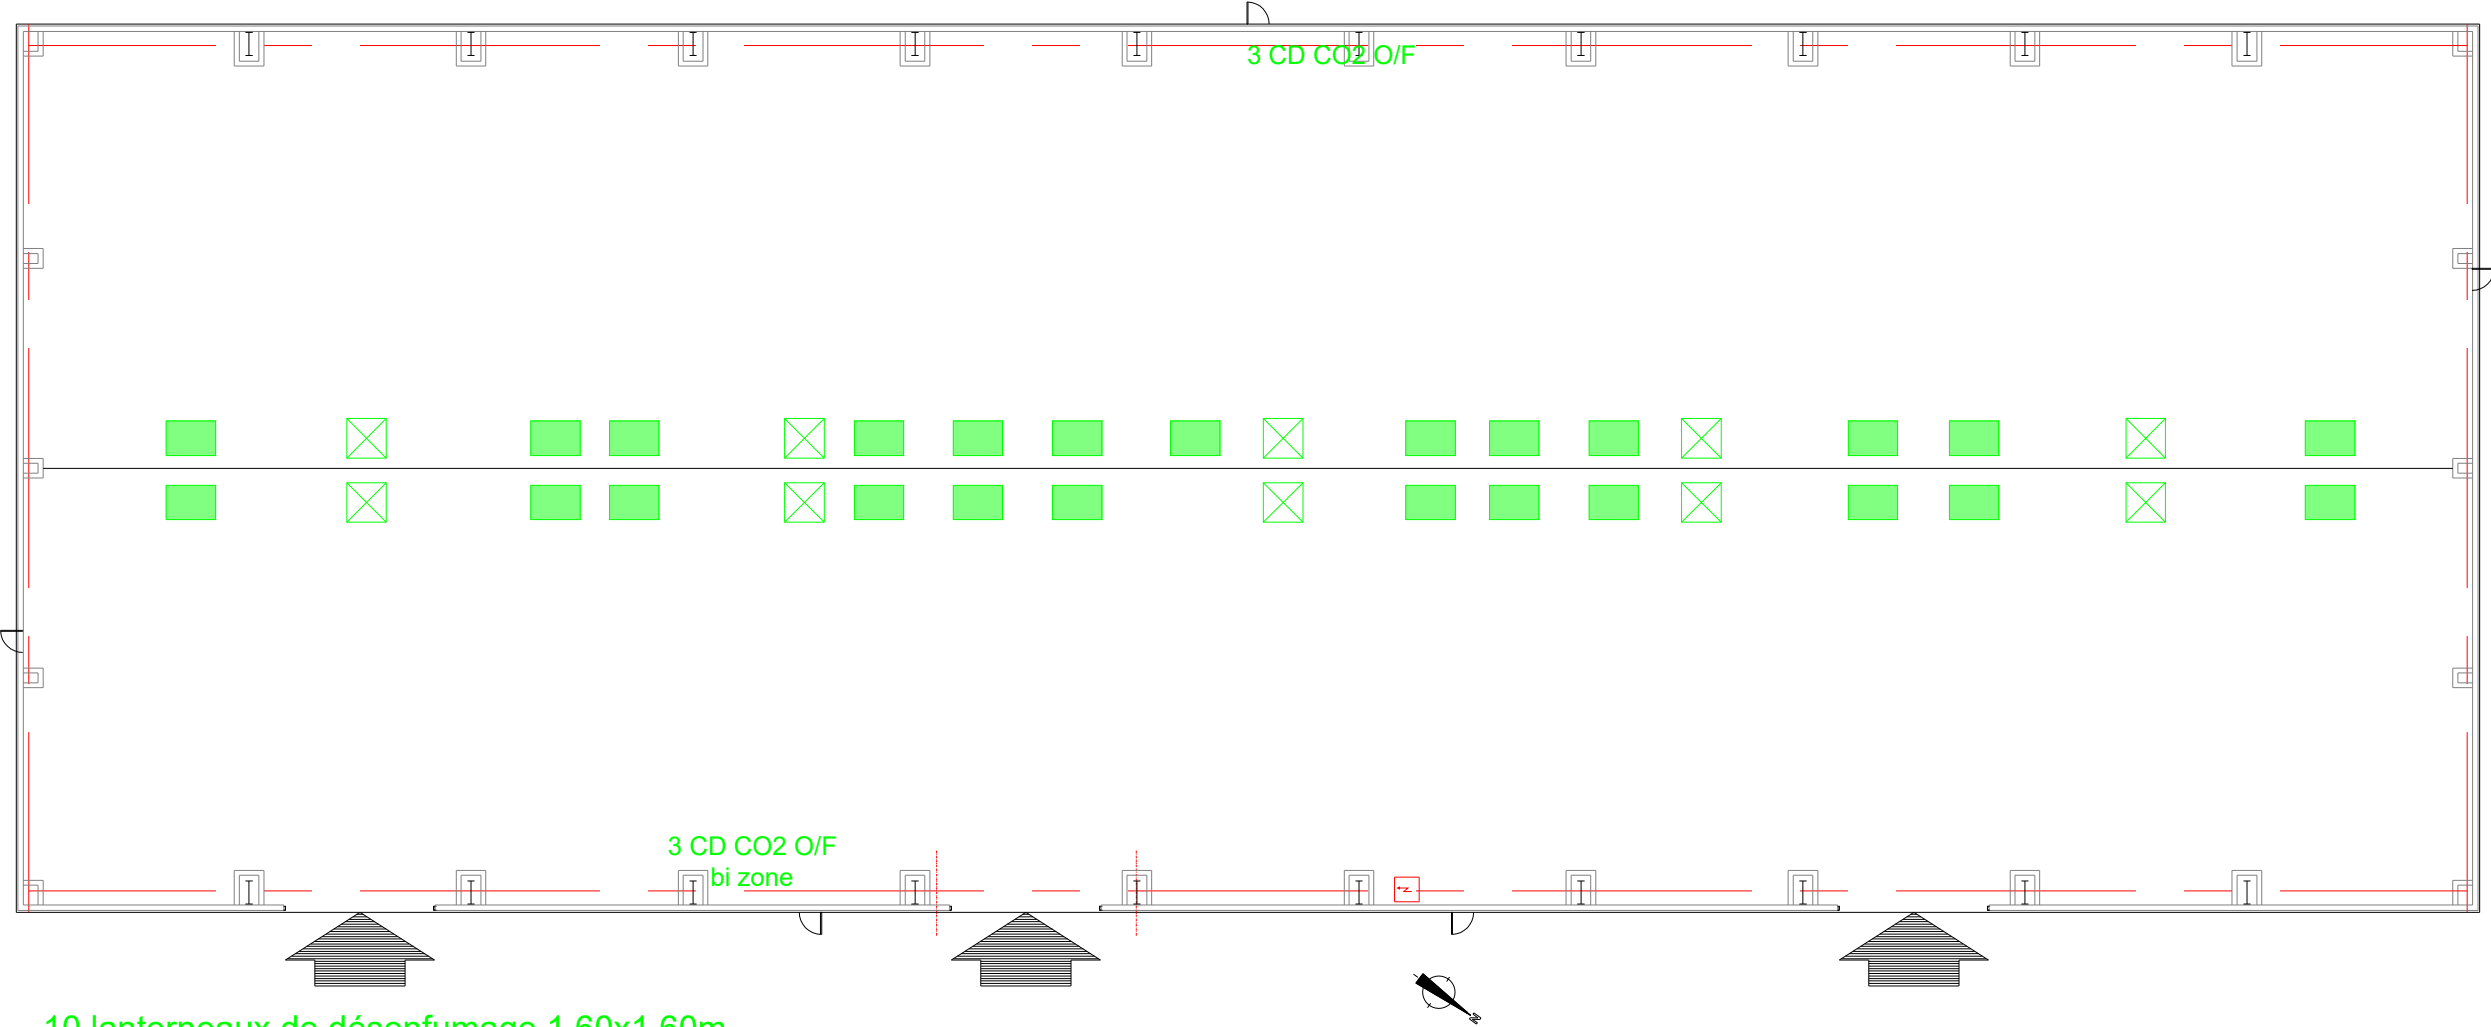

- 10 lanterneaux de désenfumage 1.60x1.60m
- 25 lanterneaux de désenfumage 2.00x1.40m
- 3 commandes de désenfumage CO2 O/F
- 3 commandes de désenfumage CO2 O/F bi zone

Port de

CAEN

Océan

Direction des Equipements Portuaires

CCI CAEN
NORMANDIE

Plan équipements incendie Bâtiment T2 Quai de Blainville	Date : de création 13-févr.-25 d'impression 17-févr.-25
	Echelle :
Fichier : s:\18-etudes & projets\04-ensemble des sites\defense incendie\desenfumage\equipement incendie.dwg - bâtiment t2 Bassin d'Hérouville – 978 RD 402 – 14200 Hérouville Saint-Clair tél : 02 31 35 63 00 - port.commerce@caen.cci.fr	