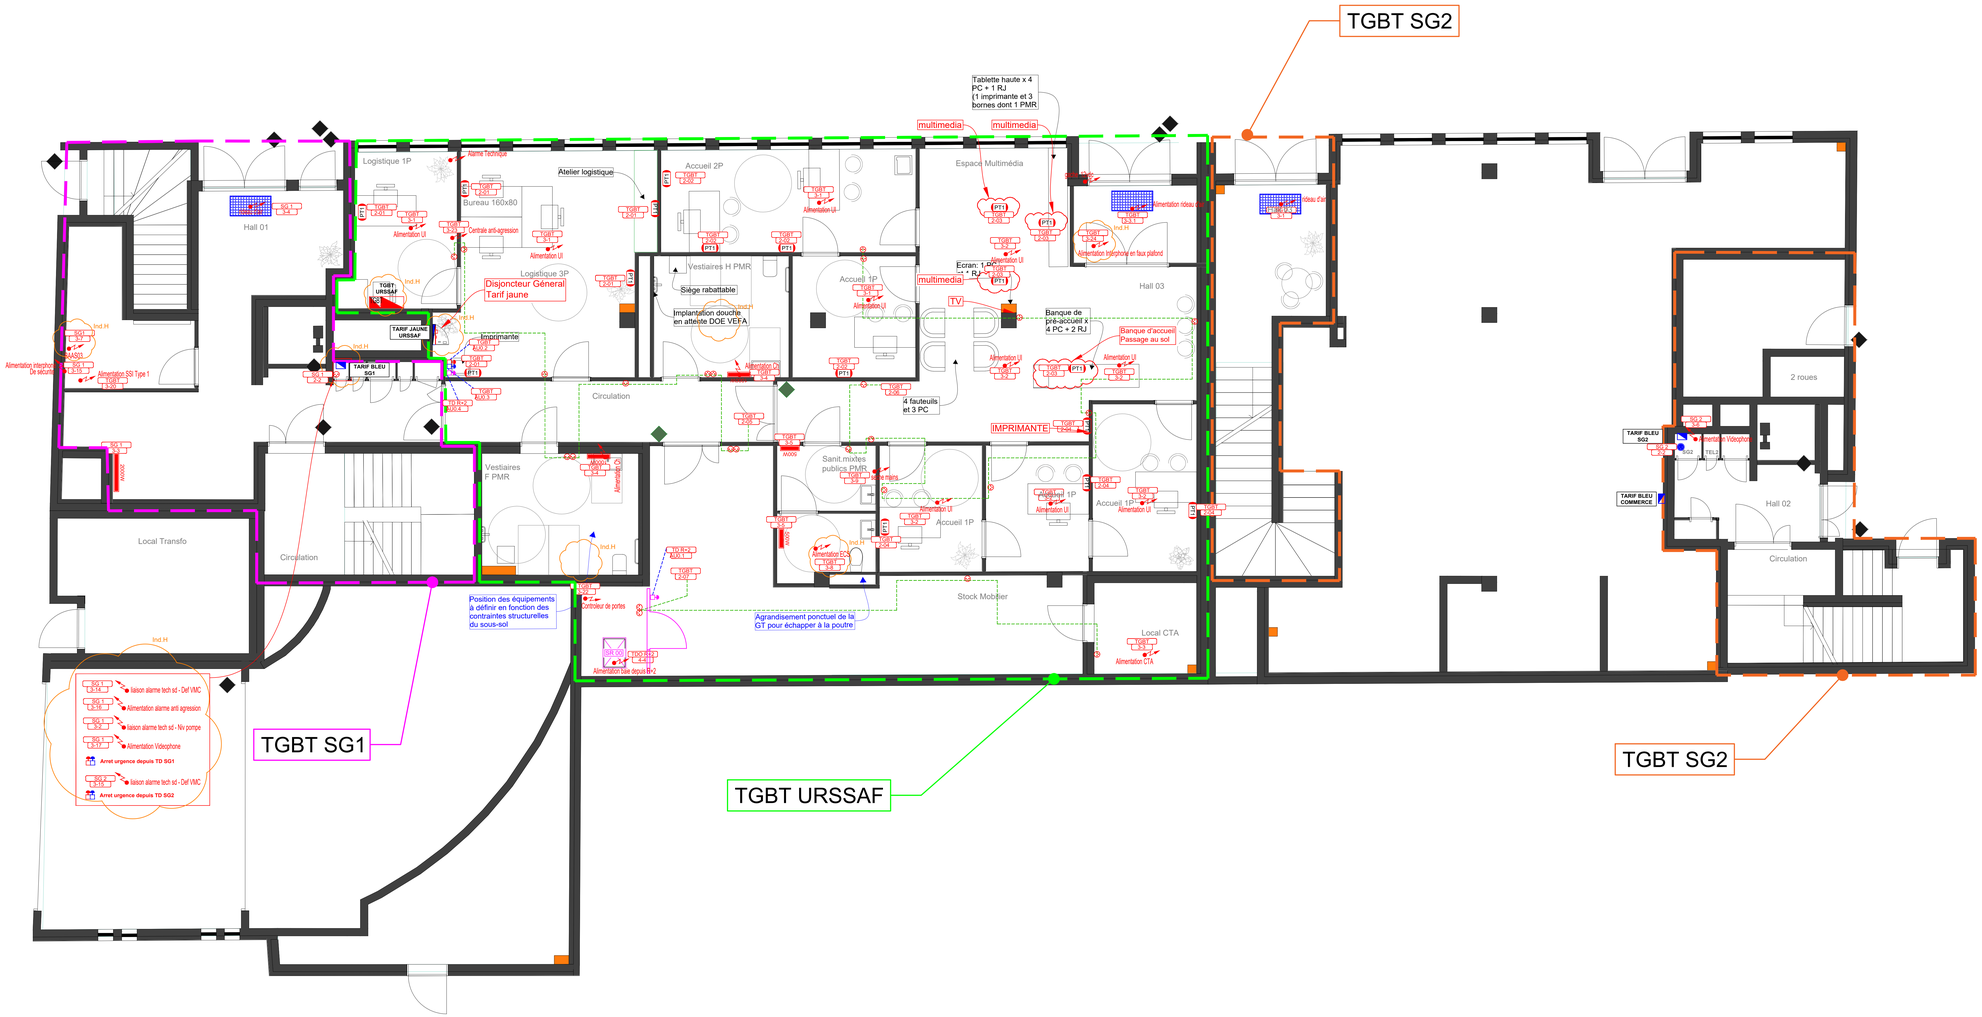


**LEGENDE PLATINE DE COMPTAGE & TABLEAUX ELECTRIQUES**

| SYMBOLE | TYPE | DESIGNATION | HT | DIMEN | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TGB1 | Tableau général basse tension | - | 600x250 | |
| | SG1 | Tableau général Service généraux | - | 254x108 | |
| | TDI1 | Tableau Divisionnaire étage | - | 600x250 | |
| | TBT1 | Platine tarif bleu triphasé | - | 250x170 | |
| | TJA1 | Platine tarif jaune | - | 250x170 | |
| | AU1 | Arrêt d'urgence Elec / CVC / Ondulée | - | 250x170 | |

**LEGENDE APPAREILLAGES**

| SYMBOLE | TYPE | DESIGNATION | HT | DIMEN | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SA1 | Simple allumage encastré (uniquement câblage) | | | |
| | BP1 | Bouton poussoir encastré (uniquement câblage) | | | |
| | DT1 | Détecteur de présence (câblage fourniture et pose) | | | |
| | PC1 | Prise de courant encastré 2P+T (uniquement câblage) | | | |
| | PC2 | Prise de courant étanche 2P+T | | | |
| 32 | PC3 | Prise de courant sous goulote 2P+T | | | |
| PT1 | PT1 | Poste de travail 4PC+1RJ45 (uniquement câblage) | | | |
| PT2 | PT2 | Poste de travail 3PC+1RJ45 (uniquement câblage) | | | |
| PT3 | PT3 | Poste de travail 1PC+1RJ45 (uniquement câblage) | | | |
| CO4 | CO4 | Colonne 4 faces (perche hors lot) | | | |

**LEGENDE GOULOTTE**

| SYMBOLE | TYPE | DESIGNATION | HT | DIMEN | |
|---|---|---|---|---|---|
| | GO1 | Goulotte 2 compartiments | | | |
| | DE1 | Descente verticale en Goulotte 2 compartiments | | | |

**LEGENDE ALIMENTATION**

| SYMBOLE | TYPE | DESIGNATION | HT | DIMEN | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentation | AL1 | Alimentation électrique | | | |

**LEGENDE CHAUFFAGE**

| SYMBOLE | TYPE | DESIGNATION | HT | DIMEN | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CH1 | Panneau rayonnant (puissance sur plan) (câblage fourniture et pose) | 30 cm | | |
| | RI1 | Rideau d'air chaud encastré (câblage fourniture et pose) | | | |

LEGENDE CABLAGES

| SYMBOLE | TYPE | DESIGNATION | HT | DIMEN | |
|---|---|---|---|---|---|
| | RE1 | Repérage circuit éclairage | | | |
| | RE2 | Repérage circuit prise | | | |
| | RE3 | Repérage circuit alimentation | | | |
| | RE4 | Repérage circuit ondulée | | | |
| | CA1 | Câble R2V3g1.5mm² (bleu) | | | |
| | CA2 | Câble R2V5g1.5mm² (rouge) | | | |
| | CA3 | Câble R2V3g2.5mm² (vert) | | | |
| | CA4 | ..... | | | |
| | CA5 | ..... | | | |
| | BJ1 | Boite de dérivation | | | |

NON PREVU AU MARCHE

REPERE SUR PLAN

CONTRUCTION D'UN IMMEUBLE
TERTIAIRE
RUE SAUNIER - 83000 TOULON
LOT N°14 - ELECTRICITE

| | |
|---|---|
| Maître d'ouvrage | JENZI PROMOTION<br>375, Rue des Frères Lumière Zi Toulon Est BP 39<br>83087 Toulon Cedex |
| Entreprise générale | S.E.N.E.C.<br>375, Rue des Frères Lumière Zi Toulon Est BP 39<br>83087 Toulon Cedex |
| Maître d'oeuvre | FLEX Architectes<br>67 Avenue Irène et Frédéric Joliot Curie Zi Toulon<br>BP 50<br>83098 Toulon Cedex 09 |
| Bureau d'étude | BTB Philippe FRANCOIS<br>177 Bd Général Leclerc 83000 Toulon<br>tel. 04 94 46 86 12 |
| Bureau de contrôle | Qualiconsult<br>Parc tertiaire - Bât A ZAC Valgora<br>83160 La Valette du Var |

| Indice | Date | Modifications | Dessiné | Vérifié | Approuvé |
|---|---|---|---|---|---|
| H | 29/04/2025 | MISE A JOUR | DS | LM | DC |
| G | 16/03/2025 | MISE A JOUR | NT | LM | DC |
| F | 21/11/2024 | SYNTHESE CVC | JF | LM | DC |
| E | 09/09/24 | MAJ | MG | DC | DC |

PLAN D'IMPLANTATION
CABLAGES DES PRISES &
FORCES MOTRICE
NIVEAU RDC

PHASE: EXE

Numéro de plan : EL22

Indice : H

Echelle : 1 / 50°

DEGREANE ELEC
125 avenue Louis Breguet
ZAC GAUVARY
83260 LA CRAU
Tél. 04.98.01.25.25 Fax. 04.98.01.25.00

Affaire : P.0218429.A.44

Resp. projet : D.CAVALLARO