PLANCHER HAUT RDC

ECHELLE 1/100

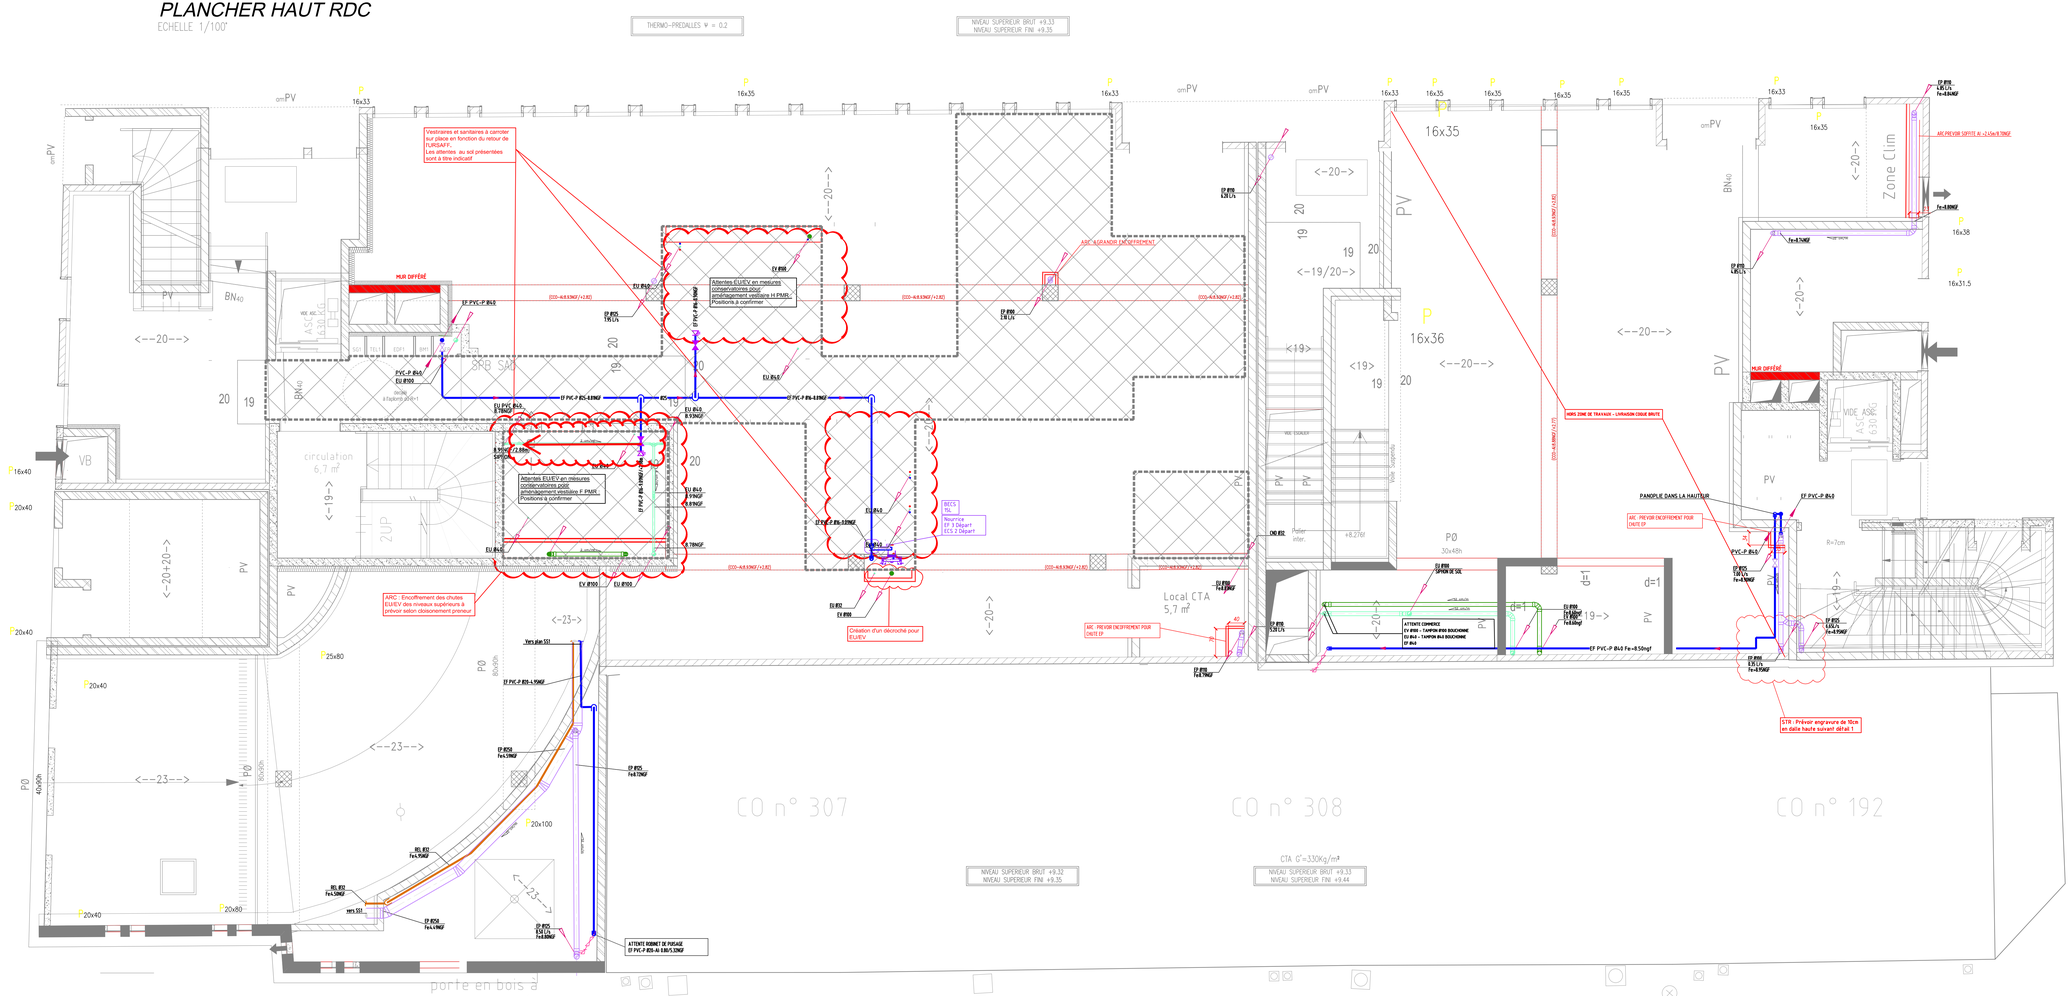









Note :

- ALIMENTATION TERMINALE DES APPAREILS SANITAIRES DEPUIS LES NOURRICES EN PER DANS LES FAUX PLAFONDS
- MISE EN PLACE DES VIDANGES EN POINT BAS SUR LES NAPPES DE DISTRIBUTION PLOMBERIE
- PROTECTION COUPE-FEU RESEAUX EU/EV/EP.
  - PVC- "MISE EN PLACE DE MANCHON INTUMESCENT SUR TOUS LES DIAMETRES (MCF) LORS DE TRAVERSEE DE DALLE OU DE PASSAGE VERS UN LOCAL A RISQUE
- LE SYSTEME DE DILATATION SUR LES RESEAUX D'EVACUATION EN PVC CONSTERA A LA MISE EN PLACE DE JOINT DE DILATATION SUR LES LONGUEUR DROITE SUPERIEUR A 8 METRES.
- LE SYSTEME DE DILATATION SUR LES RESEAUX D'ALIMENTATION EN PVC-U/HTA CONSTERA A LA MISE EN PLACE DE JOINT DE DILATATION SUR LES LONGUEUR DROITE SUPERIEUR A 8 METRES.
- LES TAMPONS DE VISITE SONT A PREVOIR POUR LES RESEAUX D'EVACUATIONS A CHAQUE CHANGEMENT DE DIRECTION, TOUS LES 10 METRES EN LONGUEURS DROITES ET EN PIED DE CHUTE.
- PREVOIR UNE VANNE D'ISOLEMENT AVEC PURGE A CHAQUE DERIVATION EF VERS UNE ANTENNE OU UN GROUPE D'APPAREILS.
- POUR LES CANALISATIONS EF CHEMINANT EN EXTERIEUR, PREVOIR UN CALORIFUGEAGE J' UN TRACAGE ELECTRIQUE J' UNE VANNE D'ISOLEMENT AVEC PURGEUR SUR L'ANTENNE D'ALIMENTATION
- PREVOIR UN CLAPET ANTI-REFOULEMENT SUR LE REFOULEMENT EP.
- PREVOIR CALORIFUGE SUR LES DEVOIEMENTS EP DANS LES ZONES CHAUFFEES
- PREVOIR UN CLAPET HA SUR LES ROBINETS DE PUISAGE.
- AI RELATIVES DES RESEAUX INDIQUEES AUX NIVEAUX FINIS DE L'ARCHITECTE
- AI = ARASE INFERIEURE EST LE NIVEAU INTERIEUR D'UN CONDUIT DE PLB (SANS CALORIFUGE).
- Fe = GENERATRICE INFERIEURE D'UNE CANALISATION NON EN CHARGE

- ATTENTES CONDENSATS A PREVOIR SUIVANT PLAN CVC

CONTRUCTION D'UN IMMEUBLE TERTIAIRE
RUE SAUNIER - 83000 TOULON
LOT N°13 - CVC / PLOMBERIE

Maitre d'ouvrage	JENZI PROMOTION 375, Rue des Frères Lumière Z3 Toulon Est BP 39 83087 Toulon Cedex
Entreprise générale	S.E.N.E.C. 375, Rue des Frères Lumière Z3 Toulon Est BP 39 83087 Toulon Cedex
Maître d'oeuvre	FLEX Architectes 67 Avenue Brème et Frédéric Joliot Curie Z3 Toulon Est BP 140 83088 Toulon Cedex 09
Bureau d'étude	BTB Philippe FRANCOIS 177 Bd Clémenceau – 83000 Toulon tél. 04 94.48.99.12
Bureau de contrôle	Qualiconsult Parc tertiaire - Bât A ZAC Valgora 83160 La Valette du Var

Indice	Date	Modifications	Dessiné	Vérifié	Approuvé
F					
E	26/11/2024	Mise à jour des réseaux	JR	CCZ	CCZ
D	01/10/2024	Mise à jour des réseaux	HT	CCZ	CCZ
C	13/02/2024	Mise à jour attentes commerce + RSX Local Poubelle	LL	CC	CC
B	18/01/2024	Mise à jour suivant plan ARC ind.D+suppression SS LT CTA+modif cndt	JR	CC	CC
A	13/11/2023	Mise à jour générale	LL	CC	CC
0	14/09/2023	Première diffusion	GF	CC	CC

PLAN DES RESEAUX CVC NIVEAU RDC

Affaire: P.0218429.A.44

Phase: EXE

Echelle: 1/50°

DEGREANE ELEC
125 avenue Louis Broguet
ZAC GAVARRY
83260 LA CRAU
Tél. 04 98 01 25 25 Fax. 04 98 01 25 00

PROJET	PHASE	EMETTEUR	LOT	NIVEAU	TYPE	REPERE	INDICE
SAU	EXE	DEG	PLB	RC	PL	02	E