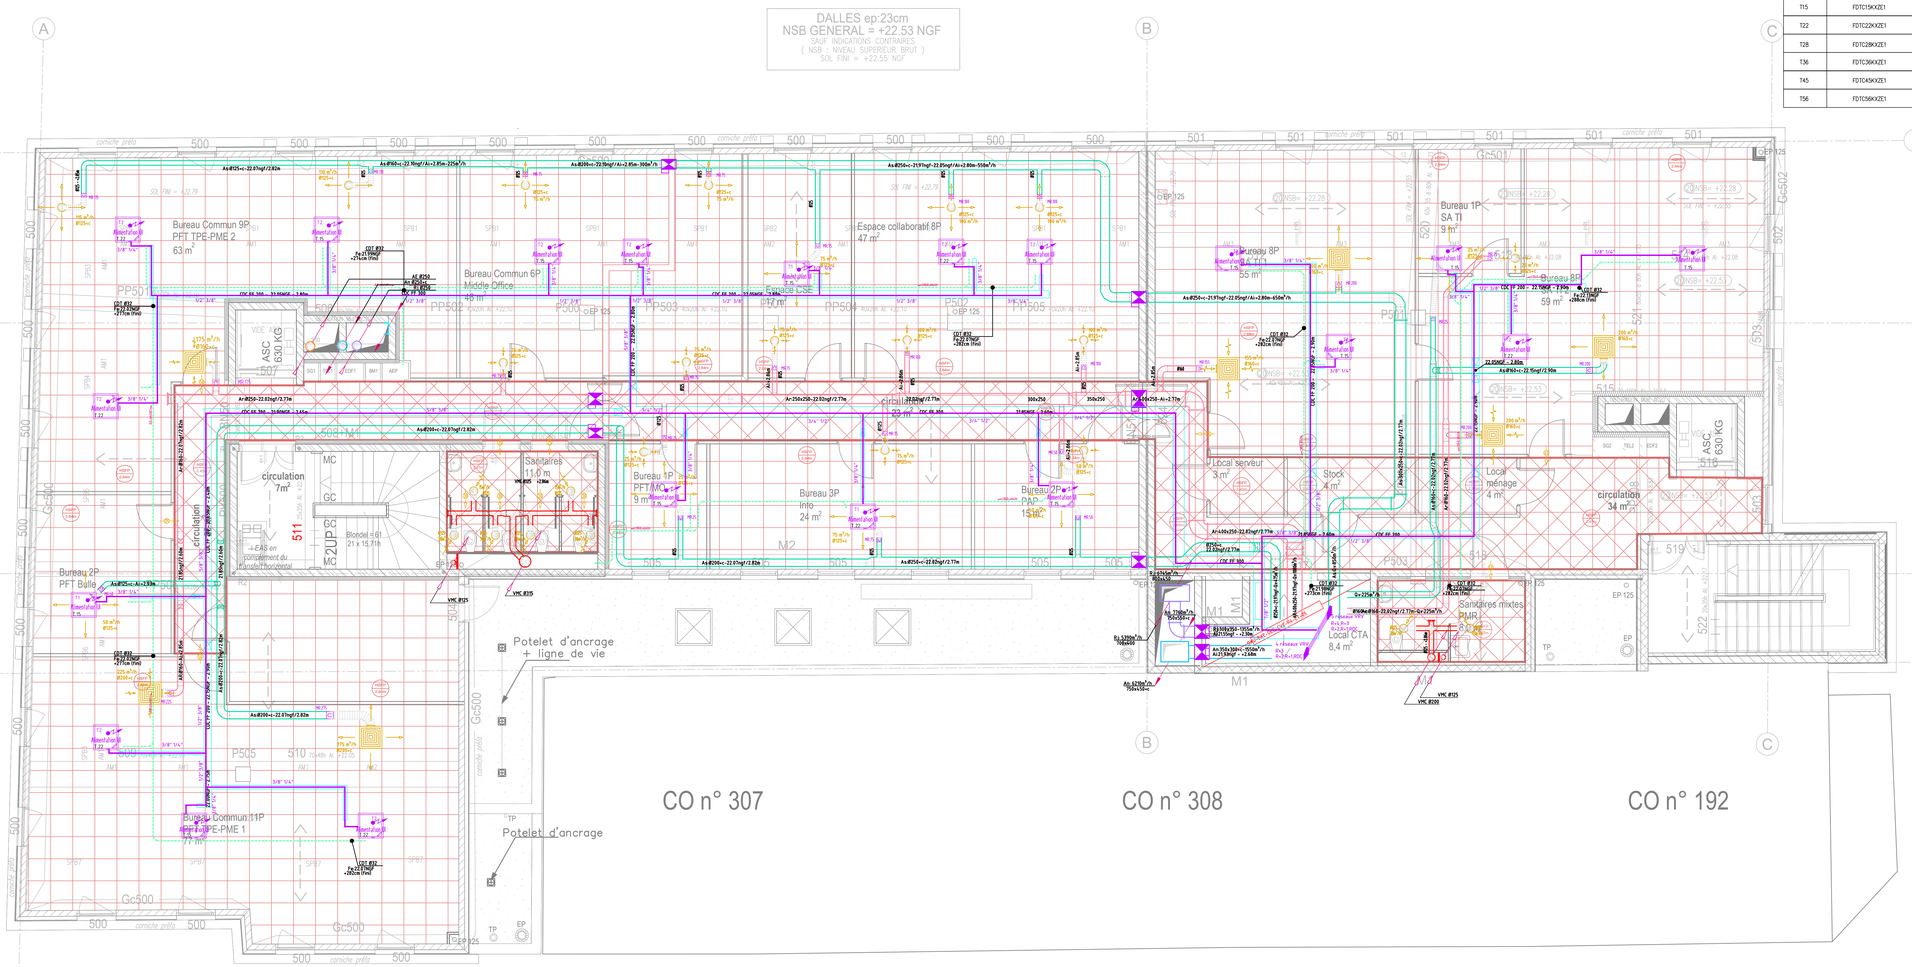

LEGENDE UNITES INTERIEURES		
Taille	Reference	Puissance
T15	FDTC15KXZE1	1.5 kW
T22	FDTC22KXZE1	2.2 kW
T28	FDTC28KXZE1	2.8 kW
T36	FDTC36KXZE1	3.6 kW
T45	FDTC45KXZE1	4.5 kW
T56	FDTC56KXZE1	5.6 kW

LEGENDE RESEAUX CVC

TYPES DE RESEAUX :

- AN: Réseau AIR NEUF Calo :50mm
- RJT: Réseau rejet CTA
- AR: Réseau air Repris CTA Calo :25mm
- AS: Réseau air soufflé CTA Calo :25mm
- VMC: Extraction VMC Calo :8
- CDC – FLUIDE FRIGO
- GAINE STAFF
- GAINE AVEC FLOCAGE
- GAINE AVEC CALORIFUGE
- CDT – Condensats PVC Ø32

FLECHES SENS FLUIDES :

- Air Neuf / Soufflage
- Extraction / Reprise
- Air Neuf Désenfumage
- Air Extrait Désenfumage
- Vers le Haut / Vers le Bas / Depuis le Haut / Depuis le Bas
- Terminal reprise
- Terminal soufflage
- Transfert par délalonage de porte + Débit de transfert

ACCESSOIRES RESEAUX :

- CCF: Clapet coupe-feu
- BDV: Boite à débit variable
- MR: Module de réglage
- VCF: Volet coupe-feu
- RG: Registre

TERMINAUX :

- Cassette T1 avec prise d'air neuf / T2 sans prise d'air neuf
- Diffuseur soufflage/reprise 600x600
- Diffuseur circulaire soufflage/reprise /VMC

NOTAS:

- AI: relatives indiquées par rapport aux niveaux finis
- AI: Arase inférieure: Niveau inférieur d'une gaine ou d'une tuyauterie sans tenir compte de l'épaisseur du calorifuge / supportage
- Arase inférieure d'une gaine en STAFF prise sur la base de la veine d'air basse
- Sauf indication contraire portée sur plan les transferts entre locaux sont considérés par détalonnage des portes - Admis jusqu'à 100 m³/h (Hors lot CVC)
- Cumuls des débits sur les registres en sortie de trémies sont les débits suivant les hypothèses du bilan aéraulique
- Les raccordements aérauliques, fluides frigo. et CDT des cassettes seront éventuellement adaptés sur site suivant le matériel retenu

ZONE DE FAUX PLAFOND SURBAISSÉ : 2.25m

CONTRUCTION D'UN IMMEUBLE TERTIAIRE
RUE SAUNIER - 83000 TOULON
LOT N°13 - CVC / PLOMBERIE

Maître d'ouvrage	JENZI PROMOTION 375, Rue des Frères Lumière Zi Toulon Est BP 39 83087 Toulon Cedex
Entreprise générale	S.E.N.E.C. 375, Rue des Frères Lumière Zi Toulon Est BP 39 83087 Toulon Cedex
Maître d'oeuvre	FLEX Architectes 67 Avenue Irène et Frédéric Joliot-Curie ZI Toulon Est BP 140 83088 Toulon Cedex 09
Bureau d'étude	BTB Philippe FRANCOIS 177 Bd Clémenceau – 83000 Toulon tél. 04 94 46 99 12
Bureau de contrôle	Qualiconsult Parc tertiaire « Silo » ZAC Valgora 83160 La Valette du Var

Indice	Date	Modifications	Dessiné	Vérifié	Approuvé
J	06/02/2025	Mise à jour réseau VRV	JM	CCZ	CCZ
H	21/01/2025	Mise à jour suivant nvx fond de plan	JR	CCZ	CCZ
G	03/12/2024	Mise à jour suivant synthèse	JR	CCZ	CCZ
F	12/11/2024	Mise à jour suivant VISA portant sur l'occupation des SDR	JR	CCZ	CCZ
E	24/10/2024	Mise à jour suivant synthèse	NL	CCZ	CCZ
D	17/10/2024	Mise à jour selon visas BTB du 16/10/24	NL	CCZ	CCZ
C	19/09/2024	Mise à jour suivant FDP	NL	CC	CC

PLAN DES RESEAUX CVC
NIVEAU R+4

Affaire	P.0218429.A.44
Phase	EXE
Echelle	1/50°

DEGREANE ELEC
125 avenue Louis Breguet
ZAC GAVARRY
83260 LA CRAU
Tel. 04 98 01 25 25 Fax. 04 98 01 25 00

PROJET	PHASE	EMETTEUR	LOT	NIVEAU	TYPE	REPERE	INDICE
SAU	EXE	DEG	CVC	R4	CV	06	J