


PLAN NIVEAU R+1

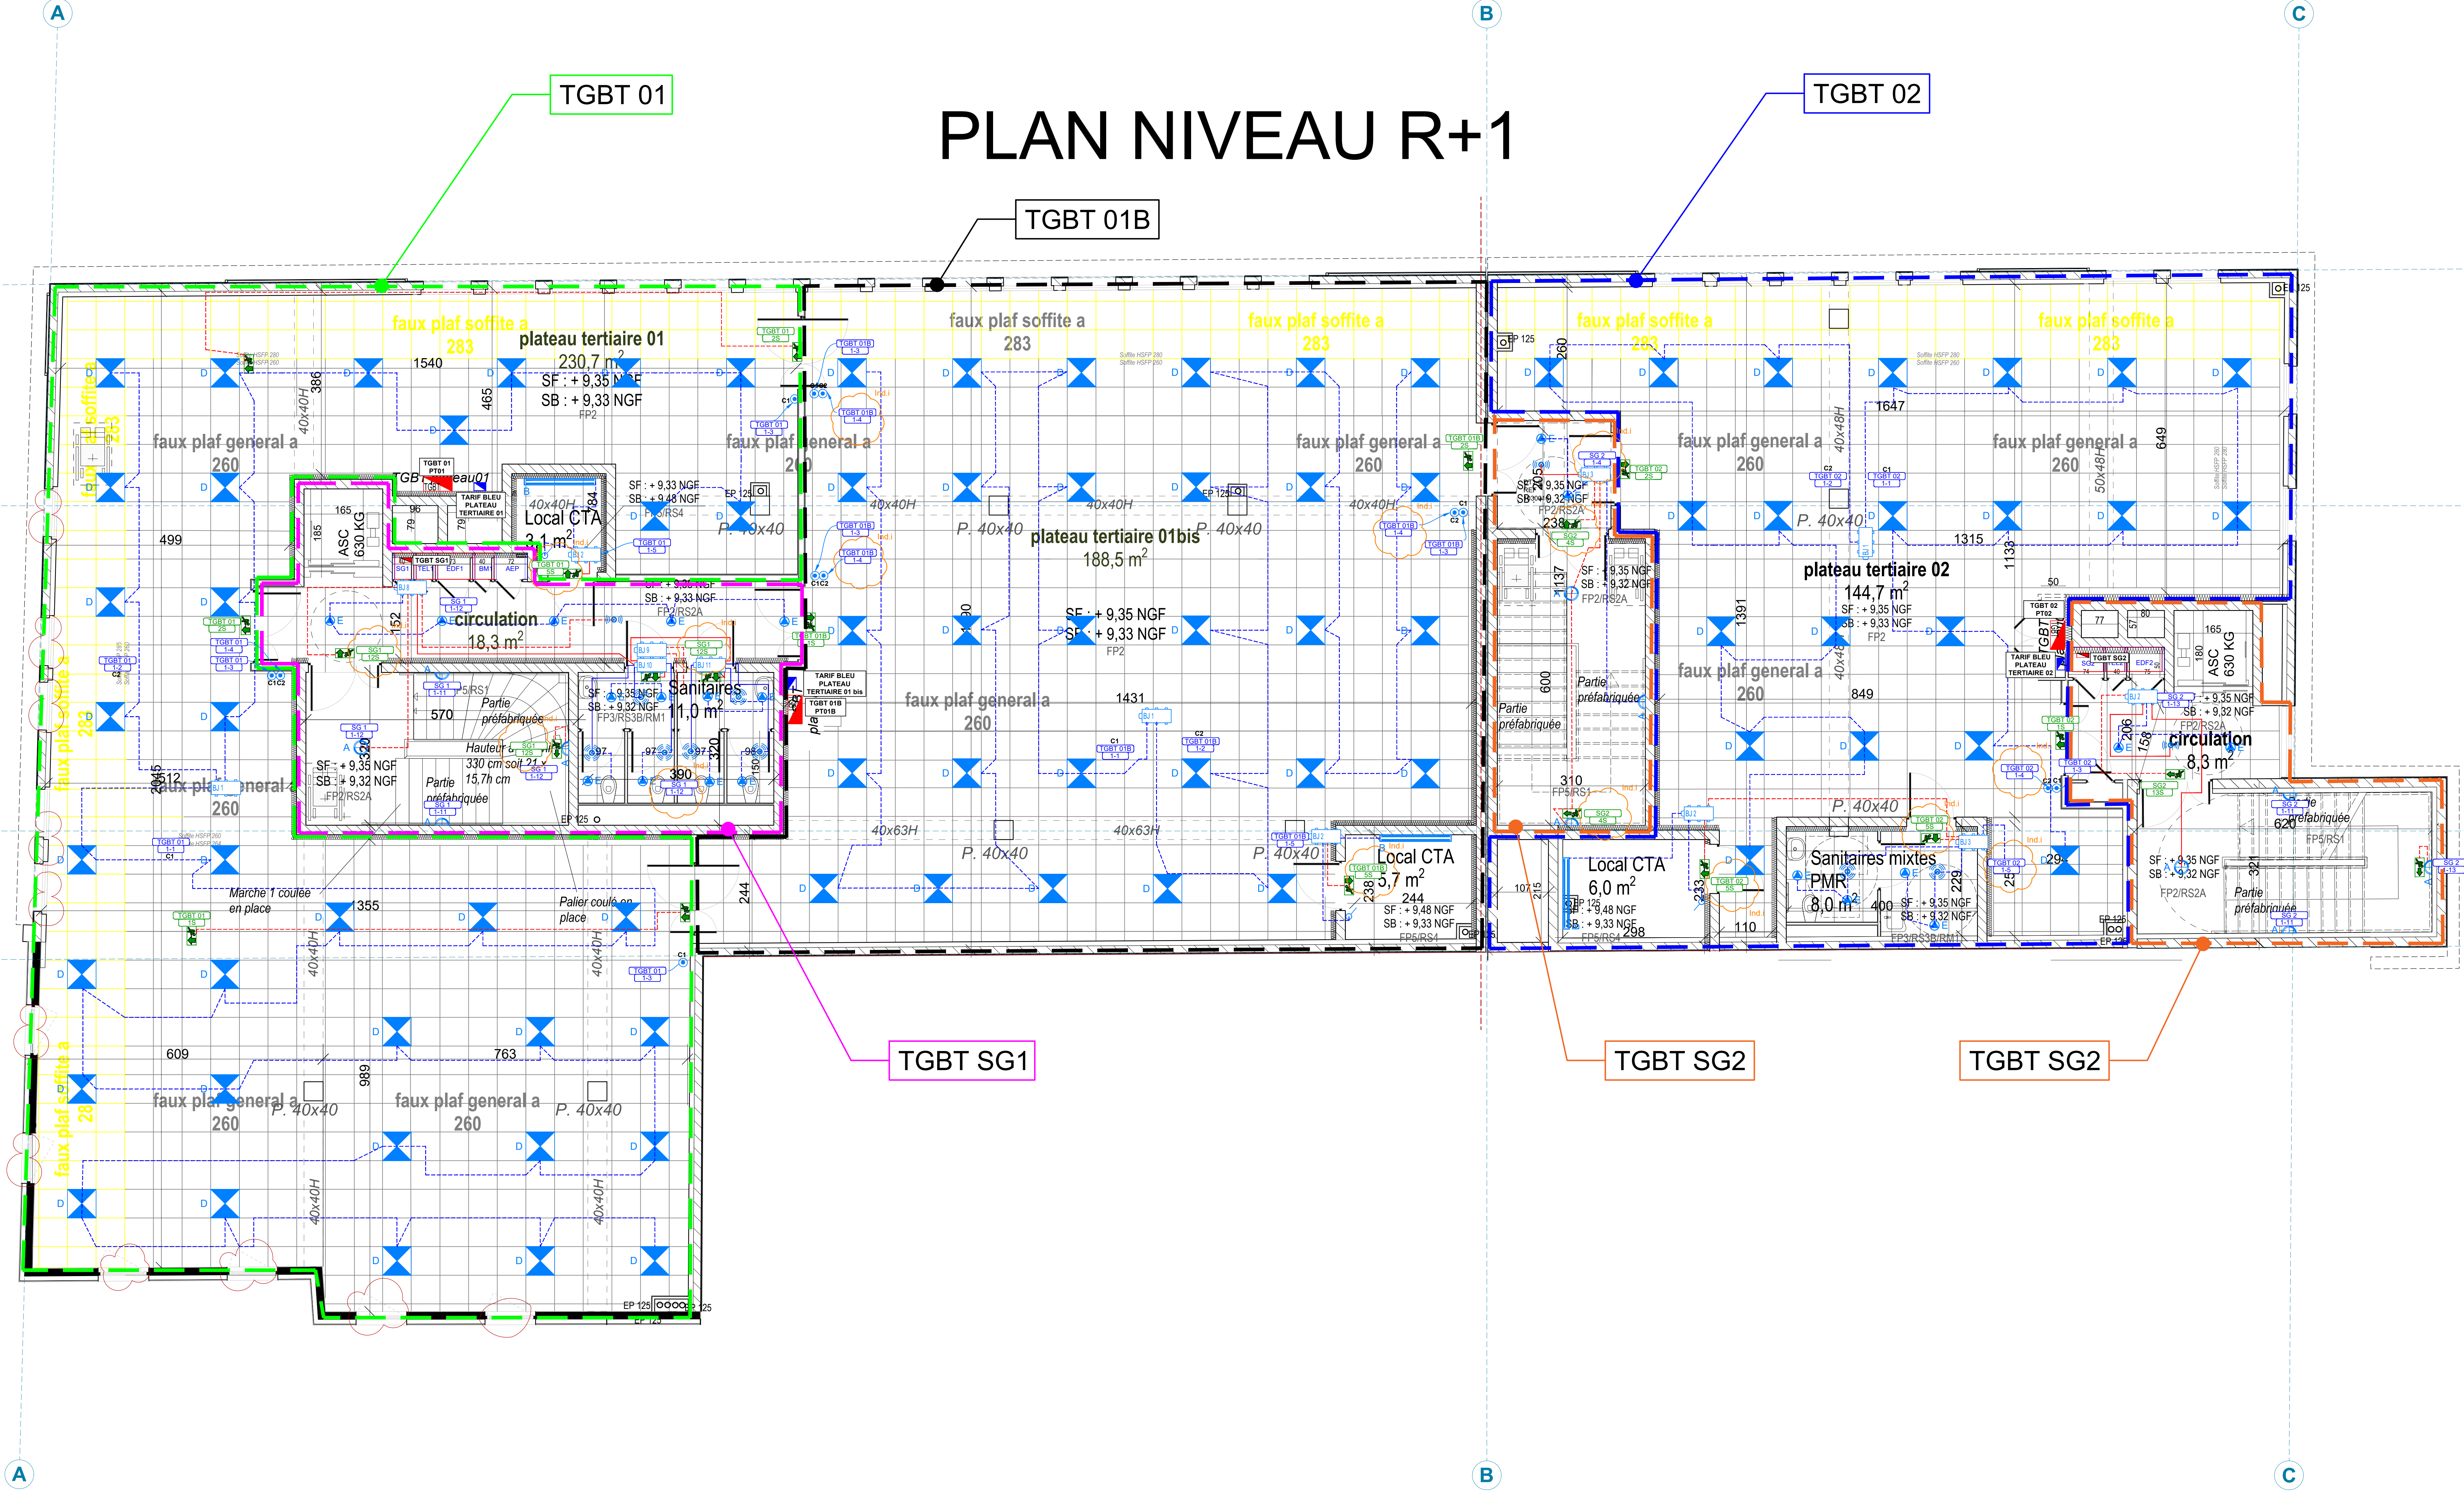

LEGENDE APPAREILLAGES				
SYMBÔLE	TYPE	DESIGNATION	HT	DIMEN
○	SA1	Simple allumage encastré (uniquement câblage)		
●	BP1	Bouton poussoir encastré (uniquement câblage)		
○	DT1	Détecteur de présence (câblage fourniture et pose)		
○	PC1	Prise de courant encastré 2P+T (uniquement câblage)		
○	PC2	Prise de courant étanche 2P+T		
○	PC3	Prise de courant sous gouttière 2P+T		
○	PT1	Poste de travail 4P0+1RJ45 (uniquement câblage)		
○	PT2	Poste de travail 3P0+1RJ45 (uniquement câblage)		
○	PT3	Poste de travail 1P0+1RJ45 (uniquement câblage)		
○	CO4	Colonne 4 faces (perche hors lot)		

LEGENDE ECLAIRAGES				
SYMBÔLE	TYPE	DESIGNATION	HT	DIMEN
○	A	Luminaire Applique hublot led à détection de présence		
○	B	Luminaire saillie technique led (câblage fourniture et pose)		
○	D	Luminaire encastré led 600x600 UGR <19 (câblage fourniture et pose)		
○	E	Luminaire encastré rond led type downlight (câblage fourniture et pose)		
○	F1	Luminaire encastré led 600x600 UGR <16 gradable (câblage fourniture et pose)		
○	F2	Luminaire encastré led 600x600 UGR <16 (câblage fourniture et pose)		
○	G	Luminaire encastré led spot à renforcement (câblage fourniture et pose)		
○	I	Luminaire saillie rond type abajour coloris au choix (câblage fourniture et pose)		
○	J	Luminaire saillie rond type abajour coloris au choix (câblage fourniture et pose)		
○	K1	Luminaire encastré led rond gradable (câblage fourniture et pose)		
○	K2	Luminaire encastré led rond (câblage fourniture et pose)		

LEGENDE ECLAIRAGES DE SECURITE				
SYMBÔLE	TYPE	DESIGNATION	HT	DIMEN
○	BSA	Bloc de secours 45lm led (câblage fourniture et pose)		
○	BSA	Bloc d'ambiance 320x400lm (câblage fourniture et pose)		
○	BPA	Bloc portatif (fourniture et pose)		

LEGENDE CABLAGES				
SYMBÔLE	TYPE	DESIGNATION	HT	DIMEN
○	RE1	Repérage circuit éclairage		
○	RE2	Repérage circuit prise		
○	RE3	Repérage circuit alimentation		
○	RE4	Repérage circuit onduleur		
○	CA1	Câble RV3g1.5mm² (bleu)		
○	CA2	Câble RV3g1.5mm² (orange)		
○	CA3	Câble RV3g2.5mm² (vert)		
○	CA4			
○	CA5			
○	BT1	Bloc de dérivation		

NON PREVU AU MARCHE

REPERE SUR PLAN

CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE  
TERTIAIRE  
RUE SAUNIER - 83000 TOULON  
LOT N°14 - ELECTRICITE

Maitre d'ouvrage	SENEC 375, Rue des Frères Lumière 21 Toulon Est BP 39 83007 Toulon Cedex
Entreprise générale	SENEC 375, Rue des Frères Lumière 21 Toulon Est BP 39 83007 Toulon Cedex
Maitre d'oeuvre	SENEC 67 Avenue Irène et Frédéric Joliot Curie 21 Toulon Est BP 140 83008 Toulon Cedex 09
Bureau d'étude	BTP Philippe FRANCOIS 177 Bd Clemenceau - 83000 Toulon Tel. 04 94 48 58 17
Bureau de contrôle	Guillemot Parc tertiaire - 388 A ZAC Valgona 83100 La Valette du Var

I	28/04/2025	MAJ	DS	LM	DC
H	10/01/2025	CALPDRAGE SOFFITE FAUX PLAFOND	JF	LM	DC
G	21/11/2024	SYNTHESE CVC	JF	LM	DC
F	24/10/2024	MISE A JOUR	JF	LM	DC
Indice	Date	Modifications	Dessiné	Vérifié	Approuvé

PLAN D'IMPLANTATION &  
CABLAGES DES ECLAIRAGES  
NIVEAU R+1

DEGREANE  
ELEC

125 avenue Louis Bréguet  
ZAC SAVIGNY  
83000 LA CROIX  
Tel. 04 98 01 25 25 Fax. 04 98 01 25 00

Affaire : P.0218429.A.44  
Resp. projet : D.CAVALLARO

PHASE	EXE
Numero de plan :	EL13
Indice :	I
Echelle :	1 / 50°