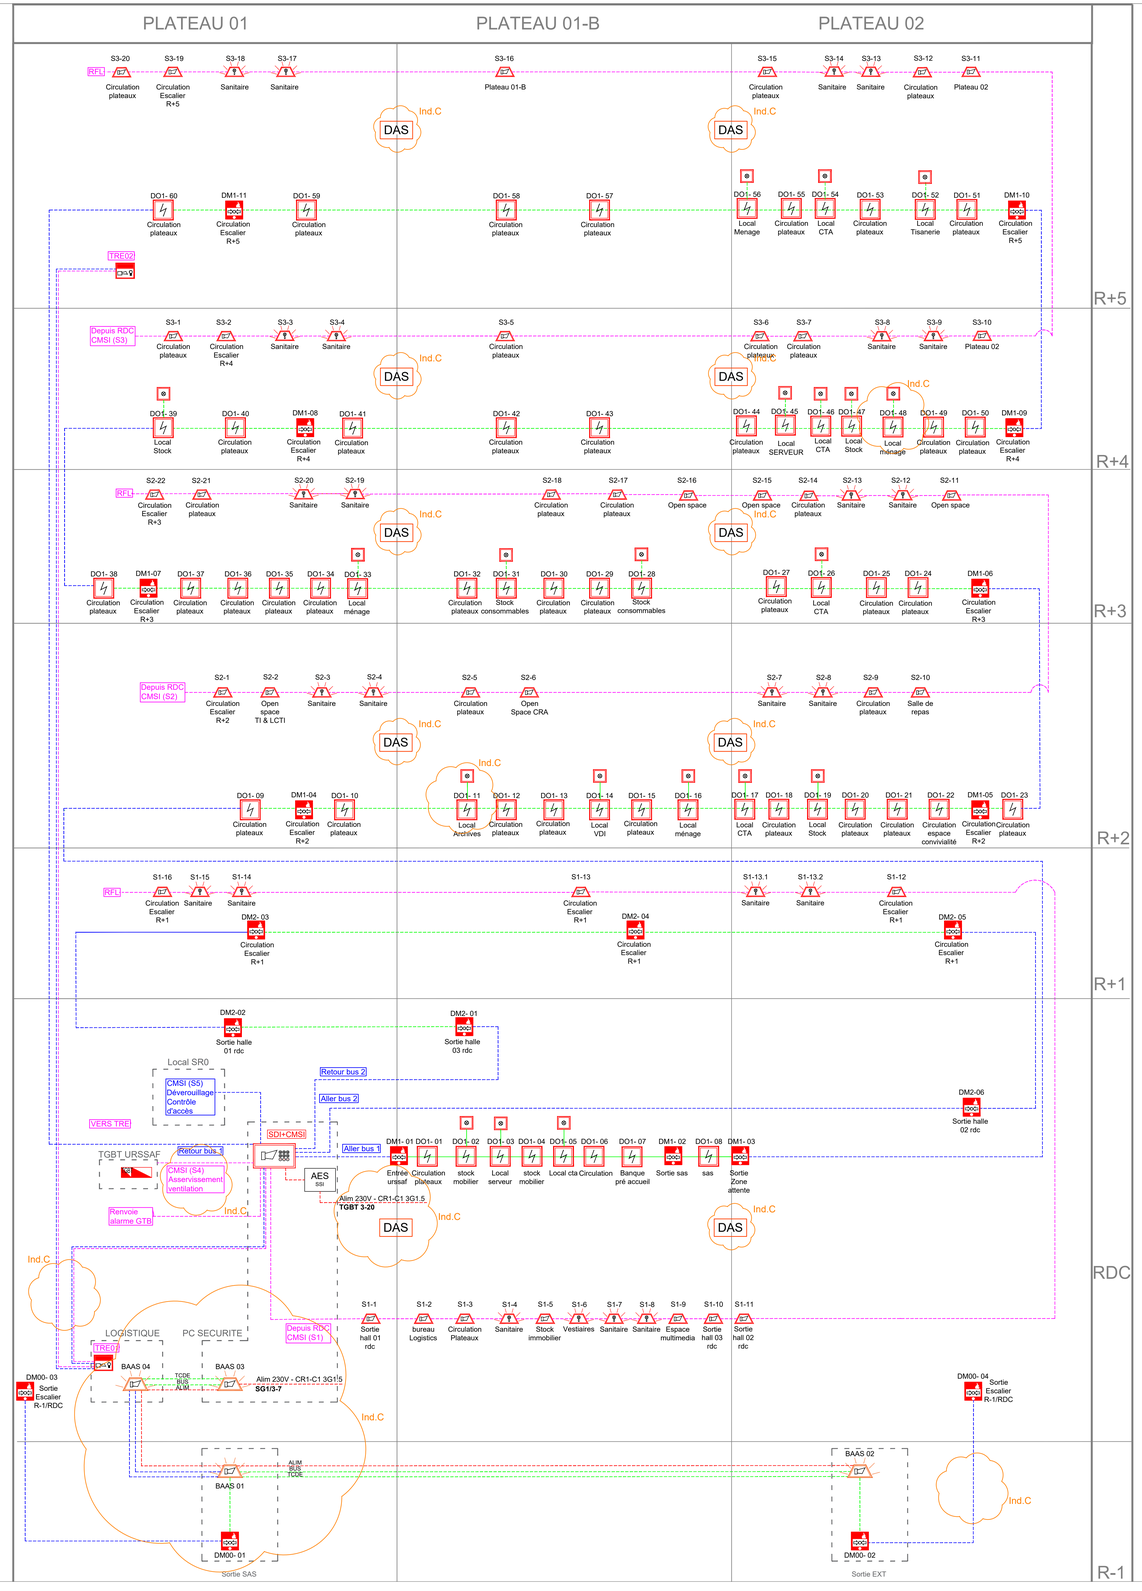


Nota : Attente précisions concernant les portes DAS

## LEGENDE

- CENTRALE INCENDIE TYPE 1 - CMSI + SDI
- TABLEAU REPORT D'EXPLOITATION
- AES 24VDC
- DECLENCHEUR MANUEL
- DETECTEUR OPTIQUE INCENDIE
- INDICATEUR D'ACTION
- AVERTISSEUR LUMINEUX
- AVERTISSEUR SONORE
- ALARME TYPE 3 - BAAS
- DAS PORTE DAS
- CABLE 1P 9/10 SYT C2
- CABLE 2X1.5 CR1-C1
- CABLE 1P 9/10 CR1-C1
- CABLE 3G1.5 CR1-C1

# CONTRUCTION D'UN IMMEUBLE TERTIAIRE
# RUE SAUNIER - 83000 TOULON
# LOT N°14 - ELECTRICITE

| | |
|---|---|
| Maitre d'ouvrage | JENZI PROMOTION<br>375, Rue des Frères Lumière ZI Toulon Est BP 39<br>83087 Toulon Cedex |
| Entreprise générale | S.E.N.E.C.<br>375, Rue des Frères Lumière ZI Toulon Est BP 39<br>83087 Toulon Cedex |
| Maître d'oeuvre | FLEX Architectes<br>67 Avenue Irène et Frédéric Joliot Curie ZI Toulon<br>Est BP 140<br>83088 Toulon Cedex 09 |
| Bureau d'étude | BTB Philippe FRANCOIS<br>177 Bd Clémenceau - 83000 Toulon<br>tél. 04.94.48.99.12 |
| Bureau de contrôle | Qualiconsult<br>Parc tertiaire - Bât A ZAC Valgora<br>83160 La Valette du Var |

| Indice | Date | Modifications | Dessiné | Vérifié | Approuvé |
|---|---|---|---|---|---|
| F | | | | | |
| E | | | | | |
| D | | | | | |
| C | 29/04/2025 | MISE A JOUR | DS | LM | DC |
| B | 14/03/2025 | MAJ SSI TYPE 1 + TYPE 3 - SUPPRESSION TYPE 4 | JF | LM | DC |
| A | 08/10/2024 | SYNTHESE ET MISE A JOUR SSI | LM | DC | DC |
| 0 | 13/09/2023 | Création du document | MG | AC | AC |

## Synoptique SSI

PHASE: EXE

Numéro de plan : SY03

Indice : C

Echelle : -

DEGREANE ELEC
125 avenue Louis Breguet
ZAC GAVARRY
83260 LA CRAU
Tél. 04.98.01.25.25 Fax. 04.98.01.25.00

Affaire : P.0218429.A.44
Resp. projet : D.CAVALLARO