



# Présentation imagerie GTC UL

Direction du patrimoine immobilier de l'université de Lorraine


V4 04-03-2025

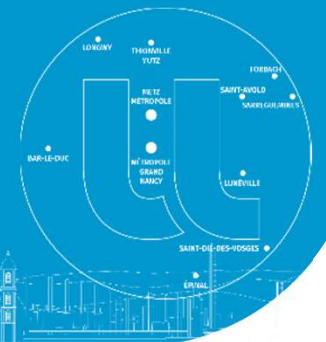

## Summary Properties

11 Objects

Property	Value	
Station Name	UL_ISGMP_SAULCY_METZ	
Host	/10.254.3.220	
Host Model	TITAN	
Host Model Version		
Host Product	JACE-8000	
Host Id	Qnx-TITAN-001E-4B50-9C54-78F9	
Niagara Version	4.13.0.186	
Java Version	OpenJDK Client VM 25.372-b07	
OS Version	aarch32 QNX 7.0.X	
Locale	fr	



Alarmes

historique

Plan de comptage



CVC

Compteurs

Elec

Photo du bâtiment

2°C

Alarmes

historique

Plan de comptage

CVC

Compteurs

Elec

Sonde de température




CTAs



Si trop de cta pour un seul bâtiment, ne pas les afficher sur cette page mais sur la vue axo, oui.

Pour les sondes de température, il serait intéressant d'afficher une moyenne par circuit ou par facade/niveau si on a plus de 10 sondes dans un bâtiment.

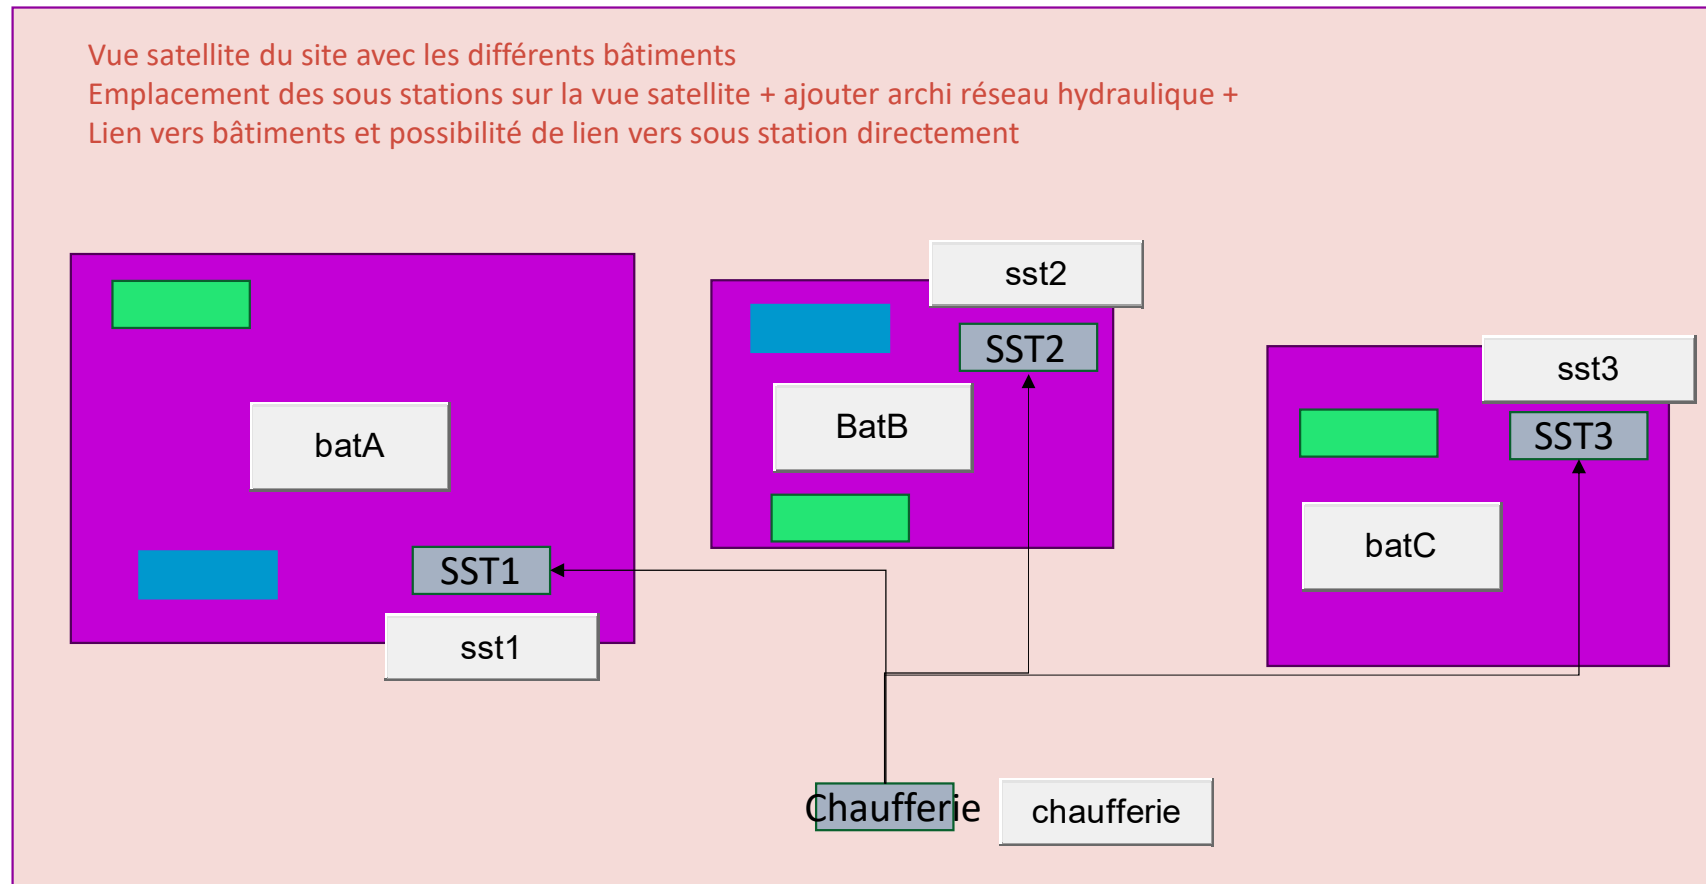

2°C

Alarmes

historique

Plan de comptage



CVC

Compteurs

Elec

Sous-sol


RDC

R+1

R+2

R+3

Bat A

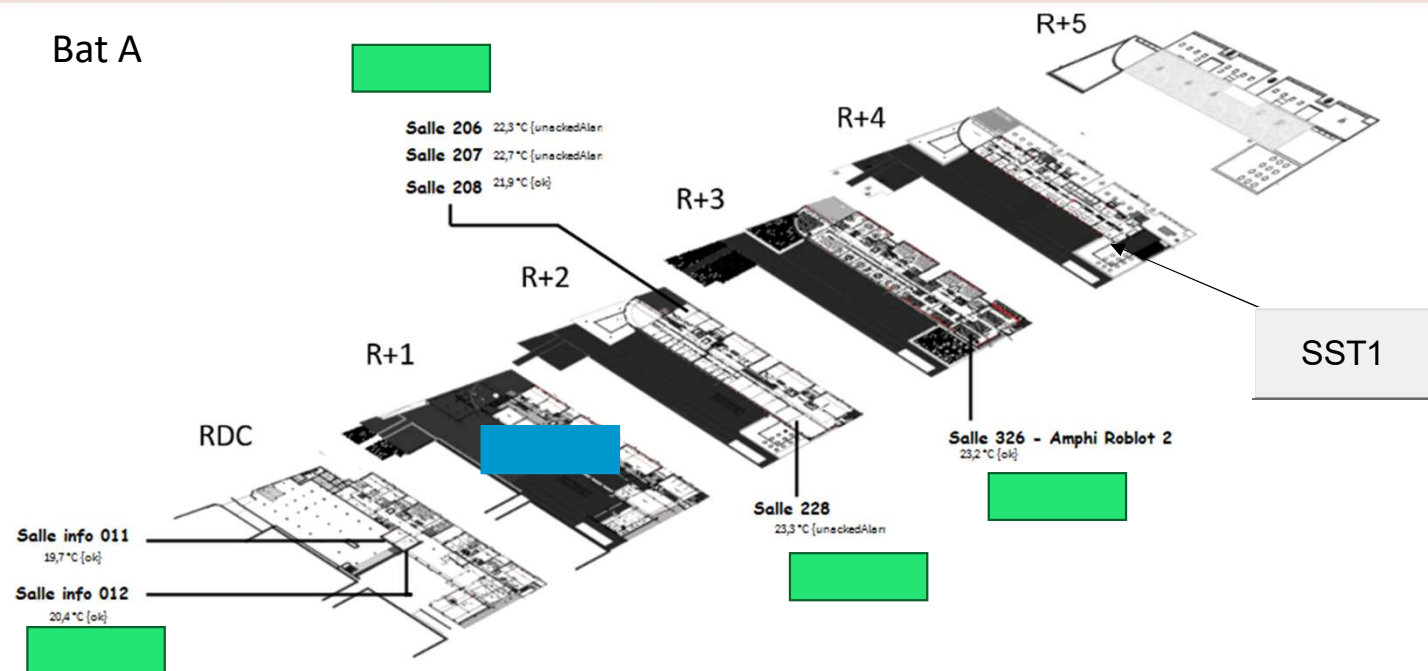

2°C

Alarmes

historique

Plan de comptage



CVC

Compteurs

Elec

Sous-sol

RDC


R+1

R+2

R+3

LEGENDE ZONING

- Circuit radiateur nord
- Circuit radiateur sud

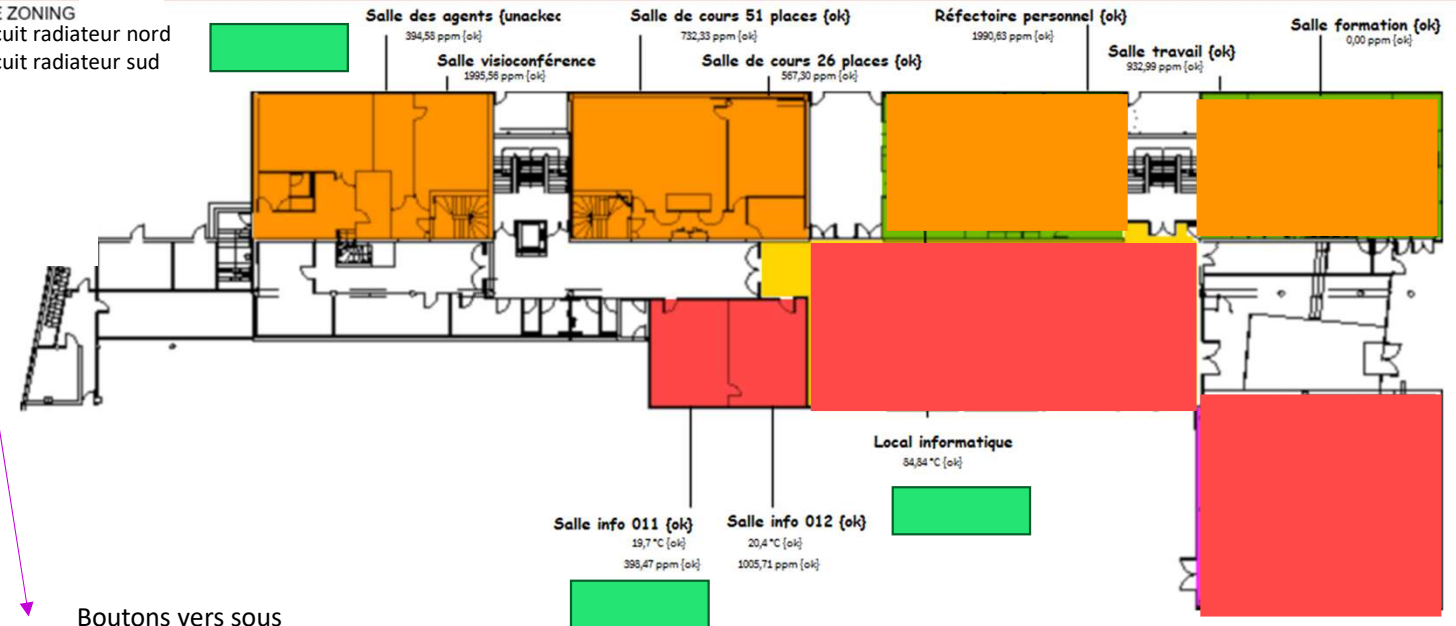

Boutons vers sous  
station

2°C

Alarmes

historique

Plan de comptage



CVC

Compteurs

Elec



Sous-sol

RDC

R+1

R+2

R+3

 Circuit radiateur nord  
 Circuit radiateur sud


 CTA1

Bouton vers  
CTA

Clapet  
coupe feu

Sonde de régulation filaire  
température co2

Ouverture  
registre  
soufflage x%

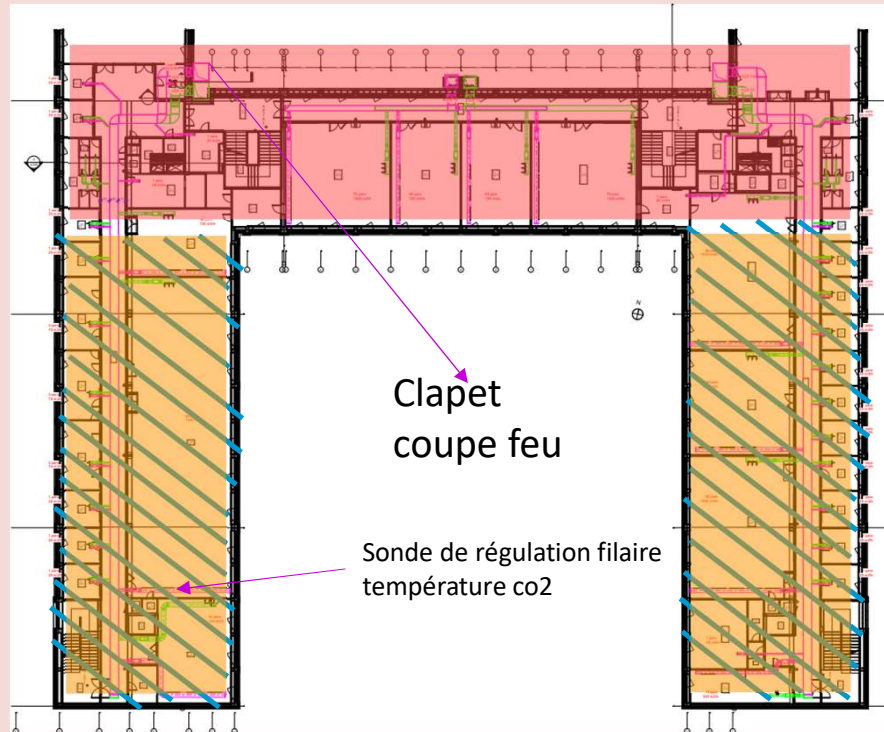

2°C

Alarmes


historique


Plan de comptage

CVC

Compteurs

Elec

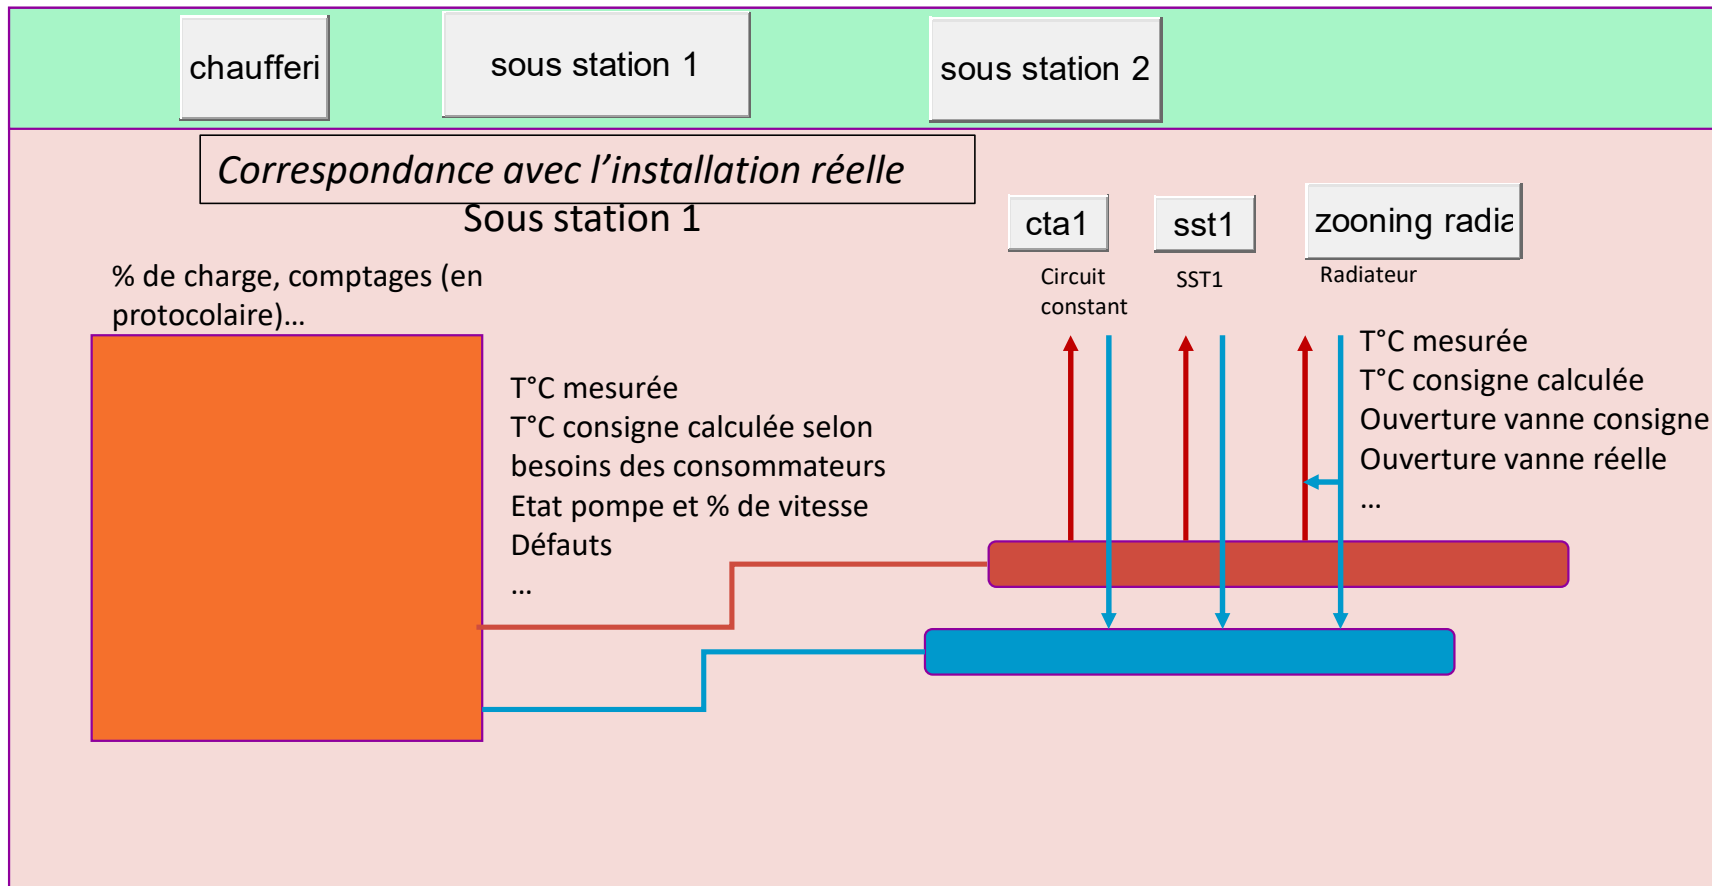



Alarmes

historique

Plan de comptage



CVC

Compteurs

Elec

Vue satellite du site avec les différents bâtiments

batA

batB

batC

2°C

Alarmes

historique

Plan de comptage



CVC

Compteurs

Elec

Sous-sol

RDC

R+1

R+2

R+3

Bat A

compteur1

compteur3

Salle 206 22,3 °C [unackedAlarm]  
Salle 207 22,7 °C [unackedAlarm]  
Salle 208 21,9 °C [ok]

R+2

R+4

R+3

R+5

R+1

RDC


Salle 326 - Amphi Roblot 2  
23,2 °C [ok]

Salle info 011  
19,7 °C [ok]

Salle info 012  
20,4 °C [ok]

Salle 228  
23,3 °C [unackedAlarm]

compteur2

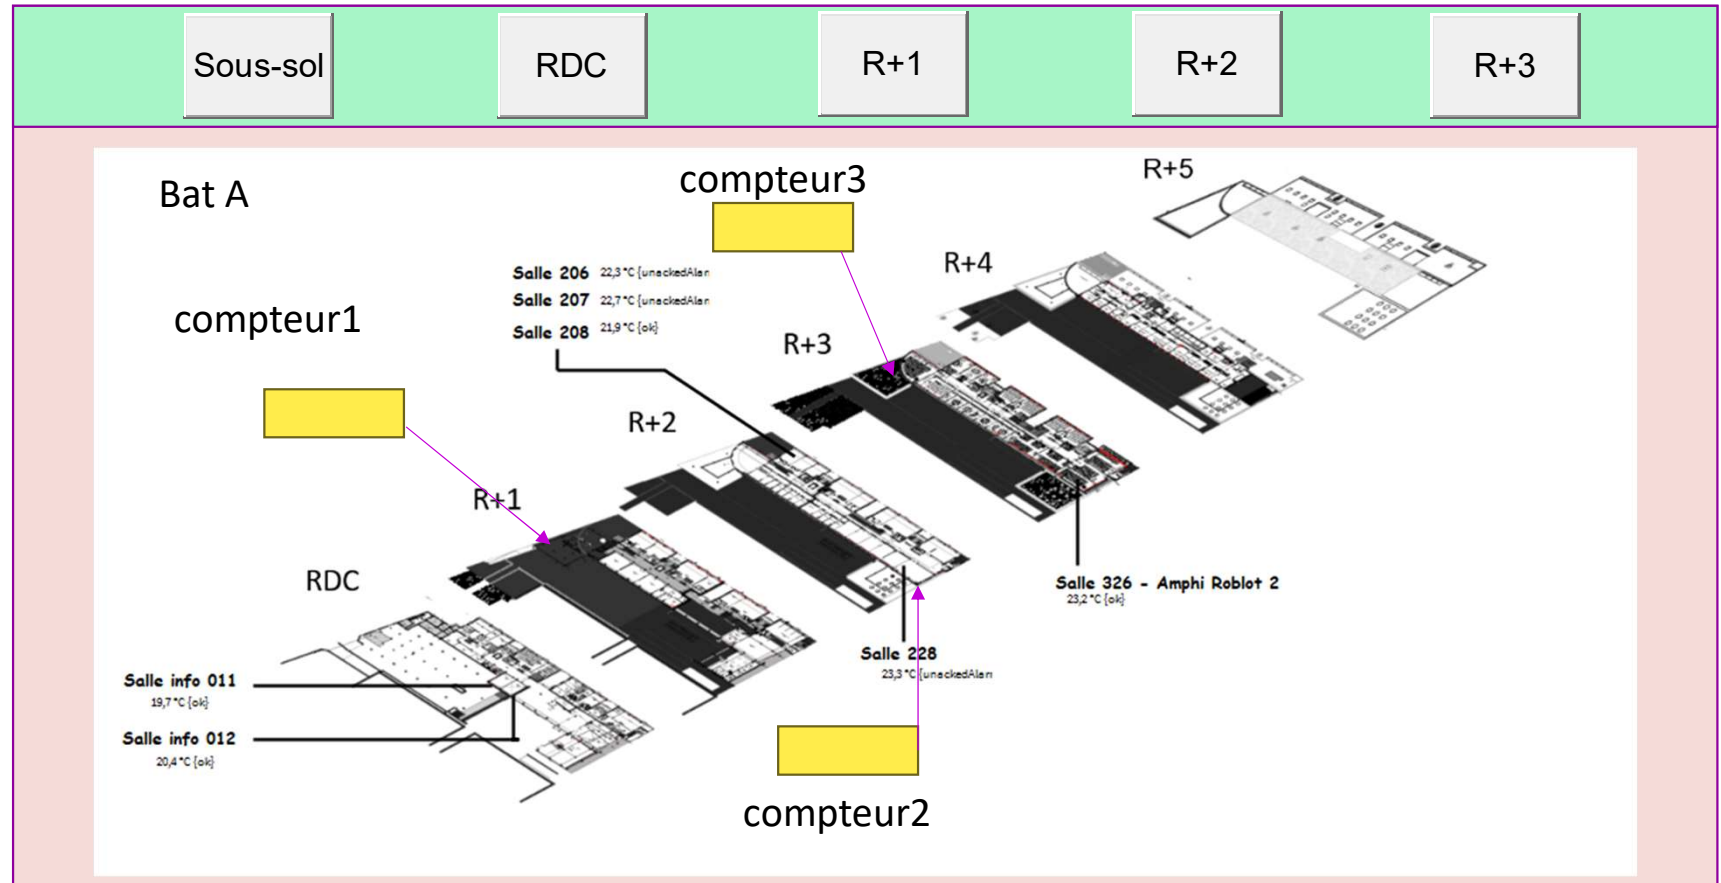

2°C

Alarmes

historique

Plan de comptage



CVC

Compteurs

Elec

Sous-sol

RDC


R+1

R+2

R+3

LEGENDE ZONING CTA

- CTA 1
- CTA 2
- CTA 3
- CTA 4
- CTA Médiathèque
- CTA Hall
- CTA Cafétéria

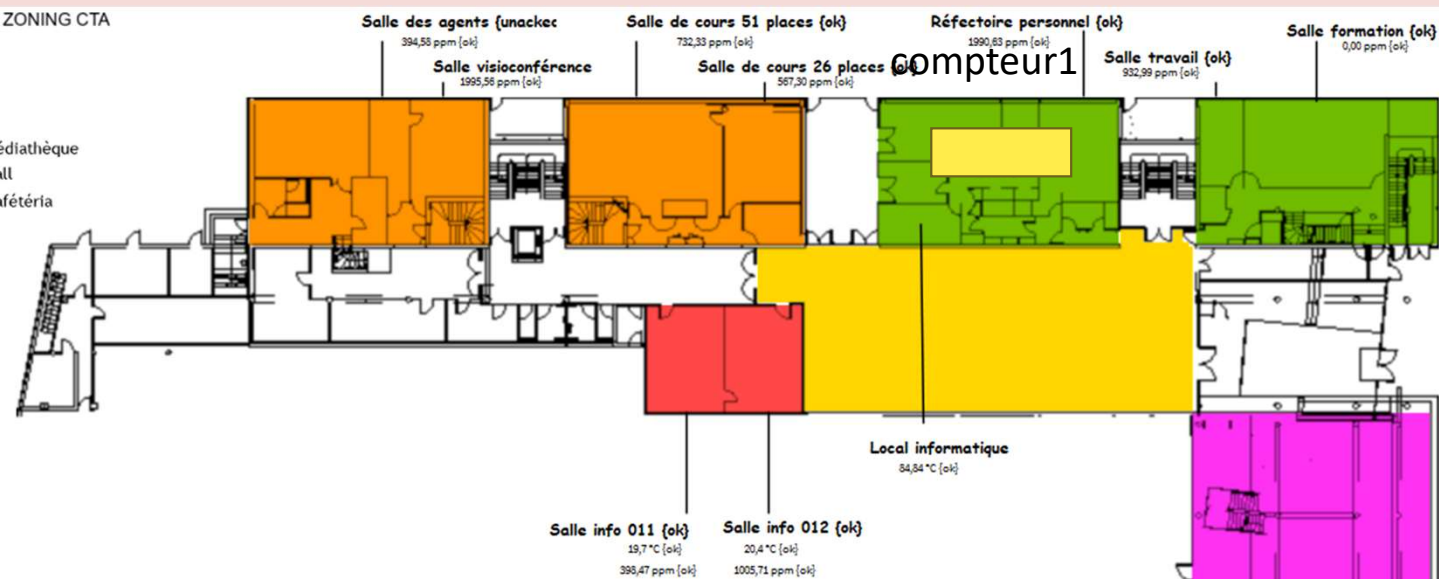

2°C

Alarmes

historique

Plan de comptage




CVC

Compteurs

Elec

Gros site une vue par énergie/fluides  
Petit site une seule vue elec-chauffage-eau

☒ Affichage Historique

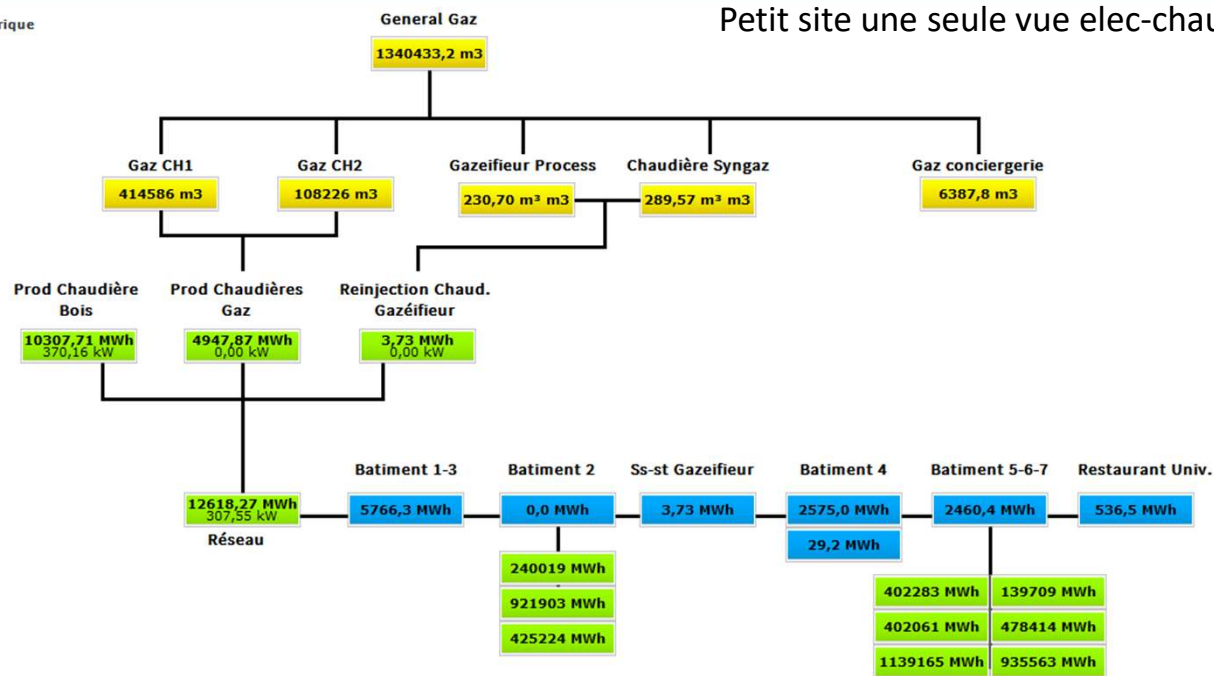

2°C

Alarmes

historique

Plan de comptage



CVC

Compteurs

Elec


CTA1

CTA2

CTA3


CT4

CT5

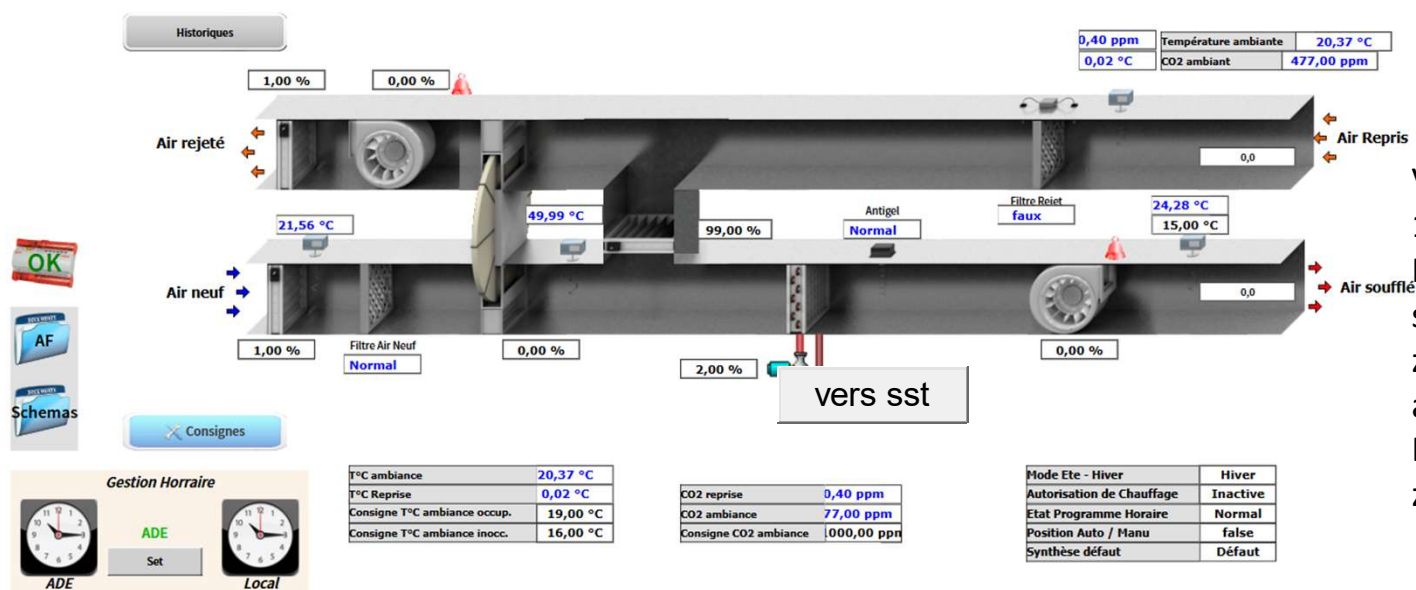

Vers terminaux  
1, 2, 3 etc  
Indiquer si  
statique dans les  
zones  
alimentées  
Renvoi vers  
zoning

consigne



## Alarmes

## historique

## Plan de comptage



CVC

## Compteurs

Elec

Vers Historique SUP4

[HOME](#)

The screenshot shows a web browser window. The address bar contains the text 'EEIGM/Compteur ENSGSI - Index'. Below the address bar, there is a tab labeled 'Line Chart'. The main content area of the browser displays the text 'Audit History' in a large, black, sans-serif font. Below this, the text 'Login visible' is displayed in a smaller, red, sans-serif font. The browser's interface includes standard navigation buttons (back, forward, home, etc.) and a search bar.


The screenshot shows a web browser window. The address bar contains the text 'EEIGM/Compteur ENSGSI - Index'. Below the address bar, there is a tab labeled 'Line Chart'. The main content area of the browser displays the text 'Audit History' in a large, black, sans-serif font. Below this, the text 'Login visible' is displayed in a smaller, red, sans-serif font. The browser's interface includes standard navigation buttons (back, forward, home, etc.) and a search bar.

◀ Back

Utilisateur : adminUL

**Nombre d'alarmes actives : 47**

Date	Source	Message
16-Jan-25 4:51 PM CET	CTA Administration - T <sup>1</sup> Reprise	Défaut Seuil Très Bas
16-Jan-25 4:49 PM CET	CTA PhysiqueChimie - T <sup>1</sup> Reprise	Défaut Seuil Haut
16-Jan-25 4:49 PM CET	CTA PhysiqueChimie - T <sup>1</sup> Reprise	Défaut Seuil Très Haut
16-Jan-25 4:49 PM CFT	CTA Administration - T <sup>1</sup> Reprise	Défaut Seuil Bas



Alarmes

historique

Plan de comptage




CVC

Compteurs

Elec


- Criticité 1
- Criticité 2
- Criticité 3



Alarmes

historique

Plan de comptage



Pr  
Al

CVC

Compteurs

Elec

