

Type de contrat Préventif

vendredi 29 novembre 2024

Numéro d'affaire 03099CO0521/B

Technicien

Stève Leroux

## Client final - Site de l'appareil

Société	CPAM
Adresse	1 rue Thomas Edison
C.P. Ville	33610 CANEJAN
Contact	Mr Yannick MICHAUD
Téléphone	06 11 75 20 67
Email	<a href="mailto:yannick.michaud@assurance-maladie.fr">yannick.michaud@assurance-maladie.fr</a>

## Client facturé (si différent)

CPAM
Contact - Téléphone - Email
Mme Christelle MARCEILLE
05 56 11 23 75
<a href="mailto:christelle.marceille@assurance-maladie.fr">christelle.marceille@assurance-maladie.fr</a>

## Identification du matériel

Type	Alimentation sans interruption - Onduleur
Marque	RIELLO
Modèle	STW 5000 A3 - CSTW5K0AA300RUA
N° de série	AC38UT886090006
Config.	6 KVA 1/1 Unitaire
Date	29/11/2024
Localisation	Local Informatique

## Historique des travaux

Date	Qté	Désignation

## Intervention

Etat initial à l'arrivée du technicien  
Appareil en service.

### Actions effectuées

Vérification des caractéristiques du constructeur  
Mise en by-pass statique, et de maintenance  
Contrôle des cartes, connectiques, filtres AC + DC et nettoyage  
Remise en service, mesures et divers tests  
Essai de décharge batterie

### Etat final au départ du technicien - Conclusion(s)

**Appareil en service. Fonctionnement correct de l'onduleur.**  
**Mise en service ce jour.**

### Accès - Manutention - Notes du technicien

Onduleur de plein pied. Roulant.

## Synthèse

Appareil	Environnement
✓	✓

## Préconisation de remplacement

Pièces d'usure	Autres pièces
Aucune	Aucune

## Taux de charge en sortie de l'appareil




## Pas de réseau 2

Tension simple Ph1-N	
Tension simple Ph2-N	
Tension simple Ph3-N	
Fréquence	

## Fonctionnalité du by-pass



Commutation onduleur vers by-pass	Oui
Commutation by-pass vers onduleur	Oui
Module en défaut	Non

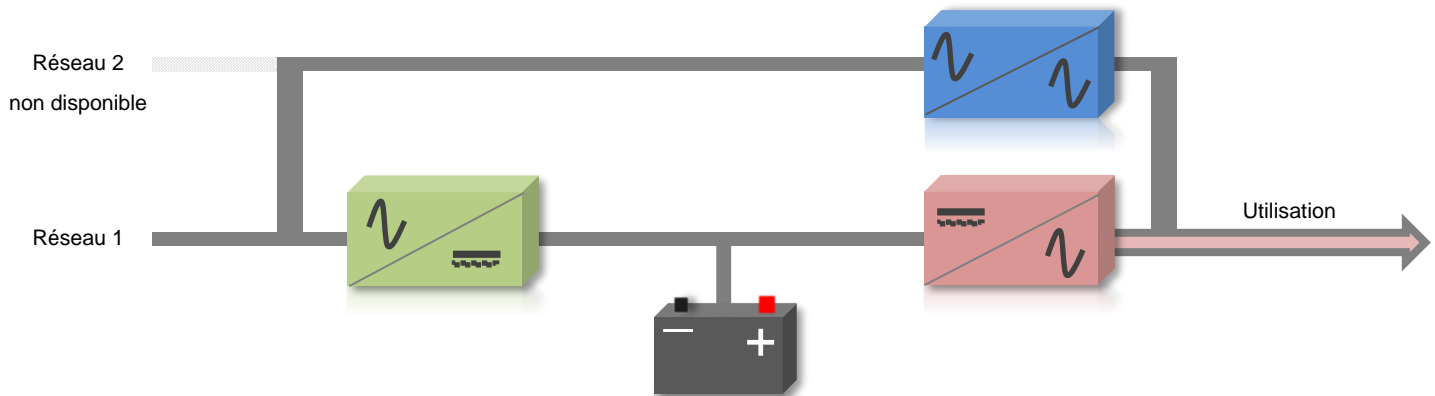

## Réseau 1 normal

Tension Ph1-Ph2   Courant I1		
Tension Ph1-Ph3   Courant I2		
Tension Ph2-Ph3   Courant I3		
Tension Ph-N   Courant	241,0 V	2,0 A
Fréquence	50,0 Hz	
Tension terre-neutre	0,5 V	

## Réseau ondulé

Tension Ph1-Ph2   Courant I1		
Tension Ph1-Ph3   Courant I2		
Tension Ph2-Ph3   Courant I3		
Tension Ph-N   Courant	230,0 V	0,0 A
Fréquence	50,0 Hz	
Tension terre-neutre	0,5 V	

## Fonctionnalité du redresseur



Module en défaut	Non
------------------	-----

## Fonctionnalité de l'onduleur



Module en défaut	Non
------------------	-----

## Contrôles visuels

Choix des câbles d'alimentation (si accessible)	Correct
Choix des organes de coupure (si accessible)	Correct
Aspect des cartes électroniques	Correct
Etat et serrage des connexions	Correct
Etat synoptique	Correct
Remise à zéro de l'alarme de maintenance	/
Problème sur l'utilisation (circuit ondulé)	/
Nature de la charge :: informatique	

## Options installées

Dispositif de détour ou by-pass manuel	Interne
Transformateur d'isolement externe	Aucun
Filtre anti-harmoniques	Aucun
Contacts secs	Sans
Carte SNMP	Oui
Shutdown	Non
C.P.I.	Sans
Réseau 2 secours	Sans

## Contrôles des pièces d'usure

Etat des ventilateurs	Correct
Etat des condensateurs DC	Correct
Etat des condensateurs AC	Correct
Etat de la carte d'alimentation	Correct

## Environnement dans le local

Propreté des grilles d'aération	Correct
Ventilation	Naturelle
Climatisation	Oui
Température ambiante	20 °C

## Autres options - Divers

## Spécifications techniques

Fournisseur	CSB	Tension nominale	12 Volts	Nbre de blocs par chaîne	15
Référence	UPS123607F2	Capacité	7 Ah	Nombre de chaînes	1
Format	Faston large 6,35mm	Date d'installation	29/11/2024	Nombre de blocs total	15

## Défauts d'aspect

Bornes sulfatées	Non
Fuites d'acide	Non
Déformation du bac	Non
Bloc hors tolérance	Aucun
Etat des batteries	Correct

## Environnement

Température batterie	15 à 25°C
Propreté du local	Correct
Accessibilité batterie	Bonne
Ventilation du local	Oui
Etat de l'environnement	✓

## Type d'installation

Batteries internes dans l'ASI	
Nombre d'armoires	
Nombre de niveaux	
Chantier réglable	
Alarme batteries fin de vie	/

## Essai de décharge

### Mesures des tensions du bus continu



Temps de décharge Aucun Autonomie Dispo 45 mins Nombre de blocs batterie : 15

Floating		Arrêt du chargeur - Décharge batterie								Retour chargeur	
Temps	0 s									15s	1 min
Tension	204,0									0,00	0,00
Bloc	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Mesures des courants

	Chaîne 1								
Décharge	6,2 A								
Recharge	0,8 A								

### Courbe de décharge non disponible

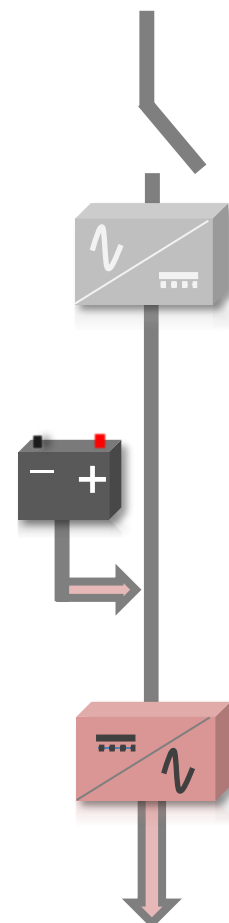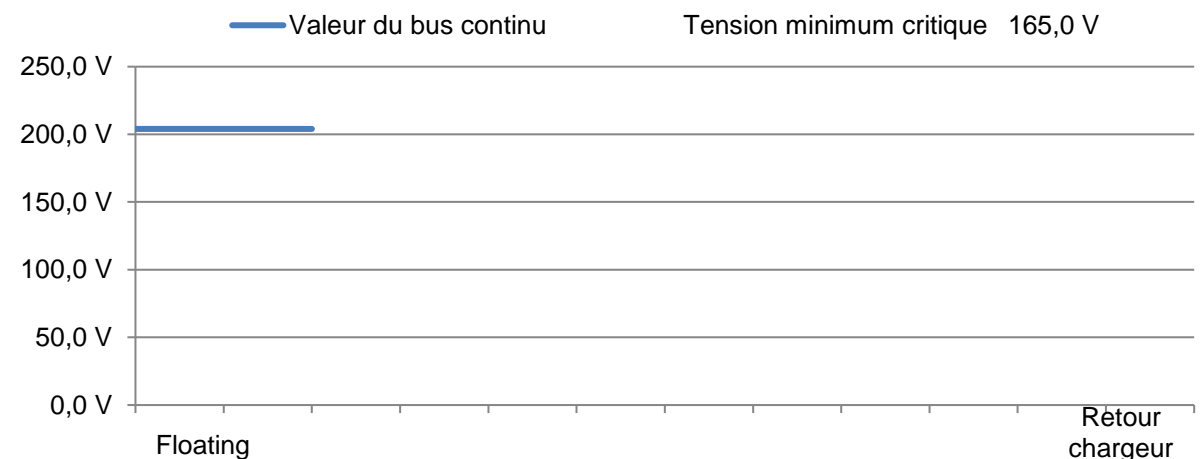

Attention : au-dessus de 25°C, la durée de vie de la batterie décroît de moitié tous les 10°C.  
Pour une utilisation optimale de la batterie, il est conseillé de placer celle-ci dans un local climatisé entre 15°C et 25°C.

## Préconisation des pièces d'usure à remplacer

Ventilateurs
✓ Rien à signaler.

Condensateurs DC
✓ Rien à signaler.

Condensateurs AC
✓ Rien à signaler.

Carte d'alimentation
✓ Rien à signaler.

Batteries
✓ Rien à signaler.

## Autres préconisations

Désignation	Référence - Dimensions	Quantité

### Les ventilateurs

Pièces en mouvement sensibles à l'environnement et donc à l'usure. Leur vieillissement provoque un échauffement interne et l'encrassement du matériel, risque de panne ou de casse de l'appareil.

### Les condensateurs DC

Ils filtrent la tension continue, leur vieillissement augmente la composante alternative sur la batterie, ce qui accélère sa dégradation. Des condensateurs en fin de vie augmentent le risque de casse interne de l'appareil.

### Les condensateurs AC

Le filtrage alternatif est essentiel pour la qualité de la sinusoïde en sortie de l'appareil. L'usure des condensateurs provoque des distorsions, et augmente le risque de casse du matériel.

### La batterie

La durée de vie de la batterie dépend de son type, du nombre de charges / décharges et de la température. Une batterie en fin de vie doit être remplacée rapidement, pour éviter les déformations ou les fuites d'acide.

➡ La conséquence de l'usure des consommables est le risque de coupure de l'utilisation et la perte d'exploitation.

**En respectant le remplacement des pièces à échéance, vous prolongez la durée de vie et la fiabilité de l'appareil.**

## Actions à mener par le client

Légende des symboles utilisés :    ✓ OK    ! Défauts mineurs à surveiller    ✗ Défauts à corriger

Appareil RIELLO STW 5000 A3 - CSTW5K0AA300RUA - 6 KVA  
 Config. 1/1 Unitaire Mise en service 29/11/2024  
 N° de série AC38UT886090006  
 Localisation Local Informatique

Numéro de client  
 03099CO0521/B

Type de contrat  
 Préventif  
 Stève Leroux

## Photos - Relevé logiciel

Settings

Nominal Data

UPS identification

UPS model CSTW5K0AA300RUA

UPS code AC38UT886090006

Firmware version (mC) SWM070-01-14

Firmware version (DSP) SWD068-01-08

Nominal data

Nominal power (VA) 5000

Nominal power (W) 5000

Nominal battery voltage (V) 180

Nominal battery capacity (Ah) 7

UPS type

UPS type On Line and Line Interactive

I/O configuration Monophase/Monophase

Batteries number for bench 15

Battery benches 1

Close

