


Plan de niveau R+1

Ech : 1/50

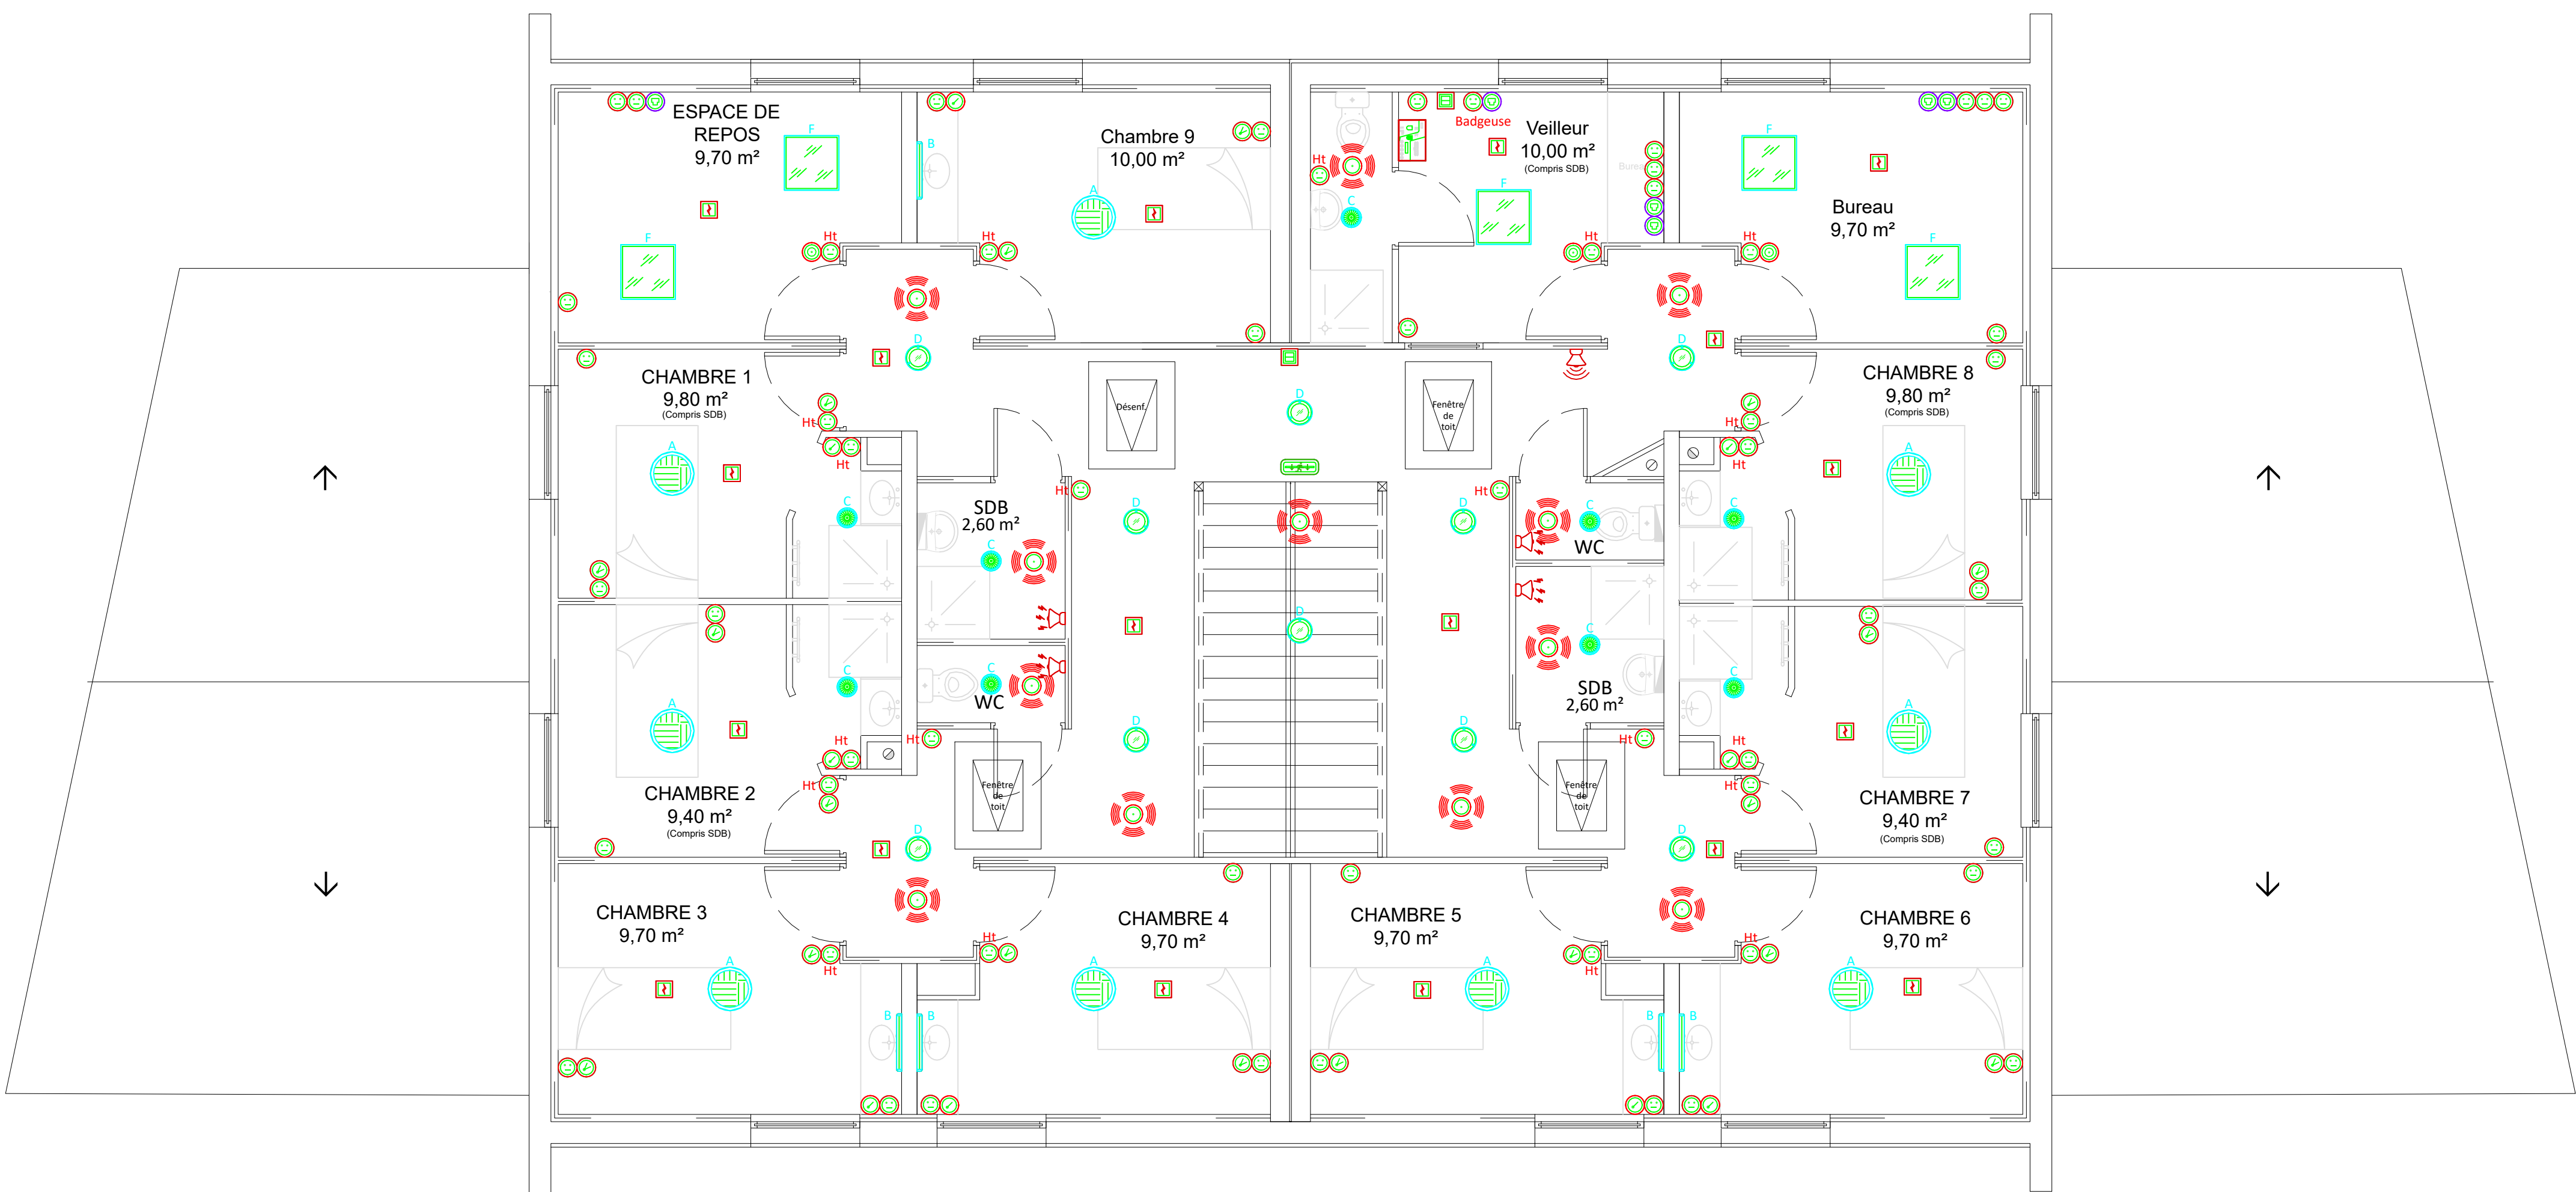


Légende

	TGBT	Tableau Général Basse Tension	F		Dalle encastrée 600x600mm 30W - 4000lm à gradation à source LED
	TD 1	Tableau Divisionnaire 1	G		Diffuseur sailli étanche L : 1500mm 30W - 4200lm à source LED
CE1		Bouton poussoir encastré			
CE2		Interrupteur simple allumage encastré	H		Hublot extérieur carré 310x310mm 21W - 1980lm à source LED
CE3		Interrupteur va-et-vient encastré	BS1		Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité sailli standard 45lm
CE4		Interrupteur simple allumage sailli étanche	BS2		Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité sailli étanche 45lm
CE5		Interrupteur va-et-vient sailli étanche			Baie de brassage téléphone & informatique
CE6		Détecteur de mouvement encastré en plafond	RJ1		Prise informatique/téléphonique encastrée
PC1		Prise de courant 16A Ph+N+T encastrée	TV1		Prise télévision encastrée
PC2		Prise de courant 16A Ph+N+T sailli étanche			Centrale incendie de type 1
		Alimentation électrique spécifique			Déclencheur manuel d'alarme incendie avec clapet de protection
A		Plafonnier sailli Ø470mm 36W - 3480lm à source LED			Détecteur optique de fumées d'alarme incendie
B		Applique réglette salle d'eau L : 410mm 6.5W - 700lm à source LED			Détecteur thermique d'alarme incendie
C		Downlight encastré Ø150mm 9.5W - 1200lm à source LED			Détecteur optique de fumées d'alarme incendie
D		Downlight encastré Ø175mm 13W - 1700lm à source LED			Diffuseur sonore mural d'alarme incendie
E		Downlight encastré Ø175mm 13W - 1700lm à gradation à source LED			Diffuseur lumineux mural d'alarme incendie

Plan de niveau RDC

Ech : 1/50

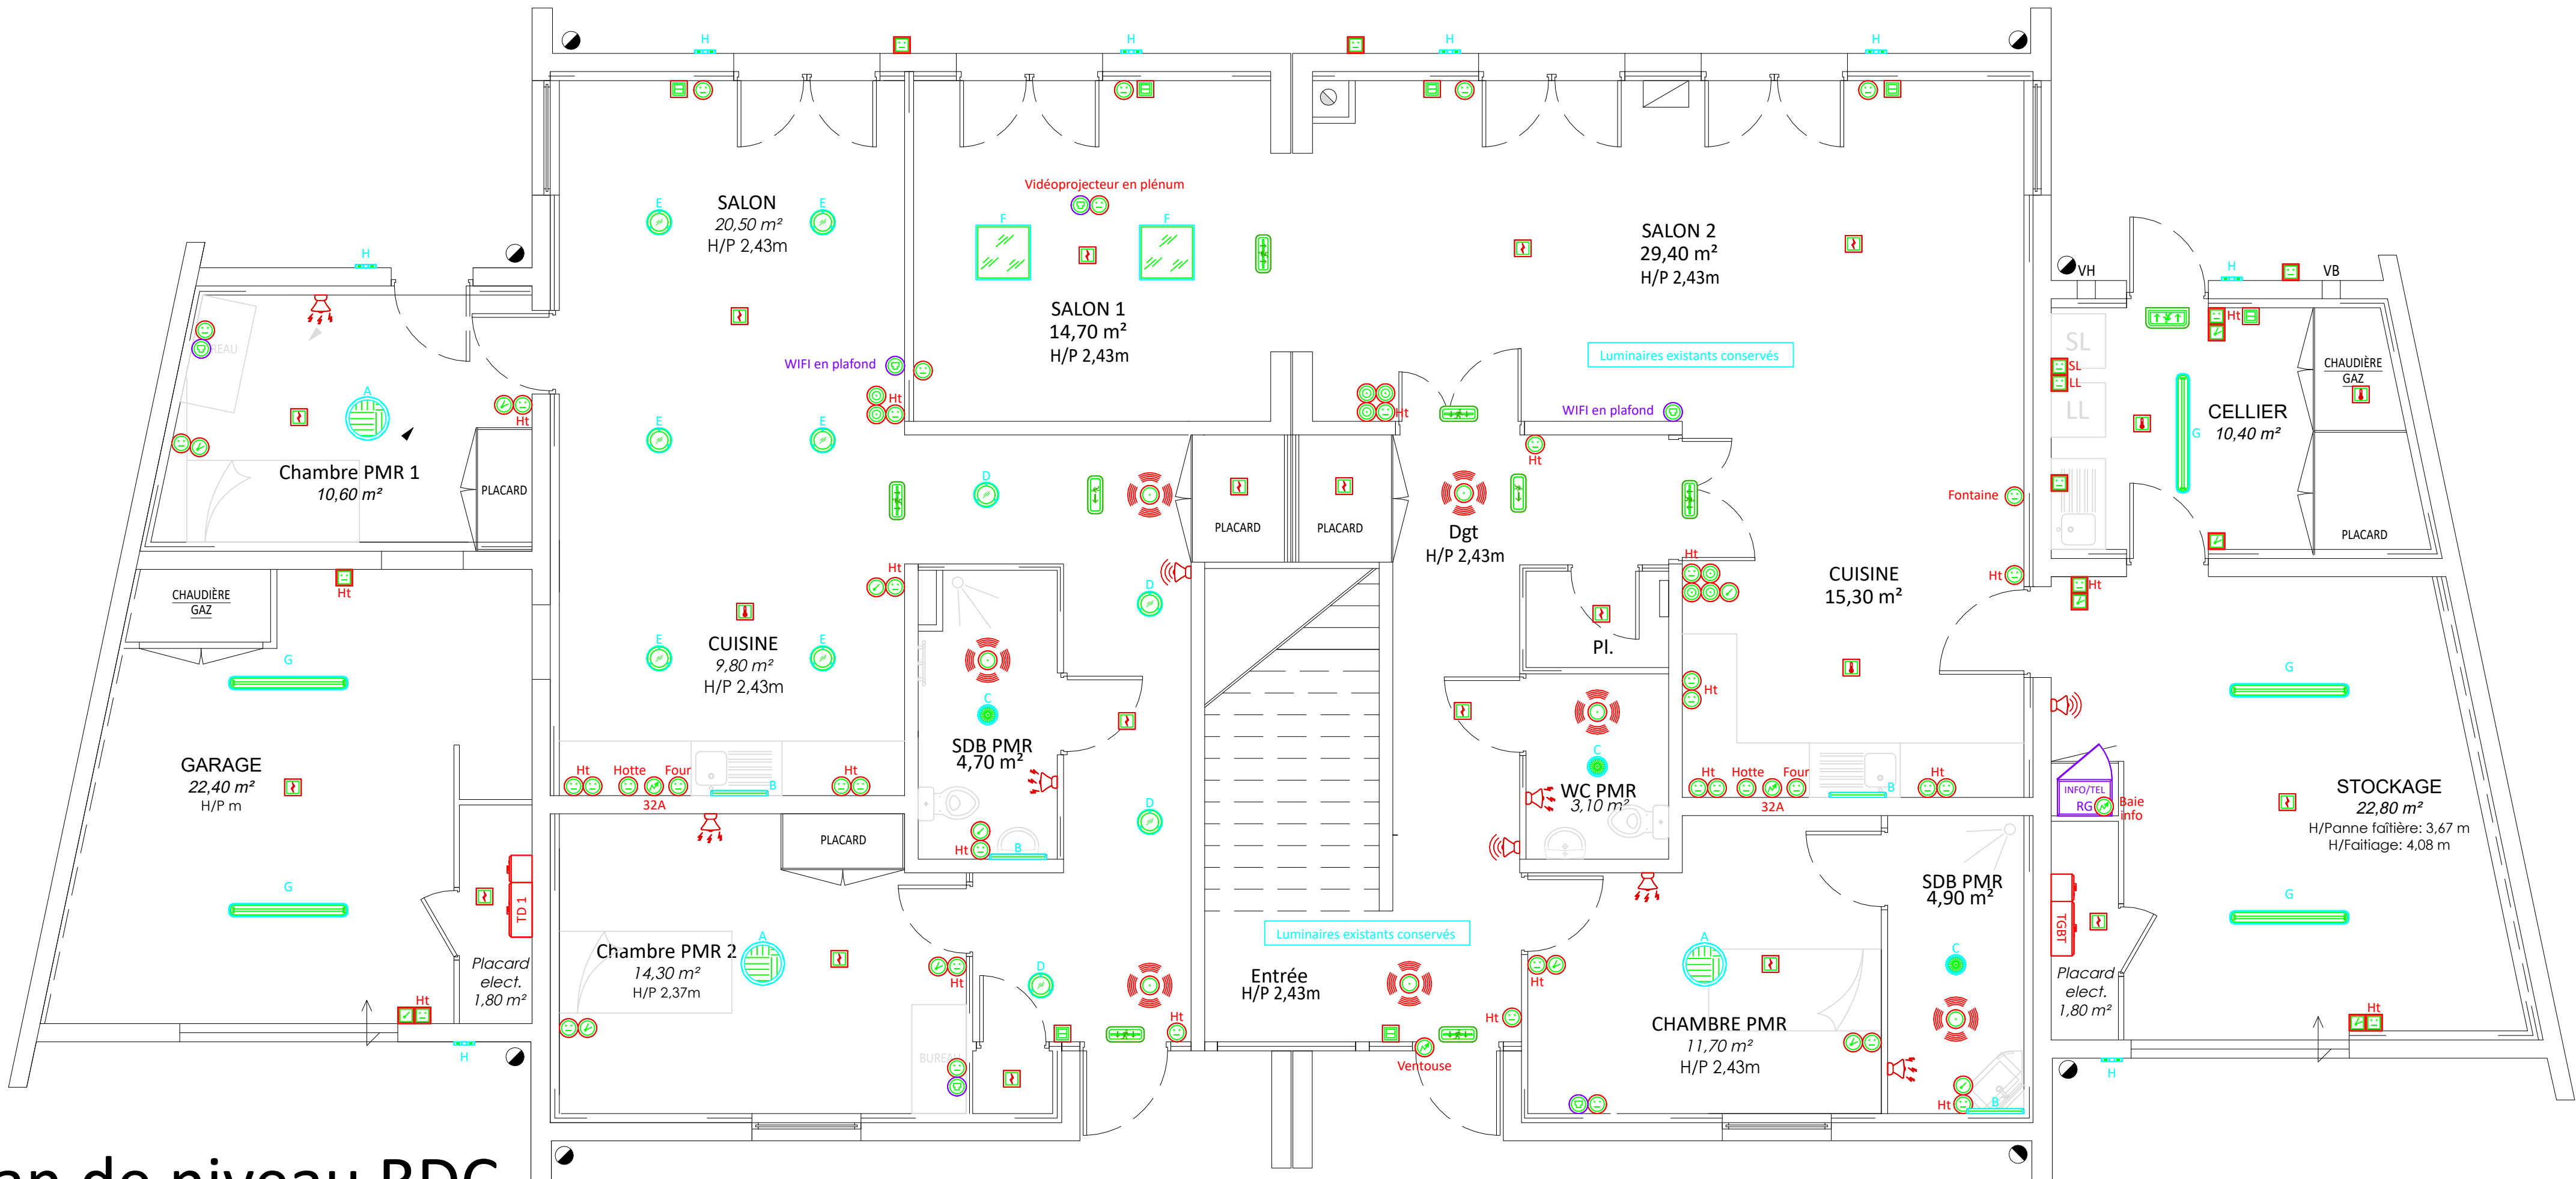




BUREAU D'ÉTUDES FLUIDES

18 bis, avenue de la Vertonne 44120 Vertou
2, rue du Riffolet 85660 St-Philbert-de-Bouaine
Tél.: 02 51 79 20 60
Fax: 02 51 79 20 69
E-Mail : contact@slvi.fr
Site @ : www.slvi.fr

Réf. affaire : 120-23/AL


LOT N° 07 : ELECTRICITE COURANTS FORT ET FAIBLE					
Plan : EL01		Plan d'ensemble électricité			
Phase	Date	A.P.S.	A.V.P.	P.R.O.	D.C.E.
Modifications	Date	Nature	21/02/2025	30/04/2025	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Architecte :



AGENCE EKUM ARCHITECTES

Maître d'Ouvrage :



UGECAM "BRETAGNE PAYS DE LOIRE"

DITEP L'ALOUETTE

Réaménagement bâtiment H

Dossier : PRO

Echelle : 1/50

Date : 30/04/2025