LOCAL TECHNIQUE COMPRESSEUR - 1er Etage - ECH. 1/50ème

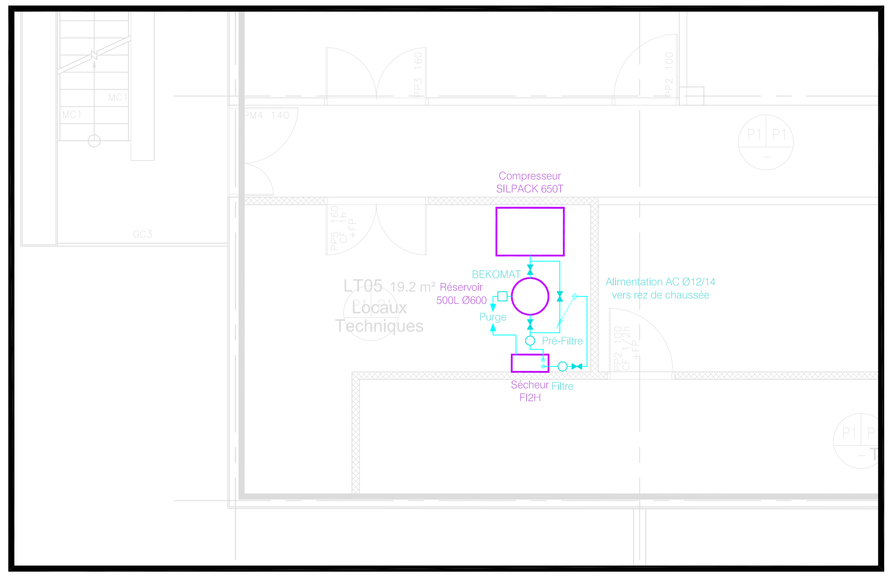

DETAIL PASSAGE FOURREAUX CYCLOTRON - COUPE FF - ECH. 1/50ème

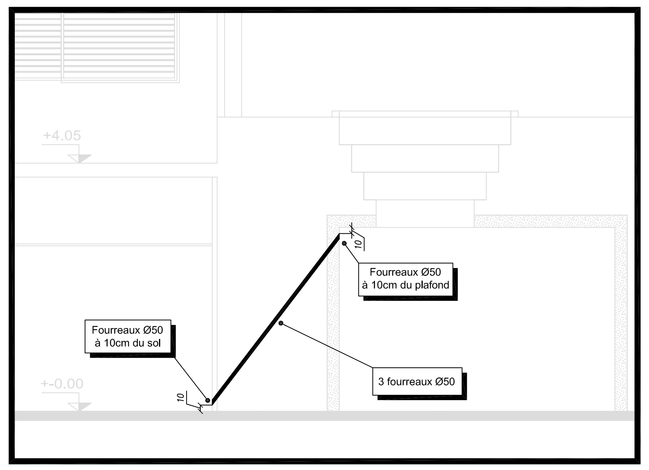

DETAIL A

COFFRET REGULATEUR GAZ

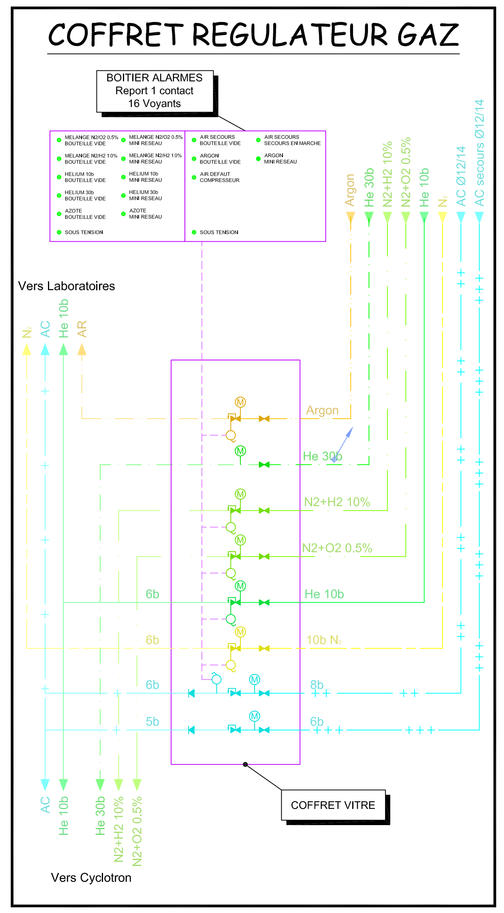

LEGENDE

- Azote primaire 10 bars
- Azote secondaire 6 bars
- Air comprimé 8 bars
- Air comprimé secours 6 bars
- Air comprimé secondaire 5-6 bars
- Argon primaire
- Argon secondaire
- Hydrogène primaire (H2)
- Hélium 30 bars
- Hélium secondaire 30 bars
- Hélium 10 bars
- Hélium secondaire 10 bars
- Azote + 0.5% Oxygène (N2+O2)
- Azote + 0.5% Oxygène secondaire (N2+O2)
- Azote + 10% Hydrogène (N2+H2)
- Azote + 10% Hydrogène secondaire (N2+H2)
- Mélange He/3%F2 primaire
- Mélange He/3%F2 secondaire
- Deuterium
- Moniteur Alarmes
- Coffret coupure détente

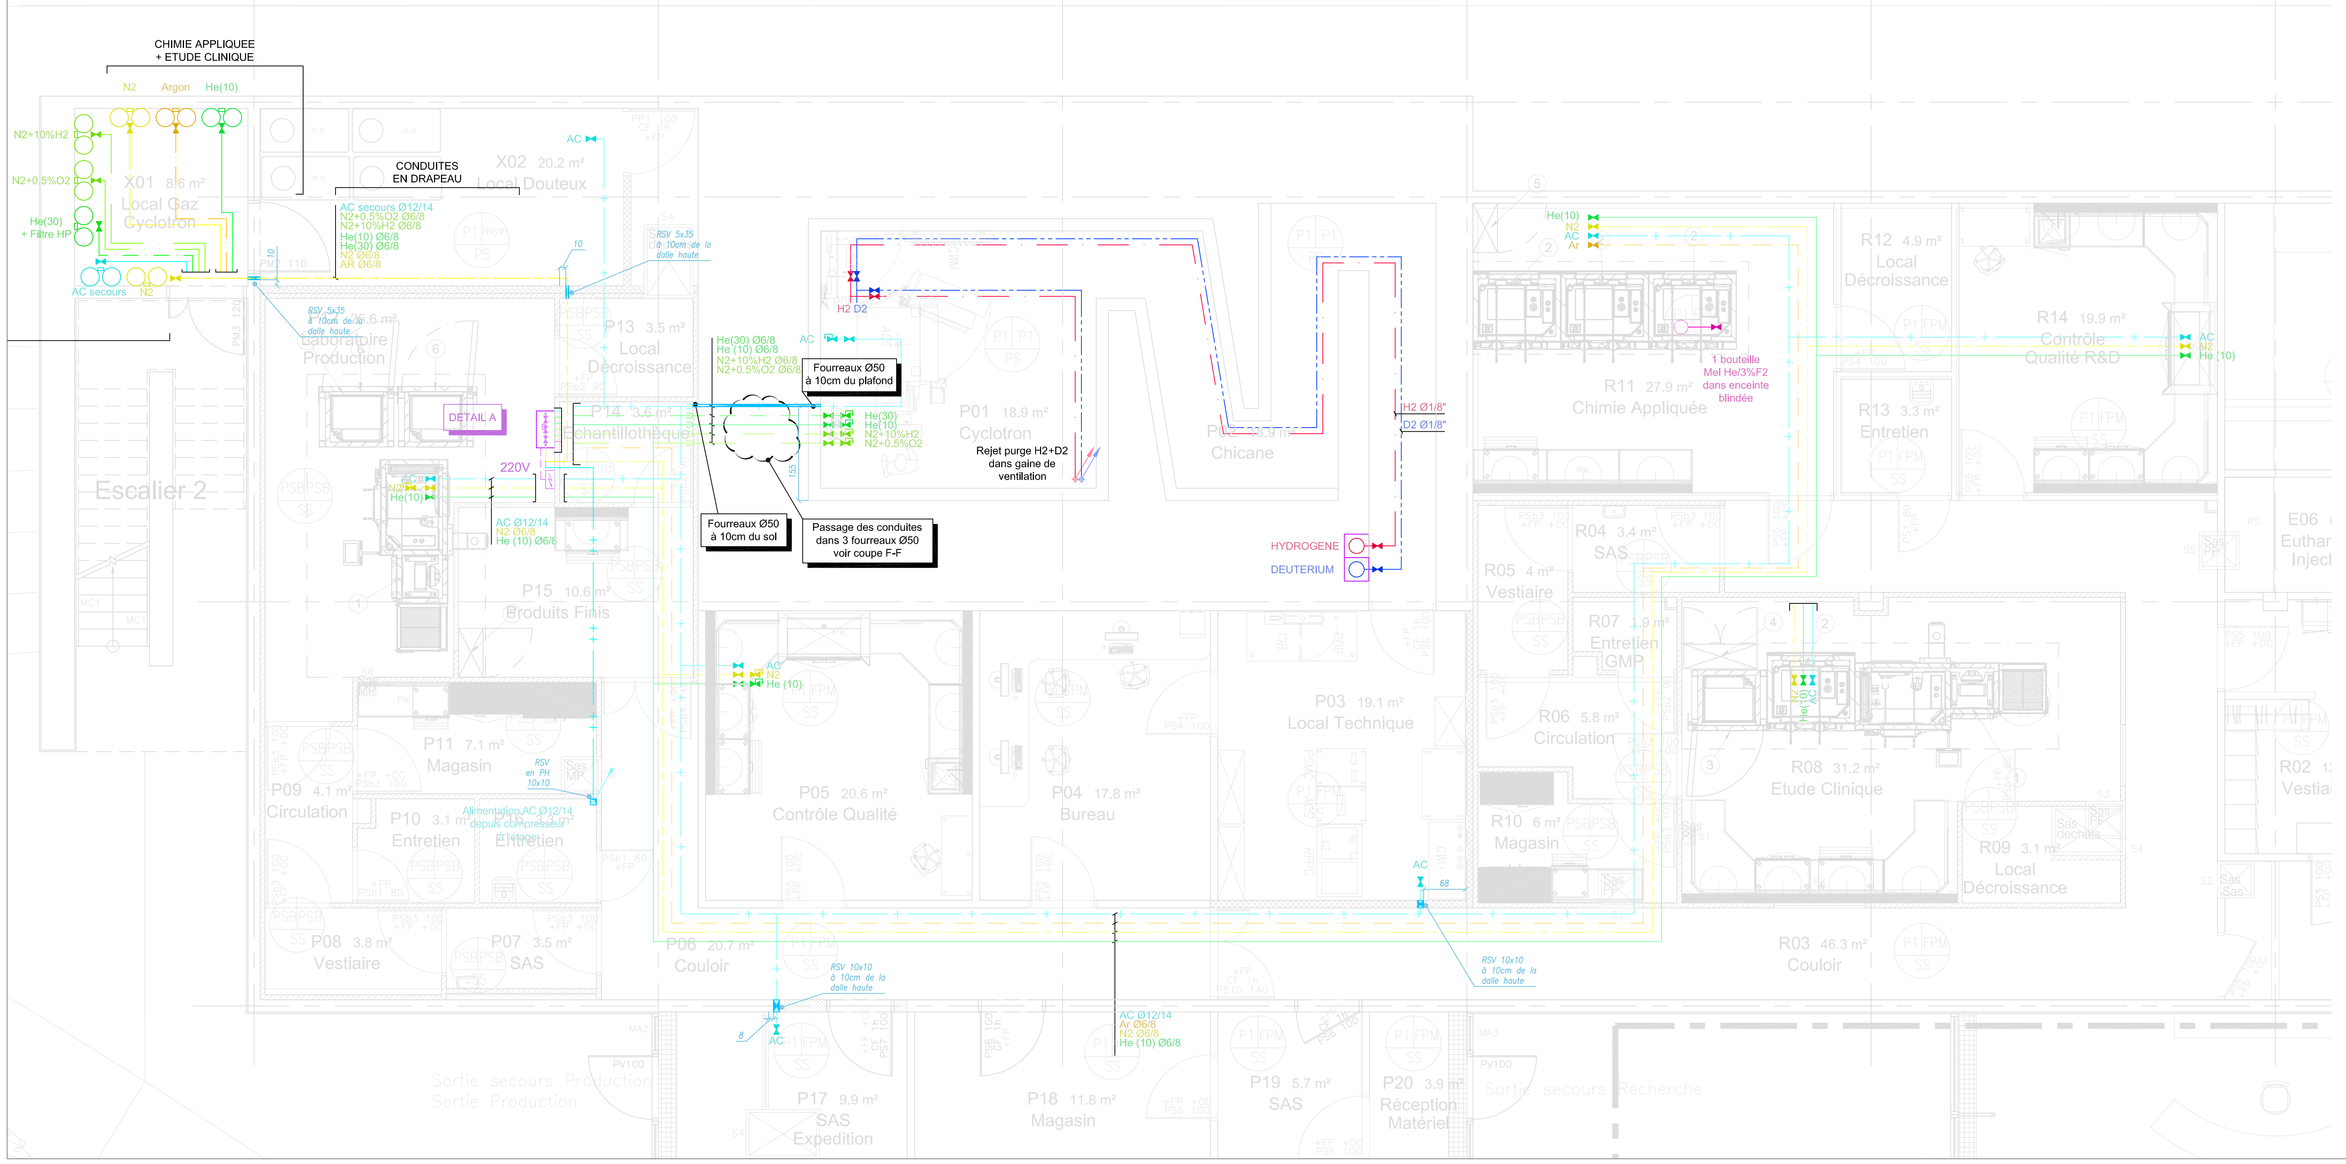

25/09/2006	D	TKDES	Supp. ligne Mel He/F2 3% + def. He10b et N2	E.WITZ	D5404
19/09/2006	C	TKDES	Rajout D2 + Mel FE/F2 3%	E.WITZ	D5348
12/04/2006	B	TKDES	Sup. deutérium+séparation centrale chimie appliquée	E.WITZ	-
20/03/2006	A	TKDES	Mise à jour suite mail semaine 11/2006	C. BOULAY	-
05/09/2005	0	TKDES	Première émission	C. BOULAY	-
DATES	IND.	DESSINE	MODIFICATIONS	VERIFIE	APPROUVE

Maître d'ouvrage

CYCLOTRON

GIP CYROL
Saint Denis de la Réunion

PLAN DES RESEAUX GAZ
REZ DE CHAUSSEE + ETAGE

Lot	Phase
Gaz techniques	EXE
N° Dossier	Echelle
3134	1/50
Date	Rev.
27/09/2006	D
Format	F0
N° du plan	
FM 01	

RESOGAZ
Etudes, réalisations
gaz industriels et médicaux
CE 0459
21 A, route de la Wantzenau - 67800 HOENHEIM
Tél. : 03 88 33 31 33 - Fax : 03 88 33 31 40