

Appel d'offre ouvert

PROCEDURE DE CONSULTATION

La procédure de mise en concurrence et l'exécution du ou des marchés publics à attribuer sont soumis aux dispositions des articles [R.2161-2](#) et suivant du code de la commande publique.

Objet du marché :

**Marché d'exploitation des installations de génie climatique du
groupement de commande Université Marie & Louis Pasteur / Crous
de Bourgogne Franche Comté
1 rue Goudimel
25000 BESANCON**


C.C.T.P.

Annexe 1 – Inventaire matériel

SOMMAIRE

Liste des sites			Energie	N°PCE	Surface Bâtiment (m2)
N°	Nom du bâtiment	Adresse			
1	RESIDENCE PORTE DU JURA	23 rue Maurice Ravel	RCU Montbéliard	RCU SST 63	2299
2	RU PORTE DU JURA	4 place Lucien Tharradin	RCU Montbéliard	RCU SST 57	1362
3	RENE THOM	37 rue Clémenceau	GAZ	GI016119	979
4	RESIDENCE ET RESTAU DUVILLAD	2 Rue Ernest Duvillard	SST Ecocampus		6192
5	FERNAND BRAUDEL	2 rue Marcel Paul	GAZ	6403762653458	2500



Résidence Porte du Jura

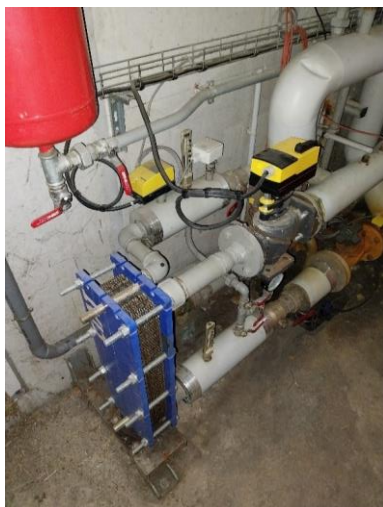

Résidence Porte du Jura



Résidence Porte du Jura

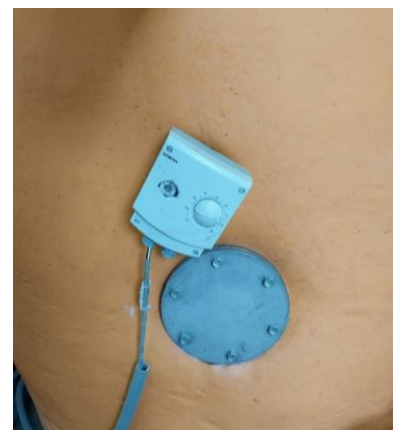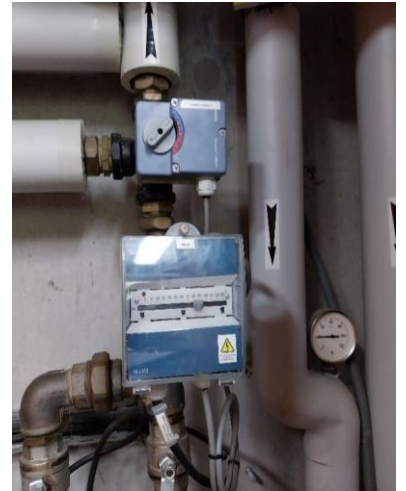

Résidence Porte du Jura

marque	type	P ou nb elt	Age	AVIS QUALITATIF		
				Bon	Moyen	Mauvais

ASPECT GENERAL		Peinture, propreté				
-----------------------	--	--------------------	--	--	--	--

PRODUCTION	Echangeur	RCU (hors contrat)	+ V2V (hors contrat)			
	Pompe primaire double	salmson	DXM 50-90N		X	
	Vase d'expension	zilmét	200L	2008		X
	Vase d'expension	varem	200L	2012	X	
	Pompe					
	Adoucisseur					

CIRCUIT CHAUFFAGE	Pompe double	salmson	DXM 40-80 N		X	
<input checked="" type="checkbox"/> régulé	Régulateur	siemens	synco RMH 760 + module RMZ786			
<input type="checkbox"/> constant						

CIRCUIT ECS	Ballon primaire	charot	3434	1000L	2007			X
<input type="checkbox"/> régulé	Mitigeur thermostatique	jrgumat	3400				X	
<input type="checkbox"/> constant	Pompe de bouclage	grundfos	UPS 25-55 N 180				X	
	adoucisseur	cillit	reflex A1-80			X		
	bac de traitement filmogene et pompe doseuse						X	
	filtre à eau froide	cillit	claro pur				X	

ECS SOLAIRE	Echangeur	alfa laval	CD27-34H				X	
<input type="checkbox"/> régulé	Pompe double	salmson	HXL73-32P				X	
<input type="checkbox"/> constant	Thermostat	siemens	RLE 132				X	
	V3V	siemens	SQK 34				X	
	Aérotherme décharge solaire	GEA multi max X HN44-UWARAK		2008			X	
	Panneaux solaires	Nombre : 18, deux sont hors-service					X	
	Pompe d'appoint glycole	Viesmann						X
	Régulation solaire	Viesmann						
	Vase d'expension (x2)	varem	80L	2011				X
	Ballon de stockage (x2)	charot	705 775	2000L	2008			
	Thermostat (x2)	siemens	RAZ-TW . 1000					
	Pompe de charge	salmson	DSB 33-25 B					

VMC	Nombre d'unité	1				
------------	----------------	---	--	--	--	--

ARMOIRE ELECTRIQUE	Nombre : 1		X		
---------------------------	------------	--	---	--	--

TELESURVEILLANCE	Non	régulation circuit radiateur siemens RVL 480	2010		X	
-------------------------	-----	--	------	--	---	--

COMPTEUR ECS						
---------------------	--	--	--	--	--	--

DISCONNECTEUR	socio BA 27-60	<input checked="" type="checkbox"/> AVEC <input type="checkbox"/> SANS	COMPTEUR	OUI			
----------------------	----------------	--	----------	-----	--	--	--


Calorifuge	Chauffage	oui	état	bon			
	ECS	oui	état	bon			

Emission	Radiateurs	Vannes thermostatiques état moyen			X	
-----------------	------------	-----------------------------------	--	--	---	--



Distribution	Acier / cuivre	Monotube / bitube / pieuvre				
---------------------	----------------	-----------------------------	--	--	--	--

REMARQUES	pompe puisard					
------------------	---------------	--	--	--	--	--

Restaurant Universitaire Porte du Jura

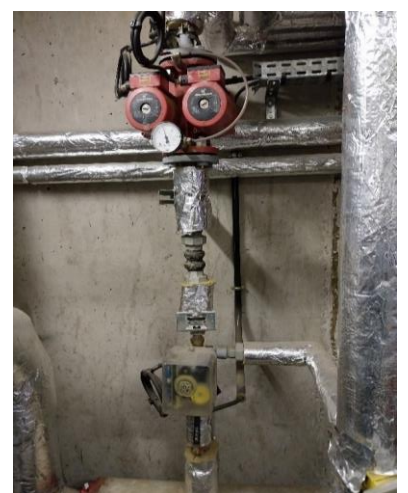

Restaurant Universitaire Porte du Jura

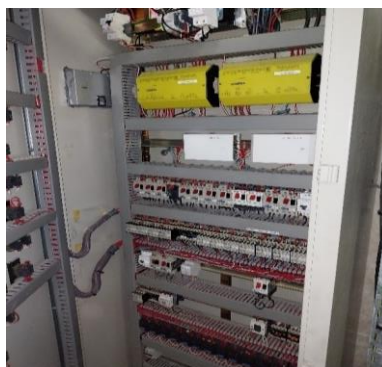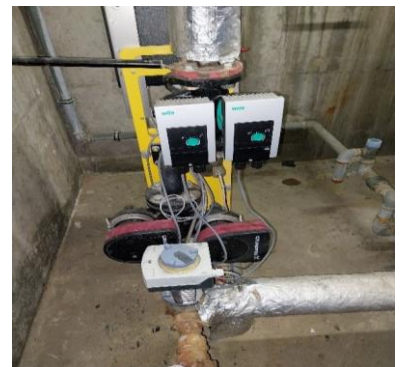



Restaurant Universitaire Porte du Jura

marque	type	P ou nb elt	Age	AVIS QUALITATIF		
				Bon	Moyen	Mauvais

ASPECT GENERAL		Peinture, propreté			
-----------------------	--	--------------------	--	--	--

PRODUCTION	Echangeur RCU	<i>hors-service</i>			
	Pompe de charge	samson	LRL 208-13/3	2011	X
	Vase d'expansion	reflex	N400	2007	X
	Barreau magnétique	atlantic guillot	magnet 14.01		X
	Pompe				
	Adoucisseur				

CIRCUIT LOGEMENT	Pompe double	grundfos	UPS D 32-50		X	
	Régulateur	sauter	novaFlex207		X	
<input checked="" type="checkbox"/> réglé	V3V	sauter	AR30 W32 S		X	
<input type="checkbox"/> constant	Compteur d'énergie	sharky 775		X		

CIRCUIT RADIATEUR	Pompe double	grundfos	UPS D 50-60		X	
	Régulateur	sauter	novaFlex207		X	
<input type="checkbox"/> réglé	V3V	sauter	ABR 32 W 32 S		X	
<input checked="" type="checkbox"/> constant	Compteur d'énergie (x2)	1 pour le crous et 1 pour PMA				

CIRCUIT CTA	Pompe double	Salmson	Priux master D65-90		X	
	Régulateur	sauter	moduflex 203			
<input type="checkbox"/> réglé	Compteur d'énergie	nombre : 1				
<input checked="" type="checkbox"/> constant						

CIRCUIT PLANCHER CHAUFFANT	Pompe double	grundfos	magna 3D 50-150 F280	X		
<input checked="" type="checkbox"/> réglé	Régulateur	sauter	novaFlex207		X	
<input type="checkbox"/> constant	V3V	sauter	AR 30 W 32 S		X	
	Compteur d'énergie	nombre : 1				

CIRCUIT ECS	Echangeur	uranus	U-JSV 115			X
	Coffret de régulation de l'échangeur	cetetherm				
	Ballon ECS	austria	EnailAG LDS 500		X	
	Pompe charge ballon	wilo	yonos maxo D32/05-7		X	
	Pompe charge échangeur	grundfos	magna D1 32-80		X	
	Pompe bouclage ECS	samson	NSB-530-25			X
	Compteur d'énergie	nombre : 1			X	
	V3V	siemens	SAS 131		X	

ARMOIRE ELECTRIQUE	Nombre : 1			X	
---------------------------	------------	--	--	---	--

TELESURVEILLANCE	Non	2010		X	
-------------------------	-----	------	--	---	--

COMPTEUR ECS					
---------------------	--	--	--	--	--

DISCONNECTEUR	BA 27-60	<input checked="" type="checkbox"/> AVEC <input type="checkbox"/> SANS	COMPTEUR	OUI		X	
----------------------	----------	--	----------	-----	--	---	--

Calorifuge	Chauffage	oui	état	moyen			
	ECS	oui	état	moyen			

Distribution							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

REMARQUES	Appoint d'eau automatique ecran sauter de régulation	3 CTA et 3 VMC deux régulations Sauter et deux régulations inconnues
------------------	---	---

Résidence René Thom



Résidence René Thom



Résidence René Thom

marque	type	P ou nb elt	Age	AVIS QUALITATIF		
				Bon	Moyen	Mauvais

ASPECT GENERAL		Peinture, propreté			
-----------------------	--	--------------------	--	--	--

PRODUCTION	Chaudière (x2)	atlantic	varmax 225 classe max	225kW	2019	X		
	V2V (x2)	socla	CC01.S0A.M00		2019	X		
	Vase d'expansion	reflex	N300	300L			X	
	Barreau magnétique	atlantic	Mag'net EVO 08P		2019	X		
	V2V	wilo	stratos PARA 30/1-8 T28A				X	

CIRCUIT BATIMENT A ET B								
<input checked="" type="checkbox"/> régulé	Pompes (x2)	grundfos	magna1 32-120 F220			X		
	V3V	siemens	SAS 31			X		
<input type="checkbox"/> constant	Régulation	Via la chaudière						

CIRCUIT BATIMENT C ET D								
<input checked="" type="checkbox"/> régulé	Pompes (x2)	grundfos	magna1 32-120 F220			X		
	V3V	siemens	SAS 31			X		
<input type="checkbox"/> constant	Régulation	Via la chaudière						

VMC (toiture)	VMC	5 dont 1 hors-service			

ARMOIRE ELECTRIQUE	Nombre : 1		X		
---------------------------	------------	--	---	--	--

TELESURVEILLANCE				X	
-------------------------	--	--	--	---	--

COMPTEUR ECS					
---------------------	--	--	--	--	--

DISCONNECTEUR	<input checked="" type="checkbox"/> AVEC <input type="checkbox"/> SANS	COMPTEUR	OUI (hors-service)		
----------------------	--	----------	--------------------	--	--

Calorifuge	Chauffage	oui	état	bon	
	ECS	oui	état	bon	

Emission					



Distribution					
---------------------	--	--	--	--	--

REMARQUES	




Résidence et restaurant Duvillard




Résidence et restaurant Duvillard

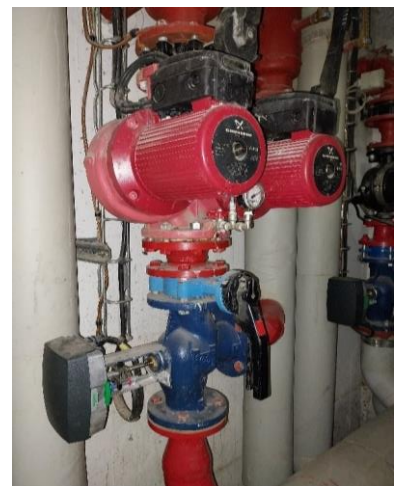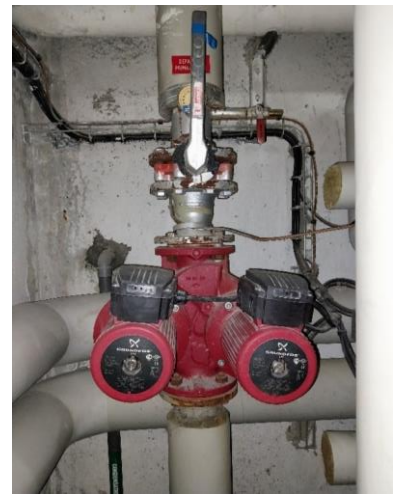

Résidence et restaurant Duvillard

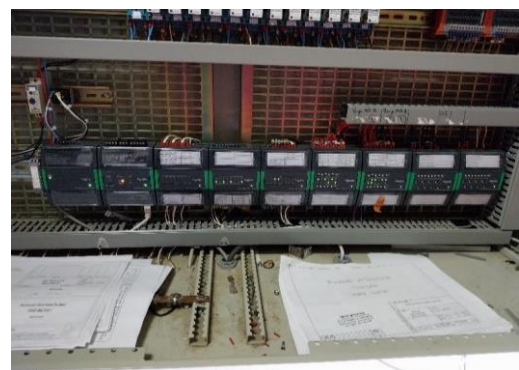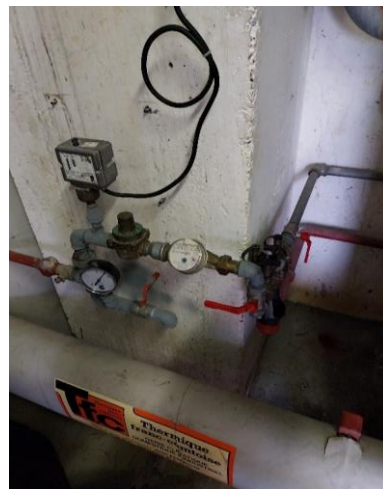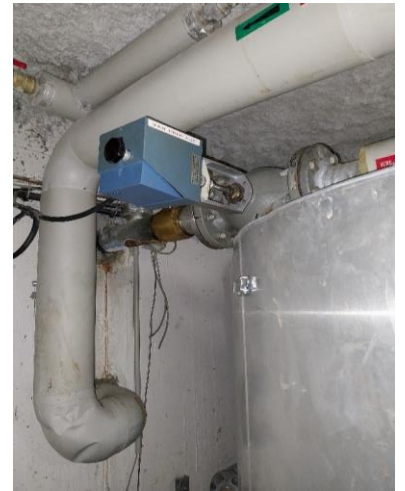

Résidence et restaurant Duvillard

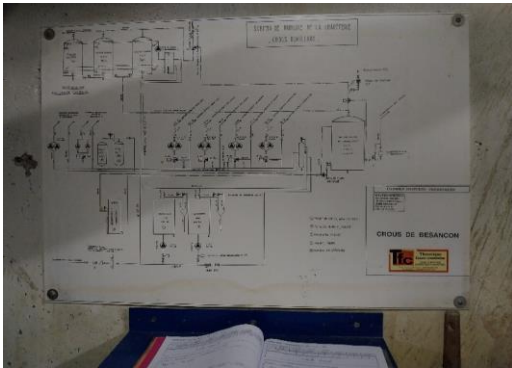

Résidence et restaurant Duvillard



Résidence et restaurant Duvillard

		marque	type	P ou nb elt	Age	AVIS QUALITATIF		
						Bon	Moyen	Mauvais
ASPECT GENERAL		Peinture, propreté						
PRODUCTION								
		Echangeur		1100kW		X		
		Vase d'expension (x2) filtre magnétique	zilmet	400L	2023	X		
CIRCUIT CTA								
		Pompe double	grundfos	UPS D65-120F			X	
		Régulateur	landis et gyr	RVL 46				X
<input type="checkbox"/> régulé		V3V						
<input checked="" type="checkbox"/> constant								
CIRCUIT RADIATEUR CUISINE								
		Pompe double	grundfos	UPE 25-25 180			X	
<input checked="" type="checkbox"/> régulé		V3V (en mode manuel)	schneider	880 0230 030				X
<input type="checkbox"/> constant		Régulateur	landis et gyr	RVL 46				X
CIRCUIT BATIMENT B								
		Pompe double	grundfos	UPC 80-120			X	
<input checked="" type="checkbox"/> régulé		V3V	schneider	880 0210 030			X	
<input type="checkbox"/> constant		Régulateur	SmartX controler (7 modules)			X		
CIRCUIT BATIMENT A								
		Pompe double	grundfos	magna 1D 50-120 F 280		X		
<input checked="" type="checkbox"/> régulé		V3V	schneider	880 0210 030			X	
<input type="checkbox"/> constant		Régulateur	SmartX controler (7 modules)			X		
CIRCUIT BATIMENT C								
		Logements :						
<input checked="" type="checkbox"/> régulé		Pompe double	grundfos	magna 1D 32-80 F 220		X		
		V3V	schneider	880 0210 030			X	
		Régulateur	SmartX controler (7 modules)			X		
		restaurant :						
<input type="checkbox"/> constant		Pompe double	grundfos	magna 1D 40-60 F 220		X		
		V3V	schneider	880 0210 030			X	
		Régulateur	SmartX controler (7 modules)			X		
CIRCUIT ECS								
		Ballon de préchauffage ECS	nombre : 1				X	
		Pompe charge ballon	grundfos	magna 1D 40-120 F 250		X		
		V3V	satchuell	AEL 1327				X
		Pompe bouclage ECS	samson	NEC - 2 - T - 25				X
		Régulateur	SmartX controler (7 modules)			X		
ARMOIRE ELECTRIQUE								
		Nombre : 2				X		
TELESURVEILLANCE								
		Oui						
COMPTEUR ECS								
DISCONNECTEUR		socla A-28/60	<input checked="" type="checkbox"/> AVEC <input type="checkbox"/> SANS		COMPTEUR	OUI		
Calorifuge		Chauffage	oui		état	bon		
		ECS	oui		état	bon		
Emission								
		Radiateurs						
		Vannes thermostatiques état moyen					X	
Distribution								
		Acier / cuivre		Monotube / bitube / pieuvre				
REMARQUES								

Résidence et restaurant Duvillard

marque	type	P ou nb elt	Age	AVIS QUALITATIF		
				Bon	Moyen	Mauvais

ASPECT GENERAL		Peinture, propreté				
-----------------------	--	--------------------	--	--	--	--

LOCAL ECS	Echangeur	uranus 218				X
	Pompe de charge double	grundfos	UPC 50-120		X	
Régulé	V3V primaire	siemens	SAL 31	X		
	Pompe de charge ballon	grundfos	DP 40-60		X	
	Régulateur ECS	siemens	RLE 132			
	Ballons ECS (x3)	charot	750L	1996		X
	V3V ECS	invensX5	ali 15-76		X	

CTA	CTA	climatechnik	KGW 160	16 000 m3/h		X
	Régulation	régulation batterie				
	CTA hors-service (x2)					
	Groupe VMC (x2)					

Résidence Fernand Braudel



Résidence Fernand Braudel

marque	type	P ou nb elt	Age	AVIS QUALITATIF		
				Bon	Moyen	Mauvais

ASPECT GENERAL		Peinture, propreté			
-----------------------	--	--------------------	--	--	--

PRODUCTION	Prépateur ECS	AOS smith ADM 90F	*remplacement prévu par le Crous BFC				X
	Ballon ECS (isolé)	cardivari	800 TDH	788L	2024	X	
	Ballon ECS (isolé et hors-service)	Guillot	atlantic corhydro	750L	2017		X
	mitigeur ECS (isolé)	JRGUMAT	3400 50.2				X
	Pompe bouclage ECS	wilo	star Z 25/6				X
	Adoucisseur						

ARMOIRE ELECTRIQUE	Nombre : 1			X	
---------------------------	------------	--	--	---	--

TELESURVEILLANCE	Non				
-------------------------	-----	--	--	--	--

COMPTEUR ECS					
---------------------	--	--	--	--	--

DISCONNECTEUR	<input type="checkbox"/> AVEC <input type="checkbox"/> SANS	COMPTEUR			
----------------------	---	----------	--	--	--

Calorifuge	Chauffage	état			
	ECS	oui	état	moyen	

Emission					

Distribution					

REMARQUES	