

MAITRE D'OUVRAGE:

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE



Liberté • Égalité • Fraternité  
REPUBLIQUE FRANÇAISE


SECRÉTARIAT GÉNÉRAL - SERVICE DE IMMOBILIER ET DE L'ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL  
SOUS-DIRECTION DE L'IMMOBILIER - BUREAU IMMOBILIER ET MAÎRISE D'OUVRAGE  
10 rue du Centre - 92196 NOISY LE GRAND Cedex

OPERATION DE REHABILITATION DU BATIMENT 32 QUARTIER ORDENER A SENLIS  
EN VUE DU RELOGEMENT D'UNE BRIGADE DE SURVEILLANCE INTERIEURE

Quartier Ordener - Bâtiment 32 - 60300 Senlis

Carnet de détails  
Sanitaires, clôtures, chenils, métallerie, mobiliers

Architecte	SARL LACAGNE & STAFIE 121, Rue de Reuilly 75012 PARIS Tél: 01 43 07 21 37      lacagne.architectes@noos.fr			
BET fluides et OPC	LBE ingénierie 101 bis, Avenue Eugène Delacroix 91210 DRAVELL Tél: 01 69 48 89 45      arnaud.lanvin@bei.fr			
BET structure	LAMALLE Ingénierie 9 rue Lucie 94310 ORLY Tél: 01 46 82 41 51      lamalle-centre@lamalle.com			
Bureau de Contrôle	QUALICONSLT 18 allée de Maître Zacharius 80440 GLISY Tél: 03 22 47 24 70      amiens.qc@qualiconsult.fr			
Coordonateur SPS	COBAT COPREV Parc Tertiaire du Rotois - Bât B Route de Oignies - 62 710 COURRIERES Tél: 03 61 19 12 89      jm.baudin@cobat-coprev.fr			
DIAG/ESQ	APS	APD	PRO	DCE
Date: 2 mai 2025		Echelle: 1/50e et 1/20e		N° 12

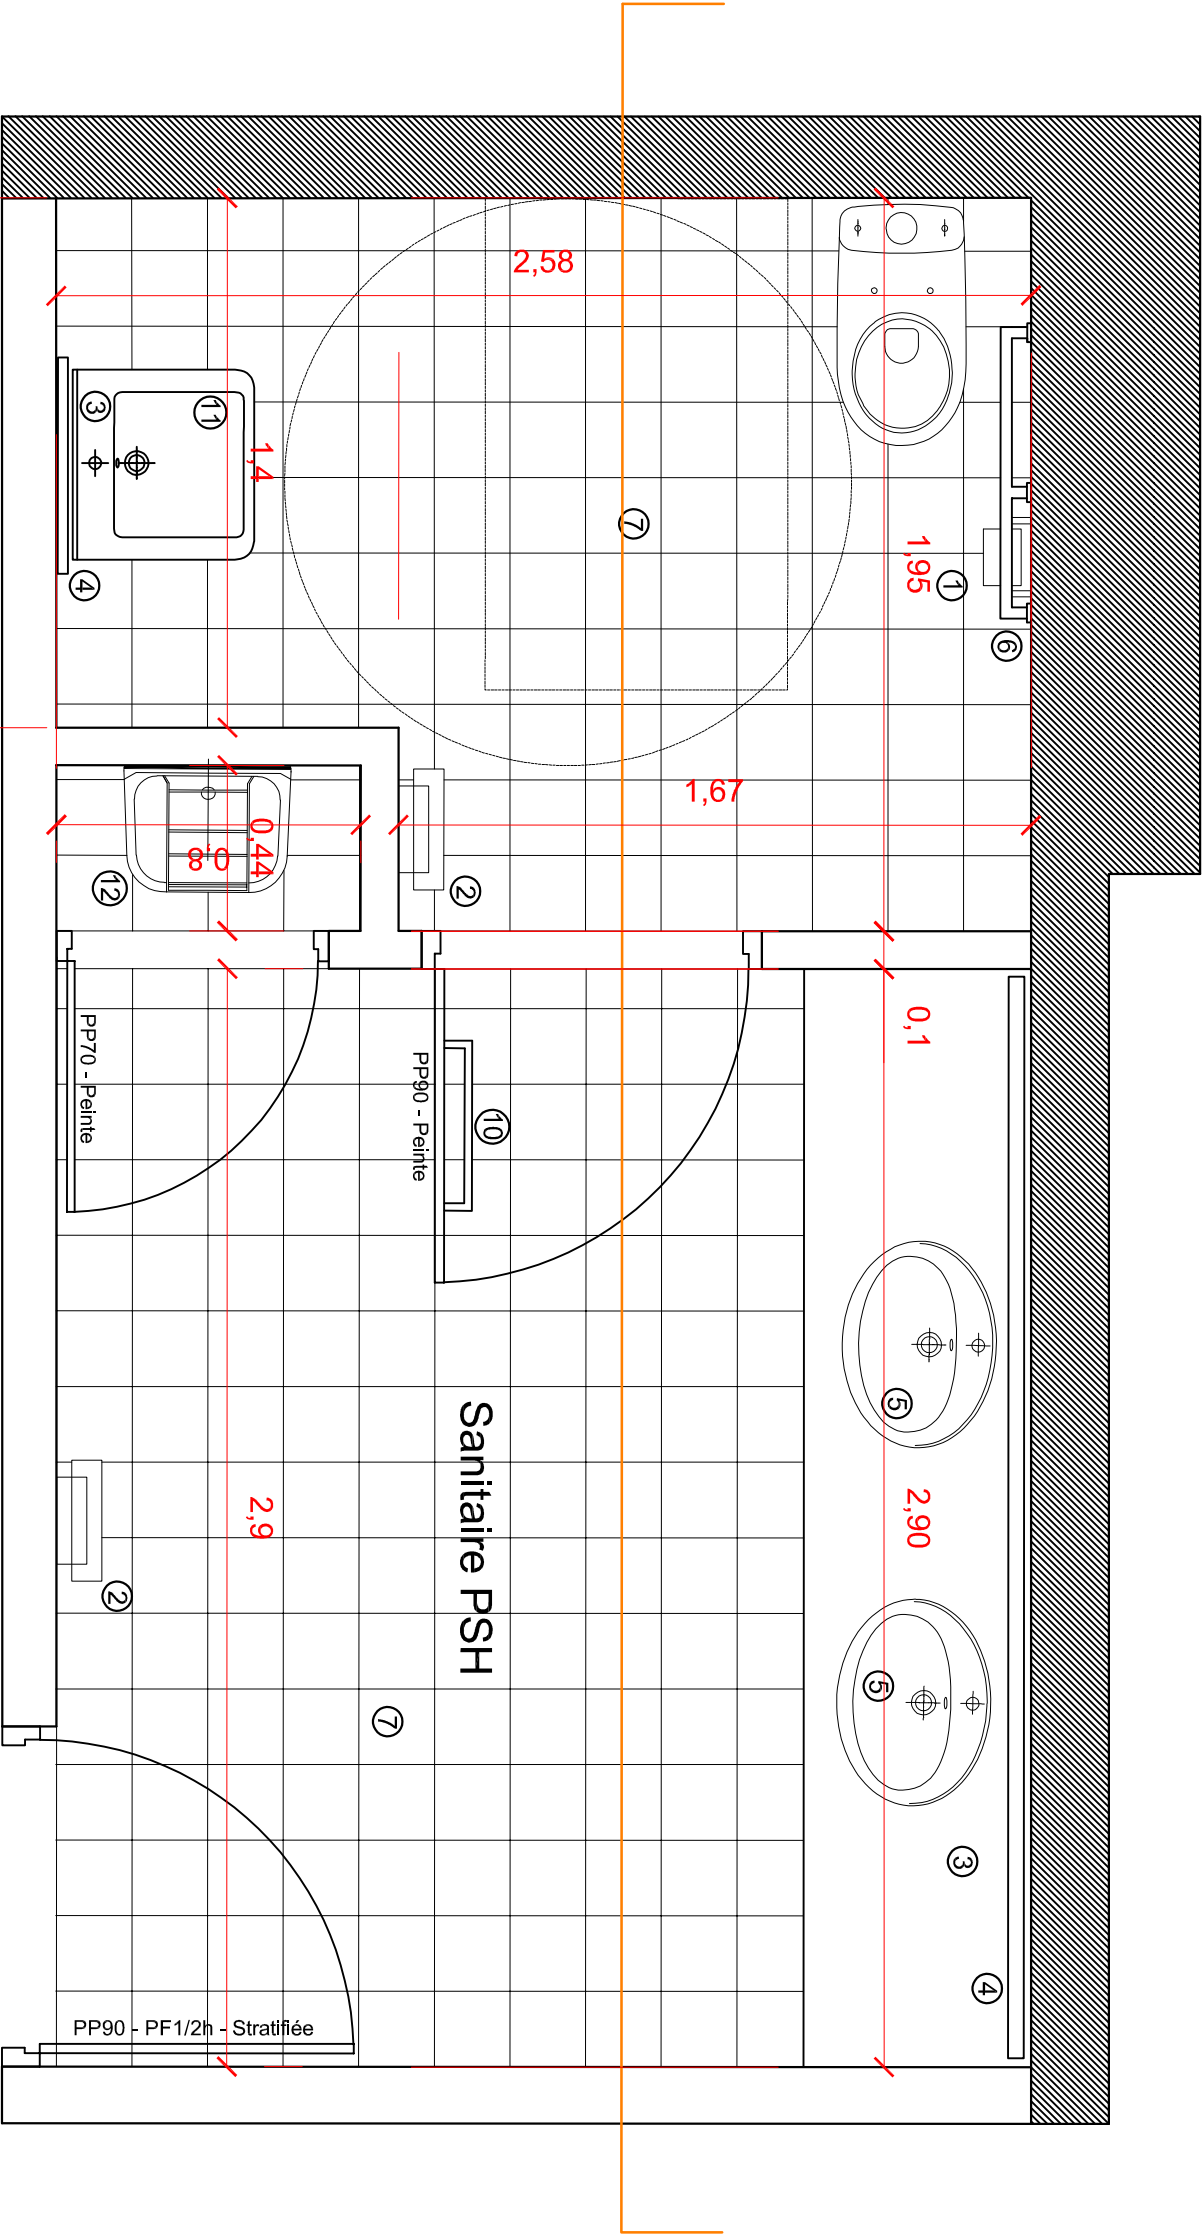

- Légende :

①

Support papier

②

Sèche - main

③

Distributeur savon

④

Miroir / bas du miroir inférieur à 1.50m

⑤

Lavabo et plan vasque

⑥

La barre doit être située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support doivent permettre à un adulte de prendre appui de tout son poids.

⑦

Carrelage 20x20

⑧

Faïence 10x10

⑨

Frise faïence 10x10

⑩

Barre de tirage

⑪

Lavabo accessible PSH

⑫

Dévidoir ménage

⑬


Patères

⑭

Tablette bois


Plan du sanitaire - Rez-de-chaussée bas

Echelle 1/20e

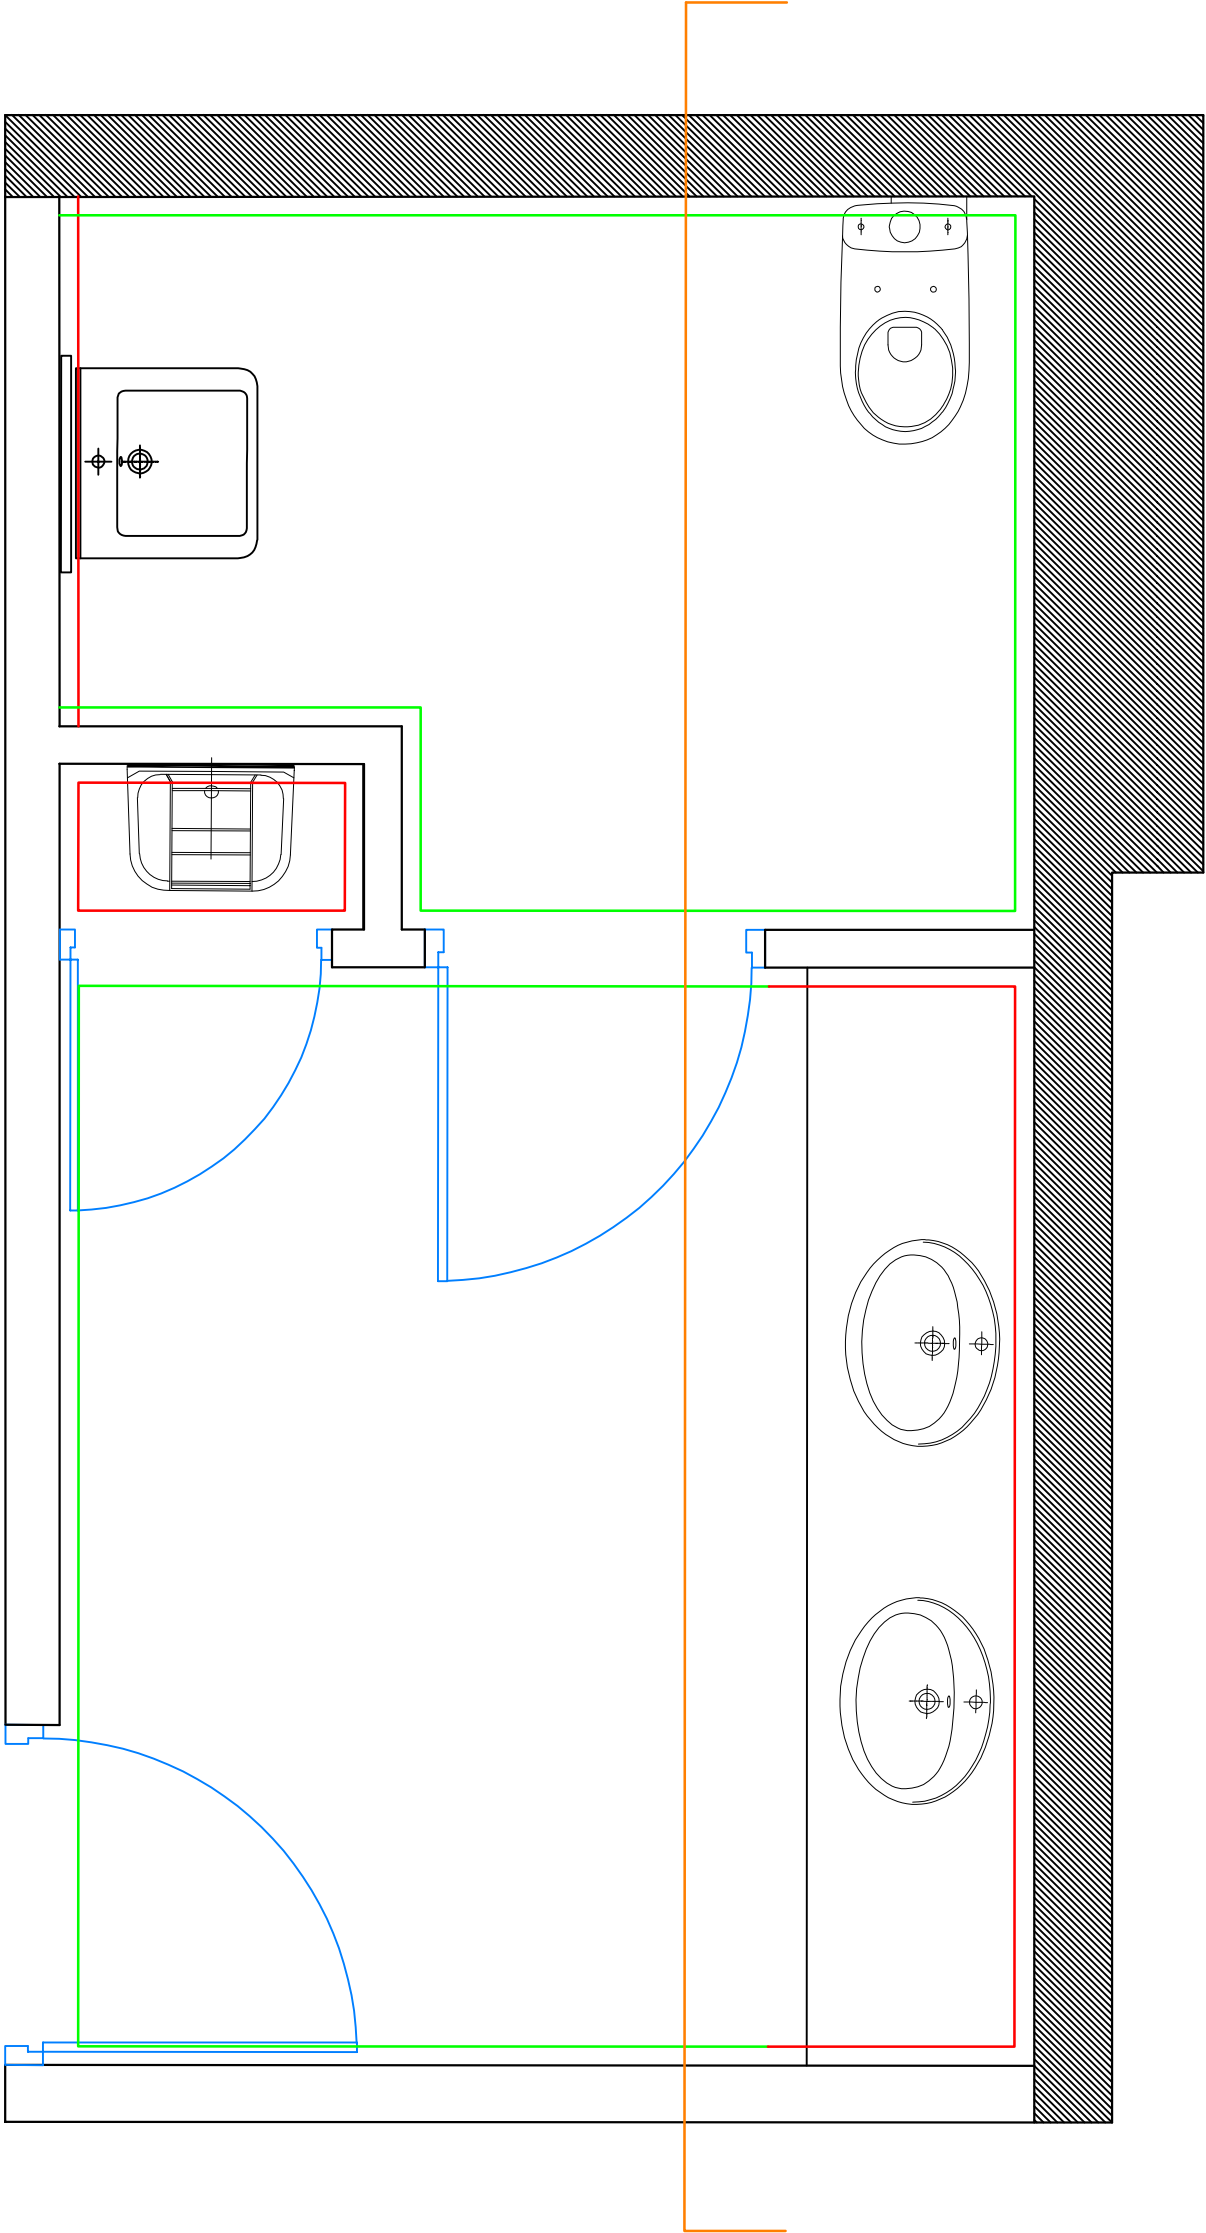

Légende :

- Faïence
- Peinture

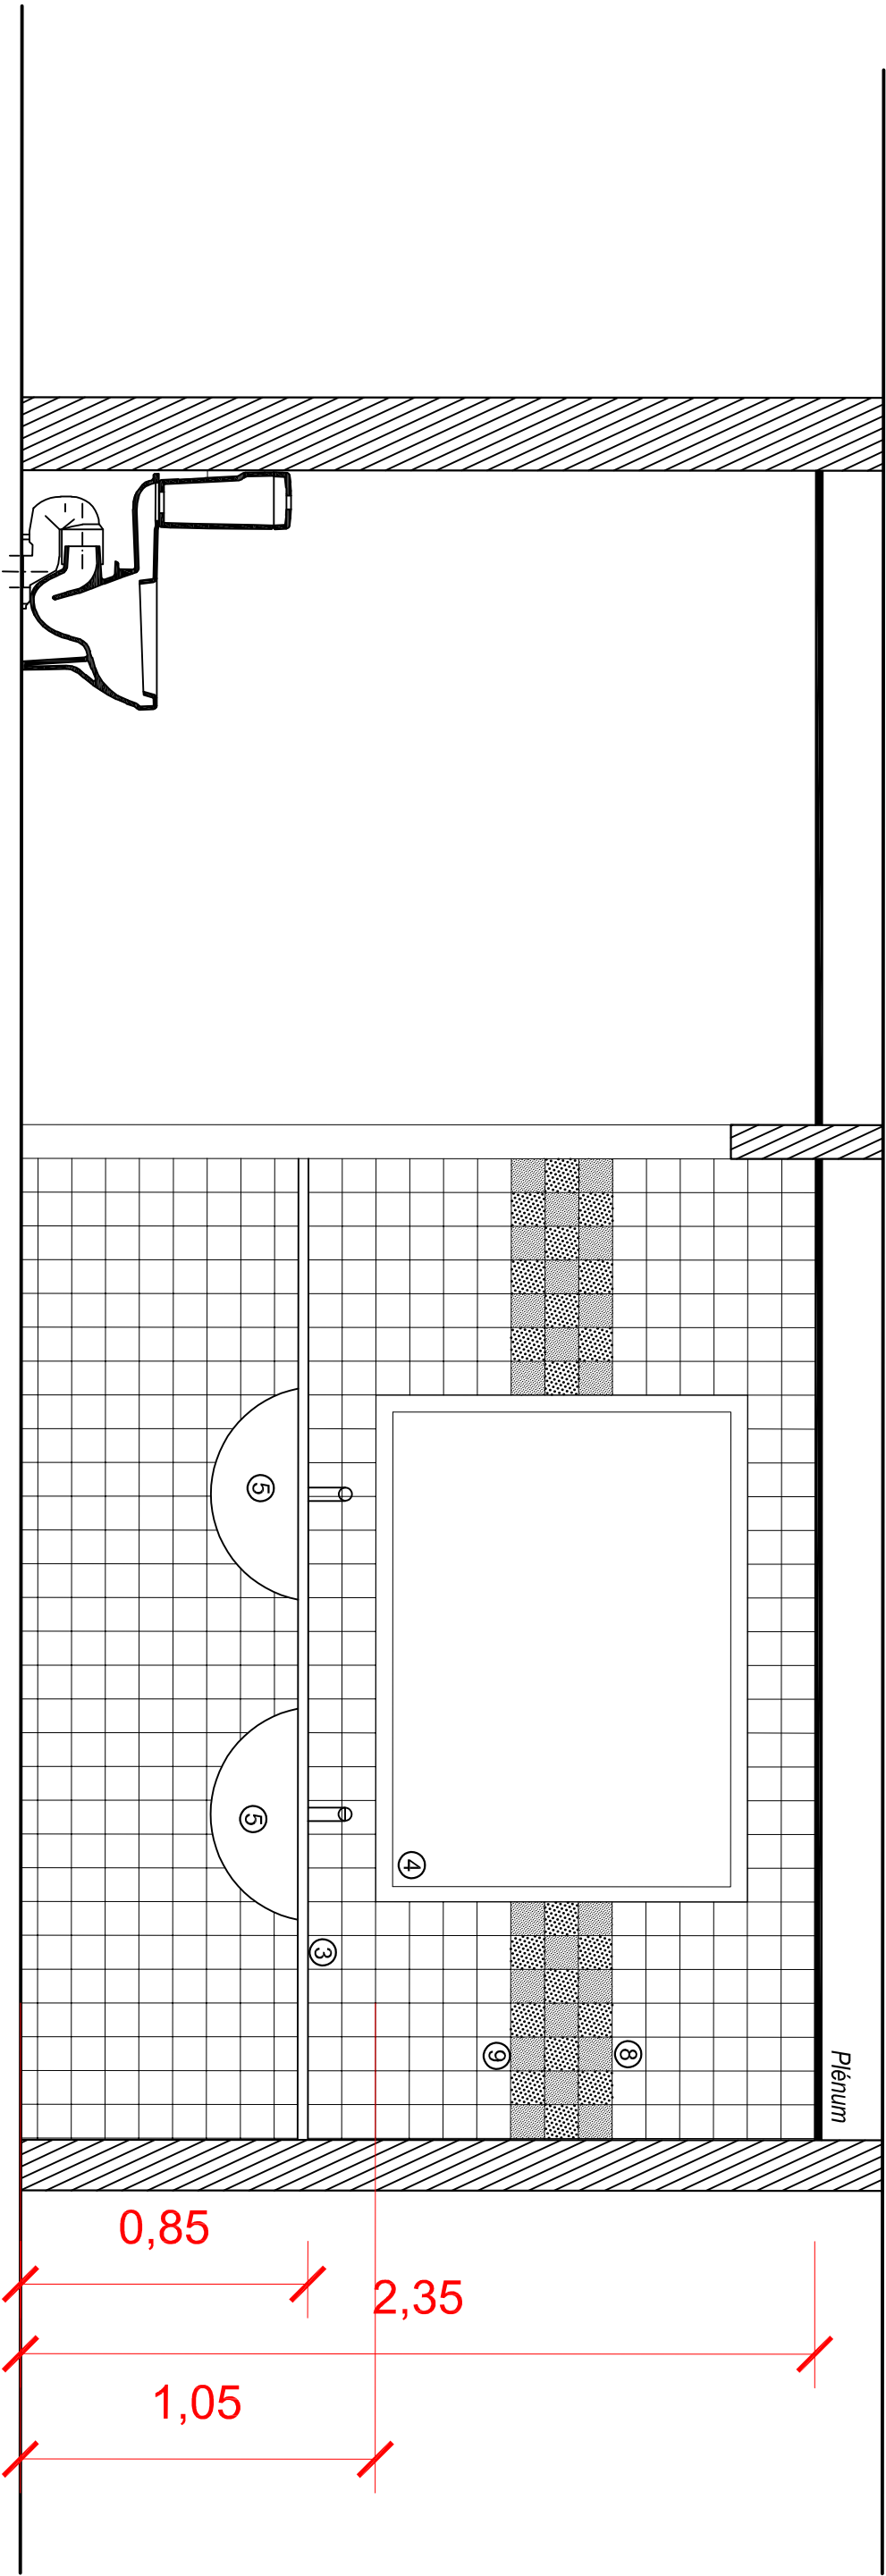

Légende :

- ① Support papier

② Séche - main

③ Distributeur savon

④ Miroir / bas du miroir inférieur à 1.50m

⑤ Lavabo et plan vasque
- ⑥ La barre doit être située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support doivent permettre à un adulte de prendre appui de tout son poids.

⑦ Carrelage 20x20


⑧ Faïence 10x10
- ⑨ Frise faïence 10x10

⑩ Barre de tirage

⑪ Lavabo accessible PSH

⑫ Dévidoir ménage

⑬ Patères
- ⑭ Tablette bois

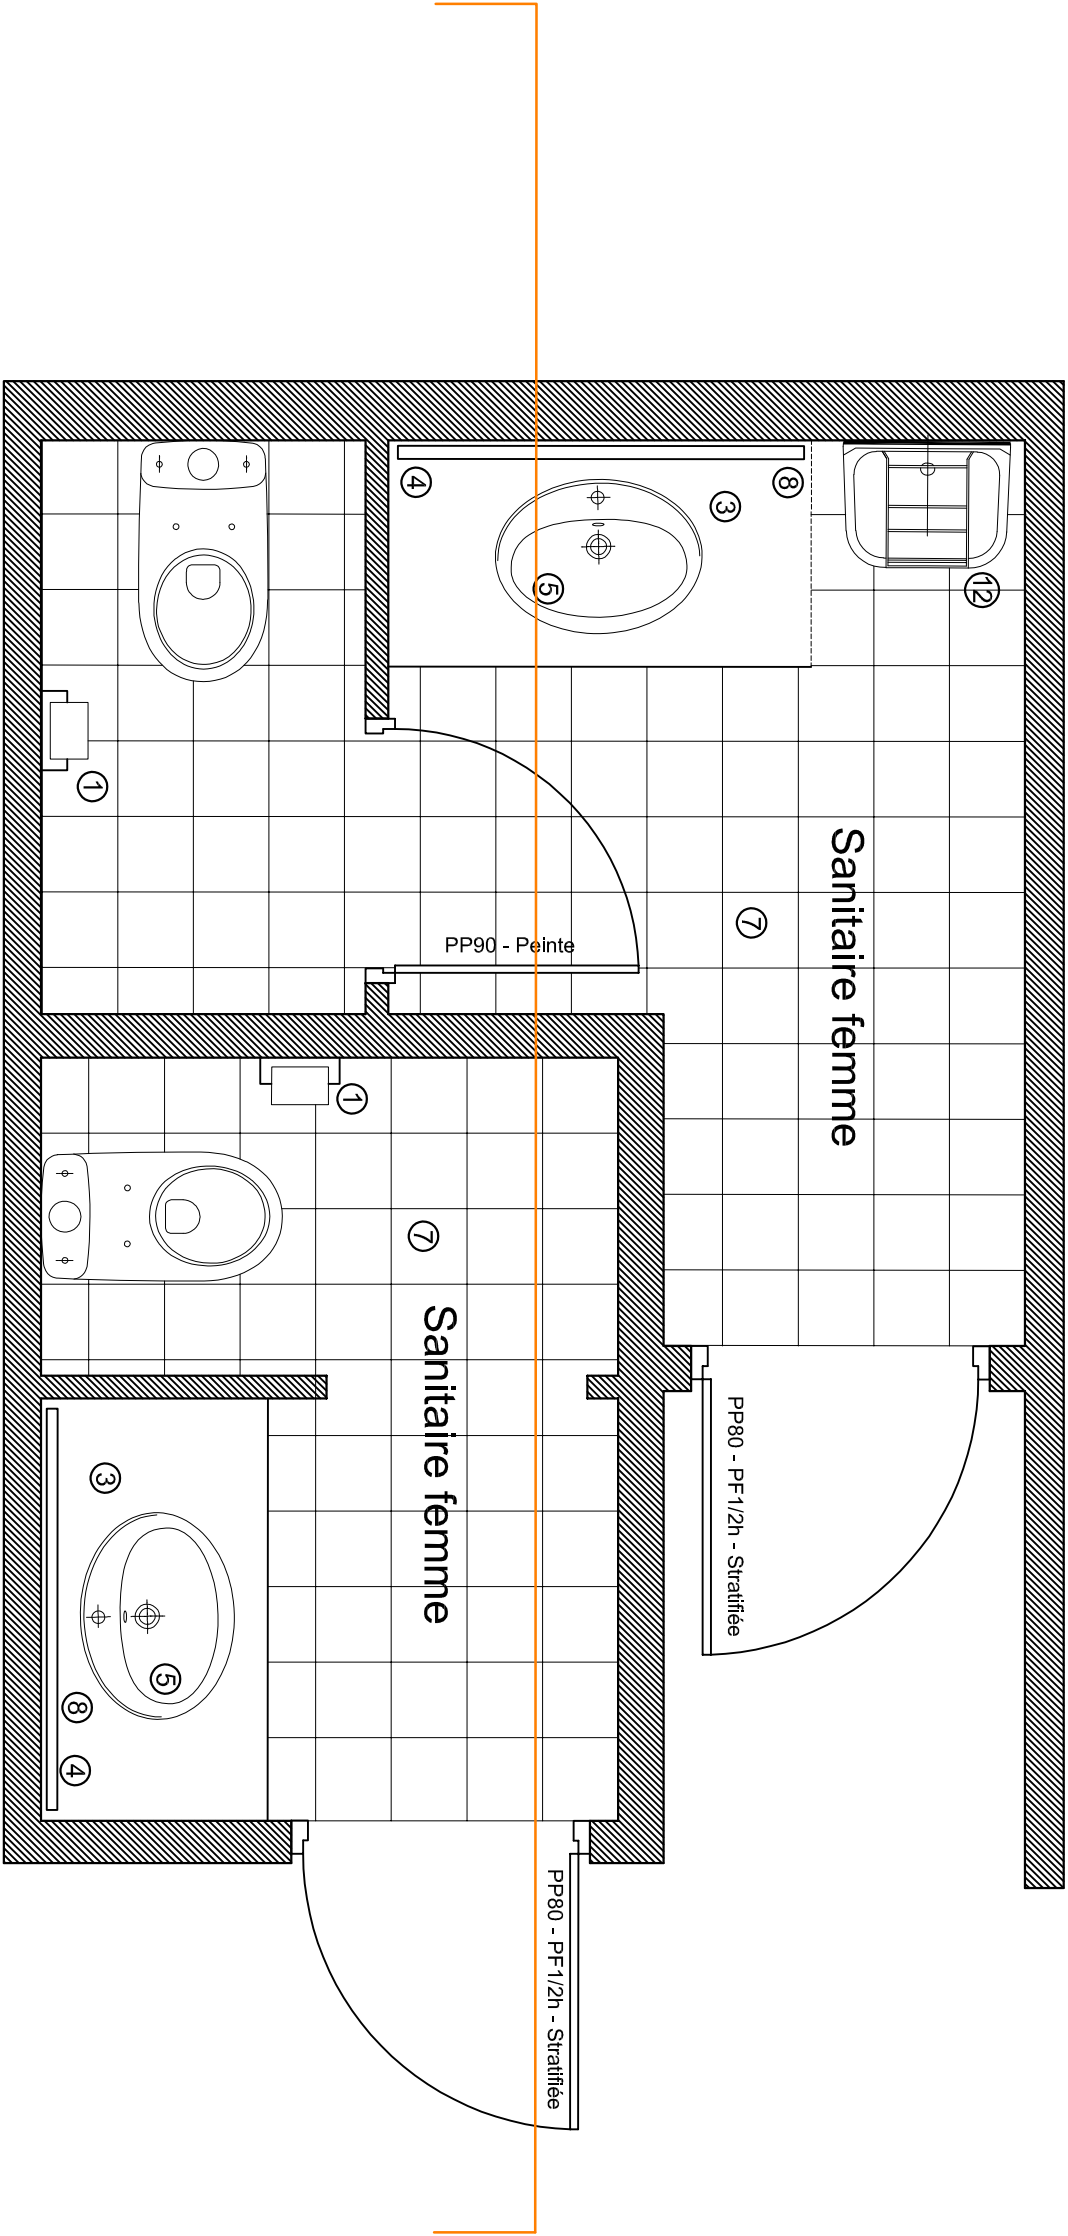

Légende :

- ①

Support papier

②

Sèche - main

③

Distributeur savon

④

Miroir / bas du miroir inférieur à 1.50m

⑤

Lavabo et plan vasque
- ⑥

La barre doit être située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support doivent permettre à un adulte de prendre appui de tout son poids.

⑦

Carrelage 20x20

⑧

Faïence 10x10
- ⑨

Frise faïence 10x10

⑩

Barre de tirage

⑪

Lavabo accessible PSH


⑫

Dévidoir ménage

⑬

Patères
- ⑭


Tablette bois

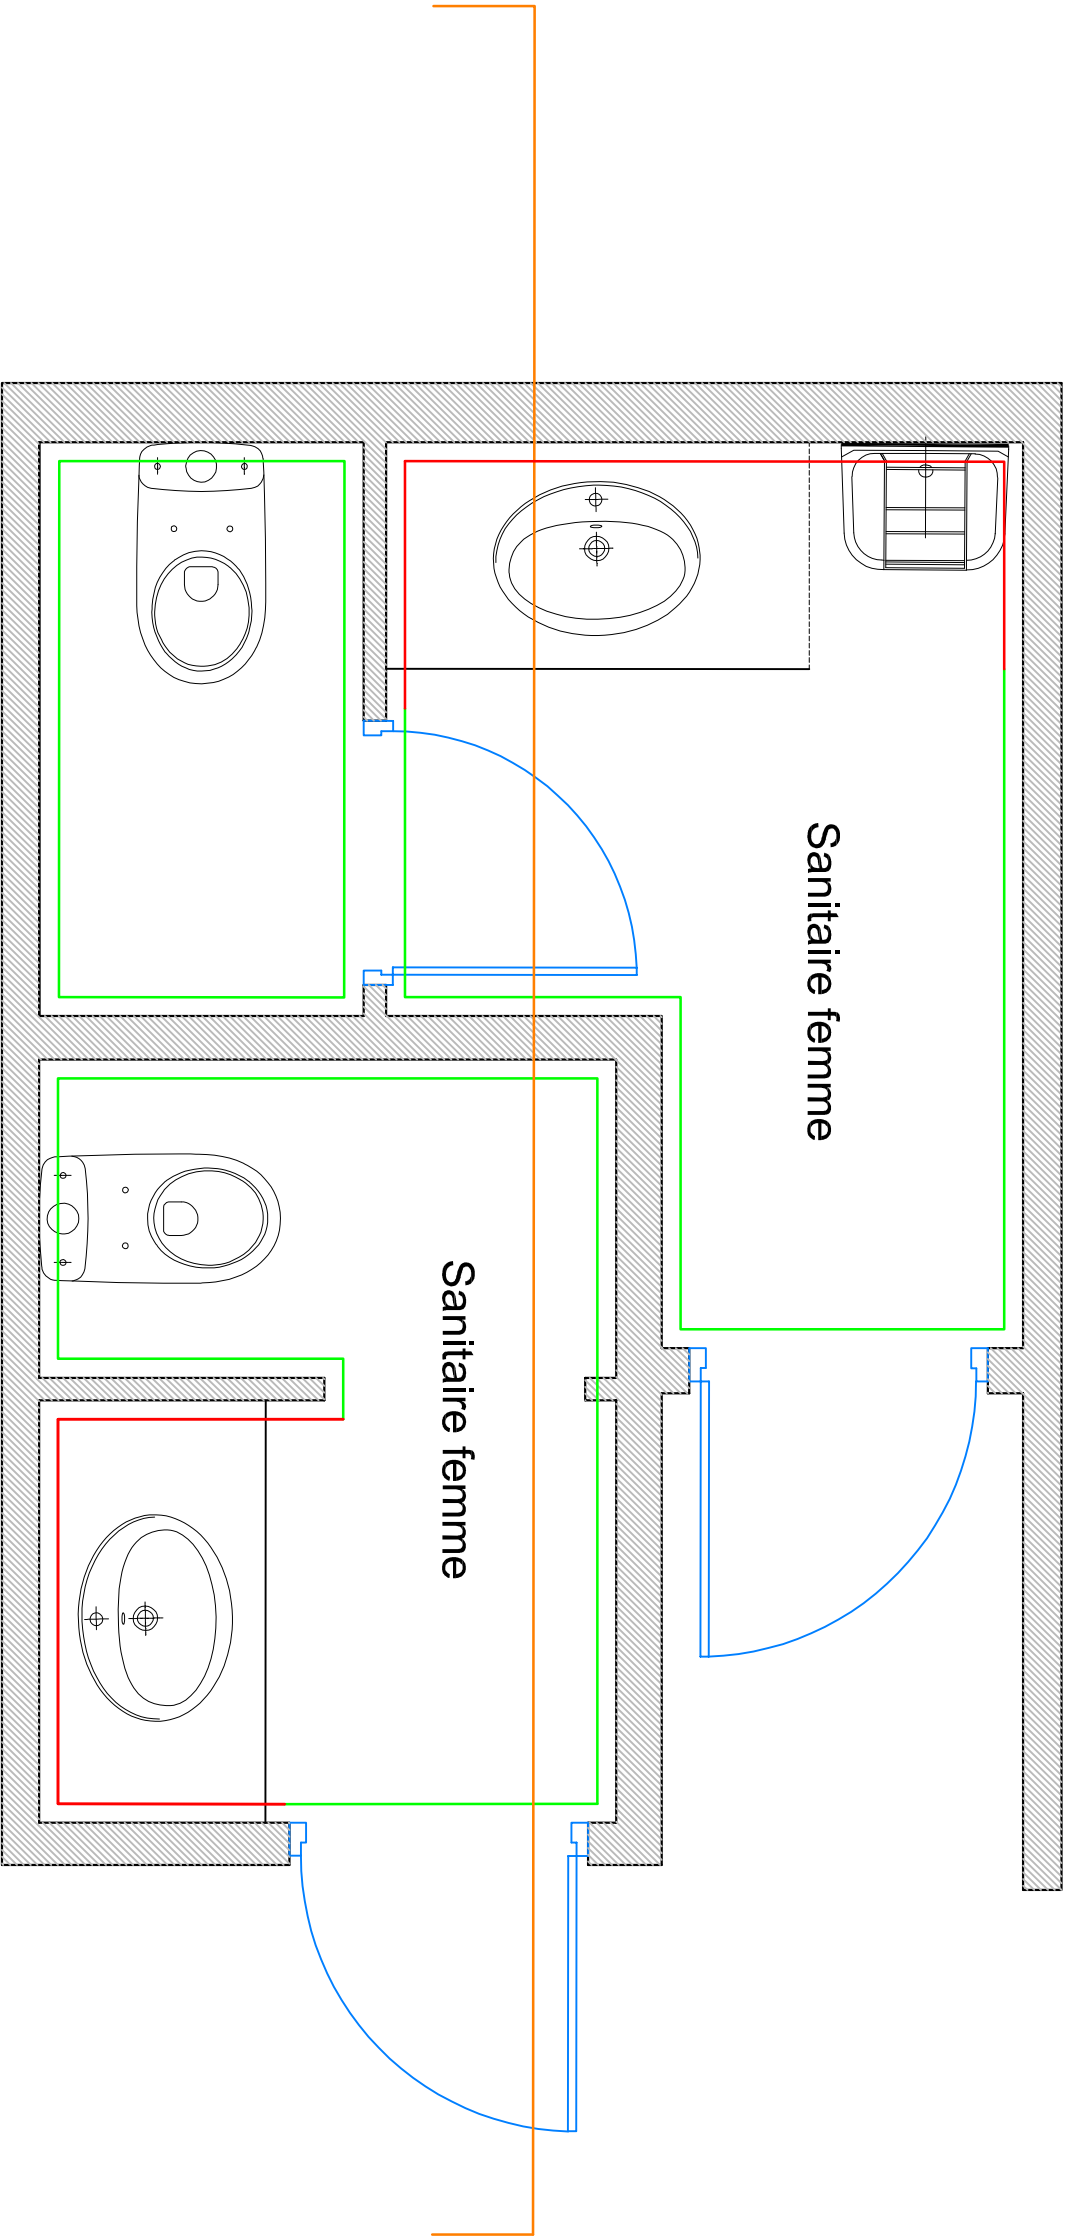

Légende :


- Faïence
- Peinture



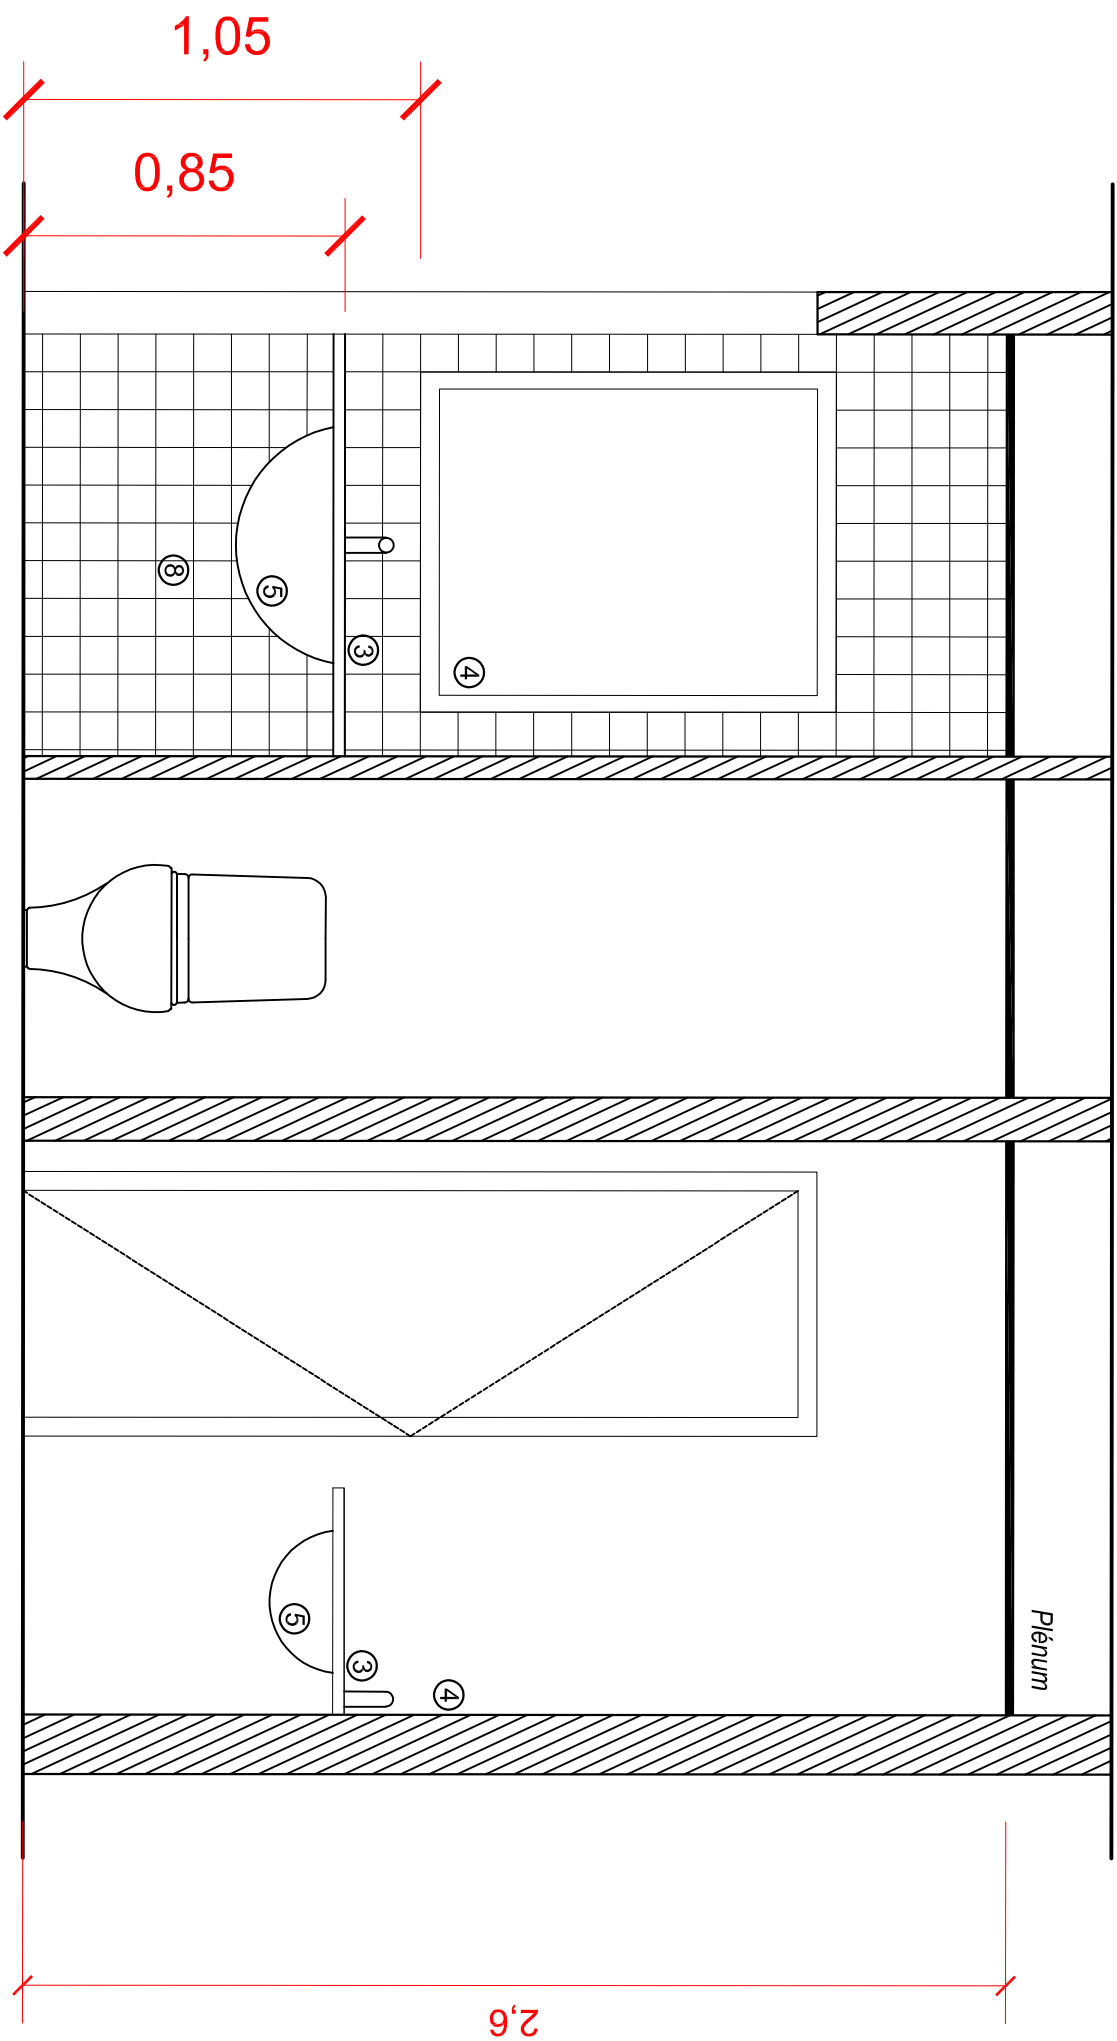


Légende :

- |  |   |                         |                 |
|--|---|-------------------------|-----------------|
| ① Support papier                           | ⑥ La barre doit être située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support doivent permettre à un adulte de prendre appui de tout son poids. | ⑨ Frise faïence 10x10   | ⑭ Tablette bois |
| ② Séche - main                             |   | ⑩ Barre de tirage       |                 |
| ③ Distributeur savon                       |   | ⑪ Lavabo accessible PSH |                 |
| ④ Miroir / bas du miroir inférieur à 1.50m |   | ⑫ Dévidoir ménage       |                 |
| ⑤ Lavabo et plan vasque                    |   | ⑬ Patères               |                 |
|  | ⑦ Carrelage 20x20   |                         |                 |
|  | ⑧ Faïence 10x10   |                         |                 |

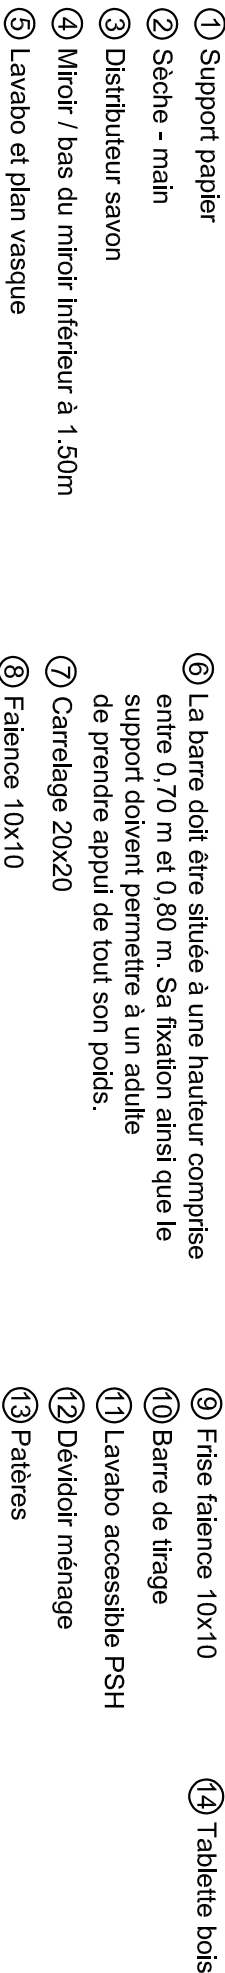




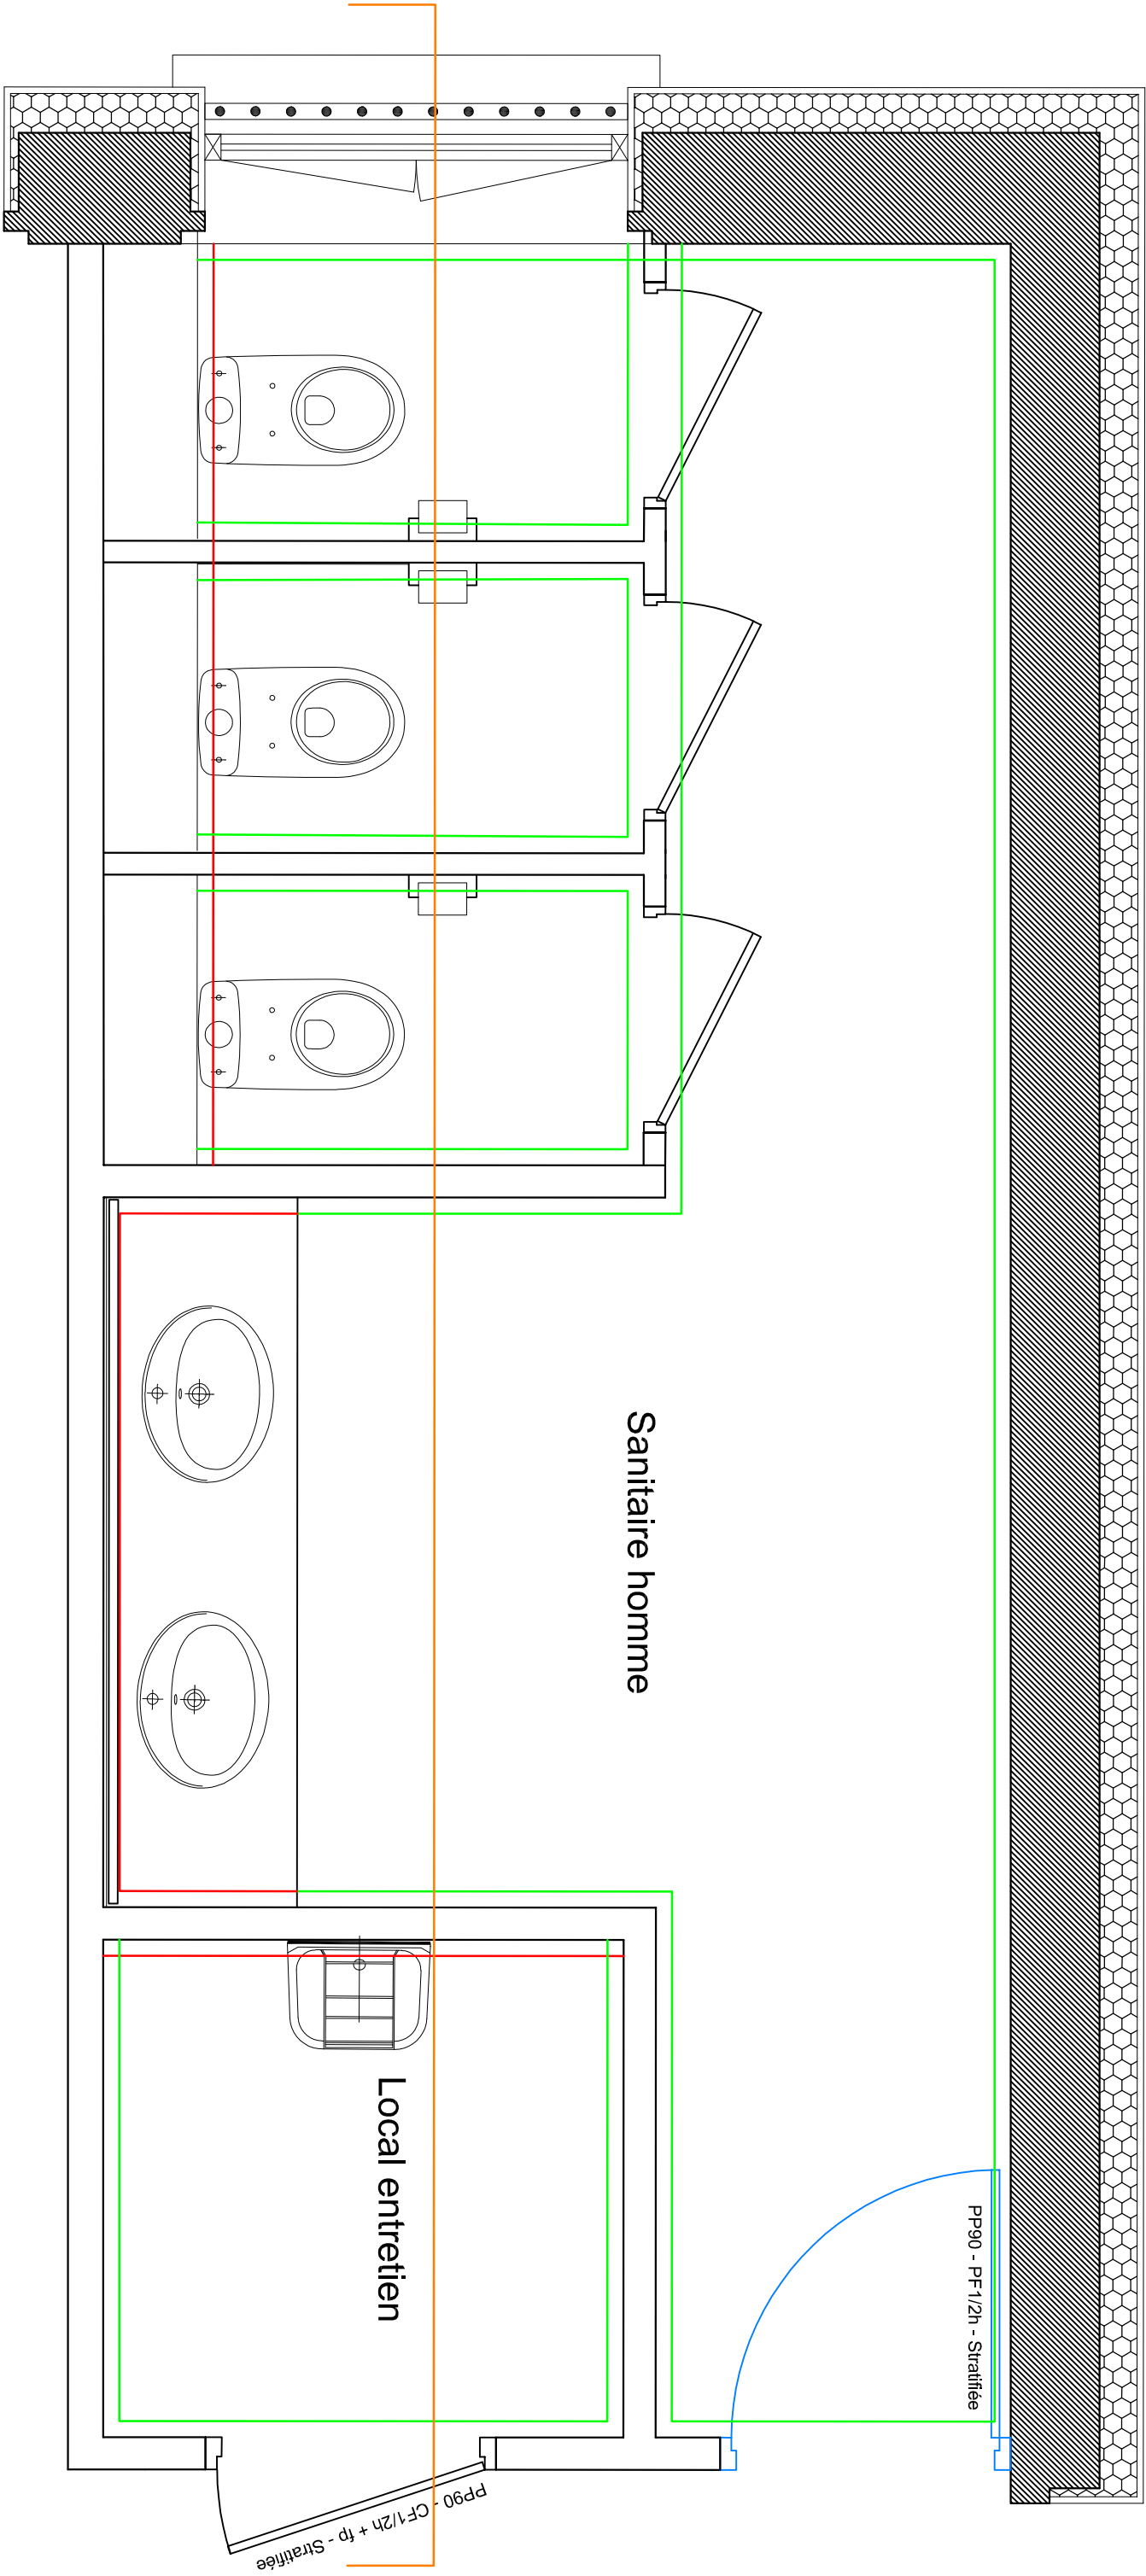

Légende :

- Falence
- Peinture

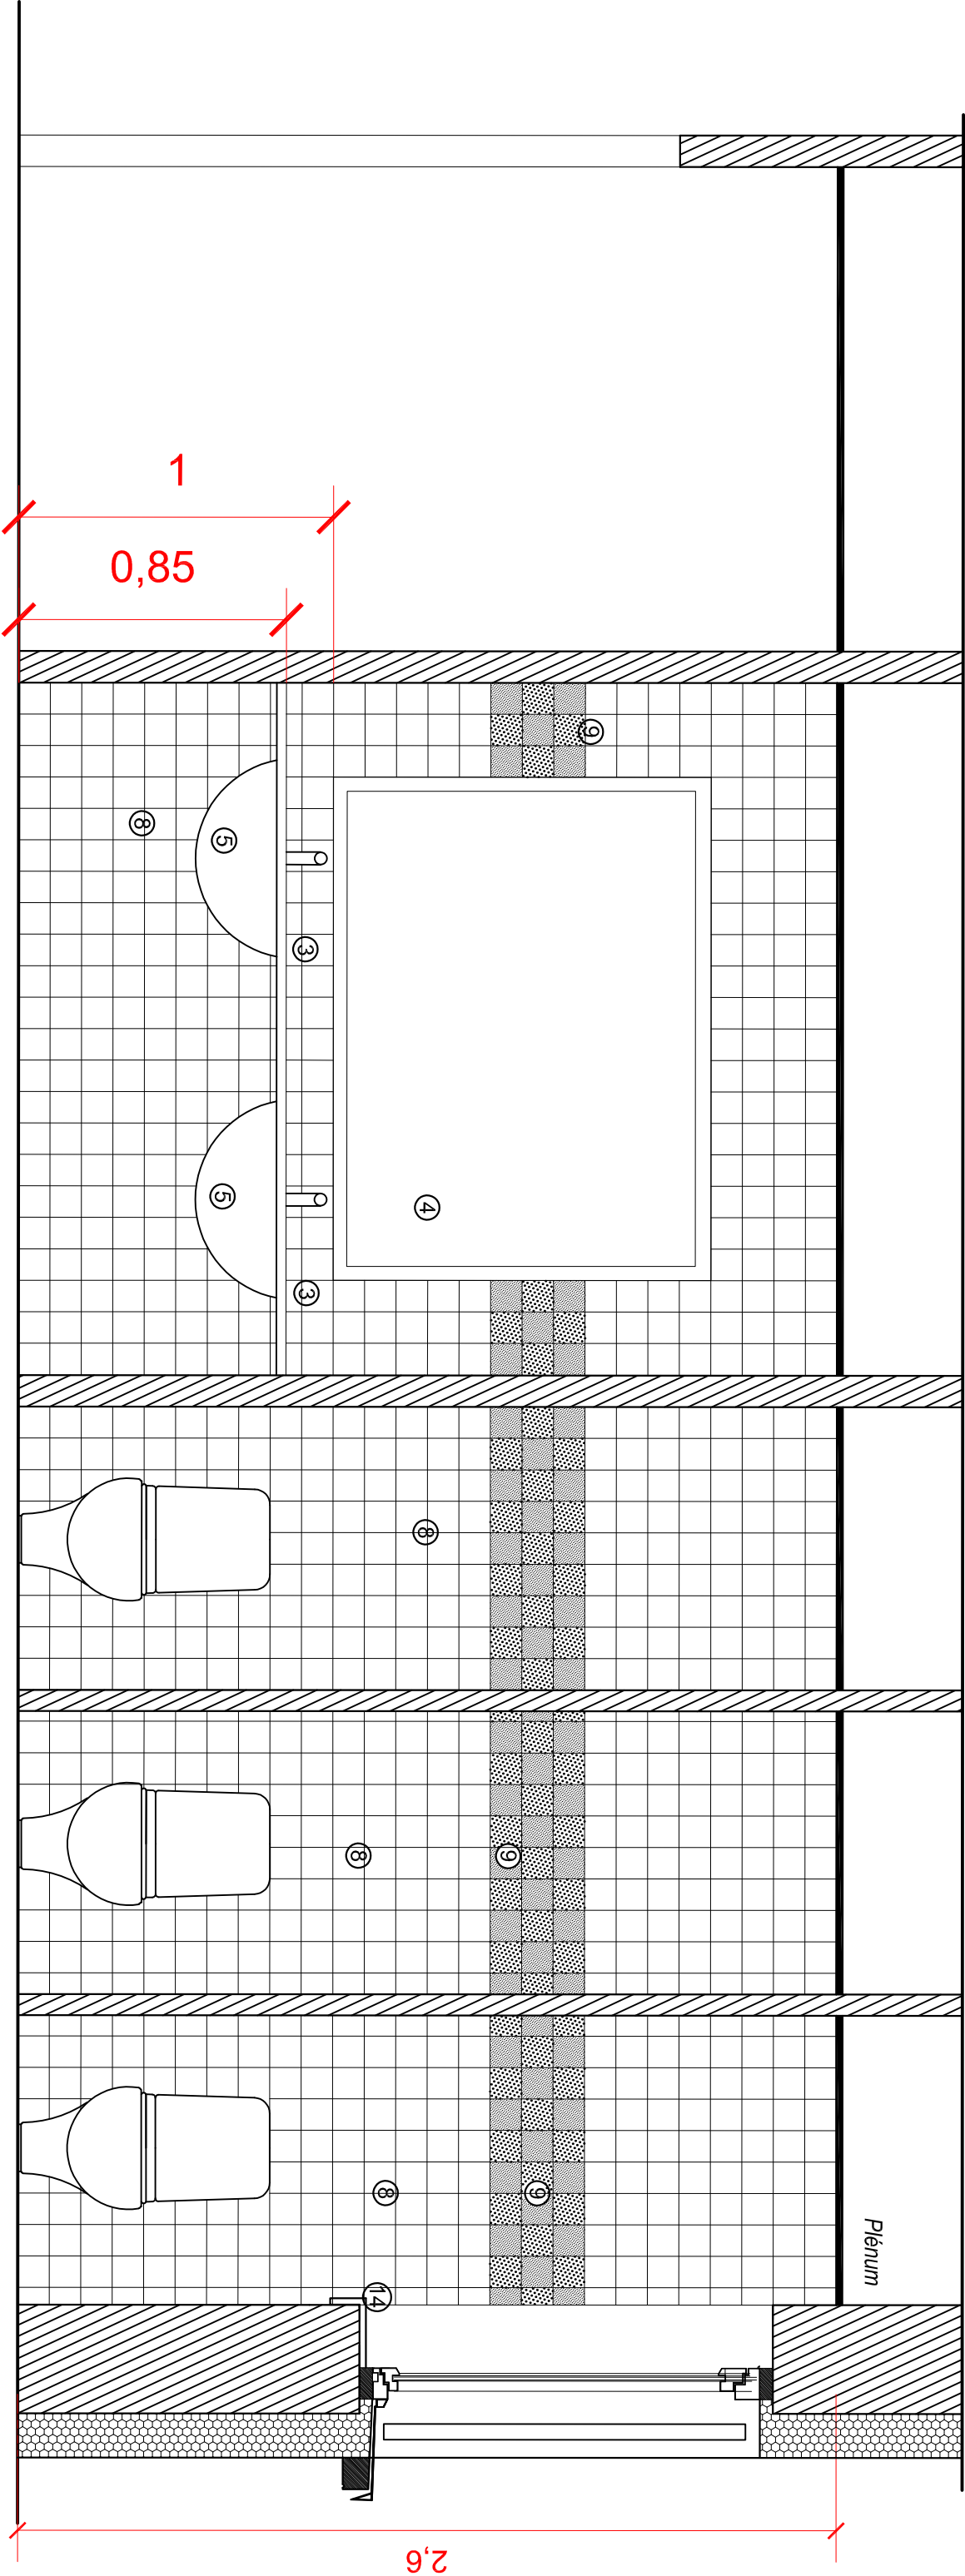

Légende :

- ①

Support papier
- ②

Sèche - main
- ③

Distributeur savon
- ④

Miroir / bas du miroir inférieur à 1,50m
- ⑤

Lavabo et plan vasque
- ⑥

La barre doit être située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support doivent permettre à un adulte de prendre appui de tout son poids.
- ⑦

Carrelage 20x20
- ⑧

Faïence 10x10
- ⑨

Frise faïence 10x10
- ⑩


Barre de tirage
- ⑪

Lavabo accessible PSH
- ⑫

Dévidoir ménage
- ⑬


Patères
- ⑭

Tablette bois

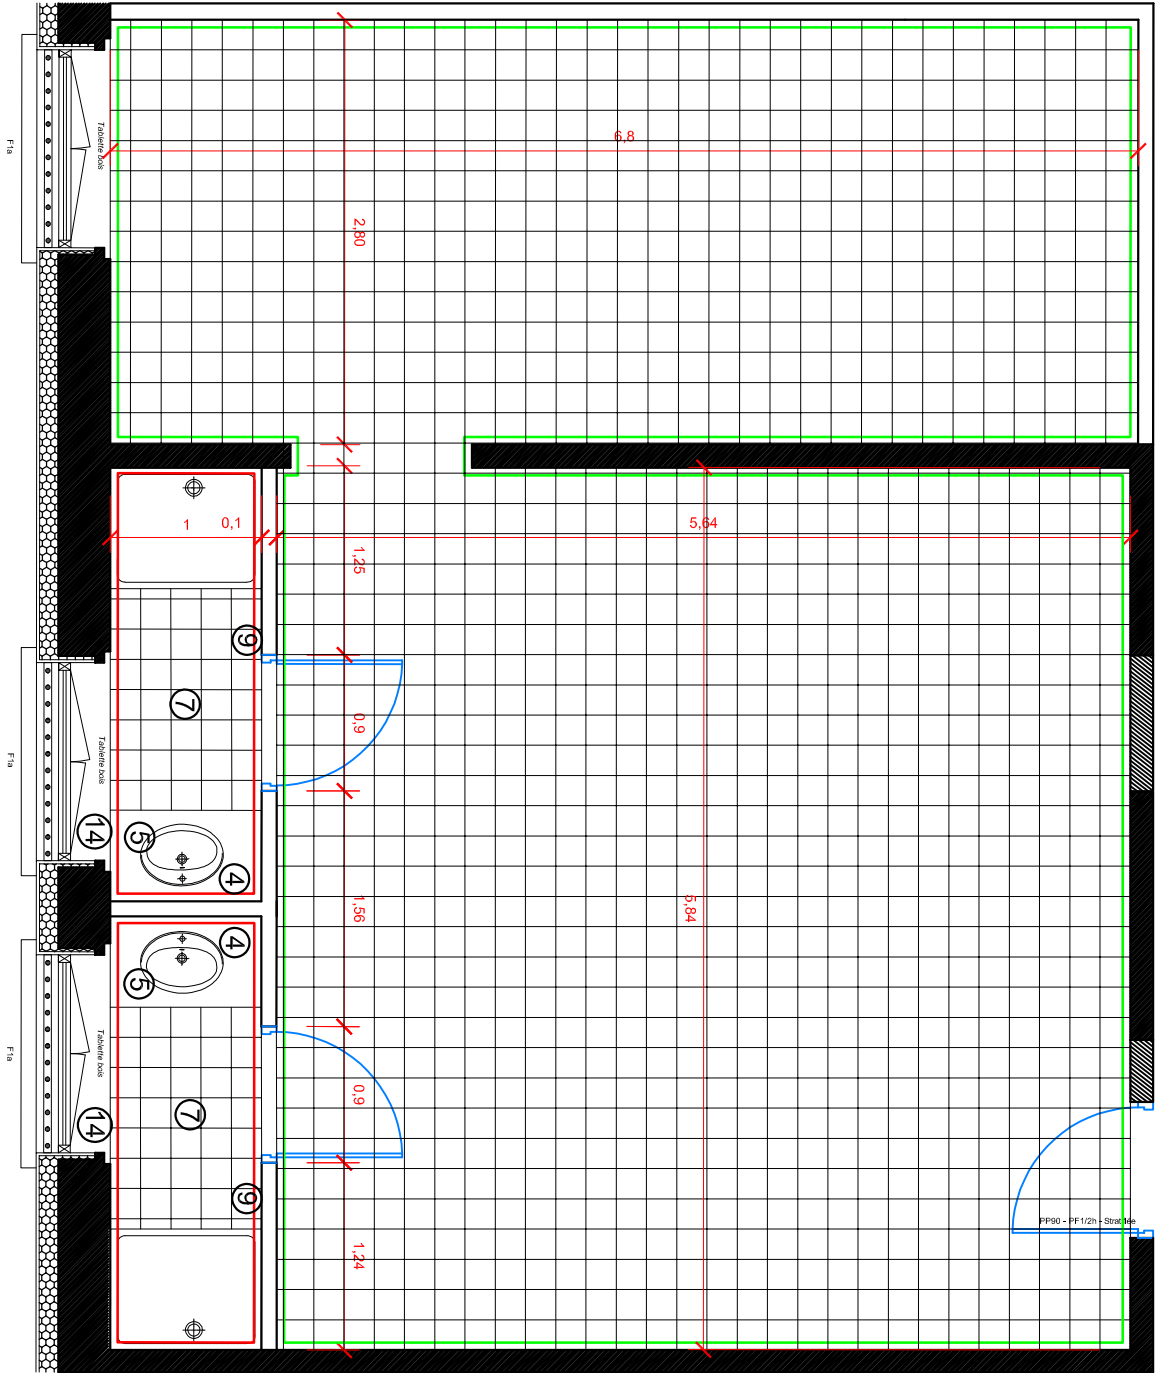

Vestiaire hommes

Légende :

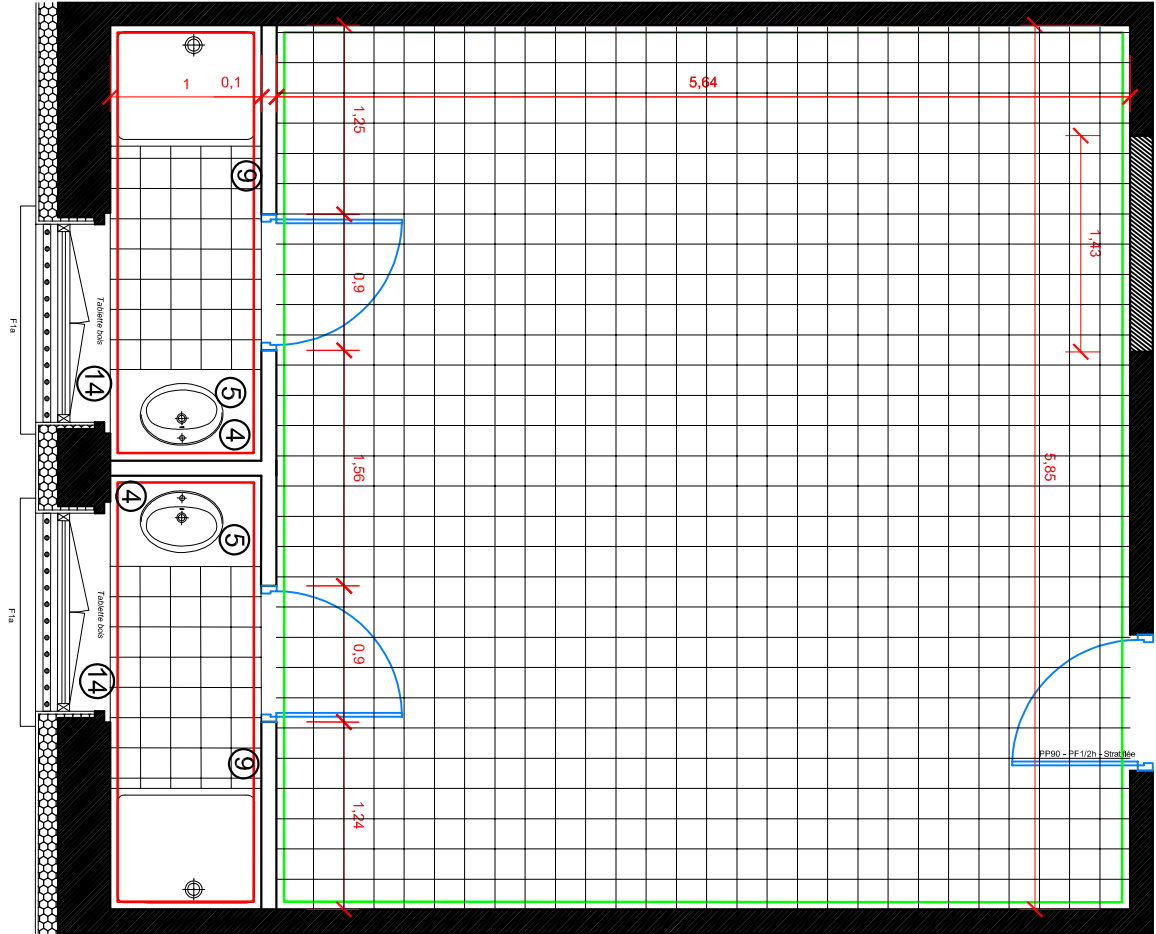

Vestiaire femmes

Légende :

- ① Support papier

② Sèche - main

③ Distributeur savon

④ Miroir / bas du miroir inférieur à 1.50m

⑤ Lavabo et plan vasque
- ⑥ La barre doit être située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support doivent permettre à un adulte de prendre appui de tout son poids.

⑦ Carrelage 20x20

⑧ Faïence 10x10


- ⑨ Frise faïence 10x10

⑩ Barre de tirage

⑪ Lavabo accessible PSH

⑫ Dévidoir ménage


⑬ Patères
- ⑭ Tablette bois

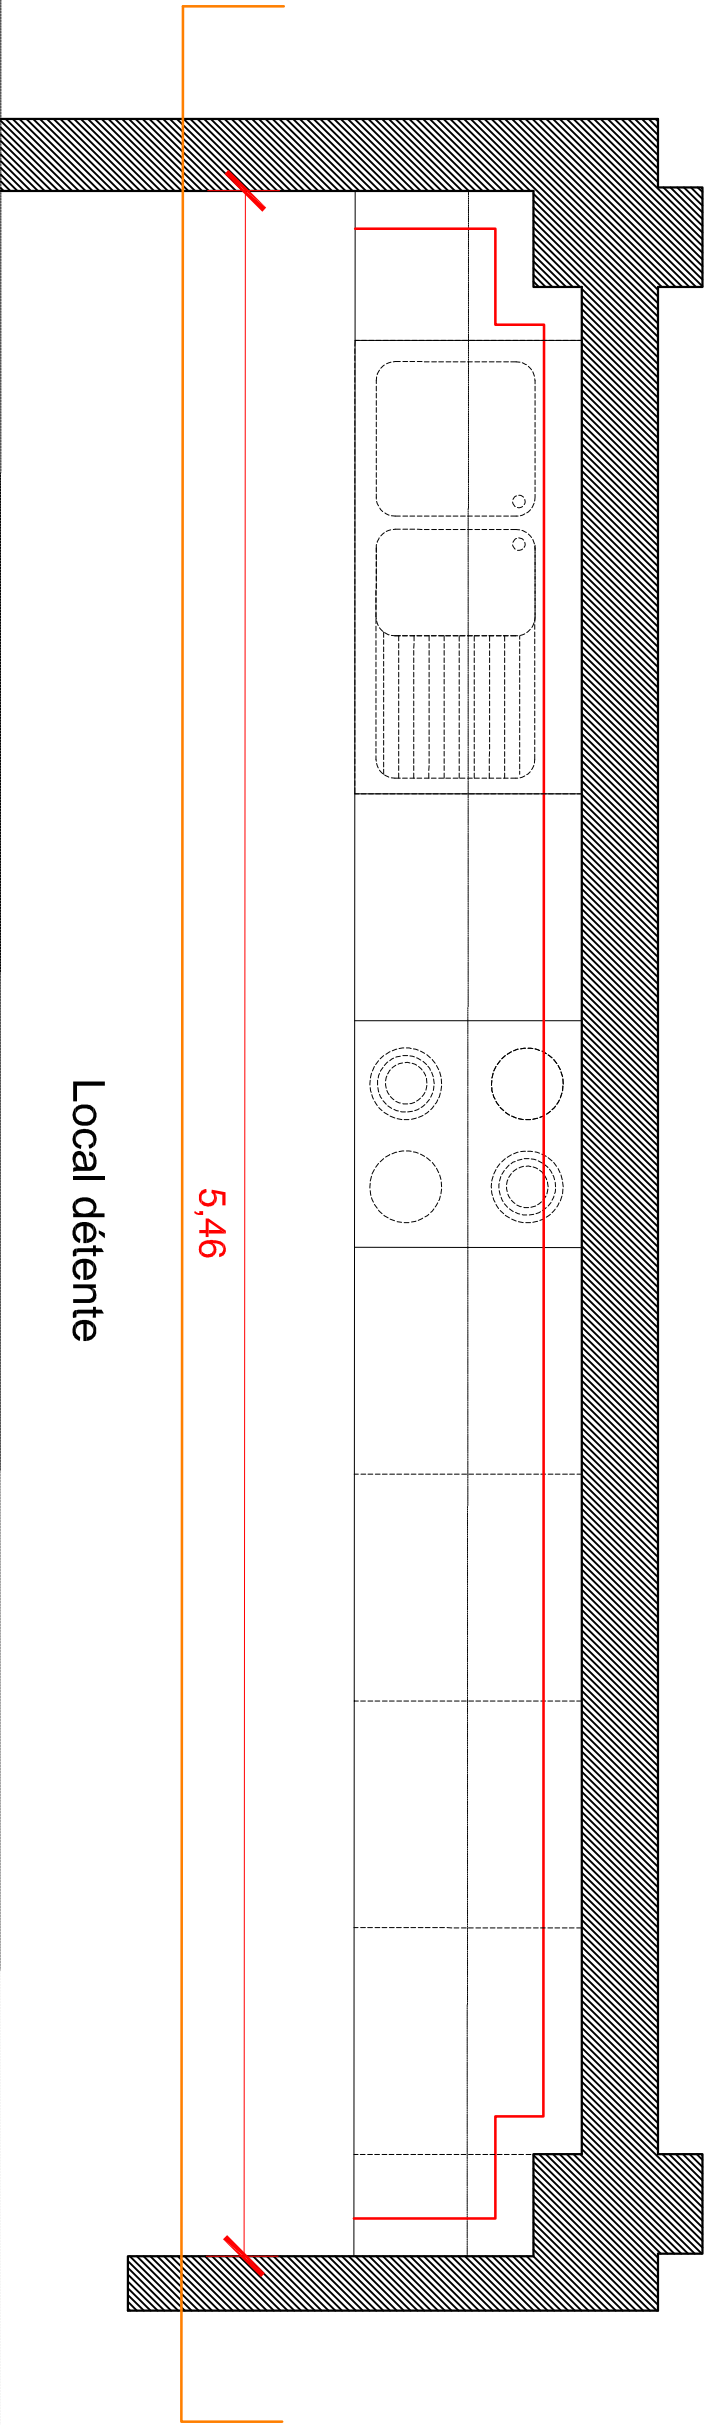

Légende :


Crédence



Mobiliers local détente - 1er étage bas  
Echelle 1/20e

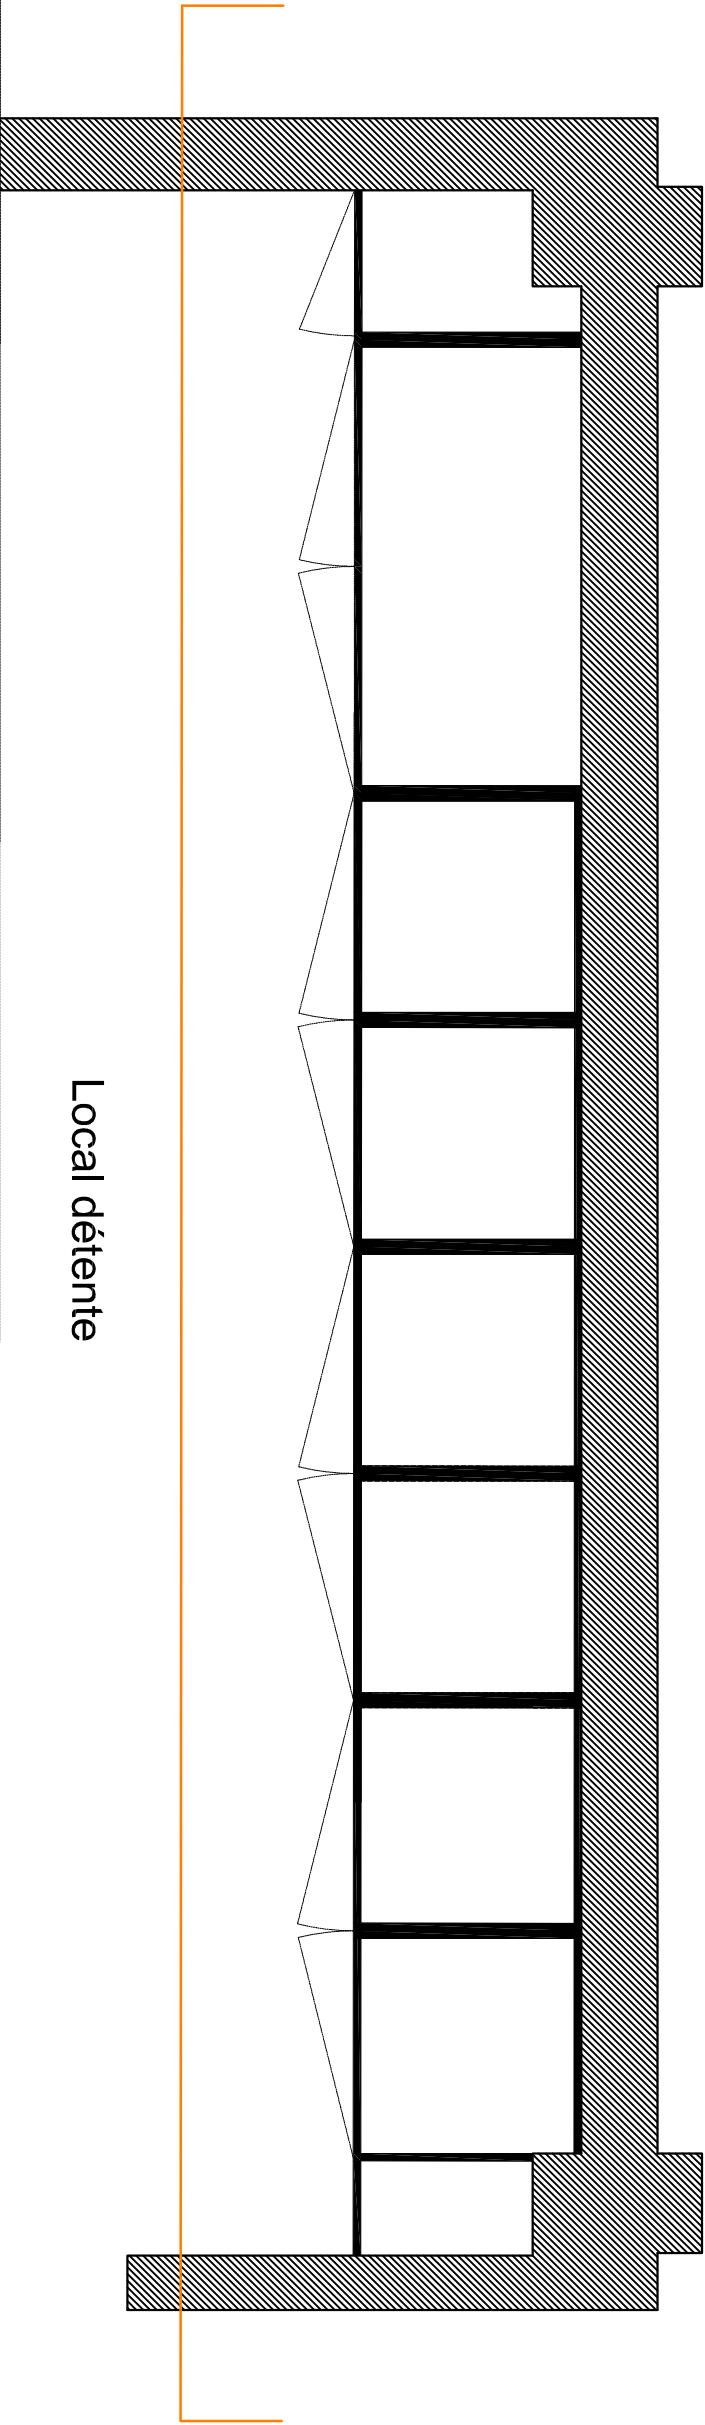


Mobiliers local détente - 1er étage bas  
Plan de niveau +0.50 m - Echelle 1/20e




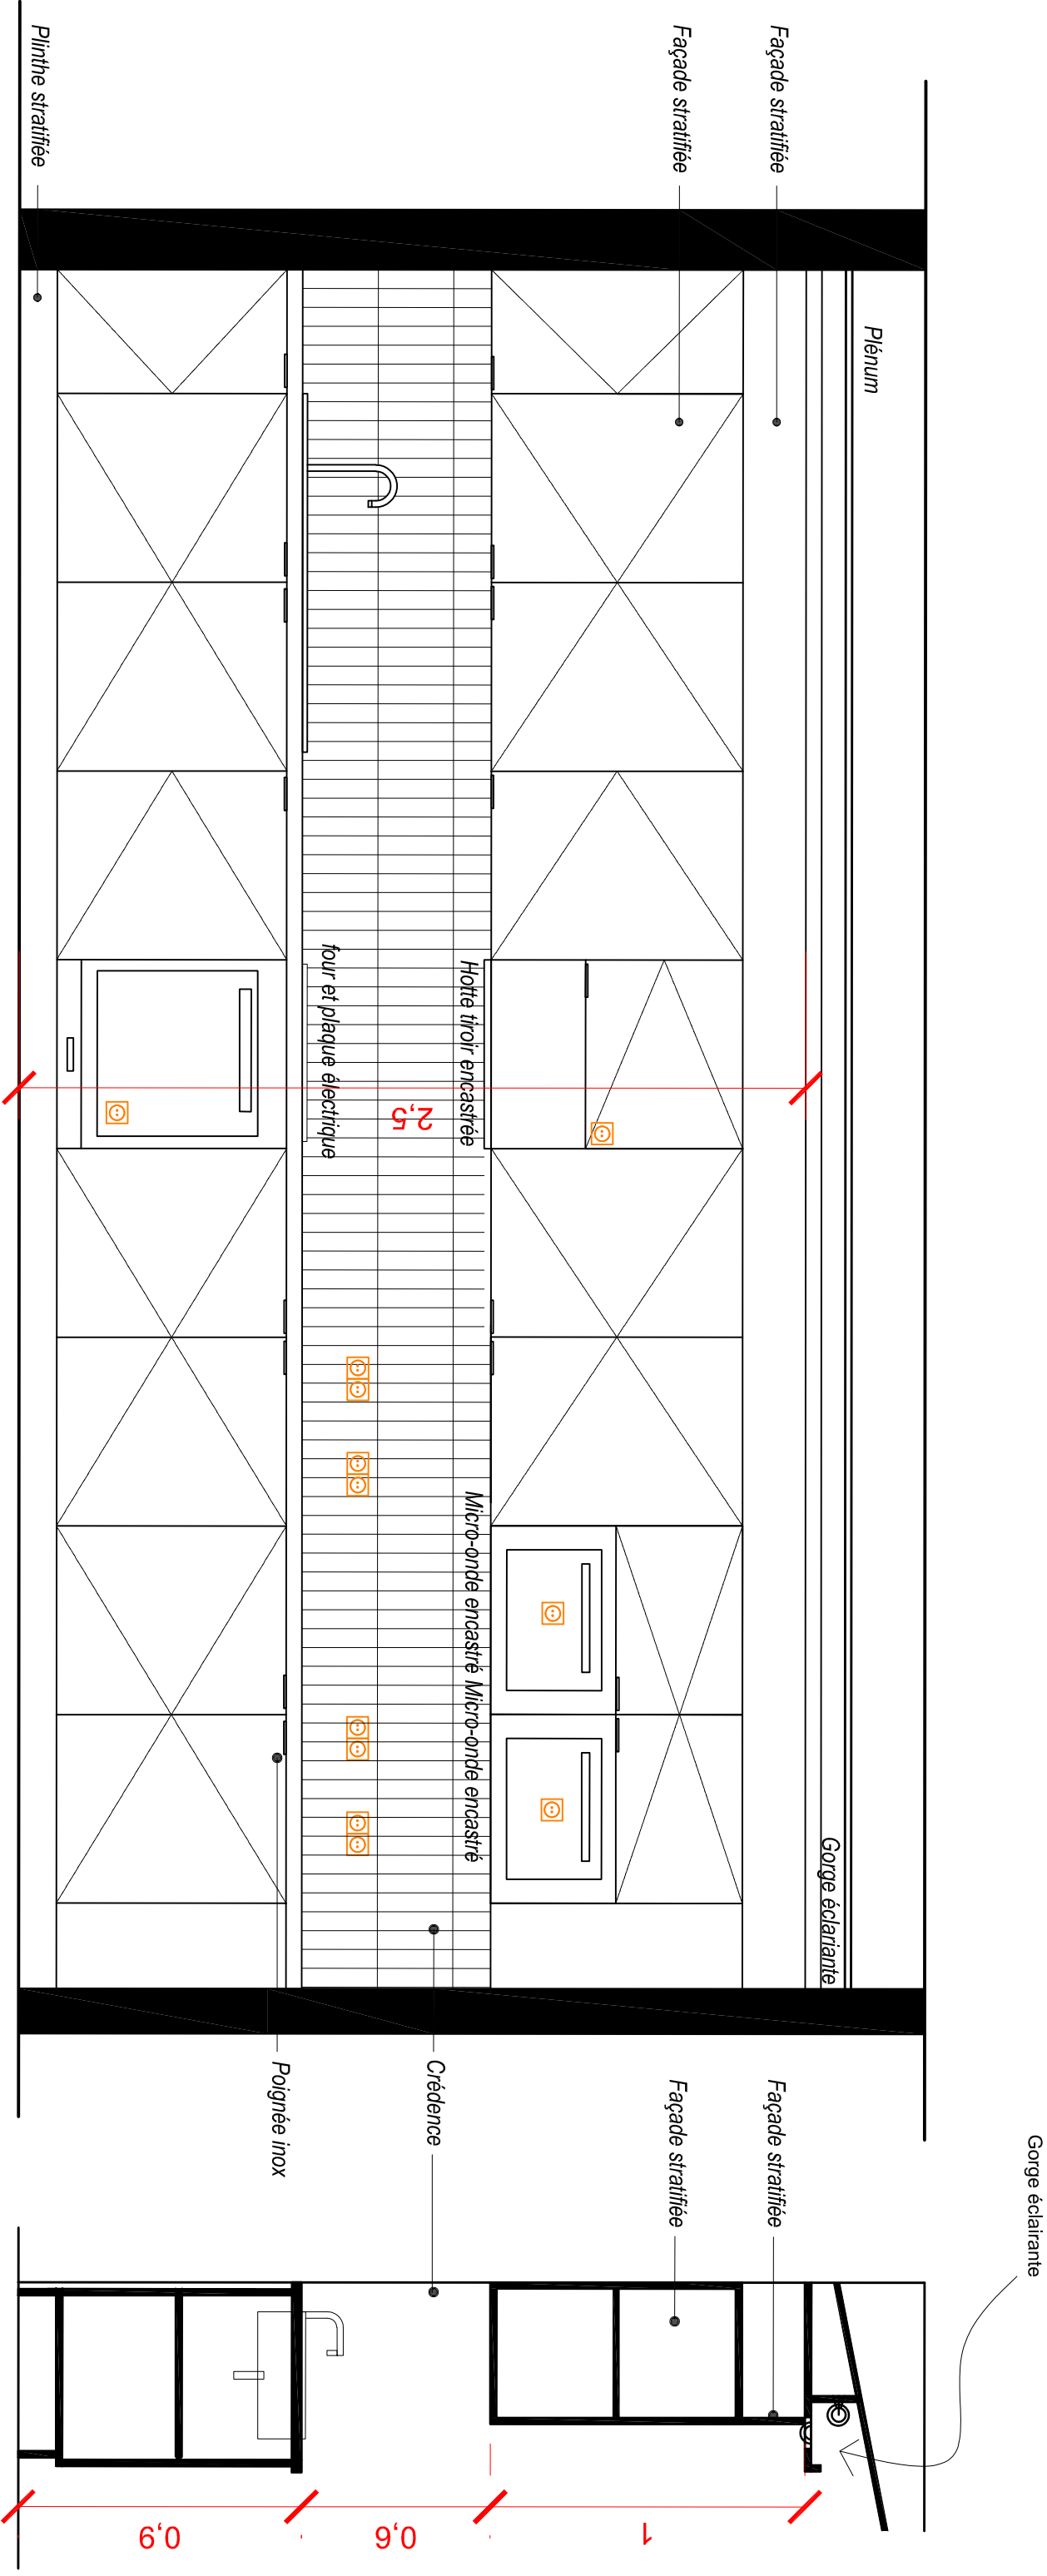

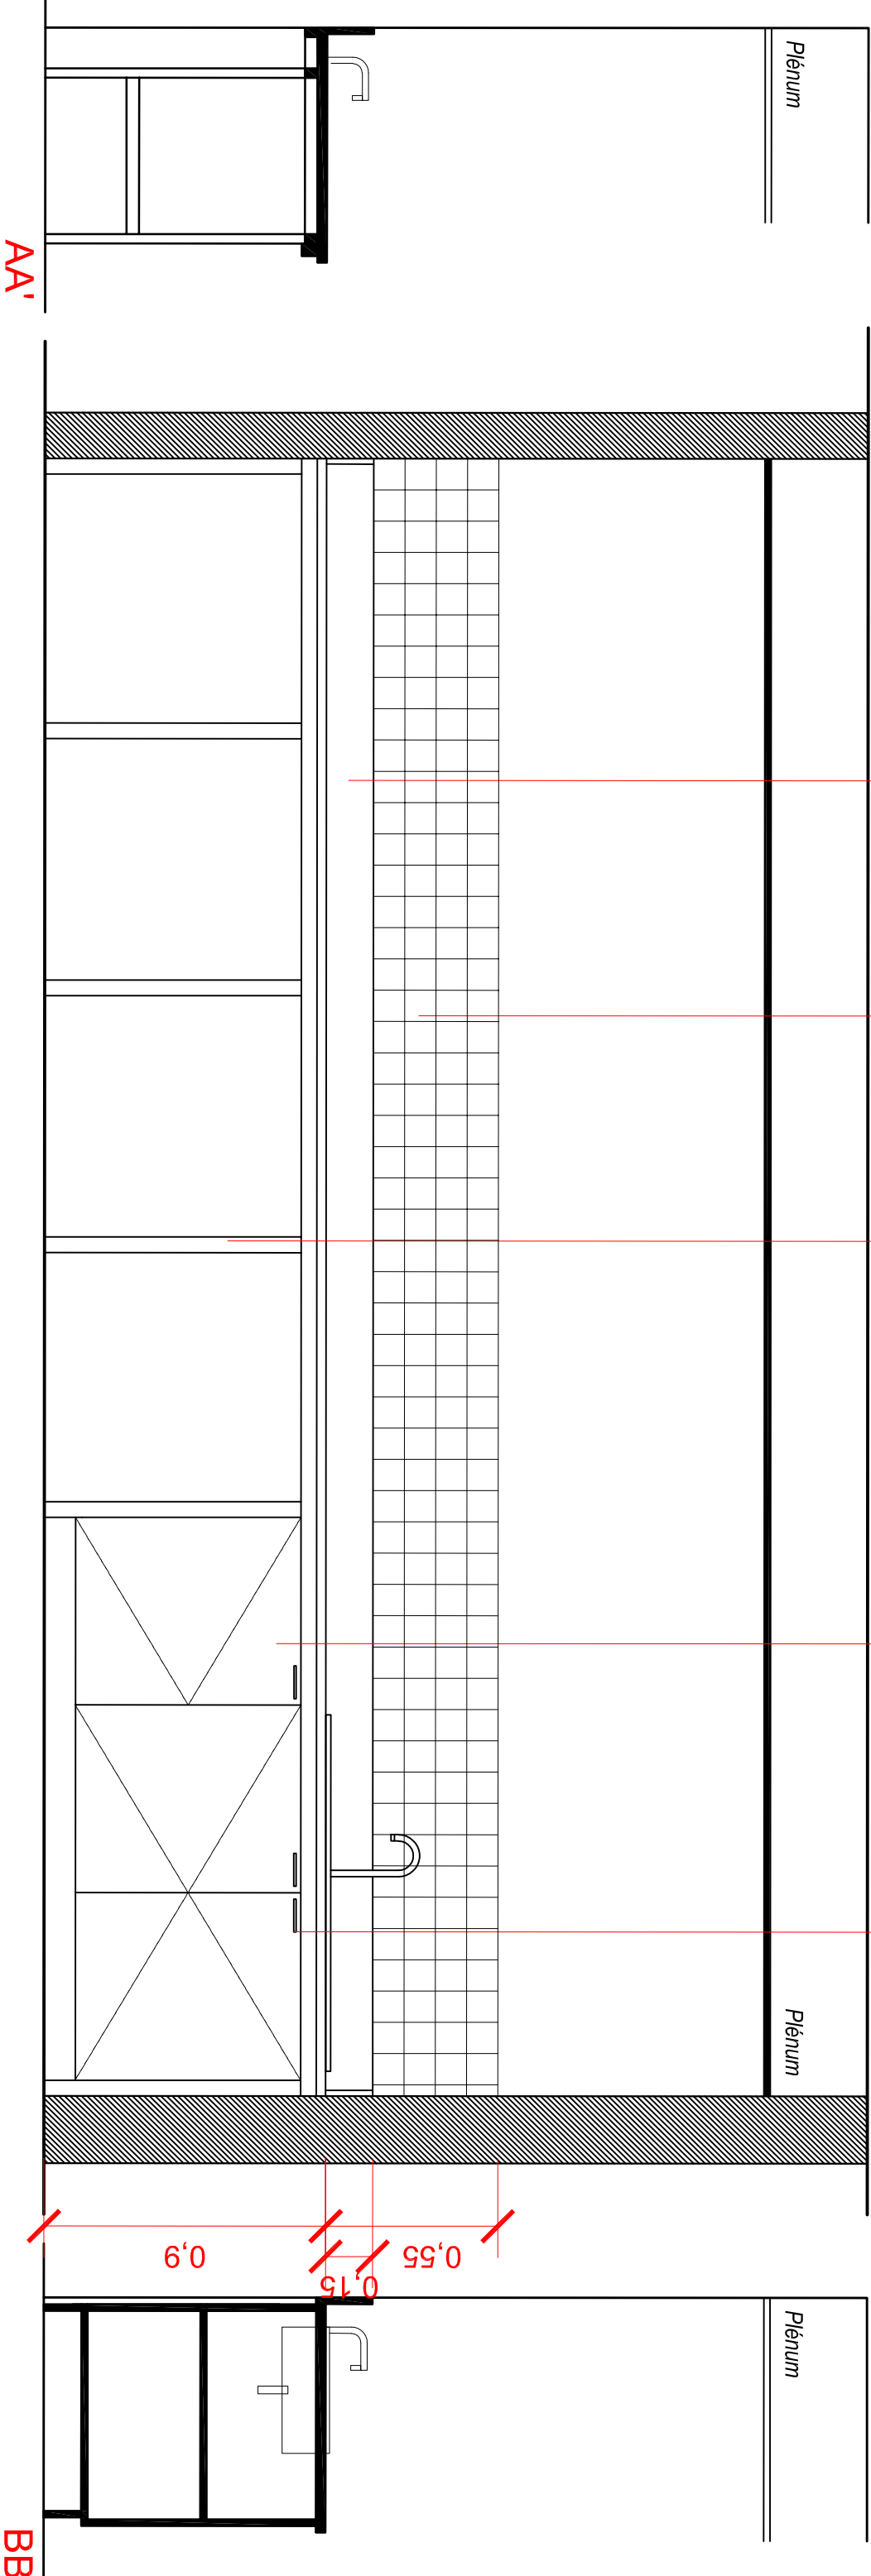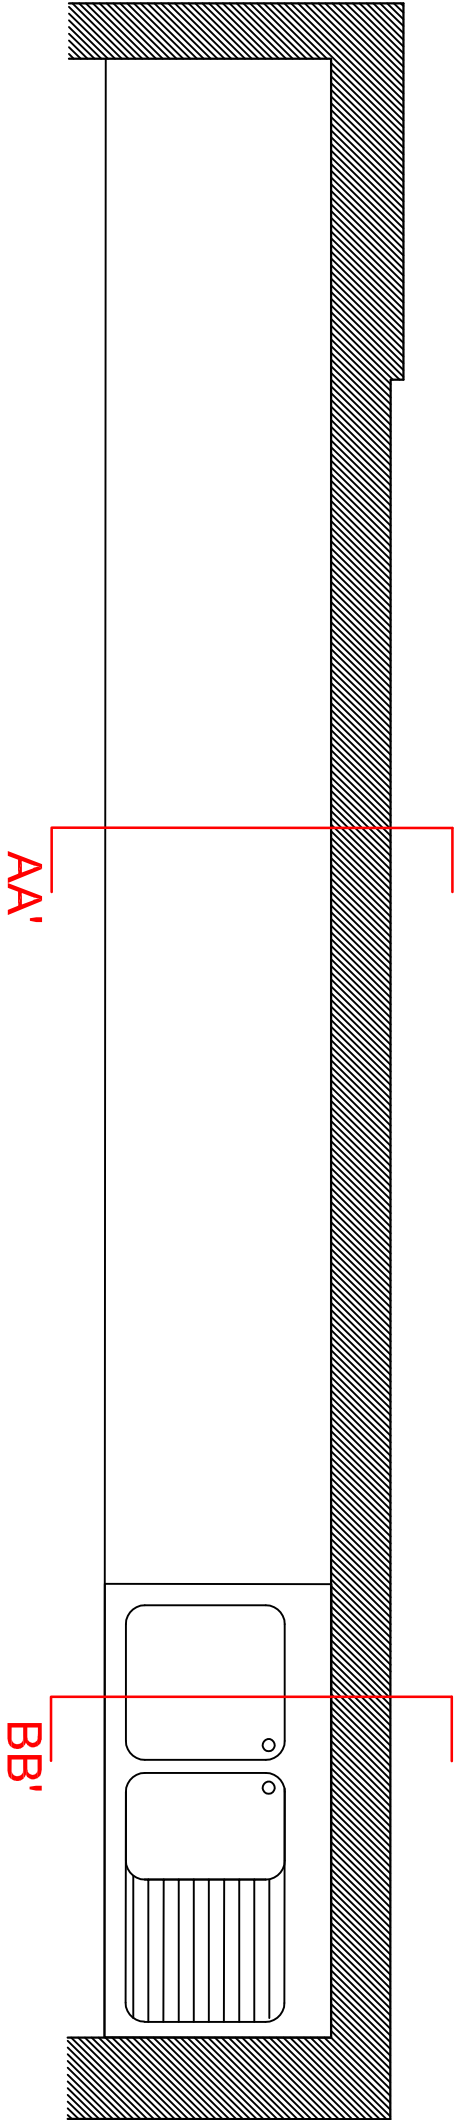





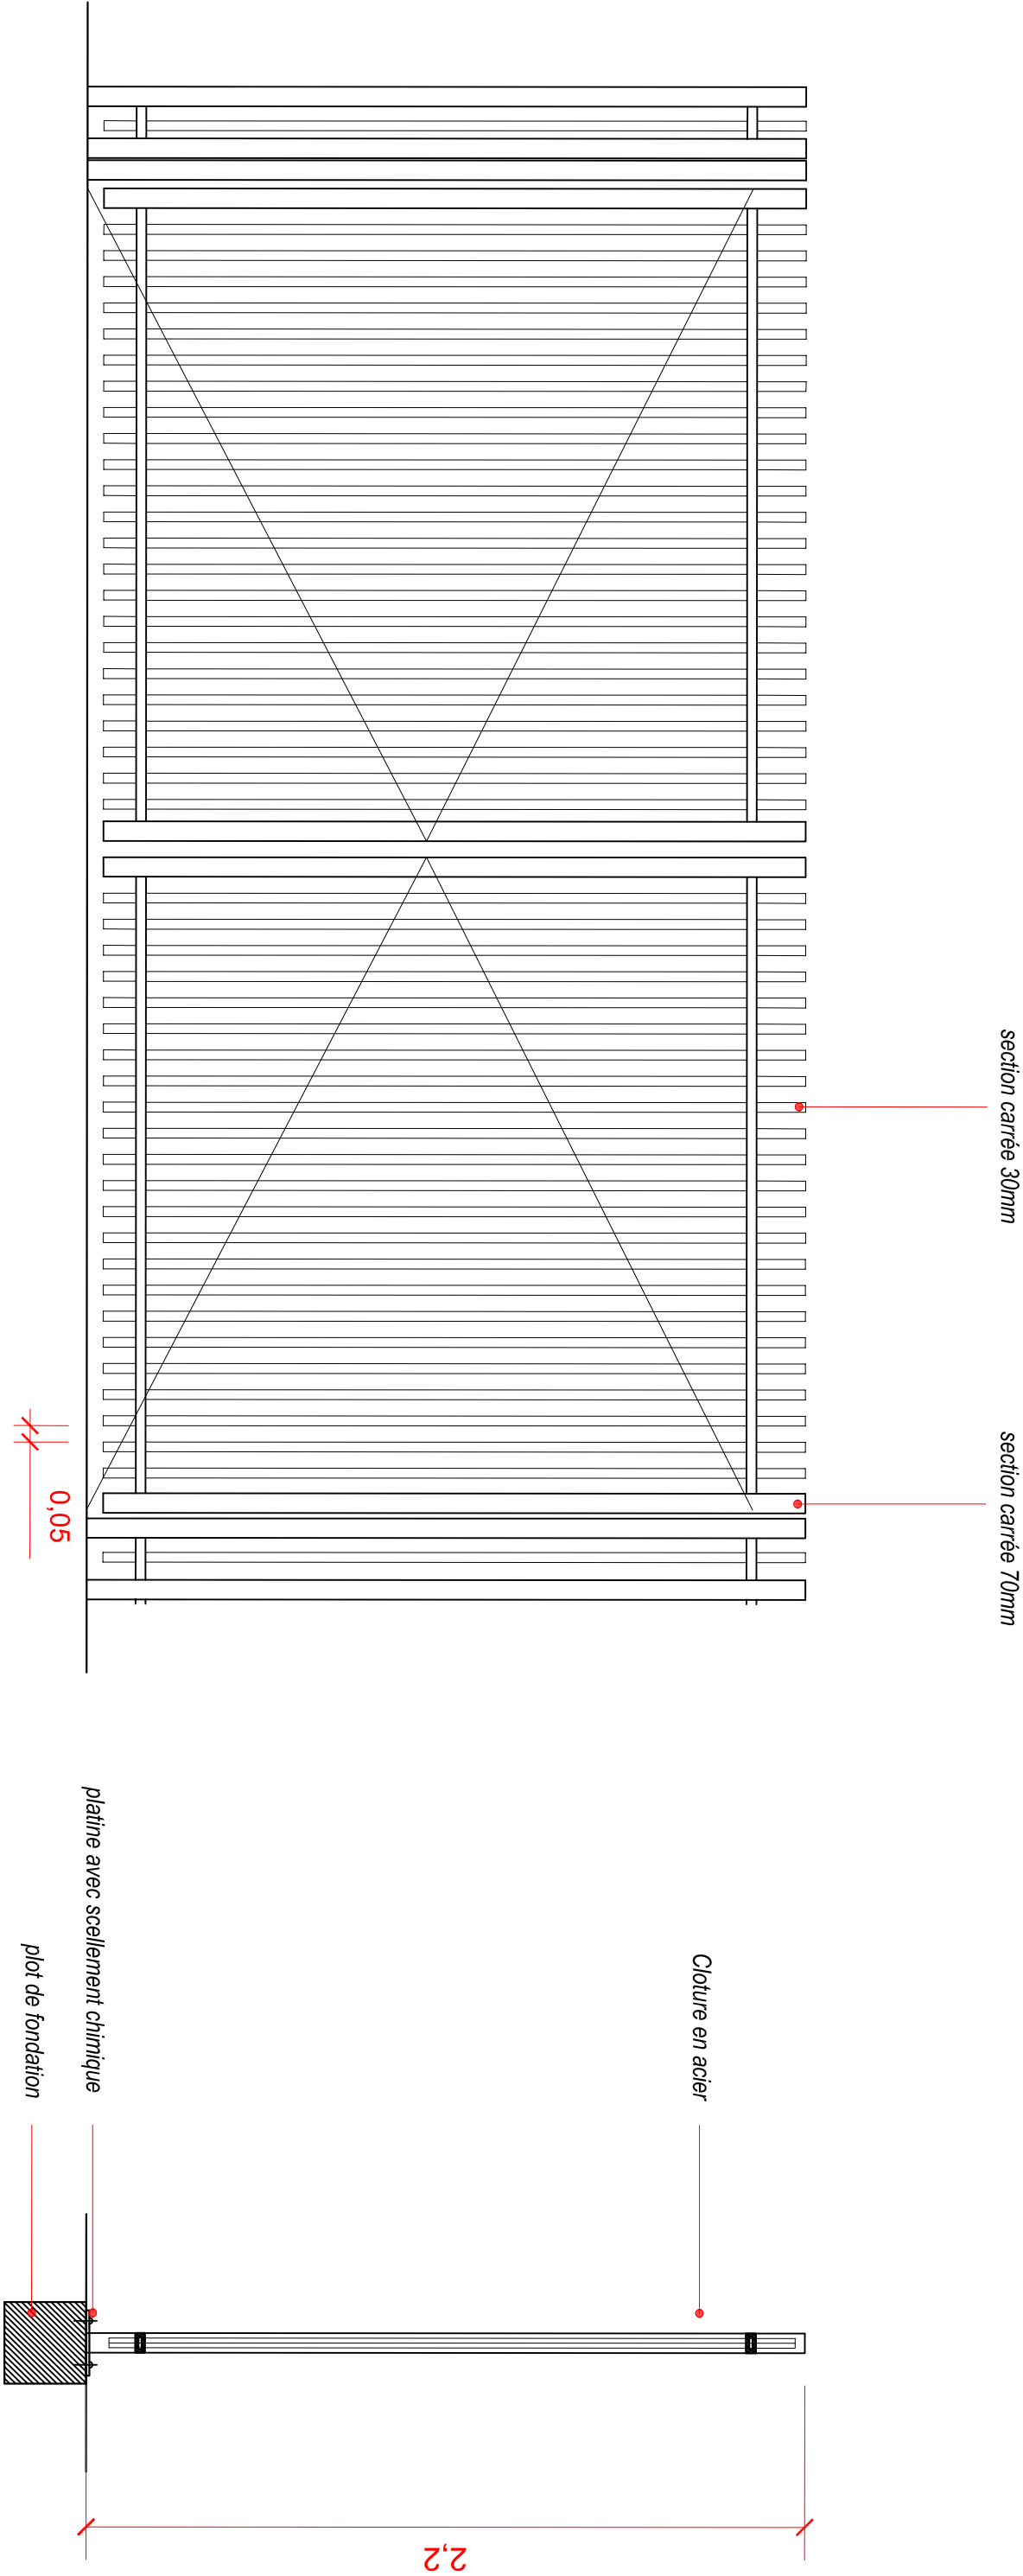


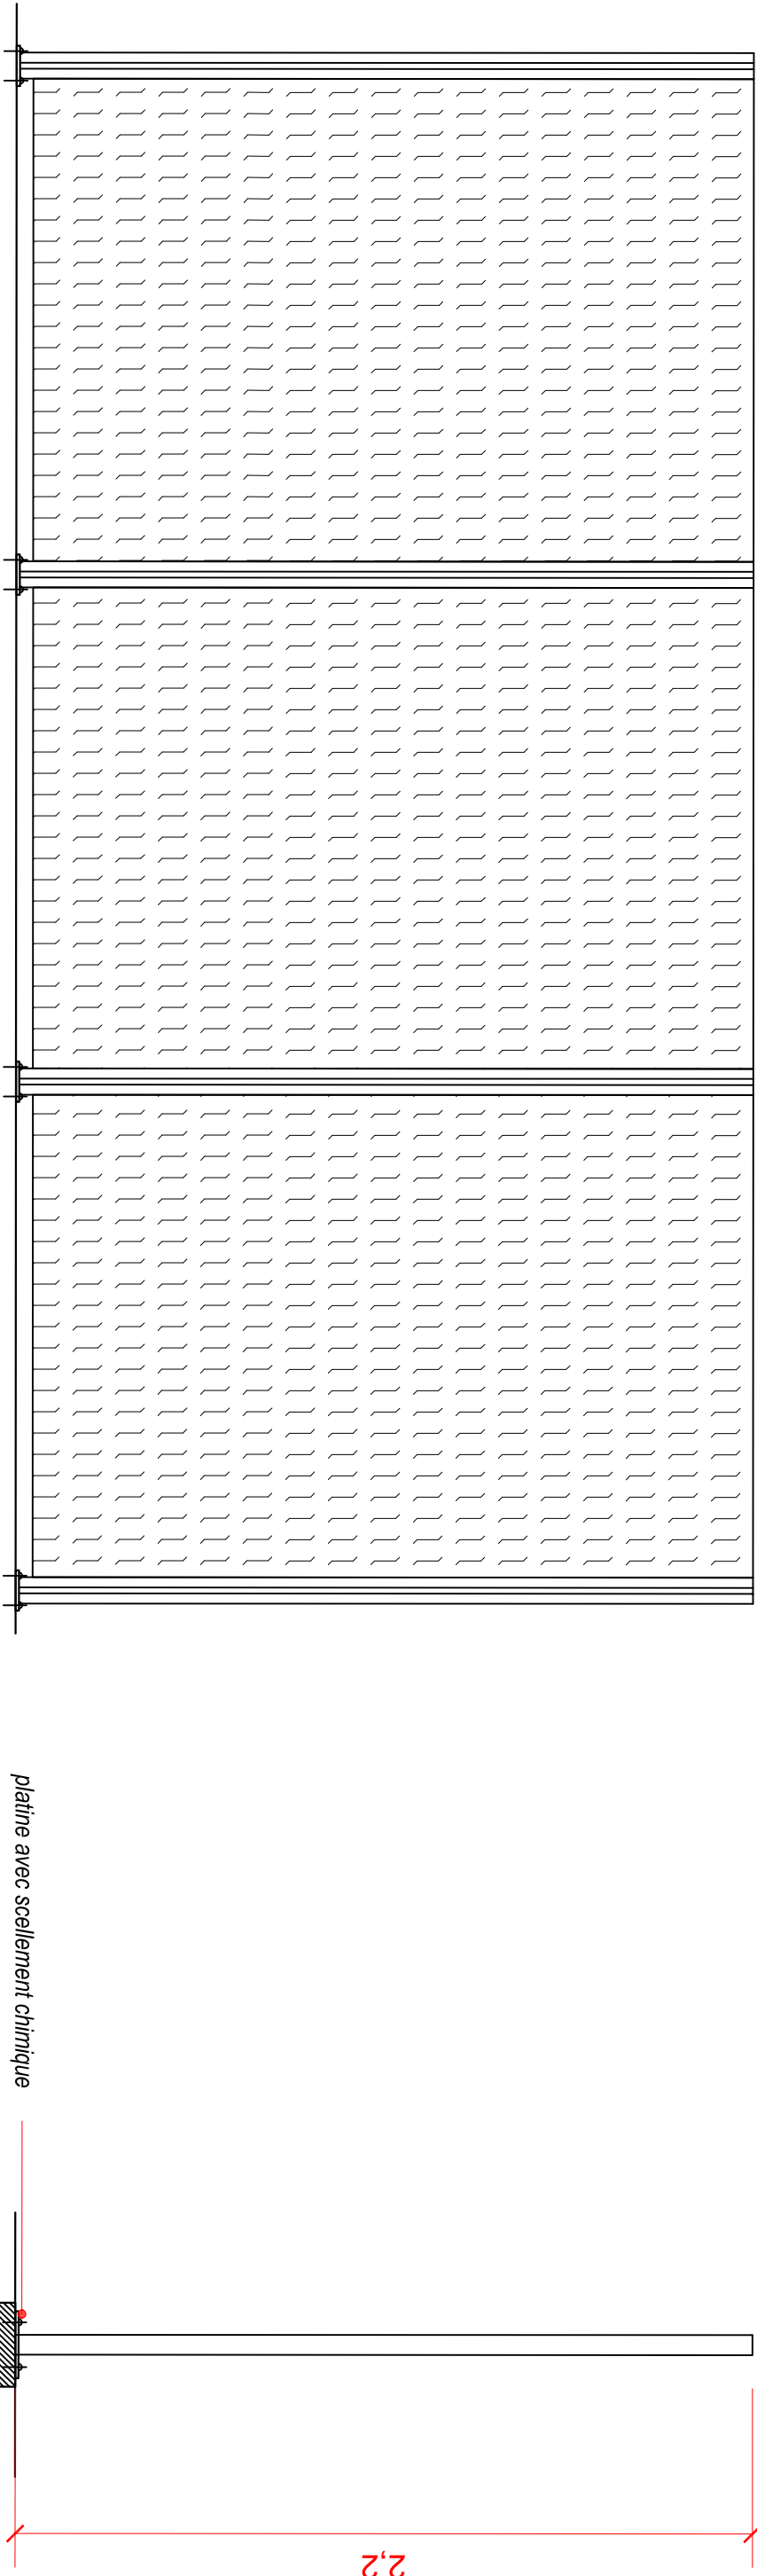



EXTERIEUR (logements)

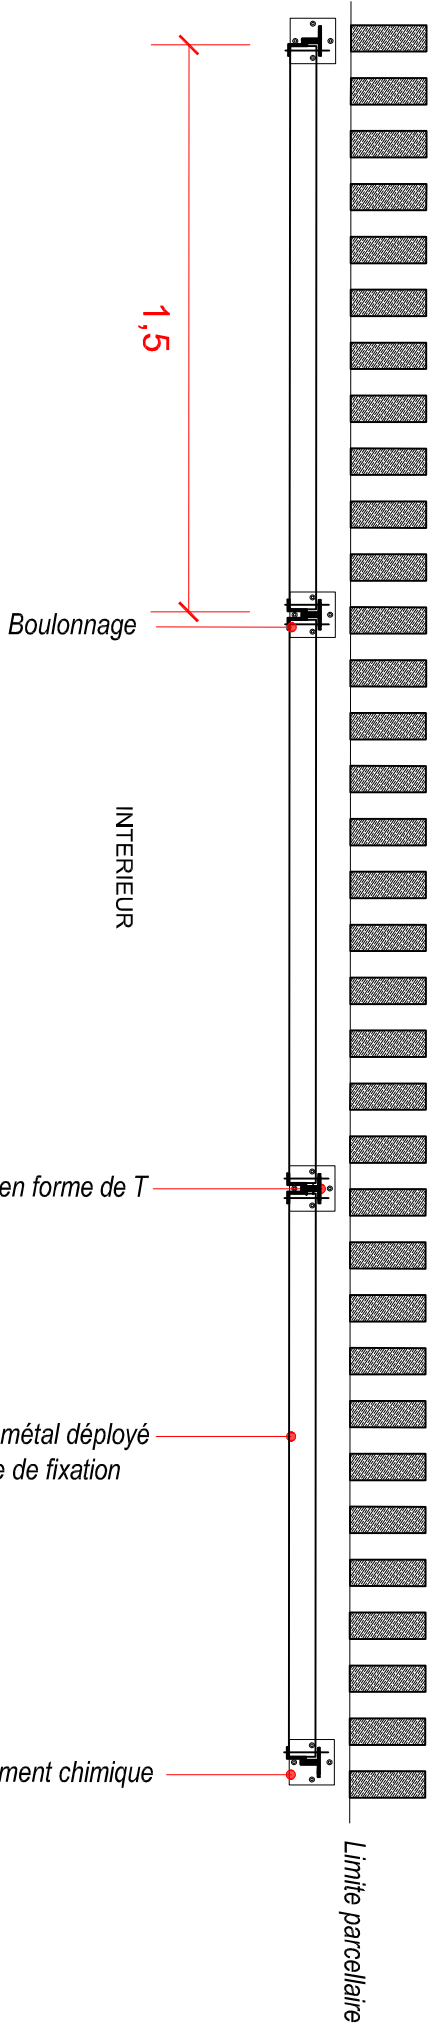

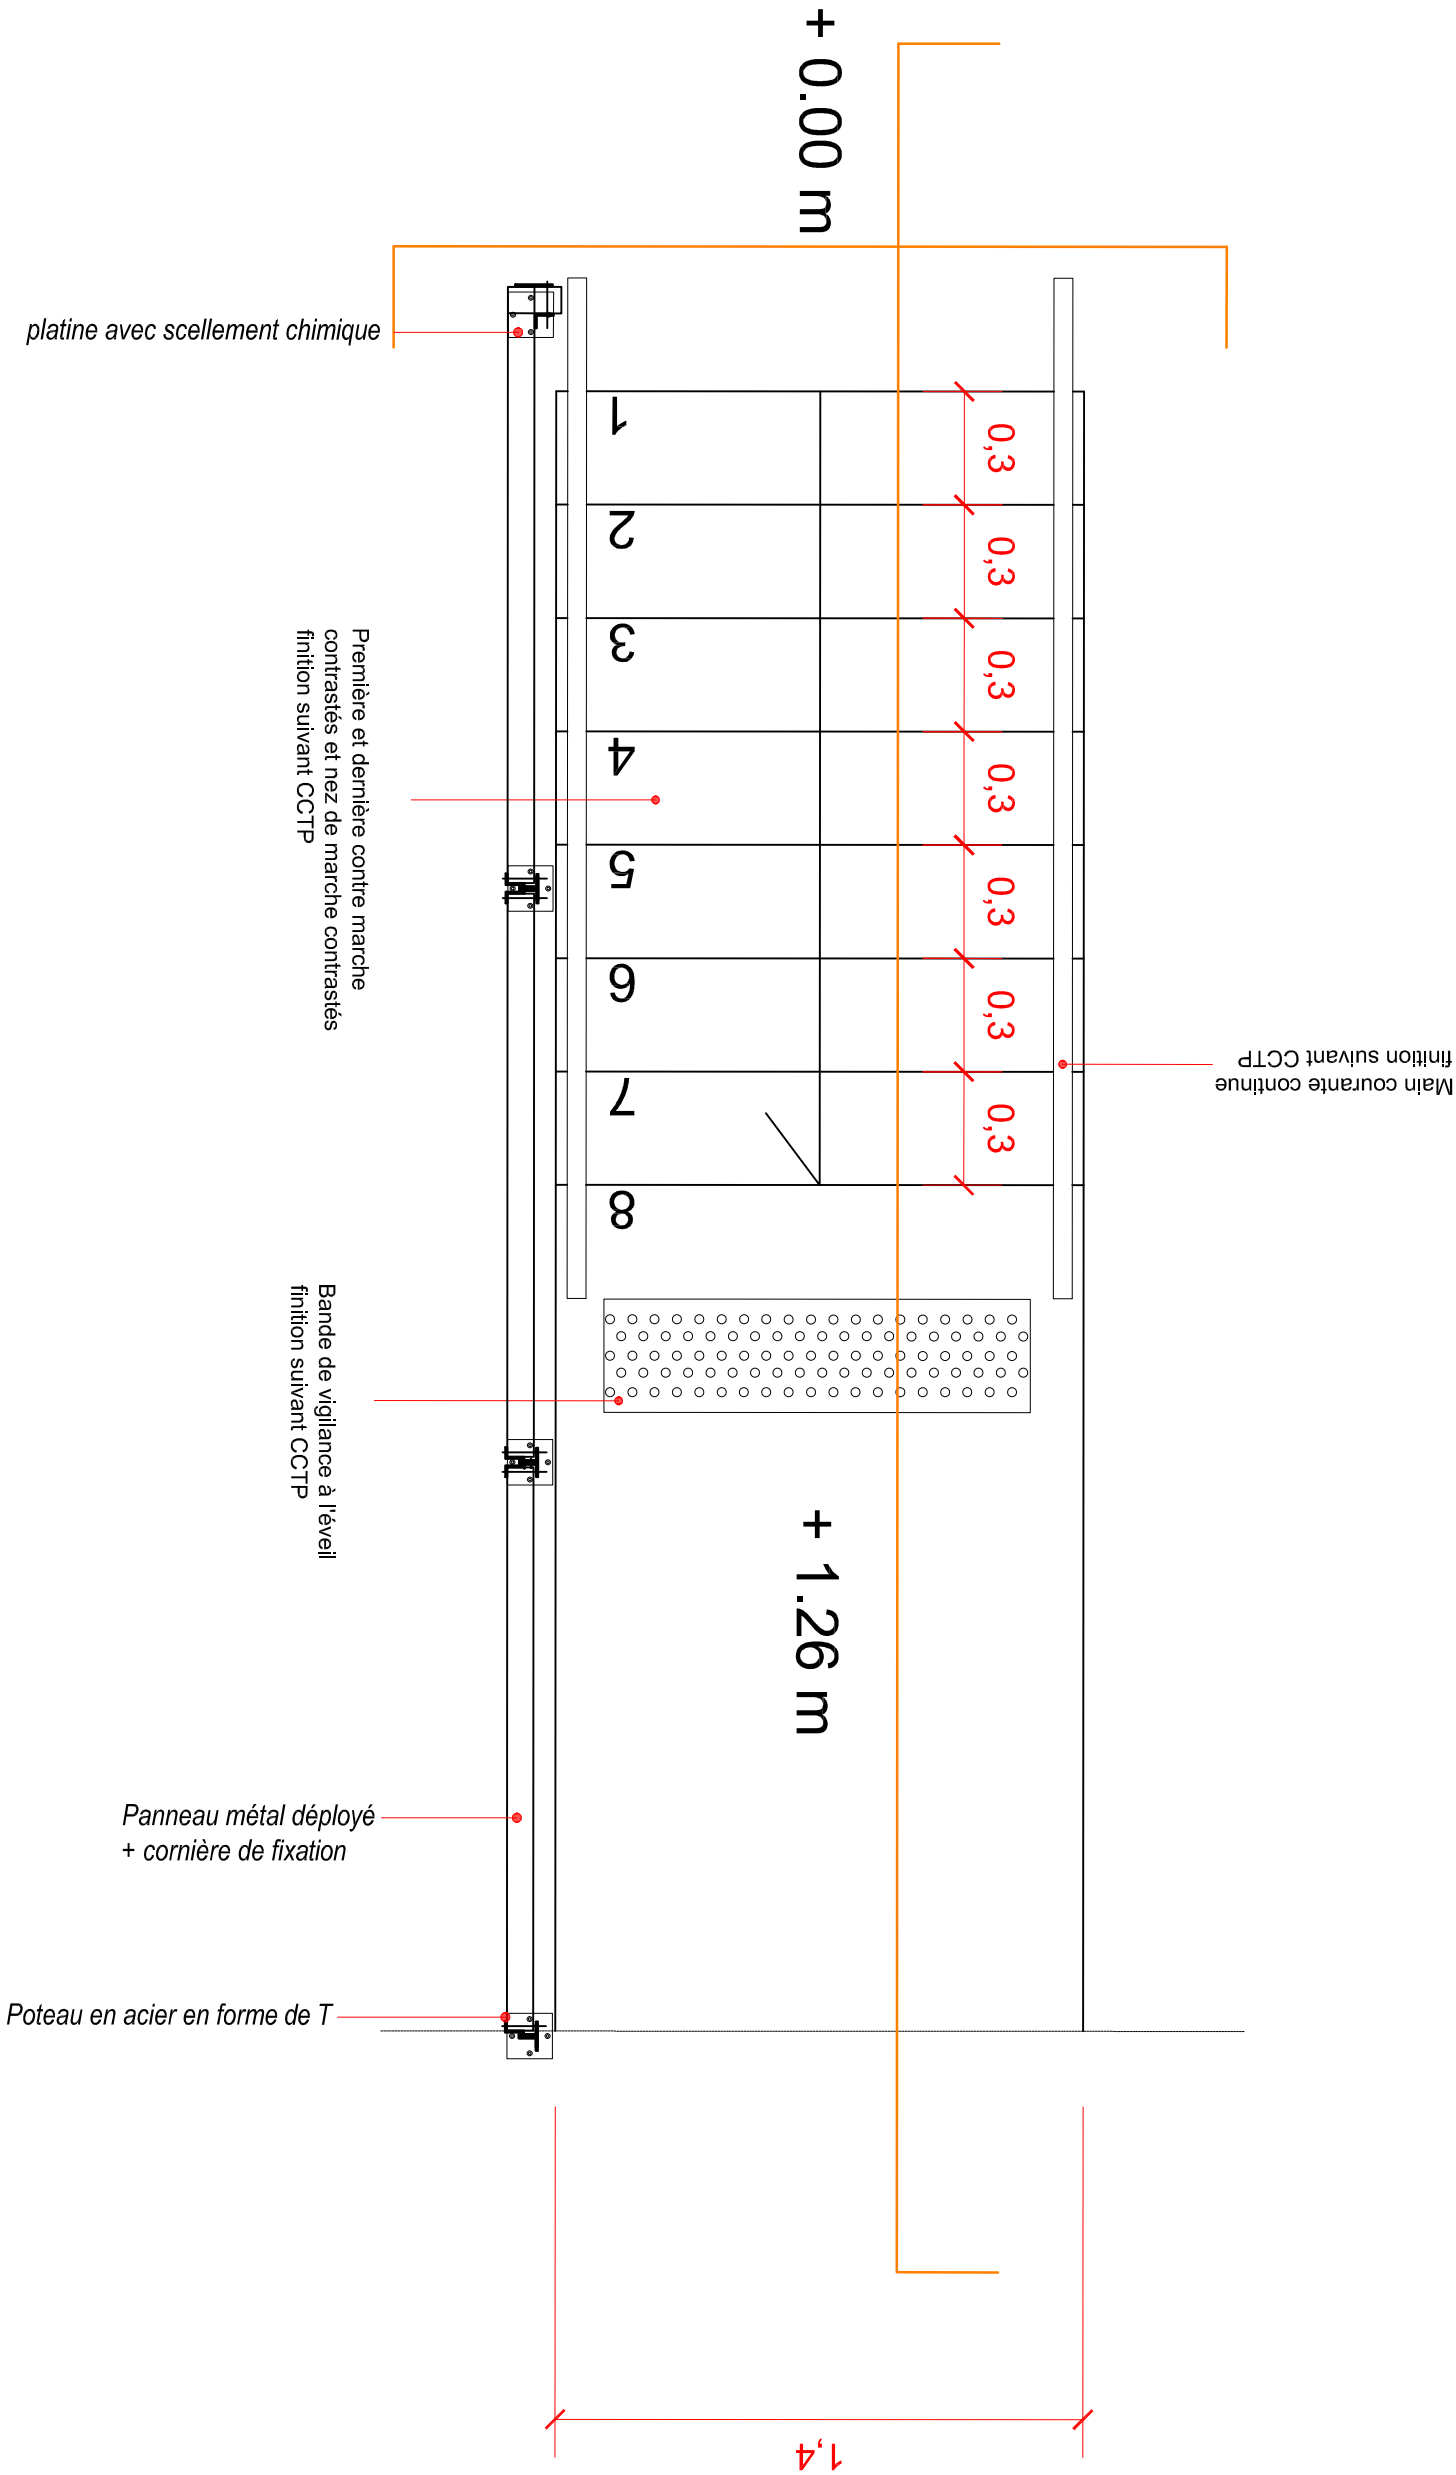

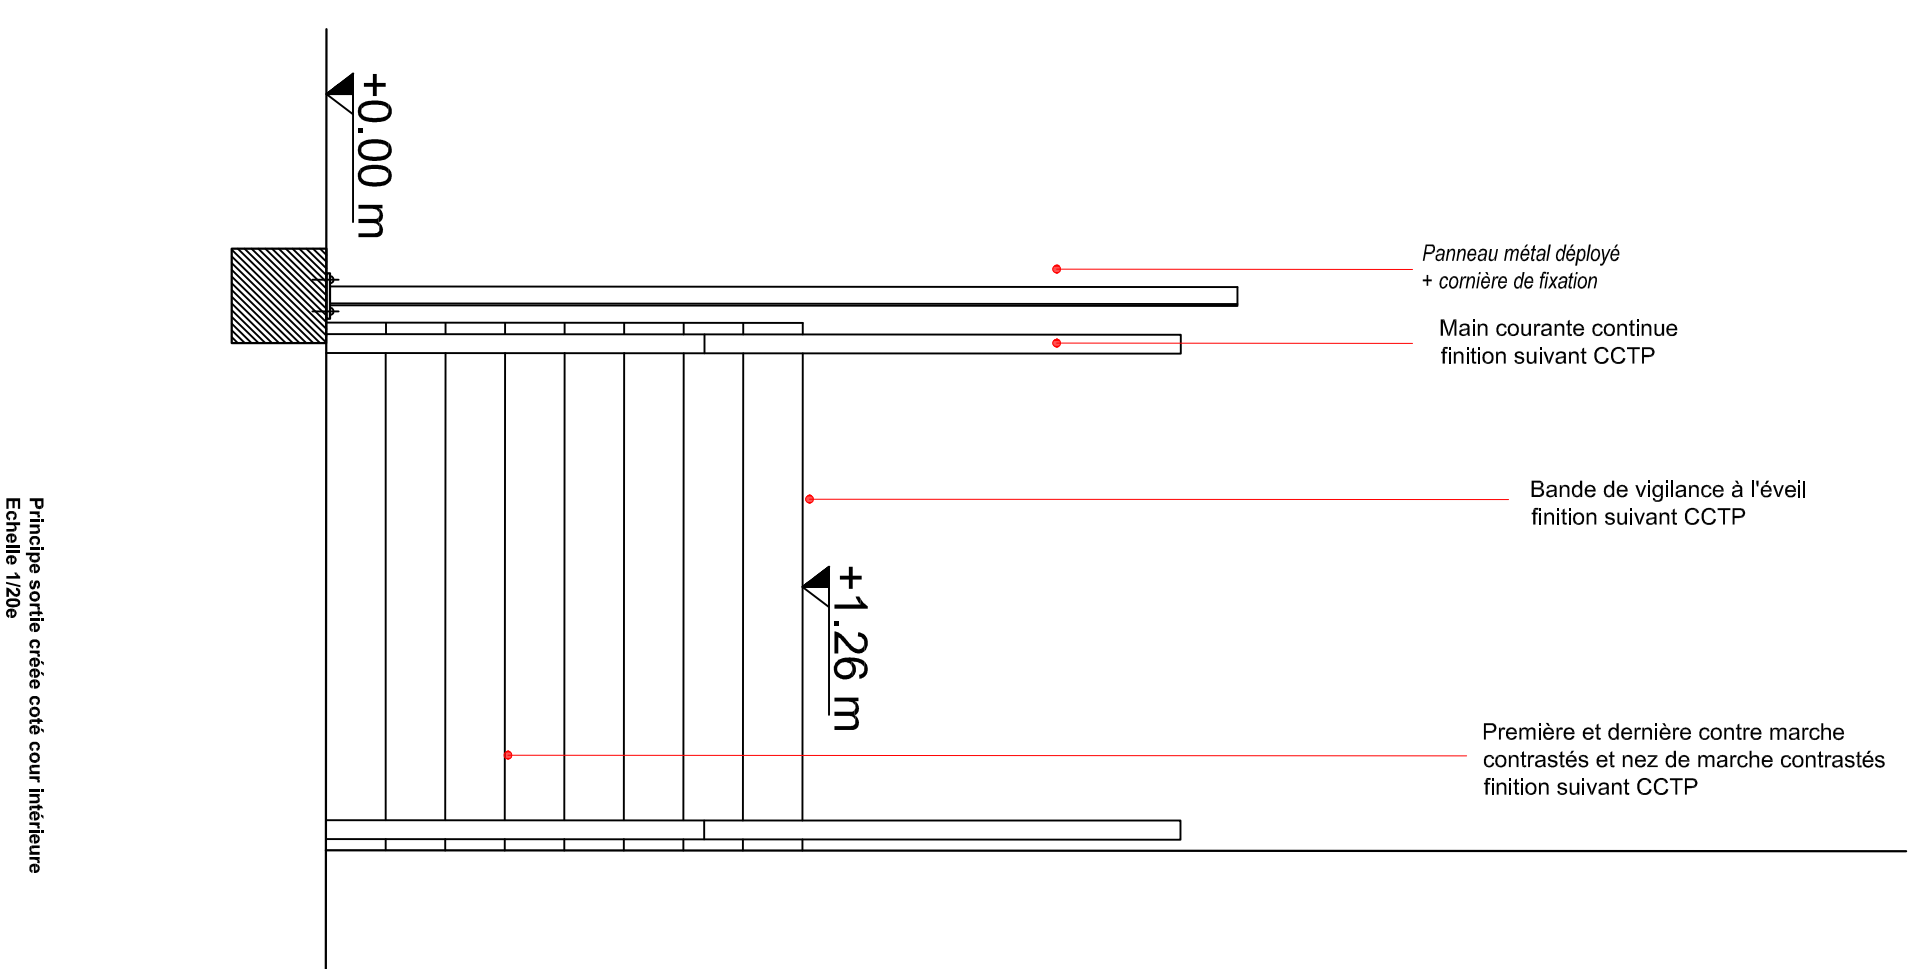


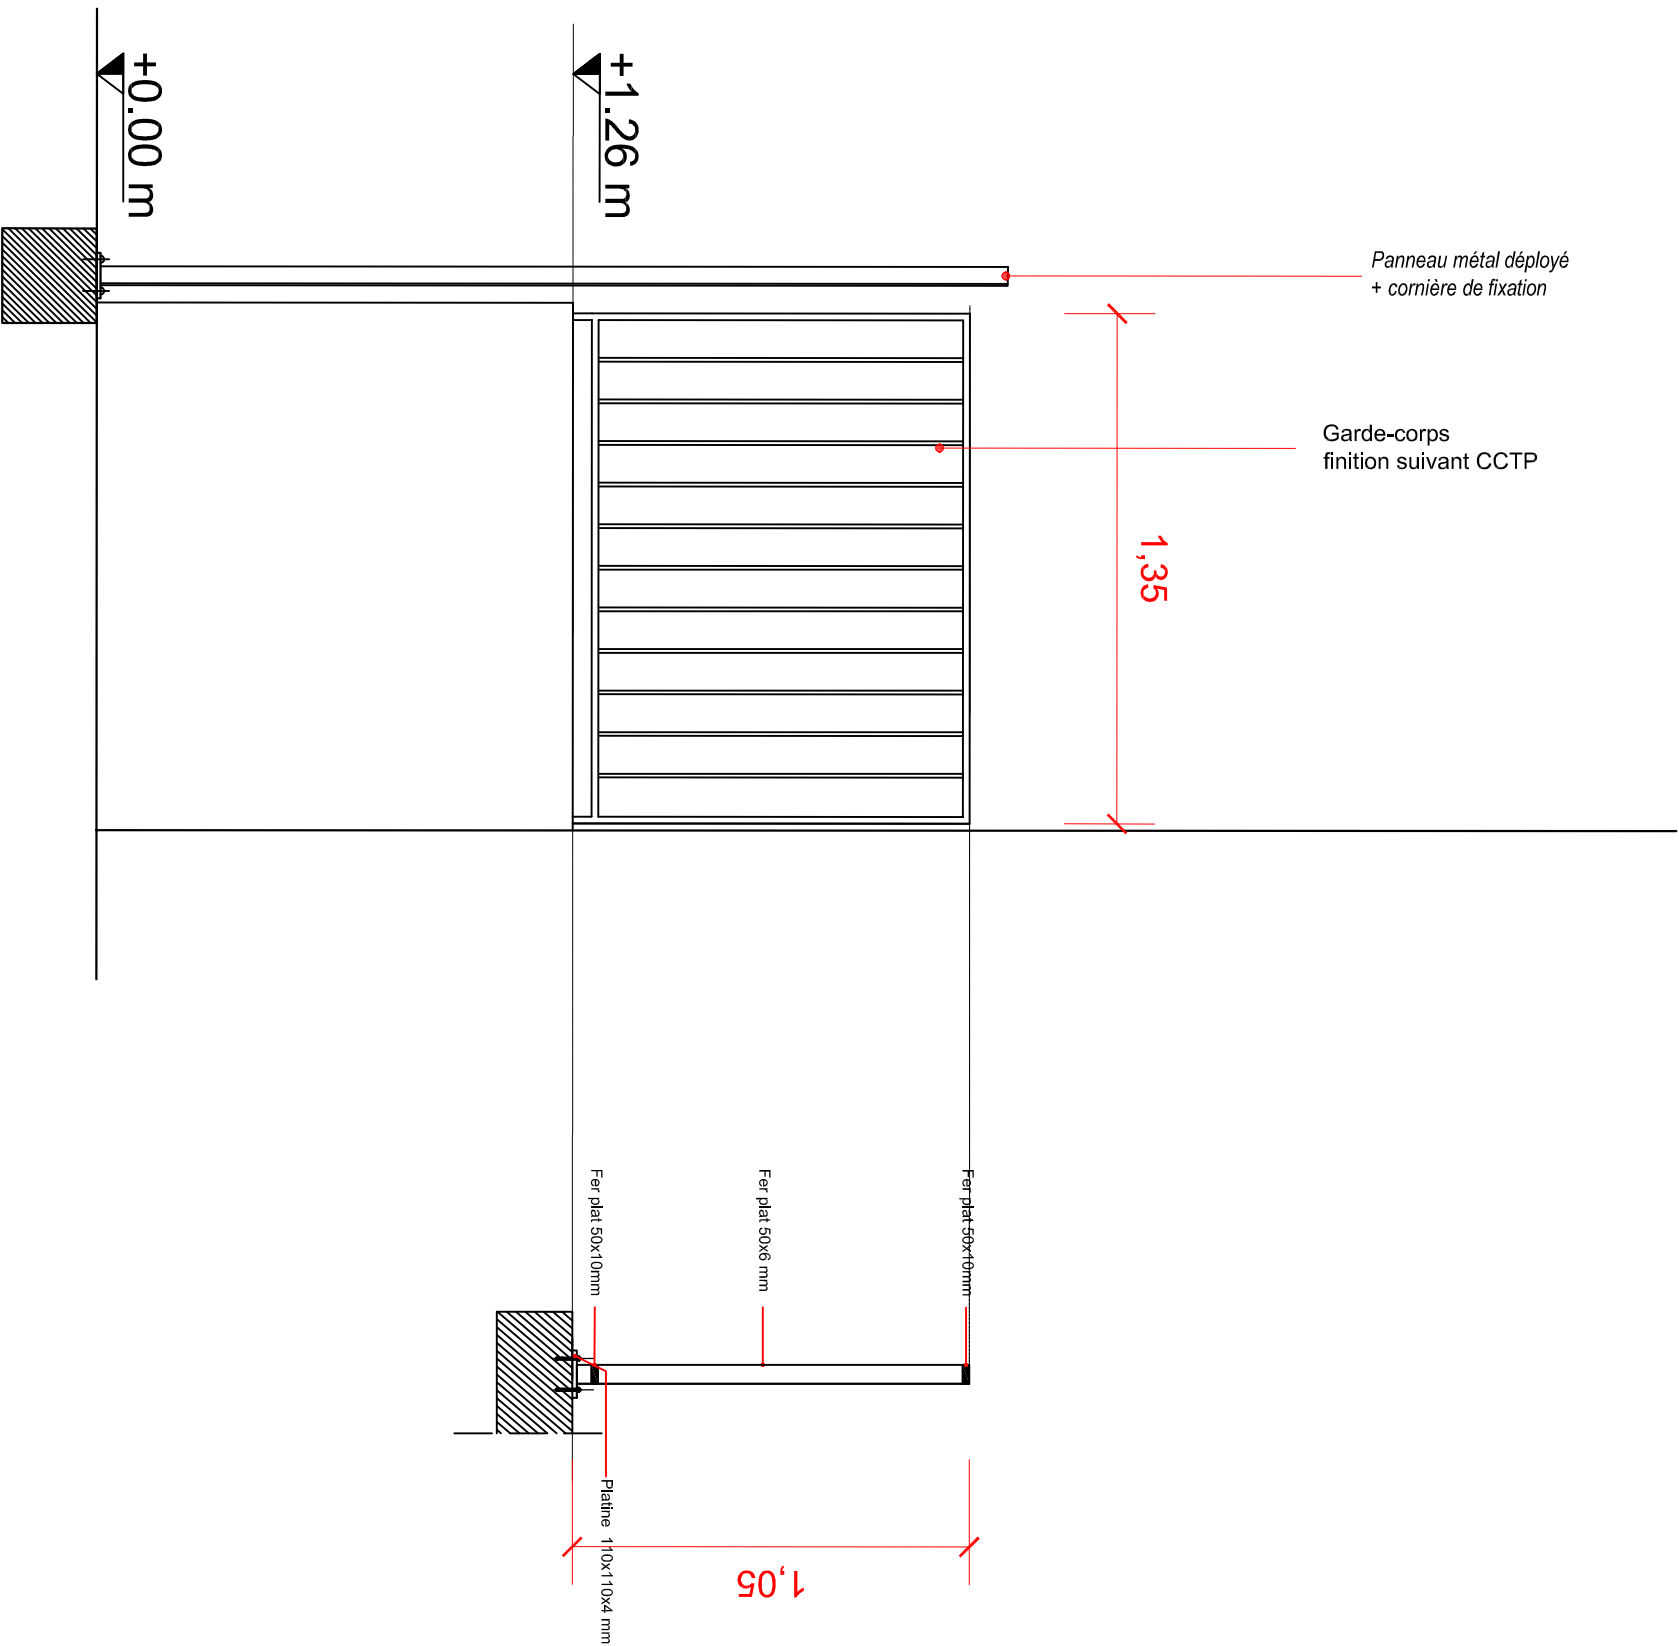


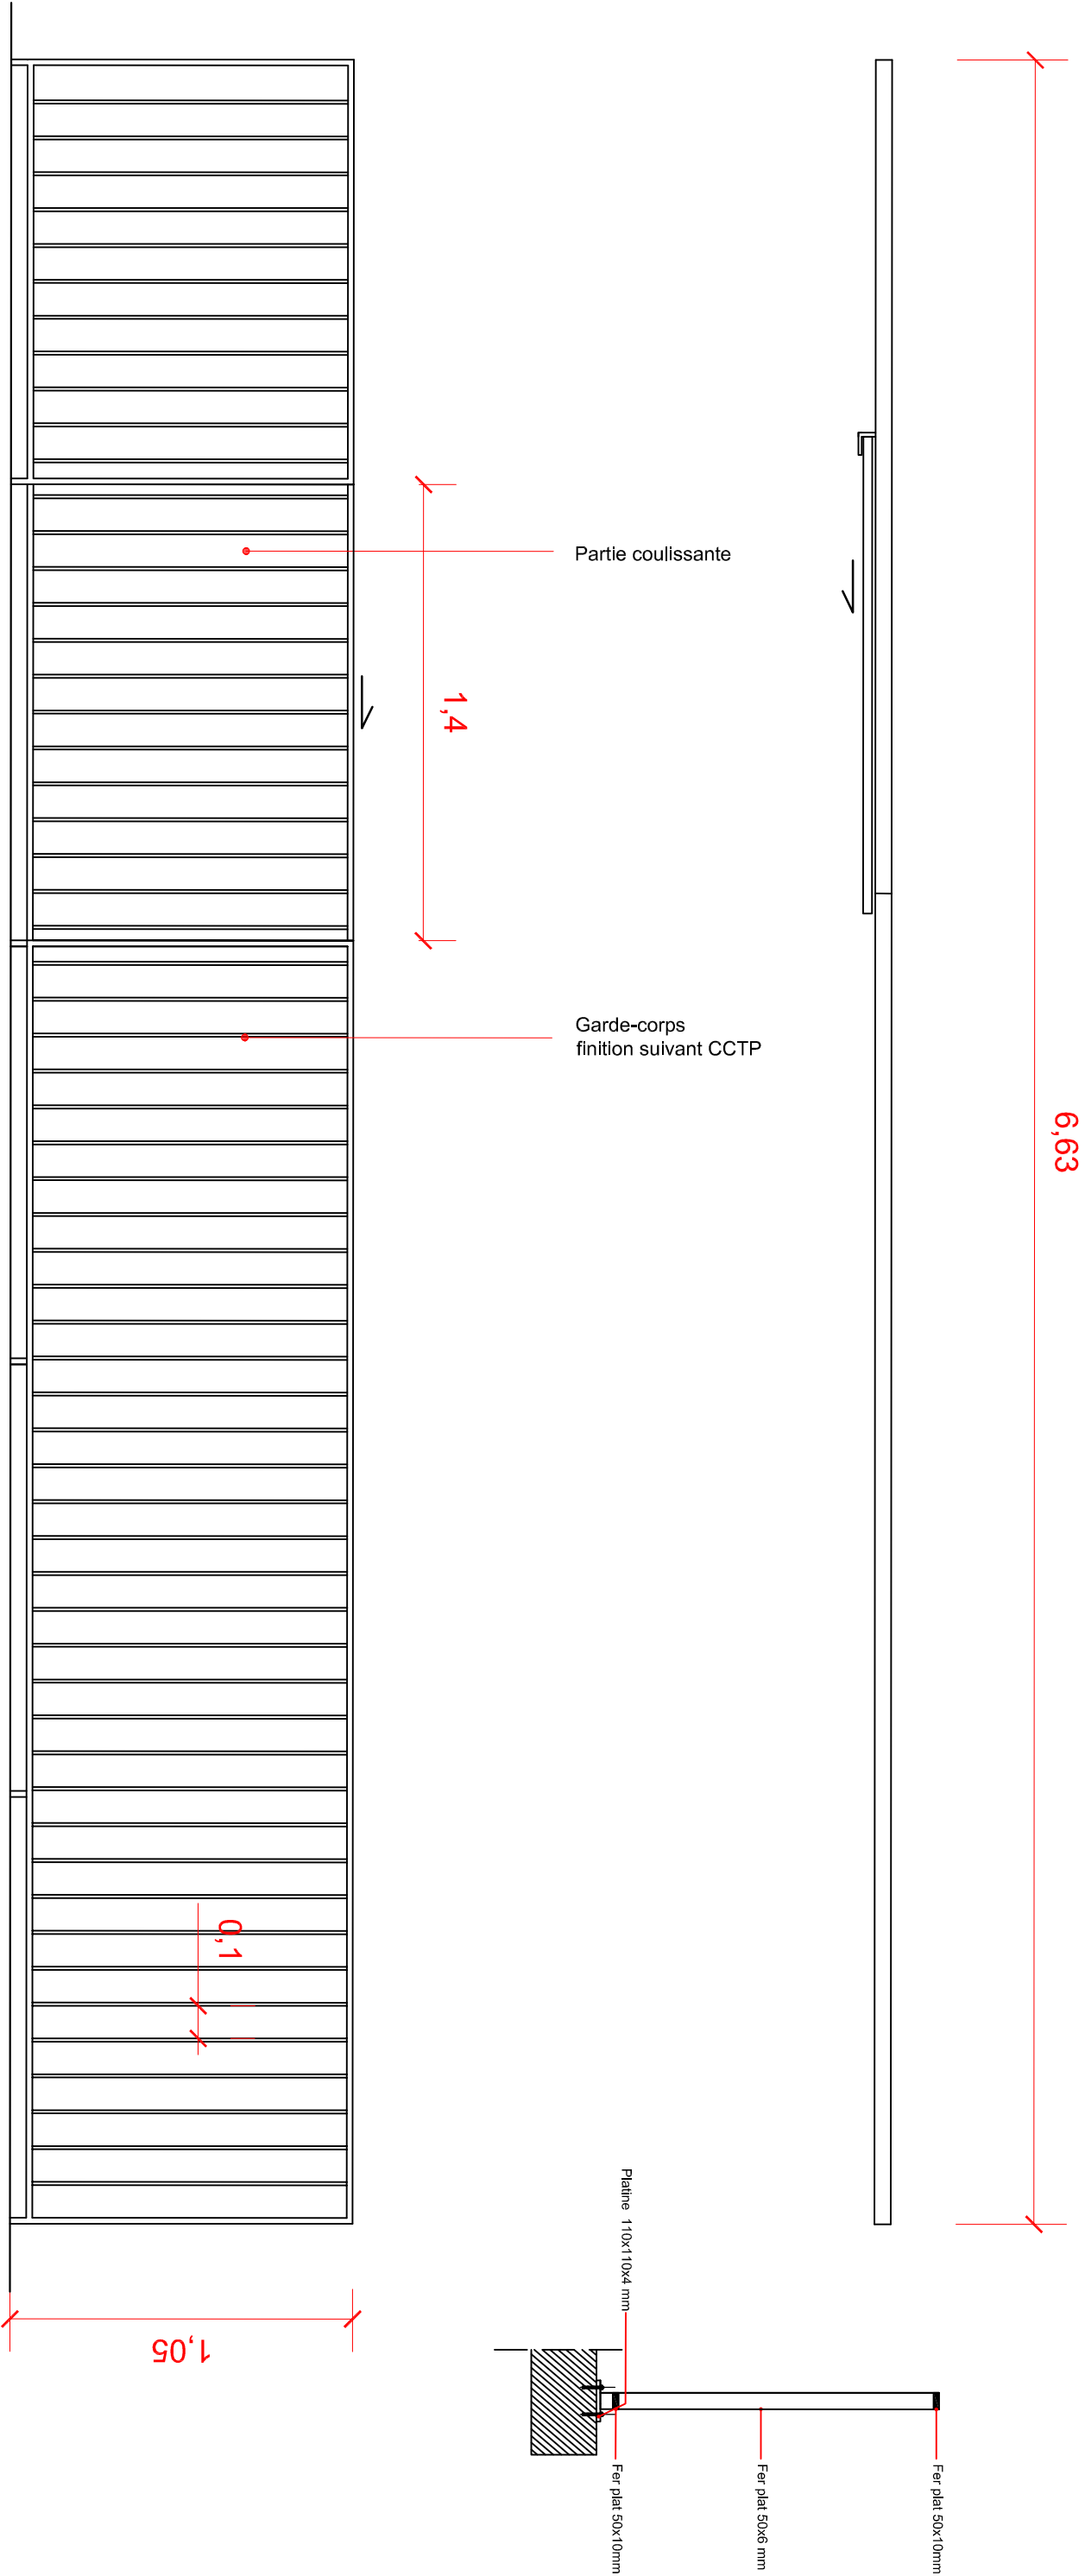







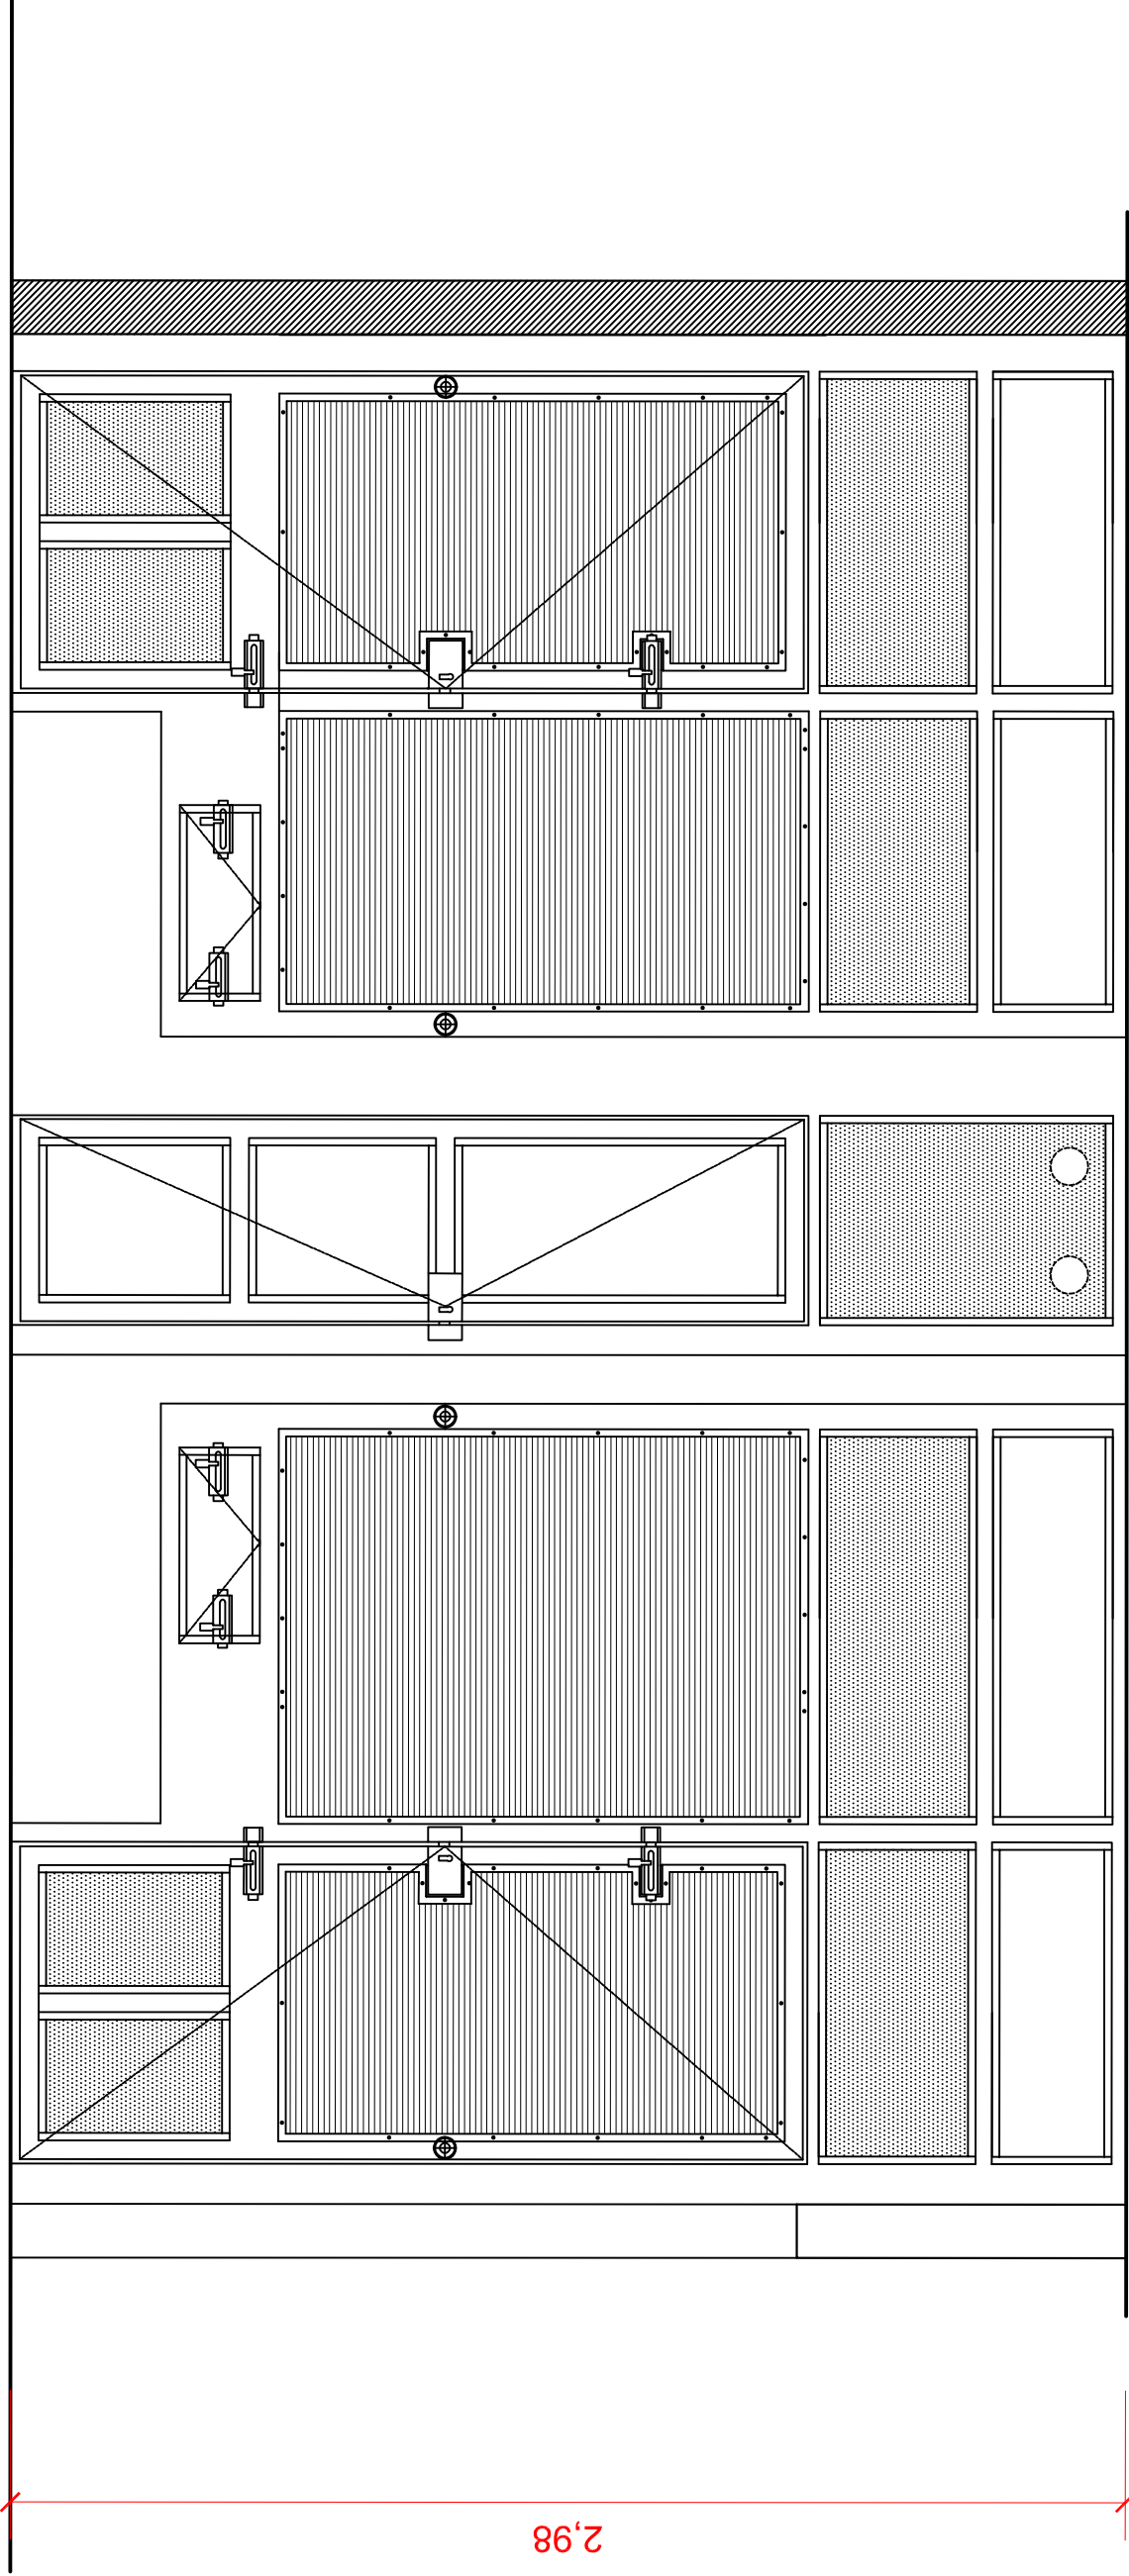


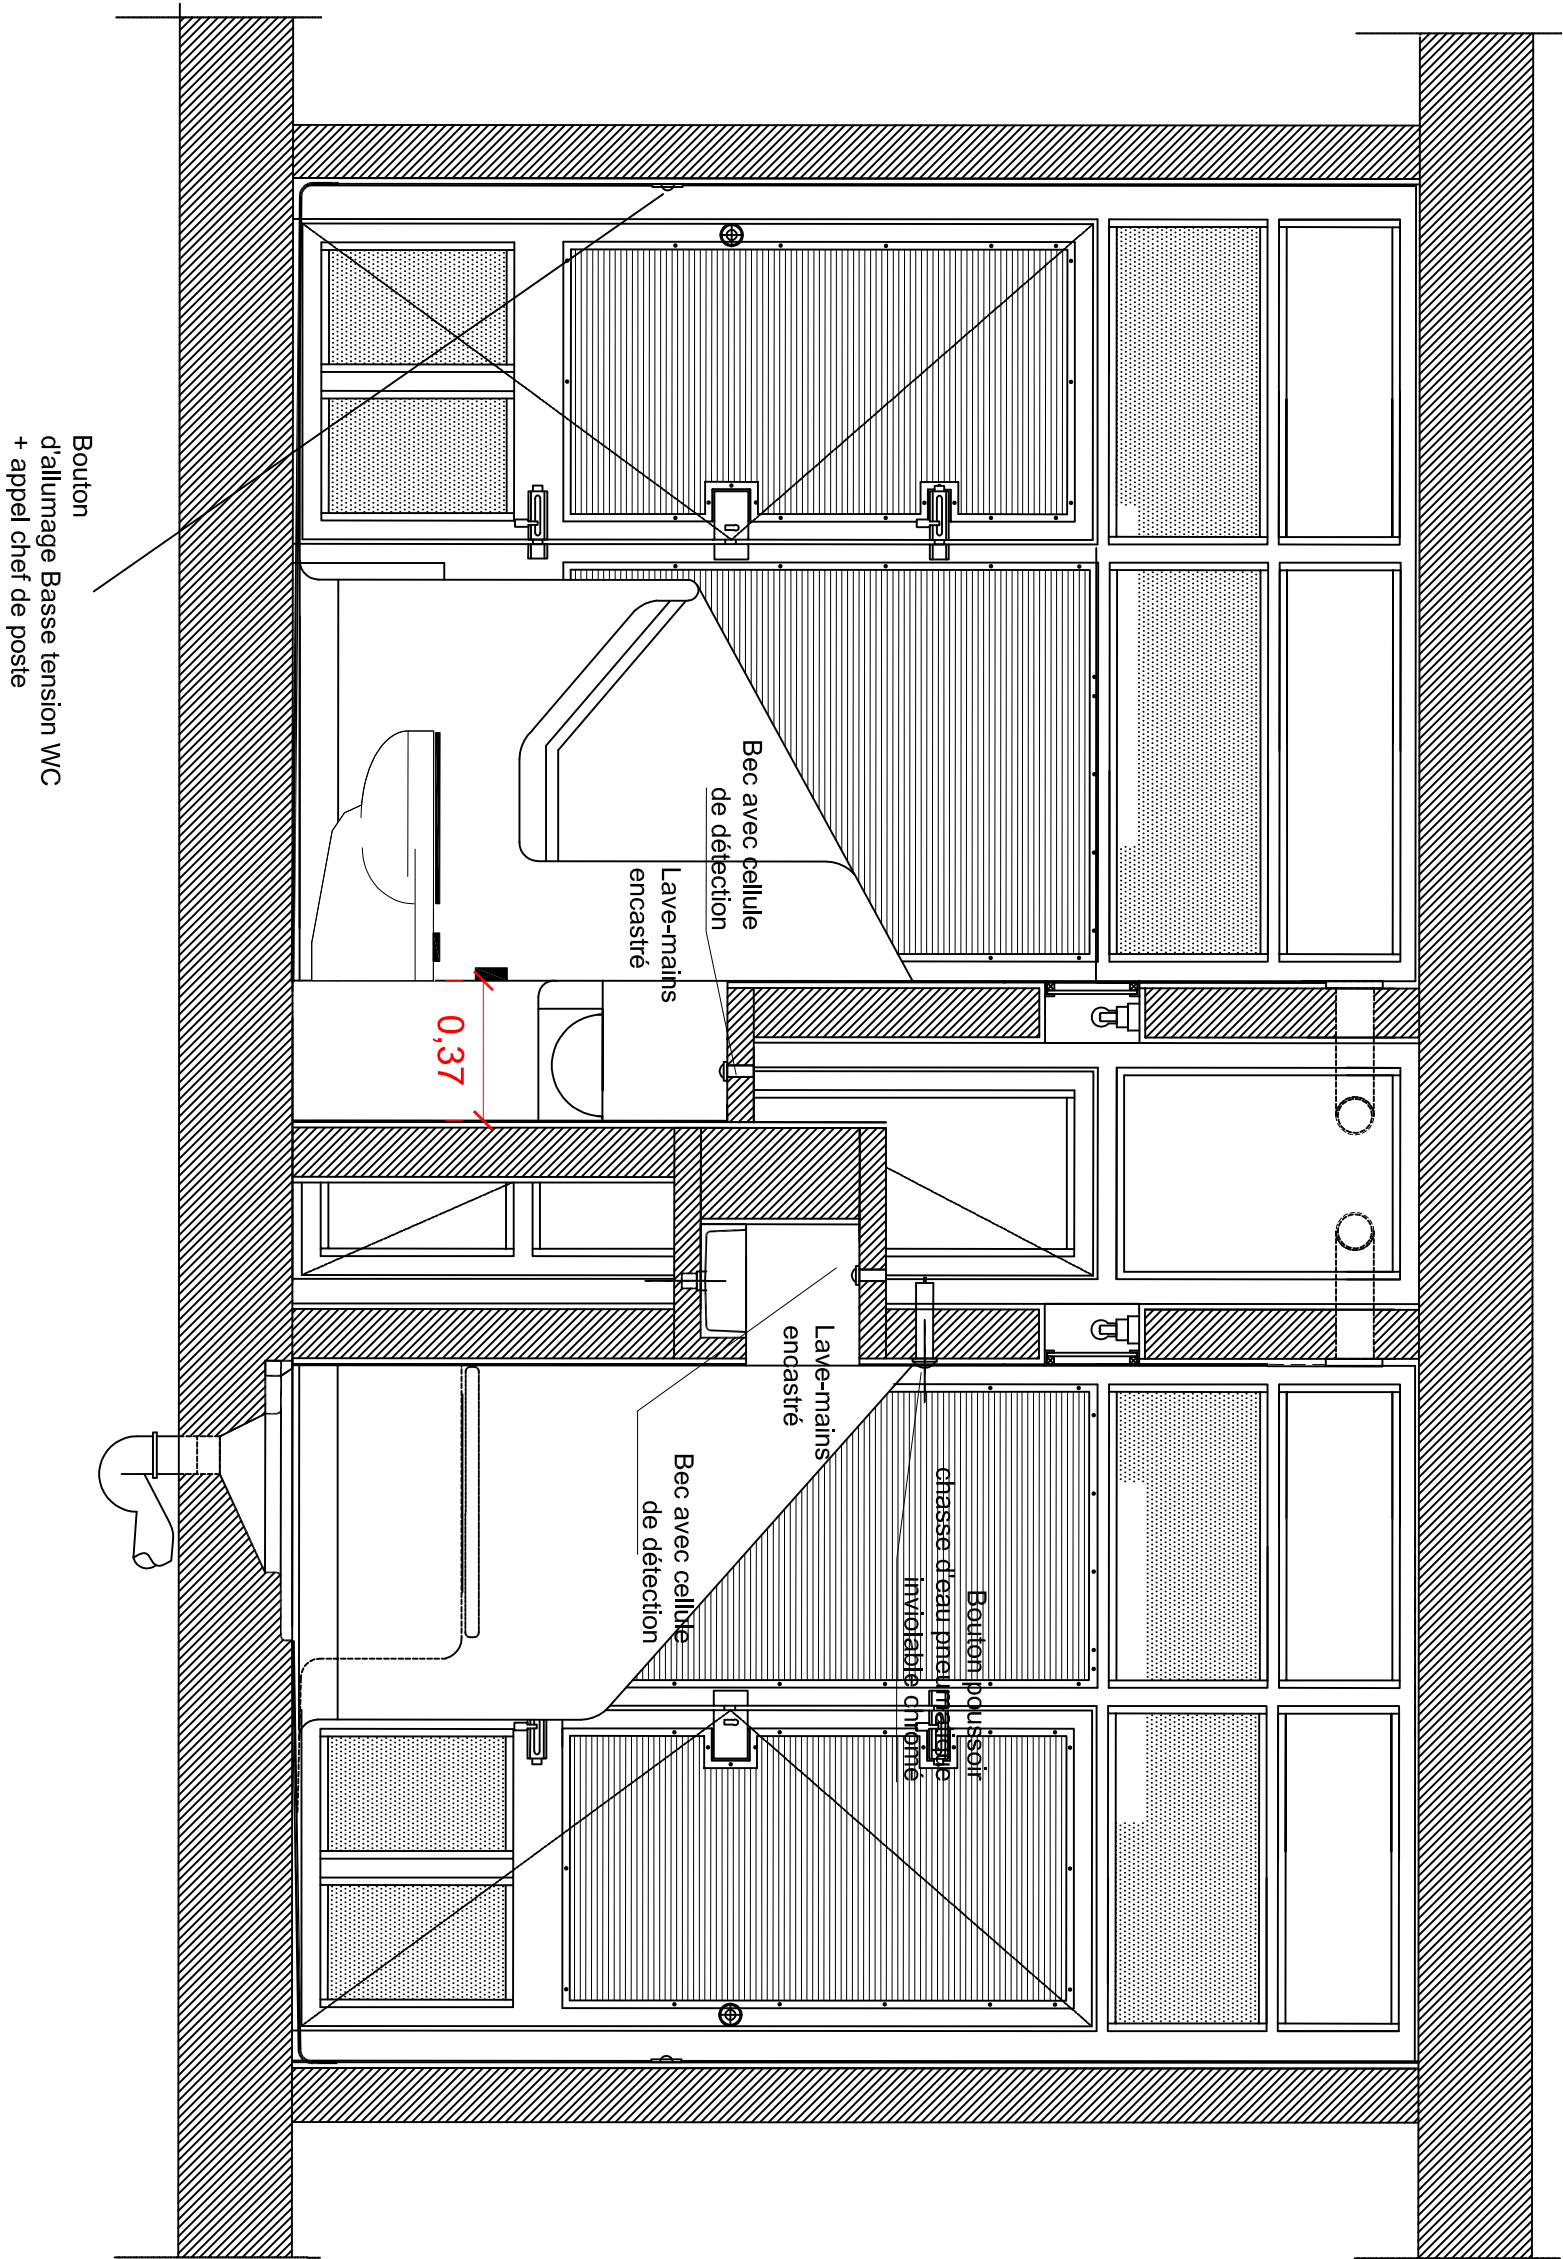

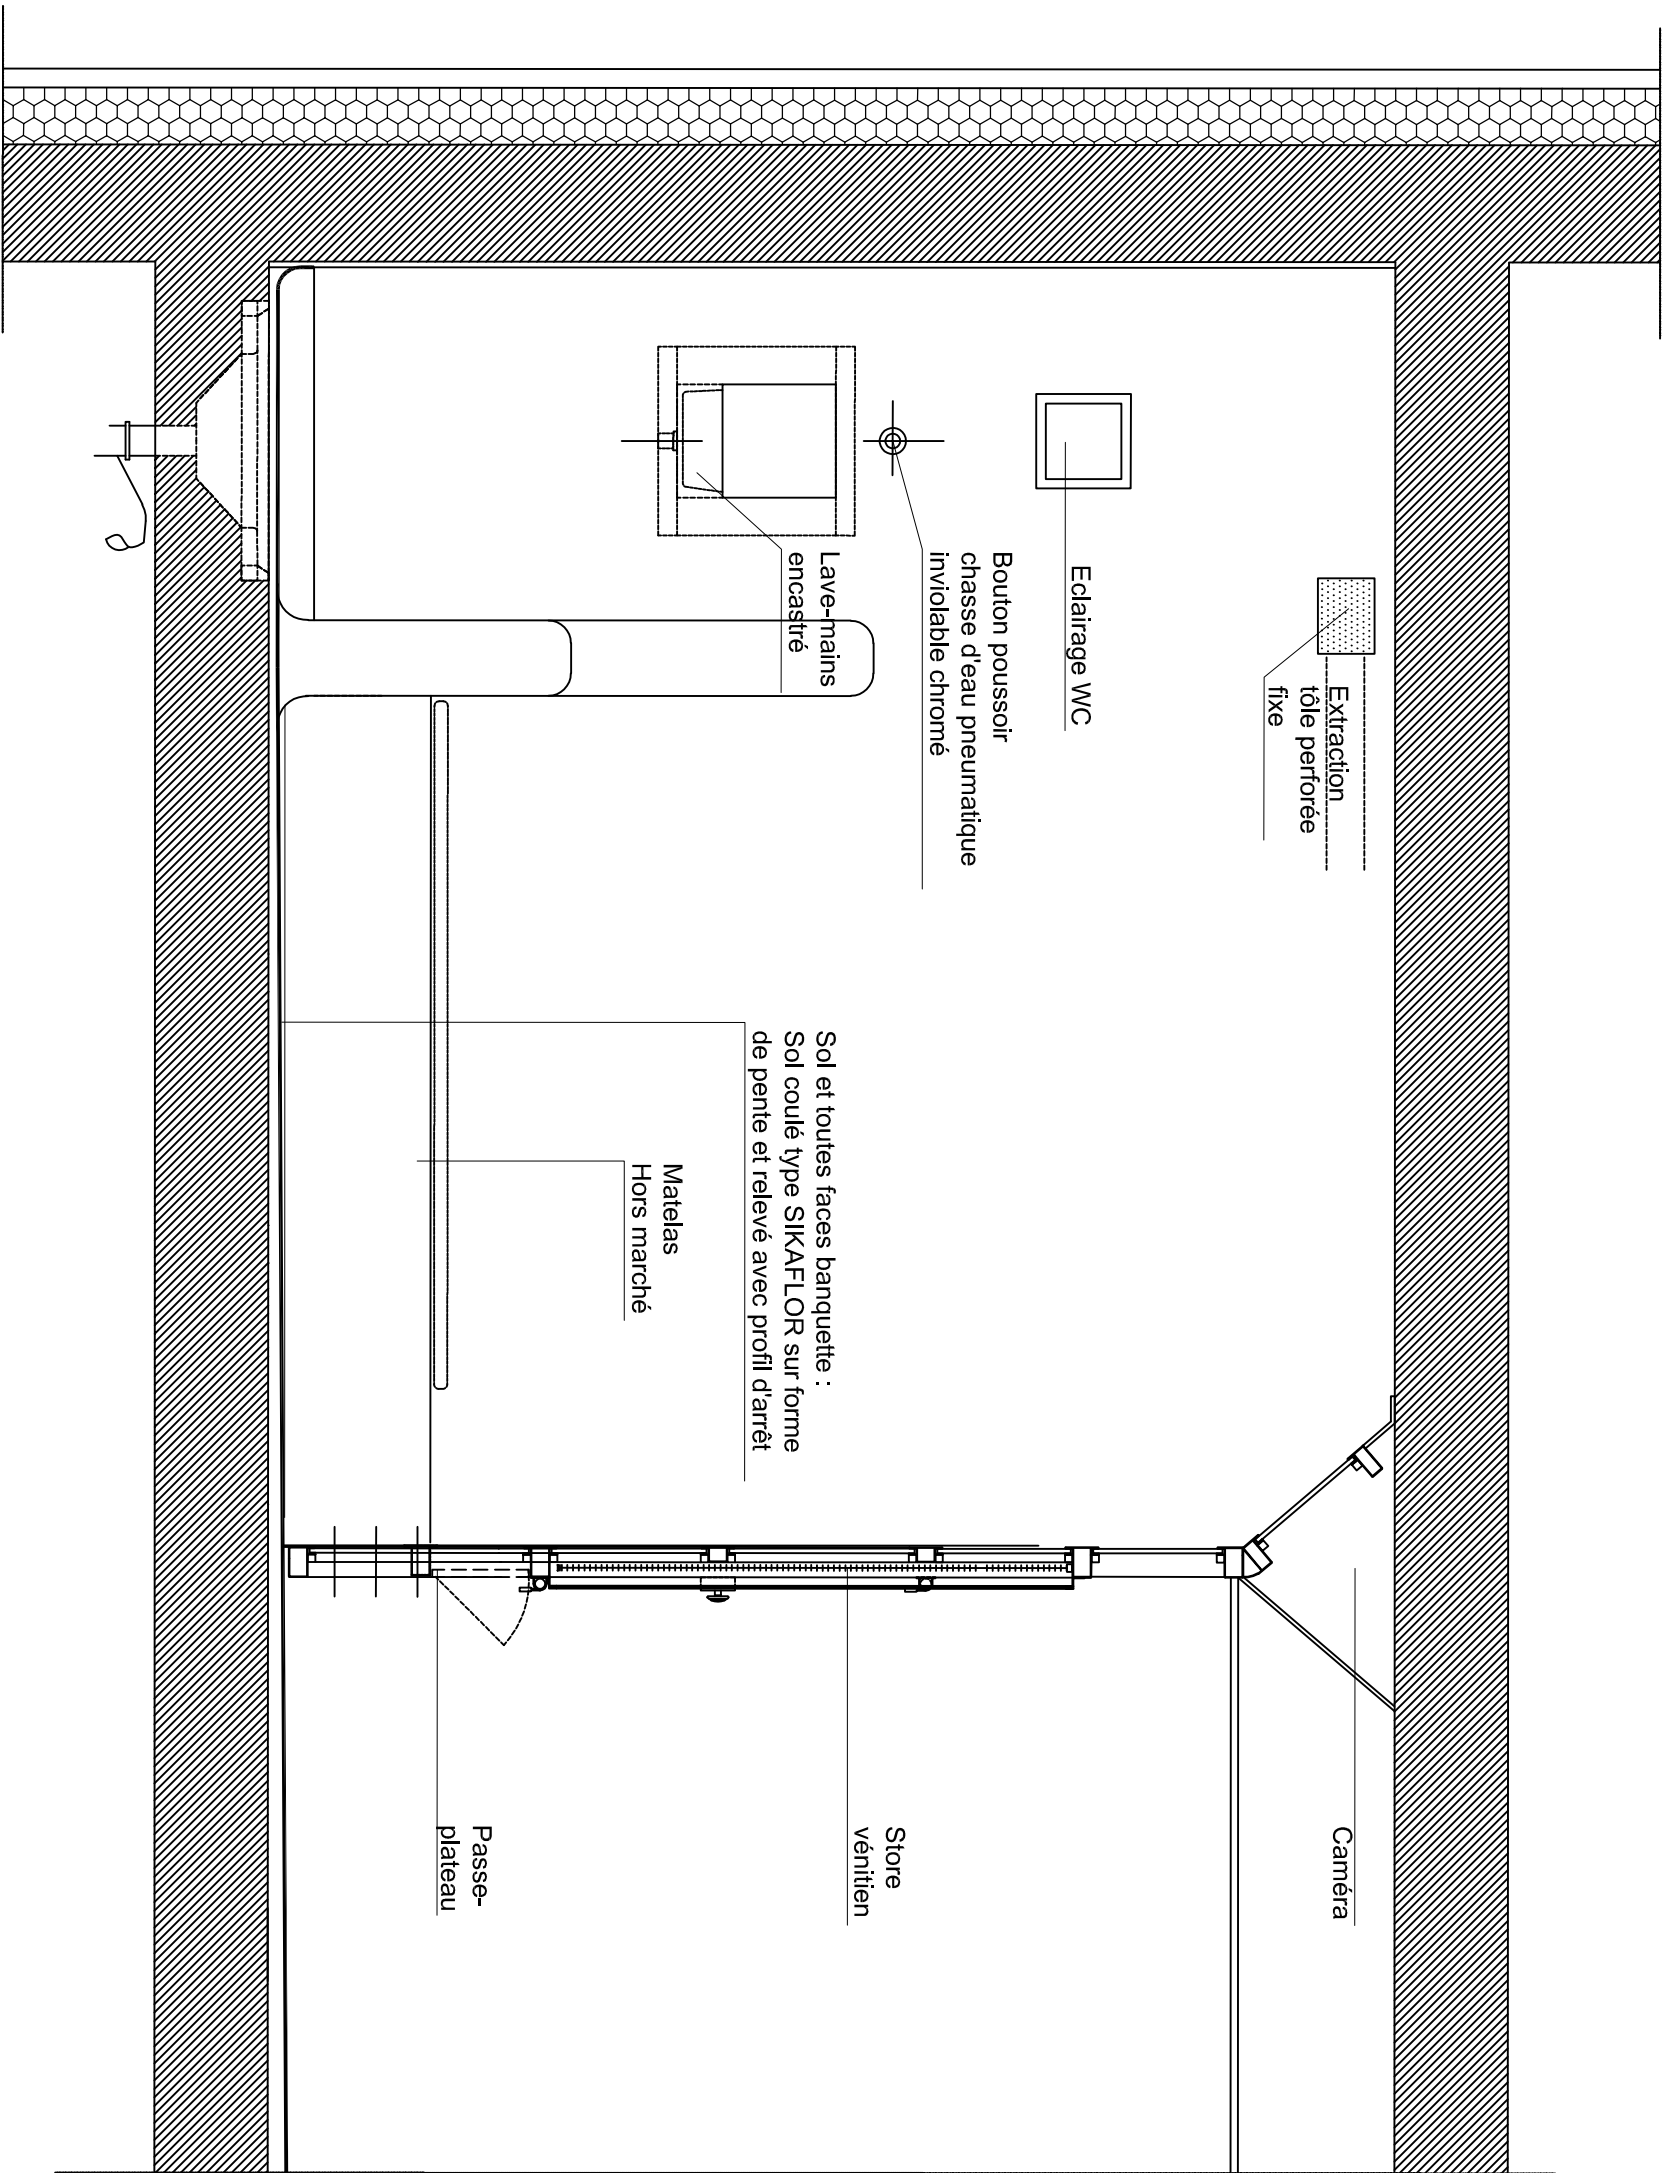


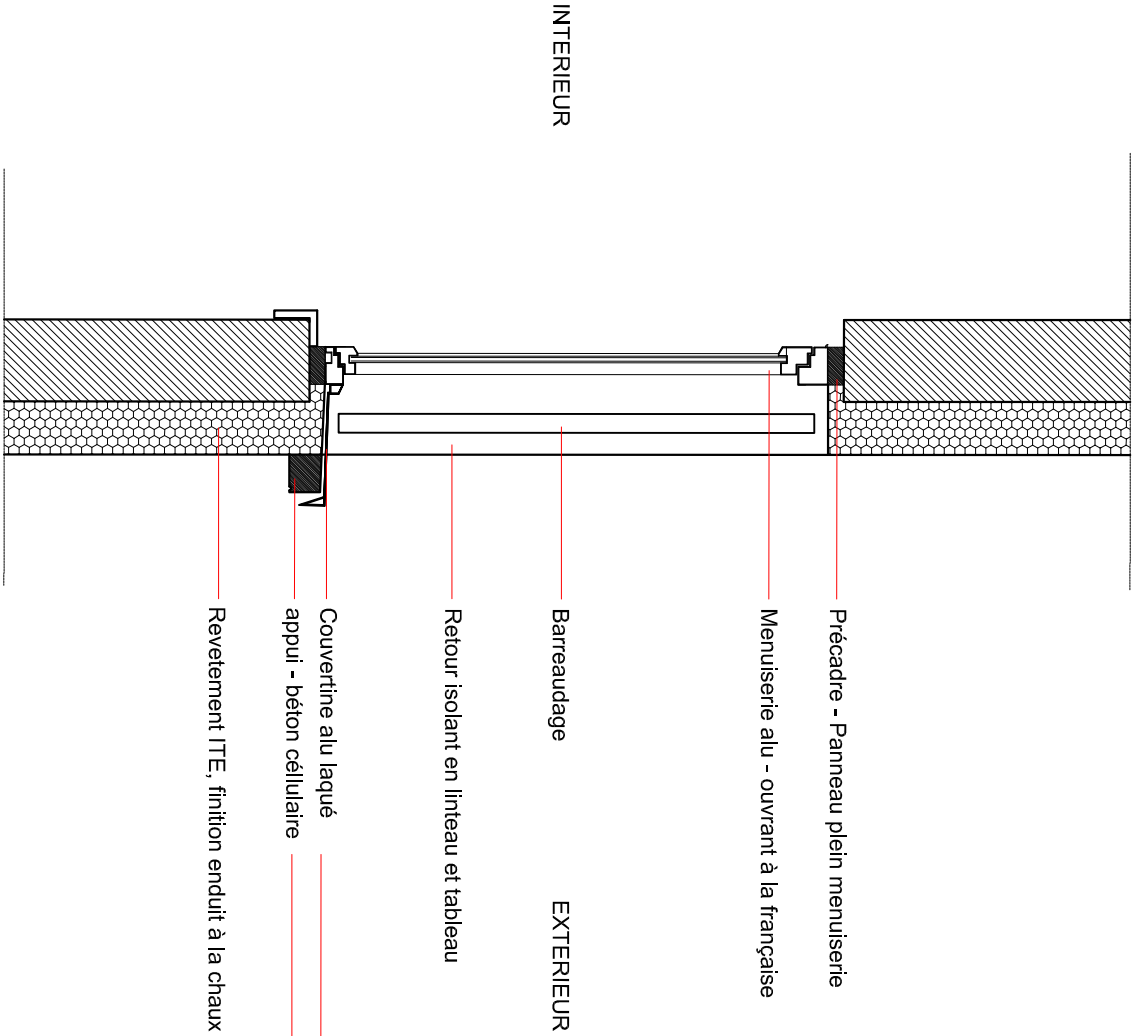

Coupe de principe façade  
Echelle 1/20e


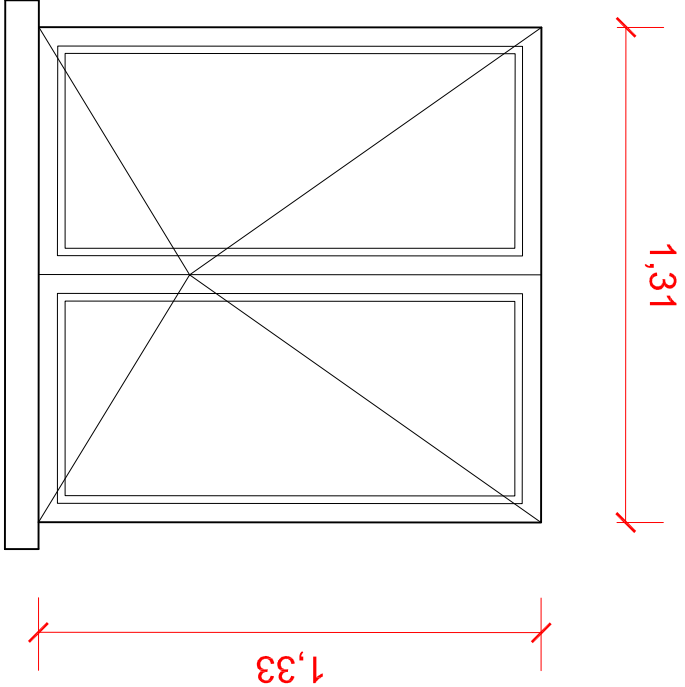


Elevation menuiserie extérieure  
Echelle 1/20e

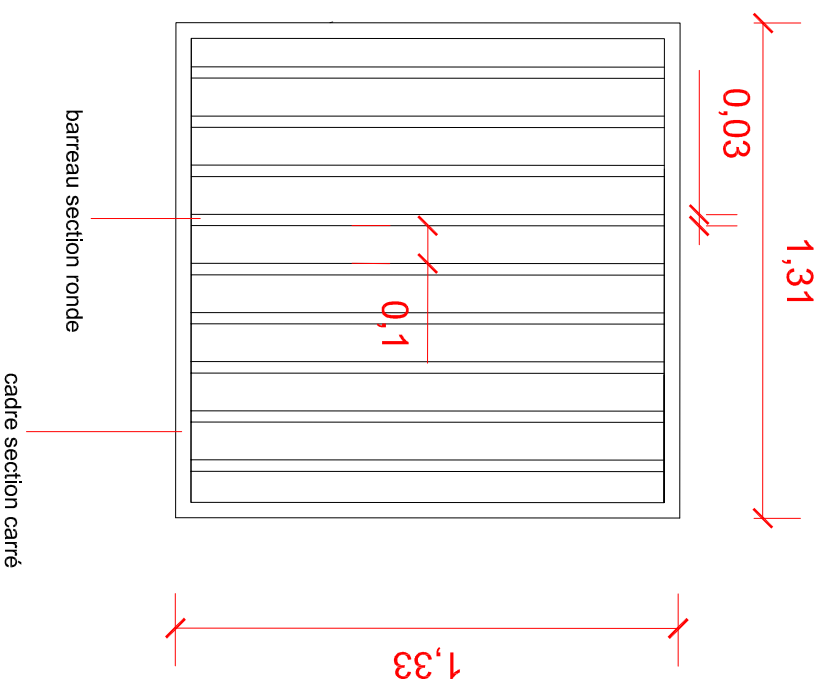

Elevation barreaudage  
Echelle 1/20e




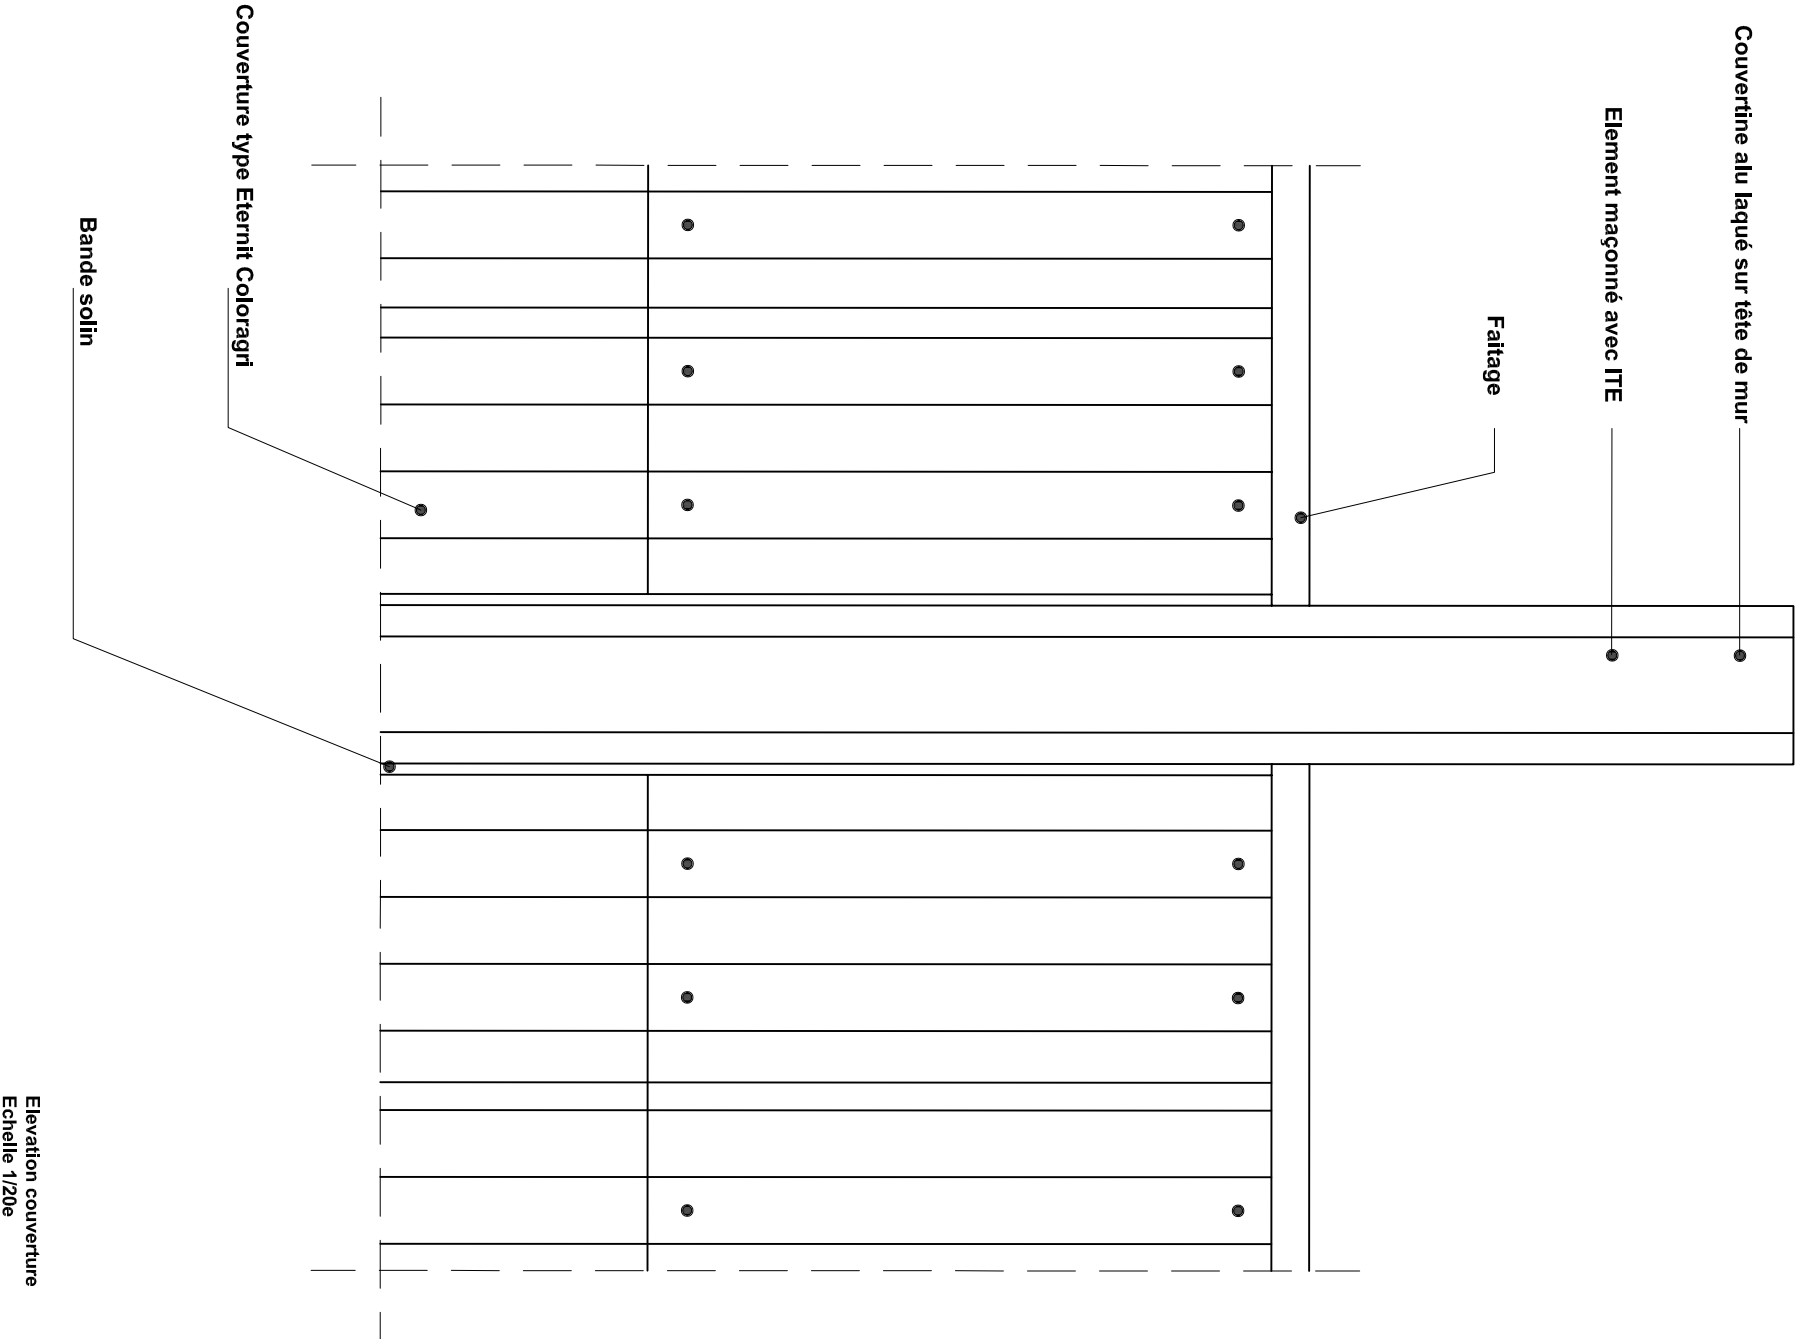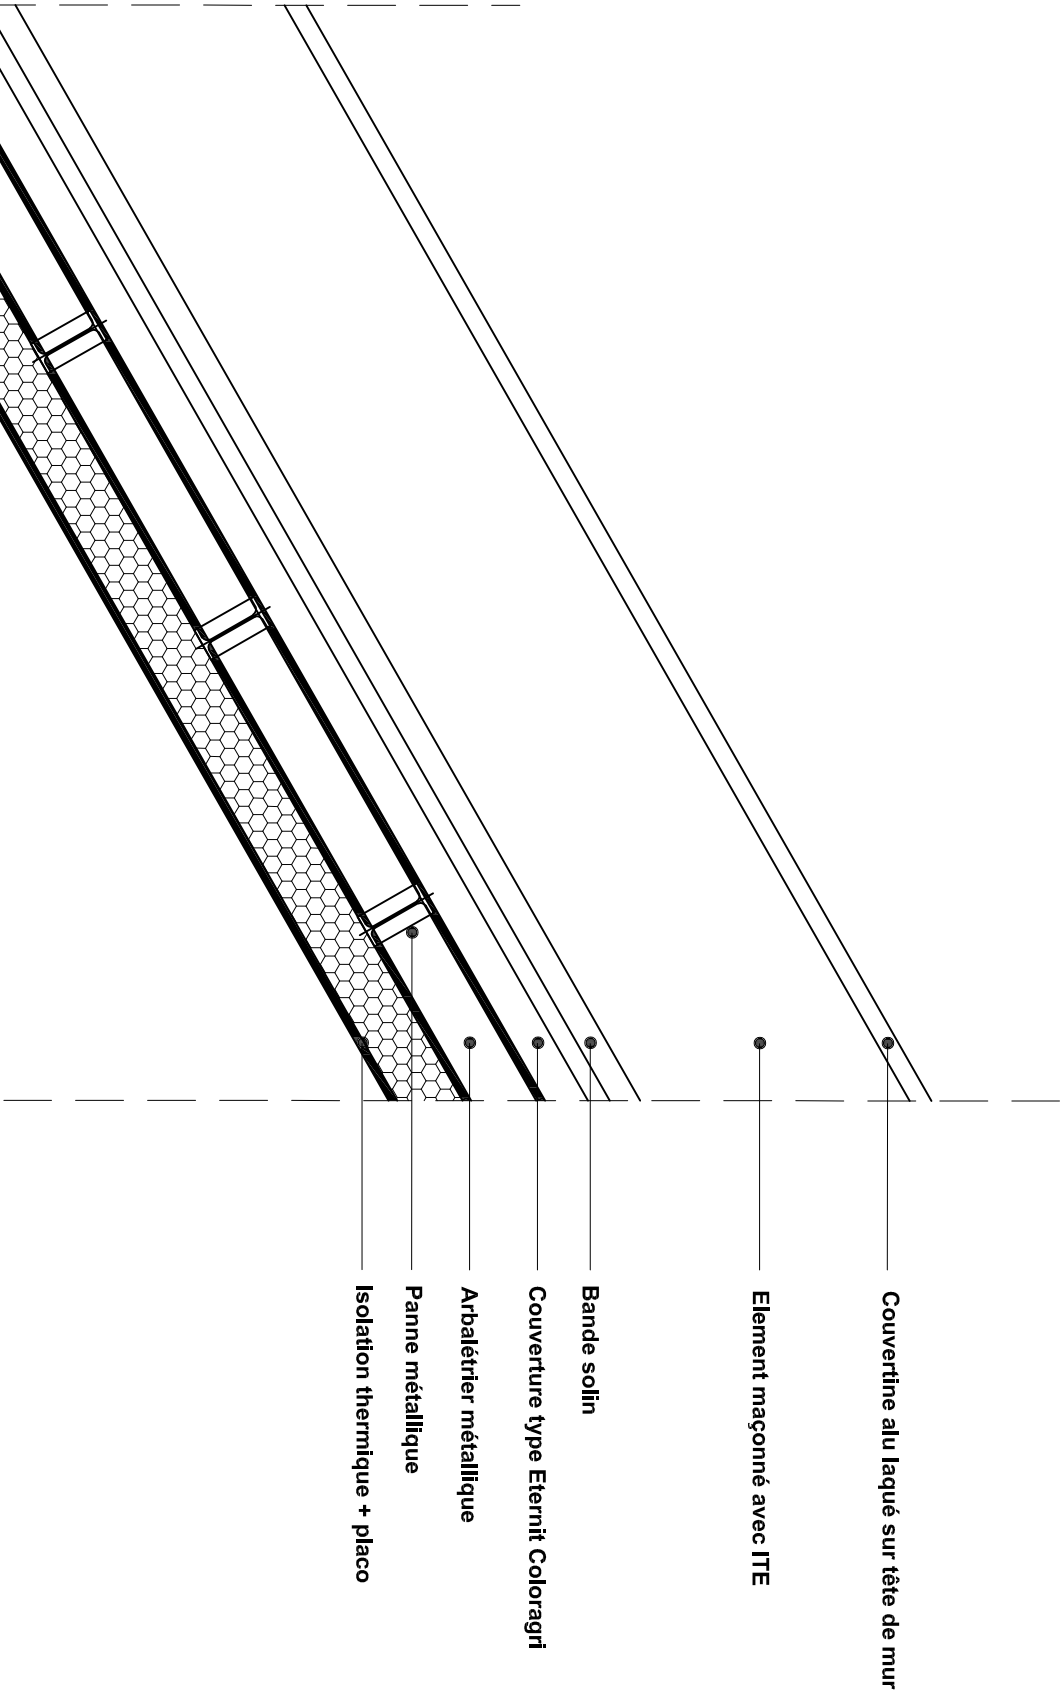


Coupe de principe toiture  
Echelle 1/20e


Elevation couverture  
Echelle 1/20e

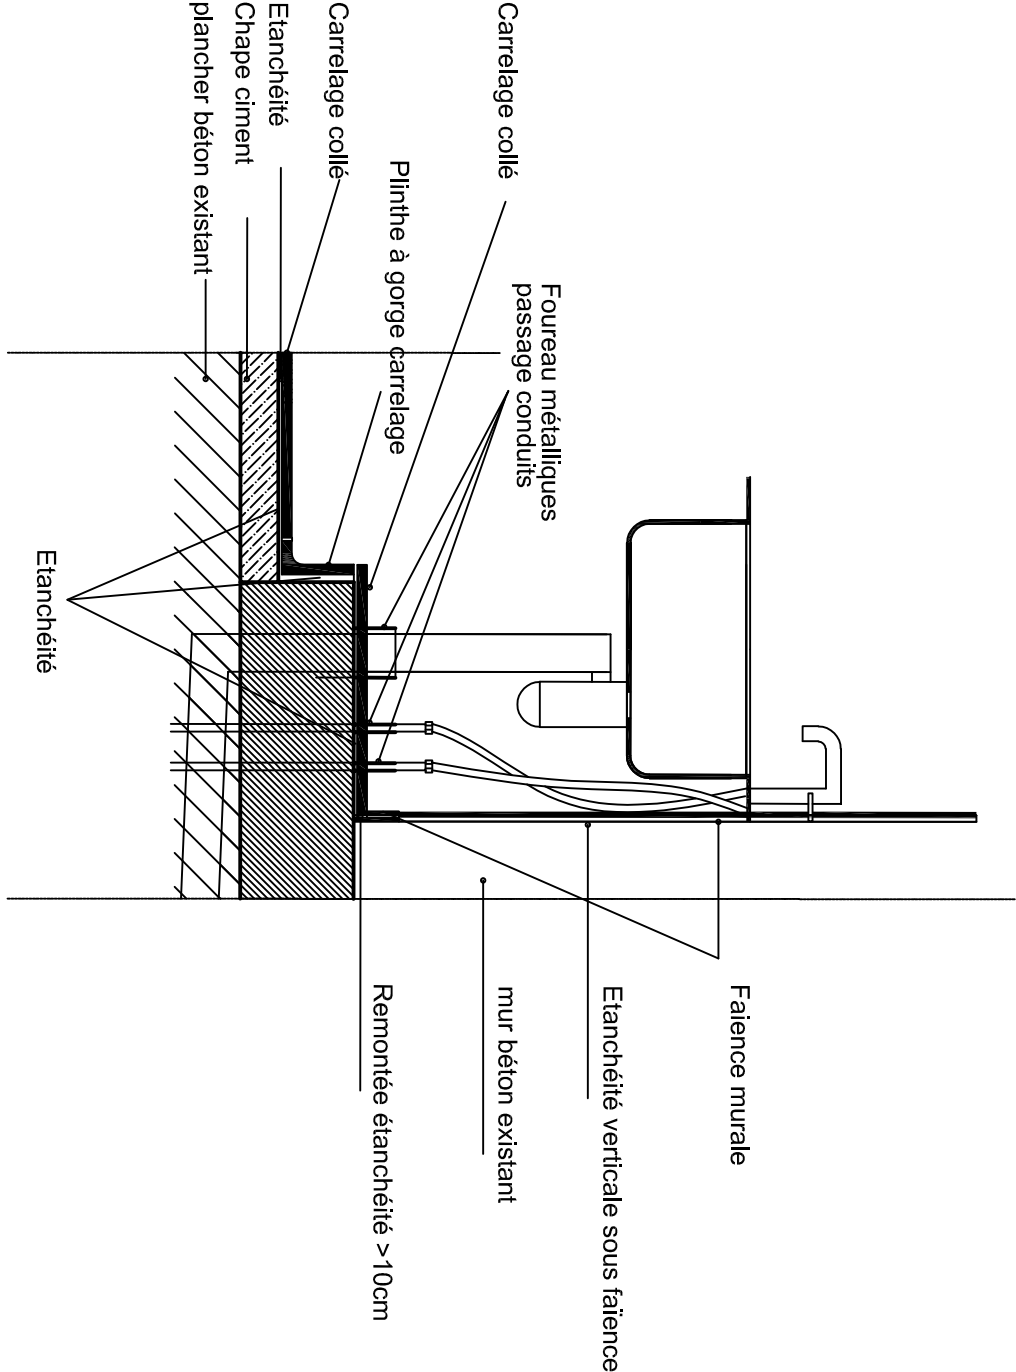





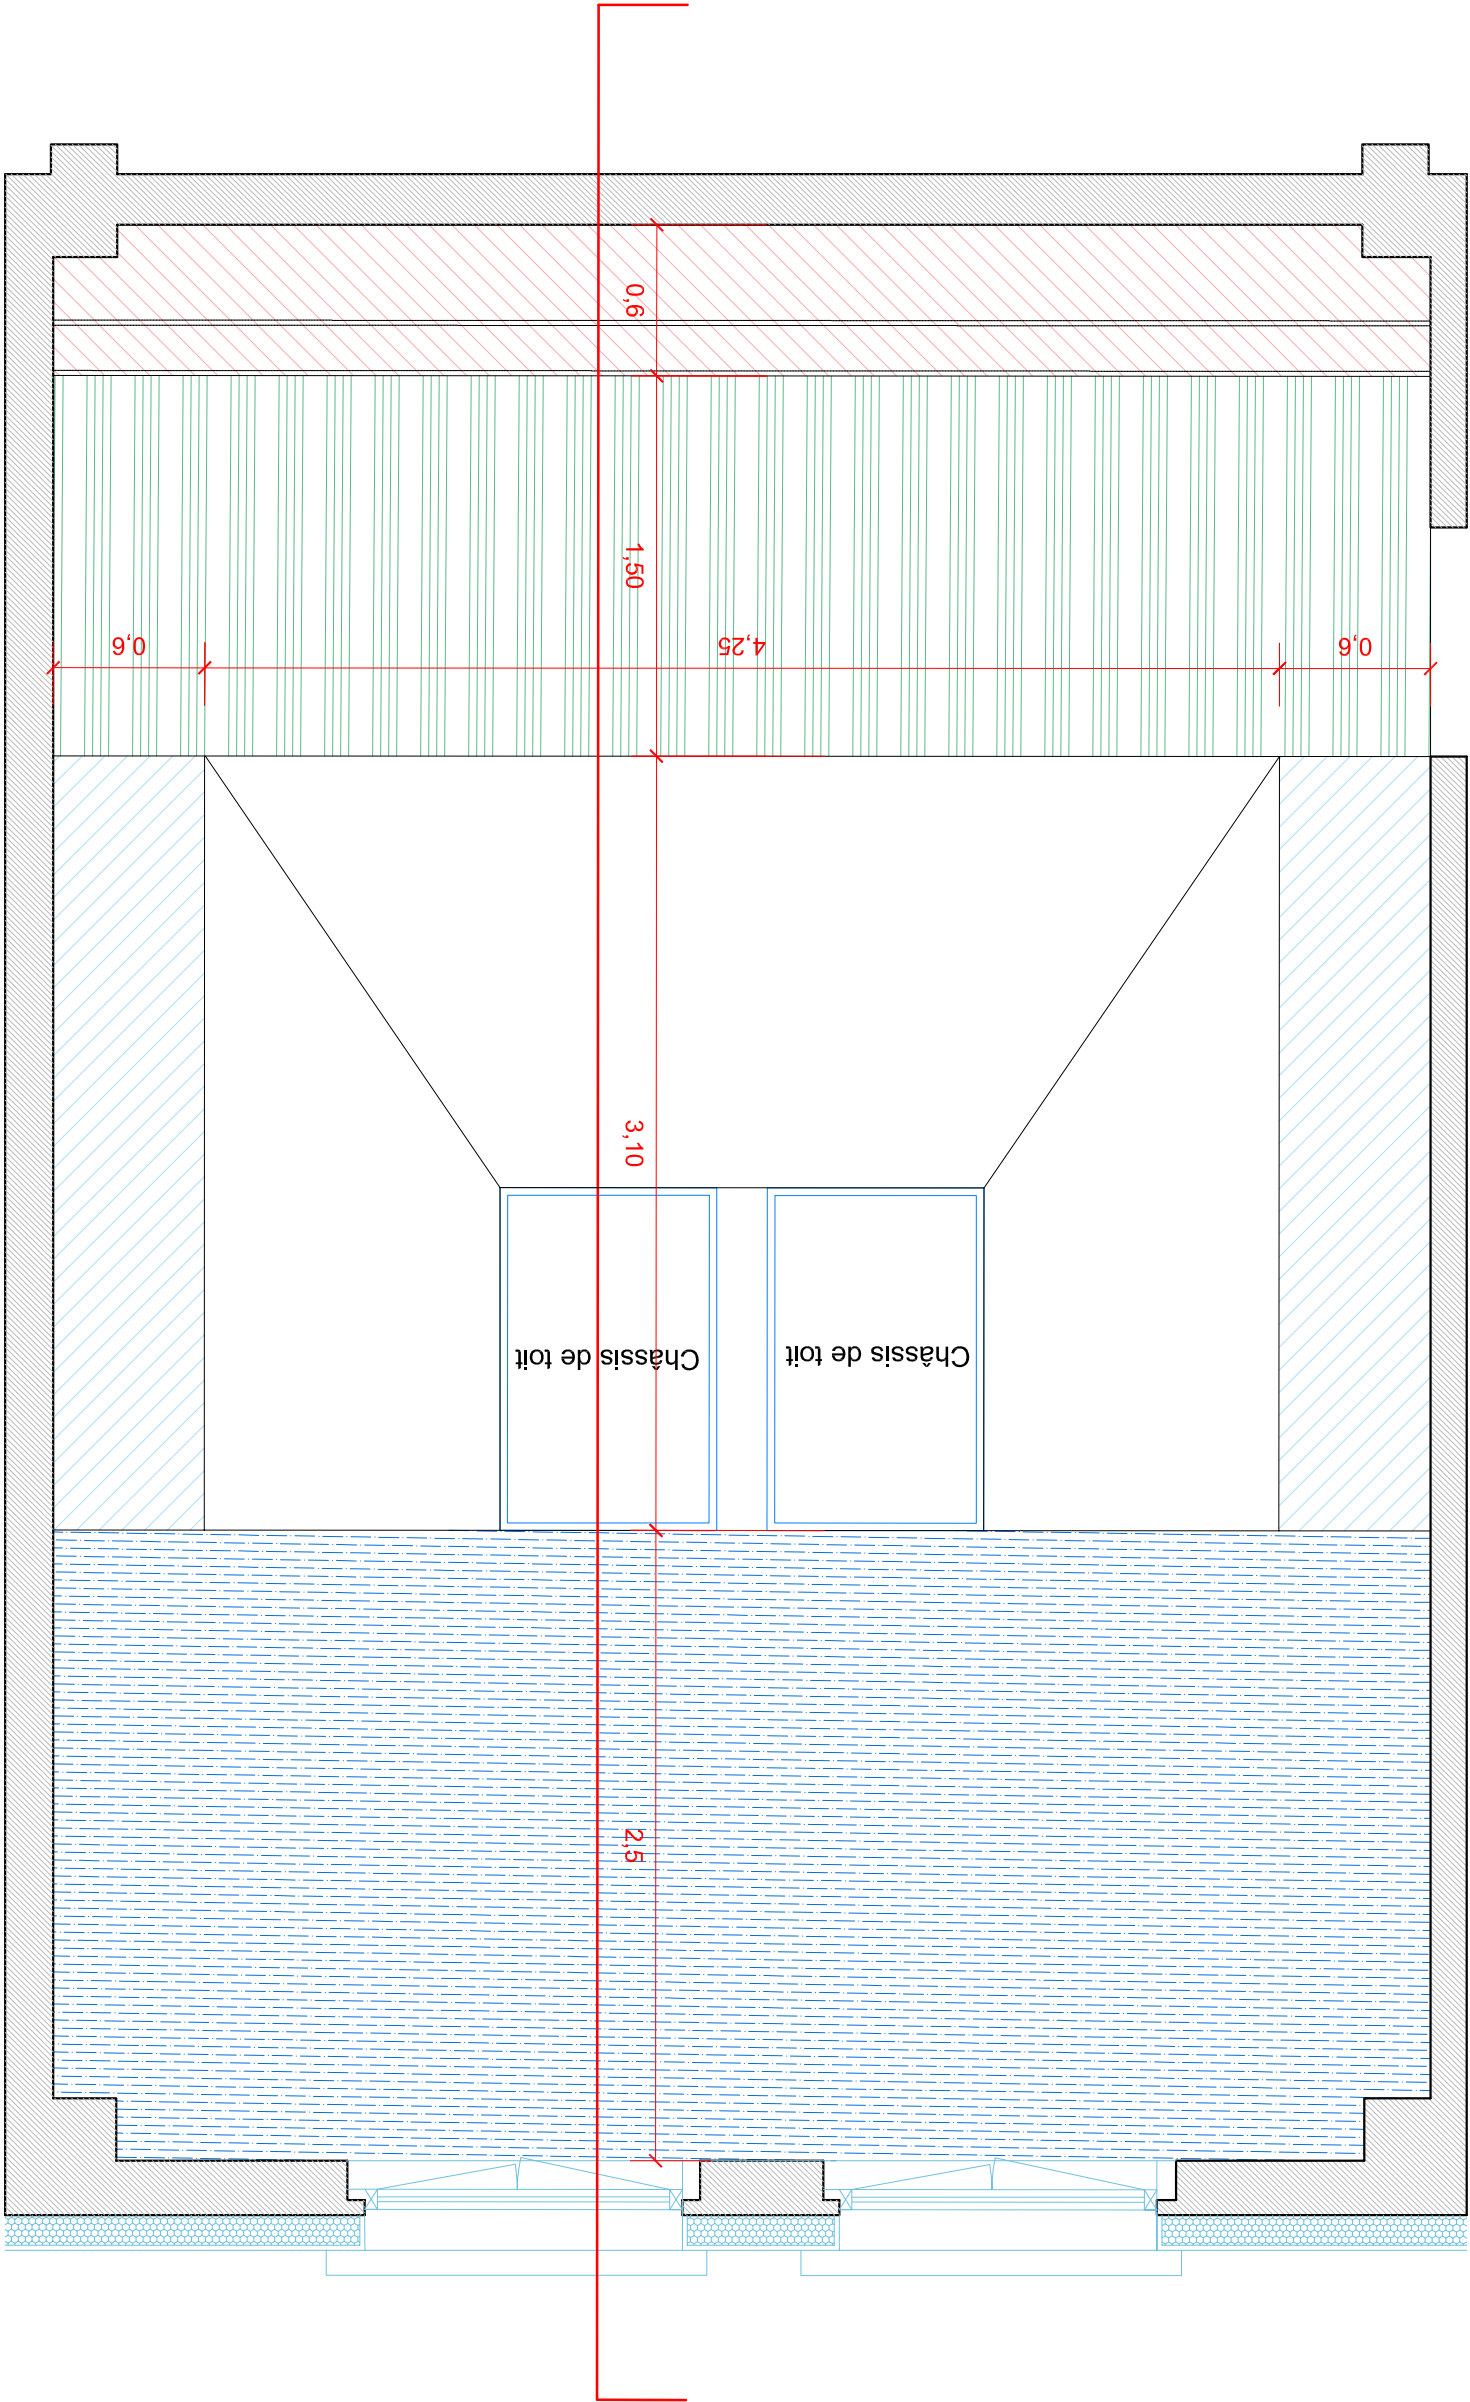



Légende :

- 


Faux plafond acoustique fixe horizontale - Hsfp : 2.40 m  
Avec gorge éclairante
- 

Faux plafond fixe horizontale - Hsfp : 2.90 m
- 


Faux plafond acoustique fixe en pente - Hsfp : 2.10 m à 2.90 m
- 


Faux plafond acoustique fixe en pente - Hsfp : 2.40 m à 2.90 m
- 


Faux plafond acoustique fixe en pente - Hsfp : 2.90 m à sous rampant

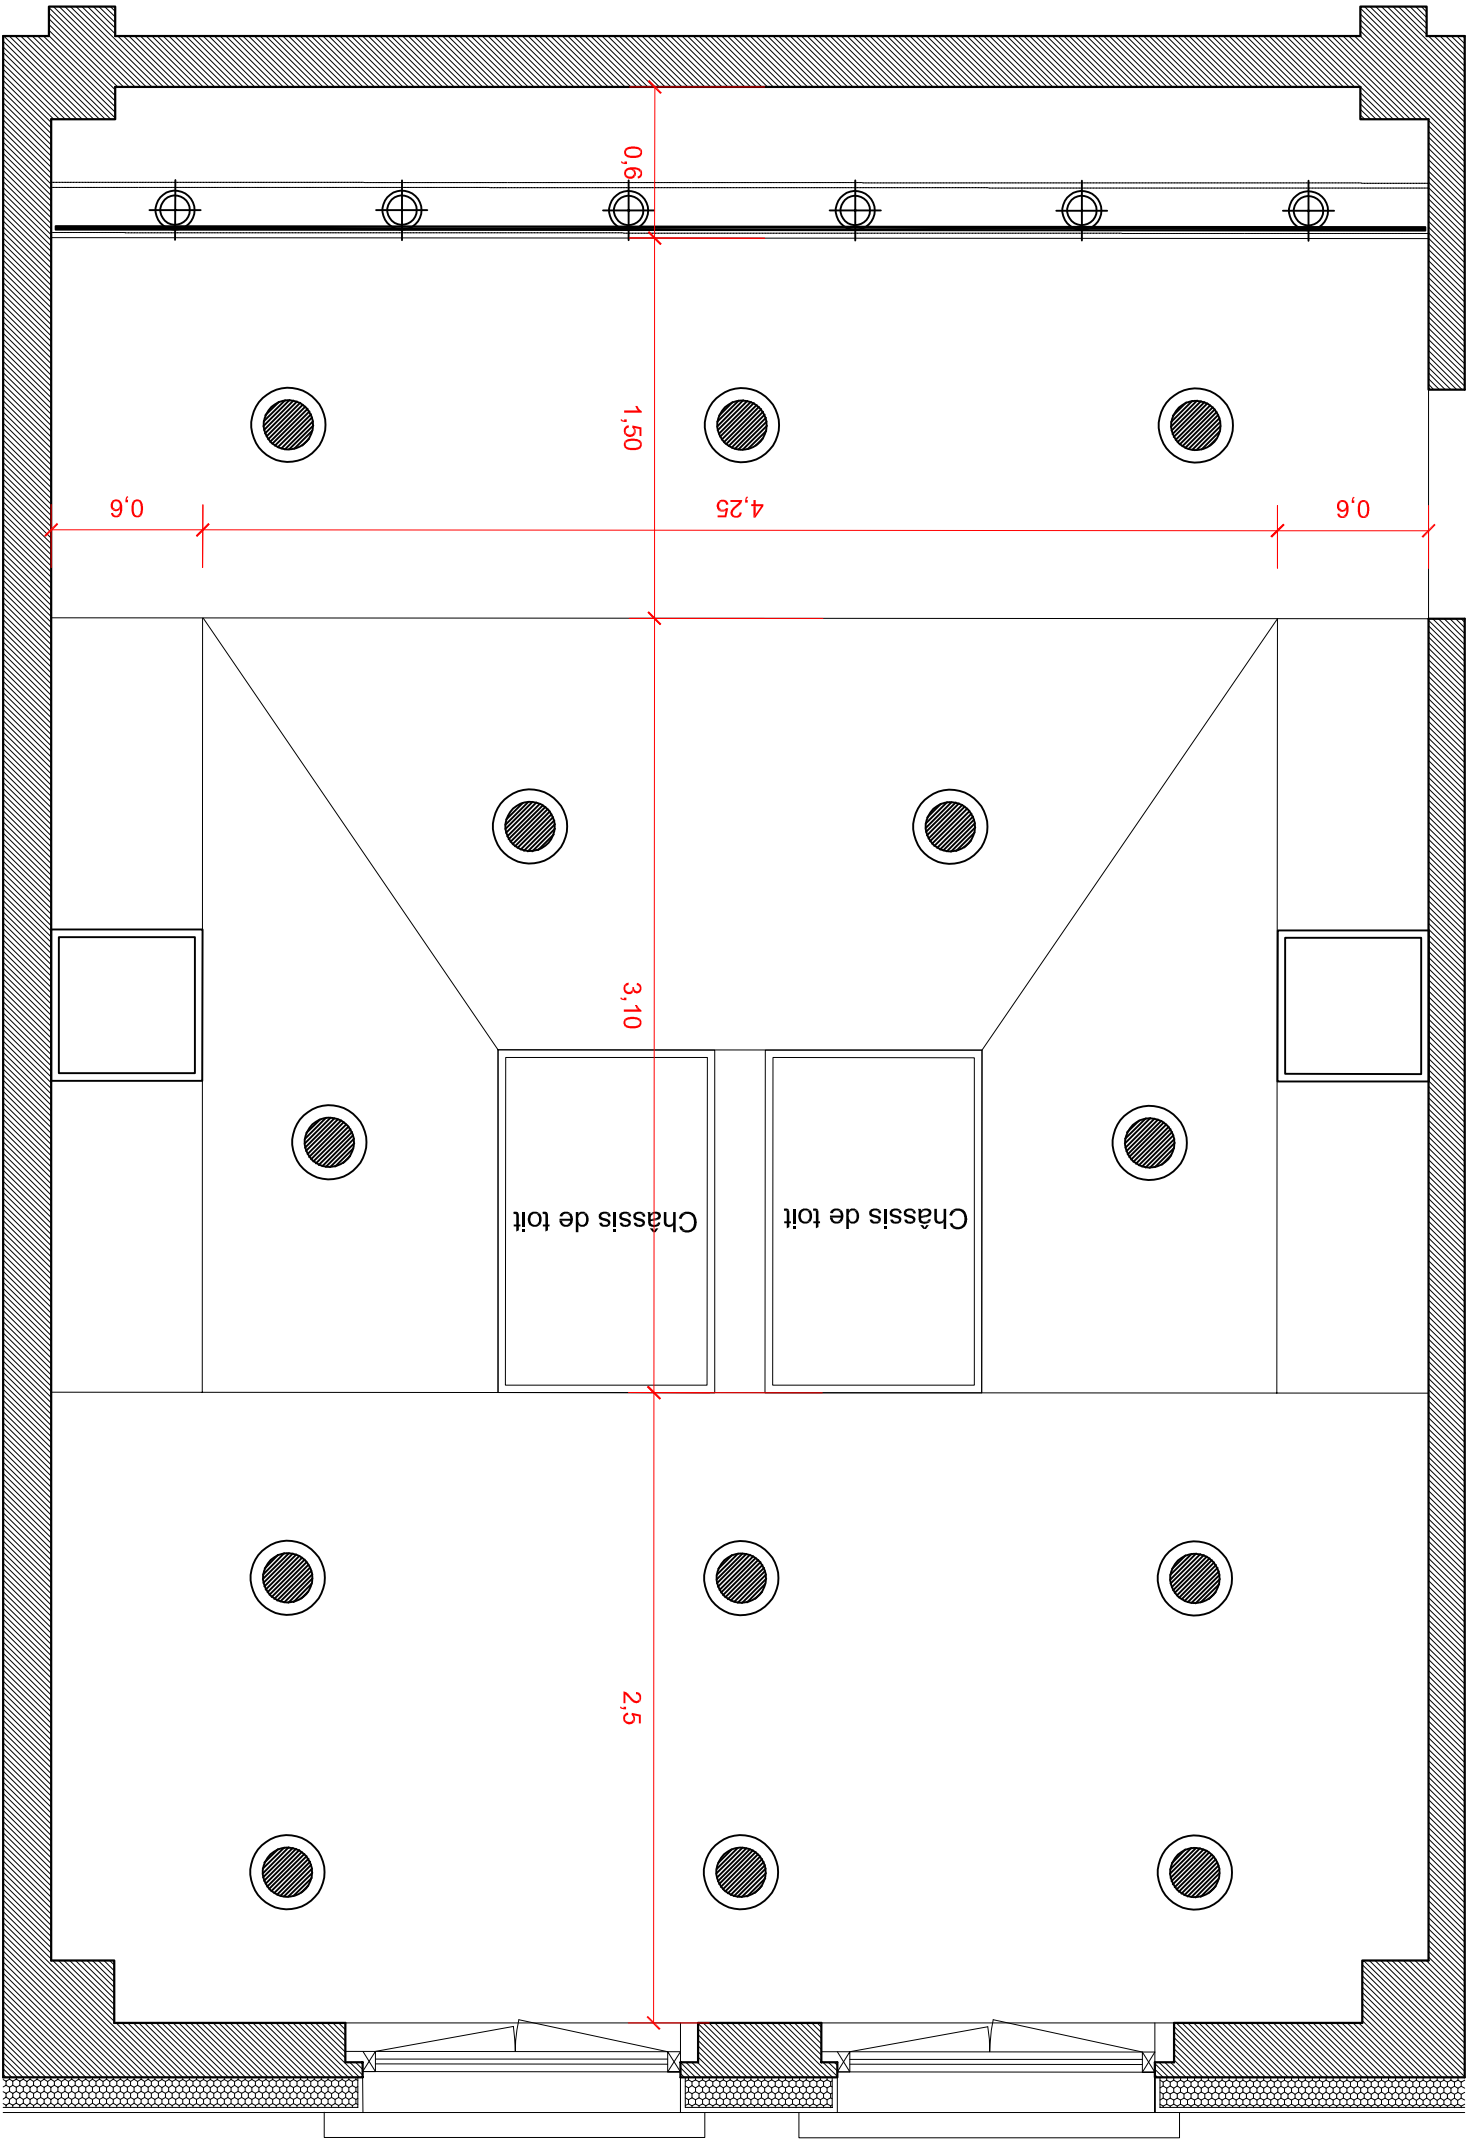


Légende :

- 

Ruban LED gorge éclairante
- 

Luminaire encastré
- 

unité chauffage (PAC)
- 

éclairage type spot

