




R+1

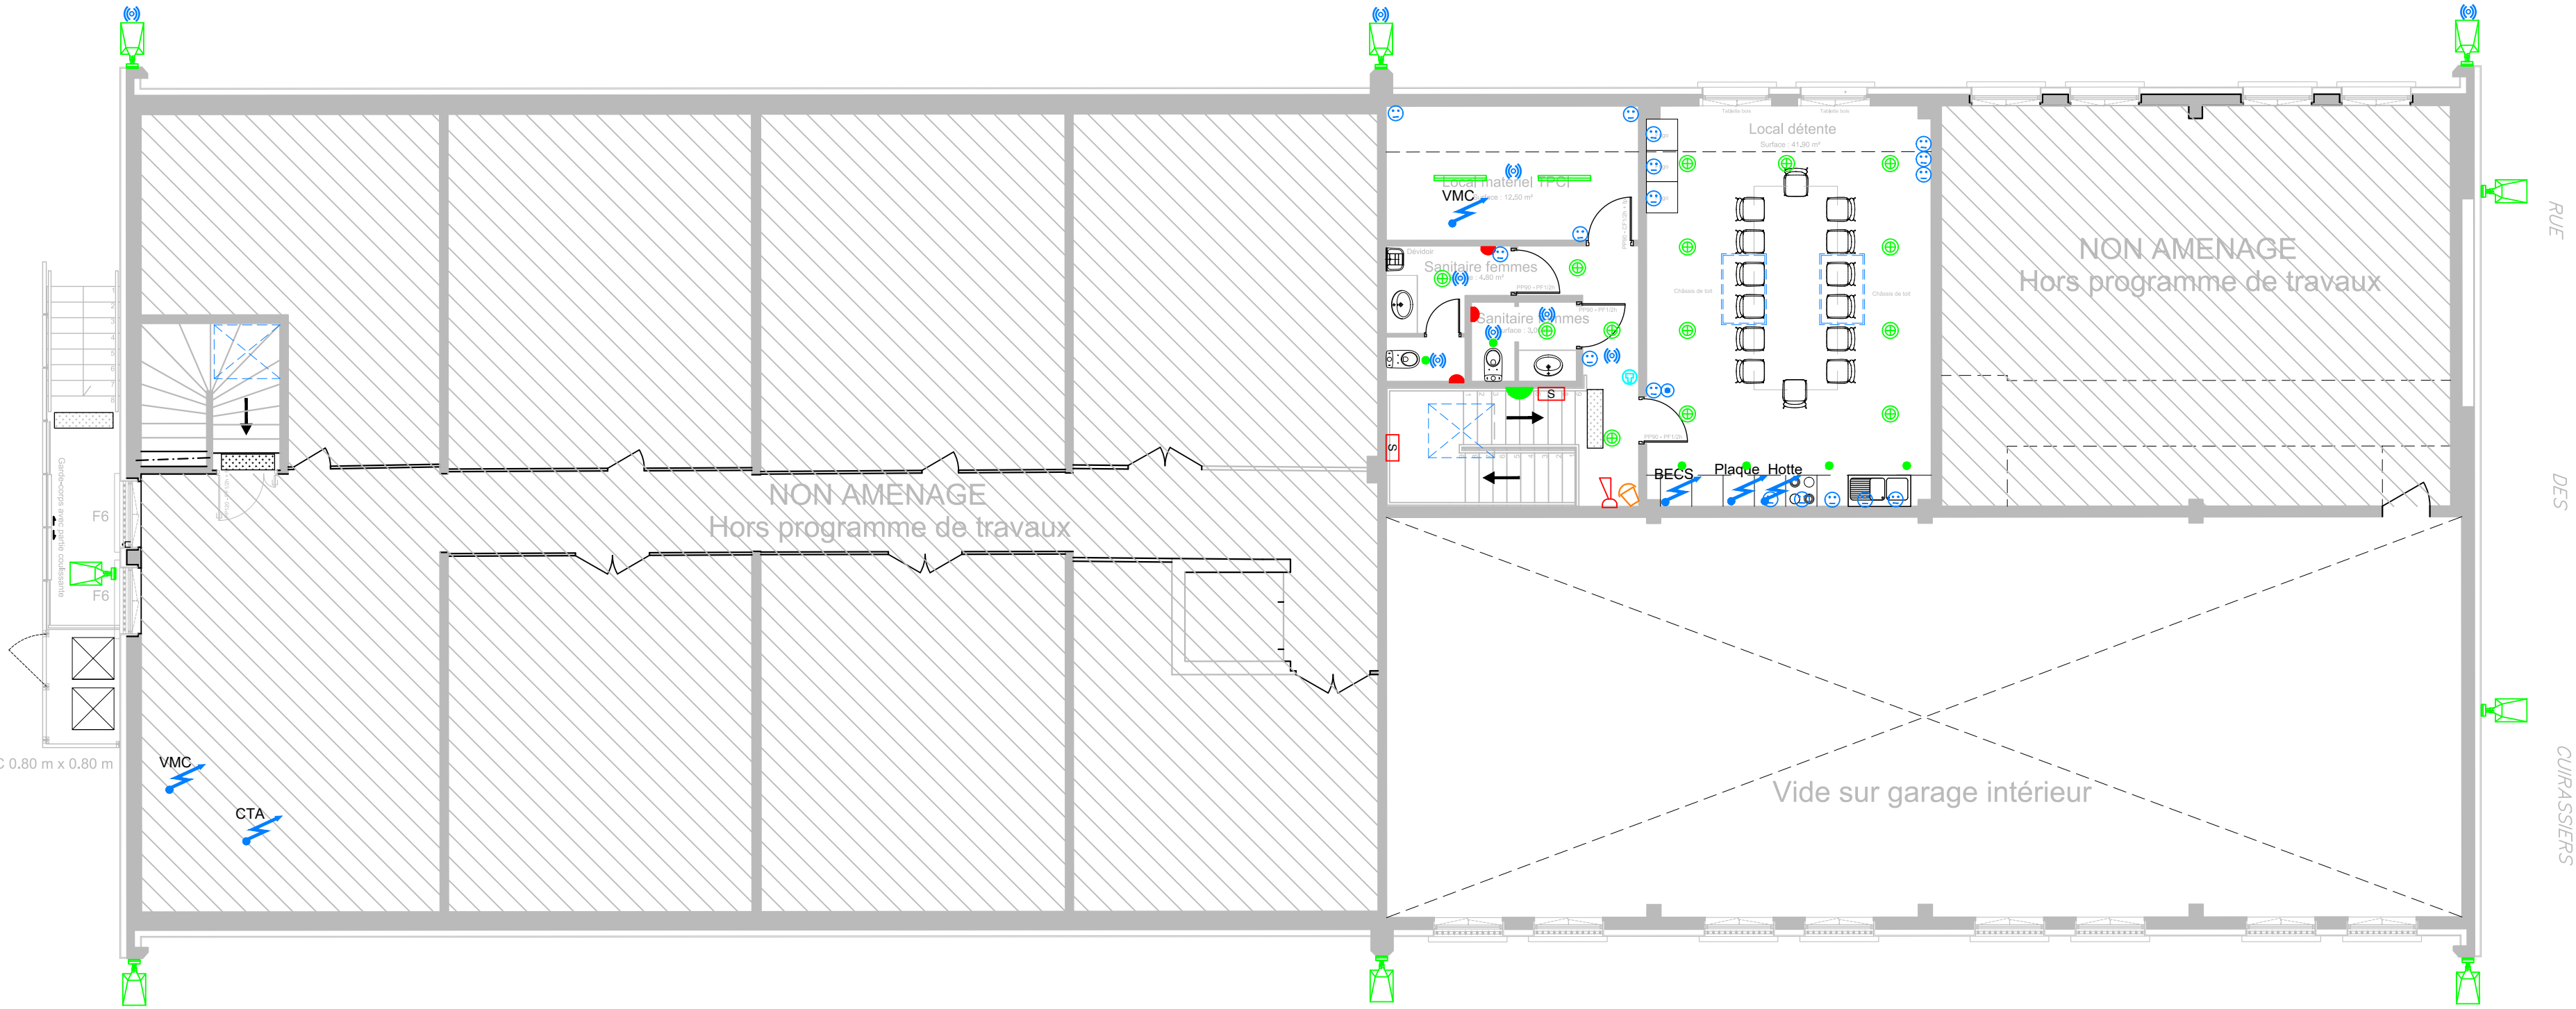

RDC

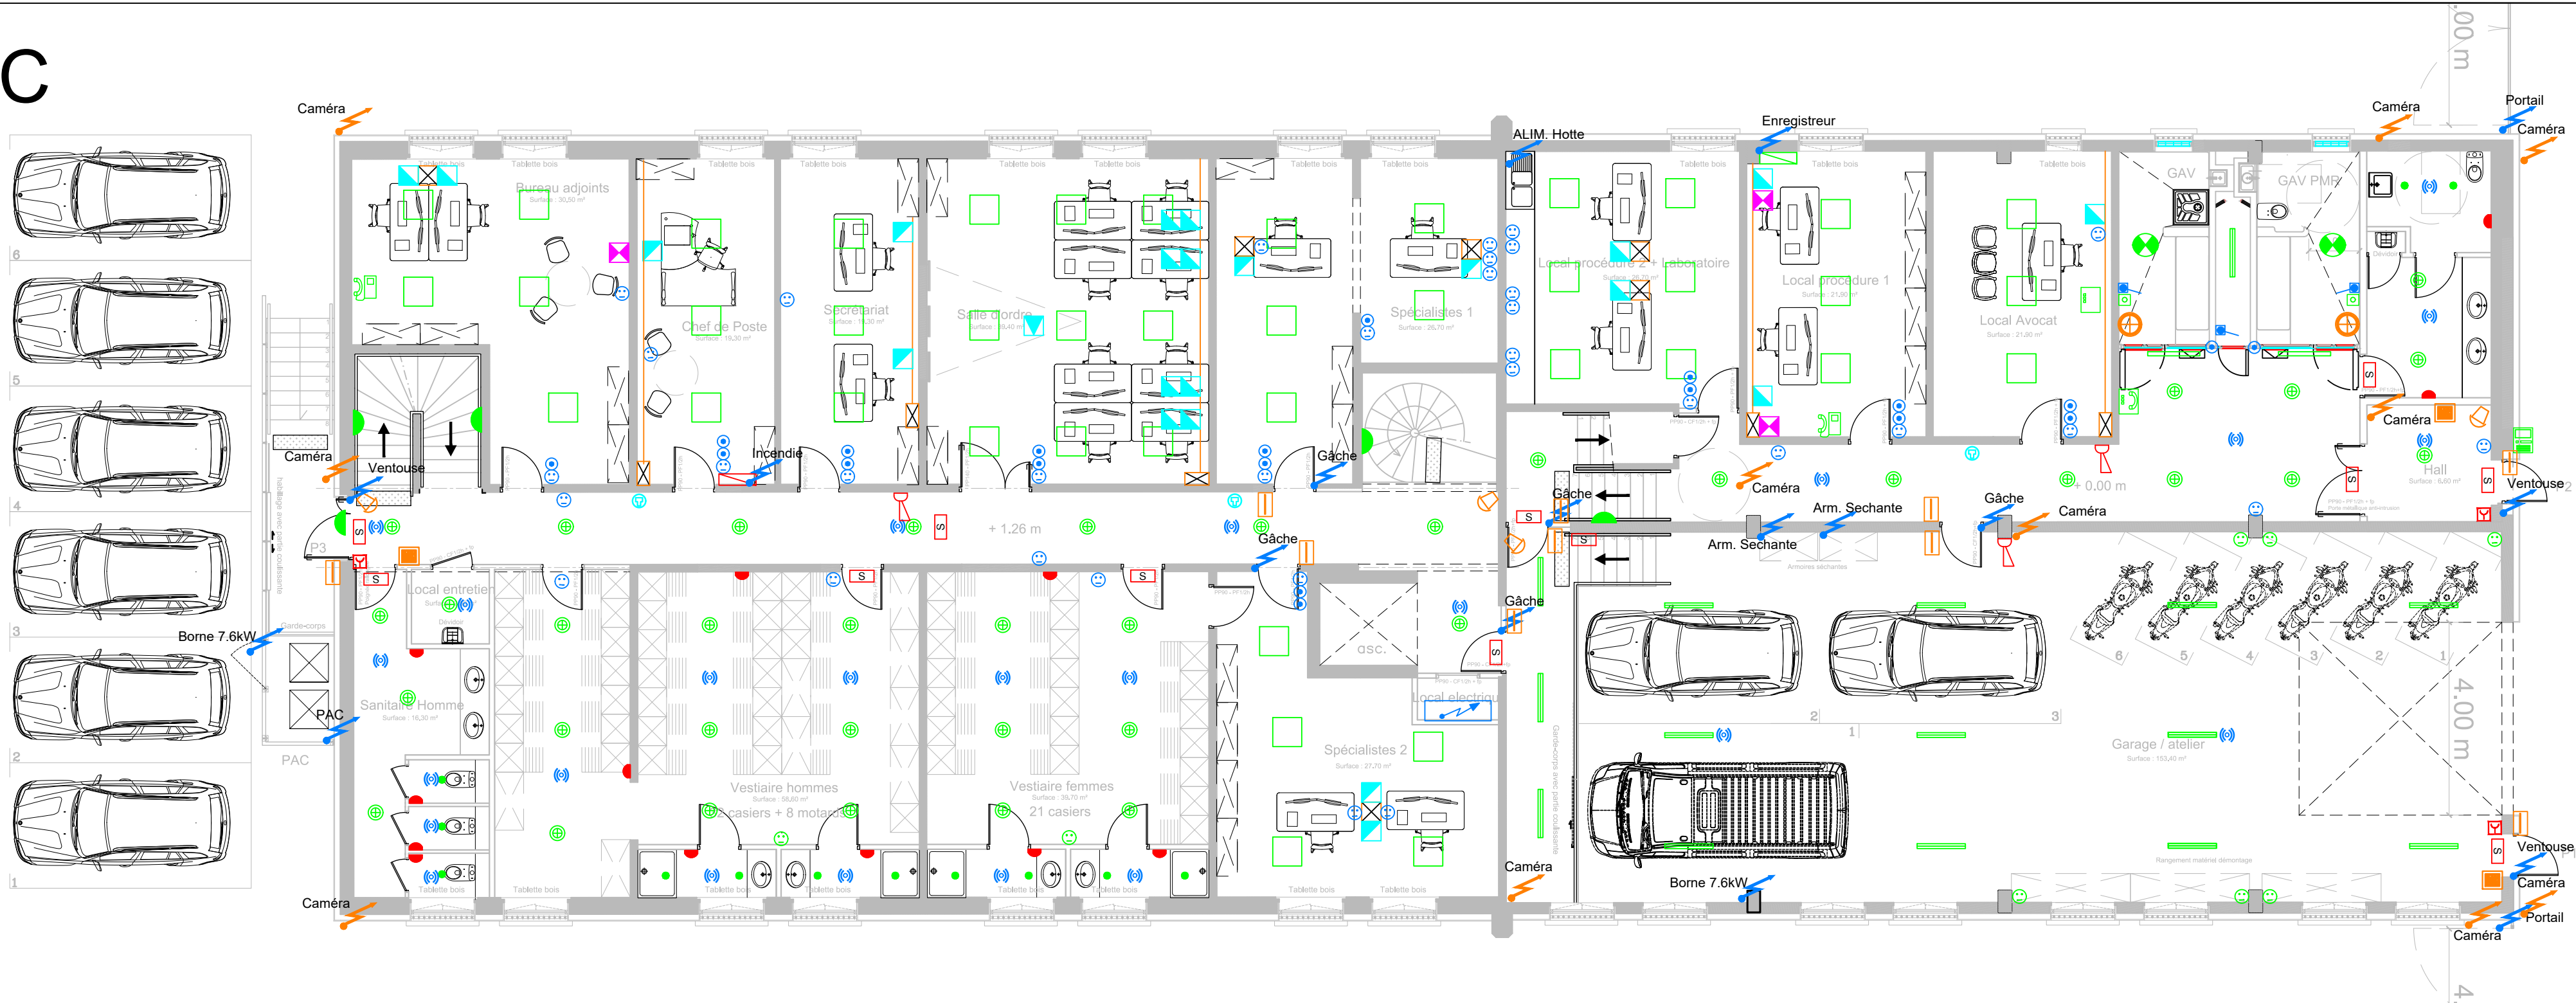


SS

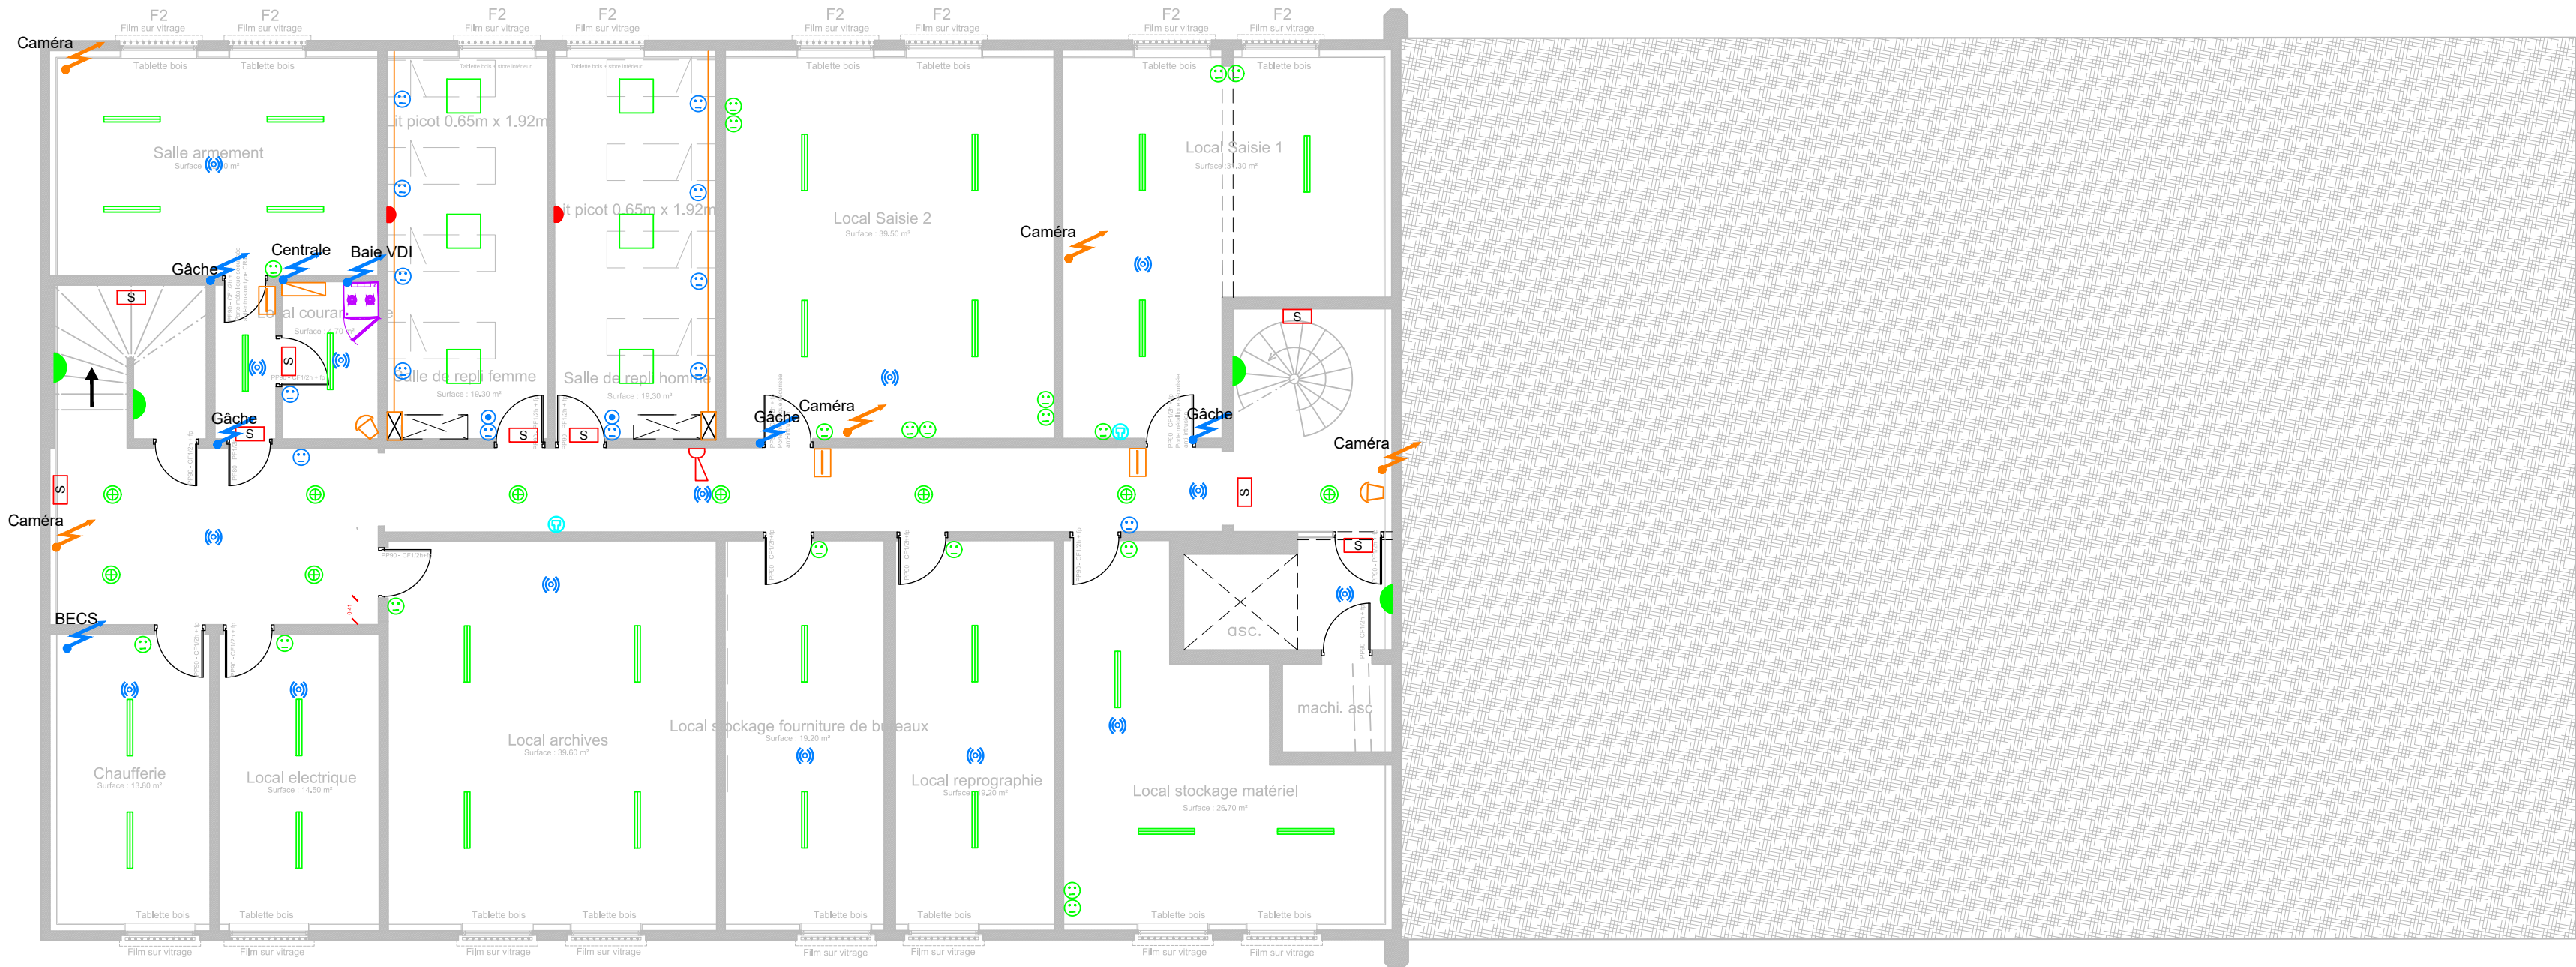

LEGENDE			
	Luminaire encastré type BACKLIT LED PANEL de chez REVOLUM ou équivalent, 3000K, 3960lm, 36W, DALI, RGO, UGR<16		Poste travail bureau 2 PC normales, 2 PC détrompées, 2 RJ45 6A
	Downlight REV13 de chez REVOLUM ou équivalent, 3000K, 1317lm, 14W, UGR<19, 140mm, IRC>90		Poste travail imprimante/écran : 1 PC normale, 1 RJ45 6A
	Spot type SMOOTH1, marque LUMIPARTS ou équivalent, 6W, IP65, 3000K, 9000lm, Classe III, IRC>80, 5500m		Poste travail vidéoprojecteur 1 PC normale, 1 RJ45 6A, 1 HDMI + liaison HDMI vers PT le plus proche
	Parc étanche SRO5, marque REVOLUM ou équivalent, 4000K, 36W, 4320m, IP66, IK10, 50000h		Baie VDI
	Luminaire applique type 4004 de chez REVOLUM ou équivalent, 3000K, 1300lm, 7.1W, 50 000h, RGO, IRC>80, IK03, IP20		Flash lumineux
	Projecteur LED type STG de chez SHARPLUMINAIRE ou équivalent, 3000K, 100W, 15000lm, IP65		Sirène détection incendie
	Luminaire suspendu type 5529-406.xL de chez REVOLUM ou équivalent, 3000K, 4400lm, L80B50, 50000h, 24w		Déclencheur manuel
	Applique type MARIS, marque REVOLUM ou équivalent, 3000K, 2000lm, 22W, HF, IP66, IK10, L70B50 30 000h		Centrale incendie type 2b
	Bloc d'évacuation 45lm, 1H, type : SATI		Prise RJ 45 catégorie 6A
	Colonne pour poste de travail, type AXXE-DC, marque Ensto		Bouton poussoir sur variateur
	Descente et Goulotte pour poste de travail, type GBD, marque Hager		Prise de service 10/16 A 2P+T
	Détecteur de bi-technologie (IntraRouge Passif, HyperFréquence)		Prise de service 10/16 A 2P+T IP65
	Lecteur de badges		Interrupteur anti-vandalie type SOUIROC de chez Legrand
	Clavier de déverrouillage		Interrupteur détecteur autonome, détection infrarouge 360 °
	Centrale Contrôle d'accès / Anti-intrusion		Tableau général basse tension
	Caméra "dôme" de sécurité		Alimentation en attente (sortie de câbles)
	RJ45 en attente (sortie de câbles RJ45 + NOYAU)		Visiophonie
	Enregistreur caméra cellules		Sonnerie cellules

MAITRE D'OUVRAGE:

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA SOUVERAINETE INDUSTRIELLE ET NUMERIQUE



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SECRETARIAT GENERAL - SERVICE DE IMMOBILIER ET DE L'ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

SOUS-DIRECTION DE L'IMMOBILIER - BUREAU IMMOBILIER ET MAITRISE D'OUVRAGE

10 rue du Centre - 93196 NOISY LE GRAND Cedex

OPERATION DE REHABILITATION DU BATIMENT 32 QUARTIER ORDENER A SENLIS

EN VUE DU RELOGEMENT D'UNE BRIGADE DE SURVEILLANCE INTERIEURE

Quartier Ordener - Bâtiment 32 - 60300 Senlis

Plan d'électricité

Architecte	SARL LACAGNE & STAFIE 121, Rue de Reuilly 75012 PARIS Tel: 01 43 07 21 37 lacagne.architectes@noos.fr			
BET fluides et OPC	LBE ingénierie 101 bis, Avenue Eugène Delacroix 91210 DRAVEIL Tel: 01 69 48 89 45 arnaud.lanvin@lbei.fr			
BET structure	LAMALLE Ingénierie 9 rue Lucie 94310 ORLY Tel: 01 46 82 41 51 lamalle-centre@lamalle.com			
Bureau de Contrôle	QUALICONSULT 18 allée de Maitre Zaccharius 80440 GLISY Tel: 03 22 47 24 70 amiens.qc@qualiconsult.fr			
Coordonateur SPS	COBAT COPREV Parc Tertiaire du Rotois - Bât B Route de Oignies - 62 710 COURRIERES Tel: 03 61 19 12 89 p.recolet@cobat-coprev.fr			
DIAG/ESQ	APS	APD	PRO	DCE
Date: AVRIL 2025		Echelle: 1/100e		N° EL.01