

Constat de risque d'exposition au plomb CREP

Numéro de dossier : **BC n°2024000739**
Norme méthodologique employée : **AFNOR NF X46-030**
Arrêté d'application : **Arrêté du 19 août 2011**
Date du repérage : **12/12/2024**

Adresse du bien immobilier	Donneur d'ordre / Propriétaire :
Localisation du ou des bâtiments : Département : Paris Adresse : 66 rue Boissière Commune : 75016 PARIS Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : Sous-sol, RdC, R+1, R+2	Donneur d'ordre : CNMSS - Mr Olivier HILAIRE 247 Avenue Jacques Cartier - 83000 TOULON Propriétaire : CNMSS 247 Avenue Jacques Cartier - 83000 TOULON

Le CREP suivant concerne :

X	Les parties privatives		Avant la vente
	Les parties occupées		Avant la mise en location
	Les parties communes d'un immeuble	X	Avant travaux <i>N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP</i>
L'occupant est :		Le propriétaire	
Nom de l'occupant, si différent du propriétaire			
Présence et nombre d'enfants mineurs, dont des enfants de moins de 6 ans		NON	Nombre total : Nombre d'enfants de moins de 6 ans :

Société réalisant le constat

Nom et prénom de l'auteur du constat	Tanguy DURECU
N° de certificat de certification	B2C 1036^{le} 09/02/2022
Nom de l'organisme de qualification	B.2.C
Organisme d'assurance professionnelle	AXA France IARD SA
N° de contrat d'assurance	5411202104
Date de validité :	01/07/2025

Appareil utilisé

Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS
Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil	FENX / 2-0936
Nature du radionucléide	109cd
Date du dernier chargement de la source	24/09/2021
Activité à cette date et durée de vie de la source	24/09/2021

Conclusion des mesures de concentration en plomb

	Total	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Nombre d'unités de diagnostic	1402	178	978	246	0	0
%	100	12,7 %	69,8 %	17,5 %	0 %	0 %

Ce Constat de Risque d'Exposition au Plomb a été rédigé par Tanguy DURECU le 12/12/2024 conformément à la norme NF X46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb» et en application de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.



Dans le cadre de la mission, il a été repéré des unités de diagnostics de classe 1 et/ou 2. Par conséquent, le propriétaire doit veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostics de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future.

Ce rapport ne peut être utilisé et reproduit que dans son intégralité. Ce document reste la propriété de la société SOCOBAT EXPERTISES et ne peut être utilisé pour aucun acte, sans que son paiement intégral n'ait été réalisé – tout contrevenant encours des sanctions pénales et des dommages et intérêts.

Sommaire

1. Rappel de la commande et des références réglementaires	3
2. Renseignements complémentaires concernant la mission	3
2.1 L'appareil à fluorescence X	3
2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel	4
2.3 Le bien objet de la mission	4
3. Méthodologie employée	6
3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X	6
3.2 Stratégie de mesurage	6
3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire	6
4. Présentation des résultats	7
5. Résultats des mesures	7
6. Conclusion	50
6.1 Classement des unités de diagnostic	50
6.2 Recommandations au propriétaire	50
6.3 Commentaires	50
6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti	50
6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé	51
7. Obligations d'informations pour les propriétaires	52
8. Information sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb	52
8.1 Textes de référence	52
8.2 Ressources documentaires	53
9. Annexes	54
9.1 Notice d'Information	54
9.2 Illustrations	54
9.3 Analyses chimiques du laboratoire	54

Nombre de pages de rapport : 59**Liste des documents annexes :**

- Notice d'information (2 pages)
- Croquis
- Rapport d'analyses chimiques en laboratoire, le cas échéant.

Nombre de pages d'annexes : 6

1. Rappel de la commande et des références réglementaires

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini par les articles L.1334-5 à 10 code de la santé publique et R 1334-10 à 12, consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements du bien immobilier, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les situations de risque de saturnisme infantile ou de dégradation du bâti.

Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible).

Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ...)

Quand le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière).

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie.

Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) :

dans les parties privatives du bien décrit ci-après en prévision de sa vente (en application de l'Article L.1334-6 du code de la santé publique) ou de sa mise en location (en application de l'Article L.1334-7 du code de la santé publique)

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS	
Modèle de l'appareil	FENX	
N° de série de l'appareil	2-0936	
Nature du radionucléide	109cd	
Date du dernier chargement de la source	24/09/2021	Activité à cette date et durée de vie : 24/09/2021
Autorisation ASN (DGSNR)	N° T690714	Date d'autorisation 24/09/2021
	Date de fin de validité de l'autorisation 04/09/2026	
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	M Thierry BANCAL	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	M SEGNIER Lionel	

Étalon :

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm ²)
Étalonnage entrée	1	12/12/2024	0,31 (+/- 0,1)
Étalonnage sortie	2293	12/12/2024	0,31 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse	Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
Nom du contact	-
Coordonnées	-
Référence du rapport d'essai	-
Date d'envoi des prélèvements	-
Date de réception des résultats	-

2.3 Le bien objet de la mission

Adresse du bien immobilier	66 rue Boissière 75016 PARIS
Description de l'ensemble immobilier	Bureaux Ensemble des pièces des Sous-sol, RdC, R+1, R+2
Année de construction	
Localisation du bien objet de la mission	Sous-sol, RdC, R+1, R+2
Nom et coordonnées du propriétaire ou du syndicat de copropriété (dans le cas du CREP sur parties communes)	CNMSS 247 Avenue Jacques Cartier 83000 TOULON
L'occupant est :	Le propriétaire
Date(s) de la visite faisant l'objet du CREP	12/12/2024
Croquis du bien immobilier objet de la mission	Voir partie « 5 Résultats des mesures »

Liste des locaux visités

R-1 - Archives 1,	1er étage - P103,
R-1 - Chaufferie,	1er étage - Hall,
R-1 - LT info,	1er étage - Couloir,
R-1 - TGBT,	1er étage - Circulation,
R-1 - Dégagement 1,	1er étage - P105,
R-1 - Dégagement 2,	1er étage - Gaine technique,
R-1 - Dégagement 3,	2ème étage - P202,
R-1 - LT traitement d'air,	2ème étage - P204,
R-1 - Office,	2ème étage - P206,
R-1 - Stockage linge,	2ème étage - P208,
R-1 - Stockage mobilier,	2ème étage - P210,
R-1 - Atelier entretien,	2ème étage - P212,
R+05 - Chambre 1,	2ème étage - P201,
R+05 - Chambre 2,	2ème étage - P203,
R+05 - Chambre 3,	2ème étage - P205,
R+05 - WC 1,	2ème étage - Dégagement,
R+05 - WC 2,	2ème étage - Palier,
R+05 - WC 3,	2ème étage - Cage d'escalier,
R+05 - Salle de bain 1,	2ème étage - WC,
R+05 - Salle de bain 2,	2ème étage - Gaine technique,
R+05 - Salle de bain 3,	Rez de chaussée - Chambre P004,
R+05 - Placard,	Rez de chaussée - Cuisine,
Rez de chaussée - Hall principal,	Rez de chaussée - Hall,
Rez de chaussée - Salle de conférence 1,	Rez de chaussée - Cage d'escalier,
Rez de chaussée - Salle de conférence 2,	R+05 - Palier,
1er étage - P107,	Rez de chaussée - Détente,
1er étage - P114,	Rez de chaussée - RGT,
1er étage - P112,	Rez de chaussée - P001,
1er étage - P110,	Rez de chaussée - P003,
1er étage - P108,	R-1 - Local 1,
1er étage - P106,	Extérieur - Façade AB,
1er étage - P104,	Extérieur - Façade BC,
1er étage - P102,	Extérieur - Façade CD,
1er étage - P101,	Extérieur - Façade DE,
1er étage - Salle d'examen,	Extérieur - Façade EF,
1er étage - Dégagement,	Extérieur - Façade FG,
	Extérieur - Façade GH

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)

Néant

3. Méthodologie employée

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon l'arrêté du 19 août 2011 et la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*». Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm².

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles,... (*ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb*). Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb. D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissu, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb, mais ils ne sont pas visés par le présent arrêté car ce plomb n'est pas accessible.

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 5) : 1 mg/cm².

3.2 Stratégie de mesurage

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :

- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans le cas suivant :

- lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

Concentration en plomb	Nature des dégradations	Classement
< seuils		0
≥ seuils	Non dégradé ou non visible	1
	Etat d'usage	2
	Dégradé	3

5. Résultats des mesures

	Total UD	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
R-1 - Archives 1	41	1 (2 %)	40 (98 %)	-	-	-
R-1 - Chaufferie	9	1 (11 %)	8 (89 %)	-	-	-
R-1 - LT info	13	1 (8 %)	12 (92 %)	-	-	-
R-1 - TGBT	9	1 (11 %)	8 (89 %)	-	-	-
R-1 - Dégagement 1	19	3 (16 %)	16 (84 %)	-	-	-
R-1 - Dégagement 2	26	1 (4 %)	25 (96 %)	-	-	-
R-1 - Dégagement 3	14	1 (7 %)	13 (93 %)	-	-	-
R-1 - LT traitement d'air	13	3 (23 %)	9 (69 %)	1 (8 %)	-	-
R-1 - Office	19	6 (31,6 %)	11 (57,9 %)	2 (10,5 %)	-	-
R-1 - Stockage linge	17	1 (6 %)	16 (94 %)	-	-	-
R-1 - Stockage mobilier	14	2 (14 %)	12 (86 %)	-	-	-
R-1 - Atelier entretien	29	3 (10 %)	24 (83 %)	2 (7 %)	-	-
R+05 - Chambre 1	29	1 (3 %)	24 (83 %)	4 (14 %)	-	-
R+05 - Chambre 2	20	1 (5 %)	14 (70 %)	5 (25 %)	-	-
R+05 - Chambre 3	22	1 (4,5 %)	20 (90,8 %)	1 (4,5 %)	-	-
R+05 - WC 1	9	5 (56 %)	4 (44 %)	-	-	-
R+05 - WC 2	9	5 (56 %)	4 (44 %)	-	-	-
R+05 - WC 3	9	5 (56 %)	4 (44 %)	-	-	-
R+05 - Salle de bain 1	9	5 (56 %)	4 (44 %)	-	-	-
R+05 - Salle de bain 2	9	5 (56 %)	4 (44 %)	-	-	-
R+05 - Salle de bain 3	9	5 (56 %)	4 (44 %)	-	-	-
R+05 - Placard	12	-	12 (100 %)	-	-	-

	Total UD	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Rez de chaussée - Hall principal	34	4 (12 %)	15 (44 %)	15 (44 %)	-	-
Rez de chaussée - Salle de conférence 1	40	3 (7,5 %)	20 (50 %)	17 (42,5 %)	-	-
Rez de chaussée - Salle de conférence 2	31	1 (3,2 %)	15 (48,4 %)	15 (48,4 %)	-	-
1er étage - P107	23	-	20 (87 %)	3 (13 %)	-	-
1er étage - P114	40	3 (7,5 %)	24 (60 %)	13 (32,5 %)	-	-
1er étage - P112	23	2 (9 %)	11 (48 %)	10 (43 %)	-	-
1er étage - P110	26	1 (4 %)	19 (73 %)	6 (23 %)	-	-
1er étage - P108	23	1 (4,3 %)	15 (65,1 %)	7 (30,4 %)	-	-
1er étage - P106	29	1 (3,4 %)	14 (48,3 %)	14 (48,3 %)	-	-
1er étage - P104	37	3 (8 %)	23 (62 %)	11 (30 %)	-	-
1er étage - P102	33	2 (6 %)	22 (67 %)	9 (27 %)	-	-
1er étage - P101	34	1 (3 %)	22 (65 %)	11 (32 %)	-	-
1er étage - Salle d'examen	23	1 (4 %)	17 (74 %)	5 (22 %)	-	-
1er étage - Dégagement	13	4 (31 %)	9 (69 %)	-	-	-
1er étage - P103	15	-	7 (47 %)	8 (53 %)	-	-
1er étage - Hall	34	3 (9 %)	13 (38 %)	18 (53 %)	-	-
1er étage - Couloir	20	1 (5 %)	18 (90 %)	1 (5 %)	-	-
1er étage - Circulation	12	1 (8 %)	9 (75 %)	2 (17 %)	-	-
1er étage - P105	15	6 (40 %)	9 (60 %)	-	-	-
1er étage - Gaine technique	9	5 (56 %)	4 (44 %)	-	-	-
2ème étage - P202	30	4 (13 %)	21 (70 %)	5 (17 %)	-	-
2ème étage - P204	23	3 (13 %)	18 (78 %)	2 (9 %)	-	-
2ème étage - P206	23	3 (13 %)	17 (74 %)	3 (13 %)	-	-
2ème étage - P208	20	3 (15 %)	14 (70 %)	3 (15 %)	-	-
2ème étage - P210	20	3 (15 %)	15 (75 %)	2 (10 %)	-	-
2ème étage - P212	34	3 (9 %)	22 (65 %)	9 (26 %)	-	-
2ème étage - P201	26	3 (12 %)	19 (73 %)	4 (15 %)	-	-
2ème étage - P203	21	2 (9,5 %)	17 (81 %)	2 (9,5 %)	-	-
2ème étage - P205	12	10 (83 %)	2 (17 %)	-	-	-
2ème étage - Dégagement	22	-	19 (86 %)	3 (14 %)	-	-
2ème étage - Palier	25	1 (4 %)	22 (88 %)	2 (8 %)	-	-
2ème étage - Cage d'escalier	27	7 (26 %)	18 (67 %)	2 (7 %)	-	-
2ème étage - WC	10	8 (80 %)	2 (20 %)	-	-	-
2ème étage - Gaine technique	13	-	13 (100 %)	-	-	-
Rez de chaussée - Chambre P004	23	-	22 (96 %)	1 (4 %)	-	-
Rez de chaussée - Cuisine	22	-	22 (100 %)	-	-	-
Rez de chaussée - Hall	13	-	13 (100 %)	-	-	-
Rez de chaussée - Cage d'escalier	21	4 (19 %)	16 (76 %)	1 (5 %)	-	-
R+05 - Palier	18	4 (22 %)	13 (72 %)	1 (6 %)	-	-
Rez de chaussée - Détente	36	1 (3 %)	28 (78 %)	7 (19 %)	-	-
Rez de chaussée - RGT	19	1 (5,3 %)	13 (68,4 %)	5 (26,3 %)	-	-
Rez de chaussée - P001	9	5 (56 %)	4 (44 %)	-	-	-

	Total UD	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Rez de chaussée - P003	15	5 (33 %)	7 (47 %)	3 (20 %)	-	-
R-1 - Local 1	23	1 (4 %)	20 (87 %)	2 (9 %)	-	-
Extérieur - Façade AB	5	1 (20 %)	2 (40 %)	2 (40 %)	-	-
Extérieur - Façade BC	3	1 (33 %)	-	2 (67 %)	-	-
Extérieur - Façade CD	7	1 (14 %)	2 (29 %)	4 (57 %)	-	-
Extérieur - Façade DE	4	1 (25 %)	2 (50 %)	1 (25 %)	-	-
Extérieur - Façade EF	1	1 (100 %)	-	-	-	-
Extérieur - Façade FG	2	1 (50 %)	1 (50 %)	-	-	-
Extérieur - Façade GH	1	1 (100 %)	-	-	-	-
TOTAL	1402	178 (12,7 %)	978 (69,8 %)	246 (17,5 %)	-	-

R-1 - Archives 1

Nombre d'unités de diagnostic : 41

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2	A	Sol	Béton	revêtement plastique (lino)	mesure 1	0,11	
3					mesure 2	0,12	
4					partie basse (< 1m)	0,09	
5					partie haute (> 1m)	0,12	
6	B	Mur	Enduit	peinture	partie basse (< 1m)	0,14	
7					partie haute (> 1m)	0,1	
8	D	Mur	Enduit	peinture	partie basse (< 1m)	0,08	
9					partie haute (> 1m)	0,08	
10	E	Mur	Enduit	peinture	partie basse (< 1m)	0,14	
11					partie haute (> 1m)	0,06	
12	F	Mur	Enduit	peinture	partie basse (< 1m)	0,02	
13					partie haute (> 1m)	0,04	
14	G	Mur	Enduit	peinture	partie basse (< 1m)	0,13	
15					partie haute (> 1m)	0,14	
16	H	Mur	Enduit	peinture	partie basse (< 1m)	0,09	
17					partie haute (> 1m)	0,04	
18	I	Mur	Enduit	peinture	partie basse (< 1m)	0,07	
19					partie haute (> 1m)	0,01	
20	J	Mur	Enduit	peinture	partie basse (< 1m)	0,14	
21					partie haute (> 1m)	0,01	
22	K	Mur	Enduit	peinture	partie basse (< 1m)	0,13	
23					partie haute (> 1m)	0,05	
24	C	Mur	Crépis	peinture	partie basse (< 1m)	0,03	
25					partie haute (> 1m)	0,02	
-		Plafond	dalles de faux-plafond		Non mesurée	-	Absence de revêtement
26	A	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,01	
27					mesure 2	0,13	
28	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,07	
29					mesure 2	0,1	
30	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,02	
31					mesure 2	0,06	
32	E	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,14	
33					mesure 2	0,1	
34	F	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,1	
35					mesure 2	0,02	
36	G	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,08	
37					mesure 2	0,12	
38	H	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,12	
39					mesure 2	0,11	
40	I	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,01	
41					mesure 2	0,12	
42	J	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,14	
43					mesure 2	0,12	
44	K	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,01	
45					mesure 2	0,05	
46	C	Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,01	
47					partie haute	0,06	
48	C	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,13	
49					partie haute	0,08	
50	C	Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,04	
51					partie haute	0	
52	C	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,12	
53					partie haute	0,11	
54	C	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,06	
55					partie haute	0,02	
56	C	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,06	
57					partie haute	0,11	
58	C	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,1	
59					partie haute	0,06	
60	C	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0	
61					partie haute	0,1	
62	C	Fenêtre 3 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,11	
63					partie haute	0,03	
64	C	Huisserie Fenêtre 3 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,13	
65					partie haute	0,05	
66	C	Fenêtre 3 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,04	
67					partie haute	0,12	
68	C		Bois	Peinture	partie basse	0,12	

69		Huisserie Fenêtre 3 extérieure			partie haute	0,09	
70					partie basse (< 1m)	0,12	
71	A	Porte	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0,01	
72					partie basse (< 1m)	0,06	
73	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0,05	
74					mesure 1	0,05	
75	A	Embrasure porte	Bois	Peinture	mesure 2	0,14	
76					mesure 1	0,04	
77	C	Embrasure fenêtre 1	bois	peinture	mesure 2	0,1	
78					mesure 1	0,09	
79	C	Embrasure fenêtre 2	bois	peinture	mesure 2	0,01	
80					mesure 1	0,1	
81	C	Embrasure fenêtre 3	bois	peinture	mesure 2	0,13	

R-1 - Chauffage

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
82		Sol	Béton	peinture	mesure 1	0,05	
83					mesure 2	0,09	
84	A	Mur	Brique	peinture	partie basse (< 1m)	0,03	
85					partie haute (> 1m)	0,05	
86	B	Mur	Brique	peinture	partie basse (< 1m)	0,1	
87					partie haute (> 1m)	0	
88	C	Mur	Brique	peinture	partie basse (< 1m)	0,06	
89					partie haute (> 1m)	0,01	
90	D	Mur	Brique	peinture	partie basse (< 1m)	0,04	
91					partie haute (> 1m)	0,02	
-		Plafond	Flocage		Non mesurée	-	Absence de revêtement
92	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,01	
93					partie haute (> 1m)	0,02	
94	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,1	
95					partie haute (> 1m)	0,02	
96	A	Embrasure porte	Métal	Peinture	mesure 1	0,12	
97					mesure 2	0,04	

R-1 - LT info

Nombre d'unités de diagnostic : 13

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
98		Sol	Béton	revêtement plastique (lino)	mesure 1	0,01	
99					mesure 2	0,08	
100	A	Mur	Enduit	peinture	partie basse (< 1m)	0,13	
101					partie haute (> 1m)	0,13	
102	B	Mur	Enduit	peinture	partie basse (< 1m)	0,04	
103					partie haute (> 1m)	0,11	
104	C	Mur	Enduit	peinture	partie basse (< 1m)	0,04	
105					partie haute (> 1m)	0,06	
106	D	Mur	Enduit	peinture	partie basse (< 1m)	0	
107					partie haute (> 1m)	0,01	
-		Plafond	dalles de faux-plafond		Non mesurée	-	Absence de revêtement
108	A	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,12	
109					mesure 2	0,11	
110	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,02	
111					mesure 2	0,02	
112	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,05	
113					mesure 2	0,11	
114	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,07	
115					mesure 2	0,09	
116	A	Porte	Métal	Peinture	partie basse (< 1m)	0,06	
117					partie haute (> 1m)	0,09	
118	A	Huisserie Porte	Métal	Peinture	partie basse (< 1m)	0,1	
119					partie haute (> 1m)	0,08	
120	A	Embrasure porte	Bois	Peinture	mesure 1	0,1	
121					mesure 2	0,09	

R-1 - TGBT

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
122		Sol	Béton	peinture	mesure 1	0,02	
123					mesure 2	0,03	
124	A	Mur	Enduit	peinture	partie basse (< 1m)	0,1	
125					partie haute (> 1m)	0,11	
126	B	Mur	Enduit	peinture	partie basse (< 1m)	0,11	
127					partie haute (> 1m)	0,12	
128	C	Mur	Enduit	peinture	partie basse (< 1m)	0,02	
129					partie haute (> 1m)	0,12	
130	D	Mur	Enduit	peinture	partie basse (< 1m)	0,1	
131					partie haute (> 1m)	0,14	
-		Plafond	Flocage		Non mesurée	-	Absence de revêtement
132	A	Porte	Métal	Peinture	partie basse (< 1m)	0,03	
133					partie haute (> 1m)	0,13	
134	A	Huisserie Porte	Métal	Peinture	partie basse (< 1m)	0,02	
135					partie haute (> 1m)	0,08	
136	A	Embrasure porte	Bois	Peinture	mesure 1	0,04	
137					mesure 2	0,06	

R-1 - Dégagement 1

Nombre d'unités de diagnostic : 19

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
138	A	Sol	Béton	revêtement plastique (lino)	mesure 1	0,02	
139					mesure 2	0,06	
140					partie basse (< 1m)	0	
141					partie haute (> 1m)	0,1	
142	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,11	
143					partie haute (> 1m)	0,14	
144	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,11	
145					partie haute (> 1m)	0,08	
146	D	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,12	
147					partie haute (> 1m)	0,09	
148	E	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,03	
149					partie haute (> 1m)	0,13	
150	F	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,11	
151					partie haute (> 1m)	0	
152	G	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,06	
153					partie haute (> 1m)	0,03	
154		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,1	
155					mesure 2	0,01	
156	A	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,12	
157					mesure 2	0,14	
158	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,15	
159					mesure 2	0,14	
160	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,04	
161					mesure 2	0,14	
162	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,09	
163					mesure 2	0	
164	E	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,03	
165					mesure 2	0,11	
166	F	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,08	
167					mesure 2	0,12	
168	G	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,03	
169					mesure 2	0,08	
-	C	Contre marche	bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-		Main courante	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-		Marches	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement

R-1 - Dégagement 2

Nombre d'unités de diagnostic : 26

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
170	A	Mur	Enduit	peinture	partie basse (< 1m)	0,04	
171					partie haute (> 1m)	0,11	
172	B	Mur	Enduit	peinture	partie basse (< 1m)	0,09	
173					partie haute (> 1m)	0,1	
174	C	Mur	Enduit	peinture	partie basse (< 1m)	0,01	
175					partie haute (> 1m)	0,02	
176	D	Mur	Enduit	peinture	partie basse (< 1m)	0,07	
177					partie haute (> 1m)	0,01	
178	E	Mur	Enduit	peinture	partie basse (< 1m)	0,09	
179					partie haute (> 1m)	0,01	
180	F	Mur	Enduit	peinture	partie basse (< 1m)	0,06	
181					partie haute (> 1m)	0,12	
182	G	Mur	Enduit	peinture	partie basse (< 1m)	0,07	
183					partie haute (> 1m)	0,11	
184	H	Mur	Enduit	peinture	partie basse (< 1m)	0,06	
185					partie haute (> 1m)	0,05	
186	I	Mur	Enduit	peinture	partie basse (< 1m)	0,09	
187					partie haute (> 1m)	0,11	
188	J	Mur	Enduit	peinture	partie basse (< 1m)	0,08	
189					partie haute (> 1m)	0,04	
190	K	Mur	Enduit	peinture	partie basse (< 1m)	0,11	
191					partie haute (> 1m)	0,11	
-		Plafond	dalles de faux-plafond		Non mesurée	-	Absence de revêtement
192	A	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,06	
193					mesure 2	0,08	
194	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,07	
195					mesure 2	0,01	
196	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,07	
197					mesure 2	0,02	
198	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,1	
199					mesure 2	0,06	
200	E	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,11	
201					mesure 2	0,03	
202	F	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,04	
203					mesure 2	0,13	
204	G	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,01	
205					mesure 2	0,02	
206	H	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,01	
207					mesure 2	0,02	
208	I	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,05	
209					mesure 2	0,08	
210	J	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,02	
211					mesure 2	0	
212	K	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,07	
213					mesure 2	0,07	
214	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,05	
215					partie haute (> 1m)	0,06	
216	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
217					partie haute (> 1m)	0,11	
218	A	Embrasure porte	Bois	Peinture	mesure 1	0,09	
219					mesure 2	0,07	

R-1 - Dégagement 3

Nombre d'unités de diagnostic : 14

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
220	A	Sol	Béton	revêtement plastique (lino)	mesure 1	0	
221					mesure 2	0,04	
222		Mur	Enduit	peinture	partie basse (< 1m)	0	
223					partie haute (> 1m)	0,06	
224	B	Mur	Enduit	peinture	partie basse (< 1m)	0,09	
225					partie haute (> 1m)	0,13	
226	C	Mur	Enduit	peinture	partie basse (< 1m)	0,07	
227					partie haute (> 1m)	0,04	
228	D	Mur	Enduit	peinture	partie basse (< 1m)	0,01	
229					partie haute (> 1m)	0,07	
230	E	Mur	Enduit	peinture	partie basse (< 1m)	0,11	
231					partie haute (> 1m)	0,01	
232	F	Mur	Enduit	peinture	partie basse (< 1m)	0,06	
233					partie haute (> 1m)	0	
-		Plafond	dalles de faux-plafond		Non mesurée	-	Absence de revêtement
234	A	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,09	
235					mesure 2	0,1	
236	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,11	
237					mesure 2	0,13	
238	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,09	
239					mesure 2	0,07	
240	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,07	
241					mesure 2	0,01	
242	E	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,07	
243					mesure 2	0,12	
244	F	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0	
245					mesure 2	0,08	

R-1 - LT traitement d'air

Nombre d'unités de diagnostic : 13

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
246		Sol	Béton	peinture	mesure 1	0,01	
247					mesure 2	0,04	
-	A	Mur	Plâtre		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	B	Mur	Pierre		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-		Plafond	Flocage		Non mesurée	-	Absence de revêtement
248	B	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,02	
249					partie haute	0,14	
250	B	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,07	
251					partie haute	0,02	
252	B	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,01	
253					partie haute	0,07	
254	B	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,01	
255					partie haute	0,12	
256	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,07	
257					partie haute (> 1m)	0,03	
258	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,03	
259					partie haute (> 1m)	0	
260	A	Embrasure porte	Métal	Peinture	mesure 1	0,04	
261					mesure 2	0,07	
262	B	Garde corps	Métal	Peinture	mesure 1	2,34	
263	B	Embrasure fenêtre	bois	peinture	mesure 1	0,04	
264					mesure 2	0,12	

R-1 - Office

Nombre d'unités de diagnostic : 19

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Béton	Carrelage	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
265	A	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,12	
266					partie haute (> 1m)	0,06	
267					au centre (+/- 1m)	0,02	
268	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,07	
269					partie haute (> 1m)	0	
270					au centre (+/- 1m)	0,15	
271	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	7,88	
272	D	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,13	
273					partie haute (> 1m)	0,03	
274					au centre (+/- 1m)	0	
-		Plafond	dalles de faux-plafond		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	B	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	D	Plinthes	Carrelage		Non mesurée	-	Absence de revêtement
275	C	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,07	
276					partie haute	0,03	
277	C	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,03	
278					partie haute	0	
279	C	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0	
280					partie haute	0,13	
281	C	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,02	
282					partie haute	0,04	
283	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,08	
284					partie haute (> 1m)	0,01	
285	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,07	
286					partie haute (> 1m)	0,1	
287	A	Embrasure porte	Bois	Peinture	mesure 1	0,05	
288					mesure 2	0,04	
289	C	Garde corps	Métal	Peinture	mesure 1	8	
290	C	Embrasure fenêtre	bois	peinture	mesure 1	0,04	
291					mesure 2	0,03	

R-1 - Stockage linge

Nombre d'unités de diagnostic : 17

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
292		Sol	Béton	revêtement plastique (lino)	mesure 1	0,13	
293					mesure 2	0,09	
294	A	Mur	Enduit	peinture	partie basse (< 1m)	0,02	
295					partie haute (> 1m)	0,04	
296	B	Mur	Enduit	peinture	partie basse (< 1m)	0,07	
297					partie haute (> 1m)	0,02	
298	D	Mur	Enduit	peinture	partie basse (< 1m)	0,1	
299					partie haute (> 1m)	0,05	
-	C	Mur	Pierre		Non mesurée	-	Absence de revêtement
300	A	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,04	
301					mesure 2	0,01	
302	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,04	
303					mesure 2	0,08	
304	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,05	
305					mesure 2	0,13	
306	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,02	
307					mesure 2	0,12	
308	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,03	
309					partie haute (> 1m)	0,1	
310	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,05	
311					partie haute (> 1m)	0,01	
312	A	Embrasure porte	Bois	Peinture	mesure 1	0,09	
313					mesure 2	0,11	
314	C	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,08	
315					partie haute	0,08	
316	C	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,06	
317					partie haute	0,1	
318	C	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,12	
319					partie haute	0,02	
320	C	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,04	
321					partie haute	0,09	
322	C	Embrasure fenêtre	bois	peinture	mesure 1	0,09	
323					mesure 2	0,14	

R-1 - Stockage mobilier

Nombre d'unités de diagnostic : 14

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
324		Sol	Béton	revêtement plastique (lino)	mesure 1	0,12	Absence de revêtement
325					mesure 2	0,04	
-	C	Mur 1	Pierre		Non mesurée	-	
326	C	Mur 2	Crépis	Peinture	mesure 1	0,11	
327					mesure 2	0,08	
328	A	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,12	
329					partie haute (> 1m)	0	
330	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,02	
331					partie haute (> 1m)	0,04	
332	D	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,04	
333					partie haute (> 1m)	0,09	
-		Plafond	dalles de faux-plafond		Non mesurée	-	Absence de revêtement
334	A	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,01	
335					mesure 2	0,04	
336	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,12	
337					mesure 2	0,01	
338	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,09	
339					mesure 2	0	
340	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,05	
341					mesure 2	0,08	
342	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,14	
343					partie haute (> 1m)	0,13	
344	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,03	
345					partie haute (> 1m)	0,12	
346	A	Embrasure porte	Bois	Peinture	mesure 1	0,08	
347					mesure 2	0,04	

R-1 - Atelier entretien

Nombre d'unités de diagnostic : 29

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
348		Sol	Béton	revêtement plastique (lino)	mesure 1	0,06	
349					mesure 2	0,07	
350	A	Mur 1	Enduit	Peinture	mesure 1	0,12	
351					mesure 2	0,14	
352	B	Mur 2	Enduit	Peinture	mesure 1	0,06	
353					mesure 2	0,04	
354	C	Mur 3	Enduit	Peinture	mesure 1	0,08	
355					mesure 2	0,02	
356	F	Mur 4	Enduit	Peinture	mesure 1	0,08	
357					mesure 2	0,13	
358	D	Mur 5	Crépis	Peinture	mesure 1	0,01	
359					mesure 2	0,09	
360	E	Mur 6	Crépis	Peinture	mesure 1	0,02	
361					mesure 2	0,01	
-	D	Mur 7	Pierre		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	E	Mur 8	Pierre		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-		Plafond	dalles de faux-plafond		Non mesurée	-	Absence de revêtement
362	A	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,05	
363					mesure 2	0,06	
364	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,09	
365					mesure 2	0,12	
366	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,02	
367					mesure 2	0	
368	F	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,11	
369					mesure 2	0,07	
370	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,09	
371					partie haute (> 1m)	0,1	
372	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,04	
373					partie haute (> 1m)	0,15	
374	A	Embrasure porte	Bois	Peinture	mesure 1	0,13	
375					mesure 2	0	
376	D	Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0	
377					partie haute	0,08	
378	D	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,15	
379					partie haute	0,03	
380	D	Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,04	
381					partie haute	0,02	
382	D	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,13	
383					partie haute	0,06	
384	E	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,11	
385					partie haute	0,1	
386	E	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,08	
387					partie haute	0,08	
388	E	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,09	
389					partie haute	0,1	
390	E	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,12	
391					partie haute	0,01	
392	D	Embrasure fenêtre 1	bois	peinture	mesure 1	0,14	
393					mesure 2	0,09	
394	E	Embrasure fenêtre 2	bois	peinture	mesure 1	0,1	
395					mesure 2	0,02	
396	D	Garde corps	Métal	Peinture	mesure 1	5,6	
397	E	Garde corps	Métal	Peinture	mesure 1	8,12	

R+05 - Chambre 1

Nombre d'unités de diagnostic : 29

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Parquet		Non mesurée	-	Absence de revêtement
398	A	Mur	Enduit	Tapisserie	partie basse (< 1m)	2,22	
399					partie basse (< 1m)	0,03	
400	B	Mur	Enduit	Tapisserie	partie haute (> 1m)	0,07	
401					au centre (+/- 1m)	0,12	
402					partie basse (< 1m)	0,12	
403	C	Mur	Enduit	Tapisserie	partie haute (> 1m)	0	
404					au centre (+/- 1m)	0,05	
405					partie basse (< 1m)	0,14	
406	D	Mur	Enduit	Tapisserie	partie haute (> 1m)	0,12	
407					au centre (+/- 1m)	0,1	
408	E	Mur	Enduit	Tapisserie	partie basse (< 1m)	6,95	
409	F	Mur	Enduit	Tapisserie	partie basse (< 1m)	2,65	
410	G	Mur	Enduit	Tapisserie	partie basse (< 1m)	3,57	
411		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,13	
412					mesure 2	0,09	
413	A	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,02	
414					mesure 2	0,04	
415	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,13	
416					mesure 2	0,07	
417	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,08	
418					mesure 2	0,03	
419	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0	
420					mesure 2	0,01	
421	E	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,11	
422					mesure 2	0,11	
423	F	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,06	
424					mesure 2	0	
425	G	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,09	
426					mesure 2	0,14	
427	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,04	
428					partie haute (> 1m)	0	
429	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,08	
430					partie haute (> 1m)	0,04	
431	G	Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,1	
432					partie haute	0,02	
433	G	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,12	
434					partie haute	0,04	
435	G	Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,03	
436					partie haute	0	
437	G	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0	
438					partie haute	0,08	
439	G	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,02	
440					partie haute	0,05	
441	G	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,11	
442					partie haute	0,09	
443	G	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,06	
444					partie haute	0,14	
445	G	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,1	
446					partie haute	0,09	
447	A	Embrasure porte	Bois	Peinture	mesure 1	0,13	
448					mesure 2	0,12	
449	G	Embrasure fenêtre 1	bois	peinture	mesure 1	0,12	
450					mesure 2	0,03	
451	G	Embrasure fenêtre 2	bois	peinture	mesure 1	0,07	
452					mesure 2	0,04	

R+05 - Chambre 2

Nombre d'unités de diagnostic : 20

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Parquet		Non mesurée	-	Absence de revêtement
453	A	Mur	Enduit	Tapisserie	partie basse (< 1m)	4,92	
454	B	Mur	Enduit	Tapisserie	partie basse (< 1m)	6,95	
455					partie basse (< 1m)	0	
456	C	Mur	Enduit	Tapisserie	partie haute (> 1m)	0,09	
457					au centre (+/- 1m)	0,12	
458	D	Mur	Enduit	Tapisserie	partie basse (< 1m)	4,37	
459		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,09	
460					mesure 2	0,01	
461	A	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,09	
462					mesure 2	0,08	
463	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,05	
464					mesure 2	0,09	
465	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,06	
466					mesure 2	0,08	
467	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,13	
468					mesure 2	0,01	
469	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,1	
470					partie haute (> 1m)	0,13	
471	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,14	
472					partie haute (> 1m)	0,12	
473	A	Embrasure porte	Bois	Peinture	mesure 1	0,09	
474					mesure 2	0,04	
475	A	Allège porte	Enduit	Peinture	mesure 1	4,86	
476	C	Embrasure fenêtre	bois	peinture	mesure 1	0,12	
477					mesure 2	0,13	
478	C	Allège fenêtre	Bois	Peinture	mesure 1	2,4	
479					partie basse	0,01	
480	C	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie haute	0,02	
481					partie basse	0,04	
482	C	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie haute	0,1	
483					partie basse	0,01	
484	C	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie haute	0,11	

485	C	Huissierie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,14	
486					partie haute	0,13	

R+05 - Chambre 3

Nombre d'unités de diagnostic : 22

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Parquet		Non mesurée	-	Absence de revêtement
487					partie basse (< 1m)	0,12	
488	A	Mur	Enduit	Tapisserie	partie haute (> 1m)	0,12	
489					au centre (+/- 1m)	0,09	
490					partie basse (< 1m)	0,03	
491	B	Mur	Enduit	Tapisserie	partie haute (> 1m)	0,06	
492					au centre (+/- 1m)	0,12	
493	C	Mur	Enduit	Tapisserie	partie basse (< 1m)	3,33	
494					partie basse (< 1m)	0	
495	D	Mur	Enduit	Tapisserie	partie haute (> 1m)	0,11	
496					au centre (+/- 1m)	0,14	
497					partie basse (< 1m)	0,03	
498	E	Mur	Enduit	Tapisserie	partie haute (> 1m)	0,13	
499					au centre (+/- 1m)	0,05	
500					partie basse (< 1m)	0,08	
501	F	Mur	Enduit	Tapisserie	partie haute (> 1m)	0,07	
502					au centre (+/- 1m)	0,08	
503		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,13	
504					mesure 2	0,11	
505	A	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,03	
506					mesure 2	0,01	
507	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,05	
508					mesure 2	0,1	
509	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,05	
510					mesure 2	0,06	
511	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,09	
512					mesure 2	0,06	
513	E	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,1	
514					mesure 2	0,13	
515	F	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,1	
516					mesure 2	0,1	
517	C	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,07	
518					partie haute	0,13	
519	C	Huissierie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,11	
520					partie haute	0,08	
521	C	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,01	
522					partie haute	0,11	
523	C	Huissierie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,1	
524					partie haute	0,01	
525	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,14	
526					partie haute (> 1m)	0,06	
527	A	Huissierie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,05	
528					partie haute (> 1m)	0,13	
529	A	Embrasure porte	Bois	Peinture	mesure 1	0,09	
530					mesure 2	0,03	
531	C	Embrasure fenêtre	bois	peinture	mesure 1	0,12	
532					mesure 2	0,04	

R+05 - WC 1

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Carrelage		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Mur	Enduit	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	B	Mur	Enduit	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	C	Mur	Enduit	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	D	Mur	Enduit	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
533		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,1	
534					mesure 2	0,09	
535	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,06	
536					partie haute (> 1m)	0,07	
537	A	Huissierie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
538					partie haute (> 1m)	0,11	
539	A	Embrasure porte	Bois	Peinture	mesure 1	0,04	
540					mesure 2	0,06	

R+05 - WC 2

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Carrelage		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Mur	Enduit	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	B	Mur	Enduit	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	C	Mur	Enduit	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	D	Mur	Enduit	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
541		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,09	
542					mesure 2	0,06	
543	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,13	
544					partie haute (> 1m)	0,1	
545	A	Huissierie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,06	
546					partie haute (> 1m)	0,1	
547	A	Embrasure porte	Bois	Peinture	mesure 1	0,07	
548					mesure 2	0,11	

R+05 - WC 3

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Carrelage		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Mur	Enduit	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	B	Mur	Enduit	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	C	Mur	Enduit	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	D	Mur	Enduit	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
549		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,02	
550					mesure 2	0,02	
551	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,01	
552					partie haute (> 1m)	0,08	
553	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
554					partie haute (> 1m)	0,02	
555	A	Embrasure porte	Bois	Peinture	mesure 1	0,08	
556					mesure 2	0,1	

R+05 - Salle de bain 1

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Carrelage		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Mur	Enduit	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	B	Mur	Enduit	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	C	Mur	Enduit	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	D	Mur	Enduit	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
557		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,02	
558					mesure 2	0,14	
559	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,14	
560					partie haute (> 1m)	0,02	
561	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,08	
562					partie haute (> 1m)	0,06	
563	A	Embrasure porte	Bois	Peinture	mesure 1	0,1	
564					mesure 2	0	

R+05 - Salle de bain 2

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Carrelage		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Mur	Enduit	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	B	Mur	Enduit	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	C	Mur	Enduit	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	D	Mur	Enduit	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
565		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0	
566					mesure 2	0	
567	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,12	
568					partie haute (> 1m)	0,03	
569	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,01	
570					partie haute (> 1m)	0,02	
571	A	Embrasure porte	Bois	Peinture	mesure 1	0,05	
572					mesure 2	0,07	

R+05 - Salle de bain 3

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Carrelage		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Mur	Enduit	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	B	Mur	Enduit	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	C	Mur	Enduit	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	D	Mur	Enduit	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
573		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0	
574					mesure 2	0,13	
575	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,09	
576					partie haute (> 1m)	0,03	
577	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,04	
578					partie haute (> 1m)	0,08	
579	A	Embrasure porte	Bois	Peinture	mesure 1	0,04	
580					mesure 2	0,09	

R+05 - Placard

Nombre d'unités de diagnostic : 12

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
581					mesure 1	0,06	
582		Sol	Parquet	revêtement plastique (lino)	mesure 2	0,02	
583					partie basse (< 1m)	0,03	
584	A	Mur	Enduit	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
585					partie basse (< 1m)	0,09	
586	B	Mur	Enduit	Peinture	partie haute (> 1m)	0,05	
587					partie basse (< 1m)	0,11	
588					partie haute (> 1m)	0,01	
589					partie basse (< 1m)	0,09	
590	D	Mur	Enduit	Peinture	partie haute (> 1m)	0,08	
591					mesure 1	0,12	
592		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 2	0,04	
593					mesure 1	0,03	
594	A	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 2	0,06	
595					mesure 1	0,08	
596	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 2	0,08	
597					mesure 1	0,11	
598	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 2	0,01	
599					mesure 1	0,13	
600	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 2	0	
601					partie basse (< 1m)	0	
602	A	Porte	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0,14	
603					partie basse (< 1m)	0,05	
604	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0,14	

Rez de chaussée - Hall principal

Nombre d'unités de diagnostic : 34

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Parquet		Non mesurée	-	Absence de revêtement
605	A	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	5,91	
606	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	6,83	
607	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	4,86	
608	D	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	4,68	
609	E	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	6,89	
610	F	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	3,08	
611					mesure 1	0,15	
612		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 2	0,1	
613					mesure 1	0,1	
614	A	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 2	0,13	
615					mesure 1	0,05	
616	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 2	0,13	
617					mesure 1	0,08	
618	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 2	0,07	
619					mesure 1	0,12	
620	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 2	0,08	
621					mesure 1	0,07	
622	E	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 2	0,09	
623					mesure 1	0,08	
624	F	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 2	0,01	
625					partie basse	0,08	
626	A	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie haute	0,03	
627					partie basse	0,1	
628	A	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie haute	0,05	
629					partie basse	0,12	
630	A	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie haute	0,12	
631					partie basse	0,04	
632	A	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie haute	0,04	
633					partie basse (< 1m)	0,03	
634	A	Porte	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0,1	
635					partie basse (< 1m)	0,02	
636	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0,04	
637					mesure 1	0,1	
638	A	Embrasure porte	Bois	Peinture	mesure 2	0,12	
639					mesure 1	0,03	
640	A	Embrasure fenêtre	bois	peinture	mesure 2	0,06	
-	E	Radiateur	Métal		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	F	Radiateur	Métal		Non mesurée	-	Absence de revêtement
641	A	Moulure	Bois	Peinture	mesure 1	2,28	
642	B	Moulure	Bois	Peinture	mesure 1	3,26	
643	C	Moulure	Bois	Peinture	mesure 1	5,79	
644	D	Moulure	Bois	Peinture	mesure 1	5,54	
645	E	Moulure	Bois	Peinture	mesure 1	6,65	
646	F	Moulure	Bois	Peinture	mesure 1	2,53	
647		Contre marche	bois	peinture	mesure 1	4,12	
648	C	Main courante	Bois	peinture	mesure 1	2,65	
-		Marches	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
649		Paillassse	Enduit	Peinture	mesure 1	8,18	

Rez de chaussée - Salle de conférence 1

Nombre d'unités de diagnostic : 40

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Parquet		Non mesurée	-	Absence de revêtement
650	A	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	6,22	
651	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	5,54	
652	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	3,51	
653	D	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	4,99	
654		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,08	
655					mesure 2	0,06	
656	A	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,01	
657					mesure 2	0,1	
658	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,1	
659					mesure 2	0,11	
660	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,09	
661					mesure 2	0,01	
662	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,04	
663					mesure 2	0,03	
664	C	Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,05	
665					partie haute	0,09	
666	C	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,07	
667					partie haute	0,11	
668	C	Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,09	
669					partie haute	0,03	
670	C	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,05	
671					partie haute	0,1	
672	C	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,12	
673					partie haute	0,13	
674	C	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,11	
675					partie haute	0,07	
676	C	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,11	
677					partie haute	0,02	
678	C	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,05	
679					partie haute	0,06	
680	C	Fenêtre 3 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,02	
681					partie haute	0,14	
682	C	Huisserie Fenêtre 3 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,04	
683					partie haute	0,06	
684	C	Fenêtre 3 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,1	
685					partie haute	0,13	
686	C	Huisserie Fenêtre 3 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,03	
687					partie haute	0,09	
688	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	5,6	
689	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	3,14	
690	A	Embrasure porte	Bois	Peinture	mesure 1	7,75	
691	C	Embrasure fenêtre 1	bois	peinture	mesure 1	0,12	
692					mesure 2	0	
693	C	Embrasure fenêtre 2	bois	peinture	mesure 1	0,02	
694					mesure 2	0,02	
695	C	Embrasure fenêtre 3	bois	peinture	mesure 1	0,09	
696					mesure 2	0,15	
697	C	Allège fenêtre 1	Bois	Peinture	mesure 1	6,71	
698	C	Allège fenêtre 2	Bois	Peinture	mesure 1	3,51	
699	C	Allège fenêtre 3	Bois	Peinture	mesure 1	6,34	
700	C	Volet 1	Métal	Peinture	partie basse	3,45	
701	C	Volet 2	Métal	Peinture	partie basse	7,75	
702	C	Volet 3	Métal	Peinture	partie basse	5,6	
-	A	Radiateur	Métal		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	D	Radiateur	Métal		Non mesurée	-	Absence de revêtement
703	A	Moulure	Bois	Peinture	mesure 1	7,88	
704	B	Moulure	Bois	Peinture	mesure 1	6,77	
705	C	Moulure	Bois	Peinture	mesure 1	3,26	
706	D	Moulure	Bois	Peinture	mesure 1	7,02	

Rez de chaussée - Salle de conférence 2

Nombre d'unités de diagnostic : 31

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
707	A	Moulure	Bois	Peinture	mesure 1	8,31	
708	B	Moulure	Bois	Peinture	mesure 1	6,46	
709	C	Moulure	Bois	Peinture	mesure 1	8,25	
710	D	Moulure	Bois	Peinture	mesure 1	4,68	
711	A	Embrasure porte	Bois	Peinture	mesure 1	2,77	
712	C	Embrasure fenêtre 1	bois	peinture	mesure 1	0,04	
713					mesure 2	0,04	
714	D	Embrasure fenêtre 2	bois	peinture	mesure 1	0,1	
715					mesure 2	0,11	
716	C	Allège fenêtre 1	Bois	Peinture	mesure 1	3,63	
717	D	Allège fenêtre 2	Bois	Peinture	mesure 1	3,63	
718	C	Volet 1	Métal	Peinture	partie basse	6,58	
719	D	Volet 2	Métal	Peinture	partie basse	3,26	
720	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	6,58	
721	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	4,12	
722	C	Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,06	
723					partie haute	0,06	
724	C	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,13	
725					partie haute	0,13	
726	C	Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,1	
727					partie haute	0,14	
728	C	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,12	
729					partie haute	0,01	
730	D	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,12	
731					partie haute	0,12	
732	D	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,05	
733					partie haute	0,12	
734	D	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0	
735					partie haute	0,01	
736	D	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,14	
737					partie haute	0,1	
738	A	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,13	
739					mesure 2	0,1	
740	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,01	
741					mesure 2	0,1	
742	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0	
743					mesure 2	0,04	
744	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,09	
745					mesure 2	0,1	
746		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,04	
747					mesure 2	0,1	
748	A	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	6,52	
749	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	3,39	
750	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	7,38	
751	D	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	3,14	
-		Sol	Parquet		Non mesurée	-	Absence de revêtement

1er étage - P107

Nombre d'unités de diagnostic : 23

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
752	A	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,14	
753					partie haute (> 1m)	0	
754	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
755					partie haute (> 1m)	0,01	
756	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,07	
757					partie haute (> 1m)	0,01	
758	D	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,14	
759					partie haute (> 1m)	0,03	
760	E	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,02	
761					partie haute (> 1m)	0,14	
762	F	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,06	
763					partie haute (> 1m)	0,12	
764		Sol	Béton	revêtement plastique (lino)	mesure 1	0,14	
765					mesure 2	0,04	
766		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,14	
767					mesure 2	0	
768	A	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,03	
769					mesure 2	0	
770	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,04	
771					mesure 2	0,07	
772	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,04	
773					mesure 2	0,04	
774	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,01	
775					mesure 2	0,07	
776	E	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,12	
777					mesure 2	0,15	
778	F	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,05	
779					mesure 2	0,04	
780	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	7,57	
781	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	5,48	
782	E	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,08	
783					partie haute	0,14	
784	E	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,02	
785					partie haute	0,03	
786	E	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,12	
787					partie haute	0,07	
788	E	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,11	
789					partie haute	0,01	
790	A	Embrasure porte	Bois	Peinture	mesure 1	0,13	
791					mesure 2	0	
792	E	Embrasure fenêtre	Bois	Peinture	mesure 1	0,03	
793					mesure 2	0,03	
794	A	Allège porte	Bois	Peinture	mesure 1	2,83	

1er étage - P114

Nombre d'unités de diagnostic : 40

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
795	A	Embrasure porte	Bois	Peinture	mesure 1	0,02	
796					mesure 2	0,06	
797	C	Embrasure fenêtre	bois	peinture	mesure 1	0,15	
798					mesure 2	0,14	
-		Sol	Parquet		Non mesurée	-	Absence de revêtement
799		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,01	
800					mesure 2	0,06	
801	A	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,05	
802					mesure 2	0,02	
803	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,05	
804					mesure 2	0,11	
805	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,1	
806					mesure 2	0,04	
807	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0	
808					mesure 2	0,1	
809	E	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,13	
810					mesure 2	0,14	
811	F	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,04	
812					mesure 2	0,06	
813	G	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,13	
814					mesure 2	0,11	
815	H	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0	
816					mesure 2	0,09	
817	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	8,25	
818	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	4,25	
819	C	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,08	
820					partie haute	0,01	
821	C	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0	
822					partie haute	0,08	
823	C	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,07	
824					partie haute	0,04	
825	C	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,09	
826					partie haute	0,06	
827	C	Garde corps	Métal	Peinture	mesure 1	5,35	
828	C	Volet	Métal	Peinture	partie basse	7,69	
829	A	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	2,16	
830	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,12	
831					partie haute (> 1m)	0,07	
832					au centre (+/- 1m)	0,14	
833	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	4,31	
834	D	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	2,4	
835	E	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	3,39	
836	F	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	5,91	
837	G	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	5,6	
838	H	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	6,71	
839	A	Moulure	Enduit	Peinture	mesure 1	0,04	
840					mesure 2	0,04	
841	B	Moulure	Enduit	Peinture	mesure 1	0,13	
842					mesure 2	0,05	
843	C	Moulure	Enduit	Peinture	mesure 1	0,09	
844					mesure 2	0,07	
845	D	Moulure	Enduit	Peinture	mesure 1	0,08	
846					mesure 2	0,08	
847	E	Moulure	Enduit	Peinture	mesure 1	0,12	
848					mesure 2	0,13	
849	F	Moulure	Enduit	Peinture	mesure 1	0,08	
850					mesure 2	0,1	
851	G	Moulure	Enduit	Peinture	mesure 1	0,11	
852					mesure 2	0,1	
853	H	Moulure	Enduit	Peinture	mesure 1	0,04	
854					mesure 2	0,13	
-	B	Radiateur 1	Métal		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	B	Radiateur 2	Métal		Non mesurée	-	Absence de revêtement
855	C	Allège fenêtre	Bois	Peinture	mesure 1	5,85	
856	A	Allège porte	Bois	Peinture	mesure 1	4	

1er étage - P112

Nombre d'unités de diagnostic : 23

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
857	A	Embrasure porte	Bois	Peinture	mesure 1	3,33	
858	C	Garde corps	Métal	Peinture	mesure 1	4,19	
859	C	Embrasure fenêtre	bois	peinture	mesure 1	0,08	
860					mesure 2	0,12	
861	C	Volet	Métal	Peinture	partie basse	4,12	
-	B	Radiateur 1	Métal		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	B	Radiateur 2	Métal		Non mesurée	-	Absence de revêtement
862		Sol	Béton	revêtement plastique (lino)	mesure 1	0	
863					mesure 2	0,01	
864	A	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	4,25	
865	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	8,25	
866	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	5,66	
867	D	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,09	
868					partie haute (> 1m)	0,03	
869					au centre (+/- 1m)	0,14	
870	A	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,07	
871					mesure 2	0,09	
872	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,14	
873					mesure 2	0,07	
874	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,09	
875					mesure 2	0,03	
876	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,01	
877					mesure 2	0,01	
878	C	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,12	
879					partie haute	0,04	
880	C	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,04	
881					partie haute	0,01	
882	C	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,01	
883					partie haute	0,03	
884	C	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,07	
885					partie haute	0,05	
886	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	5,85	
887	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	3,14	
888	C	Allège fenêtre	Bois	Peinture	mesure 1	5,91	
889	A	Allège porte	Bois	Peinture	mesure 1	3,08	

1er étage - P110

Nombre d'unités de diagnostic : 26

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
890		Sol	Béton	revêtement plastique (lino)	mesure 1	0,05	
891					mesure 2	0,13	
892	A	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,06	
893					partie haute (> 1m)	0,09	
894	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,06	
895					partie haute (> 1m)	0,03	
896	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,07	
897					partie haute (> 1m)	0,04	
898	D	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,13	
899					partie haute (> 1m)	0,08	
900		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,02	
901					mesure 2	0,1	
902	A	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,09	
903					mesure 2	0,09	
904	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,13	
905					mesure 2	0,09	
906	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,08	
907					mesure 2	0,1	
908	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,13	
909					mesure 2	0,07	
910	C	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,14	
911					partie haute	0,08	
912	C	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0	
913					partie haute	0,1	
914	C	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,03	
915					partie haute	0,02	
916	C	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,1	
917					partie haute	0,09	
918	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,08	
919					partie haute (> 1m)	0	
920					mesure 3 (> 1m)	0,03	
921					partie basse (< 1m)	0,08	
922	A	Huisserie Porte 1	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0,09	
923					mesure 3 (> 1m)	0,1	
924	C	Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	2,28	
925	C	Huisserie Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	3,2	
926	A	Embrasure porte 1	Bois	Peinture	mesure 1	0,08	
927					mesure 2	0,11	
928	C	Embrasure porte 2	Bois	Peinture	mesure 1	0,01	
929					mesure 2	0,1	
930	C	Garde corps	Métal	Peinture	mesure 1	2,16	
931	C	Embrasure fenêtre	bois	peinture	mesure 1	0,02	
932					mesure 2	0,02	
933	C	Volet	Métal	Peinture	partie basse	3,2	
-	B	Radiateur	Métal		Non mesurée	-	Absence de revêtement
934	C	Allège fenêtre	Bois	Peinture	mesure 1	5,29	
935	A	Allège porte	Bois	Peinture	mesure 1	5,29	

1er étage - P108

Nombre d'unités de diagnostic : 23

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
936	A	Sol	Béton	revêtement plastique (lino)	mesure 1	0,15	
937					mesure 2	0,06	
938		Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,01	
939					partie haute (> 1m)	0,04	
940	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,13	
941					partie haute (> 1m)	0,04	
942	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,14	
943					partie haute (> 1m)	0,14	
944	D	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,02	
945					partie haute (> 1m)	0,01	
946		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,04	
947					mesure 2	0,07	
948	A	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,05	
949					mesure 2	0,03	
950	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,11	
951					mesure 2	0,1	
952	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,04	
953					mesure 2	0,05	
954	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,11	
955					mesure 2	0,08	
956	C	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,04	
957					partie haute	0,03	
958	C	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,03	
959					partie haute	0,07	
960	C	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,03	
961					partie haute	0,02	
962	C	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,03	
963					partie haute	0,01	
964	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	3,57	
965	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	7,75	
966	A	Embrasure porte	Bois	Peinture	mesure 1	6,52	
967	C	Garde corps	Métal	Peinture	mesure 1	5,11	
968	C	Embrasure fenêtre	bois	peinture	mesure 1	0,01	
969					mesure 2	0,04	
970	C	Allège fenêtre	Bois	Peinture	mesure 1	6,71	
971	C	Volet	Métal	Peinture	partie basse	4,31	
-	D	Radiateur	Métal		Non mesurée	-	Absence de revêtement
972	A	Allège porte	Bois	Peinture	mesure 1	3,88	

1er étage - P106

Nombre d'unités de diagnostic : 29

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
973		Sol	Béton	revêtement plastique (lino)	mesure 1	0,12	
974					mesure 2	0,07	
975	A	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	5,29	
976	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	4,99	
977	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	3,14	
978	D	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	3,69	
979		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,02	
980					mesure 2	0,08	
981	A	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,04	
982					mesure 2	0,06	
983	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,03	
984					mesure 2	0,02	
985	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,01	
986					mesure 2	0,11	
987	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,05	
988					mesure 2	0,12	
989	C	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,14	
990					partie haute	0,07	
991	C	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,11	
992					partie haute	0,09	
993	C	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,13	
994					partie haute	0	
995	C	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,05	
996					partie haute	0,07	
997	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	4,25	
998	A	Huisserie Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	3,88	
999	B	Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,08	
1000					partie haute (> 1m)	0,07	
1001					mesure 3 (> 1m)	0,1	
1002	B	Huisserie Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,15	
1003					partie haute (> 1m)	0,1	
1004					mesure 3 (> 1m)	0,05	
1005	B	Porte 3	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	7,32	
1006	B	Huisserie Porte 3	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	7,69	
1007	A	Embrasure porte 1	Bois	Peinture	mesure 1	3,69	
1008	B	Embrasure porte 2	Bois	Peinture	mesure 1	0,1	
1009					mesure 2	0,12	
1010					mesure 3	0,05	
1011	B	Embrasure porte 3	Bois	Peinture	mesure 1	7,2	
1012	C	Garde corps	Métal	Peinture	mesure 1	4	
1013	C	Embrasure fenêtre	bois	peinture	mesure 1	0,11	
1014					mesure 2	0,06	
1015	C	Allège fenêtre	Bois	Peinture	mesure 1	7,69	
1016	C	Volet	Métal	Peinture	partie basse	5,11	
-	D	Radiateur	Métal		Non mesurée	-	Absence de revêtement
1017	A	Allège porte	Bois	Peinture	mesure 1	7,88	

1er étage - P104

Nombre d'unités de diagnostic : 37

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Parquet		Non mesurée	-	Absence de revêtement
1018	A	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,12	
1019					partie haute (> 1m)	0,02	
1020	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,13	
1021					partie haute (> 1m)	0,06	
1022	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,13	
1023					partie haute (> 1m)	0,05	
1024	D	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,04	
1025					partie haute (> 1m)	0,1	
1026		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0	
1027					mesure 2	0	
1028	A	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,03	
1029					mesure 2	0,09	
1030	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,09	
1031					mesure 2	0,11	
1032	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,07	
1033					mesure 2	0,1	
1034	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,12	
1035					mesure 2	0,11	
1036	C	Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,06	
1037					partie haute	0,12	
1038	C	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,11	
1039					partie haute	0,12	
1040	C	Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,06	
1041					partie haute	0,01	
1042	C	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,05	
1043					partie haute	0,11	
1044	C	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,01	
1045					partie haute	0,03	
1046	C	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,13	
1047					partie haute	0	
1048	C	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,1	
1049					partie haute	0,02	
1050	C	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,12	
1051					partie haute	0,04	
1052	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	5,17	
1053	A	Huisserie Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	4,68	
1054	D	Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	5,54	
1055	D	Huisserie Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	7,2	
1056	A	Embrasure porte 1	Bois	Peinture	mesure 1	2,16	
1057	D	Embrasure porte 2	Bois	Peinture	mesure 1	7,14	
1058	C	Garde corps	Métal	Peinture	mesure 1	4,12	
1059	C	Embrasure fenêtre 1	bois	peinture	mesure 1	0,13	
1060					mesure 2	0,05	
1061	C	Embrasure fenêtre 2	bois	peinture	mesure 1	0,09	
1062					mesure 2	0,07	
1063	C	Allège fenêtre 1	Bois	Peinture	mesure 1	4	
1064	C	Allège fenêtre 2	Bois	Peinture	mesure 1	5,85	
1065	C	Volet	Métal	Peinture	partie basse	6,77	
-	A	Radiateur	Métal		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Radiateur	Métal		Non mesurée	-	Absence de revêtement
1066	A	Moulure bas	Bois	Peinture	mesure 1	0,11	
1067					mesure 2	0,09	
1068	B	Moulure bas	Bois	Peinture	mesure 1	0,04	
1069					mesure 2	0,09	
1070	C	Moulure bas	Bois	Peinture	mesure 1	0,05	
1071					mesure 2	0,1	
1072	D	Moulure bas	Bois	Peinture	mesure 1	0,08	
1073					mesure 2	0,01	
1074	D	Moulure haut	Bois	Peinture	mesure 1	6,65	

1er étage - P102

Nombre d'unités de diagnostic : 33

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1075		Sol	Béton	revêtement plastique (lino)	mesure 1	0,03	
1076					mesure 2	0	
1077	A	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,04	
1078					partie haute (> 1m)	0,07	
1079	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,09	
1080					partie haute (> 1m)	0,11	
1081	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,07	
1082					partie haute (> 1m)	0,12	
1083	D	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,08	
1084					partie haute (> 1m)	0,07	
1085	E	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,05	
1086					partie haute (> 1m)	0,14	
1087		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,03	
1088					mesure 2	0,05	
1089	A	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,14	
1090					mesure 2	0,07	
1091	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,09	
1092					mesure 2	0,03	
1093	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,01	
1094					mesure 2	0,12	
1095	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,08	
1096					mesure 2	0,04	
1097	E	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,11	
1098					mesure 2	0,09	
1099	C	Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,03	
1100					partie haute	0,03	
1101	C	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,05	
1102					partie haute	0,1	
1103	C	Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,12	
1104					partie haute	0,06	
1105	C	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,09	
1106					partie haute	0,03	
1107	D	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,03	
1108					partie haute	0,14	
1109	D	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,07	
1110					partie haute	0,13	
1111	D	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,12	
1112					partie haute	0,13	
1113	D	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,11	
1114					partie haute	0,03	
1115	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	8,31	
1116	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	7,38	
1117	A	Embrasure porte	Bois	Peinture	mesure 1	6,65	
1118	C	Garde corps	Métal	Peinture	mesure 1	7,94	
1119	D	Garde corps	Métal	Peinture	mesure 1	6,22	
1120	C	Embrasure fenêtre 1	bois	peinture	mesure 1	0,14	
1121					mesure 2	0,09	
1122	D	Embrasure fenêtre 2	bois	peinture	mesure 1	0,13	
1123					mesure 2	0,04	
1124	C	Allège fenêtre 1	Bois	Peinture	mesure 1	7,2	
1125	D	Allège fenêtre 2	Bois	Peinture	mesure 1	4,25	
1126	C	Volet 1	Métal	Peinture	partie basse	8	
1127	D	Volet 2	Métal	Peinture	partie basse	6,34	
-	B	Radiateur	Métal		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Radiateur	Métal		Non mesurée	-	Absence de revêtement

1er étage - P101

Nombre d'unités de diagnostic : 34

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1128		Sol	Béton	revêtement plastique (lino)	mesure 1	0,09	
1129					mesure 2	0,04	
1130	A	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,11	
1131					partie haute (> 1m)	0,07	
1132					au centre (+/- 1m)	0	
1133							
1134	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,05	
1135					partie haute (> 1m)	0,05	
1136	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	6,58	
1137	D	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	3,82	
1138					partie basse (< 1m)	0,03	
1139					partie haute (> 1m)	0,04	
1140					au centre (+/- 1m)	0,08	
1141							
1142	F	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,09	
1143					partie haute (> 1m)	0,04	
1144		Plafond	Enduit	Peinture	au centre (+/- 1m)	0,11	
1145							
1146	A	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,02	
1147					mesure 2	0,06	
1148	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,05	
1149					mesure 2	0,05	
1150	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,02	
1151					mesure 2	0,12	
1152	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0	
1153					mesure 2	0,13	
1154	E	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,06	
1155					mesure 2	0,11	
1156	F	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,04	
1157					mesure 2	0	
1158	C	Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,01	
1159					partie haute	0,13	
1160	C	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,08	
1161					partie haute	0,06	

1162	C	Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,06	
1163					partie haute	0,03	
1164	C	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,07	
1165					partie haute	0,09	
1166	D	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,04	
1167					partie haute	0,12	
1168	D	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,07	
1169					partie haute	0,06	
1170	D	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,12	
1171					partie haute	0,06	
1172	D	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,06	
1173					partie haute	0,1	
1174	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	6,03	
1175	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	5,91	
1176	A	Embrasure porte	Bois	Peinture	mesure 1	7,75	
1177	C	Garde corps	Métal	Peinture	mesure 1	5,35	
1178	D	Garde corps	Métal	Peinture	mesure 1	3,69	
1179					mesure 1	0,15	
1180	C	Embrasure fenêtre 1	bois	peinture	mesure 2	0,02	
1181	D	Embrasure fenêtre 2	bois	peinture	mesure 1	0,13	
1182					mesure 2	0,12	
1183	C	Allège fenêtre 1	Bois	Peinture	mesure 1	6,83	
1184	D	Allège fenêtre 2	Bois	Peinture	mesure 1	5,54	
1185	C	Volet 1	Métal	Peinture	partie basse	5,85	
1186	D	Volet 2	Métal	Peinture	partie basse	4,62	
-	D	Radiateur	Métal		Non mesurée	-	Absence de revêtement

1er étage - Salle d'examen

Nombre d'unités de diagnostic : 23

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1187		Sol	Béton	revêtement plastique (lino)	mesure 1	0,11	
1188					mesure 2	0,15	
1189	A	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,06	
1190					partie haute (> 1m)	0,11	
1191					au centre (+/- 1m)	0,13	
1192	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,04	
1193					partie haute (> 1m)	0,03	
1194					au centre (+/- 1m)	0,09	
1195	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	4,92	
1196					partie basse (< 1m)	0,07	
1197	D	Mur	Enduit	Peinture	partie haute (> 1m)	0,13	
1198					au centre (+/- 1m)	0,12	
1199					partie basse (< 1m)	0,03	
1200	E	Mur	Enduit	Peinture	partie haute (> 1m)	0,03	
1201					au centre (+/- 1m)	0,04	
1202	F	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	6,89	
1203		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,07	
1204					mesure 2	0,1	
1205	A	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,06	
1206					mesure 2	0,09	
1207	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,08	
1208					mesure 2	0,03	
1209	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,12	
1210					mesure 2	0,03	
1211	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,02	
1212					mesure 2	0,14	
1213	E	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,08	
1214					mesure 2	0	
1215	F	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,03	
1216					mesure 2	0,07	
1217	F	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,09	
1218					partie haute	0,01	
1219	F	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,04	
1220					partie haute	0,05	
1221	F	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,03	
1222					partie haute	0,14	
1223	F	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,07	
1224					partie haute	0,13	
1225	F	Garde corps	Métal	Peinture	mesure 1	4,8	
1226	F	Embrasure fenêtre	bois	peinture	mesure 1	0,07	
1227					mesure 2	0,03	
1228	F	Allège fenêtre	Bois	Peinture	mesure 1	7,26	
1229	F	Volet	Métal	Peinture	partie basse	3,2	
-	F	Radiateur	Métal		Non mesurée	-	Absence de revêtement

1er étage - Dégagement

Nombre d'unités de diagnostic : 13

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Parquet		Non mesurée	-	Absence de revêtement
1230	A	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,12	
1231					partie haute (> 1m)	0	
1232	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,09	
1233					partie haute (> 1m)	0	
1234	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,11	
1235					partie haute (> 1m)	0,11	
1236	D	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,14	
1237					partie haute (> 1m)	0,12	
1238		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,12	
1239					mesure 2	0,14	
1240	A	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,13	
1241					mesure 2	0,11	
1242	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,03	
1243					mesure 2	0,02	
1244	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,01	
1245					mesure 2	0,02	
1246	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,07	
1247					mesure 2	0,04	
-	D	Radiateur	Métal		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	B	Porte	Métal		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	B	Huisserie Porte	Métal		Non mesurée	-	Absence de revêtement

1er étage - P103

Nombre d'unités de diagnostic : 15

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1248		Sol	Béton	revêtement plastique (lino)	mesure 1	0,14	
1249					mesure 2	0,02	
1250	A	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	7,32	
1251	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	7,63	
1252	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	7,94	
1253	D	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	6,71	
1254	E	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	5,29	
1255		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,01	
1256					mesure 2	0,05	
1257	A	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,11	
1258					mesure 2	0,01	
1259	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,06	
1260					mesure 2	0,01	
1261	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,02	
1262					mesure 2	0,09	
1263	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0	
1264					mesure 2	0,04	
1265	E	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,03	
1266					mesure 2	0,03	
1267	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	5,23	
1268	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	3,57	
1269	A	Embrasement porte	Bois	Peinture	mesure 1	3,02	

1er étage - Hall

Nombre d'unités de diagnostic : 34

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Parquet		Non mesurée	-	Absence de revêtement
1270	A	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	5,05	
1271	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	5,17	
1272	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	7,63	
1273	D	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	4,56	
1274	E	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	5,29	
1275	F	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	2,59	
1276	G	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	3,51	
1277		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,13	
1278					mesure 2	0,09	
1279	A	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,09	
1280					mesure 2	0,11	
1281	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,06	
1282					mesure 2	0,14	
1283	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0	
1284					mesure 2	0,1	
1285	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,08	
1286					mesure 2	0,04	
1287	E	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,14	
1288					mesure 2	0,11	
1289	F	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,03	
1290					mesure 2	0	
1291	G	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,01	
1292					mesure 2	0,02	
1293	B	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,07	
1294					partie haute	0,07	
1295	B	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,01	
1296					partie haute	0,07	
1297	B	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,1	
1298					partie haute	0,01	
1299	B	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,1	
1300					partie haute	0,06	
1301	B	Garde corps	Métal	Peinture	mesure 1	6,71	
1302	B	Embrasement fenêtre	bois	peinture	mesure 1	0,04	
1303					mesure 2	0,05	
-	A	Radiateur	Métal		Non mesurée	-	Absence de revêtement
1304	A	Moulure	Bois	Peinture	mesure 1	7,45	
1305	B	Moulure	Bois	Peinture	mesure 1	2,34	

1306	C	Moulure	Bois	Peinture	mesure 1	7,75	
1307	D	Moulure	Bois	Peinture	mesure 1	2,83	
1308	E	Moulure	Bois	Peinture	mesure 1	2,77	
1309	F	Moulure	Bois	Peinture	mesure 1	4,56	
1310	G	Moulure	Bois	Peinture	mesure 1	7,14	
1311		Contre marche	Bois	Peinture	mesure 1	5,23	
1312		Main courante	Bois	Peinture	mesure 1	6,22	
-		Marches	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
1313		Poteaux	Enduit	Peinture	mesure 1	2,28	
1314					mesure 1	3,39	

1er étage - Couloir

Nombre d'unités de diagnostic : 20

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1315	A	Embrasure porte	Bois	Peinture	mesure 1	0,08	
1316					mesure 2	0,08	
1317	D	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,02	
1318					partie haute	0,08	
1319	D	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,03	
1320					partie haute	0,06	
1321	D	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,05	
1322					partie haute	0,12	
1323	D	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,12	
1324					partie haute	0,04	
1325		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,05	
1326					mesure 2	0,14	
1327	A	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,03	
1328					partie haute (> 1m)	0,03	
1329	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,03	
1330					partie haute (> 1m)	0,07	
1331	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,03	
1332					partie haute (> 1m)	0,1	
1333	D	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,05	
1334					partie haute (> 1m)	0	
-		Sol	Parquet		Non mesurée	-	Absence de revêtement
1335	A	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,05	
1336					mesure 2	0,08	
1337	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,05	
1338					mesure 2	0,14	
1339	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,02	
1340					mesure 2	0,13	
1341	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,03	
1342					mesure 2	0,1	
1343	A	Moulure	Bois	Peinture	mesure 1	0,1	
1344					mesure 2	0,14	
1345	B	Moulure	Bois	Peinture	mesure 1	0,08	
1346					mesure 2	0,07	
1347	C	Moulure	Bois	Peinture	mesure 1	0,03	
1348					mesure 2	0,13	
1349	D	Moulure	Bois	Peinture	mesure 1	0,07	
1350					mesure 2	0,08	
1351	A	Allège porte	Bois	Peinture	mesure 1	3,39	

1er étage - Circulation

Nombre d'unités de diagnostic : 12

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1352	A	Allège porte	Bois	Peinture	mesure 1	4,62	
1353	A	Embrasure porte	Bois	Peinture	mesure 1	2,89	
-		Sol	Parquet		Non mesurée	-	Absence de revêtement
1354	A	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,01	
1355					partie haute (> 1m)	0,05	
1356	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,04	
1357					partie haute (> 1m)	0,01	
1358	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,08	
1359					partie haute (> 1m)	0,13	
1360	D	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,12	
1361					partie haute (> 1m)	0,06	
1362		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,02	
1363					mesure 2	0,11	
1364	A	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,13	
1365					mesure 2	0,12	
1366	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,09	
1367					mesure 2	0,1	
1368	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,05	
1369					mesure 2	0,03	
1370	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,08	
1371					mesure 2	0,07	

1er étage - P105

Nombre d'unités de diagnostic : 15

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Béton	Carrelage	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	A	Mur	Béton	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	B	Mur	Béton	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	C	Mur	Béton	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	D	Mur	Béton	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
1372		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,08	
1373					mesure 2	0,07	
1374	B	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,13	
1375					partie haute	0,13	
1376	B	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,14	
1377					partie haute	0	
1378	B	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,02	
1379					partie haute	0,06	
1380	B	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,09	
1381					partie haute	0,03	
1382	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,08	
1383					partie haute (> 1m)	0,13	
1384	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,08	
1385					partie haute (> 1m)	0,04	
1386	A	Embrasure porte	Bois	Peinture	mesure 1	0,09	
1387					mesure 2	0,01	
1388	B	Embrasure fenêtre	bois	peinture	mesure 1	0,03	
1389					mesure 2	0	
-	B	Radiateur	Métal		Non mesurée	-	Absence de revêtement

1er étage - Gaine technique

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Béton		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	B	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	D	Mur	Enduit		Non mesurée	-	Absence de revêtement
1390	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,05	
1391					partie haute (> 1m)	0,02	
1392	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,12	
1393					partie haute (> 1m)	0,09	
1394	A	Embrasure porte	Bois	Peinture	mesure 1	0	
1395					mesure 2	0,09	
1396		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,03	
1397					mesure 2	0,08	

2ème étage - P202

Nombre d'unités de diagnostic : 30

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1398		Sol	Béton	revêtement plastique (lino)	mesure 1	0,13	
1399					mesure 2	0,13	
1400	A	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,07	
1401					partie haute (> 1m)	0,13	
1402					au centre (+/- 1m)	0,08	
1403	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	2,4	
1404	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	3,14	
1405	D	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	6,58	
1406		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,09	
1407					mesure 2	0,06	
1408	A	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0	
1409					mesure 2	0,03	
1410	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,1	
1411					mesure 2	0,15	
1412	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,12	
1413					mesure 2	0,08	
1414	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,04	
1415					mesure 2	0,11	
1416	B	Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,03	
1417					partie haute	0,06	
1418	B	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,01	
1419					partie haute	0	
1420	B	Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,01	
1421					partie haute	0,1	
1422	B	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,06	
1423					partie haute	0,09	
1424	D	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,13	
1425					partie haute	0,07	
1426	D	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,1	
1427					partie haute	0	
1428	D	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,06	
1429					partie haute	0,12	
1430	D	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,04	
1431					partie haute	0,14	
-	A	Porte 1	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Huisserie Porte 1	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
1432	A	Embrasure porte 1	Bois	Peinture	mesure 1	0,02	
1433					mesure 2	0,14	
1434	B	Embrasure fenêtre 1	bois	peinture	mesure 1	0,04	
1435					mesure 2	0,07	
1436	D	Embrasure fenêtre 2	bois	peinture	mesure 1	0,14	
1437					mesure 2	0,04	
1438	B	Allège fenêtre 1	Bois	Peinture	mesure 1	2,83	
1439	D	Allège fenêtre 2	Bois	Peinture	mesure 1	7,94	
-	B	Radiateur	Métal		Non mesurée	-	Absence de revêtement

-	D	Radiateur	Métal		Non mesurée	-	Absence de revêtement
1440	A	Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,1	
1441					partie haute (> 1m)	0,01	
1442	A	Huisserie Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,04	
1443					partie haute (> 1m)	0,05	
1444	A	Embrasure porte 2	Bois	Peinture	mesure 1	0,06	
1445					mesure 2	0,08	

2ème étage - P204

Nombre d'unités de diagnostic : 23

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1446		Sol	Béton	revêtement plastique (lino)	mesure 1	0,04	
1447					mesure 2	0,02	
1448					partie basse (< 1m)	0,02	
1449	A	Mur	Enduit	Peinture	partie haute (> 1m)	0,12	
1450					au centre (+/- 1m)	0,14	
1451	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,07	
1452					partie haute (> 1m)	0,01	
1453					au centre (+/- 1m)	0,01	
1454	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	3,2	
1455					partie basse (< 1m)	0,14	
1456	D	Mur	Enduit	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
1457					au centre (+/- 1m)	0,09	
1458		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,08	
1459					mesure 2	0,13	
1460	A	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,12	
1461					mesure 2	0,09	
1462	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,08	
1463					mesure 2	0,15	
1464	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,13	
1465					mesure 2	0,07	
1466	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,03	
1467					mesure 2	0,14	
1468	C	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,12	
1469					partie haute	0,13	
1470	C	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,11	
1471					partie haute	0,06	
1472	C	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,1	
1473					partie haute	0,12	
1474	C	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,1	
1475					partie haute	0,11	
-	A	Porte 1	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Huisserie Porte 1	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
1476	A	Embrasure porte 1	Bois	Peinture	mesure 1	0,04	
1477					mesure 2	0,13	
1478	C	Embrasure fenêtre	bois	peinture	mesure 1	0	
1479					mesure 2	0,14	
1480	C	Allège fenêtre	Bois	Peinture	mesure 1	3,51	
-	C	Radiateur	Métal		Non mesurée	-	Absence de revêtement
1481	B	Embrasure porte 2	Bois	Peinture	mesure 1	0,08	
1482					mesure 2	0,01	
1483	B	Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,03	
1484					partie haute (> 1m)	0,08	
1485	B	Huisserie Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,1	
1486					partie haute (> 1m)	0,05	

2ème étage - P206

Nombre d'unités de diagnostic : 23

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1487		Sol	Béton	revêtement plastique (lino)	mesure 1	0,01	
1488					mesure 2	0,02	
1489	A	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1490					partie haute (> 1m)	0,11	
1491					au centre (+/- 1m)	0,06	
1492	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	5,91	
1493	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	2,28	
1494					partie basse (< 1m)	0,14	
1495	D	Mur	Enduit	Peinture	partie haute (> 1m)	0,03	
1496					au centre (+/- 1m)	0,09	
1497		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,05	
1498					mesure 2	0,07	
1499	A	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,03	
1500					mesure 2	0,06	
1501	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,01	
1502					mesure 2	0	
1503	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,1	
1504					mesure 2	0,01	
1505	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,14	
1506					mesure 2	0,11	
1507	C	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,05	
1508					partie haute	0,09	
1509	C	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,14	
1510					partie haute	0,13	
1511	C	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,13	
1512					partie haute	0,02	
1513	C	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,13	
1514					partie haute	0,01	
-	A	Porte 1	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Huisserie Porte 1	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
1515	A	Embrasure porte 1	Bois	Peinture	mesure 1	0,01	
1516					mesure 2	0,11	
1517	C	Embrasure fenêtre	bois	peinture	mesure 1	0,14	
1518					mesure 2	0,12	
1519	C	Allège fenêtre	Bois	Peinture	mesure 1	6,71	
-	C	Radiateur	Métal		Non mesurée	-	Absence de revêtement

1520	B	Embrasure porte 2	Bois	Peinture	mesure 1	0,03	
1521					mesure 2	0,04	
1522					partie basse (< 1m)	0,13	
1523	B	Porte 2	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0,04	
1524					partie basse (< 1m)	0,1	
1525					partie haute (> 1m)	0,02	

2ème étage - P208

Nombre d'unités de diagnostic : 20

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1526		Sol	Béton	revêtement plastique (lino)	mesure 1	0,03	
1527					mesure 2	0,06	
1528					partie basse (< 1m)	0	
1529	A	Mur	Enduit	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
1530					au centre (+/- 1m)	0,08	
1531					partie basse (< 1m)	0,02	
1532	B	Mur	Enduit	Peinture	partie haute (> 1m)	0,05	
1533					au centre (+/- 1m)	0,11	
1534	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	2,89	
1535	D	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	8,12	
1536		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,01	
1537					mesure 2	0,1	
1538					mesure 1	0,08	
1539	A	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 2	0,08	
1540					mesure 1	0,04	
1541					mesure 2	0,12	
1542	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,07	
1543					mesure 2	0,01	
1544	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,1	
1545					mesure 2	0,14	
1546	C	Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,04	
1547					partie haute	0,01	
1548	C	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,09	
1549					partie haute	0,04	
1550	C	Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,04	
1551					partie haute	0,09	
1552	C	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,03	
1553					partie haute	0,03	
-	A	Porte 1	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Huisserie Porte 1	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
1554	A	Embrasure porte 1	Bois	Peinture	mesure 1	0,09	
1555					mesure 2	0,03	
1556	C	Embrasure fenêtre	bois	peinture	mesure 1	0,02	
1557					mesure 2	0,07	
1558	C	Allège fenêtre	Bois	Peinture	mesure 1	4,8	
-	C	Radiateur	Métal		Non mesurée	-	Absence de revêtement

2ème étage - P210

Nombre d'unités de diagnostic : 20

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1559		Sol	Béton	revêtement plastique (lino)	mesure 1	0,03	
1560					mesure 2	0,02	
1561					partie basse (< 1m)	0,06	
1562	A	Mur	Enduit	Peinture	partie haute (> 1m)	0,05	
1563					au centre (+/- 1m)	0,12	
1564					partie basse (< 1m)	0,11	
1565	B	Mur	Enduit	Peinture	partie haute (> 1m)	0,1	
1566					au centre (+/- 1m)	0,11	
1567	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	2,77	
1568	D	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,08	
1569					partie haute (> 1m)	0,1	
1570					au centre (+/- 1m)	0,08	
1571		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,12	
1572					mesure 2	0,06	
1573	A	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,12	
1574					mesure 2	0,02	
1575	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,01	
1576					mesure 2	0,09	
1577	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,02	
1578					mesure 2	0,01	
1579	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,12	
1580					mesure 2	0,01	
1581	C	Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,14	
1582					partie haute	0,01	
1583	C	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,14	
1584					partie haute	0,15	
1585	C	Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,08	
1586					partie haute	0,14	
1587	C	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,02	
1588					partie haute	0,04	
-	A	Porte 1	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Huisserie Porte 1	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
1589	A	Embrasure porte 1	Bois	Peinture	mesure 1	0,12	
1590					mesure 2	0,11	
1591	C	Embrasure fenêtre	bois	peinture	mesure 1	0,02	
1592					mesure 2	0,02	
1593	C	Allège fenêtre	Bois	Peinture	mesure 1	2,59	
-	C	Radiateur	Métal		Non mesurée	-	Absence de revêtement

2ème étage - P212

Nombre d'unités de diagnostic : 34

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1594	A	Sol	Béton	revêtement plastique (lino)	mesure 1	0,13	
1595					mesure 2	0,06	
1596		Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,13	
1597					partie haute (> 1m)	0,07	
1598					au centre (+/- 1m)	0,1	
1599	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	6,83	
1600	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	2,65	
1601	D	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,09	
1602					partie haute (> 1m)	0,1	
1603					au centre (+/- 1m)	0,03	
1604	A	Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,07	
1605					mesure 2	0,03	
1606		Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,03	
1607					mesure 2	0,04	
1608					mesure 3	0	
1609	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	4,99	
1610	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	4,92	
1611	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	6,71	
1612	C	Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,02	
1613					partie haute	0,06	
1614	C	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,01	
1615					partie haute	0	
1616	C	Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,01	
1617					partie haute	0,09	
1618	C	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,05	
1619					partie haute	0,09	
-	A	Porte 1	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Huisserie Porte 1	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
1620	A	Embrasure porte 1	Bois	Peinture	mesure 1	0,14	
1621					mesure 2	0,09	
1622	C	Embrasure fenêtre 1	bois	peinture	mesure 1	0	
1623					mesure 2	0,07	
1624	C	Allège fenêtre 1	Bois	Peinture	mesure 1	5,54	
-	CD	Radiateur	Métal		Non mesurée	-	Absence de revêtement
1625	B	Embrasure porte 2	Bois	Peinture	mesure 1	0,06	
1626					mesure 2	0,07	
1627	B	Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,13	
1628					partie haute (> 1m)	0,11	
1629	B	Huisserie Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1630					partie haute (> 1m)	0,02	
1631	E	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	6,89	
1632	B	Porte 1 3	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,14	
1633					partie haute (> 1m)	0,06	
1634	B	Huisserie Porte 1 3	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,01	
1635					partie haute (> 1m)	0,07	
1636	B	Embrasure porte 1 3	Bois	Peinture	mesure 1	0,1	
1637					mesure 2	0,14	
1638	D	Embrasure fenêtre 2	bois	peinture	mesure 1	0,13	
1639					mesure 2	0,13	
1640	D	Allège fenêtre 2	Bois	Peinture	mesure 1	3,14	
1641	D	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,11	
1642					partie haute	0,01	
1643	D	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,13	
1644					partie haute	0,03	
1645	D	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,06	
1646					partie haute	0	
1647	D	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,02	
1648					partie haute	0,12	
1649	A	Moulure	Bois	Peinture	mesure 1	4,12	

2ème étage - P201

Nombre d'unités de diagnostic : 26

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1650	A	Sol	Béton	revêtement plastique (lino)	mesure 1	0,06	
1651					mesure 2	0,06	
1652		Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,02	
1653					partie haute (> 1m)	0,03	
1654					au centre (+/- 1m)	0,12	
1655	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,12	
1656					partie haute (> 1m)	0,01	
1657					au centre (+/- 1m)	0,03	
1658	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	7,26	
1659	D	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	2,34	
1660	A	Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0	
1661					mesure 2	0,05	
1662					mesure 1	0,03	
1663	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 2	0,11	
1664					mesure 1	0,09	
1665	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 2	0,08	
1666					mesure 1	0,14	
1667	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 2	0,15	
1668					mesure 1	0,13	
1669	-	Porte	Bois		mesure 2	0	Absence de revêtement
-					Non mesurée	-	
-	A	Huisserie Porte	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
1670	A	Embrasure porte	Bois	Peinture	mesure 1	0,14	
1671					mesure 2	0,02	
1672	C	Embrasure fenêtre 1	bois	peinture	mesure 1	0,01	
1673					mesure 2	0,11	
1674	C	Embrasure fenêtre 2	bois	peinture	mesure 1	0,05	
1675					mesure 2	0,11	
1676	C	Allège fenêtre 1	Bois	Peinture	mesure 1	4,56	
1677	C	Allège fenêtre 2	Bois	Peinture	mesure 1	4,12	
1678	C	Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,04	
1679					partie haute	0,09	
1680	C	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,06	
1681					partie haute	0,11	
1682	C	Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,13	
1683					partie haute	0,08	
1684	C	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,1	
1685					partie haute	0,05	
1686	C	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,07	
1687					partie haute	0,03	
1688	C	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,11	
1689					partie haute	0,02	
1690	C	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,01	
1691					partie haute	0,02	
1692	C	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,1	
1693					partie haute	0,06	
-	B	Radiateur	Métal		Non mesurée	-	Absence de revêtement

2ème étage - P203

Nombre d'unités de diagnostic : 21

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1694		Sol	Béton	revêtement plastique (lino)	mesure 1	0,1	
1695					mesure 2	0,1	
1696	A	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,04	
1697					partie haute (> 1m)	0,11	
1698					au centre (+/- 1m)	0,05	
1699	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,13	
1700					partie haute (> 1m)	0,09	
1701	C	Mur	Enduit	Peinture	au centre (+/- 1m)	0,02	
1702					partie basse (< 1m)	0,07	
1703					partie haute (> 1m)	0,06	
1704	D	Mur	Enduit	Peinture	au centre (+/- 1m)	0,03	
1705					partie basse (< 1m)	7,26	
1706					partie haute (> 1m)	0,05	
1707	E	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,07	
1708					au centre (+/- 1m)	0,12	
1709	A	Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,1	
1710					mesure 2	0,05	
1711					mesure 1	0,06	
1712	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 2	0,13	
1713					mesure 1	0,04	
1714	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 2	0,08	
1715					mesure 1	0,03	
1716	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 2	0,03	
1717					mesure 1	0,03	
1718	E	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 2	0,14	
1719					mesure 1	0,02	
1720	D	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	mesure 2	0,15	
1721					partie basse	0,07	
1722	D	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie haute	0,12	
1723					partie basse	0,07	
1724	D	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie haute	0,1	
1725					partie basse	0,12	
1726	D	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie haute	0,1	
1727					partie basse	0,06	
1728	-	Porte	Bois		partie haute	0,1	Absence de revêtement
-					Non mesurée	-	
-	A	Huisserie Porte	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
1729	A	Embrasure porte	Bois	Peinture	mesure 1	0,09	
1730					mesure 2	0,05	
1731	D	Embrasure fenêtre	bois	peinture	mesure 1	0,13	
1732					mesure 2	0	
1733	D	Allège fenêtre	Bois	Peinture	mesure 1	6,03	

2ème étage - P205

Nombre d'unités de diagnostic : 12

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Béton	Carrelage	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	A	Mur	Enduit	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	B	Mur	Enduit	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	C	Mur	Enduit	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	D	Mur	Enduit	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	E	Mur	Enduit	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	F	Mur	Enduit	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	G	Mur	Enduit	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
1734		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,13	
1735					mesure 2	0,11	
-	A	Porte	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Huisserie Porte	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
1736					mesure 1	0	
1737	A	Embrasure porte	Bois	Peinture	mesure 2	0,1	

2ème étage - Dégagement

Nombre d'unités de diagnostic : 22

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1738		Sol	Béton	revêtement plastique (lino)	mesure 1	0,02	
1739					mesure 2	0,03	
1740	A	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	3,69	
1741					partie basse (< 1m)	0	
1742	B	Mur	Enduit	Peinture	partie haute (> 1m)	0,01	
1743					au centre (+/- 1m)	0,1	
1744					partie basse (< 1m)	0,09	
1745	C	Mur	Enduit	Peinture	partie haute (> 1m)	0,14	
1746					au centre (+/- 1m)	0,01	
1747					partie basse (< 1m)	0,1	
1748	D	Mur	Enduit	Peinture	partie haute (> 1m)	0,03	
1749					au centre (+/- 1m)	0,14	
1750		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,14	
1751					mesure 2	0,02	
1752	A	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,08	
1753					mesure 2	0,01	
1754	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0	
1755					mesure 2	0	
1756	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,12	
1757					mesure 2	0,08	
1758	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,06	
1759					mesure 2	0,08	
1760	A	Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,04	
1761					partie haute	0,12	
1762	A	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,04	
1763					partie haute	0,07	
1764	A	Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,12	
1765					partie haute	0,06	
1766	A	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,03	
1767					partie haute	0,1	
1768	A	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0	
1769					partie haute	0	
1770	A	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,12	
1771					partie haute	0,01	
1772	A	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,13	
1773					partie haute	0,03	
1774	A	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,01	
1775					partie haute	0,06	
1776	A	Embrasure fenêtre 1	bois	peinture	mesure 1	0,07	
1777					mesure 2	0,14	
1778	A	Embrasure fenêtre 2	bois	peinture	mesure 1	0,14	
1779					mesure 2	0,06	
1780	A	Allège fenêtre 1	Bois	Peinture	mesure 1	5,79	
1781	A	Allège fenêtre 2	Bois	Peinture	mesure 1	3,88	

2ème étage - Palier

Nombre d'unités de diagnostic : 25

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1782	A	Sol	Béton	revêtement plastique (lino)	mesure 1	0,06	
1783					mesure 2	0,07	
1784		Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,12	
1785					partie haute (> 1m)	0,1	
1786					au centre (+/- 1m)	0,14	
1787	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,04	
1788					partie haute (> 1m)	0,05	
1789					au centre (+/- 1m)	0,13	
1790	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,05	
1791					partie haute (> 1m)	0,15	
1792					au centre (+/- 1m)	0,03	
1793	D	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,03	
1794					partie haute (> 1m)	0,11	
1795					au centre (+/- 1m)	0,02	
1796	E	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,01	
1797					partie haute (> 1m)	0,13	
1798					au centre (+/- 1m)	0,13	
1799	F	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,1	
1800					partie haute (> 1m)	0,01	
1801					au centre (+/- 1m)	0,14	
1802	G	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,09	
1803					partie haute (> 1m)	0,03	
1804					au centre (+/- 1m)	0,05	
1805	H	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	3,94	
1806		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,02	
1807					mesure 2	0,09	
1808	A	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,12	
1809					mesure 2	0,11	
1810	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,13	
1811					mesure 2	0,02	
1812	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,12	
1813					mesure 2	0,03	
1814	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,03	
1815					mesure 2	0,05	
1816	E	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,01	
1817					mesure 2	0,05	
1818	F	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,14	
1819					mesure 2	0,09	
1820	G	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0	
1821					mesure 2	0,06	
1822	H	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,08	
1823					mesure 2	0,06	
1824	H	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,14	
1825					partie haute	0,03	
1826	H	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,09	
1827					partie haute	0,07	
1828	H	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,04	
1829					partie haute	0,12	
1830	H	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,07	
1831					partie haute	0,06	
1832	H	Embrasure fenêtre	bois	peinture	mesure 1	0,11	
1833					mesure 2	0,06	
1834	H	Allège fenêtre	Bois	Peinture	mesure 1	4,74	
-	H	Radiateur	Métal		Non mesurée	-	Absence de revêtement

2ème étage - Cage d'escalier

Nombre d'unités de diagnostic : 27

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1835	A	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,01	
1836					partie haute (> 1m)	0,09	
1837					au centre (+/- 1m)	0,05	
1838	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,08	
1839					partie haute (> 1m)	0,06	
1840					au centre (+/- 1m)	0,11	
1841	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,03	
1842					partie haute (> 1m)	0,13	
1843					au centre (+/- 1m)	0,12	
1844	D	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,11	
1845					partie haute (> 1m)	0,06	
1846					au centre (+/- 1m)	0,13	
1847	E	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,07	
1848					partie haute (> 1m)	0,1	
1849					au centre (+/- 1m)	0,11	
1850	F	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	4,92	
1851	A	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,04	
1852					mesure 2	0,09	
1853	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0	
1854					mesure 2	0,02	
1855	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,08	
1856					mesure 2	0,07	
1857	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,12	
1858					mesure 2	0,1	
1859	E	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,11	
1860					mesure 2	0,02	
1861	F	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,1	
1862					mesure 2	0,07	
-		Contre marche	bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-		Marches	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-		Main courante	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
1863	F	Embrasure fenêtre	bois	peinture	mesure 1	0,09	
1864					mesure 2	0,04	
1865	F	Allège fenêtre	Bois	Peinture	mesure 1	5,91	
1866	F	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,08	

1867					partie haute	0,03	
1868	F	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,1	
1869					partie haute	0,09	
1870	F	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,02	
1871					partie haute	0,02	
1872	F	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,14	
1873					partie haute	0,03	
-	A	Porte 1	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Huisserie Porte 1	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	D	Porte 2	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	D	Huisserie Porte 2	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
1874	A	Embrasure porte 1	Bois	Peinture	mesure 1	0,01	
1875					mesure 2	0,04	
1876	D	Embrasure porte 2	Bois	Peinture	mesure 1	0,08	
1877					mesure 2	0,03	

2ème étage - WC

Nombre d'unités de diagnostic : 10

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Béton	Carrelage	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	A	Mur	Enduit	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	B	Mur	Enduit	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	C	Mur	Enduit	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	D	Mur	Enduit	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	E	Mur	Enduit	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
1878		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,03	
1879					mesure 2	0,11	
-	A	Porte	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Huisserie Porte	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
1880	A	Embrasure porte	Bois	Peinture	mesure 1	0,05	
1881					mesure 2	0,01	

2ème étage - Gaine technique

Nombre d'unités de diagnostic : 13

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1882		Sol	Béton	revêtement plastique (lino)	mesure 1	0,06	
1883					mesure 2	0,14	
1884	A	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
1885					partie haute (> 1m)	0,09	
1886	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,13	
1887					partie haute (> 1m)	0,15	
1888	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,13	
1889					partie haute (> 1m)	0,08	
1890	D	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,01	
1891					partie haute (> 1m)	0,11	
1892		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,06	
1893					mesure 2	0,05	
1894	A	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,07	
1895					mesure 2	0,11	
1896	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,1	
1897					mesure 2	0,01	
1898	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,01	
1899					mesure 2	0,03	
1900	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,14	
1901					mesure 2	0,02	
1902	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,08	
1903					partie haute (> 1m)	0,03	
1904	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,15	
1905					partie haute (> 1m)	0,1	
1906	C	Canalisations	Métal	peinture	mesure 1	0,07	
1907					mesure 2	0,08	

Rez de chaussée - Chambre P004

Nombre d'unités de diagnostic : 23

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1908	A	Sol	Béton	revêtement plastique (lino)	mesure 1	0,03	
1909					mesure 2	0,01	
1910		Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,06	
1911					partie haute (> 1m)	0,05	
1912					au centre (+/- 1m)	0,01	
1913	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	4,12	
1914	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,04	
1915					partie haute (> 1m)	0,1	
1916					au centre (+/- 1m)	0,04	
1917					partie basse (< 1m)	0	
1918	D	Mur	Enduit	Peinture	partie haute (> 1m)	0,14	
1919					au centre (+/- 1m)	0,07	
1920	E	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,03	
1921					partie haute (> 1m)	0,11	
1922					au centre (+/- 1m)	0,07	
1923	F	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,1	
1924					partie haute (> 1m)	0,08	
1925					au centre (+/- 1m)	0,12	
1926	A	Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,05	
1927					mesure 2	0	
1928					mesure 1	0,06	
1929	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 2	0,09	
1930					mesure 1	0,1	
1931	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 2	0,14	
1932					mesure 1	0,07	
1933	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 2	0,07	
1934					mesure 1	0,02	
1935	E	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 2	0,13	
1936					mesure 1	0,06	
1937	F	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 2	0,08	
1938					mesure 1	0,13	
1939	A	Porte	Bois	Peinture	mesure 2	0,07	
1940					partie basse (< 1m)	0,08	
1941	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0,02	
1942					partie basse (< 1m)	0,05	
1943	A	Embrasure porte	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0,04	
1944					mesure 1	0,05	
1945	B	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	mesure 2	0,11	
1946					partie basse	0,11	
1947	B	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie haute	0,08	
1948					partie basse	0,08	
1949	B	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie haute	0,1	
1950					partie basse	0,1	
1951	B	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie haute	0,12	
1952					partie basse	0,02	
1953	B	Embrasure fenêtre	bois	peinture	partie haute	0,04	
1954					mesure 1	0	
1955	A	Allège porte	Bois	Peinture	mesure 2	0,03	
1956					mesure 1	0,02	
1957					mesure 2	0,12	

Rez de chaussée - Cuisine

Nombre d'unités de diagnostic : 22

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
1958	A	Sol	Parquet	revêtement plastique (lino)	mesure 1	0,07	
1959					mesure 2	0,13	
1960	B	Mur	Enduit	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0,11	
1961					partie haute (> 1m)	0,09	
1962	C	Mur	Enduit	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0,1	
1963					partie haute (> 1m)	0,12	
1964	D	Mur	Enduit	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0,04	
1965					partie haute (> 1m)	0,13	
1966	E	Mur	Enduit	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0	
1967					partie haute (> 1m)	0,13	
1968	F	Mur	Enduit	Tapisserie	partie basse (< 1m)	0,04	
1969					partie haute (> 1m)	0,01	
1970	A	Plafond	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,01	
1971					partie haute (> 1m)	0,12	
1972	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,13	
1973					mesure 2	0,03	
1974	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,1	
1975					mesure 2	0,01	
1976	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,11	
1977					mesure 2	0,14	
1978	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0	
1979					mesure 2	0,08	
1980	E	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,12	
1981					mesure 2	0,12	
1982	F	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,07	
1983					mesure 2	0,03	
1984	A	Porte	Bois	Peinture	mesure 1	0,11	
1985					mesure 2	0,13	
1986	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,03	
1987					partie haute (> 1m)	0,08	
1988	A	Embrasure porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,03	
1989					partie haute (> 1m)	0,06	
1990	D	Embrasure fenêtre	bois	peinture	mesure 1	0,1	
1991					mesure 2	0,05	
1992	D	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	mesure 1	0,02	
1993					mesure 2	0,12	
1994	D	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,01	
1995					partie haute	0,13	
1996	D		Bois	Peinture	partie basse	0,02	

1997		Huisserie Fenêtre intérieure			partie haute	0,14	
1998	D	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,04	
1999					partie haute	0,01	
2000	D	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,1	
2001					partie haute	0,13	

Rez de chaussée - Hall

Nombre d'unités de diagnostic : 13

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2002		Sol	Parquet	revêtement plastique (lino)	mesure 1	0,09	
2003					mesure 2	0,12	
2004	A	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,07	
2005					partie haute (> 1m)	0,02	
2006	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,03	
2007					partie haute (> 1m)	0,05	
2008	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,02	
2009					partie haute (> 1m)	0,15	
2010	D	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,03	
2011					partie haute (> 1m)	0	
2012		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,06	
2013					mesure 2	0	
2014	A	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,13	
2015					mesure 2	0,13	
2016	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,09	
2017					mesure 2	0,02	
2018	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,12	
2019					mesure 2	0,06	
2020	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0	
2021					mesure 2	0,04	
2022	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,09	
2023					partie haute (> 1m)	0,06	
2024	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,14	
2025					partie haute (> 1m)	0,1	
2026	A	Embrasure porte	Bois	Peinture	mesure 1	0,01	
2027					mesure 2	0,08	

Rez de chaussée - Cage d'escalier

Nombre d'unités de diagnostic : 21

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2028		Sol	Parquet	revêtement plastique (lino)	mesure 1	0,08	
2029					mesure 2	0,12	
2030					partie basse (< 1m)	0,06	
2031	A	Mur	Enduit	Peinture	partie haute (> 1m)	0,06	
2032					au centre (+/- 1m)	0,14	
2033					partie basse (< 1m)	0,12	
2034	B	Mur	Enduit	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
2035					au centre (+/- 1m)	0,06	
2036					partie basse (< 1m)	0,11	
2037	C	Mur	Enduit	Peinture	partie haute (> 1m)	0,14	
2038					au centre (+/- 1m)	0,04	
2039					partie basse (< 1m)	0,04	
2040	D	Mur	Enduit	Peinture	partie haute (> 1m)	0,09	
2041					au centre (+/- 1m)	0,1	
2042	E	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	4,86	
2043		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,05	
2044					mesure 2	0,04	
2045	A	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,1	
2046					mesure 2	0,1	
2047	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,02	
2048					mesure 2	0,04	
2049	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,04	
2050					mesure 2	0,06	
2051	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,03	
2052					mesure 2	0,06	
2053	E	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,04	
2054					mesure 2	0,14	
2055	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,09	
2056					partie haute (> 1m)	0	
2057	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,14	
2058					partie haute (> 1m)	0,15	
2059	A	Embrasure porte	Bois	Peinture	mesure 1	0,14	
2060					mesure 2	0,12	
2061	A	Allège porte	Bois	Peinture	mesure 1	0,09	
2062					mesure 2	0,08	
2063		Contre marche	bois	peinture	mesure 1	0,02	
2064					mesure 2	0,11	
-	C	Main courante	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	D	Main courante	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	E	Main courante	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-		Marches	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement

R+05 - Palier

Nombre d'unités de diagnostic : 18

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Parquet		Non mesurée	-	Absence de revêtement
2065	A	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,07	
2066					partie haute (> 1m)	0,07	
2067					au centre (+/- 1m)	0,04	
2068	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
2069					partie haute (> 1m)	0,14	
2070					au centre (+/- 1m)	0,14	
2071	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	5,48	
2072	D	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,02	
2073					partie haute (> 1m)	0,03	
2074					au centre (+/- 1m)	0,01	
2075	E	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,03	
2076					partie haute (> 1m)	0,03	
2077					au centre (+/- 1m)	0,1	
2078	F	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,11	
2079					partie haute (> 1m)	0,05	
2080					au centre (+/- 1m)	0,01	
2081	A	Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,05	
2082					mesure 2	0,07	
2083					mesure 1	0,05	
2084	B	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 2	0,09	
2085					mesure 1	0,11	
2086					mesure 2	0,05	
2087	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,07	
2088					mesure 2	0,04	
2089					mesure 1	0,14	
2090	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 2	0,07	
2091					mesure 1	0,13	
2092					mesure 2	0,07	
2093	F	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,12	
2094					mesure 2	0,01	
2095					mesure 1	0,06	
2096		Contre marche	bois	peinture	mesure 2	0,07	
-	C	Main courante	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	D	Main courante	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-		Marches	Bois		Non mesurée	-	Absence de revêtement

Rez de chaussée - Détente

Nombre d'unités de diagnostic : 36

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Parquet		Non mesurée	-	Absence de revêtement
2097	A	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,02	
2098					partie haute (> 1m)	0,14	
2099					au centre (+/- 1m)	0,14	
2100	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,05	
2101					partie haute (> 1m)	0,01	
2102					au centre (+/- 1m)	0,04	
2103	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,11	
2104					partie haute (> 1m)	0,01	
2105					au centre (+/- 1m)	0,03	
2106	D	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	5,85	
2107	E	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,09	
2108					partie haute (> 1m)	0,01	
2109					au centre (+/- 1m)	0,11	
2110	F	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,11	
2111					partie haute (> 1m)	0,02	
2112					au centre (+/- 1m)	0,05	
2113	G	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	5,29	
2114	H	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,11	
2115					partie haute (> 1m)	0,14	
2116					au centre (+/- 1m)	0,05	
2117	I	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,01	
2118					partie haute (> 1m)	0,03	
2119					au centre (+/- 1m)	0,12	
2120	J	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	3,39	
2121		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,01	
2122					mesure 2	0,12	
2123					mesure 1	0,06	
2124	A	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 2	0,12	
2125					mesure 1	0,07	
2126					mesure 2	0	
2127	C	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,13	
2128					mesure 2	0,01	
2129					mesure 1	0,08	
2130	D	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 2	0,13	
2131					mesure 1	0,1	
2132					mesure 2	0,06	
2133	F	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,06	
2134					mesure 2	0,09	
2135					mesure 1	0,07	
2136	G	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 2	0	
2137					mesure 1	0,15	
2138					mesure 2	0,14	
2139	I	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 1	0,04	
2140					mesure 2	0	
2141					mesure 1	0,13	
2142	J	Plinthes	Bois	Peinture	mesure 2	0	
2143					partie basse	0	
2144					partie haute	0,08	
2145	G	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,15	
2146					partie haute	0,03	
2147					partie basse	0,08	
2148	G	Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie haute	0,02	

2149	G	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,13	
2150					partie haute	0,06	
2151	G	Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,11	
2152					partie haute	0,11	
2153	G	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,08	
2154					partie haute	0,12	
2155	G	Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,09	
2156					partie haute	0,14	
2157	G	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,12	
2158					partie haute	0,01	
2159	G	Embrasure fenêtre 1	bois	peinture	mesure 1	0,03	
2160					mesure 2	0,1	
2161	G	Embrasure fenêtre 2	bois	peinture	mesure 1	0,1	
2162					mesure 2	0,02	
2163	G	Allège fenêtre 1	Bois	Peinture	mesure 1	4,06	
2164	G	Allège fenêtre 2	Bois	Peinture	mesure 1	8,31	
2165	G	Volet 1	Métal	Peinture	partie basse	3,14	
2166	G	Volet 2	Métal	Peinture	partie basse	5,66	

Rez de chaussée - RGT

Nombre d'unités de diagnostic : 19

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Parquet		Non mesurée	-	Absence de revêtement
2167	A	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	6,46	
2168	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	2,34	
2169	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	2,34	
2170	D	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	5,35	
2171		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,02	
2172					mesure 2	0,05	
2173		A	Plinthes	Bois	mesure 1	0,06	
2174					mesure 2	0,14	
2175		B	Plinthes	Bois	mesure 1	0,04	
2176					mesure 2	0,03	
2177		C	Plinthes	Bois	mesure 1	0,1	
2178					mesure 2	0,05	
2179		D	Plinthes	Bois	mesure 1	0,14	
2180					mesure 2	0	
2181		C	Fenêtre intérieure	Bois	partie basse	0,14	
2182					partie haute	0,03	
2183		C	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	partie basse	0,13	
2184					partie haute	0,01	
2185		C	Fenêtre extérieure	Bois	partie basse	0,03	
2186					partie haute	0,01	
2187		C	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	partie basse	0,12	
2188					partie haute	0,01	
2189		A	Porte	Bois	partie basse (< 1m)	0	
2190					partie haute (> 1m)	0	
2191		A	Huisserie Porte	Bois	partie basse (< 1m)	0,12	
2192					partie haute (> 1m)	0,01	
2193		A	Embrasure porte	Bois	mesure 1	0,04	
2194					mesure 2	0,09	
2195		C	Embrasure fenêtre	bois	mesure 1	0,1	
2196					mesure 2	0,12	
2197	C	Garde corps	Métal	Peinture	mesure 1	5,54	

Rez de chaussée - P001

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Carrelage		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Mur	Enduit	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	B	Mur	Enduit	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	C	Mur	Enduit	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	D	Mur	Enduit	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
2198		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,1	
2199					mesure 2	0,06	
2200		A	Porte	Bois	partie basse (< 1m)	0,14	
2201					partie haute (> 1m)	0,01	
2202		A	Huisserie Porte	Bois	partie basse (< 1m)	0,06	
2203					partie haute (> 1m)	0,08	
2204		A	Embrasure porte	Bois	mesure 1	0,14	
2205					mesure 2	0,13	

Rez de chaussée - P003

Nombre d'unités de diagnostic : 15

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	Carrelage		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Mur	Enduit	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	B	Mur	Enduit	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	C	Mur	Enduit	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
-	D	Mur	Enduit	peinture et faïence	Non mesurée	-	Partie non visée par la réglementation
2206		Plafond	Enduit	Peinture	mesure 1	0,12	
2207					mesure 2	0	
2208	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	7,32	
2209	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	3,14	
2210	A	Embrasure porte	Bois	Peinture	mesure 1	0,05	
2211					mesure 2	0,01	
2212	C	Garde corps	Métal	Peinture	mesure 1	5,05	
2213	C	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,14	
2214					partie haute	0,15	
2215	C	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,03	
2216					partie haute	0,09	
2217	C	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,12	
2218					partie haute	0,13	
2219	C	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,07	
2220					partie haute	0,03	
2221	C	Embrasure fenêtre	bois	peinture	mesure 1	0,11	
2222					mesure 2	0,13	

R-1 - Local 1

Nombre d'unités de diagnostic : 23

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2223		Sol	Béton	peinture	mesure 1	0,07	
2224					mesure 2	0	
2225	A	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,02	
2226					partie haute (> 1m)	0,11	
2227					au centre (+/- 1m)	0,14	
2228	B	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,01	
2229					partie haute (> 1m)	0,09	
2230					au centre (+/- 1m)	0	
2231	C	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,08	
2232					partie haute (> 1m)	0,05	
2233					au centre (+/- 1m)	0,05	
2234	D	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	0,12	
2235					partie haute (> 1m)	0,14	
2236					au centre (+/- 1m)	0,12	
2237	E	Mur	Enduit	Peinture	partie basse (< 1m)	2,77	
2238					partie basse (< 1m)	0,13	
2239	F	Mur	Enduit	Peinture	partie haute (> 1m)	0,01	
2240					au centre (+/- 1m)	0,06	
-		Plafond	Flocage		Non mesurée	-	Absence de revêtement
2241	E	Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,04	
2242					partie haute	0,1	
2243	E	Huisserie Fenêtre intérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,09	
2244					partie haute	0,1	
2245	E	Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,08	
2246					partie haute	0,15	
2247	E	Huisserie Fenêtre extérieure	Bois	Peinture	partie basse	0,07	
2248					partie haute	0,09	
2249	A	Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,14	
2250					partie haute (> 1m)	0,02	
2251	A	Huisserie Porte 1	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,11	
2252					partie haute (> 1m)	0,13	
2253	A	Embrasure porte 1	Bois	Peinture	mesure 1	0,08	
2254					mesure 2	0,06	
2255	E	Garde corps	Métal	Peinture	mesure 1	3,2	
2256	E	Embrasure fenêtre	bois	peinture	mesure 1	0,01	
2257					mesure 2	0	
2258	B	Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,06	
2259					partie haute (> 1m)	0,06	
2260	B	Huisserie Porte 2	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,04	
2261					partie haute (> 1m)	0,08	
2262	B	Embrasure porte 2	Métal	Peinture	mesure 1	0,09	
2263					mesure 2	0,1	
2264	E	Embrasure porte 3	Métal	Peinture	mesure 1	0,03	
2265					mesure 2	0,1	
2266	E	Porte 3	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,14	
2267					partie haute (> 1m)	0,12	
2268	E	Huisserie Porte 3	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,08	
2269					partie haute (> 1m)	0,01	

Extérieur - Façade AB

Nombre d'unités de diagnostic : 5

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-	A	Mur	Crépis		Non mesurée	-	Absence de revêtement
2270	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,07	
2271					partie haute (> 1m)	0	
2272	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,11	
2273					partie haute (> 1m)	0	
2274	A	Barrière fenêtre	Métal	Peinture	mesure 1	4,86	
2275	A	Allège	Enduit	Peinture	mesure 1	4,12	

Extérieur - Façade BC

Nombre d'unités de diagnostic : 3

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-	A	Mur	Crépis		Non mesurée	-	Absence de revêtement
2276	A	Barrière fenêtre	Métal	Peinture	mesure 1	3,69	
2277	A	Allège	Enduit	Peinture	mesure 1	5,42	

Extérieur - Façade CD

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-	A	Mur	Crépis		Non mesurée	-	Absence de revêtement
2278	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,09	
2279	A				partie haute (> 1m)	0,02	
2280	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,02	
2281	A				partie haute (> 1m)	0,14	
2282	A	Barrière fenêtre 1	Métal	Peinture	mesure 1	6,15	
2283	A	Allège	Enduit	Peinture	mesure 1	5,6	
2284	A	Barrière fenêtre 2	Métal	Peinture	mesure 1	7,63	
2285	A	Barrière fenêtre 3	Métal	Peinture	mesure 1	3,08	

Extérieur - Façade DE

Nombre d'unités de diagnostic : 4

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-	A	Mur	Crépis		Non mesurée	-	Absence de revêtement
2286	A	Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,04	
2287	A				partie haute (> 1m)	0,11	
2288	A	Huisserie Porte	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0,06	
2289	A				partie haute (> 1m)	0,03	
2290	A	Support façade arrondie	Métal	Peinture	mesure 1	3,57	

Extérieur - Façade EF

Nombre d'unités de diagnostic : 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-	A	Mur	Crépis		Non mesurée	-	Absence de revêtement

Extérieur - Façade FG

Nombre d'unités de diagnostic : 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-	A	Mur	Crépis		Non mesurée	-	Absence de revêtement
2291		Main courante	Métal	peinture	mesure 1	0,11	
2292					mesure 2	0	

Extérieur - Façade GH


Nombre d'unités de diagnostic : 1



N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-	A	Mur	Crépis		Non mesurée	-	Absence de revêtement


NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la réglementation.


*** L'état de conservation sera, le cas échéant, complété par la nature de la dégradation.**


[illegible]

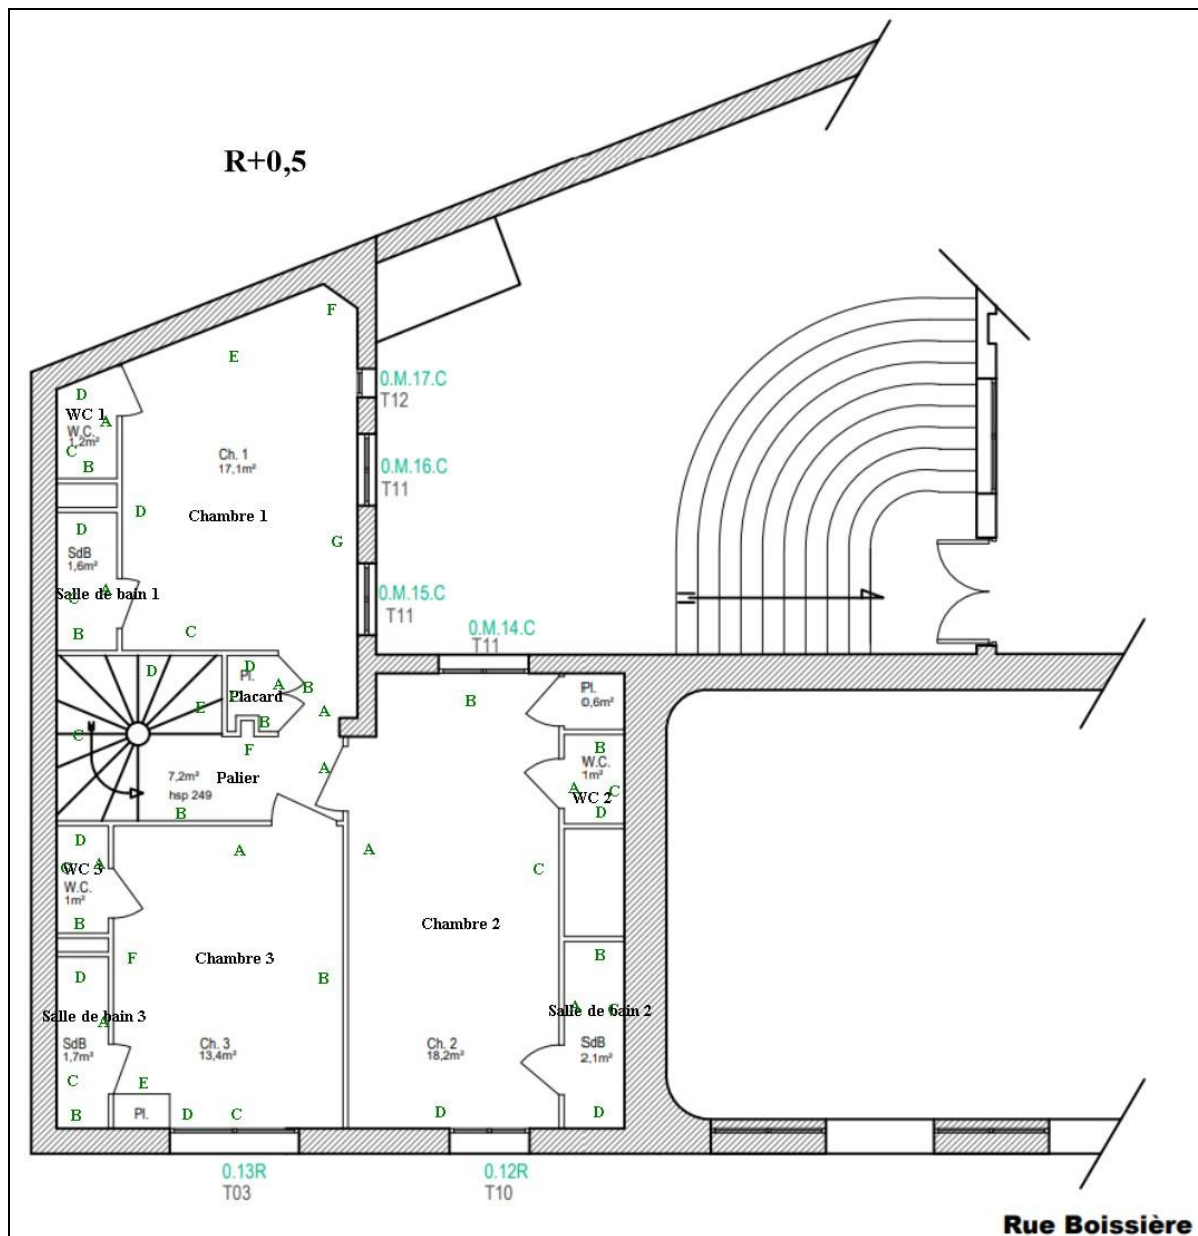

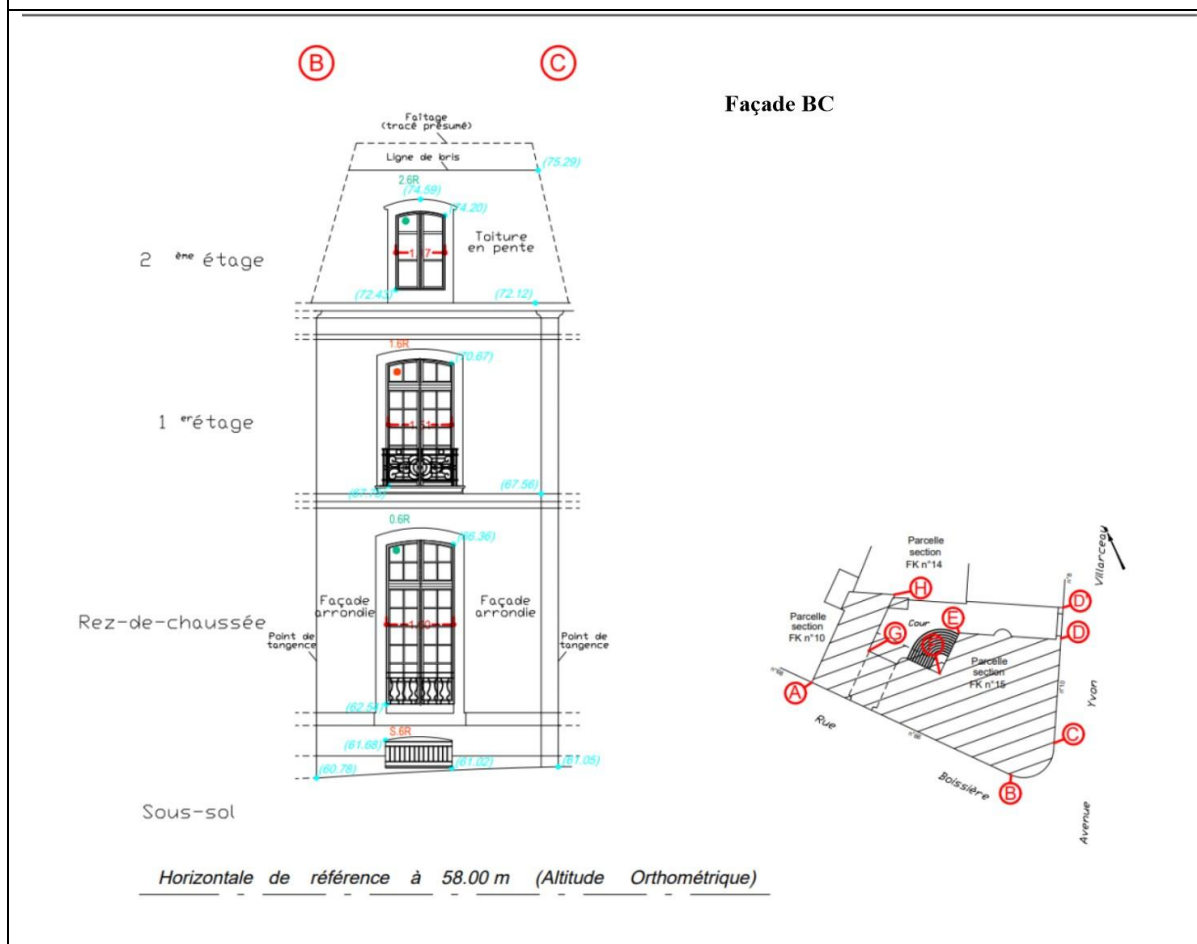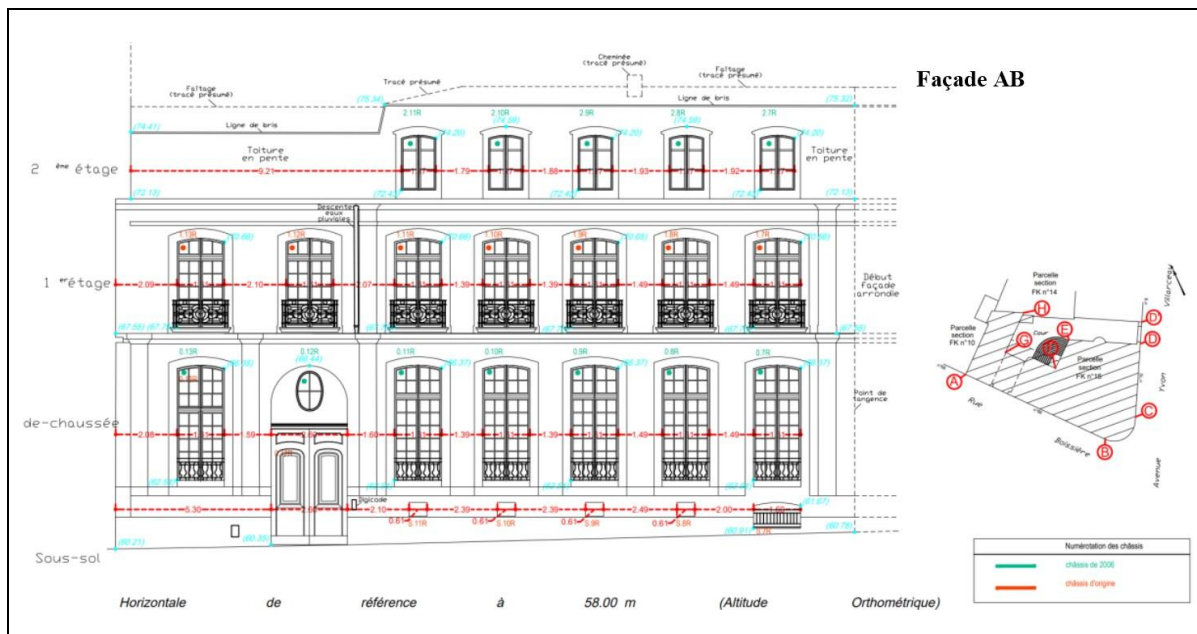

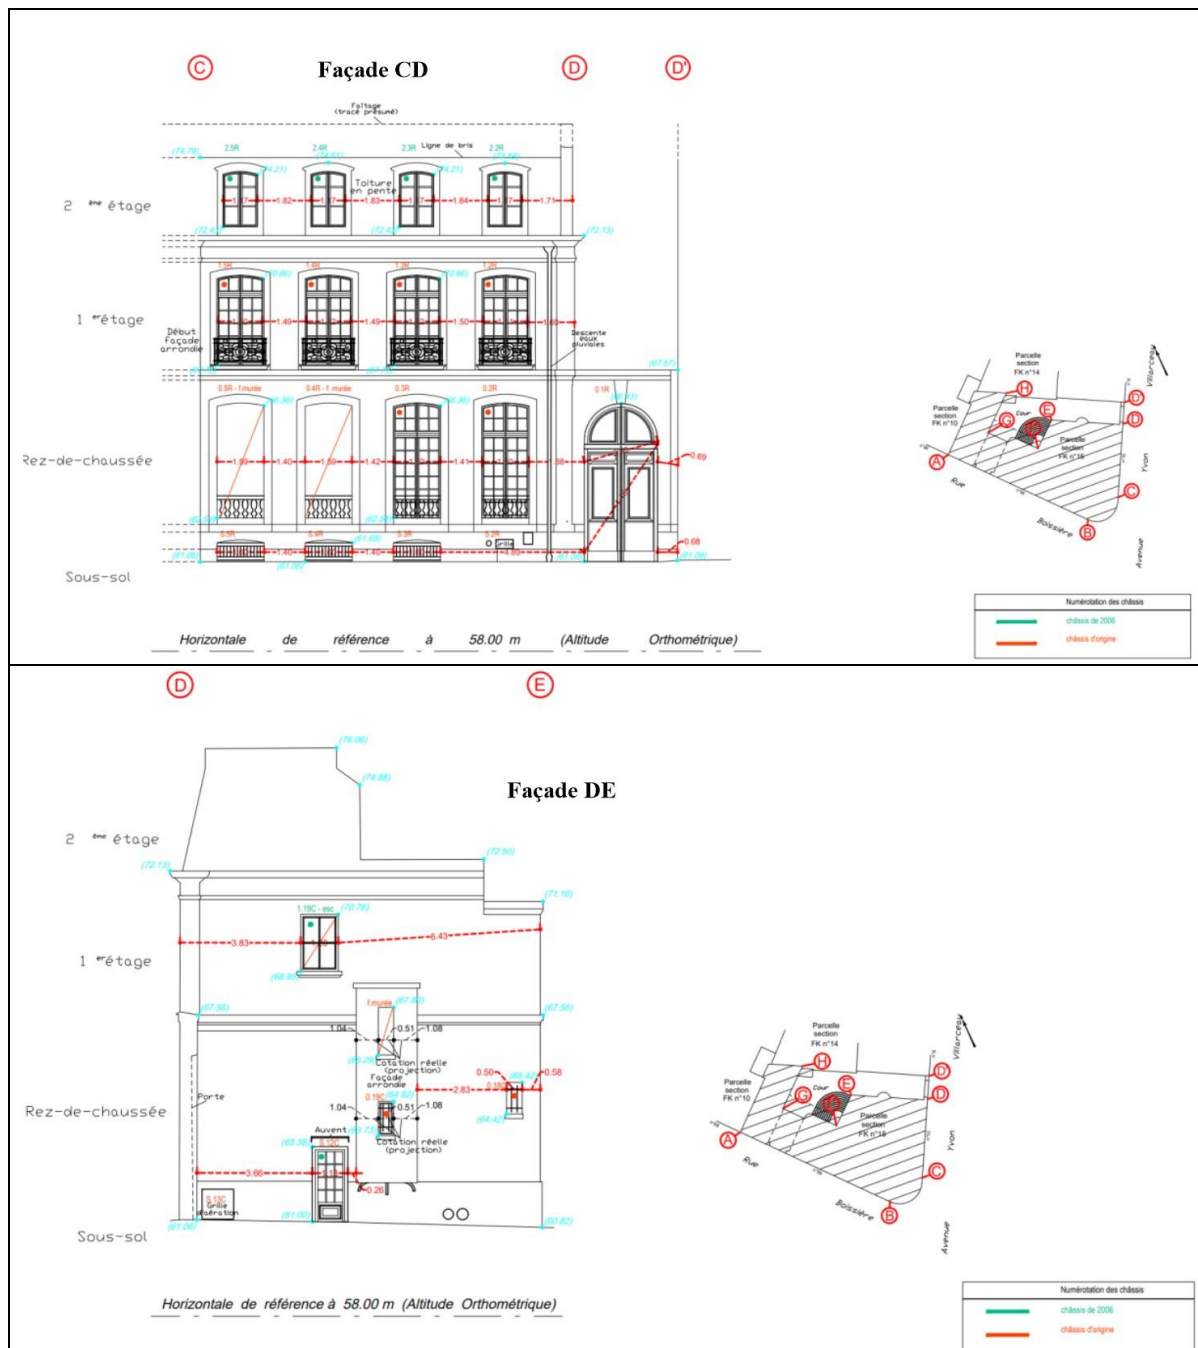

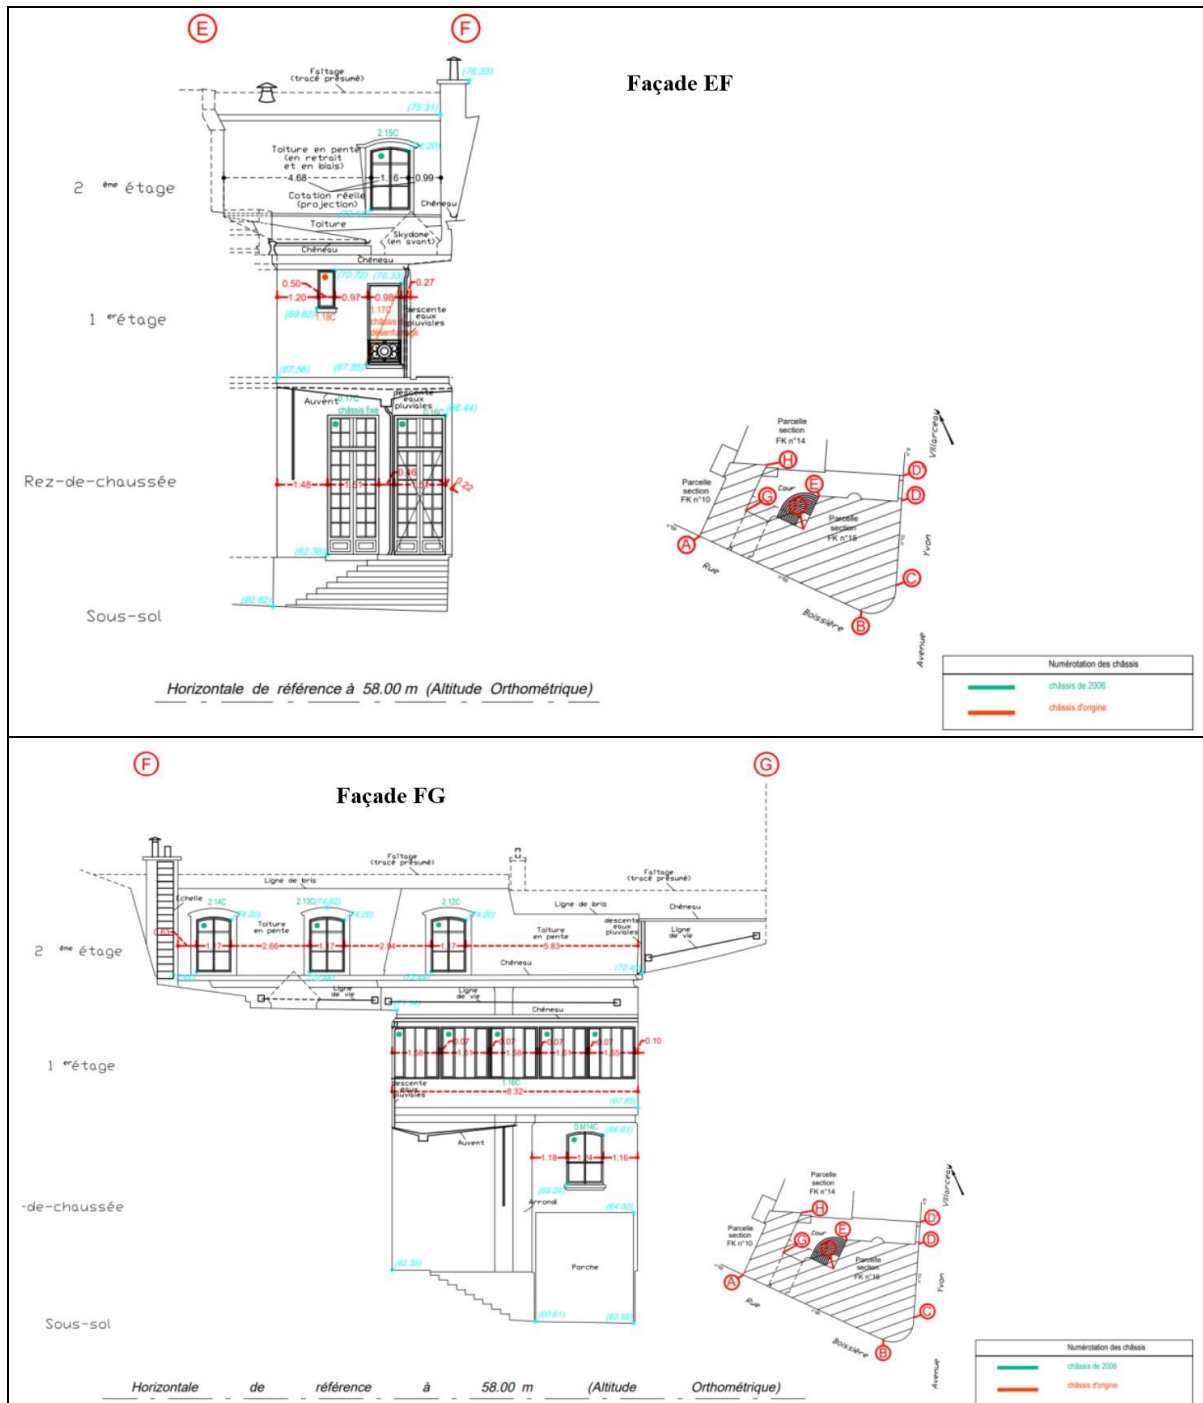

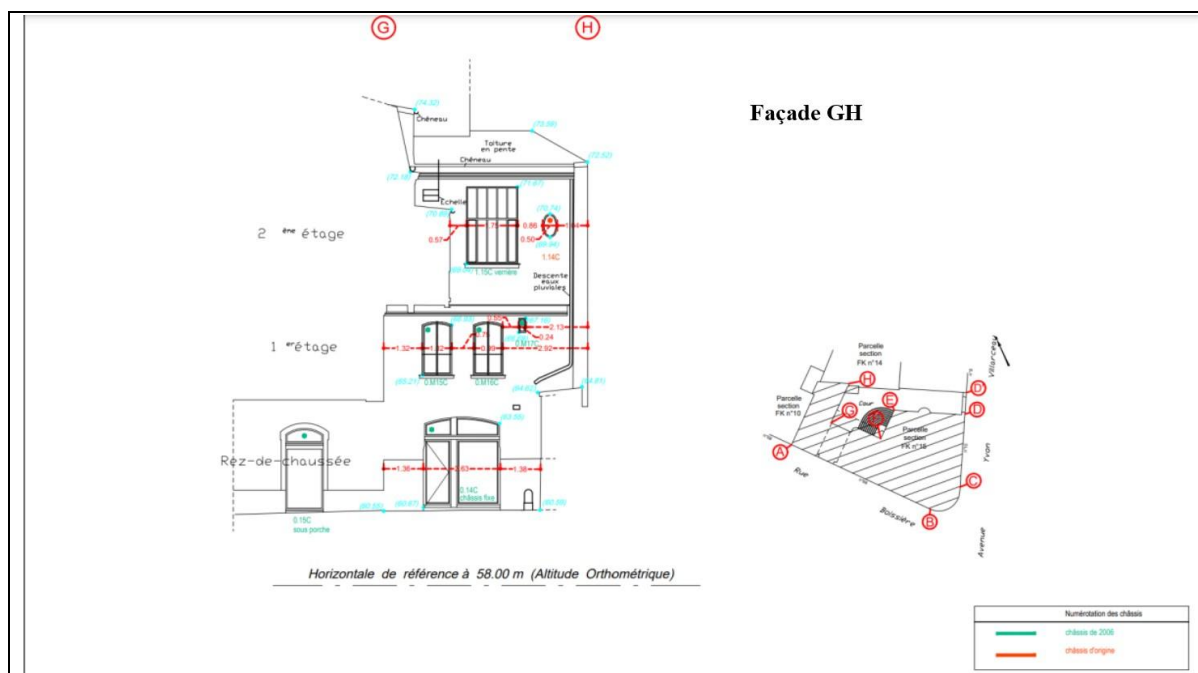

6. Conclusion

6.1 Classement des unités de diagnostic

Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthèse suivant :

	Total	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Nombre d'unités de diagnostic	1402	178	978	246	0	0
%	100	12,7 %	69,8 %	17,5 %	0 %	0 %

6.2 Recommandations au propriétaire

Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dès lors qu'il est inhalé ou ingéré. Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture d'une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm² devront s'accompagner de mesures de protection collectives et individuelles visant à contrôler la dissémination de poussières toxiques et à éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les occupants de l'immeuble et la population environnante.

Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.

Du fait de la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur et de la nature des dégradations constatées (non dégradé, non visible, état d'usage) sur certaines unités de diagnostic, le propriétaire doit veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostic de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future.

6.3 Commentaires

Constatations diverses :

Néant

Validité du constat :

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Franck Tavernier

6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti

(Au sens des articles 1 et 8 du texte 40 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition au Plomb)

Situations de risque de saturnisme infantile

NON	Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d'unités de diagnostic de classe 3
NON	L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic de classe 3

Situations de dégradation de bâti

NON	Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré
NON	Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures, de ruissellements ou d'écoulements d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce
NON	Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouvertes de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité.

6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé

NON	Si le constat identifie au moins l'une de ces cinq situations, son auteur transmet, dans un délai de cinq jours ouvrables, une copie du rapport au directeur général de l'agence régionale de santé d'implantation du bien expertisé en application de l'article L.1334-10 du code de la santé publique.
-----	--

En application de l'Article R.1334-10 du code de la santé publique, l'auteur du présent constat informe de cette transmission le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement

Remarque : Néant

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **B.2.C - 24 rue des Prés 67380 LINGOLSHEIM (détail sur www.info-certif.fr)**

Fait à **MONTRouGE**, le **20/12/2024**

Par : Tanguy DURECU



7. Obligations d'informations pour les propriétaires

Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la santé publique :

«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'article L.1334-9 est réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.»

«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale.»

Article L1334-9 :

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.

8. Information sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

8.1 Textes de référence

Code de la santé publique :

- Code de la santé publique : Articles L.1334-1 à L.1334-12 et Articles R.1334-1 à R.1334-13 (lutte contre la présence de plomb) ;
- Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le code de la santé publique ;
- Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme ;
- Arrêté du 07 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification ;
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

Code de la construction et de l'habitat :

- Code de la construction et de l'habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (Dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique.

Code du travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du travail : Articles L.233-5-1, R.231-51 à R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants, R.233-1, R.233-42 et suivants ;
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en œuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du code du travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (Équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;

- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.237-8 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi un plan de prévention.

8.2 Ressources documentaires

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, *Aide au choix d'une technique de traitement*, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP 4e trimestre 2001 ;
- Document ED 909 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, avril 2003 ;
- Norme AFNOR NF X 46-030 «*Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb*».

Sites Internet :

- **Ministère chargé de la santé** (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) :
<http://www.sante.gouv.fr> (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- **Ministère chargé du logement** :
<http://www.logement.gouv.fr>
- **Agence nationale de l'habitat (ANAH)** :
<http://www.anah.fr/> (fiche *Peintures au plomb* disponible, notamment)
- **Institut national de recherche et de sécurité (INRS)** :
<http://www.inrs.fr/> (règles de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et composés minéraux, ...)

9. Annexes

9.1 Notice d'Information

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez, comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : **lisez-le attentivement !**
- La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. **L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.**

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et la poussière ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écailent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- S'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
- S'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;
- S'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.
- Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords des fenêtres avec une serpillière humide ;
- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions

- Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent être parfaitement nettoyés ;
- Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

- **Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;**
- **Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb**

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement.

9.2 Illustrations

Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport.

9.3 Analyses chimiques du laboratoire

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.



Accréditation
n°4-0557
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
www.cofrac.fr



Bureau Contrôle Certification

N° de certification
B2C 1036

CERTIFICATION DE PERSONNES
attribuée à :
Tanguy DURECU
Dans les domaines suivants :

Plomb sans mention : Secteur A : Certification de personnes réalisant des constats de risque d'exposition au plomb (CREP)	
Obtenu le : 25/07/2023	Valable jusqu'au : 24/07/2030*
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.	
Électricité : Secteur F : certification des personnes réalisant l'état des installations intérieures d'électricité	
Obtenu le : 09/02/2022	Valable jusqu'au : 08/02/2029*
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.	
Gaz : Secteur E : certification des personnes réalisant l'état des installations intérieures de gaz	
Obtenu le : 09/02/2022	Valable jusqu'au : 08/02/2029*
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.	

Fait à STRASBOURG, le 25 juillet 2023

Responsable qualité,
Sandrine SCHNEIDER



*Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs de la surveillance.
La conformité de cette certification peut être vérifiée sur le site : www.b2c-france.com

24 rue des Prés • 67380 LINGOLSHEIM • Tél : 03 88 22 21 97 • e-mail : b.2.c@orange.fr • www.b2c-france.com

Votre Assurance

► RCE PRESTATAIRES



Assurance et Banque

ATTESTATION

AGENT**M BEGUINOT HERVE**ROND POINT DU PEROLLIER
29 CHEMIN DE VILLENEUVE
69130 ECULLY**Tél : 0437502880**

Email : AGENCE.BEGUINOT@AXA.FR

Portefeuille : 0069111144

SAS ARC
SOCOBAT EXPERTISES
17 CHEMIN DU CHARROI
69300 CALUIRE ET CUIRE FRVos références :**Contrat n° 5411202104**

Client n° 1403569804

AXA France IARD, atteste que :

SAS ARC
SOCOBAT EXPERTISES
17 CHEMIN DU CHARROI
69300 CALUIRE ET CUIRE

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 5411202104 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

Activité n° 1 : Diagnostic réglementaires relevant de l'article L271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation.

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L.1334-6 du Code de la Santé Publique
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L.1334-13 du Code de la Santé Publique
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L.133-6 du Code de la Construction et de l'habitation
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu par l'article L.134-6 du Code de la Construction et de l'habitation
 - L'état des risques et pollutions tel que prévu par l'article L.125-5 du Code de l'environnement
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du Code de la construction et de l'habitation
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation.
 - Le contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L.133-11-1 du Code de la Santé Publique
 - L'information sur la présence d'un risque de mэрule
 - Diagnostic Audit Energétique dans les maisons individuelles **à l'exclusion de toute une mission de maîtrise d'œuvre et/ou d'assistance à maîtrise d'ouvrage et qu'il ne mette pas en relation les clients avec des professionnels du bâtiment. Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée au titre du contrat responsabilité civile.**

Activité n° 2 :**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/4

- Diagnostics de l'activité I hors cadre réglementaire
 - Etat parasitaire
 - Loi Carrez
 - Calcul des tantièmes et millièmes de copropriétés
 - Etat des lieux
 - Evaluation immobilière à valeur vénale et valeur locative
 - Diagnostic réglementaire d'accessibilité handicapés
 - Mesurage Loi Boutin
 - Contrôle périodique amiante
 - Diagnostic amiante avant travaux ou démolition
 - Diagnostic amiante avant relocation
 - Diagnostic amiante avant-vente
 - Diagnostic amiante partie privative (DAPP)
 - Dossier technique amiante
 - Contrôle visuel après désamiantage
 - Recherche de plomb avant travaux
 - Diagnostic PEMD
 - Diagnostic pollution de sols
 - Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures (DRIPP) et contrôle plomb après travaux
 - Assistance administrative et réglementaire consistant à communiquer et à veiller à la mise en application des textes de la loi et des obligations légales qui en découlent pour ses clients.
 - Mesure d'empoussièrement en fibres amiantes dans les immeubles bâtis - Mesurage des niveaux d'empoussièrement de fibres amiante au poste de travail
 - Mesure du Radon
 - Analyse QAI (qualité de l'air)
 - Infiltrométrie
 - Analyse d'Hydrocarbure Aromatique Polycycliques (HAP) dans les enrobés routiers et / ou les mâchefers dans le cadre de diagnostics avant travaux ou avant démolition
- A L'EXCLUSION DE TOUTES PRECONISATIONS DE SOLUTIONS.**

Il est précisé que l'analyse est réalisée en sous-traitance par un laboratoire COFRAC ou équivalent.

- Diagnostic technique global, **les missions de maîtrise d'œuvre construction restant exclues de la garantie du contrat.**
- Elaboration d'un Projet de PPT (Plan Pluriannuel de Travaux) **à l'exclusion de toute mission ou d'immixtion, même partielle, en maîtrise d'œuvre ou préconisation technique portant sur des ouvrages visés par les articles 1792 à 1792-6 du Code Civil.**

A L'EXCLUSION :

- **DE TOUTES PRESTATION DE CONSEIL, PRECONICATION ET TOUTE MISSION DE BUREAU D'ETUDE**

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/4

- **DE TOUTES ACTIVITES RELEVANT DE L'EXERCICE DE PROFESSION REGLEMENTEE AUTRE TELLE QUE CONSEIL JURIDIQUE ET LA GESTION IMMOBILIERE.**

Activité n° 3 :

Conseils, préconisations en solutions en retrait, recouvrement d'amiante.

A l'exclusion, pour l'ensemble de toutes les activités, de :

- **Toute activité d'extraction, d'exploitation et d'enlèvement d'amiante,**
- **Toute immixtion en maîtrise d'œuvre ou préconisation technique portant sur des ouvrages visés par les Articles 1792 à 1792-6 du Code Civil, des missions de contrôle technique visées par le Code de la Construction de de l'Habitat, des missions relevant de bureau d'études,**
- **Toutes activités relevant de l'exercice d'une profession réglementée autre que celle de diagnostiqueur immobilier telle que le conseil juridique ou la gestion immobilière et toutes activités de conseil et de bureau d'études industrielles.**

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/07/2024** au **01/07/2025** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à ECULLY le 25 juin 2024
Pour la société :

**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

3/4

Contrat n° 5411202104

Client n° 1403569804

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9 000 000 € par année d'assurance
Dont :	
• Dommages corporels	9 000 000 € par année d'assurance
• Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1 200 000 € par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 200 000 € par année d'assurance
• Dommages aux biens confiés	300 000 € par sinistre
Autres garanties :	
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	2 500 000 € par année d'assurance dont 300 000 € par sinistre
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) : Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont : Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	Non souscrite

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

4/4