

# Rapport annuel 2024

## ADEME - ELIPOL



Réalisé par : Salomé HOUDOT

## Table des matières

1	Retour sur les interventions annuelles .....	3
1.1	Principaux Intervenants.....	3
1.2	Détail de nos interventions hebdomadaires sur le site .....	3
1.3	Bilan des pannes et interventions de maintenance sur l'année .....	4
2	Résultats d'analyses : .....	7
2.1	Moyennes mensuelles des résultats d'analyses et des débits.....	7
2.2	Courbes des résultats d'analyses .....	8
2.3	Courbe des relevés de débit.....	9
3	Résultats analyses semestriel .....	10
3.1	Résultat du bilan 24h du 5 au 6 juin : .....	10
3.2	Résultat du bilan 24h du 5 au 6 novembre : .....	11
4	Conclusion fonctionnement STEP .....	12
4.1	Collecte du lixiviat .....	12
4.2	Performance traitement.....	12
4.3	Propositions d'amélioration.....	12
5	Le détail de nos interventions d'astreinte .....	12
6	Détails de nos travaux et des projets.....	12
6.1	Travaux à venir .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
7	Factures et bons de livraison .....	14
7.1	Récapitulatif des commandes .....	14
7.2	Eau potable.....	15
7.3	Electricité.....	17
7.3.1	Période du 10/01/2024 au 09/03/24.....	17
7.3.2	Période du 10/03/24 au 09/05/24.....	18
7.3.3	Période du 10/05/24 au 11/05/24.....	19
7.3.4	Période du 12/05/24 au 09/07/24.....	20
7.3.5	Période du 10/07/24 au 09/09/24.....	21
7.3.6	Période du 10/09/2024 au 09/11/2024.....	22
8	Bordereau de Suivi de Déchets .....	23

# 1 Retour sur les interventions annuelles

## 1.1 Principaux Intervenants

- Etienne MABILLE : Responsable maintenance
- Michael TOSO : Superviseur travaux
- Gabrielle DELAPORTE : Technicienne d'exploitation
- Florent VERSELE : Electro-mécanicien
- Sébastien HELD : Responsable secteur
- Salomé HOUDOT : Technicienne d'exploitation
- Marvin LAROSE : Electro-mécanicien

## 1.2 Détail de nos interventions hebdomadaires sur le site

Les taches suivantes ont été réalisées conformément à la notice d'exploitation définie conjointement :

- Vérification présence de débit en amont
- Vérification de la pompe doseuse d'acide
- Vérification du niveau d'acide dans la cuve
- Vérification pression air
- Vérification du niveau dans le poste de relevage
- Vérification du bon fonctionnement de la pompe du puit
- Vérification du fonctionnement de la pompe de relevage
- Nettoyage et étalonnage sonde pH sortie
- Prélèvement échantillon de l'effluent amont et aval pour mesure DCO et pH en laboratoire
- Relève de l'index du débitmètre en amont du filtre à charbon

### 1.3 Bilan des pannes et interventions de maintenance sur l'année

Maintenance préventive	
Nature de l'intervention	Date d'intervention
Changement des paramètres de fonctionnement de la pompe doseuse d'acide.	S8
Vérification de l'état de la crépine de la pompe du puits	S12
Curage des canalisations en aval du canal d'entrée et en sortie STEP	S19
Lavage du filtre à charbon à l'acide	S20
Curage de la cuve d'écémage et de la cuve préfiltre.	S22
Lavage du filtre à charbon à l'acide	S22
Entretien de la pompe du puit	S25
Pose d'une électrovanne purge du ballon d'air comprimé	S25
Curage de la cuve de neutralisation + canalisation collecteur central métropole	S27
Changement des joints et nettoyage du déshuileur	S33
Mise en place d'un clapet anti-retour pompe 1	S40
Mise en place de mousse expansive en amont de la canalisation de refoulement	
Remplacement du débitmètre Samsung par un ENDRESS	S42
Réglage de la pression d'arrêt et de redémarrage Maintenance du compresseur	S48
Réglage de la vanne de la pompe pneumatique à 1m3/h	S48

Maintenance/Intervention curative		
Pannes	Résolution	Date de résolution
Dysfonctionnement sonde pH	Changement de la sonde pH	S 2
Dysfonctionnement de la pompe déshuileur n°1 Bruit au fonctionnement de la pompe de déshuileur n°2	Dépose de la pompe n°1 et commande de 2 nouvelles	Avril 2024
Dysfonctionnement du déshuileur	Bouchon à l'entrée du déshuileur. Passage au kasher de l'alimentation du déshuileur	S 8
Tuyaux de refoulement pompe de puit bouchés	Changement des tuyaux de refoulement et remise en fonctionnement de la pompe du puits	S 12
Dysfonctionnement du déshuileur	Nettoyage et débouchage de l'entrée du déshuileur	S 17
Bouchon dans la conduite bleue en refoulement du puit	Curage et passage caméra de la conduite	S 22
Une pompe déshuileur HS et une fuyarde	Changement des pompes du déshuileur par des pompes SEEPEX	S 25
Colmatage de la canalisation en aval du déshuileur	Découpe de la conduite pour nettoyage au karcher + furet. Ajout d'une vanne démontable pour faciliter le nettoyage de la conduite	S 25
Pompe de relevage n°1 HS	Changement de la pompe (prix compris dans le contrat)	S 29
Canalisation amont charbon actif bouchée	Curage canalisation amont charbon actif	S 29
Pompe de relevage n°1 HS	Changement valve et distributeur du puit de collecte	S 29
	Modification de câblage commutateur Mise en marche du compresseur	S 41
	Levage de la pompe pneumatique et nettoyage de la canalisation de refoulement à l'acide	S 41
	Levage de la pompe 2 du poste de relevage et mise en place d'une pompe de secours le 28/11/2024	S 48
	Recherche de panne sur le refoulement de la pompe pneumatique Démontage de la canalisation Mise à disposition de la canalisation à l'exploitant pour un débouchage à l'acide Débouchage fait par l'exploitation	S 49
	Mise en place de deux poires dans le poste de relèvement : Niveau bas et niveau haut Sonde US shunté	S 49


	Nettoyage à l'acide de la canalisation de refoulement de la pompe du puit de collecte	S51
--	--	-----

## 2 Résultats d'analyses :


### 2.1 Moyennes mensuelles des résultats d'analyses et des débits

	Moyenne DCO entrée (mg/l)	Moyenne DCO sortie (mg/l)	Moyenne volume traité m3/mois	Flux DCO entrée (kg/mois)	Flux DCO sortie (kg/mois)	Moyenne pH entrée	Moyenne pH sortie
Janvier	139	67	148	21	10	7,26	7,58
Février	113	60	251	28	15	6,77	7,32
Mars	116	55	514	60	28	6,93	7,33
Avril	147	84	590	87	50	7,18	7,42
Mai	102	65	405	41	26	6,84	7,37
Juin	168	93	391	66	36	7,18	7,36
Juillet	144	63	209	30	13	7,01	7,31
Août	184	75	184	34	14	6,98	7,25
Septembre	221	101	206	46	21	7,36	7,07
Octobre	207	115	204	42	23	7,33	7,35
Novembre	185	40	146	27	6	7,64	7,47
Décembre	139	40	100	14	4	6,79	7,24

## 2.2 Courbes des résultats d'analyses

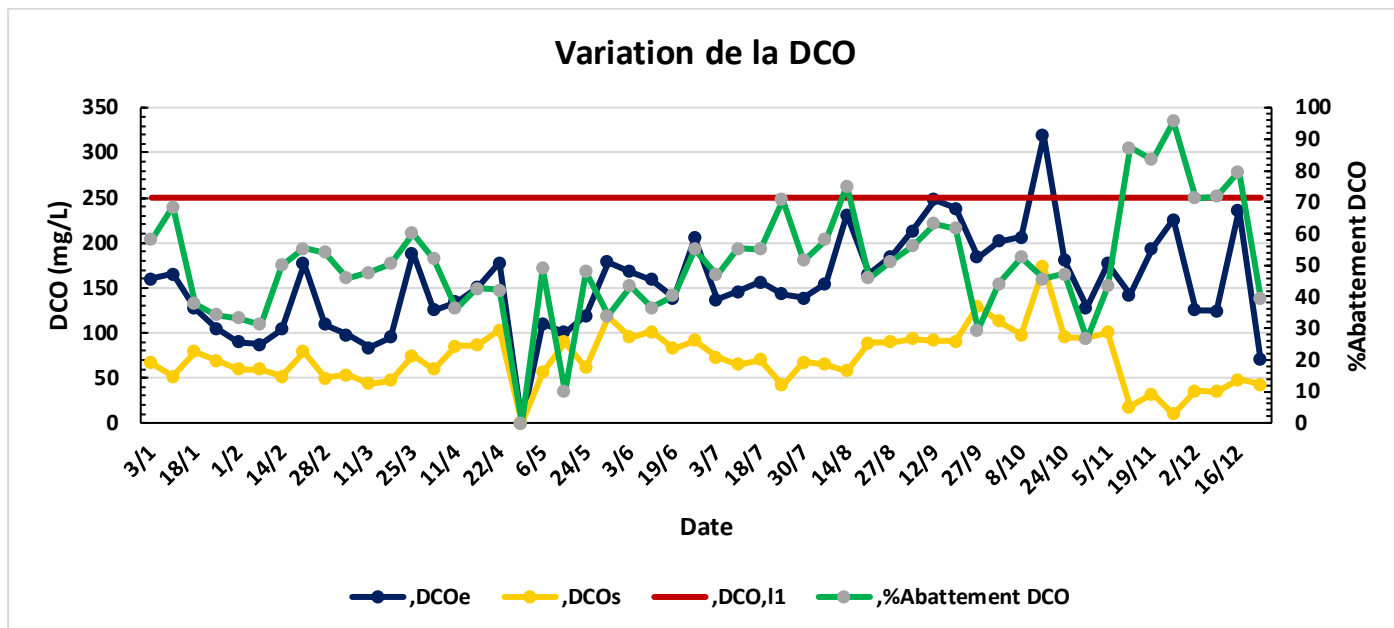


La concentration en DCO Sortie est conforme tout au long de l'année. La concentration DCO Sortie diminue début novembre avec le changement du charbon actif.

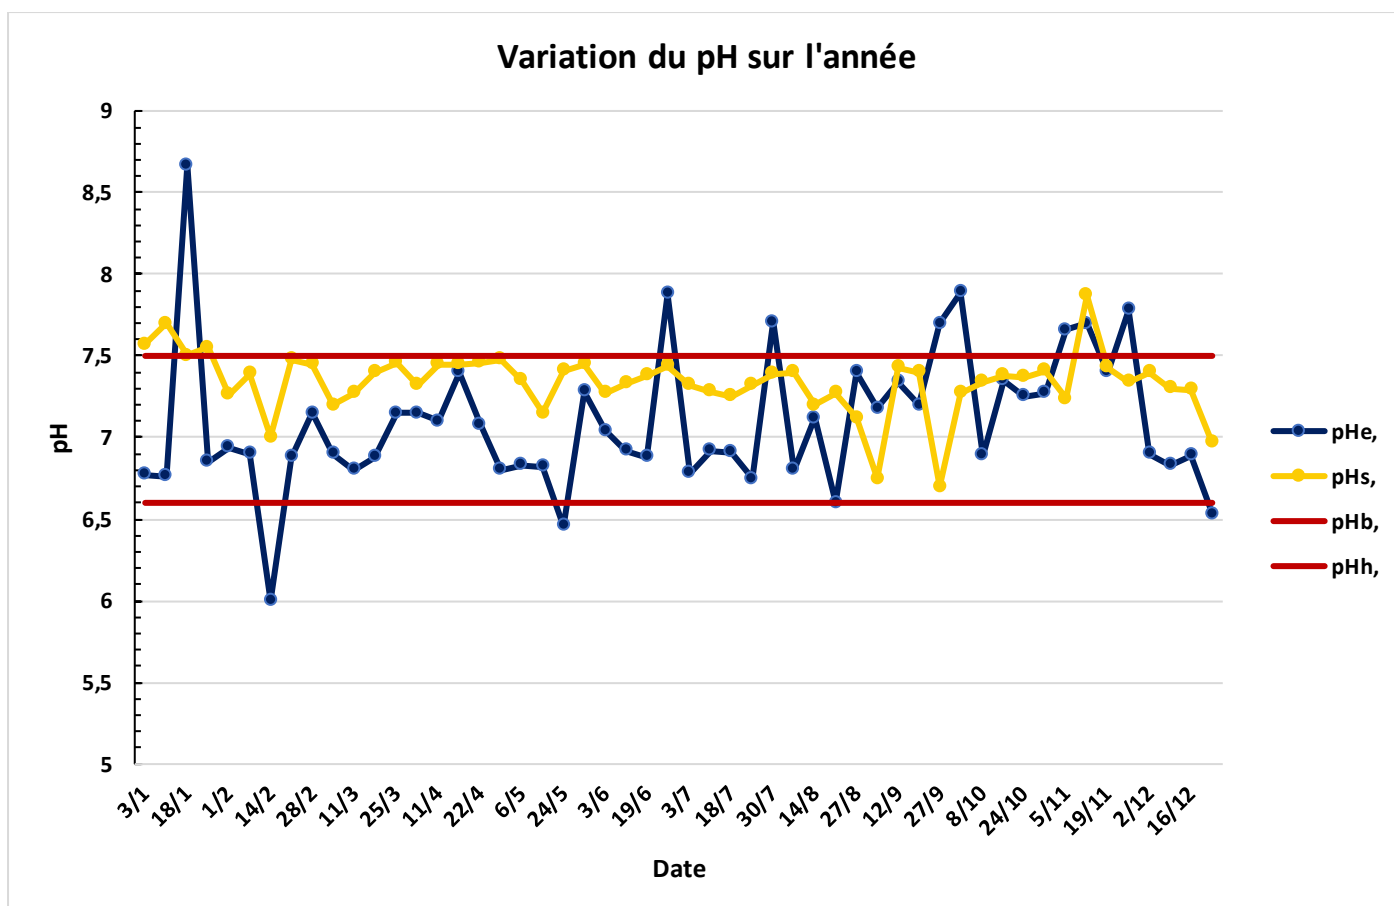



Trois valeurs de pH sortie sont non-conformes en janvier et une valeur en novembre, soit 4 valeurs non-conformes sur 52 relevées (8% de non-conformité sur l'année).

## 2.3 Courbe des relevés de débit

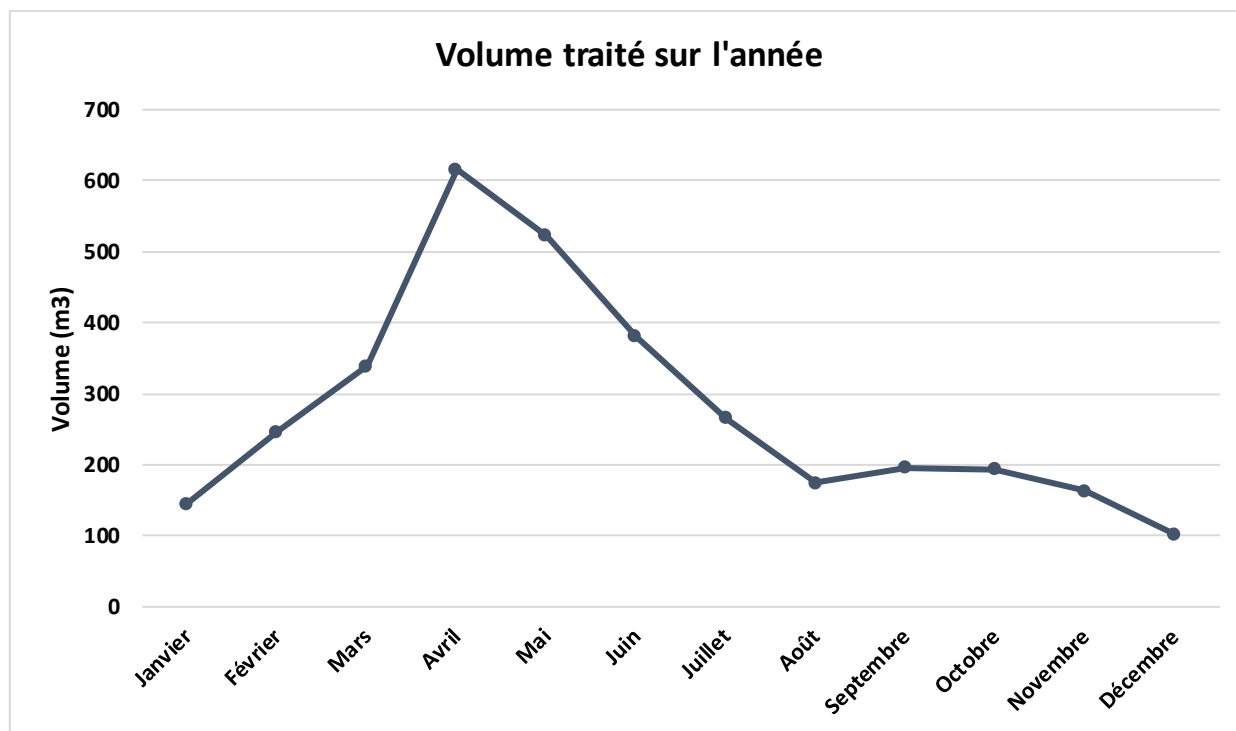

Volume total traité sur l'année 2024 : **3 348 m³**

Le calcul du volume total est basé sur une somme des volumes traités mensuels.

### 3 Résultats analyses semestriel

#### 3.1 Résultat du bilan 24h du 5 au 6 juin :

Paramètres		Concentration			Flux			
		Valeur	Unité	Limites convention	Valeurs domestiques	Valeur	Unité	Limites convention
Volume		13,7	m3/J					
pH		7,6	-					
Température		20	°C					
DBO		4	mg O2/L	800	400	0,0548	kg O2/J	1,4
DCO		93	mg O2/L	2000	800	1,274	kg O2/J	12
DCO/DBO		23,3	-	3				
MES		45	mg/L	600	465	0,055	kg/J	0,9
Nitrites		<0,23	mg/L			<0,003	kg/J	
Nitrates		<0,015	mg/L			<0,0004	kg/J	
Azote Kjeldahl		25	mg N/L	150	100	0,617	kg N/J	2,4
Azote global		25	mg N/L	150	100	0,343	kg N/J	2,4
Phosphore total		0,37	mg P/L	50	20	0,005	kg P/J	0,024
Hydrocarbures totaux		<0,1	mg/L	10		<0,001	kg/J	
Métaux	Arsenic total	<0,004	mg As/L	0,05		<0,0548	g As/J	3,2
	Cadmium total	<0,001	mg Cd/L	0,2		<0,0137	g Cd/J	1,6
	Chrome total	<0,005	mg Cr/L	0,5		<0,0685	g Cr/J	3,2
	Cuivre total	<0,005	mg As/L	0,5		<0,0685	g Cu/J	3,2
	Mercure total	<0,2	µg Hg/L	0,05		<2,74	mg Hg/J	320
	Nickel total	0,01	mg Ni/L	0,5		0,137	g Ni/J	3,2
	Plomb total	<0,002	mg Pb/L	0,5		<0,0274	g Pb/J	3,2
	Zinc total	0,01	mg Zn/L	2		0,137	g Zn/J	16
	Cyanures totaux	<0,01	mg CN-/L	0,1		<0,137	g CN-/J	
	Métaux lourds	0,06	mg/L			0,822	g/J	
PFAS AOF		7	µg/L					
PFCA	PFHpa	<100	ng/L					
	PFOA	290	ng/L					
	PFBA	183	ng/L					
	PFHxA	478	ng/L					
	PFPA/PFPeA	<100	ng/L					
HAP	Anthracène	0,017	µg/L					
	Bentazone	0,21	µg/L					
	Métaldéhyde	<0,10	µg/L					
	Aminotriazole	17,19	µg/L					
	Isoproturon	32,921	µg/L					

### 3.2 Résultat du bilan 24h du 5 au 6 novembre :

Paramètres		Concentration			Flux		
		Valeur	Unité	Limite convention	Valeur	Unité	Limite convention
Volume		14	m3/j				
pH		7,7	-				
Température		19,8	°C				
DBO5		13	mg O2/l	800	0,182	kg O2/j	1,4
DCO		96	mg O2/l	2000	1,344	kg O2/j	12
DCO/DBO5		7,4	-	3			
MES		11	mg/l	600	0,154	kg/j	0,9
Nitrites		0,56	mg/l		0,008	kg/j	
Nitrates		0,21	mg/l		0,003	kg/j	
Azote Kjeldahl		24,5	mg N/l	150	0,343	kg N/j	2,4
Azote global		25,28	mg N/l	150	0,354	kg N/j	2,4
Phosphore total		<0,05	mg P/l	50	<0,0007	kg P/j	0,024
Hydrocarbures totaux		<0,1	mg/l	10	<0,0014	kg/j	
Métaux	Arsenic total	0,005	mg As/l	0,05	0,070	g As/j	3,2
	Cadmium total	<0,001	mg Cd/l	0,2	<0,014	g Cd/j	1,6
	Chrome total	<0,005	mg Cr/l	0,5	<0,07	g Cr/j	3,2
	Cuivre total	0,007	mg Cu/l	0,5	0,098	g Cu/j	3,2
	Mercure total	<0,2	mg Hg/l	0,05	2,8	g Hg/j	320
	Nickel total	0,01	mg Ni/l	0,5	0,140	g Ni/j	3,2
	Plomb total	<0,002	mg Pb/l	0,5	0,028	g Pb/j	3,2
	Zinc total	0,009	mg Zn/l	2	0,126	g Zn/j	16
	Cyanures total	<0,01	mg CN/l	0,1	<0,140	g CN/j	
	Métox	0,15	mg/l		2,100	g/j	
PFASAOF		7,7	µg/l				
PFCA	PFHpa	<100	ng/l				
	PFOA	306	ng/l				
	PFBA	139	ng/l				
	PFHxA	432	ng/l				
	PFPA/PFPeA	<100	ng/l				
HAP	Anthracène	<0,005	µg/l				
	Bentazone	0,04	µg/l				
	Métaldéhyde	1,53	µg/l				
	Aminotriazole	4,21	µg/l				
	Isoproturon	9,865	µg/l				

Sur les deux analyses semestrielles réalisées, le pH se trouve au-dessus de la plage fixée par l'ADEME pour protéger les équipements (6,5-7,5).

## 4 Conclusion fonctionnement STEP

### 4.1 Collecte du lixiviat

Un colmatage du tuyau de refoulement de la pompe du puit a été encore observé. On recherche un moyen mécanique de pallier ce problème.

### 4.2 Performance traitement

Le taux d'abattement de la DCO moyen sur l'année 2024 est de 51,48 %. Un lavage à l'acide est prévu tous les mois afin de garder un bon rendement sur le long terme.

Le déshuileur fonctionne très bien.

### 4.3 Propositions d'amélioration

Pour pallier le colmatage du filtre à cartouche avant filtre à charbon, nous nous renseignons sur un modèle de filtre différent. Le filtre actuel utilisé est un filtre bobiné de 50 µm qui a facilement tendance à s'encrasser et doit être changé chaque semaine voire certaines fois plusieurs fois par semaine. Nous aimerions tester un filtre plissé de 50 µm qui permet d'avoir une surface d'échange plus grande et donc de réduire cet effet d'encrassement rapide.

## 5 Le détail de nos interventions d'astreinte

Date d'astreinte	Début intervention	Fin intervention	Intitulé Alarme	Constat sur site	Actions réalisées
12/11/2024	17h20	19h20	Niveau haut PR	Pas de démarrage du PR	Changement du filtre à cartouche car colmaté, remise en route STEP
24/11/2024	17h30	19h40	Défaut mode dégradé	Pas de fonctionnement des pompes de relevage station	Nettoyage du filtre à l'acide. Remise en route compresseur et pompe. Défaut pompe 1, voyant rouge actif, plusieurs disjonctions. Pompe 2 HS. Arrêt compresseur

## 6 Détails de nos travaux et des projets

### 6.1 Réalisation et projets

- **Recherche d'un moyen mécanique pour déboucher la canalisation de la pompe du puit**

Nous avons pu intervenir cette année sur un colmatage de la canalisation sortie puit, constaté par un débit faible malgré la marche du compresseur.

Nous sommes intervenu et avons résolu le problème grâce à un nettoyage chimique, mais dangereux car injection d'acide dans la surface bouchée pour élimination des matières minéral.

Nous allons vérifier cette année si un nettoyage par brosse (nettoyage mécanique) suffit à entretenir les conduites.

- **Changement des clapets anti-retour des pompes de déshuilage**

Les clapets anti retour des pompes de déshuilage sont en mauvaise états, sur une pompe le clapet n'existe plus, sur la deuxième pompe l'état de celui-ci n'a pas été vérifié.

Prévoir un remplacement des deux clapets.

- **Nettoyage du filtre à charbon complet**

Depuis le début de l'année, nous réalisons un nettoyage à l'acide de la cuve à charbon, dans le but de préserver la durée de vie du charbon.

Le transfert de l'acide a la solution d'acide vers cuve est peu pratique et non satisfaisante en terme de sécurité. Nous présenterons un devis pour l'achat d'une pompe vide fut.

- **Mise en place d'une purge pour le sécheur**

Nous avons installé lors du deuxième semestre 2024 une purge automatique sur le compresseur à air pour la vidange de l'eau dans celui-ci.

- **Entretien avec possible changement des pompes de déshuilage**

Le remplacement des pompes déshuilage ont été effectuées en juin 2025.

- **Report des informations des détecteurs de niveau dans la cuve à hydrocarbures sur notre SOFREL**

Liste des alarmes mis à jour

## 7 Factures et bons de livraison

### 7.1 Récapitulatif des commandes

Date de facturation	Nature de la prestation	Montant HT	Montant TTC	commande/garantie	Numéro command	Numéro de devi	Trimestre de facturation	Commentaire
10/01/2024	Pompes déshuileur	1 800,00 €		Garantie	NC	240071	T1	déjà facturé en T1
10/01/2024	2 Futs évacuation boues	150,00 €		Garantie	NC		T1	déjà facturé en T1
22/01/2024	Tuyaux pompe puit	1 740,00 €		Garantie	NC	240303	T1	déjà facturé en T1
29/01/2024	Support distribution papier/sac poubelle	70,00 €		Garantie	NC		T1	déjà facturé en T1
02/04/2024	Sonde pH (mise en stock)	210,00 €		Garantie	NC		T2	à facturer sur T4
25/05/2024	Evacuation des arbres	247,00 €		Garantie	NC		T2	à facturer sur T4
17/06/2024	Automatisation compresseur	1 620,00 €	1 944,00 €	Commande	2024002139	240302		
15/07/2024	2 Distributeurs et vannes de contrôles	577,00 €		Garantie	NC		T3	à facturer sur T4
19/09/2024	Avoir pour 1 pompe déshuileur inclus au contrat	-835,00 €		Garantie	NC		T2	à facturer sur T4
19/09/2024	Matériel changement clapet	593,00 €		Garantie	NC			à facturer sur T4
10/10/2024	Pièces maintenance compresseur	478,00 €		Garantie	NC		T4	à facturer sur T4

## 7.2 Eau potable

Les services publics de l'eau potable et de l'assainissement relèvent de la compétence de la Métropole de Lyon.

La production et la distribution de l'eau jusqu'à l'utilisateur sont assurées en gestion publique par :

**eau PUBLIQUE**  
DU GRAND LYON

**CONTACTS**

**Par téléphone :** 09 69 39 69 99  
(prix d'un appel local)

Du lundi au vendredi de 8h à 19h, le samedi de 8h à 12h30  
Et en cas d'urgence : 7j/7 - 24h/24

Pour assurer un service de qualité, vos appels téléphoniques sont susceptibles d'être enregistrés.

**Par internet :** [www.eaudugrandlyon.com](http://www.eaudugrandlyon.com)

**Appli mobile** Eau du Grand Lyon  
Disponible sur App Store et Play Store

**Par courrier :**  
Service Relation Usagers  
TSA 30080  
69835 LYON CEDEX 20

**Accueil :**  
80 RUE DE LA VILLETTE  
69003 LYON  
Horaires d'ouverture :  
du lundi au vendredi de 9h à 17h

Le service de l'assainissement est assuré par :

**MÉTROPOLE  
GRAND LYON**

**La Métropole de Lyon**  
20 rue du Lac - CS 33569  
69505 Lyon Cedex 03

Centre de contact Assainissement  
Aux heures de bureau : 04.78.63.40.00  
[www.grandlyon.com](http://www.grandlyon.com)

Faites un geste pour l'environnement, optez pour l'E-facture  
sur [www.eaudugrandlyon.com](http://www.eaudugrandlyon.com)



### FACTURE du 8 février 2024

**Adresse desservie :**  
SAS NIJHUIS SAUR INDUSTRIES FRANCE  
CHE DU FOUR A CHAUX  
69570 DARDILLY

Facture n° 1008108030  
Votre n° de contrat : 2014375 Y  
Votre n° abonné et identifiant : 8188796  
@ : saur-industrie@efactures-cedim.fr

SAS NIJHUIS SAUR INDUSTRIES FRANCE  
TSA 60018  
45123 CHALETTE SUR LOING

FR

### Votre facture simplifiée

Montant à régler :  
comprenant :

- Production et distribution de l'eau
- Collecte et/ou traitement des eaux usées
- Organismes publics
- Autres prestations et services+

Solde antérieur  
(Voir détail au verso)



### Votre consommation d'eau

**Consommation facturée :**  
soit 4 000 litres d'eau

4 m³


Période d'abonnement  
février 2024 à juillet 2024

Période de consommation  
septembre 2023 à février 2024

Prix par litre : 0.00299 € TTC  
(hors abonnement)

Prochain relevé : août 2024  
Prochaine facture : août 2024

Historique de votre consommation

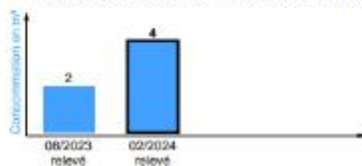

### Information

Les services publics de l'eau potable et de l'assainissement relèvent de la compétence de la Métropole de Lyon.

La production et la distribution de l'eau jusqu'à l'usager sont assurées en gestion publique par :




#### CONTACTS

Par téléphone :  09.69.39.69.99  
(prix d'un appel local)

Du lundi au vendredi de 8h à 19h, le samedi de 8h à 12h30  
Et en cas d'urgence : 7j/7 - 24h/24

Pour assurer un service de qualité, vos appels téléphoniques sont susceptibles d'être enregistrés.

Par internet :  [www.eaudugrandlyon.com](http://www.eaudugrandlyon.com)

**Appli mobile** Eau du Grand Lyon  
Disponible sur App Store et Play Store



**Par courrier :**  
Service Relation Usagers  
TSA 30080  
69635 LYON CEDEX 20

**Accueil :**  
80 RUE DE LA VILLETTE  
69003 LYON  
Horaires d'ouverture :  
du lundi au vendredi de 9h à 17h

Le service de l'assainissement est assuré par :



**La Métropole de Lyon**  
20 rue du Lac - CS 33569  
69505 Lyon Cedex 03

Centre de contact Assainissement  
Aux heures de bureau : 04.78.63.40.00  
[www.grandlyon.com](http://www.grandlyon.com)

Faites un geste pour l'environnement, optez pour l'E-facture  
sur [www.eaudugrandlyon.com](http://www.eaudugrandlyon.com)



## FACTURE du 14 août 2024

**Adresse desservie :**  
SAS NIJHUIS SAUR INDUSTRIES FRANCE  
CHE DU FOUR A CHAUX  
69570 DARDILLY

Facture n° 1008568088  
Votre n° de contrat : 2014375 Y  
Votre n° abonné et identifiant : 8188796  
@ : [saur-industrie@efactures-cegedim.fr](mailto:saur-industrie@efactures-cegedim.fr)

FR


SAS NIJHUIS SAUR INDUSTRIES FRANCE  
TSA 60018  
45123 CHALETTE SUR LOING

### Votre facture simplifiée

**Montant à régler :**  
comprenant :

- Production et distribution de l'eau
- Collecte et/ou traitement des eaux usées
- Organismes publics
- Autres prestations et services+

Solde antérieur  
(Voir détail au verso)



### Votre consommation d'eau

**Consommation facturée :**  
soit 11 000 litres d'eau

11 m³


Période d'abonnement  
août 2024 à janvier 2025

Période de consommation  
mars 2024 à août 2024

Prix par litre : 0.00312 € TTC  
(hors abonnement)

Prochain relevé : février 2025  
Prochaine facture : février 2025

#### Historique de votre consommation

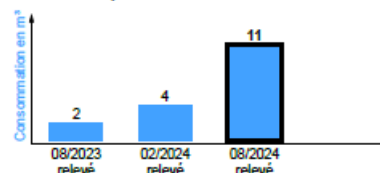

### Information

Quelle eau buvez-vous ? La synthèse annuelle de la qualité de l'eau de votre commune est disponible sur [eaudugrandlyon.com](http://eaudugrandlyon.com) rubrique l'Eau Publique du Grand Lyon / qualité de l'eau

Act



7.3 Electricité

7.3.1 Période du 10/01/2024 au 09/03/24



**Direction  
Entreprises & Collectivités**

**Facture monosite**   
N° 040016708626 - 12 mars 2024

SAUR INDUSTRIE  
1  
2 RUE DE LA BRESLE  
78310 MAUREPAS

Consommation du 10/01/2024 au 09/03/2024

**Votre contrat**

Votre référence client :  
300 002 763 192

Tribunaux du contrat  
SAUR INDUSTRIE FRANCE

Date d'échéance : 31/12/2025

Votre offre : offre de marché

Acheminement : Tarif BT (jusqu'à 36 kVA inclus) à 2 plages temporelles - Moyenne utilisation - HC (DH06-6H06-15H06-17H06) - Segment C5

Référence contrat : IQW00037817

Référence compte : 37395

**Votre point de livraison**

COLONNES  
19455282193927

Dispositif de mesure du site  
STE SDEI

Adresse de livraison:  
. CH DU FOUR A CHAUX DECHARGE  
69570 DARDILLY

Type de compteur : Compteur communicant

Numéro de compteur : 563

**Suivez vos consommations**

Vous pouvez retrouver le détail de vos consommations et puissances atteintes, programmer vos alertes et comparer avec l'année N-1 sur votre Espace Client **BILL-e** [ec.engie.fr](http://ec.engie.fr)

**Dépannage réseau 24/24**

**0811 01 02 11\*\***

Prix d'appel :  
Service 0,06 € / min + prix appel

Électricité		Période de consommation	Quantité (kWh) Qd
Consommation HP TURPE	du 10/01/24 au 09/03/24	1 058	
Consommation HC TURPE	du 10/01/24 au 09/03/24	525	
Obligation Capacité HP	du 10/01/24 au 09/03/24	1 058	
Obligation Capacité HC	du 10/01/24 au 09/03/24	525	

Acheminement électricité		Période de consommation	Quantité (kWh) Qd
Composante de comptage	du 10/01/24 au 09/03/24		
Composante de soutirage	du 10/01/24 au 09/03/24		
Composante de gestion	du 10/01/24 au 09/03/24		
Consommation HP TURPE	du 10/01/24 au 09/03/24	1 058	
Consommation HC TURPE	du 10/01/24 au 09/03/24	525	

Taxes et Contributions		Période de consommation	Quantité (kWh) Qd
Contribution tarifaire d'acheminement (35,39 € x 0,2193)			
Contrib. service public élec	du 10/01/24 au 31/01/24	576	
Contrib. service public élec	du 01/02/24 au 09/03/24	1 007	

Consommation d'énergie		Puissance souscrite 15 kVA	
Période	Quantité de consommation (kWh)	Date de la mesure	Donnée (kWh)
HP	563	10/01	30725
HC	563	10/01	19680

\*E = Extensé R = Réel A = Automatique

\*\* Vous consultez également sur le site [ec.engie.fr](http://ec.engie.fr) pour connaître nos puissances souscrites et votre formule tarifaire d'acheminement.

(1) Les taxes sociales collectées par les fournisseurs d'énergie sont versées aux communes et aux départements.

7.3.2 Période du 10/03/24 au 09/05/24



**Facture monosite**

N° 74000003446 - 13 mai 2024

**SAUR INDUSTRIE**

1  
2 RUE DE LA BRESLE  
78310 MAUREPAS

**Entreprises & Collectivités**

**Consommation du 10/03/2024 au 09/05/2024**

**Votre contrat**

Votre référence client : 300 002 763 192

Titulaire du contrat : SAUR INDUSTRIE FRANCE

Date d'échéance : 31/12/2025

Votre offre : offre de marché

Acheminement : Tarif BT (jusqu'à 36 kVA inclus) à 2 plages temporelles - Moyenne utilisation. HC (0H06-6H06;15H06-17H06) - Segment C5

Référence contrat : IQW00037817

Référence compte : 37395

**Votre point de livraison**

POLUPRM : 19455282193927

Désignation du site : STE SDEI

Adresse de livraison : CH DU FOUR A CHAUX DECHARGE 69670 DARDILLY

Type de compteur : Compteur communicant

Numéro de compteur : 001

**Suivez vos consommations**

Vous pouvez retrouver le détail de vos consommations et puissances atteintes, programmer vos alertes et comparer avec l'année N-1 sur votre Espace Client **BILL-e** [ec.engie.fr](http://ec.engie.fr)

**Dépannage réseau 24/24**

**0811 01 02 11\*\***

Prix d'appel : Service 0,06 € / min + prix appel

**Détail de votre facture**

	Période de consommation	Conso. kWh/Cpl
<b>Electricité</b>		
Consommation HP TURPE	du 10/03/24 au 09/05/24	1 821
Consommation HC TURPE	du 10/03/24 au 09/05/24	866
Obligation Capacité HP	du 10/03/24 au 09/05/24	1 821
Obligation Capacité HC	du 10/03/24 au 09/05/24	866
<b>Acheminement électricité</b>		
Composante de comptage	du 10/03/24 au 09/05/24	
Composante de soutirage	du 10/03/24 au 09/05/24	
Composante de gestion	du 10/03/24 au 09/05/24	
Consommation HP TURPE	du 10/03/24 au 09/05/24	1 821
Consommation HC TURPE	du 10/03/24 au 09/05/24	866
<b>Vos services et autres prestations</b>		
Espace Client		
<b>Taxes et Contributions</b>		
Contribution tarifaire d'acheminement (36,59 € x 0,2193)		
Contrib. service public élec	du 10/03/24 au 09/05/24	2 707


Consommation d'énergie								Puissance souscrite 15 kVA	
Période	Numéro de compteur	Date de la relève	Anciens index	Date de la relève	Nouveaux index	Δ	Différence	Energie (kWh)	
HP	563	10/03	40781	09/04	42245	R	1464	1 464	
HC	563	10/03	20218	09/04	20962	R	734	734	
HP	001	29/04	0	09/05	357	R	357	357	
HC	001	29/04	0	09/05	152	R	152	152	

\*E = Estimé R = Réel A = Auto-relève

\*\* Votre conseiller clientèle est à votre disposition pour expliquer vos puissances souscrites et votre formule tarifaire d'acheminement.

(1) Les taxes locales collectées par les fournisseurs d'énergie sont reversées aux communes et aux départements.

7.3.3 Période du 10/05/24 au 11/05/24



**Facture monosite**  
N° 640000004867 - 16 mai 2024

**SAUR INDUSTRIE**  
1  
2 RUE DE LA BRESLE  
78310 MAUREPAS

**Entreprises & Collectivités**

**Votre contrat**  
Votre référence client : 300 002 763 192  
Titulaire du contrat : SAUR INDUSTRIE FRANCE  
Date d'échéance : 31/12/2025  
Votre offre : offre de marché  
Acheminement : Tarif BT (jusqu'à 36 kVA inclus) à 2 plages temporelles - Moyenne utilisation - HC (0H06-6H06;15H06-17H06) - Segment C5  
Référence contrat : IQW00037817  
Référence compte : 37395

**Votre point de livraison**  
PDL/PRM : 19455262183927  
Désignation du site : STE SDEI  
Adresse de livraison : CH DU FOUR A CHAUX DECHARGE  
69570 DARDILLY  
Type de compteur : Compteur communicant  
Numéro de compteur : 001

**Suivez vos consommations**  
Vous pouvez retrouver le détail de vos consommations et puissances atteintes, programmer vos alertes et comparer avec l'année N-1 sur votre Espace Client **BILL-e** [ec.engie.fr](http://ec.engie.fr)

**Dépannage réseau 24/24**  
**0811 01 02 11\*\***  
Prix d'appel : Service 0,06 € / min + prix appel


Consommation du 10/05/2024 au 11/05/2024

Détail de votre facture		
	Période de consommation	Cons. kWhCDE
<b>Electricité</b>		
Consommation HP TURPE	du 10/05/24 au 11/05/24	197
Consommation HC TURPE	du 10/05/24 au 11/05/24	99
Obligation Capacité HP	du 10/05/24 au 11/05/24	197
Obligation Capacité HC	du 10/05/24 au 11/05/24	99
<b>Acheminement électricité</b>		
Composante de comptage	du 10/05/24 au 11/05/24	
Composante de soutirage	du 10/05/24 au 11/05/24	
Composante de gestion	du 10/05/24 au 11/05/24	
Consommation HP TURPE	du 10/05/24 au 11/05/24	197
Consommation HC TURPE	du 10/05/24 au 11/05/24	99
<b>Vos services et autres prestations</b>		
Espace Client		
<b>Taxes et Contributions</b>		
Contribution tarifaire d'acheminement (1,20 € x 0,2193)		
Contrib. service public élec	du 10/05/24 au 11/05/24	298

Consommation d'énergie								Puissance souscrite 15 kVA	
Période	Numéro de compteur	Date de la relève	Ancien index	Date de la relève	Nouvel index	*	Différence	Energie kWh	
HP	001	10/05	267	11/05	564	R	197	197	
HC	001	10/05	152	11/05	251	R	99	99	

\*E = Estimé R = Réel A = Auto-relève  
\*\* Vous consulter d'urgence est à votre disposition pour optimiser vos puissances souscrites et votre formule tarifaire d'acheminement.  
(3) Les taxes locales collectées par les fournisseurs d'énergie sont reversées aux communes et aux départements.

7.3.4 Période du 12/05/24 au 09/07/24



**Facture monosite**  
N° 790000041532 - 12 juillet 2024

**SAUR INDUSTRIE**  
1  
2 RUE DE LA BRESLE  
78310 MAUREPAS

**Entreprises & Collectivités**

**Votre contrat**

Votre référence client : 300 002 763 192

Titulaire du contrat : SAUR INDUSTRIE FRANCE

Date d'échéance : 31/12/2025

Votre offre : offre de marché

Acheminement : Tarif BT (jusqu'à 36 kVA inclus) à 4 plages temporelles - Moyenne utilisation - HC (0H06-6H06;15H06-17H06) - Segment C5

Référence contrat : IQW00037817

Référence compte : 37395

**Votre point de livraison**

PDU (PRM) : 19455262193927

Désignation du site : STE SDEI

Adresse de livraison : CH DU FOUR A CHAUX DECHARGE 69570 DARDILLY

Type de compteur : Compteur communicant

Numéro de compteur : 001

**Suivez vos consommations**

Vous pouvez retrouver le détail de vos consommations et puissances atteintes, programmer vos alertes et comparer avec l'année N-1 sur votre Espace Client **BILL-e** [ec.engie.fr](http://ec.engie.fr)

**Dépannage réseau 24/24**

**0972675069\***

Prix d'appel : Service 0,06 € / min + prix appel

Consommation du 12/05/2024 au 09/07/2024

**Détail de votre facture**

	Période de consommation	Cons. kWh/kWh
<b>Electricité</b>		
Consommation Heures pleines	du 12/05/24 au 09/07/24	1 726
Consommation Heures Creuses	du 12/05/24 au 09/07/24	875
Obligation Capacité Heures pleines	du 12/05/24 au 09/07/24	1 726
Obligation Capacité Heures Creuses	du 12/05/24 au 09/07/24	875
<b>Acheminement électricité</b>		
Composante de comptage	du 12/05/24 au 09/07/24	
Composante de soutirage	du 12/05/24 au 09/07/24	
Composante de gestion	du 12/05/24 au 09/07/24	
Consommation HP Saison basse	du 12/05/24 au 09/07/24	1 726
Consommation HC Saison basse	du 12/05/24 au 09/07/24	875
<b>Vos services et autres prestations</b>		
Pénalité pour coupure réseau		
Espace Client		
<b>Taxes et Contributions</b>		
Contribution tarifaire d'acheminement (31,31 € x 0,2193)		
Contrib. service public élec	du 12/05/24 au 09/07/24	2 601

**Consommation d'énergie**

Période	Numéro de compteur	Date de la relève	Actes index	Date de la relève	Réseau index	Unité	Différence	Energie (kWh)
<b>Consommations relatives à votre fourniture d'énergie</b>								
HP	001	12/05	554	09/07	2280	R	1726	1 726
HC	001	12/05	251	09/07	1126	R	875	875
<b>Consommations relatives à votre auto-alimentation</b>								
HPSH	001	12/05	0	09/07	0	R	0	0
HCSH	001	12/05	0	09/07	0	R	0	0
HPSB	001	12/05	554	09/07	2280	R	1726	1 726
HCSB	001	12/05	251	09/07	1126	R	875	875

**Puissance souscrite 15 kVA**

\*E = Estimé R = Réel A = Auto-relève

\*\* Votre conseiller d'entretien est à votre disposition pour optimiser vos consommations souscrites et votre formule tarifaire d'acheminement.

(3) Les taxes locales collectées par les fournisseurs d'énergie sont reversées aux communes et aux départements.

7.3.5 Période du 10/07/24 au 09/09/24



**Facture monosite**  
N° 970005887718 - 12 septembre 2024

**SAUR INDUSTRIE**  
1  
2 RUE DE LA BRESLE  
78310 MAUREPAS

**Entreprises & Collectivités**

**Votre contrat**  
Votre référence client : 300 002 763 192  
Titulaire du contrat : SAUR INDUSTRIE FRANCE  
Date d'échéance : 31/12/2025  
Votre offre : offre de marché  
Acheminement : Tarif BT (jusqu'à 36 kVA inclus) à 4 plages temporelles - Moyenne utilisation. HC (0H06-6H06;15H06-17H06) - Segment C5  
Référence contrat : IQW00037817  
Référence compte : 37395

**Votre point de livraison**  
PDL/PRM : 19455282193927  
Désignation du site : STE SDEI  
Adresse de livraison : CH DU FOUR A CHAUX DECHARGE 69570 DARDILLY  
Type de compteur : Compteur communicant  
Numéro de compteur : 001

**Suivez vos consommations**  
Vous pouvez retrouver le détail de vos consommations et puissances atteintes, programmer vos alertes et comparer avec l'année N-1 sur votre Espace Client **BILL-e** [ec.engie.fr](http://ec.engie.fr)

**Dépannage réseau 24/24**  
**0972675069\***  
Prix d'appel :  
Service 0,06 €/ min + prix appel

**Détail de votre facture**


	Période de consommation	Consom. kWh/Qté
<b>Electricité</b>		
Consommation Heures pleines	du 10/07/24 au 09/09/24	1 139
Consommation Heures Creuses	du 10/07/24 au 09/09/24	554
Obligation Capacité Heures pleines	du 10/07/24 au 09/09/24	1 139
Obligation Capacité Heures Creuses	du 10/07/24 au 09/09/24	554
<b>Acheminement électricité</b>		
Composante de comptage	du 10/07/24 au 09/09/24	
Composante de soutirage	du 10/07/24 au 09/09/24	
Composante de gestion	du 10/07/24 au 09/09/24	
Consommation HP Saison basse	du 10/07/24 au 09/09/24	1 139
Consommation HC Saison basse	du 10/07/24 au 09/09/24	554
<b>Vos services et autres prestations</b>		
Espace Client		
<b>Taxes et Contributions</b>		
Contribution tarifaire d'acheminement (32,91 € x 0,2193)		
Contrib. service public élec	du 10/07/24 au 09/09/24	1 693

**Consommation d'énergie**

Période	Numéro de compteur	Date de la relève	Ancien Index	Date de la relève	Nouvel Index	*	Différence	Energie (kWh)
<b>Consommations relatives à votre fournisseur d'électricité</b>								
HP	001	10/07	2280	09/09	3419	R	1139	1 139
HC	001	10/07	1126	09/09	1680	R	554	554
<b>Consommations relatives à votre acheminement</b>								
HPSH	001	10/07	0	09/09	0	R	0	0
HCSH	001	10/07	0	09/09	0	R	0	0
HPSB	001	10/07	2280	09/09	3419	R	1139	1 139
HCSB	001	10/07	1126	09/09	1680	R	554	554

**Puissance souscrite 15 kVA**

\*E = Estimé R = Réel A = Auto-relève  
\*\* Votre conseiller clientèle est à votre disposition pour optimiser vos puissances souscrites et votre formule tarifaire d'acheminement.  
(3) Les taxes locales collectées par les fournisseurs d'énergie sont reversées aux communes et aux départements.

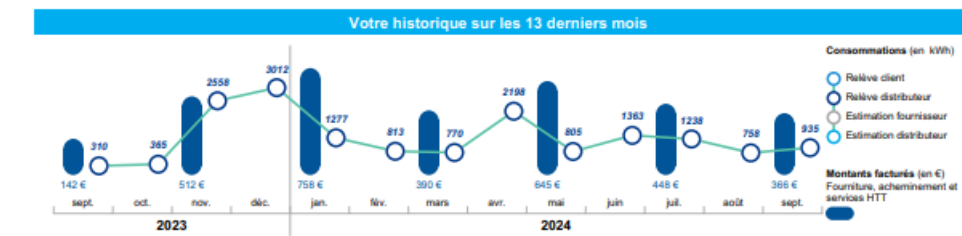



7.3.6 Période du 10/09/2024 au 09/11/2024

3/4



**Facture monosite**

N° 220008332496 - 12 novembre 2024



**Entreprises & Collectivités**

SAUR INDUSTRIE  
1  
2 RUE DE LA BRESLE  
78310 MAUREPAS

Consommation du 10/09/2024 au 09/11/2024

Votre contrat	
Votre référence client :	300 002 763 192
Titulaire du contrat :	SAUR INDUSTRIE FRANCE
Date d'échéance :	31/12/2025
Votre offre :	offre de marché
Acheminement : Tarif BT (jusqu'à 36 kVA inclus) à 4 plages temporelles - Moyenne utilisation, HC (0H06-6H06;15H06-17H06) - Segment C5	
Référence contrat :	IQW00037817
Référence compte :	37395


Votre point de livraison	
PCIL/PHM :	19455262193927
Désignation du site :	STE SDEI
Adresse de livraison :	
CH DU FOUR A CHAUX DECHARGE	
69570 DARDILLY	
Type de compteur :	Compteur communicant
Numéro de compteur :	001

Suivez vos consommations	
Vous pouvez retrouver le détail de vos consommations et puissances atteintes, programmer vos alertes et comparer avec l'année N-1 sur votre Espace Client <b>BILL-e</b> <a href="http://ec.engie.fr">ec.engie.fr</a>	

Dépannage réseau 24/24	
<b>0972675069*</b>	
Prix d'appel :	
Service 0,06 € / min + prix appel	


Détail de votre facture		
	Période de consommation	Cons. kWh/24h
<b>Electricité</b>		
Consommation Heures pleines	du 10/09/24 au 09/11/24	2 567
Consommation Heures Creuses	du 10/09/24 au 09/11/24	1 335
Obligation Capacité Heures pleines	du 10/09/24 au 09/11/24	2 567
Obligation Capacité Heures Creuses	du 10/09/24 au 09/11/24	1 335
<b>Acheminement électricité</b>		
Composante de comptage	du 01/11/24 au 09/11/24	
Composante de comptage	du 10/09/24 au 31/10/24	
Composante de soutirage	du 10/09/24 au 31/10/24	
Composante de soutirage	du 01/11/24 au 09/11/24	
Composante de gestion	du 10/09/24 au 31/10/24	
Composante de gestion	du 01/11/24 au 09/11/24	
Consommation HP Saison haute	du 10/09/24 au 31/10/24	158
Consommation HC Saison haute	du 10/09/24 au 31/10/24	86
Consommation HP Saison basse	du 10/09/24 au 31/10/24	2 055
Consommation HC Saison basse	du 10/09/24 au 31/10/24	1 012
Consommation HP Saison haute	du 01/11/24 au 09/11/24	66
Consommation HC Saison haute	du 01/11/24 au 09/11/24	36
Consommation HP Saison basse	du 01/11/24 au 09/11/24	408
Consommation HC Saison basse	du 01/11/24 au 09/11/24	201
<b>Vos services et autres prestations</b>		
Espace Client		
<b>Taxes et Contributions</b>		
Contribution tarifaire d'acheminement (32,60 € x 0,2193)		
Contrib. service public élec.	du 10/09/24 au 09/11/24	4 022

8 Bordereau de Suivi de Déchets


Art. R. 541-45 du code de l'environnement. Textes réglementaires		Ministère de la Transition Ecologique <b>Bordereau de suivi de déchets</b> <input checked="" type="checkbox"/> dangereux <input type="checkbox"/> non dangereux Récépissé TrackDéchets																			
J'émet un BSDD pour : <input checked="" type="checkbox"/> la prise en charge des déchets du producteur <input type="checkbox"/> un autre détenteur <input type="checkbox"/> un bordereau de tournée dédiée <input type="checkbox"/> un bordereau d'annexe 1 <input type="checkbox"/> créer un bordereau de regroupement, pour la personne ayant transformé ou réalisé un traitement dont la provenance des déchets reste identifiable (l'annexe 2 sera jointe automatiquement)																					
N° Bordereau : BSD-20240502-6B8G8B7KF (S061-ED514470)																					
<b>1.1 Producteur ou détenteur du déchet</b> <input checked="" type="checkbox"/> L'émetteur est un établissement français <input type="checkbox"/> L'émetteur est un particulier <input type="checkbox"/> L'émetteur est un navire étranger N° SIRET : 38529030900454 RAISON SOCIALE : AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAINTRISE DE L'ENERGIE (ADEME) Adresse complète : 20 AVENUE DU GRESILLE 49000 ANGERS Pays (le cas échéant) : France Tel : 0241914023 Mail : claire.debaylea@ademe.fr Personne à contacter : CLAIRE DEBAYLE <b>1.2 Point de collecte/chantier</b> (si adresse différente de 1.1) Nom/raison sociale : ENLEVEMENT DECHET ELI POL DARDILLY Adresse : 69570 DARDILLY Info libre : <b>1.3 Terres et sédiments</b> Parcelle(s) : Coordonnée(s) GPS : Référence(s) laboratoire(s) : Identifiant(s) terrain (le cas échéant) : <input type="checkbox"/> Un éco-organisme est responsable du déchet, de la collecte et/ou du traitement Raison sociale : SIREN :			<b>2. Installation de destination ou d'entreposage ou de reconditionnement prévue</b> Entreposage provisoire ou reconditionnement <input type="checkbox"/> oui (cadres 13 à 19 à remplir) <input checked="" type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/> Entreprise française <input type="checkbox"/> Entreprise étrangère N° SIRET : 39390306700089 RAISON SOCIALE : CHIMIREC CENTRE EST Adresse complète : 190 RUE DENIS PAPIN PARC D ACTIVITE CHATILLON CENTRE 01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE Pays (le cas échéant) : France Tel : 03.84.87.05.20 Mail : chimirec-centrest@chimirec.fr Personne à contacter : DUPUY Sébastien N° de CAP (le cas échéant) : S061-C202125-R-050283 Opération d'élimination/vvalorisation prévue (code DiR) : R 12																		
<b>3. Dénomination du déchet</b> Code déchet : 16 03 05* Dénomination usuelle : DDQD STANDARDS Déchet dangereux : <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Déchet contenant des POP <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non Consistance du déchet : <input checked="" type="checkbox"/> solide <input type="checkbox"/> pâteux <input type="checkbox"/> liquide <input type="checkbox"/> gazeux		<b>4. Conditionnement</b> <table><thead><tr><th>Nombre</th><th>Conditionnement</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>Benne</td></tr><tr><td></td><td>Citerne</td></tr><tr><td></td><td>Conditionné pour Pipeline</td></tr><tr><td></td><td>GRV</td></tr><tr><td>1</td><td>Fûts</td></tr><tr><td></td><td>Autre (à préciser)</td></tr><tr><td>1</td><td>COLIS (totaux)</td></tr></tbody></table>		Nombre	Conditionnement		Benne		Citerne		Conditionné pour Pipeline		GRV	1	Fûts		Autre (à préciser)	1	COLIS (totaux)	<b>5. Quantité</b> Tonne(s) : 0.04 <input type="checkbox"/> Réelle <input checked="" type="checkbox"/> Estimée *QUANTITÉE ESTIMÉE CONFORMEMENT AU 5.4.1.1.3.2" de l'ADR 2023	
Nombre	Conditionnement																				
	Benne																				
	Citerne																				
	Conditionné pour Pipeline																				
	GRV																				
1	Fûts																				
	Autre (à préciser)																				
1	COLIS (totaux)																				
<b>6. Mentions au titre des règlements ADR, RID, ADN, IMDG (le cas échéant) :</b> UN 3077 Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, solide, n.s.a., 9, III, (-), DECHETS CONFORMES AU 2.1.3.5.5 / Quantité estimée conformément au 5.4.1.1.3.2																					

<b>7. <input type="checkbox"/> Négociant <input type="checkbox"/> Courtier</b> <input type="checkbox"/> Entreprise française <input type="checkbox"/> Entreprise étrangère Nom Prénom : Adresse complète : Pays (le cas échéant) : France Tel : Mail : Personne à contacter :  Récépissé n° : Département : Limite de validité : _/_/_	
<b>8. Collecteur-Transporteur</b> <input checked="" type="checkbox"/> Entreprise française <input type="checkbox"/> Entreprise étrangère N° SIRET : 34838177300046 RAISON SOCIALE : C.E.T.U.P. - COMPAGNIE EUROPEENNE DE TRANSPORTS UNIQUES PERSONNALISÉS (CETUP) Adresse complète : 205 RUE LOUIS BARRAN PARC D'ACTIVITE DE CENTRALP 38430 SAINT-JEAN-DE-MOIRANS Pays (le cas échéant) : France Tel : 04.38.02.23.15 Mail : alexis.ramdani@cetup.com Personne à contacter : alexis ramdani  Récépissé n° : 2007-265 Département : 38 Limite de validité : 19/06/2028 Mode de transport : Route Immatriculation(s) : GM 110 XV Date de prise en charge : 06/05/2024 Nom et signature : REZZAK Kamel  <b>SIGNÉ</b>	
<b>A REMPLIR PAR LA PERSONNE MORALE MENTIONNÉE AU CADRE 1.1</b>	
<b>9. Déclaration générale de la personne mentionnée au cadre 1.1</b> Je soussigné, certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi. Nom : DEBAYLE Claire      Date : 06/05/2024      Signature :  <b>SIGNÉ</b>	
<b>A REMPLIR PAR L'INSTALLATION DE DESTINATION</b>	
<b>10. Réception par l'installation visée au cadre 2 (ou 14)</b> Quantité réelle présentée : 0 tonne(s) Date de présentation : 06/05/2024 Lot accepté : <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> partiellement Motif de refus (même partiel) : Non conformité - acide Date de signature : 06/05/2024 Nom : DUPUY Sebastien Signature :  <b>SIGNÉ</b>	<b>11. Réalisation de l'opération</b> Code D/R de l'opération : Mode de traitement : Description : Date de l'opération : _/_/_ <input type="checkbox"/> Autorisation par arrêté préfectoral, à une rupture de traçabilité pour ce déchet. Je soussigné certifie que l'opération ci-dessus a été effectuée. Nom : Signature :  <b>SIGNÉ</b>
<b>12. Destination prévue</b> <input type="checkbox"/> Entreprise française <input type="checkbox"/> Entreprise étrangère Nom Prénom : Adresse complète : Pays (le cas échéant) : France Tel : Mail : Personne à contacter :  CODE D/R de traitement prévu : N° du document prévu à l'annexe I-B du règlement n°1013/2006 ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévus à l'annexe I-B du règlement N°1013/2006 (si connu) :	




Art. R. 541-45 du code de l'environnement. Textes réglementaires		Ministère de la Transition Ecologique <b>Bordereau de suivi de déchets</b> <input checked="" type="checkbox"/> dangereux <input type="checkbox"/> non dangereux Récépissé Trackdéchets																			
J'émets un BSDD pour : <input checked="" type="checkbox"/> la prise en charge des déchets du producteur <input type="checkbox"/> un autre détenteur <input type="checkbox"/> un bordereau de tournée dédiée <input type="checkbox"/> un bordereau d'annexe 1 <input type="checkbox"/> créer un bordereau de regroupement, pour la personne ayant transformé ou réalisé un traitement dont la provenance des déchets reste identifiable (l'annexe 2 sera jointe automatiquement)																					
N° Bordereau : BSD-20240502-87M3S4NNZ (S061-E0514473)																					
<b>1.1 Producteur ou détenteur du déchet</b> <input checked="" type="checkbox"/> L'émetteur est un établissement français <input type="checkbox"/> L'émetteur est un particulier <input type="checkbox"/> L'émetteur est un navire étranger N° SIRET : 36529030900454 RAISON SOCIALE : AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE (ADEME) Adresse complète : 20 AVENUE DU GRESILLE 49000 ANGERS Pays (le cas échéant) : France Tel : 0241914023 Mail : claire.debay@ademe.fr Personne à contacter : CLAIRE DEBAYLE <b>1.2 Point de collecte/chantier</b> (si adresse différente de 1.1) Nom/raison sociale : ENLEVEMENT DECHET ELIPOL DARDILLY Adresse : 69570 DARDILLY Info libre : <b>1.3 Terres et sédiments</b> Parcelle(s) : Coordonnées(s) GPS : Référence(s) laboratoire(s) : Identifiant(s) terrain (le cas échéant) : <input type="checkbox"/> Un éco-organisme est responsable du déchet, de la collecte et/ou du traitement Raison sociale : SIREN :			<b>2. Installation de destination ou d'entreposage ou de reconditionnement prévue</b> Entreposage provisoire ou reconditionnement <input type="checkbox"/> oui (cadres 13 à 19 à remplir) <input checked="" type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/> Entreprise française <input type="checkbox"/> Entreprise étrangère N° SIRET : 39390306700089 RAISON SOCIALE : CHIMIREC CENTRE EST Adresse complète : 190 RUE DENIS PAPIN PARC D ACTIVITE CHATILLON CENTRE 01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE Pays (le cas échéant) : France Tel : 03.84.87.05.20 Mail : chimirec-centrest@chimirec.fr Personne à contacter : DUPUY Sebastien N° de CAP (le cas échéant) : S061-C202125-R-050216 Opération d'élimination/valorisation prévue (code D/R) : R 12																		
<b>3. Dénomination du déchet</b> Code déchet : 17 02 04* Dénomination usuelle : MATERIELS SOUILLES STANDARDS / CETUP Déchet dangereux : <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Déchet contenant des POP <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non Consistance du déchet : <input checked="" type="checkbox"/> solide <input type="checkbox"/> pâteux <input type="checkbox"/> liquide <input type="checkbox"/> gazeux		<b>4. Conditionnement</b> <table><thead><tr><th>Nombre</th><th>Conditionnement</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>Benne</td></tr><tr><td></td><td>Citerne</td></tr><tr><td></td><td>Conditionné pour Pipeline</td></tr><tr><td></td><td>GRV</td></tr><tr><td>1</td><td>Fûts</td></tr><tr><td></td><td>Autre (à préciser)</td></tr><tr><td>1</td><td>COLIS (totaux)</td></tr></tbody></table>		Nombre	Conditionnement		Benne		Citerne		Conditionné pour Pipeline		GRV	1	Fûts		Autre (à préciser)	1	COLIS (totaux)	<b>5. Quantité</b> Tonne(s) : 0.034 <input type="checkbox"/> Réelle <input checked="" type="checkbox"/> Estimée *QUANTITÉ ESTIMÉE CONFORMÉMENT AU 5.4.1.1.3.2" de l'ADR 2023	
Nombre	Conditionnement																				
	Benne																				
	Citerne																				
	Conditionné pour Pipeline																				
	GRV																				
1	Fûts																				
	Autre (à préciser)																				
1	COLIS (totaux)																				
<b>6. Mentions au titre des règlements ADR, RID, ADN, IMDG (le cas échéant) :</b> UN 3077 Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, solide, n.s.a., 9, III, (-), DECHETS CONFORMES AU 2.1.3.5.5 / Quantité estimée conformément au 5.4.1.1.3.2																					

<b>7. <input type="checkbox"/> Négociant <input type="checkbox"/> Courtier</b> <input type="checkbox"/> Entreprise française <input type="checkbox"/> Entreprise étrangère Nom Prénom : Adresse complète : Pays (le cas échéant) : France Tel : Mail : Personne à contacter :		Récépissé n° : Département : Limite de validité : _/_/
<b>8. Collecteur-Transporteur</b> <input checked="" type="checkbox"/> Entreprise française <input type="checkbox"/> Entreprise étrangère N° SIRET : 34838177300046 RAISON SOCIALE : C.E.T.U.P. - COMPAGNIE EUROPEENNE DE TRANSPORTS UNIQUES PERSONNALISEES (CETUP) Adresse complète : 205 RUE LOUIS BARRAN PARC D'ACTIVITE DE CENTRALP 38430 SAINT-JEAN-DE-MOIRANS Pays (le cas échéant) : France Tel : 04.38.02.23.15 Mail : alexis.ramdani@cetup.com Personne à contacter : alexis ramdani		Récépissé n° : 2007-265 Département : 38 Limite de validité : 19/06/2028 Mode de transport : Route Immatriculation(s) : GM 110 XV Date de prise en charge : 06/05/2024 Nom et signature : REZZAK Kamel
<b>A REMPLIR PAR LA PERSONNE MORALE MENTIONNEE AU CADRE 1.1</b>		
<b>9. Déclaration générale de la personne mentionnée au cadre 1.1</b> Je soussigné, certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi. Nom : DEBAYLE Claire      Date : 06/05/2024      Signature : <div style="text-align: right;"><b>SIGNÉ</b></div>		
<b>A REMPLIR PAR L'INSTALLATION DE DESTINATION</b>		
<b>10. Réception par l'installation visée au cadre 2 (ou 14)</b> Quantité réelle présentée : 0.062 tonne(s) Date de présentation : 06/05/2024 Lot accepté : <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> partiellement Motif de refus (même partiel) :  Date de signature : 06/05/2024 Nom : DUPUY Sebastien Signature : <div style="text-align: right;"><b>SIGNÉ</b></div>	<b>11. Réalisation de l'opération</b> Code D/R de l'opération : R 12 Mode de traitement : Description : Echange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R1 à R11 ; Date de l'opération : 06/05/2024 <input checked="" type="checkbox"/> Autorisation par arrêté préfectoral, à une rupture de traçabilité pour ce déchet. Je soussigné certifie que l'opération ci-dessus a été effectuée. Nom : DUPUY Sebastien Signature : <div style="text-align: right;"><b>SIGNÉ</b></div>	
<b>12. Destination prévue</b> <input type="checkbox"/> Entreprise française <input type="checkbox"/> Entreprise étrangère Nom Prénom : Adresse complète : Pays (le cas échéant) : France Tel : Mail : Personne à contacter :  CODE D/R de traitement prévu : R 1 N° du document prévu à l'annexe I-B du règlement n°1013/2006 ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe I-B du règlement N°1013/2006 (si connu) :		

Art. R. 541-45 du code de l'environnement. Textes réglementaires	Ministère de la Transition Ecologique <b>Bordereau de suivi de déchets</b> <input checked="" type="checkbox"/> dangereux <input type="checkbox"/> non dangereux Récépissé Trackdéchets																	
J'émetts un BSDD pour : <input checked="" type="checkbox"/> la prise en charge des déchets du producteur <input type="checkbox"/> un autre détenteur <input type="checkbox"/> un bordereau de tournée dédiée <input type="checkbox"/> un bordereau d'annexe 1 <input type="checkbox"/> créer un bordereau de regroupement, pour la personne ayant transformé ou réalisé un traitement dont la provenance des déchets reste identifiable (l'annexe 2 sera jointe automatiquement)																		
N° Bordereau : BSD-20240507-6NY9S1NTT (S061-E0515442)																		
<div><div><b>1.1 Producteur ou détenteur du déchet</b> <input checked="" type="checkbox"/> L'émetteur est un établissement français <input type="checkbox"/> L'émetteur est un particulier <input type="checkbox"/> L'émetteur est un navire étranger N° SIRET : 38529030900454 RAISON SOCIALE : AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE (ADEME) Adresse complète : 20 AVENUE DU GRESILLE 49000 ANGERS Pays (le cas échéant) : France Tel : 0241914023 Mail : claire.debaylea@ademe.fr Personne à contacter : CLAIRE DEBAYLE <b>1.2 Point de collecte/chantier</b> (si adresse différente de 1.1) Nom/raison sociale : ENLEVEMENT DECHET ELI POL DARDILLY Adresse : 69570 DARDILLY Info libre : <b>1.3 Terres et sédiments</b> Parcelle(s) : Coordonnées(s) GPS : Référence(s) laboratoire(s) : Identifiant(s) terrain (le cas échéant) : <input type="checkbox"/> Un éco-organisme est responsable du déchet, de la collecte et/ou du traitement Raison sociale : SIREN :</div><div><b>2. Installation de destination ou d'entreposage ou de reconditionnement prévue</b> Entreposage provisoire ou reconditionnement <input type="checkbox"/> oui (cadres 13 à 19 à remplir) <input checked="" type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/> Entreprise française <input type="checkbox"/> Entreprise étrangère N° SIRET : 39390306700089 RAISON SOCIALE : CHIMIREC CENTRE EST Adresse complète : 190 RUE DENIS PAPIN PARC D ACTIVITE CHATILLON CENTRE 01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE Pays (le cas échéant) : France Tel : 03.84.87.05.20 Mail : chimirec-centrest@chimirec.fr Personne à contacter : DUPUY Sébastien N° de CAP (le cas échéant) : S061-C202125-R-050719 Opération d'élimination/vvalorisation prévue (code DiR) : R 12</div></div>																		
<b>3. Dénomination du déchet</b> Code déchet : 06 01 06* Dénomination usuelle : ACIDES MINÉRAUX Déchet dangereux : <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Déchet contenant des POP <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non Consistance du déchet : <input type="checkbox"/> solide <input type="checkbox"/> pâteux <input checked="" type="checkbox"/> liquide <input type="checkbox"/> gazeux	<b>4. Conditionnement</b> <table><thead><tr><th>Nombre</th><th>Conditionnement</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>Benne</td></tr><tr><td></td><td>Citerne</td></tr><tr><td></td><td>Conditionné pour Pipeline</td></tr><tr><td></td><td>GRV</td></tr><tr><td></td><td>Fûts</td></tr><tr><td>1</td><td>Autre (1 BIDON 10L)</td></tr><tr><td>1</td><td>COLIS (totaux)</td></tr></tbody></table>	Nombre	Conditionnement		Benne		Citerne		Conditionné pour Pipeline		GRV		Fûts	1	Autre (1 BIDON 10L)	1	COLIS (totaux)	<b>5. Quantité</b> Tonne(s) : 0.04 <input type="checkbox"/> Réelle <input checked="" type="checkbox"/> Estimée *QUANTITÉ ESTIMÉE CONFORMÉMENT AU 5.4.1.1.3.2" de l'ADR 2023
Nombre	Conditionnement																	
	Benne																	
	Citerne																	
	Conditionné pour Pipeline																	
	GRV																	
	Fûts																	
1	Autre (1 BIDON 10L)																	
1	COLIS (totaux)																	
<b>6. Mentions au titre des règlements ADR, RID, ADN, IMDG (le cas échéant) :</b> UN 1760 Liquide corrosif, n.s.a., 8, II, (E), DECHETS CONFORMES AU 2.1.3.5.5 / Quantité estimée conformément au 5.4.1.1.3.2																		

28

Art. R. 541-45 du code de l'environnement. Textes réglementaires	Ministère de la Transition Ecologique <b>Bordereau de suivi de déchets</b> <input checked="" type="checkbox"/> dangereux <input type="checkbox"/> non dangereux Récupéré Trackdéchets																	
J'émets un BSD pour : <input checked="" type="checkbox"/> la prise en charge des déchets du producteur <input type="checkbox"/> un autre détenteur <input type="checkbox"/> un bordereau de tournée dédiée <input type="checkbox"/> un bordereau d'annexe 1 <input type="checkbox"/> créer un bordereau de regroupement, pour la personne ayant transformé ou réalisé un traitement dont la provenance des déchets reste identifiable (l'annexe 2 sera jointe automatiquement)																		
N° Bordereau : BSD-20240502-SEVDFKFGA (S061-E0514471)																		
<b>1.1 Producteur ou détenteur du déchet</b> <input checked="" type="checkbox"/> L'émetteur est un établissement français <input type="checkbox"/> L'émetteur est un particulier <input type="checkbox"/> L'émetteur est un navire étranger N° SIRET : 38529030900454 RAISON SOCIALE : AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE (ADEME) Adresse complète : 20 AVENUE DU GRESILLE 49000 ANGERS Pays (le cas échéant) : France Tel : 0241914023 Mail : claire.debaylea@ademe.fr Personne à contacter : CLAIRE DEBAYLE <b>1.2 Point de collecte/chantier</b> (si adresse différente de 1.1) Nom/raison sociale : ENLEVEMENT DECHET ELIPOL DARDILLY Adresse : 69570 DARDILLY Info libre : <b>1.3 Terres et sédiments</b> Parcelle(s) : Coordonnée(s) GPS : Référence(s) laboratoire(s) : Identifiant(s) terrain (le cas échéant) : <input type="checkbox"/> Un éco-organisme est responsable du déchet, de la collecte et/ou du traitement Raison sociale : SIREN :	<b>2. Installation de destination ou d'entreposage ou de reconditionnement prévue</b> Entreposage provisoire ou reconditionnement <input type="checkbox"/> oui (cadres 13 à 19 à remplir) <input checked="" type="checkbox"/> non <input checked="" type="checkbox"/> Entreprise française <input type="checkbox"/> Entreprise étrangère N° SIRET : 39390306700089 RAISON SOCIALE : CHIMIREC CENTRE EST Adresse complète : 190 RUE DENIS PAPIN PARC D ACTIVITE CHATILLON CENTRE 01400 CHATILLON-SUR-CHALARONNE Pays (le cas échéant) : France Tel : 03.84.87.05.20 Mail : chimirec-centrest@chimirec.fr Personne à contacter : DUPUY Sébastien N° de CAP (le cas échéant) : S061-C202125-R-050214 Opération d'élimination/valorisation prévue (code D/R) : R 12																	
<b>3. Dénomination du déchet</b> Code déchet : 15 01 10* Dénomination usuelle : EMBALLAGES SOUILLES SPECIAUX / CETUP Déchet dangereux : <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Déchet contenant des POP <input type="checkbox"/> ou <input checked="" type="checkbox"/> non Consistance du déchet : <input checked="" type="checkbox"/> solide <input type="checkbox"/> pâteux <input type="checkbox"/> liquide <input type="checkbox"/> gazeux	<b>4. Conditionnement</b> <table><thead><tr><th>Nombre</th><th>Conditionnement</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>Benne</td></tr><tr><td></td><td>Citerne</td></tr><tr><td></td><td>Conditionné pour Pipeline</td></tr><tr><td>1</td><td>GRV</td></tr><tr><td></td><td>Fûts</td></tr><tr><td></td><td>Autre (à préciser)</td></tr><tr><td>1</td><td>COLIS (totaux)</td></tr></tbody></table>	Nombre	Conditionnement		Benne		Citerne		Conditionné pour Pipeline	1	GRV		Fûts		Autre (à préciser)	1	COLIS (totaux)	<b>5. Quantité</b> Tonne(s) : 0.1 <input type="checkbox"/> Réelle <input checked="" type="checkbox"/> Estimée *QUANTITÉE ESTIMÉE CONFORMÉMENT AU 5.4.1.1.3.2* de l'ADR 2023
Nombre	Conditionnement																	
	Benne																	
	Citerne																	
	Conditionné pour Pipeline																	
1	GRV																	
	Fûts																	
	Autre (à préciser)																	
1	COLIS (totaux)																	
<b>6. Mentions au titre des règlements ADR, RID, ADN, IMDG (le cas échéant) :</b> UN 3509 DECHET Emballages au rebut, vides, non nettoyés (avec des résidus de 3.4.1.6.1.8.9), 9, (E) / Quantité estimée conformément au 5.4.1.1.3.2																		

<b>7. <input type="checkbox"/> Négociant <input type="checkbox"/> Courtier</b> <input type="checkbox"/> Entreprise française <input type="checkbox"/> Entreprise étrangère Nom Prénom : Adresse complète : Pays (le cas échéant) : France Tel : Mail : Personne à contacter :		Récépissé n° : Département : Limite de validité : __/__/__
<b>8. Collecteur-Transporteur</b> <input checked="" type="checkbox"/> Entreprise française <input type="checkbox"/> Entreprise étrangère N° SIRET : 34838177300046 RAISON SOCIALE : C.E.T.U.P. - COMPAGNIE EUROPEENNE DE TRANSPORTS UNIQUES PERSONNALISES (CETUP) Adresse complète : 205 RUE LOUIS BARRAN PARC D'ACTIVITE DE CENTRALP 38430 SAINT-JEAN-DE-MOIRANS Pays (le cas échéant) : France Tel : 04.38.02.23.15 Mail : alexis.ramdani@cetup.com Personne à contacter : alexis ramdani		Récépissé n° : 2007-265 Département : 38 Limite de validité : 19/06/2028 Mode de transport : Route Immatriculation(s) : GM 110 XV Date de prise en charge : 06/05/2024 Nom et signature : REZZAK Kamel
<b>A REMPLIR PAR LA PERSONNE MORALE MENTIONNEE AU CADRE 1.1</b>		
<b>9. Déclaration générale de la personne mentionnée au cadre 1.1</b> Je soussigné, certifie que les renseignements portés dans les cadres ci-dessus sont exacts et de bonne foi. Nom : DEBAYLE Claire      Date : 06/05/2024      Signature : <div style="text-align: right;"><b>SIGNÉ</b></div>		
<b>A REMPLIR PAR L'INSTALLATION DE DESTINATION</b>		
<b>10. Réception par l'installation visée au cadre 2 (ou 14)</b> Quantité réelle présentée : 0.07 tonne(s) Date de présentation : 06/05/2024 Lot accepté : <input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> partiellement Motif de refus (même partiel) : Date de signature : 06/05/2024 Nom : DUPUY Sebastien Signature : <div style="text-align: right;"><b>SIGNÉ</b></div>	<b>11. Réalisation de l'opération</b> Code D/R de l'opération : R 12 Mode de traitement : Description : Echange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R1 à R11 : Date de l'opération : 06/05/2024 <input checked="" type="checkbox"/> Autorisation par arrêté préfectoral à une rupture de traçabilité pour ce déchet. Je soussigné certifie que l'opération ci-dessus a été effectuée. Nom : DUPUY Sebastien Signature : <div style="text-align: right;"><b>SIGNÉ</b></div>	
<b>12. Destination prévue</b> <input type="checkbox"/> Entreprise française <input type="checkbox"/> Entreprise étrangère Nom Prénom : Adresse complète : Pays (le cas échéant) : France Tel : Mail : Personne à contacter : CODE D/R de traitement prévu : R 1 N° du document prévu à l'annexe I-B du règlement n°1013/2006 ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe I-B du règlement N°1013/2006 (si connu) :		