

Rapport trimestriel 2024

Trimestre 3

ADEME - ELIPOL



Table des matières

1	Retour sur les interventions trimestrielles	3
1.1	Principaux Intervenants	3
1.2	Détail de nos interventions hebdomadaires sur le site	3
1.3	Détail de nos interventions mensuelles sur le site	3
1.4	Bilan des pannes et interventions de maintenance.....	4
1.5	Récapitulatif des interventions	6
2	Résultats d’analyses :	8
2.1	Relevés hebdomadaires sur la période du 01 juillet au 31 septembre	8
2.2	Courbes des résultats d’analyses	9
2.3	Courbe des relevés de débit.....	11
3	Consommations d’eau potable et d’électricité	11
4	Détail de nos interventions d’astreinte	12
5	Détails de nos travaux et des projets	12
5.1	Travaux réalisés.....	12
5.2	Travaux à prévoir.....	12
6	Approvisionnement	13
7	Bordereau de Suivi de Déchet	14
8	Facture de consommation d’eau et d’électricité.....	15

1 Retour sur les interventions trimestrielles

1.1 Principaux Intervenants

- Etienne MABILLE : Responsable maintenance
- Gabrielle DELAPORTE : Technicienne d'exploitation
- Sébastien HELD : Responsable secteur
- Felix GAINCE : Technicien d'exploitation
- Marvin LAROSE : Technicien de maintenance
- Jean-François ISSENMANN : Technicien de maintenance

1.2 Détail de nos interventions hebdomadaires sur le site

Les taches suivantes ont été réalisées conformément à la notice d'exploitation définie conjointement :

- Vérification présence de débit en amont
- Vérification de la pompe doseuse d'acide
- Vérification du niveau d'acide dans la cuve
- Vérification pression air
- Vérification du niveau dans le poste de relevage
- Vérification du fonctionnement de la pompe de relevage
- Vérification du bon fonctionnement de la pompe du puit
- Nettoyage et étalonnage sonde pH sortie
- Prélèvement échantillon de l'effluent amont et aval pour mesure DCO et pH en laboratoire
- Relève de l'index du débitmètre en amont du filtre à charbon
- Nettoyage de l'entrée (stockage des boues dans un fût pour évacuation).


1.3 Détail de nos interventions mensuelles sur le site

- Purge du déshuileur et du filtre VFA
- Curage des canalisations entre la STEP et le collecteur central
- Lavage préventif à l'acide du filtre à charbon

1.4 Bilan des pannes et interventions de maintenance

Maintenance préventive	
Nature de l'intervention	Date d'intervention
Curage de la cuve de neutralisation + canalisation collecteur central métropole	03/07/2024
Changement des joints et nettoyage du déshuileur	14/08/2024

Maintenance/Intervention curative		
Pannes	Résolution	Date de résolution
Pompe de relevage n°1 HS	Changement de la pompe (prix compris dans le contrat)	18/07/2024
Canalisation amont charbon actif bouchée	Curage canalisation amont charbon actif	18/07/2024
Pompe de relevage n°1 HS	Changement valve et distributeur du puit de collecte	18/07/2024

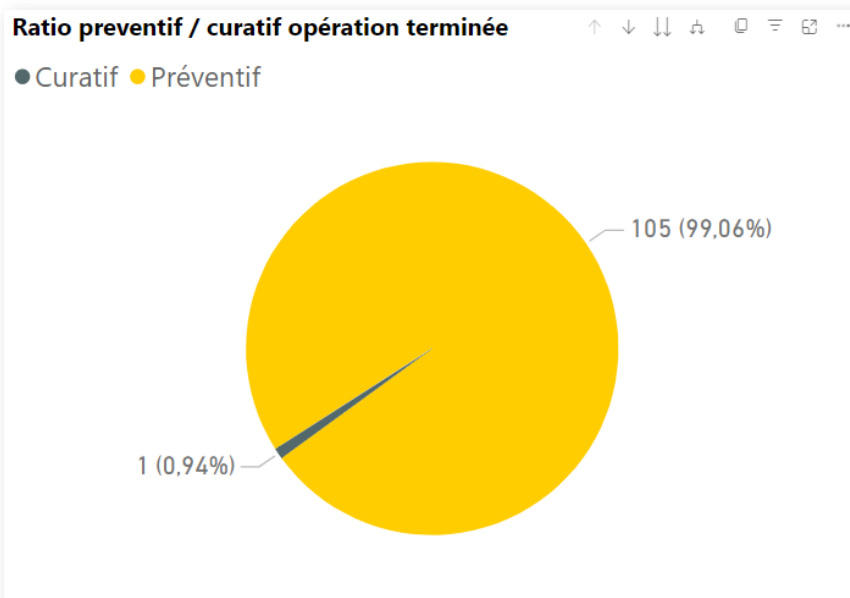

Date de facturation	Nature de la prestation	Montant HT	Montant TTC	commande/garantie	Numéro commande	Numéro de devis	Trimestre de facturation	Commentaire
10/01/2024	Pompes déshuileur	1 800,00 €		Garantie	NC	240071	T1	déjà facturé en T1
10/01/2024	2 Futs évacuation boues	150,00 €		Garantie	NC		T1	déjà facturé en T1
22/01/2024	Tuyaux pompe puit	1 740,00 €		Garantie	NC	240303	T1	déjà facturé en T1
29/01/2024	Support distribution papier/sac poubelle	70,00 €		Garantie	NC		T1	déjà facturé en T1
02/04/2024	Sonde pH (mise en stock)	210,00 €		Garantie	NC		T2	à facturer sur T4
25/05/2024	Evacuation des arbres	247,00 €		Garantie	NC		T2	à facturer sur T4
15/07/2024	2 Distributeurs et vannes de contrôles	577,00 €		Garantie	NC		T3	à facturer sur T4
19/09/2024	Avoir pour 1 pompe déshuileur inclus au contrat	-835,00 €		Garantie	NC		T4	à facturer sur T4
10/10/2024	Pièces maintenance compresseur	478,00 €		Garantie	NC		T4	à facturer sur T4

Tableau des garanties

1.5 Récapitulatif des interventions

03/07/2024	27	Mercredi	Felix GAINCE	Exploitation	08:17	Dmg	Curage dernière cuve plus canalisation grand Lyon. Compresseur ok, par contre pb sur la pompe pneumatique. Passage prévu pour vendredi matin.
10/07/2024	28	Mercredi	Felix GAINCE	Exploitation	10:00		Feuilles dans le canal d'entrée bloquant l'écoulement de l'effluent. Point surveillance en cas de pluie. pH-mètre très encrassé.
18/07/2024	29	Jeudi	Felix GAINCE	Exploitation,Maintenance	09:22		Remplacement de la pompe du poste de relevage amont charbon actif. Canalisation bouchée. Il faut prévoir un curage.
23/07/2024	30	Mardi	Felix GAINCE	Exploitation	14:43		RAS
30/07/2024	31	Mardi	Felix GAINCE	Exploitation	10:00		Il est nécessaire de réaliser un nettoyage complet du canal d'entré. Après 1 semaine de passage, il y a toujours peu de débit à cause de feuilles et le même effluent qui crée une croûte (séparation liq liq, huile eau). Il faudra évaluer si ce phénomène continue lorsqu'on aura plus de débit (réparation pièce puit). La pompe doseuse d'injection d'acide n'est pas alimenté. Pas de pb .pH > 7 toujours en sortie.
06/08/2024	32	Mardi	Sebastien HELD	Exploitation	14:00		RAS Exploitation du site
14/08/2024	33	Mercredi	Felix GAINCE	Exploitation,Maintenance	10:40		Remis en route du puit. Nettoyage du déshuileur et changement de joints.


21/08/2024	34	Mercredi	Felix GAINCE	Exploitation	10:02		Nettoyage à l'acide de charbon actif. Compresseur à l'arrêt, pas de fonctionnement du puit.
27/08/2024	35	Mardi	Felix GAINCE	Exploitation	08:40		Vérification du bon fonctionnement de la pompe doseuse/régulation du pH. Attention coupure du compresseur défaut température. Compresseur en mode forçage.
04/09/2024	36	Mercredi	Felix GAINCE	Exploitation	11:10		1 IBC d'acide de 20L a été utilisé pour réguler le pH. La sonde était sal, pH fixe à 8,18. Probablement l'acide injecté n'avait pas effet sur le pH. -- Analyses sur le 4 points de l'effluent. Entrée, amont et aval déshuileur et sortie de la STEP
12/09/2024	37	Jeudi	Felix GAINCE	Exploitation,Maintenance	08:12		Vérification du fonctionnement du compresseur. Toujours des défauts. 1 bidon de 20 L consommé. Compteur de compresseur à prendre en compte en exploitation
19/09/2024	38	Jeudi	Sebastien HELD	Exploitation	11:00		RAS
27/09/2024	39	Vendredi	Sebastien HELD	Exploitation	13:00		Exploitation STEP. Étalonnage sonde. Redémarrage compresseur qui semblait à l'arrêt. Nettoyage canal de sortie. Compteur compresseur : 2062 Changement bidon acide sulfurique 55% Changement filtre à cartouche

2 Résultats d'analyses :


2.1 Relevés hebdomadaires sur la période du 01 juillet au 31 septembre


Limites/Unités		6,6 < pH < 7,5	mg/L	250 mg/L	%	kg/J	12 kg/J	m3/jr
Date	pH entrée	pH sortie	DCO entrée	DCO sortie	Abattement DCO	Flux DCO entrée	Flux DCO sortie	Compteur effluent
03/07/2024	6,78	7,32	137	72,8	46,86	1,19	0,63	8,7
10/07/2024	6,92	7,28	146	65,3	55,27	1,05	0,47	7,2
18/07/2024	6,91	7,25	156	70,1	55,06	1,15	0,52	7,4
23/07/2024	6,75	7,32	143	41,8	70,77	1,04	0,31	7,3
30/07/2024	7,71	7,39	139	67,4	51,51	0,85	0,41	6,1
06/08/2024	6,8	7,4	155	65	58,06	0,86	0,36	5,6
14/08/2024	7,12	7,2	231	57,5	75,11	1,52	0,38	6,6
21/08/2024	6,6	7,27	165	89,3	45,88	1	0,54	6
27/08/2024	7,4	7,12	185	90	51,31	1,23	0,6	6,6
04/09/2024	7,18	6,75	213	93,4	56,15	0,94	0,41	4,4
12/09/2024	7,34	7,43	248	91,3	63,19	1,57	0,58	6,3
19/09/2024	7,2	7,4	238	91	61,76	1,33	0,51	5,6
27/09/2024	7,7	6,7	184	130	29,34	1,59	1,13	8,7
Moyenne	7,1	7,2	180	78,8	55,4	1,2	0,5	6,7

2.2 Courbes des résultats d'analyses

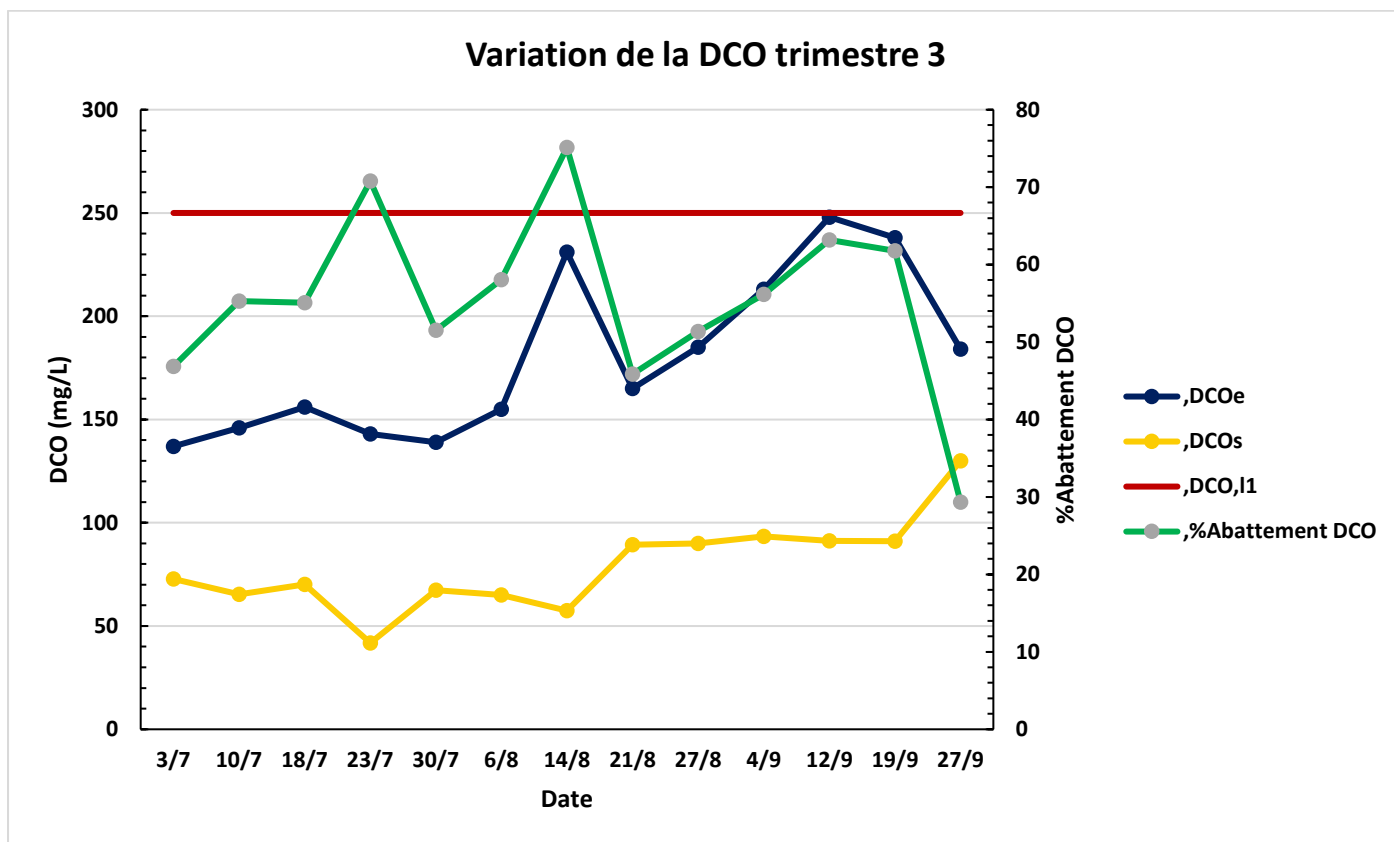


Les résultats de DCO de sortie sont conformes tout au long du 3^{ème} trimestre.

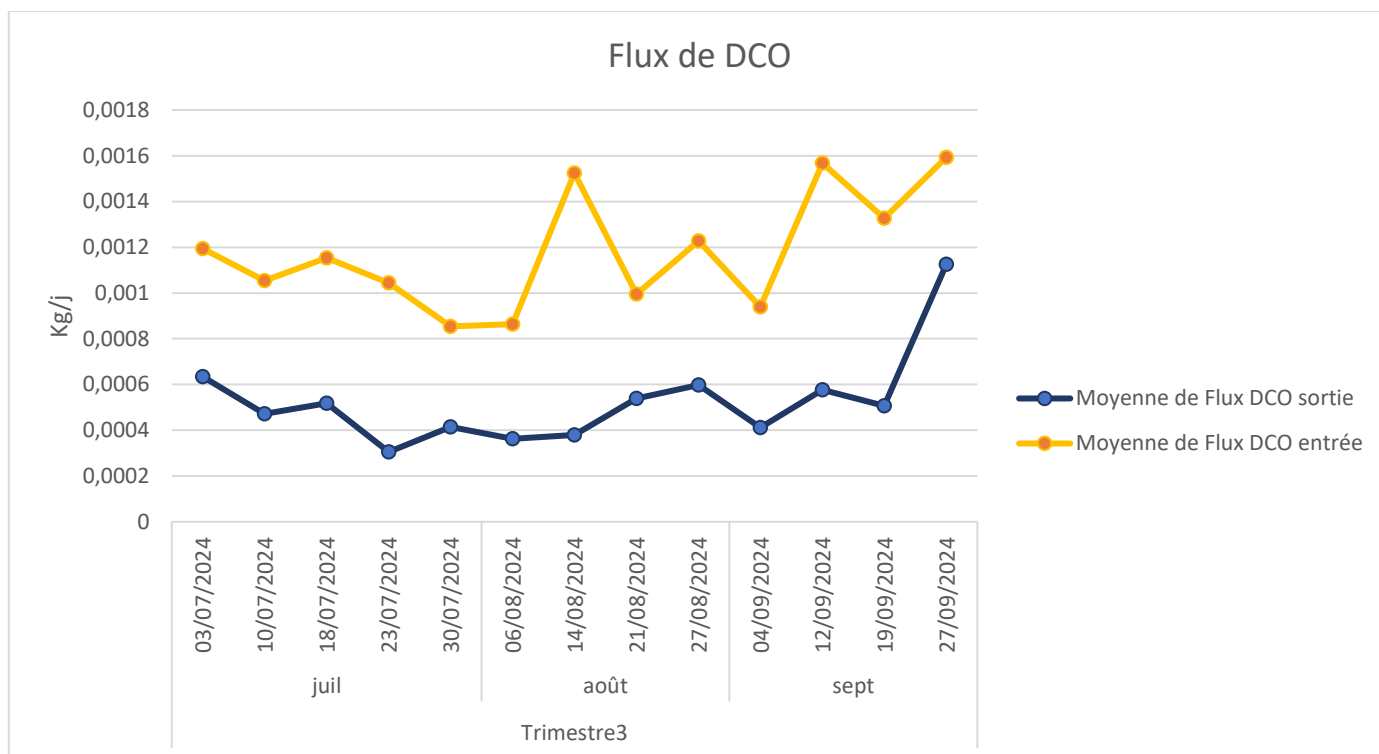

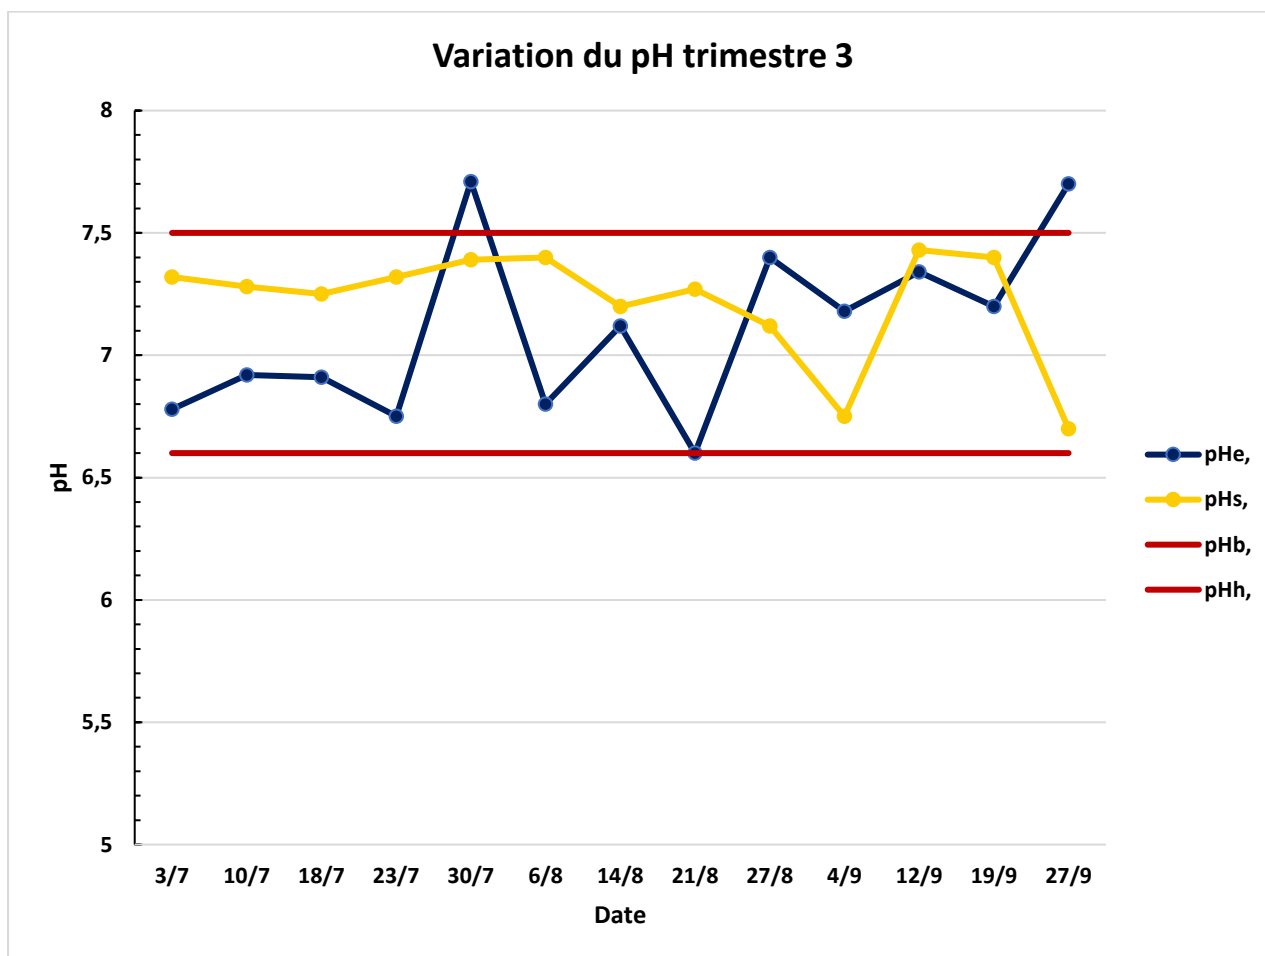

Le pH de sortie est conforme tout au long du 3^{ème} trimestre.

2.3 Courbe des relevés de débit

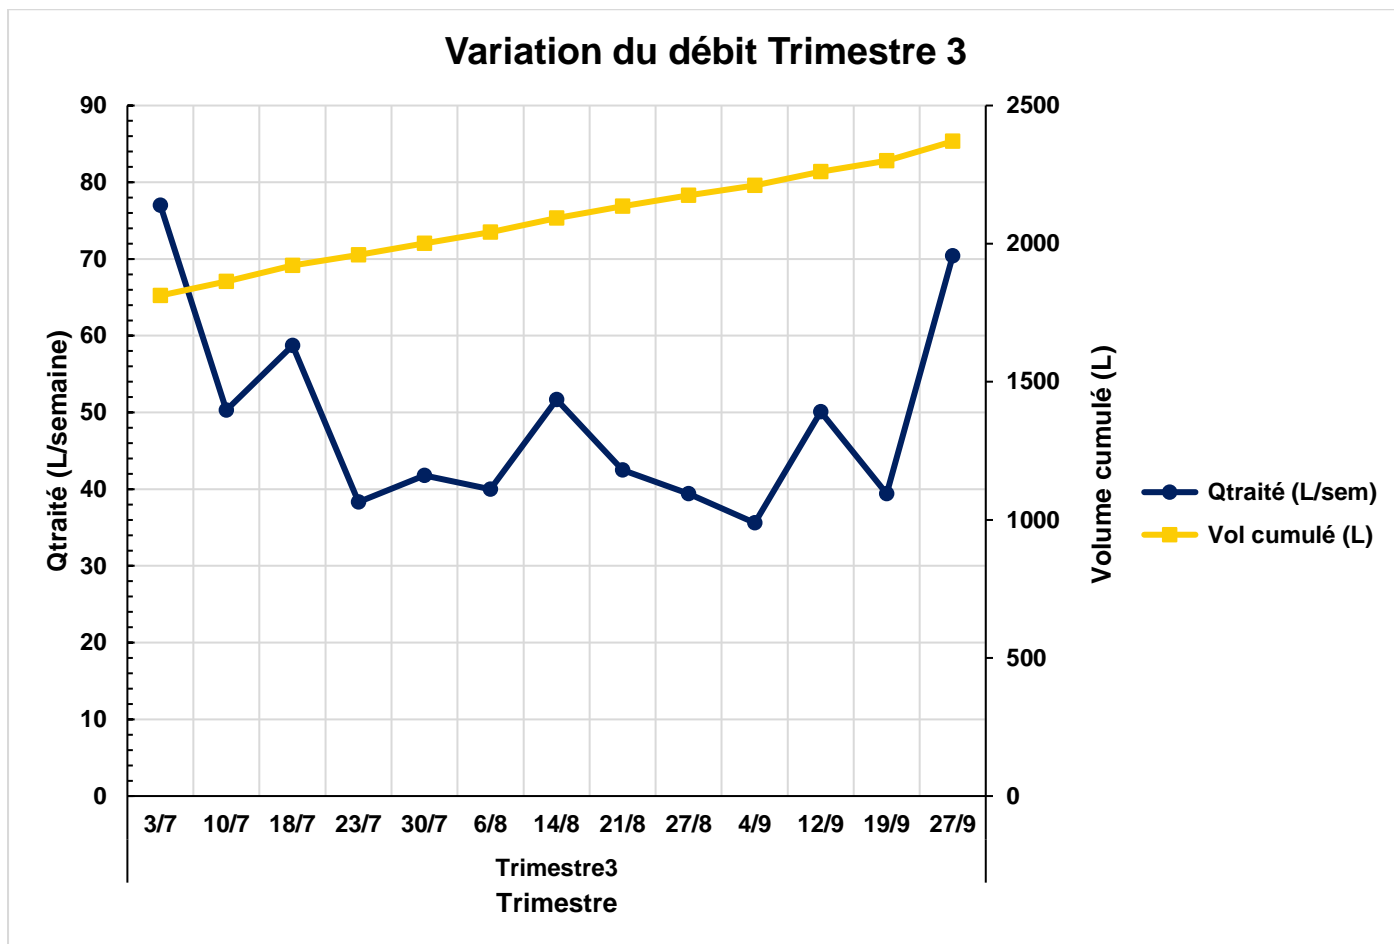

3 Consommations d'eau potable et d'électricité

Date	Compteur EP	Heure pleine	Heure creuse	Changement filtre à cartouche	Niveau acide
03/07/2024		2197	1081	Fait	20
10/07/2024		2300	1139	Fait	20
18/07/2024		2429	1204	Pas fait	20
23/07/2024		2518	1244	Pas fait	20
30/07/2024		2626	1302	Pas fait	20
06/08/2024				Pas fait	20
14/08/2024		2876	1420	Pas fait	20
21/08/2024		3026	1491	Pas fait	20
27/08/2024				Pas fait	
04/09/2024				Pas fait	20
12/09/2024				Fait	20
19/09/2024				Pas fait	20
27/09/2024		4082	2014	Fait	20

4 Détail de nos interventions d'astreinte

Pas d'interventions d'astreintes sur le trimestre 3.

5 Détails de nos travaux et des projets

5.1 Travaux réalisés

Pas de travaux réalisés pendant le trimestre 3.

5.2 Travaux à prévoir

- Etanchéité de la cuve d'évacuation du collecteur central à refaire (pendant l'été 2025 car un temps sec est nécessaire)
- Mise en place du mode auto pour les pompes du déshuileur car le fonctionnement actuel ne permet pas une automatisation sur le niveau du filtre. Devis à suivre.
- Report des informations de fonctionnement du compresseur et du sécheur sur l'automate.
- Rapatriement des informations du débitmètre sur l'automate (impossible de faire communiquer l'automate et le débitmètre malgré les tests).

6 Approvisionnement

Détail de l'approvisionnement des filtres à cartouche depuis le 1^{er} janvier 2024 :

Date	Intitulé et fournisseur	Montant (€)
12/01/2024	Cartouche bobinée Big Blue 20" - 100μ - Certis	540
22/05/2024	Cartouche bobinée Big Blue 20" - 100μ - Certis	540

Pas de livraison sur le trimestre 3.

7 Bordereau de Suivi de Déchet

BSD du curage de la cuve de neutralisation + canalisation collecteur central métropole réalisé le 03/07/2024.



SAS PRO POMPAGE
25 rue André Chénier
69120 VAULX-EN-VELIN
Tél : 0472024668
Mail : pro-pompage@orange.fr
R.C.S. : 481680288
SIRET : 48168028800034
N°d CEE : FR60481680288
Capital : 8 000,00 Euros

Date d'échéance... 11/09/2024

Mode de règlement : Virement

FACTURE		
Facture N°	Date	Code client
FL872	11/07/2024	CL2643

NIJHUIS SAUR INDUSTRIES FRANCE
TSA 60018
45123 CHALETTE SUR LOING CEDEX

Référence	Désignation	Quantité	P.U. HT	Total HT	TVA
	Affaire suivie par Mr GOMES Demandeur Mme DELAPORTE Gabrielle Bon de commande N°SIF-0000848847 du 26/06/2024				0
	Chantier : Site de DARDILLY				0
AR0010	Mise à disposition d'une équipe spécialisée et d'un camion hydrocureur. Amener et repli du matériel et mise en place chantier, EPI. Déplacement aller-retour. inclus dans le forfait de curage.				0
AR0026	Date des travaux du 02/07/2024 selon 3063				0
AR0029	Forfait : Curage hydraulique du réseau allant de la STEP au tampon communal du Grand Lyon (180 ML approx.)				
AR0032	Pompage haute-pressure de la dernière cuve de rétention				

- 1 - Il n'est pas pratiqué d'escompte en cas d'escompte anticipé
2 - En cas de retard de paiement, le taux d'intérêt des pénalités est égal à 3 fois le taux d'intérêt légal par mois
3 - Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixée à 40 €, conformément à l'article D441-5 du Code du Commerce.

Facture payable le 11/09/2024 pour la somme de 1 050,00 Euros par Virement.

DOMICILIATION BANCAIRE
CREDIT AGRICOLE CENTRE EST
IBAN : FR76 1780 6005 3662 2088 6487 020
BIC : AGRIFRPP878

RESERVE DE PROPRIETE : Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au paiement du prix par l'acheteur. Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues (Loi du 12 mai 1980).

8 Facture de consommation d'eau et d'électricité

Les services publics de l'eau potable et de l'assainissement relèvent de la compétence de la Métropole de Lyon.

La production et la distribution de l'eau jusqu'à l'utilisateur sont assurées en gestion publique par :

eau PUBLIQUE
DU GRAND LYON

CONTACTS

Par téléphone :  09.69.39.69.99
(prix d'un appel local)

Du lundi au vendredi de 8h à 19h, le samedi de 8h à 12h30
Et en cas d'urgence : 7j/7 - 24h/24

Pour assurer un service de qualité, vos appels téléphoniques sont susceptibles d'être enregistrés.

Par internet :  www.eaudugrandlyon.com

Appli mobile Eau du Grand Lyon
Disponible sur App Store et Play Store

Par courrier :
Service Relation Usagers
TSA 30080
69835 LYON CEDEX 02

Accueil :
80 RUE DE LA VILLETTE
69003 LYON
Horaires d'ouverture :
du lundi au vendredi de 9h à 17h

Le service de l'assainissement est assuré par :

MÉTROPOLE GRAND LYON

La Métropole de Lyon
20 rue du Lac - CS 33569
69505 Lyon Cedex 03

Centre de contact Assainissement
Aux heures de bureau : 04.78.63.40.00
www.grandlyon.com

Faites un geste pour l'environnement, optez pour l'E-facture sur www.eaudugrandlyon.com

FACTURE du 14 août 2024

Adresse desservie :
SAS NIJHUIS SAUR INDUSTRIES FRANCE
CHE DU FOUR A CHAUX
69570 DARDILLY

Facture n° 1008568088
Votre n° de contrat : 2014375 Y
Votre n° abonné et identifiant : 8188796
@ : saur-industrie@efactures-cegedim.fr

FR


SAS NIJHUIS SAUR INDUSTRIES FRANCE
TSA 60018
45123 CHALETTE SUR LOING

Votre facture simplifiée

Montant à régler :
comprenant :

- Production et distribution de l'eau
- Collecte et/ou traitement des eaux usées
- Organismes publics
- Autres prestations et services+

Solde antérieur
(Voir détail au verso)



Votre consommation d'eau

Consommation facturée :
soit 11 000 litres d'eau

11 m³


Période d'abonnement
août 2024 à janvier 2025

Période de consommation
mars 2024 à août 2024

Prix par litre : TTC
(hors abonnement)

Prochain relevé : février 2025
Prochaine facture : février 2025

Historique de votre consommation

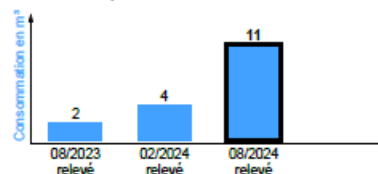

Information

Quelle eau buvez-vous ? La synthèse annuelle de la qualité de l'eau de votre commune est disponible sur eaudugrandlyon.com rubrique l'Eau Publique du Grand Lyon / qualité de l'eau



Facture monosite
N° 790000041532 - 12 juillet 2024



Entreprises & Collectivités

SAUR INDUSTRIE
1
2 RUE DE LA BRESLE
78310 MAUREPAS

Consommation du 12/05/2024 au 09/07/2024

Votre contrat
Votre référence client : 300 002 763 192
Titulaire du contrat : SAUR INDUSTRIE FRANCE
Date d'échéance : 31/12/2025
Votre offre : offre de marché
Acheminement : Tarif BT (jusqu'à 36 kVA inclus) à 4 plages temporelles - Moyenne utilisation. HC (0H06-6H06;15H06-17H06) - Segment C5
Référence contrat : IQW00037817
Référence compte : 37395

Votre point de livraison
PDL/PRM : 19455282193927
Désignation du site : STE SDEI
Adresse de livraison : . CH DU FOUR A CHAUX DECHARGE 69570 DARDILLY
Type de compteur : Compteur communicant
Numéro de compteur : 001


Suivez vos consommations
Vous pouvez retrouver le détail de vos consommations et puissances atteintes, programmer vos alertes et comparer avec l'année N-1 sur votre Espace Client **BILL-e** ec.engie.fr

Dépannage réseau 24/24
0972675069*
Prix d'appel :
Service 0,06 € / min + prix appel

Détail de votre facture		
	Période de consommation	Consom. kWh/Q6
Electricité		
Consommation Heures pleines	du 12/05/24 au 09/07/24	1 726
Consommation Heures Creuses	du 12/05/24 au 09/07/24	875
Obligation Capacité Heures pleines	du 12/05/24 au 09/07/24	1 726
Obligation Capacité Heures Creuses	du 12/05/24 au 09/07/24	875
Acheminement électricité		
Composante de comptage	du 12/05/24 au 09/07/24	
Composante de soutirage	du 12/05/24 au 09/07/24	
Composante de gestion	du 12/05/24 au 09/07/24	
Consommation HP Saison basse	du 12/05/24 au 09/07/24	1 726
Consommation HC Saison basse	du 12/05/24 au 09/07/24	875
Vos services et autres prestations		
Pénalité pour coupure réseau		
Espace Client		
Taxes et Contributions		
Contribution tarifaire d'acheminement (31,31 € x 0,2193)		
Contrib. service public élec	du 12/05/24 au 09/07/24	2 601

Consommation d'énergie								Puissance souscrite 15 kVA	
Période	Numéro de compteur	Date de la relève	Ancien index	Date de la relève	Nouvel index	*	Différence	Énergie (kWh)	
Consommations relatives à votre fourniture d'électricité									
HP	001	12/05	554	09/07	2280	R	1726	1 726	
HC	001	12/05	251	09/07	1126	R	875	875	
Consommations relatives à votre acheminement									
HPSH	001	12/05	0	09/07	0	R	0	0	
HCSH	001	12/05	0	09/07	0	R	0	0	
HPSB	001	12/05	554	09/07	2280	R	1726	1 726	
HCSB	001	12/05	251	09/07	1126	R	875	875	

*E = Estimé R = Réel A = Auto-relève
** Votre conseiller clientèle est à votre disposition pour optimiser vos puissances souscrites et votre formule tarifaire d'acheminement.
(3) Les taxes locales collectées par les fournisseurs d'énergie sont reversées aux communes et aux départements.

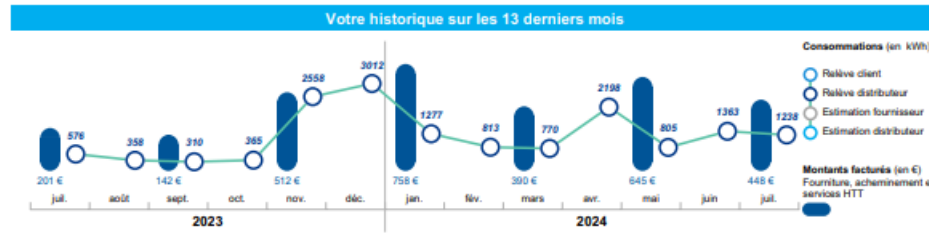



Facture monosite
N° 970005887718 - 12 septembre 2024

Entreprises & Collectivités

SAUR INDUSTRIE
1
2 RUE DE LA BRESLE
78310 MAUREPAS

Consommation du 10/07/2024 au 09/09/2024

Votre contrat	
Votre référence client :	300 002 763 192
Titulaire du contrat :	SAUR INDUSTRIE FRANCE
Date d'échéance :	31/12/2025
Votre offre :	offre de marché
Acheminement :	Tarif BT (jusqu'à 36 kVA inclus) à 4 plages temporelles - Moyenne utilisation. HC (0H06-6H06;15H06-17H06) - Segment C5
Référence contrat :	IQW00037817_
Référence compte :	37395

Votre point de livraison	
PDL/PRM :	19455282193927
Désignation du site :	STE SDEI
Adresse de livraison :	. CH DU FOUR A CHAUX DECHARGE 69570 DARDILLY
Type de compteur :	Compteur communicant
Numéro de compteur :	001

Suivez vos consommations
Vous pouvez retrouver le détail de vos consommations et puissances atteintes, programmer vos alertes et comparer avec l'année N-1 sur votre Espace Client **BILL-e** ec.engie.fr

Dépannage réseau 24/24
0972675069*
Prix d'appel :
Service 0,06 €/min + prix appel

Détail de votre facture		
	Période de consommation	Consom. kWh/Qtd
Electricité		
Consommation Heures pleines	du 10/07/24 au 09/09/24	1 139
Consommation Heures Creuses	du 10/07/24 au 09/09/24	554
Obligation Capacité Heures pleines	du 10/07/24 au 09/09/24	1 139
Obligation Capacité Heures Creuses	du 10/07/24 au 09/09/24	554
Acheminement électricité		
Composante de comptage	du 10/07/24 au 09/09/24	
Composante de soutirage	du 10/07/24 au 09/09/24	
Composante de gestion	du 10/07/24 au 09/09/24	
Consommation HP Saison basse	du 10/07/24 au 09/09/24	1 139
Consommation HC Saison basse	du 10/07/24 au 09/09/24	554
Vos services et autres prestations		
Espace Client		
Taxes et Contributions		
Contribution tarifaire d'acheminement (32,91 € x 0,2193)		
Contrib. service public élec	du 10/07/24 au 09/09/24	1 693

Consommation d'énergie							
Période	Numéro de compteur	Date de la relève	Ancien index	Date de la relève	Nouvel index	Différence	Energie (kWh)
Consommations relatives à votre fourniture d'électricité							
HP	001	10/07	2280	09/09	3419	R	1 139
HC	001	10/07	1126	09/09	1680	R	554
Consommations relatives à votre achèvement							
HPSH	001	10/07	0	09/09	0	R	0
HCSH	001	10/07	0	09/09	0	R	0
HPSB	001	10/07	2280	09/09	3419	R	1 139
HCSB	001	10/07	1126	09/09	1680	R	554

Puissance souscrite 15 kVA

*E = Estimé R = Réel A = Auto-relève
** Votre conseiller clientèle est à votre disposition pour optimiser vos puissances souscrites et votre formule tarifaire d'acheminement.
(3) Les taxes locales collectées par les fournisseurs d'énergie sont reversées aux communes et aux départements.

