

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT DEMOLITION

Code du travail :	Décret :	Arrêtés :
Article R.4412-97	n°2011-629 du 3 juin 2011	du 26 juin 2013
Code de la Santé Publique :	n°2012-639 du 4 mai 2012	du 25 juillet 2016
Articles L.1334-12-1 à L.1334-17	n°2013-594 du 5 juillet 2013	du 16 juillet 2019
Articles R.1334-19, R.1334-22	n°2015-789 du 29 juin 2015	
Articles R.1334-29-6	n°2017-899 du 9 mai 2017	
Norme :	n°2019-251 du 27 mars 2019	
Norme NFX 46 -020 d'août 2017		

1. IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE BÂTI

Adresse : 26 route DE VITRE
53500 ERNÉE

Complément d'adresse

Bât : Entrée :
Esc. :

Référence cadastrale : Non Communiqué(s)

Fonction principale du bâtiment : Tertiaire

Type de bien : Commerce La Maison.fr

Catégorie du bâtiment : Etablissements accueillant un nombre de personnes inférieur

Date du permis de construire :



N° de dossier

4756394

Date de la commande

06/03/2024

Date du repérage

07/03/2024

Accompagnateur

Aucun

2. DESIGNATION DE L'ORGANISME ET AUTEUR DU REPERAGE

Organisme : **QUALICONSULT IMMOBILIER**

Auteur du repérage : LEMAILLE Xavier



Adresse : 355, avenue du Général Patton - CS
56613
49066 ANGERS CEDEX



LEMAILLE Xavier



Compétence
Certifié par N° CPDI3124

Depuis le 30/11/2023



Désignation de la compagnie d'assurance : MMA ENTREPRISES

Numéro de police : 127106241

Date de validité : 31/12/2024

3. DESIGNATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE



Laboratoire : EUROFINS OUEST

N° d'accréditation : 1-5597 rév 11



Adresse : 11, rue Pierre Adolphe Bobierre 44300 NANTES



REVISION

Version 01



DATE

19/03/2024



OBJET

Création du document

SOMMAIRE

CONCLUSIONS DU RAPPORT DE REPERAGE	3
1. IDENTIFICATION DES DIFFERENTS INTERVENANTS	4
1.1. IDENTIFICATION DU MAÎTRE D'OUVRAGE	4
1.2. IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE	4
2. PREAMBULE	4
3. BUT DE LA MISSION	4
4. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC	6
4.1. OBLIGATIONS DU MAÎTRE D'OUVRAGE / DONNEUR D'ORDRE	6
4.2. PHASE DE REPERAGE	6
4.3. PHASE PRELEVEMENT ET ANALYSE D'ECHANTILLON	7
5. LOCAUX VISITES ET NON-VISITES	7
6. RESULTAT DETAILLE DU REPERAGE	7
6.1. DESCRIPTION DES REVÊTEMENTS EN PLACE LE JOUR DU REPERAGE	7
6.2. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	8
6.3. MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	8
1.	11
7. OBSERVATIONS & RESERVES	12
8. ANNEXES	12
FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	13
PLANCHE(S) DE REPERAGE	15
PLANCHE PHOTO(S)	18
PROCES VERBAUX D'ANALYSES LABORATOIRE	69
DOCUMENT(S) REMI(S)	102
ATTESTATION D'ASSURANCE	103
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	104

CONCLUSIONS DU RAPPORT DE REPERAGE

DANS LE CADRE DE LA MISSION OBJET DU PRESENT RAPPORT, IL A ETE REPERE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Local	Etage	Ouvrage ou Composant de la construction	Matériau ou Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Quantité estimée
Stockage	RDC	Plafond	Plaques Ondulées Fibro	Résultat d'analyse (P015)	
		Plafond	Plaques Ondulées Fibro	Résultat d'analyse (P014)	
Réserve	RDC	Plafond	Plaques Ondulées Fibro	Résultat d'analyse (P014-ZPSO)	
		Plafond	Plaques Ondulées Fibro	Résultat d'analyse (P014-ZPSO)	
Entrée	RDC	Mur	Colle Plinthe Faïence	Résultat d'analyse (P031)	8 ml
Toiture	Couverture	Plafond	Plaques Ondulées Fibro	Résultat d'analyse (P014-ZPSO)	400 m²



Edité le : 19/03/2024
 Fait à : ANGERS CEDEX



Cachet de l'entreprise



Signature de l'opérateur

QUALICONSULT IMMOBILIER

355 Avenue Patton - CS 56613

49066 ANGERS



Tél. 02 41 68 72 86

angers.facilities@qualiconsult.fr



SIRET 490 676 293 00460

1. IDENTIFICATION DES DIFFERENTS INTERVENANTS

1.1. IDENTIFICATION DU MAÎTRE D'OUVRAGE

	Nom : SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO
	Qualité du donneur d'ordre : <i>Sur déclaration de l'intéressé</i>
	Adresse : 139 RUE DE BERCY 75572 PARIS CEDEX 12

1.2. IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE

	Nom : SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO
	Qualité du donneur d'ordre : <i>Sur déclaration de l'intéressé</i>
	Adresse : 139 RUE DE BERCY 75572 PARIS CEDEX 12

2. PREAMBULE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante des principaux éléments de la construction dans le cadre **de la démolition de l'immeuble sis :**

**26 route DE VITRE
53500 ERNÉE**

Date de délivrance du permis de construire :

Destination présente et passée de l'immeuble bâti : **Tertiaire**

Les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention sont définies à l'annexe 13-9 du Code de la santé publique ainsi que par arrêté.

ANCIEN REPERAGE REMIS PAR LE MAITRE D'OUVRAGE :

Moyens mis à disposition par le maître d'ouvrage : **Néant**

3. BUT DE LA MISSION

Etablir un repérage de la présence éventuelle des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les ouvrages ou composant de la construction au regard de la liste C, non exhaustive, de l'annexe 13-09 du code de la santé publique.

Le repérage a été réalisé conformément à l'article R 1334-22 du code de la santé publique et aux modalités de repérage définies par les arrêtés du 26 juin 2013 et du 16 juillet 2019. Les modalités d'exécution du repérage et le présent rapport sont par ailleurs conformes à la norme NF X 46-020.

Liste des écarts, adjonctions ou suppressions par rapport à la norme NF X 46-020 d'août 2017 :

Périmètre du repérage de la démolition : Démolition totale.

Programme de repérage :

Liste C mentionnée à l'article R. 1334-22 (non exhaustive)

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
1. Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées. Ardoises. Eléments ponctuels. Revêtements bitumineux d'étanchéité. Accessoires de toitures.	Plaques en fibres-ciment. Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment. Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume (« shingle »), pare-vapeur, revêtements et colles. Rivets, faitages, closoirs...
2. Façades	
Panneaux-sandwichs. Bardages. Appuis de fenêtres.	Plaques, joints d'assemblage, tresses.... Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage. Eléments en fibres-ciment.
3. Parois verticales intérieures et enduits	
Murs et cloisons. Poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons légères ou préfabriquées. Gaines et coffres verticaux. Portes coupe-feu, portes pare-flammes.	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourages de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescentes, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment. Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux. Vantaux et joints.
4. Plafonds et faux plafonds	
Plafonds. Poutres et charpentes (périphériques et intérieures). Interfaces entre structures. Gaines et coffres horizontaux. Faux plafonds.	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite). Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes. Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutremments, joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux. Panneaux et plaques.
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement). Revêtement de murs	Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations. Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides). Conduits de vapeur, fumée, échappement. Clapets/ volets coupe-feu. Vide-ordures.	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment. Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons. Clapet, volet, rebouchage. Conduit en fibres-ciment.
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes palières. Trémie, machinerie.	Portes et cloisons palières. Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.
8. Équipements divers	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes...	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anti-condensation, plaques isolante (internes et externes), tissu amiante.
9. Installations industrielles	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anti-condensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.
10. Coffrages perdus	
Coffrages et fonds de coffrages perdus.	Eléments en fibres-ciment.

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

4. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC

4.1. OBLIGATIONS DU MAÎTRE D'OUVRAGE / DONNEUR D'ORDRE

Dans le cadre d'une mission de repérage amiante avant travaux, **le maître d'ouvrage / donneur d'ordre doit communiquer à QUALICONSULT IMMOBILIER** les plans du bâtiment à jour ainsi que tout document pouvant faciliter la recherche et le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante (ancien rapport de repérage, DTA, DIUO, DOE, etc...)

Le maître d'ouvrage / donneur d'ordre doit définir précisément la nature des travaux projetés ainsi que le périmètre de l'opération.

Le maître d'ouvrage / donneur d'ordre n'est pas en mesure d'imposer :

- La méthodologie de repérage, celle-ci étant définie par l'arrêté du 16 juillet 2019 et la norme NF X 46-020 d'août 2017 satisfait également aux exigences de l'arrêté,
- Le nombre de prélèvements à analyser,

Le nombre d'investigations approfondies, le nombre de sondages, ainsi que le nombre de prélèvements et analyses à effectuer ne peut être déterminé avant l'achèvement du repérage.

Le maître d'ouvrage / donneur d'ordre a la responsabilité de fournir à **QUALICONSULT IMMOBILIER** tous les moyens d'accès pour le bon déroulement du repérage et cela en assurant la sécurité de l'opérateur de repérage. Il désigne un accompagnateur qui doit avoir une connaissance des lieux et qui dispose de toutes les autorisations et instrument d'accès nécessaires.

Le maître d'ouvrage / donneur d'ordre informe les occupants et exploitant, de l'intervention qui doit être réalisée dans les locaux, et organise leur présence, si nécessaire, pour accéder à certaines zones. **Le maître d'ouvrage / donneur d'ordre** ou son représentant prend, à la demande l'opérateur de repérage, les dispositions pour faire évacuer temporairement les locaux si les investigations le requièrent.

Le maître d'ouvrage / donneur d'ordre est tenu :

- De vérifier la cohérence entre le programme de travaux et le programme de repérage et son périmètre proposés.
- De fournir les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour accéder à certains matériaux (escabeau, échelle, échafaudage, plate-forme élévatrice de personnes, etc.), et d'en définir les conditions d'utilisations,
- De procéder aux démontages nécessitant des outillages et/ou aux investigations approfondies destructives demandés par l'opérateur de repérage,
- D'informer l'opérateur de repérage de toute modification du programme de travaux

En cas de manquement à ces obligations, aucune réclamation ne pourra être portée par **le maître d'ouvrage / donneur d'ordre** dans l'hypothèse où ce rapport venait à être incomplet.

4.2. PHASE DE REPERAGE

La phase de repérage comporte deux étapes :

- **1er Etape** : l'opérateur de repérage s'enquiert des caractéristiques constructives de l'immeuble bâti, pour cela il recherche des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

- **2ème Etape** : l'opérateur de repérage :

- Recherche et identifie les matériaux ou produit inscrit dans le programme de repérage
- Repère les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante
- Conclut sur la présence ou l'absence d'amiante

Tout au long de la mission, les matériaux et produits du programme de repérage sont enregistrés ainsi que leur caractéristiques (nature, localisation, forme, aspect, etc.).

!/!\ Avertissement :

Le repérage est réalisé conformément à l'arrêté du 16 juillet 2019 et à la norme NF X46-020 d'août 2017, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (exemple des enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Les sondages et investigation approfondies ont été réalisés conformément à l'annexe A de la norme NF X 46-020, il est possible que des revêtements de sol anciens (dalles, colles, ragréages ...) n'aient pas été détectés car masqués par un autre revêtement qu'il aura été impossible d'arracher ou enlever le jour de la visite, les locaux étant par exemple encore occupés et meublés, ces revêtements étant encore en place

4.3. PHASE PRELEVEMENT ET ANALYSE D'ECHANTILLON

Chaque prélèvement a été réalisé avec un outil adapté à la nature du matériau ou produit inscrit dans le programme de repérage, sera placé dans un contenant étanche doublé sur lequel seront reportées les indications nécessaires à son identification. Afin d'éviter toute contamination croisée, le matériel est soigneusement nettoyé à l'aide de lingettes humides entre chaque prélèvement.

Les prélèvements feront l'objet si besoin d'une analyse par un laboratoire accrédité par le **COFRAC** au titre du LAB GTA 44 et de la norme NF X43-050.

Les méthodes d'analyse appliquée est conforme au programme d'accréditation des laboratoires LAB GTA 44 « Recherche d'amiante dans les échantillons massifs » du **COFRAC**.

En fonction de la nature du matériau ou produit à analyser, les techniques d'analyse appliquées sont les suivantes :

- La microscopie optique à lumière polarisée (**MOLP**)
- La microscopie électronique à transmission analytique (**META**)

Ces techniques d'analyses sont prescrites dans l'annexe de l'arrêté du 1^{er} octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses ».

5. LOCAUX VISITES ET NON-VISITES

Local / partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification
SAS	RDC	OUI	
Magasin	RDC	OUI	
Marché Couvert	RDC	OUI	
Stockage	RDC	OUI	
Sanitaires	RDC	OUI	
Local social	RDC	OUI	
Réserve	RDC	OUI	
Dégagement	RDC	OUI	
WC n°1	RDC	OUI	
Bureau n°5	RDC	OUI	
Entrée	RDC	OUI	
Accueil	RDC	OUI	
Bureau n°1	RDC	OUI	
Bureau n°2	RDC	OUI	
Bureau n°3	RDC	OUI	
Bureau n°4	RDC	OUI	
Façade	Ext	OUI	
Toiture	Couverture	OUI	
WC n°2	RDC	OUI	
Archives	RDC	OUI	
Pièce	RDC	OUI	

6. RESULTAT DETAILLE DU REPERAGE

6.1. DESCRIPTION DES REVÊTEMENTS EN PLACE LE JOUR DU REPERAGE

Local / Partie d'immeuble	Etage	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
Magasin	RDC	Porte - Dormant de porte extérieur	Aluminium
		Porte - Dormant de porte intérieur	Aluminium
		Porte - Ouvrant extérieur	Aluminium

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Local / Partie d'immeuble	Etage	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
		Porte - Ouvrant intérieur	Aluminium
Marché Couvert	RDC	Fenêtre - Dormant de porte intérieur	Aluminium
		Fenêtre - Dormant de porte extérieur	Aluminium
		Fenêtre - Ouvrant extérieur	Aluminium
		Fenêtre - Ouvrant intérieur	Aluminium
Stockage	RDC	Mur	Parpaing
Local social	RDC	Plafond	Brique
Entrée	RDC	Plafond	Brique
Accueil	RDC	Plafond	Brique
		Mur	Brique
Bureau n°1	RDC	Plafond	Brique
		Mur	Brique
Bureau n°2	RDC	Plafond	Brique
Bureau n°3	RDC	Plafond	Brique
Bureau n°4	RDC	Plafond	Brique
		Mur	Brique
Façade	Ext	Façade - Descente Eau Pluviale	PVC
WC n°2	RDC	Plafond	Brique
Archives	RDC	Plafond	Brique
Pièce	RDC	Plafond	Brique

6.2. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE



Local / Partie d'immeuble	Etage	Ouvrage ou Composant de la construction	Matériau ou Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Quantité estimée
Stockage	RDC	Plafond	Plaques Ondulées Fibro	Résultat d'analyse (P015)	
		Plafond	Plaques Ondulées Fibro	Résultat d'analyse (P014)	
Réserve	RDC	Plafond	Plaques Ondulées Fibro	Résultat d'analyse (P014-ZPSO)	
		Plafond	Plaques Ondulées Fibro	Résultat d'analyse (P014-ZPSO)	
Entrée	RDC	Mur	Colle Plinthe Faïence	Résultat d'analyse (P031)	8 ml
Toiture	Couverture	Plafond	Plaques Ondulées Fibro	Résultat d'analyse (P014-ZPSO)	400 m²

6.3. MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE



Local / Partie d'immeuble	Etage	Ouvrage ou Composant de la construction	Matériau ou Produit	Critère(s) ayant permis de conclure
SAS	RDC	Plafond	Bac Acier	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Mur	Colle Plinthe Faïence	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)
Magasin	RDC	Mur	Plâtre	Résultat d'analyse (P006)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P001)
		Mur	Colle Plinthe Faïence	Résultat d'analyse (P002)
		Mur	Joint de compression Gris	Résultat d'analyse (P003)
		Porte	Mastic Vitrier Noir	Résultat d'analyse (P004)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Local / Partie d'immeuble	Etage	Ouvrage ou Composant de la construction	Matériau ou Produit	Critère(s) ayant permis de conclure
		Mur	Enduit Bande de lissage	Résultat d'analyse (P005)
		Faux-plafond	Faux-plafond Gris	Résultat d'analyse (P007)
		Faux-plafond	Faux-plafond Blanc	Résultat d'analyse (P008)
		Plafond	Pare Vapeur Marron sur Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P009)
		Plafond	Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P010)
Marché Couvert	RDC	Plafond	Polycarbonate	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Plafond	Bac Acier	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
		Mur	Bac Acier	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Stockage	RDC	Sol	Dalle Béton	Résultat d'analyse (P011)
		Plafond	Pare Vapeur Argenté sur Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P012)
		Plafond	Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P013)
		Mur	Bac Acier	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Sanitaires	RDC	Mur	Plâtre	Résultat d'analyse (P018)
		Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse (P021)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P016)
		Mur	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P017)
		Mur	Colle Faïence Murale Blanche	Résultat d'analyse (P019)
		Plafond	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P020)
Local social	RDC	Plafond	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P028-ZPSO)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P022-ZPSO)
		Mur	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P024-ZPSO)
		Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse (P029-ZPSO)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
		Mur	Plâtre	Résultat d'analyse (P025-ZPSO)
Réserve	RDC	Plafond	Pare Vapeur Argenté sur Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P012-ZPSO)
		Sol	Dalle Béton	Résultat d'analyse (P011-ZPSO)
		Plafond	Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P013-ZPSO)
Dégagement	RDC	Faux-plafond	Faux-plafond Gris	Résultat d'analyse (P044-ZPSO)
		Plafond	Pare Vapeur sur Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P045-ZPSO)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P039-ZPSO)
		Mur	Colle Plinthe Faïence	Résultat d'analyse (P040-ZPSO)
		Plafond	Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P046-ZPSO)
		Mur	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P042-ZPSO)
		Mur	Plâtre	Résultat d'analyse (P043-ZPSO)
WC n°1	RDC	Mur	Plâtre	Résultat d'analyse (P043)
		Faux-plafond	Faux-plafond Gris	Résultat d'analyse (P044)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P039)
		Mur	Colle Plinthe Faïence	Résultat d'analyse (P040)
		Mur	Colle Faïence Murale Blanche	Résultat d'analyse (P041)
		Mur	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P042)
		Plafond	Pare Vapeur sur Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P045)
		Plafond	Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P046)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Local / Partie d'immeuble	Etage	Ouvrage ou Composant de la construction	Matériau ou Produit	Critère(s) ayant permis de conclure
Bureau n°5	RDC	Faux-plafond	Faux-plafond Gris	Résultat d'analyse (P044-ZPSO)
		Plafond	Pare Vapeur sur Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P045-ZPSO)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P039-ZPSO)
		Mur	Colle Plinthe Faïence	Résultat d'analyse (P040-ZPSO)
		Plafond	Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P046-ZPSO)
		Mur	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P042-ZPSO)
		Mur	Plâtre	Résultat d'analyse (P043-ZPSO)
Entrée	RDC	Mur	Plâtre	Résultat d'analyse (P033)
		Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse (P035)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P030)
		Mur	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P032)
		Plafond	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P034)
Accueil	RDC	Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P022-ZPSO)
		Mur	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P024-ZPSO)
		Plafond	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P028-ZPSO)
		Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse (P029-ZPSO)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
		Mur	Plâtre	Résultat d'analyse (P025-ZPSO)
		Mur	Pare Vapeur sur Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P026-ZPSO)
		Mur	Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P027-ZPSO)
Bureau n°1	RDC	Plafond	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P028-ZPSO)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P022-ZPSO)
		Mur	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P024-ZPSO)
		Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse (P029-ZPSO)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
		Mur	Plâtre	Résultat d'analyse (P025-ZPSO)
		Mur	Pare Vapeur sur Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P026-ZPSO)
		Mur	Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P027-ZPSO)
Bureau n°2	RDC	Plafond	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P028-ZPSO)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P022-ZPSO)
		Mur	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P024-ZPSO)
		Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse (P029-ZPSO)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
		Mur	Plâtre	Résultat d'analyse (P025-ZPSO)
		Mur	Pare Vapeur sur Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P026-ZPSO)
		Mur	Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P027-ZPSO)
Bureau n°3	RDC	Plafond	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P028-ZPSO)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P022-ZPSO)
		Mur	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P024-ZPSO)
		Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse (P029-ZPSO)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
		Mur	Plâtre	Résultat d'analyse (P025-ZPSO)
		Mur	Pare Vapeur sur Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P026-ZPSO)
		Mur	Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P027-ZPSO)
Bureau n°4	RDC	Mur	Plâtre	Résultat d'analyse (P025)
		Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse (P029)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Local / Partie d'immeuble	Etage	Ouvrage ou Composant de la construction	Matériau ou Produit	Critère(s) ayant permis de conclure
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P022)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P023)
		Mur	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P024)
		Mur	Pare Vapeur sur Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P026)
		Mur	Isolant Jaune	Résultat d'analyse (P027)
		Plafond	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P028)
Façade	Ext	Façade	Enduit Façade	Résultat d'analyse (P037)
		Façade	Enduit Façade	Résultat d'analyse (P038)
		Façade	Enduit Façade	Résultat d'analyse (P036)
		Façade - Bardage	Bac Acier	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
WC n°2	RDC	Plafond	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P028-ZPSO)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P022-ZPSO)
		Mur	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P024-ZPSO)
		Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse (P029-ZPSO)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
		Mur	Plâtre	Résultat d'analyse (P025-ZPSO)
Archives	RDC	Plafond	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P028-ZPSO)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P022-ZPSO)
		Mur	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P024-ZPSO)
		Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse (P029-ZPSO)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
		Mur	Plâtre	Résultat d'analyse (P025-ZPSO)
Pièce	RDC	Plafond	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P028-ZPSO)
		Sol	Revêtement en Lès Souple	Résultat d'analyse (P022-ZPSO)
		Mur	Revêtement + Plâtre	Résultat d'analyse (P024-ZPSO)
		Plafond	Plâtre	Résultat d'analyse (P029-ZPSO)
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P023-ZPSO)
		Mur	Plâtre	Résultat d'analyse (P025-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

7. OBSERVATIONS & RESERVES

Néant

8. ANNEXES

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Réf. échantillon.	Date du prélèvement	Matériaux ou Produit	Présence d'amiante
P001	07/03/2024	Ragréage	Négatif
P002	07/03/2024	Colle Plinthe Faïence	Négatif
P003	07/03/2024	Joint de compression Gris	Négatif
P004	07/03/2024	Mastic Vitrier Noir	Négatif
P005	07/03/2024	Enduit Bande de lissage	Négatif
P006	07/03/2024	Plâtre	Négatif
P007	07/03/2024	Faux-plafond Gris	Négatif
P008	07/03/2024	Faux-plafond Blanc	Négatif
P009	07/03/2024	Pare Vapeur Marron sur Isolant Jaune	Négatif
P010	07/03/2024	Isolant Jaune	Négatif
P011	07/03/2024	Dalle Béton	Négatif
P012	07/03/2024	Pare Vapeur Argenté sur Isolant Jaune	Négatif
P013	07/03/2024	Isolant Jaune	Négatif
P014	07/03/2024	Plaques Ondulées Fibro	Positif
P015	07/03/2024	Plaques Ondulées Fibro	Positif
P016	07/03/2024	Ragréage	Négatif
P017	07/03/2024	Revêtement + Plâtre	Négatif
P018	07/03/2024	Plâtre	Négatif
P019	07/03/2024	Colle Faïence Murale Blanche	Négatif
P020	07/03/2024	Revêtement + Plâtre	Négatif
P021	07/03/2024	Plâtre	Négatif
P022	07/03/2024	Revêtement en Lès Souple	Négatif
P023	07/03/2024	Ragréage	Négatif
P024	07/03/2024	Revêtement + Plâtre	Négatif
P025	07/03/2024	Plâtre	Négatif
P026	07/03/2024	Pare Vapeur sur Isolant Jaune	Négatif
P027	07/03/2024	Isolant Jaune	Négatif
P028	07/03/2024	Revêtement + Plâtre	Négatif
P029	07/03/2024	Plâtre	Négatif
P030	07/03/2024	Ragréage	Négatif
P031	07/03/2024	Colle Plinthe Faïence	Positif
P032	07/03/2024	Revêtement + Plâtre	Négatif
P033	07/03/2024	Plâtre	Négatif
P034	07/03/2024	Revêtement + Plâtre	Négatif
P035	07/03/2024	Plâtre	Négatif
P036	07/03/2024	Enduit Façade	Négatif
P037	07/03/2024	Enduit Façade	Négatif
P038	07/03/2024	Enduit Façade	Négatif
P039	07/03/2024	Ragréage	Négatif
P040	07/03/2024	Colle Plinthe Faïence	Négatif
P041	07/03/2024	Colle Faïence Murale Blanche	Négatif
P042	07/03/2024	Revêtement + Plâtre	Négatif
P043	07/03/2024	Plâtre	Négatif
P044	07/03/2024	Faux-plafond Gris	Négatif

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Réf. échantillon.	Date du prélèvement	Matériaux ou Produit	Présence d'amiante
P045	07/03/2024	Pare Vapeur sur Isolant Jaune	Négatif
P046	07/03/2024	Isolant Jaune	Négatif

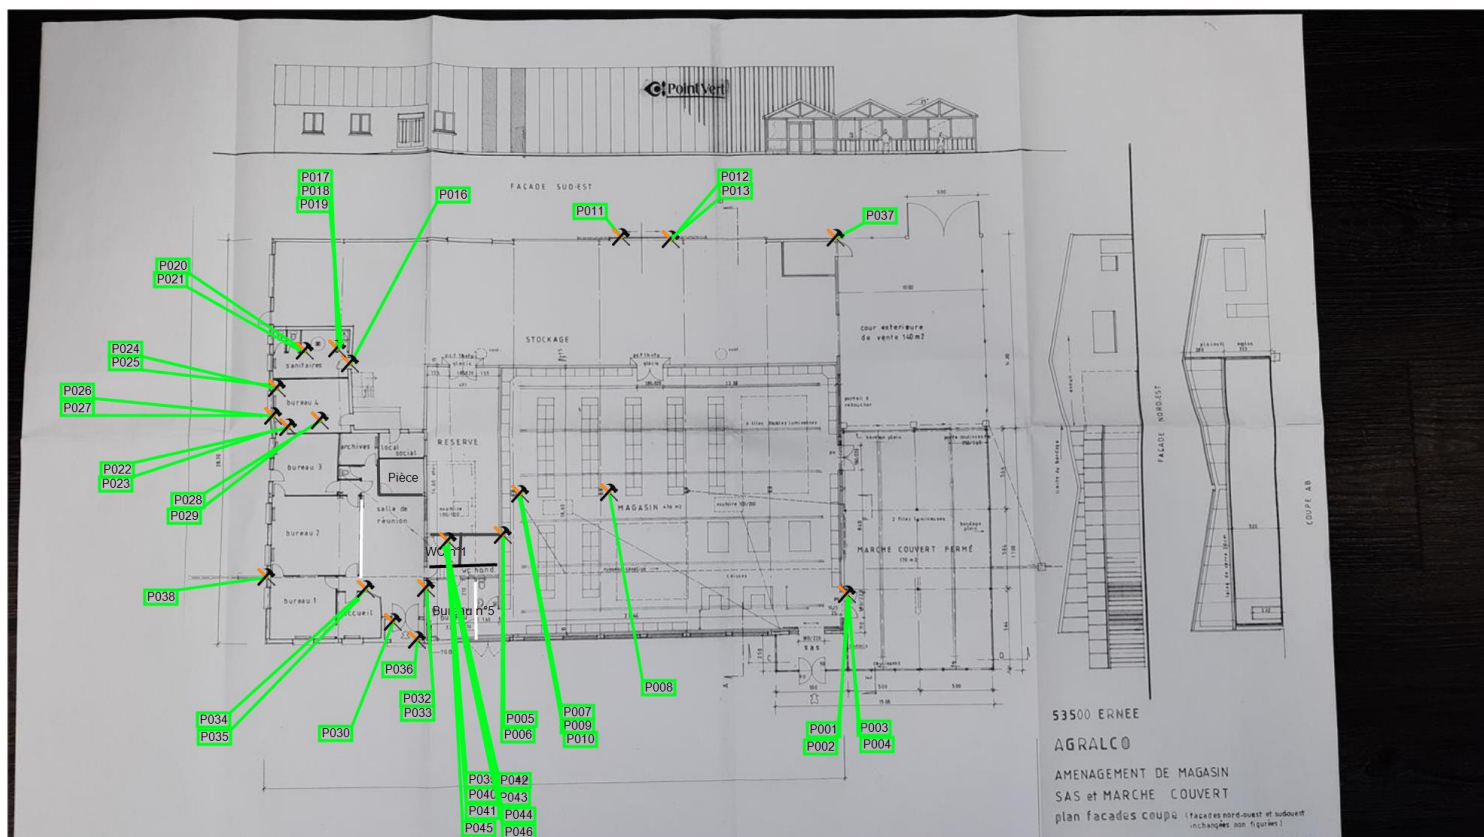
**PLANCHE(S) DE REPERAGE**

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Qualiconsult®			
Planche de repérage			
Cliant :	SCES DE L ETAT FACTURATION	Titre :	Rez de Chaussée
N° dossier :	4756394	Adresse :	26 route DE VITRE 53500 ERNÉE
N° planche :	1/2		
Type :	Croquis		
Date :	19/03/2024	Localisation / Bâtiment :	
Intervenant :	LEMAILLE Xavier	Niveau :	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :	

Légende :




 *Prélèvement*

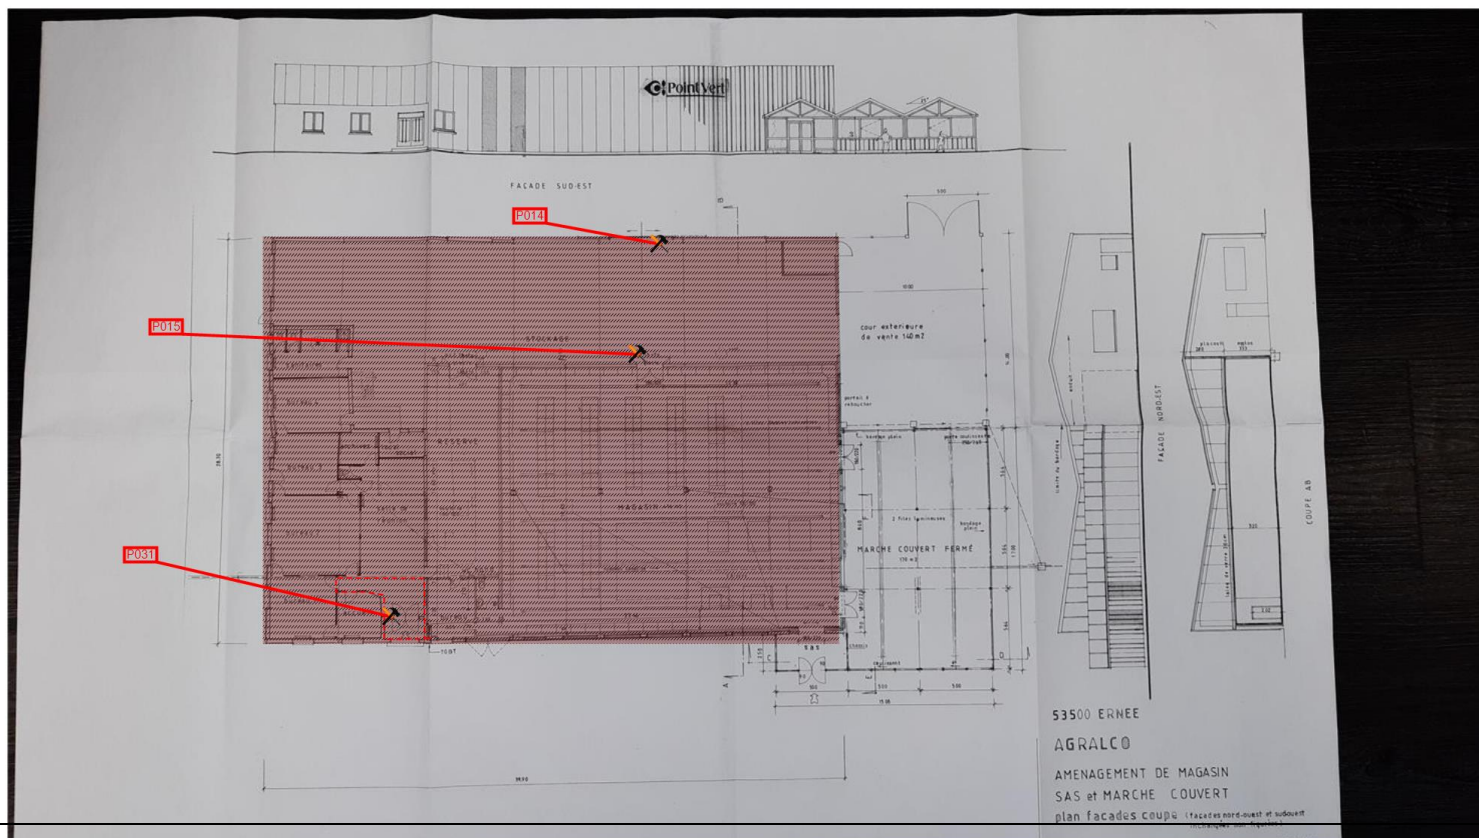


CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Qualiconsult	Planche de repérage		
Client :	SCES DE L ETAT FACTURATION	Titre :	Localisation des MPCA
N° dossier :	4756394	Adresse :	26 route DE VITRE 53500 ERNÉE
N° planche :	2/2		
Type :	Croquis		
Date :	19/03/2024	Localisation / Bâtiment :	
Intervenant :	LEMAILLE Xavier	Niveau :	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :	

Légende :

-  Plaques ondulées / fibre-ciment
-  Colle de plinthes faïence
-  Prélèvement



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



PLANCHE PHOTO(S)


ELEMENT : Plafond
Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - SAS
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bac Acier		LEMAILLE Xavier
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
absence d'amiante		


ELEMENT : Façade
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	Ext - Façade
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
PVC		LEMAILLE Xavier
Localisation		
Façade - Extérieur Descente Eau Pluviale		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

ELEMENT : Mur		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - Stockage
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bac Acier		LEMAILLE Xavier
Localisation		
Mur - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

ELEMENT : Mur		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - Stockage
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Parpaing		LEMAILLE Xavier
Localisation		
Mur - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

ELEMENT : Fenêtre		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - Marché Couvert
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Aluminium		LEMAILLE Xavier
Localisation		
Fenêtre - Toutes zones Dormant de porte extérieur		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

ELEMENT : Fenêtre		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - Marché Couvert
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Aluminium		LEMAILLE Xavier
Localisation		
Fenêtre - Toutes zones Ouvrant intérieur		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

ELEMENT : Fenêtre
Emplacement

Nom du client

 SCES DE L ETAT FACTURATION
 ELECTRON DESTINATION ETAT VIA
 CHORUS PRO

Numéro de dossier

4756394

Pièce ou local

RDC - Marché Couvert

Matériau

Aluminium

Date de prélèvement
Nom de l'opérateur

LEMAILLE Xavier

Localisation

Fenêtre - Toutes zones Ouvrant extérieur

Résultat amiante

absence d'amiante

ELEMENT : Mur
Emplacement

Nom du client

 SCES DE L ETAT FACTURATION
 ELECTRON DESTINATION ETAT VIA
 CHORUS PRO

Numéro de dossier

4756394

Pièce ou local

RDC - Marché Couvert

Matériau

Bac Acier

Date de prélèvement
Nom de l'opérateur

LEMAILLE Xavier

Localisation

Mur - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

ELEMENT : Fenêtre
Emplacement

Nom du client

 SCES DE L ETAT FACTURATION
ELECTRON DESTINATION ETAT VIA
CHORUS PRO

Numéro de dossier

4756394

Pièce ou local

RDC - Marché Couvert

Matériau

Aluminium

Date de prélèvement
Nom de l'opérateur

LEMAILLE Xavier

Localisation

Fenêtre - Toutes zones Dormant de porte intérieur

Résultat amiante

absence d'amiante

ELEMENT : Façade
Emplacement

Nom du client

 SCES DE L ETAT FACTURATION
ELECTRON DESTINATION ETAT VIA
CHORUS PRO

Numéro de dossier

4756394

Pièce ou local

Ext - Façade

Matériau

Bac Acier

Date de prélèvement
Nom de l'opérateur

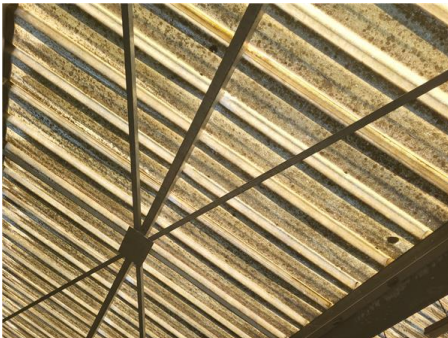
LEMAILLE Xavier


Localisation

Façade - Extérieur Bardage

Résultat amiante

absence d'amiante

ELEMENT : Plafond		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - Marché Couvert
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Polycarbonate		LEMAILLE Xavier
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

ELEMENT : Plafond		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - Marché Couvert
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bac Acier		LEMAILLE Xavier
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

ELEMENT : Mur
Emplacement

Nom du client

 SCES DE L ETAT FACTURATION
 ELECTRON DESTINATION ETAT VIA
 CHORUS PRO

Numéro de dossier

4756394

Pièce ou local

RDC - Bureau n°4

Matériau

Brique

Date de prélèvement
Nom de l'opérateur

LEMAILLE Xavier

Localisation

Mur - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

ELEMENT : Porte
Emplacement

Nom du client

 SCES DE L ETAT FACTURATION
 ELECTRON DESTINATION ETAT VIA
 CHORUS PRO

Numéro de dossier

4756394

Pièce ou local

RDC - Magasin

Matériau

Aluminium

Date de prélèvement
Nom de l'opérateur

LEMAILLE Xavier

Localisation

Porte - Toutes zones Ouvrant intérieur

Résultat amiante

absence d'amiante

ELEMENT : Porte
Emplacement

Nom du client

SCES DE L ETAT FACTURATION
ELECTRON DESTINATION ETAT VIA
CHORUS PRO

Numéro de dossier

4756394

Pièce ou local

RDC - Magasin

Matériau

Aluminium

Date de prélèvement
Nom de l'opérateur

LEMAILLE Xavier

Localisation

Porte - Toutes zones Ouvrant extérieur

Résultat amiante

absence d'amiante

ELEMENT : Porte
Emplacement

Nom du client

SCES DE L ETAT FACTURATION
ELECTRON DESTINATION ETAT VIA
CHORUS PRO

Numéro de dossier

4756394

Pièce ou local

RDC - Magasin

Matériau

Aluminium

Date de prélèvement
Nom de l'opérateur


LEMAILLE Xavier


Localisation

Porte - Toutes zones Dormant de porte intérieur

Résultat amiante

absence d'amiante

ELEMENT : Porte		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - Magasin
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Aluminium		LEMAILLE Xavier
Localisation		
Porte - Toutes zones Dormant de porte extérieur		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P001		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - Magasin
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage	07/03/2024	LEMAILLE Xavier
Localisation		
Sol - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Ragréage		0 cm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Couche(s) non concernée(s) par la demande Matériau dur de type carrelage, faïence (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-24-NS-016539-01	

PRELEVEMENT : P002
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - Magasin
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle Plinthe Faïence	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Mur - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Colle Plinthe Faïence		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	0
CUST 01	Couche(s) non concernée(s) par la demande Matériau dur de type carrelage, faïence (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-24-NS-016539-01	

PRELEVEMENT : P003
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - Magasin
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de compression Gris	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Mur - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Joint de compression Gris		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple de type joint (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - Magasin
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic Vitrier Noir	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Porte - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Mastic Vitrier Noir		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple de type mastic (noir)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - Magasin
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Bande de lissage	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Mur - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Enduit Bande de lissage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 02	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 02	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - Magasin
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Mur - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plâtre		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) en traces	0
CUST 01	Couche(s) non concernée(s) par la demande Matériau de type peinture (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-24-NS-016539-01	

PRELEVEMENT : P007
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - Magasin
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Faux-plafond Gris	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Faux-plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Faux-plafond Gris		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - Magasin
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Faux-plafond Blanc	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Faux-plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Faux-plafond Blanc		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - Magasin
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Pare Vapeur Marron sur Isolant Jaune	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Pare Vapeur Marron sur Isolant Jaune		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - Magasin
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Isolant Jaune	07/03/2024	LEMAILLE Xavier
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Isolant Jaune		0 cm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau fibreux de type isolant en traces ; matériau (noir) en traces	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - Stockage
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle Béton	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Sol - Sol

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :


Objet	Support	Taille
Dalle Béton		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - Stockage
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Pare Vapeur Argenté sur Isolant Jaune	07/03/2024	LEMAILLE Xavier
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Pare Vapeur Argenté sur Isolant Jaune		0 cm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - Stockage
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Isolant Jaune	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

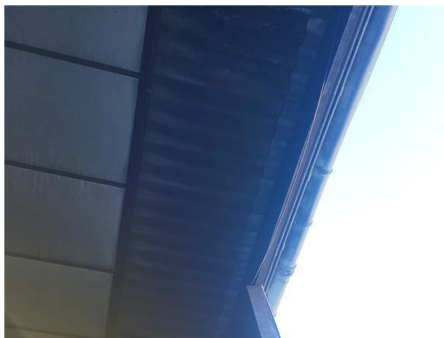
Objet	Support	Taille
Isolant Jaune		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau (noir) en traces	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - Stockage
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaques Ondulées Fibro	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plaques Ondulées Fibro		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P015
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - Stockage
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaques Ondulées Fibro	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plaques Ondulées Fibro		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

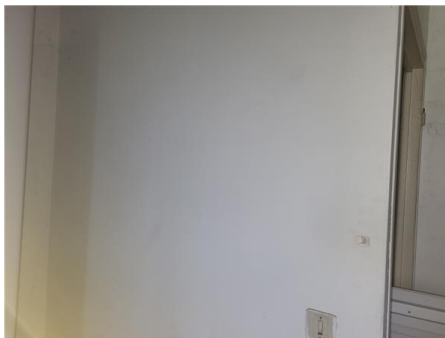
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P016
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage	07/03/2024	LEMAILLE Xavier
Localisation		
Sol - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Ragréage		0 cm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement + Plâtre	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Mur - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

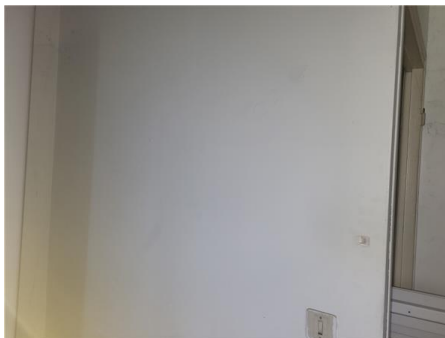
Objet	Support	Taille
Revêtement + Plâtre		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	0
CUST 01	Couche(s) non concernée(s) par la demande Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-24-NS-016539-01	

PRELEVEMENT : P018
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Mur - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

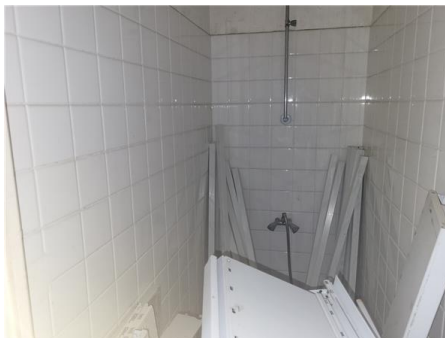
Objet	Support	Taille
Plâtre		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Couche(s) non concernée(s) par la demande Matériau de type peinture (blanc)	0
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) en traces	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-24-NS-016539-01	
RAW PRODUCT	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P019
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle Faïence Murale Blanche	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Mur - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

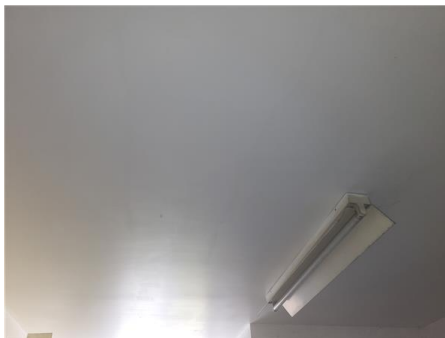
Objet	Support	Taille
Colle Faïence Murale Blanche		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	0
CUST 01	Couche(s) non concernée(s) par la demande Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-24-NS-016539-01	

PRELEVEMENT : P020
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement + Plâtre	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

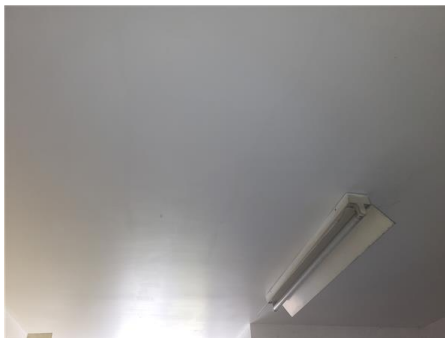
Objet	Support	Taille
Revêtement + Plâtre		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	0
CUST 01	Couche(s) non concernée(s) par la demande Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-24-NS-016539-01	

PRELEVEMENT : P021
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plâtre		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P022
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - Bureau n°4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement en Lès Souple	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Sol - Sol

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Revêtement en Lès Souple		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Couche(s) non concernée(s) par la demande Matériau de type colle (jaune)	0
RAW PRODUCT	Matériau souple de type dalle de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune) en traces	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-24-NS-016539-01	
RAW PRODUCT	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P023
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - Bureau n°4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Sol - Sol

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Ragréage		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P024
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - Bureau n°4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement + Plâtre	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Mur - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Revêtement + Plâtre		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (blanc)	0
CUST 01	Couche(s) non concernée(s) par la demande Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-24-NS-016539-01	

PRELEVEMENT : P025
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - Bureau n°4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Mur - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plâtre		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0
CUST 01	Couche(s) non concernée(s) par la demande Matériau fibreux de type papier peint (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-24-NS-016539-01	

PRELEVEMENT : P026
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - Bureau n°4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Pare Vapeur sur Isolant Jaune	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Mur - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Pare Vapeur sur Isolant Jaune		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P027
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - Bureau n°4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Isolant Jaune	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Mur - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Isolant Jaune		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (bitumineux) (noir) en traces	0
CUST 01	Couche(s) non concernée(s) par la demande Matériau (bitumineux) (noir)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-24-NS-016539-01	

PRELEVEMENT : P028
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - Bureau n°4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement + Plâtre	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :


Objet	Support	Taille
Revêtement + Plâtre		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Couche(s) non concernée(s) par la demande Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-24-NS-016539-01	
RAW PRODUCT	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P029		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - Bureau n°4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre	07/03/2024	LEMAILLE Xavier
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Plâtre		0 cm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0
CUST 01	Couche(s) non concernée(s) par la demande Matériau de type peinture (blanc)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-24-NS-016539-01	

PRELEVEMENT : P030
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - Entrée
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage	07/03/2024	LEMAILLE Xavier
Localisation		
Sol - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Ragréage		0 cm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P031
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - Entrée
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle Plinthe Faïence	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Mur - Toutes zones

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Colle Plinthe Faïence		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0
CUST 01	Couche(s) non concernée(s) par la demande Matériau dur de type carrelage, faïence (marron)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante de type chrysotile
CUST 01	AR-24-NS-016539-01	

PRELEVEMENT : P032
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - Entrée
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement + Plâtre	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Mur - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Revêtement + Plâtre		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Couche(s) non concernée(s) par la demande Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-24-NS-016539-01	
RAW PRODUCT	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P033
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - Entrée
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Mur - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plâtre		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P034
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - Entrée
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement + Plâtre	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Revêtement + Plâtre		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Couche(s) non concernée(s) par la demande Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-24-NS-016539-01	
RAW PRODUCT	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P035
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - Entrée
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plâtre		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P036
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	Ext - Façade
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Façade	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Façade - Extérieur

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Enduit Façade		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	0
CUST 01	Couche(s) non concernée(s) par la demande Matériau de type peinture (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-24-NS-016539-01	

PRELEVEMENT : P037
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	Ext - Façade
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Façade	07/03/2024	LEMAILLE Xavier
Localisation		
Façade - Extérieur		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit Façade		0 cm
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (beige)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P038
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	Ext - Façade
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Façade	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Façade - Extérieur

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Enduit Façade		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Couche(s) non concernée(s) par la demande Matériau de type peinture (blanc)	0
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-24-NS-016539-01	
RAW PRODUCT	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P039

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - WC n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Sol - Sol

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Ragréage		0 cm

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P040

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - WC n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle Plinthe Faïence	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Mur - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Colle Plinthe Faïence		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Couche(s) non concernée(s) par la demande Matériau dur de type carrelage, faïence (gris)	0
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-24-NS-016539-01	
RAW PRODUCT	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P041

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - WC n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle Faïence Murale Blanche	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Mur - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Colle Faïence Murale Blanche		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Couche(s) non concernée(s) par la demande Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc)	0

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-24-NS-016539-01	
RAW PRODUCT	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P042

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - WC n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Revêtement + Plâtre	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Mur - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Revêtement + Plâtre		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	0
CUST 01	Couche(s) non concernée(s) par la demande Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-24-NS-016539-01	

PRELEVEMENT : P043

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - WC n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Mur - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Plâtre		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P044
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - WC n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Faux-plafond Gris	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Faux-plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Faux-plafond Gris		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P045
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - WC n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Pare Vapeur sur Isolant Jaune	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Pare Vapeur sur Isolant Jaune		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	0
CUST 01	Couche(s) non concernée(s) par la demande Matériau fibreux de type isolant (jaune)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-24-NS-016539-01	

PRELEVEMENT : P046
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO	4756394	RDC - WC n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Isolant Jaune	07/03/2024	LEMAILLE Xavier

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Support	Taille
Isolant Jaune		0 cm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (bitumineux) (noir) en traces	0
CUST 01	Couche(s) non concernée(s) par la demande Matériau (bitumineux) (noir)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-24-NS-016539-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-24-NS-016539-01	



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

PV_00720240301258811**Analyses pour le Bâtiment**

QUALICONSULT IMMOBILIER SAS
Monsieur Xavier LEMAILLE
355 Avenue Patton - CS 56613
49066 ANGERS

Notre référence : AR-24-NS-016539-01

Numéro de dossier : 24W007011

Référence de dossier :

4756394 A - 26 route DE VITRE 53500 ERNÉE - SCES DE L ETAT FACTURATION
ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24W007011-001 - Référence P001-RDC - Magasin - Toutes zones - Sol - Ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-002 - Référence P002-RDC - Magasin - Toutes zones - Mur - Colle Plinthe Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-003 - Référence P003-RDC - Magasin - Toutes zones - Mur - Joint de compression Gris, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-004 - Référence P004-RDC - Magasin - Toutes zones - Porte - Mastic Vitrier Noir, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-005 - Référence P005-RDC - Magasin - Toutes zones - Mur - Enduit Bande de lissage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-006 - Référence P006-RDC - Magasin - Toutes zones - Mur - Plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-007 - Référence P007-RDC - Magasin - Plafond - Faux-plafond - Faux-plafond Gris, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes

Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 24W007011-008 - Référence *P008-RDC - Magasin - Plafond - Faux-plafond - Faux-plafond Blanc*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-009 - Référence *P009-RDC - Magasin - Plafond - Plafond - Pare Vapeur Marron sur Isolant Jaune*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-010 - Référence *P010-RDC - Magasin - Plafond - Plafond - Isolant Jaune*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-011 - Référence *P011-RDC - Stockage - Sol - Sol - Dalle Béton*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-012 - Référence *P012-RDC - Stockage - Plafond - Plafond - Pare Vapeur Argenté sur Isolant Jaune*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-013 - Référence *P013-RDC - Stockage - Plafond - Plafond - Isolant Jaune*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-014 - Référence *P014-RDC - Stockage - Plafond - Plafond - Plaques Ondulées Fibro*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-015 - Référence *P015-RDC - Stockage - Plafond - Plafond - Plaques Ondulées Fibro*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-016 - Référence *P016-RDC - Sanitaires - Sol - Sol - Ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-017 - Référence *P017-RDC - Sanitaires - Toutes zones - Mur - Revêtement + Plâtre - Couche à analyser : Peinture Blanche*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-018 - Référence *P018-RDC - Sanitaires - Toutes zones - Mur - Plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-019 - Référence *P019-RDC - Sanitaires - Toutes zones - Mur - Colle Faïence Murale Blanche*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes

Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 24W007011-020 - Référence P020-RDC - Sanitaires - Plafond - Plafond - Revêtement + Plâtre –
Couche à analyser : Peinture Blanche, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-021 - Référence P021-RDC - Sanitaires - Plafond - Plafond - Plâtre, prélevé par vos
soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-022 - Référence P022-RDC - Bureau n°4 - Sol - Sol - Revêtement en Lès Souple,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-023 - Référence P023-RDC - Bureau n°4 - Sol - Sol - Ragréage, prélevé par vos soins,
et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-024 - Référence P024-RDC - Bureau n°4 - Toutes zones - Mur - Revêtement + Plâtre –
Couche à analyser : Papier Peint, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-025 - Référence P025-RDC - Bureau n°4 - Toutes zones - Mur - Plâtre, prélevé par vos
soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-026 - Référence P026-RDC - Bureau n°4 - Toutes zones - Mur - Pare Vapeur sur Isolant
Jaune, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-027 - Référence P027-RDC - Bureau n°4 - Toutes zones - Mur - Isolant Jaune, prélevé
par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-028 - Référence P028-RDC - Bureau n°4 - Plafond - Plafond - Revêtement + Plâtre –
Couche à analyser : Peinture Blanche, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-029 - Référence P029-RDC - Bureau n°4 - Plafond - Plafond - Plâtre, prélevé par vos
soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-030 - Référence P030-RDC - Entrée - Sol - Sol - Ragréage, prélevé par vos soins, et
analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-031 - Référence P031-RDC - Entrée - Toutes zones - Mur - Colle Plinthe Faïence,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes

Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 24W007011-032 - Référence P032-RDC - Entrée - Toutes zones - Mur - Revêtement + Plâtre –
Couche à analyser : Papier Peint, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-033 - Référence P033-RDC - Entrée - Toutes zones - Mur - Plâtre, prélevé par vos
soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-034 - Référence P034-RDC - Entrée - Plafond - Plafond - Revêtement + Plâtre – Couche
à analyser : Peinture Blanche, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-035 - Référence P035-RDC - Entrée - Plafond - Plafond - Plâtre, prélevé par vos soins,
et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-036 - Référence P036-Ext - Facade - Extérieur - Facade - Enduit Facade, prélevé par
vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-037 - Référence P037-Ext - Facade - Extérieur - Facade - Enduit Facade, prélevé par
vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-038 - Référence P038-Ext - Facade - Extérieur - Facade - Enduit Facade, prélevé par
vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-039 - Référence P039-RDC - WC n°1 - Sol - Sol - Ragrèage, prélevé par vos soins, et
analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-040 - Référence P040-RDC - WC n°1 - Toutes zones - Mur - Colle Plinthe Faïence,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-041 - Référence P041-RDC - WC n°1 - Toutes zones - Mur - Colle Faïence Murale
Blanche, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-042 - Référence P042-RDC - WC n°1 - Toutes zones - Mur - Revêtement + Plâtre –
Couche à analyser : Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-043 - Référence P043-RDC - WC n°1 - Toutes zones - Mur - Plâtre, prélevé par vos
soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes

Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



Analyses pour le Bâtiment

- N° 24W007011-044 - Référence P044-RDC - WC n°1 - Plafond - Faux-plafond - Faux-plafond Gris, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-045 - Référence P045-RDC - WC n°1 - Plafond - Plafond - Pare Vapeur sur Isolant Jaune, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-046 - Référence P046-RDC - WC n°1 - Plafond - Plafond - Isolant Jaune, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes

Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



GEA (GRAND EST ANALYSES)

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT OUEST SAS
Sous-traitance Bâtiment Nantes
EUROFINS ABO
Site de la Géraudière
Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827
44300 NANTES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-004207-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2024 15:56 Page1/11
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE002530 Référence de suivi du dossier N° : 24W007011
Reçu au laboratoire le : 12/03/2024 Date de réception : 11/03/2024
Date d'analyse : 12/03/2024
Référence dossier Client:4756394 A - 26 route DE VITRE 53500 ERNÉE - SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON
DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	24W007011-001 - P001-RDC - Magasin - Toutes zones - Sol - Ragréage	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (gris)	- / - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
002	24W007011-002 - P002-RDC - Magasin - Toutes zones - Mur - Colle Plinthe Faïence	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (gris)	- / - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
003 (2)	24W007011-003 - P003-RDC - Magasin - Toutes zones - Mur - Joint de compression Gris	Matériau souple de type joint (gris)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004 (2)	24W007011-004 - P004-RDC - Magasin - Toutes zones - Porte - Mastic Vitrier Noir	Matériau souple de type mastic (noir)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-004207-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2024 15:56 Page2/11
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE002530 Référence de suivi du dossier N° : 24W007011
 Reçu au laboratoire le : 12/03/2024 Date de réception : 11/03/2024
 Date d'analyse : 12/03/2024
 Référence dossier Client:4756394 A - 26 route DE VITRE 53500 ERNÉE - SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON
 DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	24W007011-005 - P005-RDC - Magasin - Toutes zones - Mur - Enduit Bande de lissage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / JJP9	2 - / 2 - *	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	24W007011-006 - P006-RDC - Magasin - Toutes zones - Mur - Plâtre	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) en traces	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc)	- / - *	- / - *	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande
007	24W007011-007 - P007-RDC - Magasin - Plafond - Faux-plafond - Faux-plafond Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	24W007011-008 - P008-RDC - Magasin - Plafond - Faux-plafond - Faux-plafond Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	24W007011-009 - P009-RDC - Magasin - Plafond - Plafond - Pare Vapeur Marron sur Isolant Jaune	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél. : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-004207-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2024 15:56 Page3/11
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE002530 Référence de suivi du dossier N° : 24W007011
 Reçu au laboratoire le : 12/03/2024 Date de réception : 11/03/2024
 Date d'analyse : 12/03/2024
 Référence dossier Client:4756394 A - 26 route DE VITRE 53500 ERNÉE - SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON
 DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	24W007011-010 - P010-RDC - Magasin - Plafond - Plafond - Isolant Jaune	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau fibreux de type isolant en traces ; matériau (noir) en traces	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	24W007011-011 - P011-RDC - Stockage - Sol - Sol - Dalle Béton	Matériau dur (gris)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012 (3)	24W007011-012 - P012-RDC - Stockage Plafond - Plafond - Pare Vapeur Argenté sur Isolant Jaune	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	24W007011-013 - P013-RDC - Stockage Plafond - Plafond - Isolant Jaune	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau (noir) en traces	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	24W007011-014 - P014-RDC - Stockage Plafond - Plafond - Plaques Ondulées Fibro	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / SY3H	27 / 27 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
015	24W007011-015 - P015-RDC - Stockage Plafond - Plafond - Plaques Ondulées Fibro	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / SY3H	27 / 27 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
016	24W007011-016 - P016-RDC - Sanitaires - Sol - Sol - Ragréage					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél. : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-004207-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2024 15:56 Page4/11
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE002530 Référence de suivi du dossier N° : 24W007011
 Reçu au laboratoire le : 12/03/2024 Date de réception : 11/03/2024
 Date d'analyse : 12/03/2024
 Référence dossier Client:4756394 A - 26 route DE VITRE 53500 ERNÉE - SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON
 DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / MA4T *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	24W007011-017 - P017-RDC - Sanitaires - Toutes zones - Mur - Revêtement + Plâtre - Couche à analyser : Peinture Blanche	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / MA4T *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	/ - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
018	24W007011-018 - P018-RDC - Sanitaires - Toutes zones - Mur - Plâtre	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) en traces	MET / MA4T *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc)	/ - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
019	24W007011-019 - P019-RDC - Sanitaires - Toutes zones - Mur - Colle Faïence Murale Blanche	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / MA4T *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc)	/ - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
020 (1)	24W007011-020 - P020-RDC - Sanitaires - Plafond - Plafond - Revêtement + Plâtre - Couche à analyser : Peinture Blanche	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / MA4T *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	/ - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél. : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-004207-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2024 15:56 Page5/11
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE002530 Référence de suivi du dossier N° : 24W007011
 Reçu au laboratoire le : 12/03/2024 Date de réception : 11/03/2024
 Date d'analyse : 12/03/2024
 Référence dossier Client:4756394 A - 26 route DE VITRE 53500 ERNÉE - SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON
 DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021	24W007011-021 - P021-RDC - Sanitaires - Plafond - Plafond - Plâtre	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	24W007011-022 - P022-RDC - Bureau n °4 - Sol - Sol - Revêtement en Lès Souple	Matériau souple de type dalle de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune) en traces	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune)	- / - *	- / - *	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande
023	24W007011-023 - P023-RDC - Bureau n °4 - Sol - Sol - Ragréage	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	24W007011-024 - P024-RDC - Bureau n °4 - Toutes zones - Mur - Revêtement + Plâtre - Couche à analyser : Papier Peint	Matériau fibreux de type papier peint (blanc)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	- / - *	- / - *	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande
025	24W007011-025 - P025-RDC - Bureau n °4 - Toutes zones - Mur - Plâtre	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type papier peint (blanc)	- / - *	- / - *	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél. : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-004207-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2024 15:56 Page 6/11
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE002530 Référence de suivi du dossier N° : 24W007011
 Reçu au laboratoire le : 12/03/2024 Date de réception : 11/03/2024
 Date d'analyse : 12/03/2024
 Référence dossier Client: 4756394 A - 26 route DE VITRE 53500 ERNÉE - SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON
 DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	24W007011-026 - P026-RDC - Bureau n °4 - Toutes zones - Mur - Pare Vapeur sur Isolant Jaune	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	24W007011-027 - P027-RDC - Bureau n °4 - Toutes zones - Mur - Isolant Jaune	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (bitumineux) (noir) en traces	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau (bitumineux) (noir)	/ - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
028	24W007011-028 - P028-RDC - Bureau n °4 - Plafond - Plafond - Revêtement + Plâtre - Couche à analyser : Peinture Blanche	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	/ - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
029 (1)	24W007011-029 - P029-RDC - Bureau n °4 - Plafond - Plafond - Plâtre	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc)	/ - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
030	24W007011-030 - P030-RDC - Entrée - Sol - Sol - Ragréage	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031	24W007011-031 - P031-RDC - Entrée - Toutes zones - Mur - Colle Plinthe Faïence					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11
 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines
 prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél. : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-004207-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2024 15:56 Page 7/11
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE002530 Référence de suivi du dossier N° : 24W007011
Reçu au laboratoire le : 12/03/2024 Date de réception : 11/03/2024
Date d'analyse : 12/03/2024
Référence dossier Client: 4756394 A - 26 route DE VITRE 53500 ERNÉE - SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON
DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / M6XJ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau dur de type carrelage, faïence (marron)	- / -	- / -	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande
032	24W007011-032 - P032-RDC - Entrée - Toutes zones - Mur - Revêtement + Plâtre - Couche à analyser : Papier Peint	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / M6XJ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	- / -	- / -	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande
033	24W007011-033 - P033-RDC - Entrée - Toutes zones - Mur - Plâtre	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / M6XJ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034 (1)	24W007011-034 - P034-RDC - Entrée - Plafond - Plafond - Revêtement + Plâtre - Couche à analyser : Peinture Blanche	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / M6XJ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	- / -	- / -	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande
035	24W007011-035 - P035-RDC - Entrée - Plafond - Plafond - Plâtre	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / M6XJ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036 (1)	24W007011-036 - P036-Ext - Facade - Extérieur - Facade - Enduit Facade					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-004207-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2024 15:56 Page8/11
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE002530 Référence de suivi du dossier N° : 24W007011
Reçu au laboratoire le : 12/03/2024 Date de réception : 11/03/2024
Date d'analyse : 12/03/2024
Référence dossier Client:4756394 A - 26 route DE VITRE 53500 ERNÉE - SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON
DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET / M6XJ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc)	/ -	- / -	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande
037	24W007011-037 - P037-Ext - Facade - Extérieur - Facade - Enduit Facade	Matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / M6XJ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
038	24W007011-038 - P038-Ext - Facade - Extérieur - Facade - Enduit Facade	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET / M6XJ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc)	/ -	- / -	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande
039	24W007011-039 - P039-RDC - WC n°1 - Sol - Sol - Ragrée	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / M6XJ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
040	24W007011-040 - P040-RDC - WC n°1 - Toutes zones - Mur - Colle Plinthe Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / M6XJ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (gris)	/ -	- / -	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-004207-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2024 15:56 Page9/11
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE002530 Référence de suivi du dossier N° : 24W007011
Reçu au laboratoire le : 12/03/2024 Date de réception : 11/03/2024
Date d'analyse : 12/03/2024
Référence dossier Client:4756394 A - 26 route DE VITRE 53500 ERNÉE - SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON
DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
041	24W007011-041 - P041-RDC - WC n°1 - Toutes zones - Mur - Colle Faïence Murale Blanche	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc)	/ - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
042 (1)	24W007011-042 - P042-RDC - WC n°1 - Toutes zones - Mur - Revêtement + Plâtre - Couche à analyser : Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	/ - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
043	24W007011-043 - P043-RDC - WC n°1 - Toutes zones - Mur - Plâtre	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
044	24W007011-044 - P044-RDC - WC n°1 - Plafond - Faux-plafond - Faux-plafond Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
045	24W007011-045 - P045-RDC - WC n°1 - Plafond - Plafond - Pare Vapeur sur Isolant Jaune	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	/ - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
046	24W007011-046 - P046-RDC - WC n°1 - Plafond - Plafond - Isolant Jaune					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-004207-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2024 15:56 Page 10/11
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE002530 Référence de suivi du dossier N° : 24W007011
Reçu au laboratoire le : 12/03/2024 Date de réception : 11/03/2024
Date d'analyse : 12/03/2024
Référence dossier Client: 4756394 A - 26 route DE VITRE 53500 ERNÉE - SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON
DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (bitumineux) (noir) en traces	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau (bitumineux) (noir)	- *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.
- (2) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (3) Le matériau de type aluminium est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-004207-01	Date d'émission de rapport : 14/03/2024 15:56	Page 11/11
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE002530	Référence de suivi du dossier N° : 24W007011	
Reçu au laboratoire le : 12/03/2024	Date de réception : 11/03/2024	
Date d'analyse : 12/03/2024		
Référence dossier Client: 4756394 A - 26 route DE VITRE 53500 ERNÉE - SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON		
DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.		

Jessica Delepine
Responsable de Département
Laboratoire Wintzenheim

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

PV_00720240301258811**Analyses pour le Bâtiment**

QUALICONSULT IMMOBILIER SAS
Monsieur Xavier LEMAILLE
355 Avenue Patton - CS 56613
49066 ANGERS

Notre référence : AR-24-NS-016539-01

Numéro de dossier : 24W007011

Référence de dossier :

4756394 A - 26 route DE VITRE 53500 ERNÉE - SCES DE L ETAT FACTURATION
ELECTRON DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24W007011-001 - Référence P001-RDC - Magasin - Toutes zones - Sol - Ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-002 - Référence P002-RDC - Magasin - Toutes zones - Mur - Colle Plinthe Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-003 - Référence P003-RDC - Magasin - Toutes zones - Mur - Joint de compression Gris, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-004 - Référence P004-RDC - Magasin - Toutes zones - Porte - Mastic Vitrier Noir, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-005 - Référence P005-RDC - Magasin - Toutes zones - Mur - Enduit Bande de lissage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-006 - Référence P006-RDC - Magasin - Toutes zones - Mur - Plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-007 - Référence P007-RDC - Magasin - Plafond - Faux-plafond - Faux-plafond Gris, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes

Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 24W007011-008 - Référence P008-RDC - Magasin - Plafond - Faux-plafond - Faux-plafond Blanc, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24W007011-009 - Référence P009-RDC - Magasin - Plafond - Plafond - Pare Vapeur Marron sur Isolant Jaune, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24W007011-010 - Référence P010-RDC - Magasin - Plafond - Plafond - Isolant Jaune, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24W007011-011 - Référence P011-RDC - Stockage - Sol - Sol - Dalle Béton, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24W007011-012 - Référence P012-RDC - Stockage - Plafond - Plafond - Pare Vapeur Argenté sur Isolant Jaune, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24W007011-013 - Référence P013-RDC - Stockage - Plafond - Plafond - Isolant Jaune, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24W007011-014 - Référence P014-RDC - Stockage - Plafond - Plafond - Plaques Ondulées Fibro, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24W007011-015 - Référence P015-RDC - Stockage - Plafond - Plafond - Plaques Ondulées Fibro, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24W007011-016 - Référence P016-RDC - Sanitaires - Sol - Sol - Ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24W007011-017 - Référence P017-RDC - Sanitaires - Toutes zones - Mur - Revêtement + Plâtre - Couche à analyser : Peinture Blanche, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24W007011-018 - Référence P018-RDC - Sanitaires - Toutes zones - Mur - Plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24W007011-019 - Référence P019-RDC - Sanitaires - Toutes zones - Mur - Colle Faïence Murale Blanche, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes

Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 24W007011-020 - Référence P020-RDC - Sanitaires - Plafond - Plafond - Revêtement + Plâtre –
Couche à analyser : Peinture Blanche, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-021 - Référence P021-RDC - Sanitaires - Plafond - Plafond - Plâtre, prélevé par vos
soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-022 - Référence P022-RDC - Bureau n°4 - Sol - Sol - Revêtement en Lès Souple,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-023 - Référence P023-RDC - Bureau n°4 - Sol - Sol - Ragréage, prélevé par vos soins,
et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-024 - Référence P024-RDC - Bureau n°4 - Toutes zones - Mur - Revêtement + Plâtre –
Couche à analyser : Papier Peint, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-025 - Référence P025-RDC - Bureau n°4 - Toutes zones - Mur - Plâtre, prélevé par vos
soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-026 - Référence P026-RDC - Bureau n°4 - Toutes zones - Mur - Pare Vapeur sur Isolant
Jaune, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-027 - Référence P027-RDC - Bureau n°4 - Toutes zones - Mur - Isolant Jaune, prélevé
par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-028 - Référence P028-RDC - Bureau n°4 - Plafond - Plafond - Revêtement + Plâtre –
Couche à analyser : Peinture Blanche, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-029 - Référence P029-RDC - Bureau n°4 - Plafond - Plafond - Plâtre, prélevé par vos
soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-030 - Référence P030-RDC - Entrée - Sol - Sol - Ragréage, prélevé par vos soins, et
analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-031 - Référence P031-RDC - Entrée - Toutes zones - Mur - Colle Plinthe Faïence,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes

Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 24W007011-032 - Référence P032-RDC - Entrée - Toutes zones - Mur - Revêtement + Plâtre –
Couche à analyser : Papier Peint, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-033 - Référence P033-RDC - Entrée - Toutes zones - Mur - Plâtre, prélevé par vos
soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-034 - Référence P034-RDC - Entrée - Plafond - Plafond - Revêtement + Plâtre – Couche
à analyser : Peinture Blanche, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-035 - Référence P035-RDC - Entrée - Plafond - Plafond - Plâtre, prélevé par vos soins,
et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-036 - Référence P036-Ext - Facade - Extérieur - Facade - Enduit Facade, prélevé par
vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-037 - Référence P037-Ext - Facade - Extérieur - Facade - Enduit Facade, prélevé par
vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-038 - Référence P038-Ext - Facade - Extérieur - Facade - Enduit Facade, prélevé par
vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-039 - Référence P039-RDC - WC n°1 - Sol - Sol - Ragréage, prélevé par vos soins, et
analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-040 - Référence P040-RDC - WC n°1 - Toutes zones - Mur - Colle Plinthe Faïence,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-041 - Référence P041-RDC - WC n°1 - Toutes zones - Mur - Colle Faïence Murale
Blanche, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-042 - Référence P042-RDC - WC n°1 - Toutes zones - Mur - Revêtement + Plâtre –
Couche à analyser : Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-043 - Référence P043-RDC - WC n°1 - Toutes zones - Mur - Plâtre, prélevé par vos
soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes

Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 24W007011-044 - Référence P044-RDC - WC n°1 - Plafond - Faux-plafond - Faux-plafond Gris, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-045 - Référence P045-RDC - WC n°1 - Plafond - Plafond - Pare Vapeur sur Isolant Jaune, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24W007011-046 - Référence P046-RDC - WC n°1 - Plafond - Plafond - Isolant Jaune, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 Nantes

Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ


GEA (GRAND EST ANALYSES)

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT OUEST SAS
Sous-traitance Bâtiment Nantes
EUROFINS ABO
Site de la Géraudière
Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827
44300 NANTES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-004207-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2024 15:56 Page1/11
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE002530 Référence de suivi du dossier N° : 24W007011
Reçu au laboratoire le : 12/03/2024 Date de réception : 11/03/2024
Date d'analyse : 12/03/2024
Référence dossier Client:4756394 A - 26 route DE VITRE 53500 ERNÉE - SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON
DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	24W007011-001 - P001-RDC - Magasin - Toutes zones - Sol - Ragréage	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (gris)	- / - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
002	24W007011-002 - P002-RDC - Magasin - Toutes zones - Mur - Colle Plinthe Faïence	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (gris)	- / - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
003 (2)	24W007011-003 - P003-RDC - Magasin - Toutes zones - Mur - Joint de compression Gris	Matériau souple de type joint (gris)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004 (2)	24W007011-004 - P004-RDC - Magasin - Toutes zones - Porte - Mastic Vitrier Noir	Matériau souple de type mastic (noir)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ


GEA (GRAND EST ANALYSES)
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-004207-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2024 15:56 Page 2/11
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE002530 Référence de suivi du dossier N° : 24W007011
Reçu au laboratoire le : 12/03/2024 Date de réception : 11/03/2024
Date d'analyse : 12/03/2024
Référence dossier Client: 4756394 A - 26 route DE VITRE 53500 ERNÉE - SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON
DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	24W007011-005 - P005-RDC - Magasin - Toutes zones - Mur - Enduit Bande de lissage	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / JJP9	2 - / 2 - *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	24W007011-006 - P006-RDC - Magasin - Toutes zones - Mur - Plâtre	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) en traces	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc)	- *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande
007	24W007011-007 - P007-RDC - Magasin - Plafond - Faux-plafond - Faux-plafond Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	24W007011-008 - P008-RDC - Magasin - Plafond - Faux-plafond - Faux-plafond Blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	24W007011-009 - P009-RDC - Magasin - Plafond - Plafond - Pare Vapeur Marron sur Isolant Jaune	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-004207-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2024 15:56 Page3/11
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE002530 Référence de suivi du dossier N° : 24W007011
Reçu au laboratoire le : 12/03/2024 Date de réception : 11/03/2024
Date d'analyse : 12/03/2024
Référence dossier Client:4756394 A - 26 route DE VITRE 53500 ERNÉE - SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON
DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	24W007011-010 - P010-RDC - Magasin - Plafond - Plafond - Isolant Jaune	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau fibreux de type isolant en traces ; matériau (noir) en traces	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	24W007011-011 - P011-RDC - Stockage - Sol - Sol - Dalle Béton	Matériau dur (gris)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012 (3)	24W007011-012 - P012-RDC - Stockage Plafond - Plafond - Pare Vapeur Argenté sur Isolant Jaune	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple bitumineux (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	24W007011-013 - P013-RDC - Stockage Plafond - Plafond - Isolant Jaune	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau (noir) en traces	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	24W007011-014 - P014-RDC - Stockage Plafond - Plafond - Plaques Ondulées Fibro	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / SY3H	27 / 27 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
015	24W007011-015 - P015-RDC - Stockage Plafond - Plafond - Plaques Ondulées Fibro	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / SY3H	27 / 27 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
016	24W007011-016 - P016-RDC - Sanitaires - Sol - Sol - Ragréage					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél. : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-004207-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2024 15:56 Page4/11
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE002530 Référence de suivi du dossier N° : 24W007011
 Reçu au laboratoire le : 12/03/2024 Date de réception : 11/03/2024
 Date d'analyse : 12/03/2024
 Référence dossier Client:4756394 A - 26 route DE VITRE 53500 ERNÉE - SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON
 DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / MA4T *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	24W007011-017 - P017-RDC - Sanitaires - Toutes zones - Mur - Revêtement + Plâtre - Couche à analyser : Peinture Blanche	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / MA4T *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	/ - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
018	24W007011-018 - P018-RDC - Sanitaires - Toutes zones - Mur - Plâtre	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) en traces	MET / MA4T *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc)	/ - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
019	24W007011-019 - P019-RDC - Sanitaires - Toutes zones - Mur - Colle Faïence Murale Blanche	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / MA4T *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc)	/ - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
020 (1)	24W007011-020 - P020-RDC - Sanitaires - Plafond - Plafond - Revêtement + Plâtre - Couche à analyser : Peinture Blanche	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / MA4T *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	/ - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations reportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél. : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ


GEA (GRAND EST ANALYSES)
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-004207-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2024 15:56 Page5/11
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE002530 Référence de suivi du dossier N° : 24W007011
Reçu au laboratoire le : 12/03/2024 Date de réception : 11/03/2024
Date d'analyse : 12/03/2024
Référence dossier Client:4756394 A - 26 route DE VITRE 53500 ERNÉE - SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON
DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021	24W007011-021 - P021-RDC - Sanitaires - Plafond - Plafond - Plâtre	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	24W007011-022 - P022-RDC - Bureau n °4 - Sol - Sol - Revêtement en Lès Souple	Matériau souple de type dalle de sol (marron) ; matériau de type colle (jaune) en traces	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune)	- / - *	- / - *	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande
023	24W007011-023 - P023-RDC - Bureau n °4 - Sol - Sol - Ragréage	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	24W007011-024 - P024-RDC - Bureau n °4 - Toutes zones - Mur - Revêtement + Plâtre - Couche à analyser : Papier Peint	Matériau fibreux de type papier peint (blanc)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	- / - *	- / - *	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande
025	24W007011-025 - P025-RDC - Bureau n °4 - Toutes zones - Mur - Plâtre	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type papier peint (blanc)	- / - *	- / - *	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-004207-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2024 15:56 Page6/11
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE002530 Référence de suivi du dossier N° : 24W007011
Reçu au laboratoire le : 12/03/2024 Date de réception : 11/03/2024
Date d'analyse : 12/03/2024
Référence dossier Client: 4756394 A - 26 route DE VITRE 53500 ERNÉE - SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON
DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	24W007011-026 - P026-RDC - Bureau n°4 - Toutes zones - Mur - Pare Vapeur sur Isolant Jaune	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	24W007011-027 - P027-RDC - Bureau n°4 - Toutes zones - Mur - Isolant Jaune	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (bitumineux) (noir) en traces	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau (bitumineux) (noir)	/ - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
028	24W007011-028 - P028-RDC - Bureau n°4 - Plafond - Plafond - Revêtement + Plâtre - Couche à analyser : Peinture Blanche	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	/ - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
029 (1)	24W007011-029 - P029-RDC - Bureau n°4 - Plafond - Plafond - Plâtre	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc)	/ - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *
030	24W007011-030 - P030-RDC - Entrée - Sol - Sol - Ragréage	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031	24W007011-031 - P031-RDC - Entrée - Toutes zones - Mur - Colle Plinthe Faïence					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-004207-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2024 15:56 Page 7/11
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE002530 Référence de suivi du dossier N° : 24W007011
 Reçu au laboratoire le : 12/03/2024 Date de réception : 11/03/2024
 Date d'analyse : 12/03/2024
 Référence dossier Client: 4756394 A - 26 route DE VITRE 53500 ERNÉE - SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON
 DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / M6XJ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau dur de type carrelage, faïence (marron)	- / -	- / -	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande
032	24W007011-032 - P032-RDC - Entrée - Toutes zones - Mur - Revêtement + Plâtre - Couche à analyser : Papier Peint	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / M6XJ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	- / -	- / -	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande
033	24W007011-033 - P033-RDC - Entrée - Toutes zones - Mur - Plâtre	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / M6XJ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034 (1)	24W007011-034 - P034-RDC - Entrée - Plafond - Plafond - Revêtement + Plâtre - Couche à analyser : Peinture Blanche	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / M6XJ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	- / -	- / -	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande
035	24W007011-035 - P035-RDC - Entrée - Plafond - Plafond - Plâtre	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / M6XJ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036 (1)	24W007011-036 - P036-Ext - Facade - Extérieur - Facade - Enduit Facade					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11
 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines
 prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél. : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-004207-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2024 15:56 Page8/11
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE002530 Référence de suivi du dossier N° : 24W007011
 Reçu au laboratoire le : 12/03/2024 Date de réception : 11/03/2024
 Date d'analyse : 12/03/2024
 Référence dossier Client:4756394 A - 26 route DE VITRE 53500 ERNÉE - SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON
 DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET / M6XJ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc)	/ -	- / -	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande
037	24W007011-037 - P037-Ext - Facade - Extérieur - Facade - Enduit Facade	Matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / M6XJ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
038	24W007011-038 - P038-Ext - Facade - Extérieur - Facade - Enduit Facade	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET / M6XJ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc)	/ -	- / -	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande
039	24W007011-039 - P039-RDC - WC n°1 - Sol - Sol - Ragrée	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / M6XJ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
040	24W007011-040 - P040-RDC - WC n°1 - Toutes zones - Mur - Colle Plinthe Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / M6XJ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (gris)	/ -	- / -	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
 42 rue des Tisserands
 68124 Wintzenheim, FRANCE
 Tél. : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
 S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
 1-6977
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ


GEA (GRAND EST ANALYSES)
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-004207-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2024 15:56 Page9/11
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE002530 Référence de suivi du dossier N° : 24W007011
Reçu au laboratoire le : 12/03/2024 Date de réception : 11/03/2024
Date d'analyse : 12/03/2024
Référence dossier Client:4756394 A - 26 route DE VITRE 53500 ERNÉE - SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON
DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
041	24W007011-041 - P041-RDC - WC n°1 - Toutes zones - Mur - Colle Faïence Murale Blanche	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc)	/ - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande
042 (1)	24W007011-042 - P042-RDC - WC n°1 - Toutes zones - Mur - Revêtement + Plâtre - Couche à analyser : Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	/ - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande
043	24W007011-043 - P043-RDC - WC n°1 - Toutes zones - Mur - Plâtre	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
044	24W007011-044 - P044-RDC - WC n°1 - Plafond - Faux-plafond - Faux-plafond Gris	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreuse de type faux-plafonds (jaune)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
045	24W007011-045 - P045-RDC - WC n°1 - Plafond - Plafond - Pare Vapeur sur Isolant Jaune	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	/ - *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande
046	24W007011-046 - P046-RDC - WC n°1 - Plafond - Plafond - Isolant Jaune					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél. : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-004207-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2024 15:56 Page 10/11
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE002530 Référence de suivi du dossier N° : 24W007011
Reçu au laboratoire le : 12/03/2024 Date de réception : 11/03/2024
Date d'analyse : 12/03/2024
Référence dossier Client: 4756394 A - 26 route DE VITRE 53500 ERNÉE - SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON
DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (bitumineux) (noir) en traces	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau (bitumineux) (noir)	- *	- / - *	- *	Couche(s) non concernée(s) par la demande *

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.
- (2) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (3) Le matériau de type aluminium est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-004207-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2024 15:56 Page 11/11
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE002530 Référence de suivi du dossier N° : 24W007011
Reçu au laboratoire le : 12/03/2024 Date de réception : 11/03/2024
Date d'analyse : 12/03/2024
Référence dossier Client: 4756394 A - 26 route DE VITRE 53500 ERNÉE - SCES DE L ETAT FACTURATION ELECTRON
DESTINATION ETAT VIA CHORUS PRO
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

Jessica Delepine
Responsable de Département
Laboratoire Wintzenheim

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
68124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



DOCUMENT(S) REMI(S)



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ


ATTESTATION D'ASSURANCE

ENTREPRISE
ATTESTATION D'ASSURANCE
ASSQC11
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / MMA IARD atteste que : QUALICONSULT IMMOBILIER
(490 676 293 RCS Versailles) VELIZY PLUS – Bâtiment E – 1bis, rue du Petit Clamart - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Est titulaire du contrat de **RESPONSABILITE CIVILE n°127106241** destiné à garantir les conséquences pécuniaires des fautes, erreurs, omissions qui pourraient être commises dans l'exercice des missions confiées en qualité de **diagnostiqueurs immobiliers**.

Les missions :

- Diagnostic amiante et hydrocarbures aromatiques polycycliques avant travaux ou démolition,
- Diagnostics amiante avant-vente,
- Dossier technique amiante,
- Diagnostic gaz,
- Diagnostic termites,
- Exposition au plomb (CREP),
- Risques naturels et technologiques,
- Diagnostic de performance énergétique,
- Diagnostic légionellose,
- Diagnostic radon,
- Etat des lieux,
- Prêt conventionné : normes d'habitabilité, prêt à taux zéro,
- Contrôle périodique amiante,
- Etat parasitaire,
- Loi Carrez,
- Diagnostic Métrage Habitable Loi Boutin,
- Etat de l'installation électrique intérieure,
- Millièmes/Tantièmes,
- Diagnostic technique SRU,
- Recherche de plomb dans l'eau,
- Recherche de plomb avant et après travaux,
- Etat descriptif relatif à la décence et la performance technique du logement (loi Scellier),
- Assainissement autonome et privatif,
- Diagnostic conformité piscine,
- Diagnostic gestion des déchets issus de démolition,
- Assistance dans l'évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs (décret 2001-1016 du 5 nov. 2001) : document unique
- Repérage des matériaux contenant des Fibres Céramiques Réfractaires,
- Mesure d'empoussièrement
- Contrôle visuel amiante
- Analyse mâchefer
- Potabilité de l'eau
- Analyse ponctuelle d'éléments vis-à-vis de l'amiante
- Dossier amiante partie privative (DAPP)
- Analyse ponctuelle plomb
- Chiffrage remise en état après état des lieux de sortie
- Diagnostic installation d'assainissement non collectif
- Diagnostic installation d'assainissement collectif
- Diagnostic alex pour QUALITEL
- Diagnostic Sicile cristalline.
- Mission d'analyse ponctuelle en caractérisation des hydrocarbures (C10 – C40)
- Audit énergétique réglementaire selon le Décret N° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L.126-28-1 du code de la construction et de l'habitation.
- Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative DPEMD (arrêté du 26/03/2023)

Les sommes assurées :

- RC Exploitation : 8.000.000 € tous dommages confondus par sinistre
- RC Professionnelle : 2.000.000 € tous dommages confondus par sinistre et par année

La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit pour la période du **1^{er} janvier 2024 au 31 décembre 2024**. Elle ne peut engager la compagnie au-delà des clauses, limites et conditions de la police à laquelle elle se réfère, notamment en cas de suspension et de résiliation.

Fait à Paris, le : 26/12/2023

L'assureur

MMA IARD SA
RCS Le Mans 440 048 882
Siège Social : 1400 Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9



Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS Le Mans 775 652 126
Sièges sociaux : 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9 - Entreprises régies par le code des assurances

Société anonyme, au capital de 537 052 368 euros
RCS Le Mans 440 048 882
RCS Le Mans 775 652 118

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS Le Mans 440 048 882
RCS Le Mans 775 652 118

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE


CERTIFICAT DE QUALIFICATION


Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI3124 Version 007

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur LEMAILLE Xavier

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans) - CPE DI DR o1 (cycle de 5 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 30/11/2023 - Date d'expiration : 29/11/2030
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 30/11/2023 - Date d'expiration : 29/11/2030
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (2) Date d'effet : 07/10/2019 - Date d'expiration : 06/10/2024
Energie avec mention	Energie avec mention (1) Date d'effet : 04/06/2020 - Date d'expiration : 03/06/2027
Energie sans mention	Energie sans mention (1) Date d'effet : 04/06/2020 - Date d'expiration : 03/06/2027
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 07/10/2019 - Date d'expiration : 06/10/2024
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (3) Date d'effet : 07/10/2019 - Date d'expiration : 06/10/2024

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

 Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 30/11/2023.


 Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 13 rev18

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ