



Date: 06/05/25

Format A3


DUPUYTREN 1  
1er étage  
Blocs 1 - 2 - 6

AM/1

DCP : X.D

Electricité CFa  
Existant Système Appel Malade

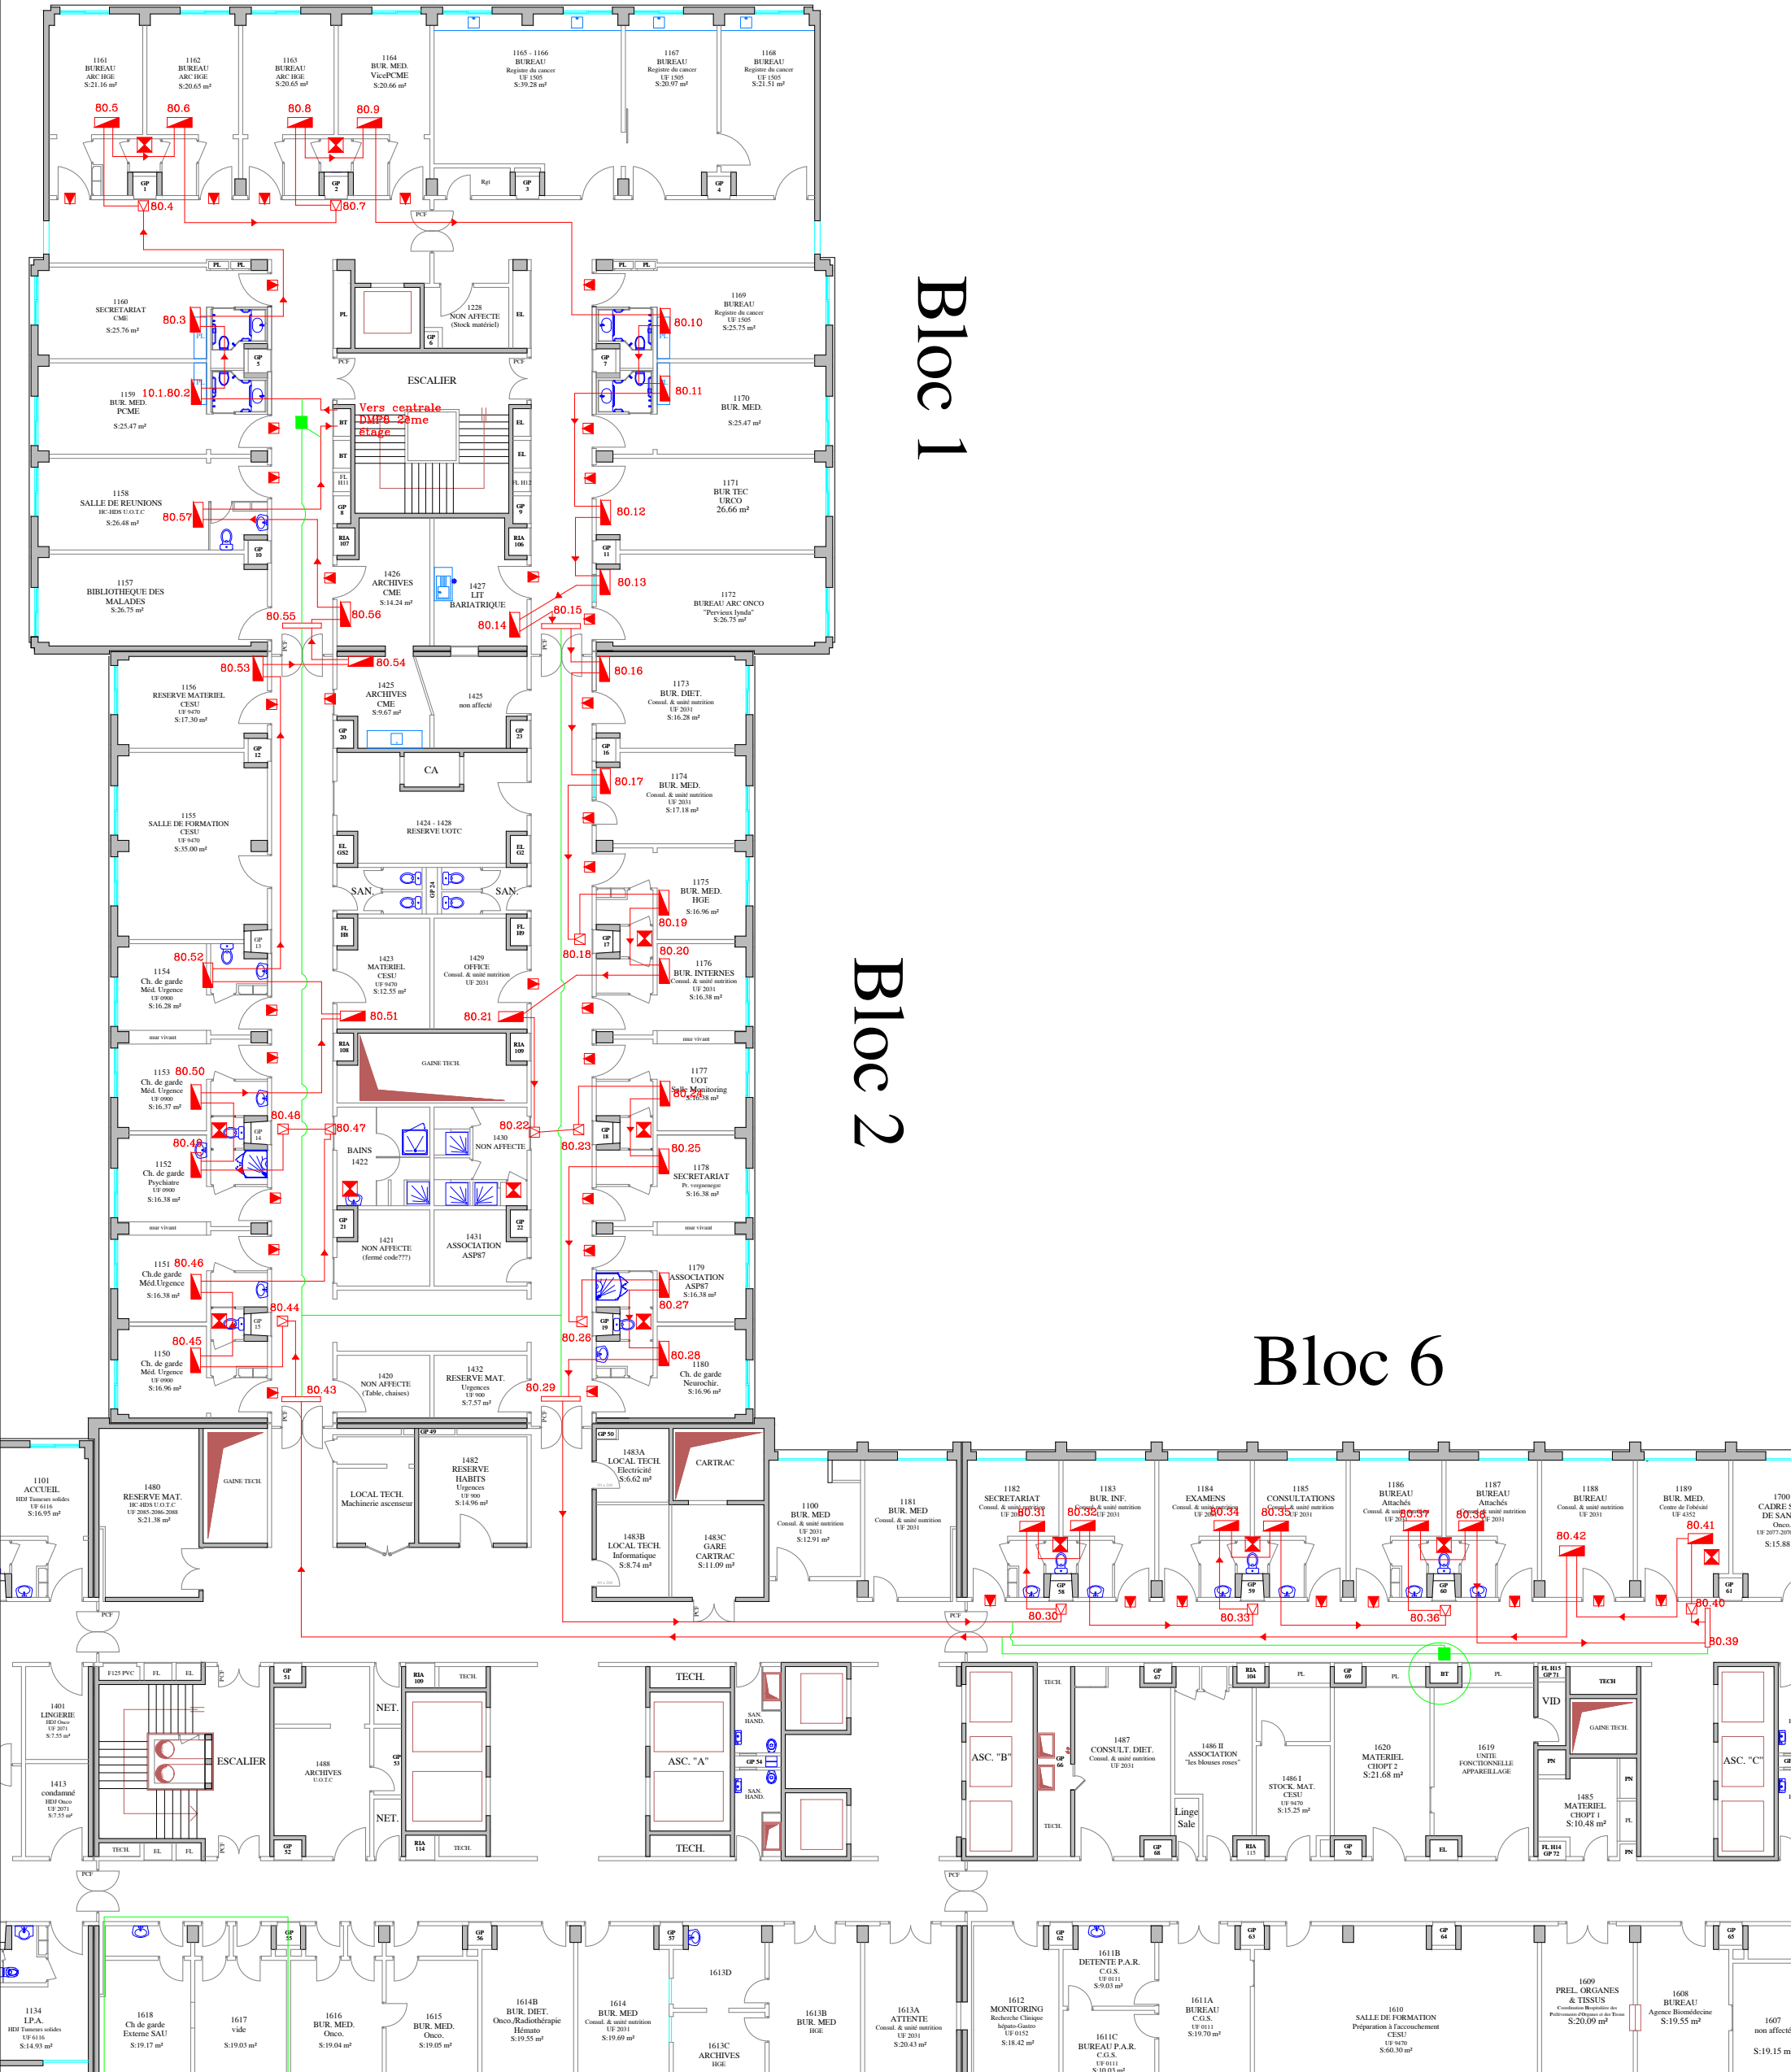













AILE B












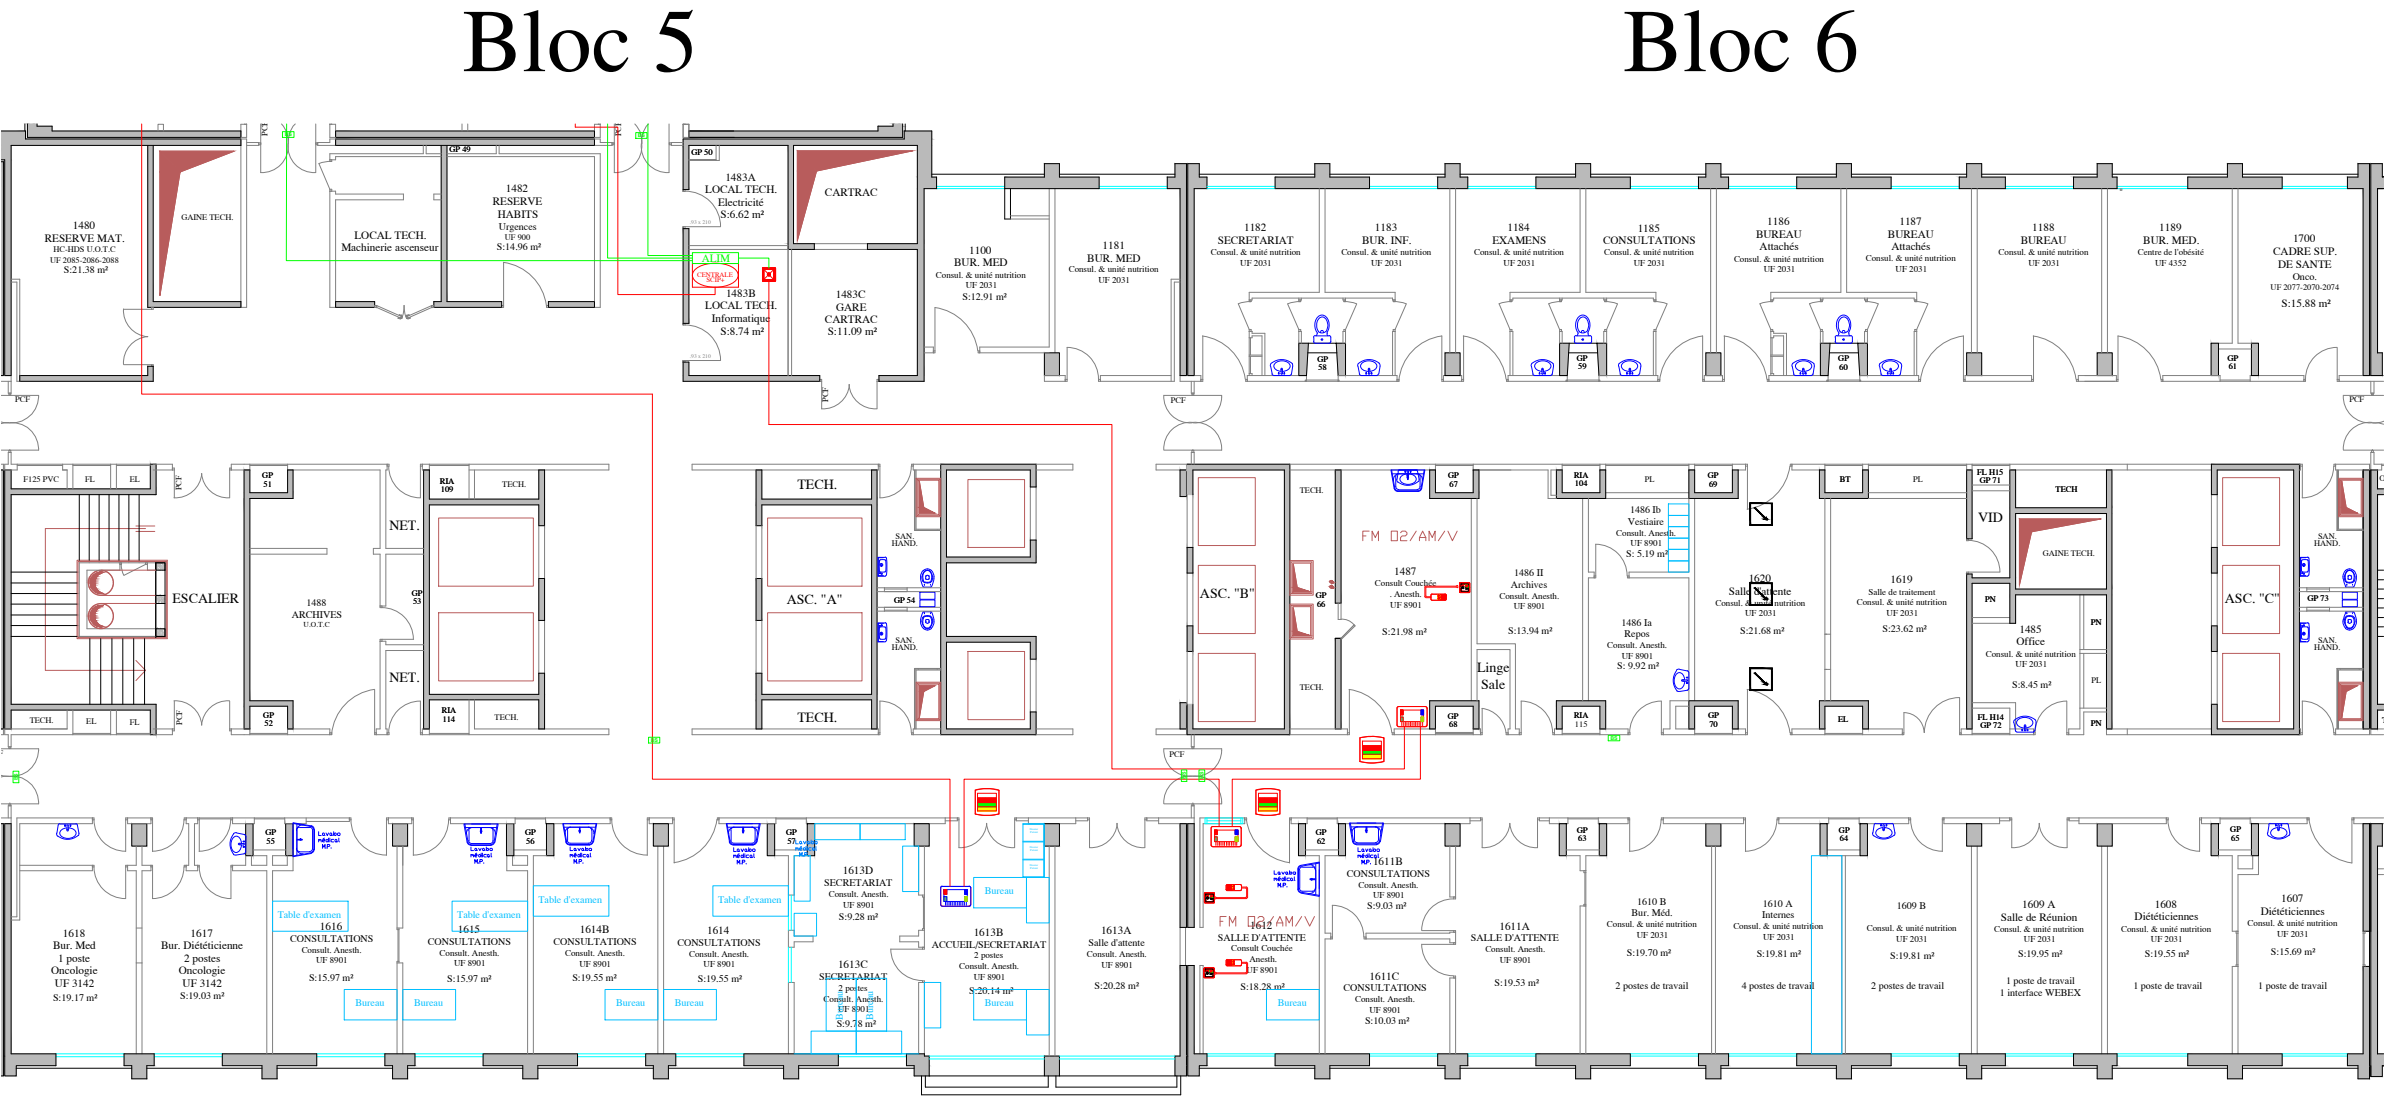





## DCP : X.D

# Aile B



LEGENDE	
	2 alimentations stabilisées + carte de couplage 40A
	Centrale de groupe SCIP+ 72800A
	Module Répéteur Systemevo 72642D
	Terminal SRT 74920A1
	Terminal STIP 79CM307
	SCL 72592D
	SEM 72590D
	Unité de lit Systemevo 73091A
	Unité d'appel et d'acquiescement Systemevo 73091C
	Tirette sanitaire 73090D
	Manipulateur Systemevo Call Easy 2+1 74163B9
	Afficheur de couloir Systemevo 74659B1
	Cable BUS 89734A
	Cable de réinjection 24Vcc 2 x 1.5mm <sup>2</sup> minimum



LEGENDE	
	2 alimentations stabilisées + carte de couplage 40A
	Centrale de groupe SCIP+ 72800A
	Module Répéteur Systevo 72642D
	Terminal SRT 74920A1
	Terminal STIP 79CM307
	SCL 72592D
	SEM 72590D
	Unité de lit Systevo 73091A
	Unité d'appel et d'acquiescement Systevo 73091C
	Tirette sanitaire 73090D
	Manipulateur Systevo Call Easy 2+1 74163B9
	Afficheur de couloir Systevo 74659B1
	Cable BUS 89734A
	Cable de réinjection 24Vcc 2 x 1.5mm² minimum

PANOPLIE APPEL MALADE

