

Annexe 8 : DT station de lavage Carpiagne



Société des Eaux de Marseille

DOSSIER TECHNIQUE STATION DE LAVAGE - CARPIAGNE

Agence

La Ciotat

110 Allée plaine Brunette

Athélia II

13 600 La Ciotat

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	2
I PRESENTATION GENERALE DU SERVICE DE L'EAU	3
1-1 PRESENTATION GENERALE DE L'OUVRAGE	3
1-2 PROFIL HYDRAULIQUE	4
1-3 PLAN D'ACCES AUX STATIONS	5
II DECOUPAGE DE LA STATION ET CONSIGNES D'EXPLOITATION.....	6
2-1 STATION DE LAVAGE	6 2-
<i>1-1 Fonctionnement général de l'ouvrage</i>	<i>6 a)</i>
<i>Télégestion de la station</i>	<i>6</i>
<i>b) Maintenance des installations</i>	<i>6 2-</i>
<i>1-2 Fiche technique</i>	<i>7 a)</i>
<i>plan de situation</i>	<i>7</i>
<i>b) Schéma de la station</i>	<i>8</i>
FICHE 1 :STATION DE LAVAGE	10
<i>A Descriptif</i>	<i>10</i>
<i>B Analyse fonctionnelle</i>	<i>10</i>
<i>C consignes d'exploitation.....</i>	<i>10 D</i>
<i>consignes de sécurité</i>	<i>10</i>

I PRESENTATION GENERALE DU SERVICE DE L'EAU

1-1 Présentation générale de l'ouvrage

Le contrat de maintenance et d'exploitation des installations d'eau potable militaires a été confié par le Ministère de la Défense à travers un marché suite à appel d'offre, à la Société des Eaux de Marseille depuis mai 2018.

Le contrat actuellement en vigueur est d'une durée de 1 an reconductible 3 fois.


C'est l'agence Var/Huveaune, basée à la Ciotat, qui assure l'exploitation, la maintenance et le dépannage de ces sites.


Pour accomplir sa mission, elle bénéficie de l'appui des services centraux, tels que la Direction Technique, le service atelier, le Laboratoire, le service chloration ...

La station de lavage est située dans le camp militaire de Carpiagne.

La station est approvisionnée en eau brute depuis la station de pompage de Fénestrelle.

1-2 Profil hydraulique

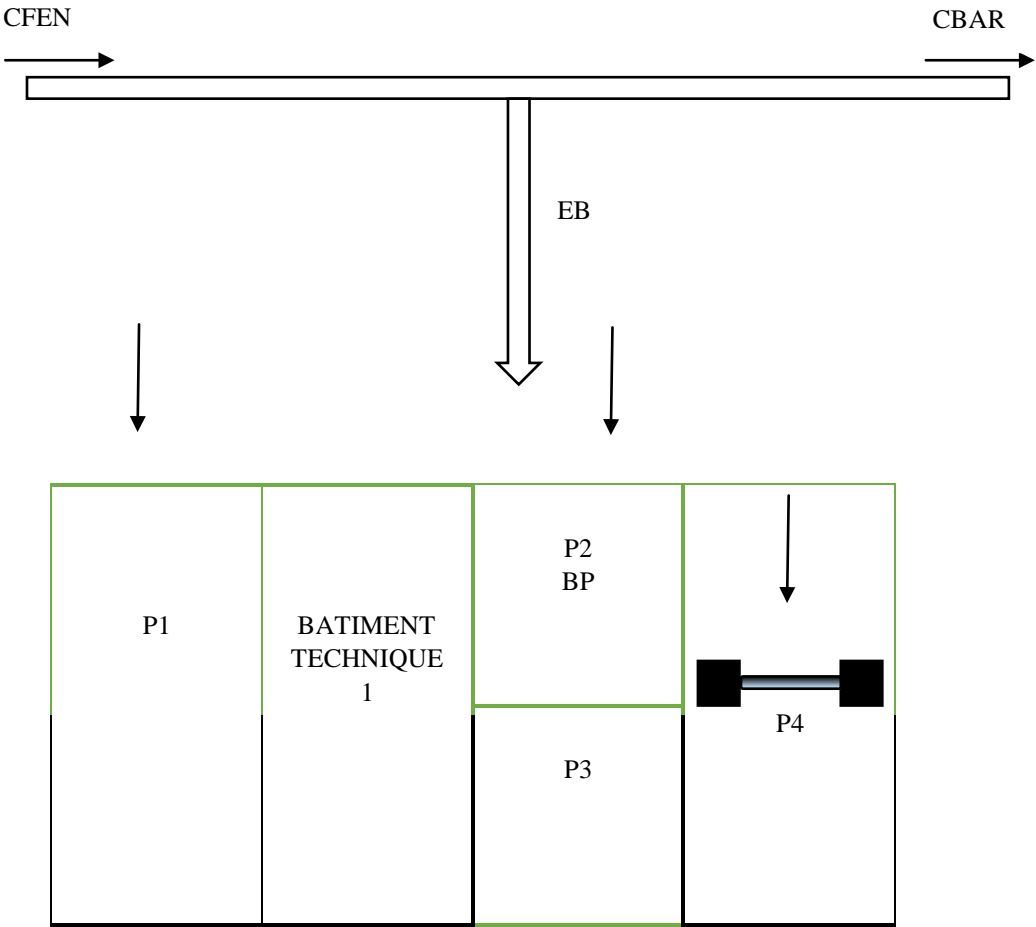

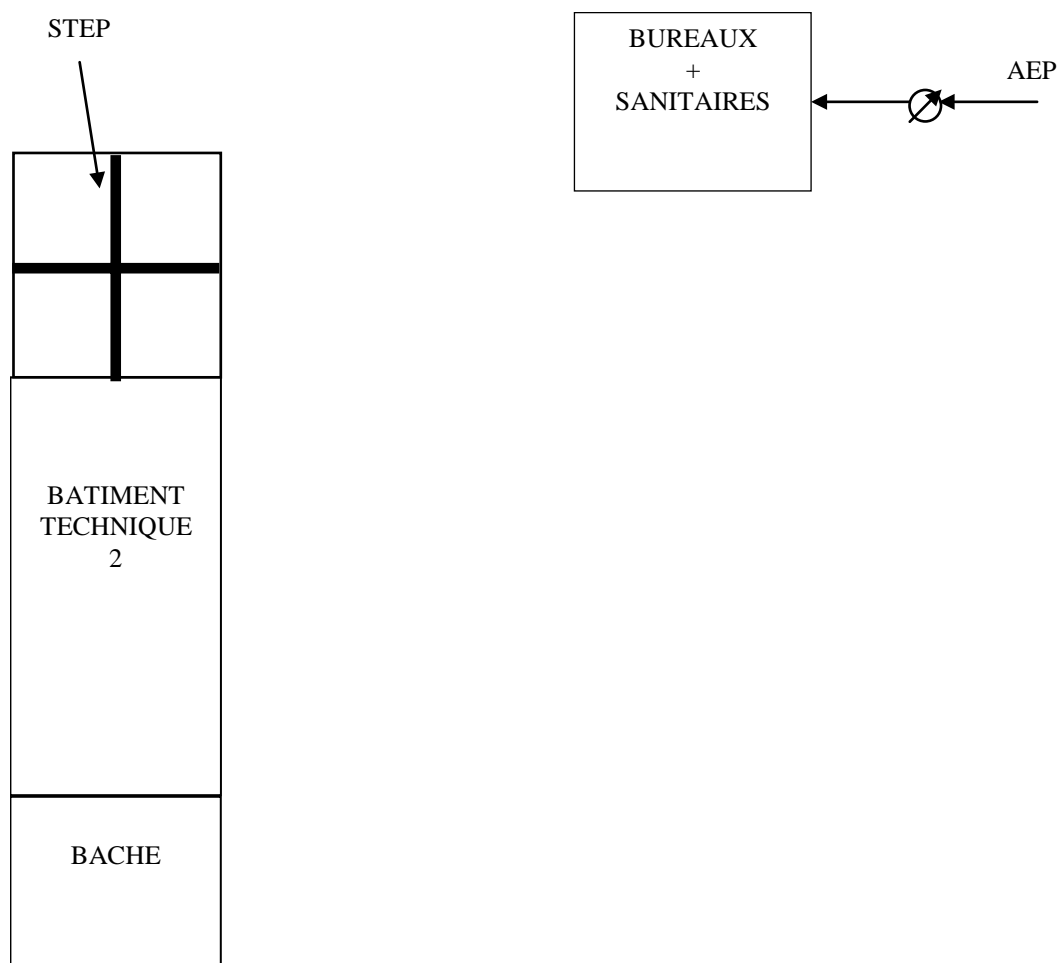

1-3 Plan d'accès à la station



II DECOUPAGE DE LA STATION ET CONSIGNES D'EXPLOITATION

2-1 Station de lavage de Carpiagne.

2-1-1 Fonctionnement général de l'ouvrage

La station est approvisionnée en eau brute depuis le pompage de Fénestrelle.

a) Télégestion de la station


AUCUN

b) Maintenance des installations

La maintenance de la station est réalisée à partir des passages réguliers de l'agent.


2-1-2 Fiche technique

a) plan de situation

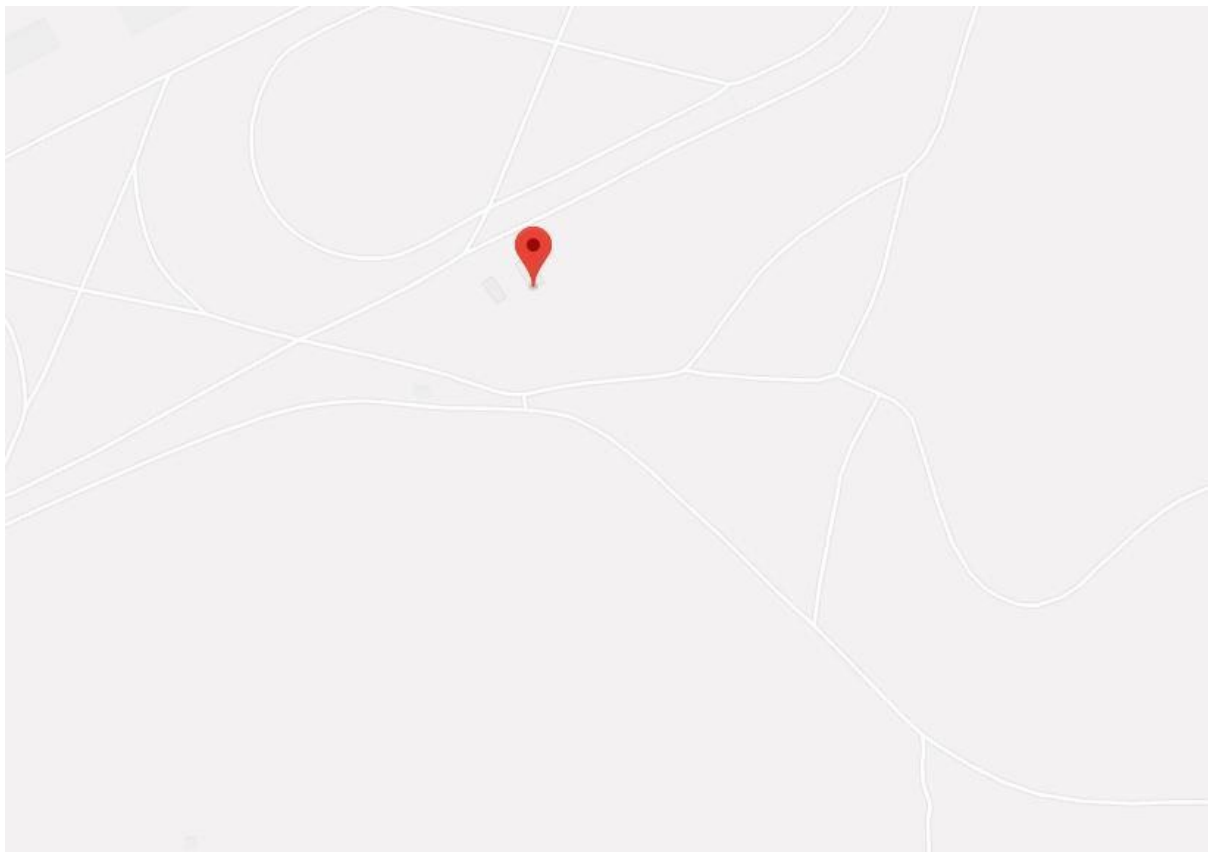


b) Schéma de la station

BATIMENT TECHNIQUE 1

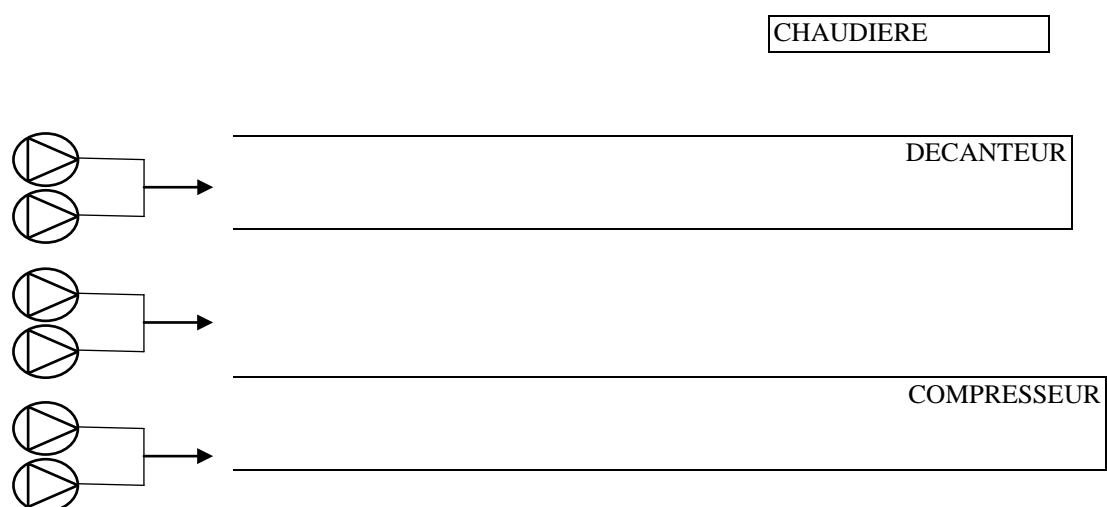

PHP 1

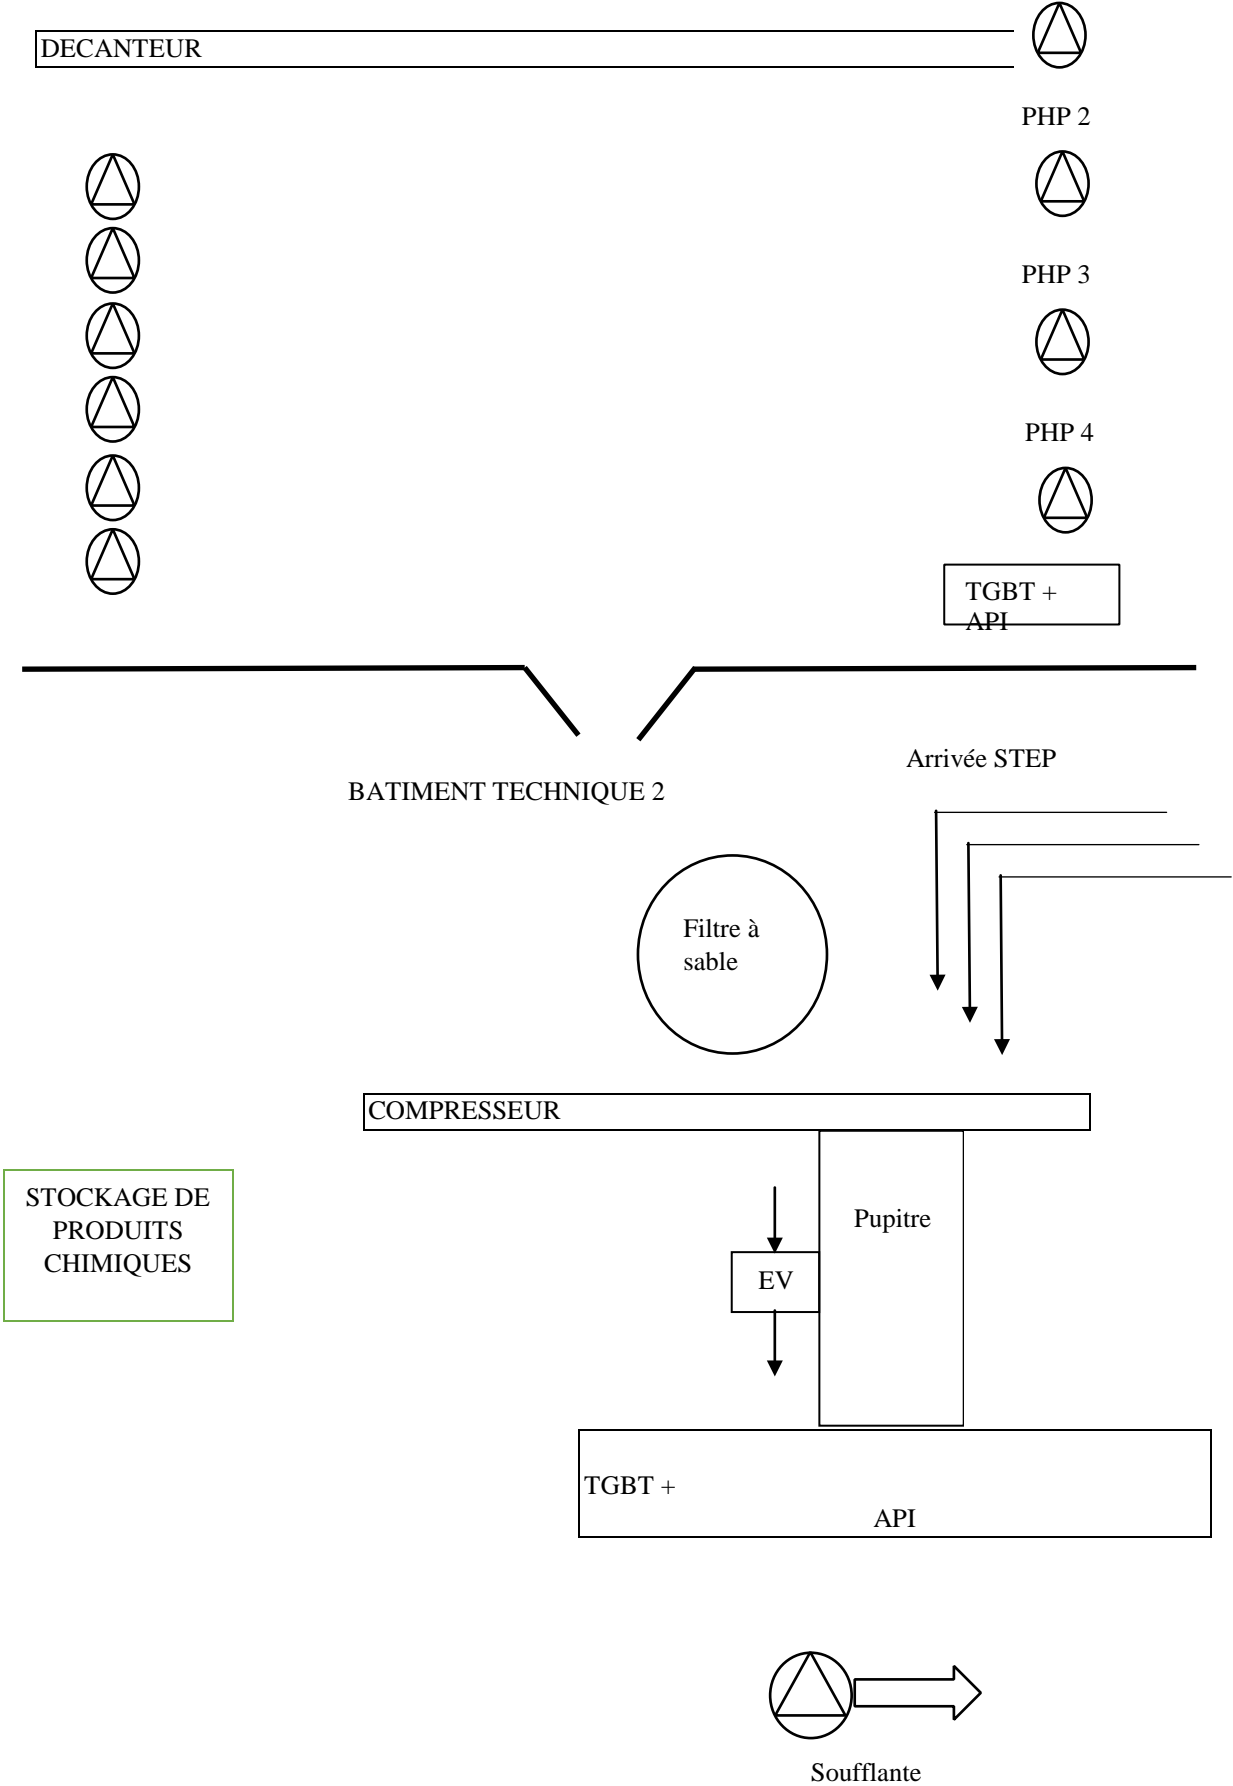

FICHE 1 : STATION DE LAVAGE CARPIAGNE

A - Descriptif

FILTRE A SABLE

Type: Non disponible

Modèle : Non disponible

Débit : Non disponible

Hauteur de refoulement : Non disponible

COMPRESSEUR

Type : Non disponible

Puissance Max. Pression : Non disponible

SOUFFLANTE

Marque : Non disponible

Puissance : Non disponible

B - Analyse fonctionnelle

a – Automatique

Marche / Arrêt

b – Manuel

Marche / Arrêt

C - consignes d'exploitation

- Veiller à l'état de propreté générale des installations.
- Effectuer les graissages et contrôles périodiques des éléments tournants

D - consignes de sécurité

Consignation électrique suivant la norme C 18 - 510 des équipements électromécaniques, si intervention.