

# RAPPORT DE VÉRIFICATION



CENTRE REGIONAL DES OEUVRES ET DE UNIVERSITAIRES  
SCOLAIRES N  
135 BD DE L EUROPE  
76100 ROUEN

## Installations électriques

Vérification périodique - Vérification effectuée en application de l'article R. 4226-16 du Code du Travail.

Présence d'observation(s) : Oui

Ce rapport traite de la protection des Travailleurs.

**Adresse d'intervention :**  
**RESIDENCE DE L'ITON**  
**RESIDENCE DE L'ITON**  
**14 RUE COPERNIC**  
**27000 EVREUX**

**Mission réalisée le 10/06/2024**

Date de vérification précédente : 09/06/23  
Périodicite : 12 mois / Prochaine vérification : 06/25

Références SOCOTEC :  
**N° du rapport : 9297A/24/2428**  
**Date du rapport : 10/06/2024**  
N° d'affaire : 220392970000022/7000  
N° intervention : 92970240500000001237

Références Client :  
Site : RESIDENCE DE L'ITON

 Présence d'observation(s)

12.08 - RI\_473624

### Équipements Evreux

SOCOTEC EQUIPEMENTS - Rue François Jacob - 76230 ISNEAUVILLE  
Tél. : 02 32 19 61 20

SOCOTEC Equipements - Societe par Actions simplifiée au capital de 8.285.270 euros - 834 096 695 RCS  
Versailles  
Siege social : Immeuble Mirabeau - place des frères Montgolfier - Guyancourt - CS 20732 - 78182 Saint-Quentin-

Vérificateur : **POTTIER Laurent**  
Nombre de pages : 39



Accréditation SOCOTEC Equipements  
n° 3-1593  
Liste des implantations et portée  
disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

# SOMMAIRE

<b>0. RENSEIGNEMENTS GENERAUX</b>	<b>3</b>
0.1 GÉNÉRALITÉS	3
0.2 ÉLÉMENTS D'INFORMATION MIS À LA DISPOSITION DU VÉRIFICATEUR	3
0.3 MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS	3
0.4 LIMITE DE LA PRESTATION	3
<b>I. LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS RELATIVES AUX NON CONFORMITES CONSTATEES</b>	<b>4</b>
<b>II. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES INSTALLATIONS VERIFIEES</b>	<b>11</b>
II.1 DESCRIPTION SOMMAIRE DES INSTALLATIONS	11
II.2 ALIMENTATIONS - TENSIONS ET NATURE DES COURANTS	12
II.3 CLASSEMENT DES LOCAUX : LOCAUX ET LIEUX DE TRAVAIL SPECIAUX (R. 4215-11 du Code du Travail) - INFLUENCES EXTERNES	12
<b>III. VERIFICATION DES INSTALLATIONS - EXAMEN DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES</b>	<b>14</b>
<b>IV. VERIFICATION DES INSTALLATIONS : RESULTAT DES MESURAGES ET ESSAIS</b>	<b>22</b>
IV.0 RÉFÉRENCES DES APPAREILS DE MESURAGE	22
IV.1 ETENDUE ET MÉTHODOLOGIE DES MESURAGES ET CRITÈRES D'APPRÉCIATION DES RÉSULTATS	22
IV.2 VÉRIFICATION DES CONTRÔLEURS PERMANENTS D'ISOLEMENT	25
IV.3 RÉSISTANCE DES PRISES DE TERRE	25
IV.4 VÉRIFICATION DES TABLEAUX ET CANALISATIONS	26
IV.5 VÉRIFICATION DES RÉCEPTEURS (Y COMPRIS D'ÉCLAIRAGE) ET DES PRISES DE COURANT	33

## Important :

Sauf avis contraire du Chef d'établissement, dûment notifié à l'agence SOCOTEC qui a émis le présent rapport, dans un délai de deux mois maximum à compter de la date d'envoi indiquée en page de garde, le contenu du présent rapport est considéré comme définitivement validé.

(En l'absence de certains éléments de dossier à fournir au vérificateur, d'impossibilité de mise hors tension ou d'inaccessibilité à certaines installations, le chef d'établissement est considéré comme n'ayant pas fait procéder à la totalité d'une vérification dont le contenu est fixé réglementairement).

L'absence de moyen d'accès n'a pas permis de procéder à la vérification de la continuité de la mise à la terre de certains appareils d'éclairage. Nous attirons votre attention sur la nécessité de vérifier leur continuité en cas d'intervention au voisinage ou sur ces appareils (Voir chapitre 0.4).

## 0. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

### 0.1 GÉNÉRALITÉS

**Activité principale :** Logements étudiants.

**Délimitation de la vérification :** La vérification a porté sur les circulations et les parties communes.

**Durée d'intervention :** 1/2 journée

**Date de la précédente vérification :** 09/06/2023

**Organisation de la surveillance des installations électriques :** Personne chargée de prendre toutes les dispositions utiles : Monsieur BAYNAUD (Responsable des sites).

**Compte rendu de fin de visite :** Effectué verbalement à Monsieur KAPUSTIK (Technicien du crous).

**Registre :** Non présenté - A nous adresser pour régularisation.

**Accompagnateur :** Vérificateur accompagné partiellement par Monsieur KAPUSTIK (Technicien du crous)

### 0.2 ELÉMENTS D'INFORMATION MIS À LA DISPOSITION DU VÉRIFICATEUR

Les éléments d'information du dossier technique nécessaires à la réalisation de notre mission sont les suivants :

- Schémas unifilaires des installations électriques

**Non fourni**

La composition des tableaux et des canalisations mentionnés au chapitre IV-4 du présent rapport résulte des relevés effectués par le vérificateur lors de son intervention.

- Rapport de référence dit "quadriennal"

**Non fourni**

- Rapports de vérifications périodiques

Référence	Date	Remarque
Rapport SOCOTEC : 92970/23/016	02/01/2023	Fourni
Rapport SOCOTEC : 9297A/23/2719	11/06/2023	Fourni

### 0.3 MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS

Néant




### 0.4 LIMITE DE LA PRESTATION




Les équipements ou locaux repérés par le sigle NVI dans les tableaux du chapitre IV n'ont pu être vérifiés pour des raisons d'inaccessibilité. Il en est de même des éléments suivants :

- Loge gardien (*Absence de pass*)
- Terrasse ou comble (*Faute d'accès*)




## I. LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS RELATIVES AUX NON CONFORMITES CONSTATEES




Ce chapitre contient toutes les observations relatives aux non-conformités aux textes réglementaires applicables. Chaque observation est numérotée et suivie de la référence de l'article du texte ayant motivé l'observation. Chaque observation est rédigée sous forme d'une constatation de non-conformité accompagnée d'une préconisation claire des modifications à effectuer pour y remédier. Toutefois, d'autres solutions peuvent exister, le choix de la solution finale relevant de la responsabilité du chef d'établissement. Lorsqu'il est fait mention de plusieurs références normatives se reporter au chapitre III pour déterminer la norme applicable.

Obs. n°	Observations (Protection des Travailleurs)	Déjà signalée	Suite donnée
	<b>Observations relatives aux installations basse Tension</b>  <b><u>OBSERVATIONS SUR LES TABLEAUX</u></b>  <b>EXTÉRIEUR</b> <b>LOCAL TECHNIQUE</b> <b>TGBT BATIMENT C</b> 1 Dispositif de télécommande de mise à l'état de repos des BAES défectueux. <i>A remplacer.</i> Arrêté du 14 décembre 2011 Art. 11 		
	<b>BATIMENT ADMINISTRATIF</b> <b>HALL D'ENTREE</b> <b>ARMOIRE</b> 2 Obturateurs ou plastrons déposés. <i>A remettre en place.</i> R.4215-3 R.4226-7 NF C 15-100 § 411 An. A2 	X	
	- Départ non identifié 3 Absence d'identification. <i>A réaliser, par exemple à l'aide d'étiquettes ou de schémas.</i> R.4215-10 NF C 15-100 § 514 	X	


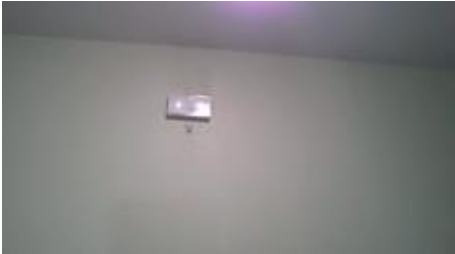

Obs. n°	Observations (Protection des Travailleurs)	Déjà signalée	Suite donnée
4	<p>- Départ non identifié</p> <p>Absence d'identification. <i>A réaliser, par exemple à l'aide d'étiquettes ou de schémas.</i></p> <p>R.4215-10 NF C 15-100 § 514</p>  <p><b>1 ETAGE</b></p> <p><b>COFFRET ADMINISTRATION</b></p>		
5	<p>Accès difficile. <i>Maintenir l'accès libre au tableau électrique.</i></p> <p>R.4215-8 NF C 15-100 § 463 &amp; 536</p>  <p><b>BATIMENT A</b></p> <p><b>HALL D'ENTREE</b></p>		
6	<p>Obturbateurs ou plastrons déposés. <i>A remettre en place.</i></p> <p>R.4215-3 R.4226-7 NF C 15-100 § 411 An. A2</p>  <p><b>TABLEAU 2</b></p> <p>- Départ WIFI (repris sous général 4I 100)</p>	X	
7	<p>Absence de dispositif différentiel dans l'installation. <i>Placer à l'origine de l'installation un ou plusieurs dispositifs à courant différentiel résiduel (DR) sans retard intentionnel.</i></p> <p>R.4215-3 NF C15-100 § 411, 531 &amp; 612</p> <p><b>BATIMENT B</b></p> <p><b>HALL D'ENTREE</b></p> <p><b>TABLEAU 5</b></p>		
8	<p>Porte ouverte le jour de la vérification. <i>A maintenir fermée par une clé ou un outil.</i></p> <p>R.4215-3 R.4226-7 NF C 15-100 § 411 An. A2</p>		
9	<p>Obturbateurs ou plastrons déposés. <i>A remettre en place.</i></p> <p>R.4215-3 R.4226-7 NF C 15-100 § 411 An. A2</p>	X	

Obs. n°	Observations (Protection des Travailleurs)	Déjà signalée	Suite donnée
	 <p>- Départ WIFI (repris sous général 4I 100)</p>		
10	<p>Absence de dispositif différentiel dans l'installation. <i>Placer à l'origine de l'installation un ou plusieurs dispositifs à courant différentiel résiduel (DR) sans retard intentionnel.</i></p> <p>R.4215-3 NF C15-100 § 411, 531 &amp; 612</p>		
	<p><b>BATIMENT C</b></p> <p><b>HALL D'ENTREE</b></p> <p><b>TABLEAU 8</b></p>		
11	<p>Obturbateurs ou plastrons déposés. <i>A remettre en place.</i></p> <p>R.4215-3 R.4226-7 NF C 15-100 § 411 An. A2</p>	X	
	 <p><b>Général TABLEAU logement</b></p>		
	<p>- Départ WIFI (repris sous général 4I 100)</p>		
12	<p>Absence de dispositif différentiel dans l'installation. <i>Placer à l'origine de l'installation un ou plusieurs dispositifs à courant différentiel résiduel (DR) sans retard intentionnel.</i></p> <p>R.4215-3 NF C15-100 § 411, 531 &amp; 612</p>		
	<p>- Départ WIFI (repris sous général 4I 100)</p>		
13	<p>Absence de dispositif différentiel dans l'installation. <i>Placer à l'origine de l'installation un ou plusieurs dispositifs à courant différentiel résiduel (DR) sans retard intentionnel.</i></p> <p>R.4215-3 NF C15-100 § 411, 531 &amp; 612</p>		
	<p><b>BATIMENT D</b></p> <p><b>HALL D'ENTREE</b></p> <p><b>TABLEAU 11</b></p>		
14	<p>Obturbateurs ou plastrons déposés. <i>A remettre en place.</i></p> <p>R.4215-3 R.4226-7 NF C 15-100 § 411 An. A2</p>		
			
	<p>- Départ WIFI (repris sous général 4I 100)</p>		
15	<p>Absence de dispositif différentiel dans l'installation. <i>Placer à l'origine de l'installation un ou plusieurs dispositifs à courant différentiel résiduel (DR) sans retard intentionnel.</i></p> <p>R.4215-3 NF C15-100 § 411, 531 &amp; 612</p>		

Obs. n°	Observations (Protection des Travailleurs)	Déjà signalée	Suite donnée
	<i>plusieurs dispositifs à courant différentiel résiduel (DR) sans retard intentionnel.</i>		
	<b>BATIMENT E</b>		
	<b>HALL D'ENTREE</b>		
	<b>TABLEAU 14</b>		
16	Porte ouverte le jour de la vérification. <i>A maintenir fermée par une clé ou un outil.</i>	R.4215-3 R.4226-7 NF C 15-100 § 411 An. A2	
17	Obturbateurs ou plastrons déposés. <i>A remettre en place.</i>	R.4215-3 R.4226-7 NF C 15-100 § 411 An. A2	<b>X</b>
			
	- Départ WIFI (repris sous général 4I 100)		
18	Absence de dispositif différentiel dans l'installation. <i>Placer à l'origine de l'installation un ou plusieurs dispositifs à courant différentiel résiduel (DR) sans retard intentionnel.</i>	R.4215-3 NF C15-100 § 411, 531 & 612	
	<b>BATIMENT F</b>		
	<b>HALL D'ENTREE</b>		
19	Absence d'identification de la présence du tableau sur la porte de la gaine technique <i>A réaliser</i>	R.4215-10 NF C 15-100 § 514	<b>X</b>
			
	<b>TABLEAU 17</b>		
20	Porte ouverte le jour de la vérification. <i>A maintenir fermée par une clé ou un outil.</i>	R.4215-3 R.4226-7 NF C 15-100 § 411 An. A2	
21	Obturbateurs ou plastrons déposés. <i>A remettre en place.</i>	R.4215-3 R.4226-7 NF C 15-100 § 411 An. A2	<b>X</b>
			
	- Départ WIFI (repris sous général 4I 100)		

Obs. n°	Observations (Protection des Travailleurs)	Déjà signalée	Suite donnée
22	Absence de dispositif différentiel dans l'installation. <i>Placer à l'origine de l'installation un ou plusieurs dispositifs à courant différentiel résiduel (DR) sans retard intentionnel.</i> R.4215-3 NF C15-100 § 411, 531 & 612		
	<b>BATIMENT H</b>		
	<b>PALIER ENTRESOL</b>		
23	Absence d'identification de la présence du tableau sur la porte de la gaine technique A réaliser R.4215-10 NF C 15-100 § 514		
	<b>TABLEAU</b>		
24	Obtrateurs ou plastrons déposés. <i>A remettre en place.</i> R.4215-3 R.4226-7 NF C 15-100 § 411 An. A2		
			
	<b><u>OBSERVATIONS SUR LES RÉCEPTEURS ET LES PRISES DE COURANT</u></b>		
	<b>BATIMENT ADMINISTRATION</b>		
	<b>ACCES CHAUFFERIE</b>		
	<b>COMBLE</b>		
	- Cable en attente		
25	Conducteurs dénudés sans protection, sous tension ou susceptibles de l'être. <i>A enfermer dans une boîte de connexion appropriée possédant les indices de protection minimum IP21 et IK07.</i> R.4215-3 NF C 15-100 § 411 An. A1		
			
	<b>BATIMENT D</b>		
	<b>2EME ETAGE</b>		
	- 1 B.A.E.S		
26	Placer un pictogramme sur le baes Arrêté du 14 décembre 2011 Art. 9		
			
	<b>BATIMENT E</b>		



Obs. n°	Observations (Protection des Travailleurs)	Déjà signalée	Suite donnée
27	<b>2EME ETAGE</b> - 1 B.A.E.S Placer un pictogramme sur le baes 	Arrêté du 14 décembre 2011 Art. 9	
28	<b>BATIMENT F</b> <b>2EME ETAGE</b> - 1 B.A.E.S Placer un pictogramme sur le baes 	Arrêté du 14 décembre 2011 Art. 9	X
29	<b>EXTERIEUR</b> <b>BATIMENT C</b> <b>LOCAL ELECTRIQUE</b> - B.A.E.S Défaut de fonctionnement <i>A réparer ou remplacer.</i> 	Arrêté du 14 décembre 2011 Art. 11	X
30	<b>BATIMENT H</b> <b>RDC</b> - 1 B.A.E.S (palier entresol coté gauche) Défaut de fonctionnement <i>A réparer ou remplacer.</i>	Arrêté du 14 décembre 2011 Art. 11	

Obs. n°	Observations (Protection des Travailleurs)	Déjà si gnalée	Suite don née
			

## II. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES INSTALLATIONS VERIFIEES

### II.1 DESCRIPTION SOMMAIRE DES INSTALLATIONS

#### II.1-1 COMPOSITION DE L'ÉTABLISSEMENT : NOMBRE ET DÉSIGNATION DES BÂTIMENTS

L'établissement se compose d'un bâtiment administratif et de bâtiment logement

La liste détaillée des locaux figure au chapitre IV.5.

#### II.1-2 SCHÉMA DE PRINCIPE

Pas de schéma joint en annexe.

#### II.1-3 COMPOSITION DES INSTALLATIONS HAUTE TENSION

Sans objet.

#### II.1-4 DISTRIBUTION BT

La distribution est réalisée à l'aide de câbles U1000 R2V posés sur chemin de câbles ou fixés aux parois.

Pour le détail de la distribution, se reporter aux pages de mesures du chapitre IV.4 éventuellement complétées par le schéma synoptique.

#### II.1-5 CONSTITUTION DU RÉSEAU DE TERRE ET NATURE DES PRISES DE TERRE : STRUCTURE DU RÉSEAU DE TERRE ET DU RÉSEAU DES CONDUCTEURS DE PROTECTION

Désignation	Localisation	Constitution des prises de terre
Prise de terre des masses B.T.	TGBT de chaque batiment	Fond de fouille

Le conducteur principal de protection est raccordé sur la prise de terre des services généraux du bâtiment.  
Les conducteurs de protection sont incorporés aux canalisations d'alimentation des appareils.

#### II.1-6 INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

L'effectif a été estimé par le vérificateur. L'effectif global est égal à 30 personnes.

Dans cet établissement, une installation fixe d'éclairage de sécurité assurant le balisage est obligatoire.

Dans cet établissement, l'éclairage de sécurité réalisé assure le balisage des issues.  
L'éclairage de sécurité est réalisé à l'aide de blocs autonomes à incandescence et à diodes électroluminescentes (L.E.D). La mise à l'état de repos des blocs autonomes est réalisée à partir d'un point central (TGBT).

## II.2 ALIMENTATIONS - TENSIONS ET NATURE DES COURANTS

### A - Source externe

Le branchement est souterrain.

L'alimentation de l'établissement est assurée à partir du réseau BT du distributeur d'énergie.

Les caractéristiques principales du branchement ou de la source sont les suivantes : puissance = 96 kVA, tension = 230/400 V.

Origine de l'installation vérifiée : bornes aval du disjoncteur de branchement.

Situation du dispositif de coupure et de sectionnement : GENERAL EDF.

### B - Source interne

Sans objet.

### C - Tensions normales d'utilisation

Source	Installations concernées	Tension (V)	CA/CC (1)	Nbre phases	Neutre distribué	Schéma (2)	F (Hz)
--------	--------------------------	-------------	-----------	-------------	------------------	------------	--------

(1) **CA** Courant Alternatif - **CC** Courant Continu

(2) Schéma des liaisons à la terre : **TN** = mise au neutre; **TT** = neutre directement relié à la terre; **IT** = neutre isolé ou relié à la terre par une impédance limitant le courant de défaut; **IND** = régime de neutre indéterminé ou, mode de protection contre les contacts indirects sans coupure de l'alimentation : **TBTS** - **TBTP** = Installation à très basse tension de sécurité ou de protection; **SEPA** = Séparation de circuits

## II.3 CLASSEMENT DES LOCAUX : LOCAUX ET LIEUX DE TRAVAIL SPECIAUX (R. 4215-11 du Code du Travail) - INFLUENCES EXTERNES

### CODIFICATION DES INFLUENCES EXTERNES - DEGRES DE PROTECTION

RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE DU CORPS HUMAIN	PRÉSENCE DE SUBSTANCES CORROSIVES OU POLLUANTES	NATURE DES MATIÈRES TRAITÉES OU ENTREPOSÉES
BB1 : Conditions sèches ou humides	AF1 : Négligeable	BE1 : Risques négligeables
BB2 : Conditions mouillées	AF2 : Agents d'origine atmosphérique	BE2 : Risques d'incendie
BB3 : Conditions immergées	AF3 : Intermittente ou accidentelle	BE3 : Risques d'explosion
PRÉSENCE DE CORPS SOLIDES SUSCEPTIBLES DE PENETREER DANS LE MATERIEL	AF4 : Permanente	BE4 : Risques de contamination
AE1 : Négligeable IP 2X		
AE2 : Petits objets (2.5 mm) IP 3X	PRÉSENCE DE LIQUIDES SUSCEPTIBLES DE PENETREER DANS LE MATERIEL	RISQUE DE CHOCS MECANIQUES
AE3 : Très petits objets IP 4X	AD1 : Négligeable IP X0	Degré de protection
AE4 : Poussière IP 5 X (protégé)	AD2 : Chutes de gouttes d'eau IP X1 ou X2	AG1 : Faibles (0.2 J) IK 02
		AG2 : Moyens (2 J) IK 07
		AG3 : Importants (5 J) IK 08
		AG4 : Très importants (20 J) IK 10
PROTECTION CONTRE L'ACCES AUX PARTIES DANGEREUSES	AD3 : Aspersion d'eau IP X3	
Non protégé IP 0X	AD4 : Projections d'eau IP X4	
A : Avec le dos de la main IP 1X ou IP XXA	AD5 : Jets d'eau IP X5	
B : Avec un doigt IP 2X ou IP XXB	AD6 : Paquets d'eau IP X6	
C : Avec un outil IP 3X ou IP XXC	AD7 : Immersion IP X7	
D : Avec un fil IP 4X ou IP XXD	AD8 : Submersion IP X8	

En l'absence d'indication fournie lors de son intervention, le vérificateur s'est référé au guide UTE C 15-103 (Influences externes) pour déterminer le classement des locaux sauf pour le risque d'explosion (classe d'influence externe BE3) dont le classement est sous la responsabilité du chef d'établissement (art. R 4227-52 du code du travail). Le Chef d'Etablissement devra valider le classement des locaux ci-dessous et les influences externes correspondantes; sauf avis contraire de sa part, les influences externes précisées ci-dessous sont applicables à l'établissement.

## II.3-1 LIEUX DE TRAVAIL SPÉCIAUX (R. 4215-11 DU CODE DU TRAVAIL) OU POUR LESQUELS LA NORME NF C 15-100 PRÉSCRIT DES PRÉCAUTIONS SPÉCIALES

Les influences externes autres que celles indiquées ci-dessous sont considérées comme étant normales et sont celles figurant en II.3-2.

Désignation	Article du Code du Travail	Influences externes	IP min imum	IK min imum
Salle de WC à cuvette		AD2-AG2	21	07
Chaufferie gaz	R.4215-12	AD2-AG2-AF3-BE2	21	07

## II.3-2 AUTRES LOCAUX ET EMPLACEMENTS

- Ils présentent les classes d'influences externes énumérées ci-dessous :

Température	AA4 ou AA5
Présence d'eau	AD1
Présence de corps solides	AE1
Présence de substances corrosives ou polluantes	AF1
Chocs mécaniques	AG1
Vibrations	AH1
Résistance électrique du corps humain	BB1
Contacts avec le potentiel de la terre	BC1, BC2 ou BC3
Nature des matières traitées ou entreposées	BE1

La liste détaillée des locaux et emplacements concernés est reproduite au chapitre IV.5.

### III. VERIFICATION DES INSTALLATIONS - EXAMEN DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

Ce chapitre définit en détail les examens effectués par le vérificateur, en référence aux textes réglementaires applicables.

Les constatations du vérificateur permettent, pour chaque prescription, de déterminer si la prescription est, ou non, sans objet pour les installations vérifiées et si celles-ci sont, ou non, conformes. En cas de non-conformité, l'observation correspondante est explicitée au chapitre I sous le numéro figurant au droit de la prescription.

Seuls sont inclus dans le présent rapport les sous-chapitres ci-dessous marqués d'un X, les autres étant sans objet pour l'installation examinée.

- .. III-H Vérification des installations Haute Tension par référence au Code du Travail
  - Références .. Norme NF 13-100 (2001)
  - .. Norme NF 13-100 (2015)
  - .. Norme NF 13-200
- p III-B Vérification des installations Basse Tension par référence au Code du Travail
  - Références p Norme NF 15-100
  - .. Norme NF 15-150-1
  - .. Norme NF EN 50107-1
  - .. Norme NF 17-200
- .. III-D Vérification des locaux, emplacements et installations mobiles à risques particuliers de choc électrique
- p III-S Vérification des éclairages de sécurité
- .. III-F Locaux à usage médical
  - Référence .. Norme NF 15-211 (2006)
  - .. Norme NF 15-211 (2017)
- .. III Installations temporaires (installation de chantier)

## III B - INSTALLATIONS BASSE TENSION

Référence du règlement (1)	Objet de la vérification	Constatations du vérificateur (2)
<b>III-B-1 DISPOSITIONS GENERALES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES INSTALLATIONS</b>		
R.4215-11 NF C 15-100 § 512	<b>Conception et mise en oeuvre des installations en fonction de la tension.</b>	conforme
R.4215-11 R.4226-7	<b>Adaptation du matériel, y compris les canalisations, aux influences externes. (Degrés IP et IK).</b>	
NF C 15-100 § 512	Matériels électriques et influences externes	conforme
NF C 15-100 § 522	Canalisations et influences externes	conforme
	<b>LOCAUX ET EMBLEMES SPECIAUX</b>	
NF C 15-100 § 701	Adaptation du matériel aux volumes des salles d'eau	sans objet
NF C 15-100 § 702	Adaptation du matériel aux volumes des piscines et autres bassins	sans objet
NF C 15-100 § 703	Adaptation du matériel aux volumes des saunas	sans objet
NF C 15-100 § 704	Adaptation du matériel des installations de chantier	cf III-temporaire
NF C 15-100 § 705	Adaptation du matériel des installations agricoles	sans objet
NF C 15-100 § 706	Adaptation du matériel des enceintes conductrices exigües	sans objet
NF C 15-100 § 708	Adaptation du matériel aux installations des parcs et caravanes	sans objet
NF C 15-100 § 709	Adaptation du matériel aux marinas	sans objet
NF C 15-100 § 711	Adaptation du matériel aux installations temporaires de structures, baraques, stands dans les champs de foire, des marchés, des parcs de loisirs, des cirques et des lieux d'exposition ou de spectacle	sans objet
R.4215-11 R.4226-5 R.4226-7 NF C 15-100 § 530	<b>Fixation et état mécanique apparent des matériels.</b>	conforme
R.4215-16 NF C 15-100 § 511	<b>Conformité des matériels : Matériels ayant une fonction de sécurité conformes à une norme française, ou à une spécification technique européenne équivalente.</b>	conforme
R.4215-9	<b>Mise en oeuvre des canalisations.</b>	
NF C 15-100 § 521	Mode de pose des canalisations.	conforme
NF C 15-100 § 527	Choix et mise en oeuvre pour limiter la propagation du feu	conforme
NF C 15-100 § 528	Voisinage avec d'autres canalisations: - canalisations électriques - canalisations non électriques	conforme
NF C 15-100 § 529	Règles particulières aux différents mode de pose	conforme
R.4515-10 NF C 15-100 § 514	Identification du cheminement des canalisations enterrées : - relevé du tracé des canalisations enterrées.	conforme

(1) Les articles entre parenthèses concernent l'édition 2015 de la NF C 13-100 (2) En cas de non conformité, l'observation correspondante est explicitée au chapitre I.

### III B - INSTALLATIONS BASSE TENSION

Référence du règlement (1)	Objet de la vérification	Constatations du vérificateur (2)
R.4215-3 NF C 15-100 § 612	<b>Isolement (voir le résultat des mesures d'isolement en IV-4 et IV-5).</b>	conforme
R.4215-10 NF C 15-100 § 514	<b>Identification des circuits et des appareillages : Identification des circuits et des matériels (étiquettes, pertinence de l'identification, schémas ...).</b>	<b>non conforme obs. n° 19, 23, 3 et 4</b>
R.4215-10 NF C 15-100 § 514	<b>Identification des conducteurs isolés :</b> - conducteurs PE ou PEN (double coloration vert-jaune ; utilisation exclusive) - conducteurs neutres.	conforme
R.4215-7	<b>Séparation des sources d'énergie.</b>	
NF C 15-100 § 462	Sectionnement à l'origine de l'installation et de chaque circuit (ou groupement de circuits pouvant être associés) : - ensemble des conducteurs actifs (à l'exception du PEN).	conforme
NF C 15-100 § 536	Aptitude au sectionnement du dispositif eu égard à la tension de l'installation: - dispositif conforme aux normes produits - dispositif respectant une distance d'isolement après ouverture.	conforme
R.4215-8 NF C 15-100 § 463 & 536	<b>Coupure d'urgence :</b> <b>Pour tout circuit terminal ou ensemble de circuits terminaux (coupure omnipolaire, dispositif, aisément reconnaissable, facilement et rapidement accessible, .).</b>	<b>non conforme obs. n° 5</b>
	<b>LOCAUX OU EMPLACEMENTS DE SERVICE ELECTRIQUE</b>	sans objet
R.4215-4 NF C 15-100 § 528	<b>VOISINAGE ENTRE INSTALLATIONS DE DOMAINES DE TENSION DIFFERENTS</b> <b>Séparation des canalisations BT vis-à-vis de la HT.</b>	conforme
	<b>INSTALLATION D'ECLAIRAGE DE SECURITE</b>	Voir III-S ci-après

#### III-B-2 MATERIELS AMOVIBLES

R.4226-12 R.4226-7 Arrêté du 20 décembre 2011	<b>Matériels amovibles : condition de raccordement et d'utilisation</b>	
Art. 2	Tension d'alimentation des appareils amovibles, semi-fixes ou portatifs à main.	conforme
Art. 3	Choix du matériel en fonction des influences externes (degrés IP et IK).	conforme
Art. 4 & 5 NF C 15-100 § 559 & 555	Câbles souples de raccordement, prises de courant, prolongateurs et connecteurs : - câbles renfermant tous les conducteurs y compris le conducteur de protection - gaine appropriée, - protection contre les efforts mécaniques sur les connexions.	conforme
Art. 6 NF C 15-100 § 555	Réunion ou séparation prise de courant > 32A hors charge.	sans objet
Art. 7 NF C 15-100 § 706	Travaux à l'intérieur d'enceintes conductrices exiguës, effectués à l'aide de matériels portatifs à main : - emploi de TBTS ou TBTP, ou - protection par séparation électrique des circuits, assortie d'exigences supplémentaires - lampes baladeuses alimentées en TBTS ou TBTP (exclusivement).	sans objet

#### III-B-3 PROTECTION CONTRE LES CHOCES ELECTRIQUES

	<b>A-PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS</b>	
R.4215-3 R.4226-7	<b>MISE HORS DE PORTEE PAR ELOIGNEMENT</b>	
NF C 15-100 § 529	Conducteurs nus hors d'atteinte (traversé de cours, voisinage bâtiments).	sans objet

(1) Les articles entre parenthèses concernent l'édition 2015 de la NF C 13-100 (2) En cas de non conformité, l'observation correspondante est explicitée au chapitre I.



### III B - INSTALLATIONS BASSE TENSION

Référence du règlement (1)	Objet de la vérification	Constatations du vérificateur (2)
NF C 15-100 § 411 An. B2	Distance parties actives accessibles	sans objet
R.4215-3 R.4226-7	<b>MISE HORS DE PORTEE PAR BARRIERES OU ENVELOPPES</b>	
NF C 15-100 § 411 An. A2	Efficacité permanente des barrières ou enveloppes, Degré de protection minimal IP 2X ou IP XXB.	<b>non conforme obs. n° 8, 16, 20, 2, 6, 9, 11, 14, 17, 21 et 24</b>
R.4215-3 R.4226-7	<b>MISE HORS DE PORTEE PAR OBSTACLES</b>	
NF C 15-100 § 411 An. B1	Efficacité permanente des obstacles. mesure applicable aux locaux de services électriques réservés aux personnes qualifiées	conforme
R.4215-3	<b>MISE HORS DE PORTEE PAR ISOLATION</b>	
NF C 15-100 § 411 An. A1	Enveloppe isolante des conducteurs fixes et des appareillages (état, adaptation à la tension et aux influences externes).	<b>non conforme obs. n° 25</b>
	<b>PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX LOCAUX A RISQUES PARTICULIERS DE CHOC ELECTRIQUE</b>	sans objet
	<b>B-PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS</b>	
	<b>B1-PRISES DE TERRE, CONDUCTEURS DE PROTECTION ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES</b>	
R.4215-3 R.4226-7 NF C 15-100 § 542	Constitution prise de terre (boucle à fond de fouille ou disposition équivalente) : - absence de risques de dégradation - connexions entre prises de terre et conducteurs de protection.	conforme
R.4215-3 & 4 NF C 15-100 § 411, 442 & 542	Resistance de la prise de terre, appropriée : - la protection contre les risques de contacts indirects - la protection contre les surtensions, en cas de défaut d'isolement avec une installation à haute tension. (voir le résultat des mesures en IV-3)	conforme
R.4215-3 R.4226-7	Conducteurs de protection et conducteur de terre :	
NF C 15-100 § 543	- nature, section, risques de dégradation, absence d'éléments intercalés en série dans ces conducteurs - connexion individuelle des conducteurs de protection.	conforme
NF C 15-100 § 411	- liaison des masses au conducteur de protection.	conforme
NF C 15-100 § 543	- continuité (voir le résultat des mesures en IV-4 et IV-5).	conforme
R.4215-3 NF C 15-100 § 411 & 544	Liaison équipotentielle principale : - section et condition de mise en oeuvre.	conforme
	<b>B2-MESURES DE PROTECTION EN BT PAR COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION</b>	
R.4215-3 NF C 15-100 § 415, 544	Liaison équipotentielle supplémentaire : - éléments à relier - réalisation.	conforme
	Locaux et emplacements spéciaux	
NF C 15-100 § 701	Salles d'eau: - protection par DDR HS - LES (voir rubrique liaison équipotentielle supplémentaire)	sans objet

(1) Les articles entre parenthèses concernent l'édition 2015 de la NF C 13-100 (2) En cas de non conformité, l'observation correspondante est explicitée au chapitre I.

### III B - INSTALLATIONS BASSE TENSION

Référence du règlement (1)	Objet de la vérification	Constatations du vérificateur (2)
NF C 15-100 § 702	Piscines et autres bassins: - protection par DDR HS - LES (voir rubrique liaison équipotentielle supplémentaire)	sans objet
R.4215-3 R.4226-7	Protection par dispositif différentiel résiduel :	
NF C 15-100 § 531	Règles générales : - type, seuil, installations - essai (voir chapitre IV-4).	conforme
NF C 15-100 § 411 & 415	Protection complémentaire par DDR HS : - circuits prises de courant au plus égale à 32A - autres situations (AD4, installations temporaires, influences externes "sévères", protection complémentaire contre les contacts directs).	conforme
R.4215-3	<b>DISPOSITIONS SPECIALES AUX INSTALLATIONS EN SCHEMA TN</b>	sans objet
R.4215-3	<b>DISPOSITIONS SPECIALES AUX INSTALLATIONS EN SCHEMA TT</b>	sans objet
R.4215-3	<b>DISPOSITIONS SPECIALES AUX INSTALLATIONS EN SCHEMA IT</b>	sans objet
	<b>B3-MESURES DE PROTECTION SANS COUPURE AUTOMATIQUE</b>	
R.4215.3 NF C 15-100 § 411	<b>INSTALLATIONS EN TRES BASSE TENSION TBTF :</b> <b>Mise en oeuvre d'un schéma des liaisons à la terre approprié, et raccordement des masses à un conducteur de protection.</b>	sans objet
R.4215-3	<b>PROTECTION PAR DOUBLE ISOLATION OU ISOLATION RENFORCEE</b>	
NF C 15-100 § 412	Emploi de matériels de la classe II ou équivalent. Canalisations : câbles équivalent à la classe II, mise en oeuvre. Ensembles d'appareillages: matériels de classe II, installés de sorte à ne pas nuire à l'efficacité de la protection. Conducteur présent PE dans l'installation fixe.	conforme
R.4215-3 R.4215-4	<b>PROTECTION PAR SEPARATION ELECTRIQUE DES CIRCUITS</b>	
NF C15-100 § 413	Protection par séparation électrique : - alimentation d'un seul appareil - alimentation par transformateur de séparation [norme NF EN 61-558-4 (C 52-558-2-4) ou NF EN 60-742 (C52-742)] ou par source de degré de sécurité équivalent - circuit secondaire de faible étendue et relié en aucun point à la terre ou à d'autres circuits - nature et mise en oeuvre des canalisations du circuit séparé - absence de liaison des masses du circuit séparé avec un conducteur PE.	sans objet
R.4215-3.1	<b>INSTALLATIONS A TRES BASSE TENSION TBTS ET TBTP</b>	
NF C 15-100 § 414	TBTS ou TBTP : - alimentation par transformateur conforme à la norme NF EN 61558-2-6 (C 52-558-2-6) ou NF EN 60-742 (C 52-742) ou par source de degré de sécurité équivalent - isolation ou séparation des conducteurs vis-à-vis des conducteurs d'autres installations - isolation ou séparation des parties actives vis-à-vis des parties actives d'autres installations. TBTS : - parties actives non reliées à la terre ou à des conducteurs de protection d'autres installations.	sans objet
	<b>B4-INSTALLATIONS A COURANT CONTINU</b>	
R.4215-3 NF C 15-100	Protection par mise à la terre des masses	Cf.B1 ci-avant

(1) Les articles entre parenthèses concernent l'édition 2015 de la NF C 13-100 (2) En cas de non conformité, l'observation correspondante est explicitée au chapitre I.

### III B - INSTALLATIONS BASSE TENSION

Référence du règlement (1)	Objet de la vérification	Constatations du vérificateur (2)
§ 312.4		
R.4215-3 NF C 15-100 § 411	Protection par coupure automatique de l'alimentation - respect des règles concernant les schémas - règles spécifiques aux réseaux continus	conforme
<b>III-B-4 PREVENTION DES BRULURES, INCENDIES ET EXPLOSIONS D'ORIGINE ELECTRIQUE</b>		
R.4215-5 R.4226-7	<b>Elévation de température, brûlures, mise en oeuvre des matériels :</b>	
NF C 15-100 § 421, 422, 423 & 559	- mise en oeuvre du matériel eu égard au danger d'incendie pour les matériaux voisins - échauffement anormal du matériel électrique et des canalisations - dissipation normale de la chaleur dégagée.	conforme
R.4215-6 R.4226-7 NF C 15-100 § 434, 435 & 535	<b>Choix et protection des matériels afin de supporter les effets mécaniques et thermiques produits par les surintensités.</b>	conforme
R.4215-6 R.4226-7 NF C 15-100 § 526	<b>Choix et mise en oeuvre des dispositifs de connexion.</b>	conforme
R.4215-6	<b>Protection contre les surintensités et section des canalisations fixes :</b>	
NF C 15-100 § 430 à 433, 524	Protection contre les surcharges : - par disjoncteur - par fusible.	conforme
NF C 15-100 § 434 & 533	Protection contre les courts-circuits : - canalisations correctement protégées contre les courts-circuits.	conforme
NF C 15-100 § 523	Section et courants admissibles.	conforme
	<b>MODALITES PRATIQUES</b>	
R.4215-6 NF C 15-100 § 421	Matériels susceptibles de produire des arcs ou étincelles.	conforme
R.4215-6 & R.4215-12 NF C 15-100 § 536	Dispositions interdisant la manoeuvre en charge des sectionneurs. (Pour les PC de courant assigné supérieurs à 32A voir les dispositions de III-B2 matériel amovible).	conforme
R.4215-6 NF C 15-100 § 533	Pouvoirs de coupure des dispositifs de protection.	conforme
R.4215-6 R.4226-7 NF C 15-100 § 421	Prévention des risques d'incendie dans les installations : - où il est fait usage de diélectriques liquides inflammables en quantité supérieure à 25 l en classe 01 ou K1, 50 l en classe K2 ou K3. - où sont utilisés des transformateurs de type "secs".	sans objet
R.4215-12	<b>Locaux ou emplacements présentant des dangers d'incendie.</b>	
NF C 15-100 § 422	Prescriptions spécifiques pour les installations électriques des locaux et emplacements à risques d'incendie : - installations électriques limitées - canalisations non noyées non propagatrice de la flamme (catégorie C2 pour les câbles) - traversées de canalisations électriques étrangères - situation des dispositifs de protection des canalisations contre les surcharges et contre les courts-circuits - protection des circuits par DDR au plus égal à 300 mA en schémas TT et TN - conducteurs PEN interdits - protection des moteurs contre les températures excessives.	sans objet

(1) Les articles entre parenthèses concernent l'édition 2015 de la NF C 13-100 (2) En cas de non conformité, l'observation correspondante est explicitée au chapitre I.

### III B - INSTALLATIONS BASSE TENSION

Référence du règlement (1)	Objet de la vérification	Constatations du vérificateur (2)
R.4215-12	<b>Locaux ou emplacements à risques d'explosion.</b>	
NF C 15-100 § 424	Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux ou emplacements à risques d'explosion : <ul style="list-style-type: none"> <li>- installations électriques limitées</li> <li>- Matériel enveloppe IP5X en atmosphères explosives gazeuses en cas de présence de poussières non combustible</li> <li>- courant admissible réduit dans les conducteurs</li> <li>- canalisations non propagatrice de la flamme (catégorie C2 pour les câbles)</li> <li>- obturation des caniveaux, conduits, fourreaux etc, et traversées de parois</li> <li>- choix des canalisations</li> <li>- protection à l'origine contre les surcharges et courts-circuits les circuits alimentant de tels emplacements</li> <li>- protection des circuits par DDR au plus égal à 300 mA en schémas TT et TN</li> <li>- conducteurs PEN interdits</li> <li>- liaisons équipotentielle</li> <li>- dispositif de coupure d'urgence à l'extérieur de l'emplacement dangereux</li> <li>- machine tournante et transformateur : protection contre les surcharges et courts-circuits.</li> </ul>	sans objet
<b>III-B-5 REGLES POUR LES INSTALLATIONS EXTERIEURES (R.4215-14 et R.4215-15)</b>		
	<b>INSTALLATIONS EXTERIEURES</b>	sans objet
<b>III-B-6 REGLES POUR LES INSTALLATIONS ENSEIGNES LUMINEUSES</b>		
	<b>INSTALLATION D'ENSEIGNE LUMINEUSE</b>	sans objet

(1) Les articles entre parenthèses concernent l'édition 2015 de la NF C 13-100 (2) En cas de non conformité, l'observation correspondante est explicitée au chapitre I.

### III-S INSTALLATION D'ECLAIRAGE DE SECURITE (R.4215-17 et R.4226-13 et arrêté du 14 décembre 2011)

Référence du règlement (1)	Objet de la vérification	Constatations du vérificateur (2)
<b>III-S1 ECLAIRAGE DE SECURITE</b>		
Arrêté du 14 décembre 2011	<b>Installation d'éclairage de sécurité.</b>	
Art. 1	Application des règles ERP pour les locaux accessibles au public et locaux tels que cantines, restaurants, salle de conférence, salle de réunion si elles sont plus contraignantes que celles du Code du Travail.	conforme
Art. 2	Installation fixe d'éclairage de sécurité.	Pour mémoire
Art. 5	Eclairage d'évacuation : balisage, reconnaissance des obstacles, indication des changements de direction, signalisation des issues.	conforme
Art. 6	Eclairage d'ambiance ou d'anti-panique : 5 lm/m², obligatoire dans les locaux recevant plus de 100 personnes avec une densité supérieure à 1 personne par 10m².	sans objet
Art. 8	Eclairage de sécurité alimenté par source centrale (batterie d'accumulateur) :	sans objet
Art. 9	Eclairage de sécurité par blocs autonomes : - conformité à la NF EN 60598-2-22 et série NF C 71-800, - adapté aux risques de température ambiante élevée et zones à risque d'explosion, - type de blocs et flux lumineux (blocs avec dispositif SATI conforme à NFC 71-820) - mise à l'état de repos - branchement des dérivations d'alimentation. - nombres de blocs principaux : - par local, pour l'éclairage d'ambiance ou anti-panique ( $\geq 2$ ) - par parcours, pour l'éclairage d'évacuation ( $\geq 2$ ).	<b>non conforme obs. n° 26, 27 et 28</b>
Art. 10	Eclairage de sécurité à l'état de veille en exploitation et mis à l'état de repos ou à l'arrêt lorsque l'éclairage normal est mis hors tension.	Pour mémoire
Art. 11	Maintenance et entretien : - état de fonctionnement.	<b>non conforme obs. n° 29, 30 et 1</b>
Art. 12	Lampes de rechange de l'éclairage de sécurité.	Pour mémoire

(1) Les articles entre parenthèses concernent l'édition 2015 de la NF C 13-100 (2) En cas de non conformité, l'observation correspondante est explicitée au chapitre I.

## IV. VERIFICATION DES INSTALLATIONS : RESULTAT DES MESURAGES ET ESSAIS

Ce chapitre comporte l'étendue, les méthodologies des mesurages et le résultat des différentes mesures effectuées sur les différents composants de l'installation électrique.

Si pour des raisons d'impossibilité matérielle (impossibilité de mise hors tension, inaccessibilité, etc) des vérifications n'ont pu être effectuées, les éléments concernés sont repérés dans la colonne Observations des tableaux du chapitre IV par les indications suivantes : "NVI" non vérifié pour cause d'inaccessibilité, "NVE" non vérifié pour cause d'exploitation.

### IV.0 RÉFÉRENCES DES APPAREILS DE MESURAGE

Les appareils de mesure listés ci-dessous sont ceux en dotation du collaborateur et leur utilisation est en fonction des caractéristiques de l'installation.

	Désignation
Isolement :	MEGGER MFT
Résistance de prise de terre :	MEGGER MFT
Résistance de boucle de défaut :	MEGGER MFT
Continuité des circuits de protection :	MEGGER MFT
Dispositif à courant différentiel résiduel :	MEGGER MFT
Contrôleur permanent d'isolement (CPI) :	ATAUCE

Lorsque dans les tableaux IV.4 et IV.5 du présent chapitre, un résultat ne satisfait pas aux critères définis au chapitre IV.1-3 ci-après, il est affecté du signe \* et la non-conformité correspondante est explicitée au chapitre I par l'observation portant le numéro indiqué au droit dudit résultat.

Un composant de l'installation peut faire l'objet d'une observation même lorsque les résultats des mesures et essais qui lui sont associés sont satisfaisants. Dans ce cas, l'observation porte sur des prescriptions autres que celles visées par le présent chapitre et elle est explicitée au chapitre I.

### IV.1 ETENDUE ET MÉTHODOLOGIE DES MESURAGES ET CRITÈRES D'APPRÉCIATION DES RÉSULTATS

#### IV.1-1 ETENDUE DES MESURES

Dans le cadre de la vérification, il a été procédé conformément au paragraphe 2 de l'annexe I et au paragraphe 2.6 de l'annexe II de l'arrêté du 26 décembre 2011 aux mesures suivantes :

- \* Résistance d'isolement des circuits BT sur :
  - les appareils portatifs à main et mobiles de classe I,
  - les matériels fixes et semi-fixes de classe I dont la mise à la terre est inexistante ou défectueuse,
  - les circuits dont le dispositif différentiel est défectueux ou absent.
- \* Continuité de mise à la terre de la totalité des appareils, prises de courant et appareils d'éclairages fixes pour une vérification initiale ou sur demande de l'inspection du travail et avec un échantillonnage pour les vérifications périodiques correspondant :
  - à la moitié des prises de courant accessibles dans les locaux de bureaux et de la totalité des prises de courant accessibles dans les autres locaux,
  - au tiers des appareils d'éclairages fixes,
  - à la totalité des autres masses.
- \* Continuité des circuits de protection entre les différents niveaux de la distribution.
- \* Essais de tous les dispositifs à courant différentiel résiduel existants.
- \* Résistance de la ou des prises de terre. Dans le cas où la prise de terre est constituée par un réseau maillé équipotentiel (dont l'étendue rend la mesure non significative), la valeur de la continuité du circuit de protection correspondant est indiquée dans le tableau des prises de terre du chapitre IV.3.
- \* Contrôle de fonctionnement des contrôleurs permanent d'isolement existants.

## IV.1-2 MÉTHODOLOGIE DES MESURAGES

La méthodologie repose sur les dispositions des chapitres 61 et 62 de la Norme NF C 15-100.

### Mesure de la résistance d'isolement en basse tension

La mesure est effectuée entre chaque conducteur actif et la terre sous une tension adaptée à la tension assignée du circuit.

### Mesure de la résistance de continuité des conducteurs de protection, des liaisons équipotentiels et de la continuité des circuits de protection entre les différents niveaux de la distribution.

La mesure est effectuée entre chaque masse concernée et le point le plus proche de la liaison équipotentielle principale ; en général, ce point est constitué par le distributeur de terre du tableau de distribution correspondant.

Pour la mesure des liaisons entre chaque niveau de la distribution et le niveau suivant : la mesure est effectuée entre chaque bornier de terre d'un tableau de distribution d'un niveau et le bornier de terre du tableau du niveau suivant. En cas d'impossibilité, il sera procédé à une vérification visuelle des connexions.

Le courant de mesure est de 200 mA au maximum sous une tension inférieure à 24 V.

### Essai de fonctionnement des dispositifs à courant différentiel résiduel

Il est effectué selon l'une des 2 méthodes suivantes :

Méthode 1 (Annexe B du titre 6 de la NF C 15-100) : en raccordant l'appareil de mesure en aval du dispositif, entre une phase et un conducteur de protection relié à la terre (méthode du défaut "réel")

ou

Méthode 2 (Annexe B du titre 6 de la NF C 15-100) : en raccordant l'appareil de mesure entre un conducteur actif en amont et un autre conducteur actif en aval (essai amont / aval ou méthode de défaut "fictif"). Le courant de déclenchement est mesuré en réduisant progressivement la valeur de la résistance variable incorporée à l'appareil de mesure (seule la méthode 2 est utilisable dans les installations réalisées en schéma IT).

### Mesure de la résistance des prises de terre

Elle est effectuée selon l'une des quatre méthodes suivantes :

#### Méthode n°1 (2 piquets)

La mesure requiert la création de 2 prises de terre auxiliaires : l'une permet d'injecter le courant de mesure, l'autre est utilisée pour la mesure de la chute de tension engendrée par ce courant.

La prise de terre auxiliaire n° 1, servant à l'injection de courant, est placée à une distance suffisante de la prise de terre à vérifier pour que leurs zones d'influence ne se chevauchent pas (si possible, une trentaine de mètres). La prise de terre auxiliaire n°2 est placée approximativement à mi-distance des autres prises de terre.

*Afin de vérifier l'exactitude de la valeur de résistance directement affichée par l'appareil, deux autres mesures sont effectuées en déplaçant la prise n°2 d'environ 6 m de part et d'autre de la position initiale.*

*Si les 3 mesures sont concordantes (écarts inférieurs à 20%) la valeur retenue est la valeur moyenne.*

*Si les mesures ne sont pas concordantes, une nouvelle série de mesures est réalisée en éloignant la prise de terre n°1.*

Méthode n°2 (mesure avec un piquet)

Cette mesure est basée sur le même principe que celle avec deux piquets.

Elle n'est utilisable qu'en schéma TT, la prise de terre de la source servant de prise n° 1.

#### Méthode n°3 (sans piquet)

Cette mesure s'effectue par enserrage du câble relié à la prise de terre avec une ou plusieurs pinces ampèremétriques : l'une injecte une tension, tandis que l'autre mesure le courant qui passe effectivement.

Cette mesure ne s'applique qu'aux prises de terre montées en parallèle, ceci afin de permettre le bouclage du courant.

#### Méthode n°4 (mesure de résistance de la boucle de défaut : utilisable en schéma TT)

La mesure est réalisée à l'aide d'un appareil de mesure adapté.

### Essai des contrôleurs permanents d'isolement (CPI)

L'essai est réalisé au moyen d'un jeu de résistances destinées à provoquer le déclenchement de la signalisation et à vérifier la validité de l'affichage numérique lorsque le CPI en est équipé.

## IV.1-3 CRITÈRES D'APPRÉCIATION DES RÉSULTATS

### Mesures d'isolement

Les mesures d'isolement réalisées pour les installations du domaine BT entre conducteurs actifs et terre, sont comparées aux valeurs définies à l'article 612.3 de la norme NF C 15-100.

La mesure d'isolement est jugée satisfaisante si la valeur mesurée est supérieure aux valeurs suivantes :

- 0,5 M Ohm (sous 500 Volts) en BT < 500 Volts
- 1 M Ohm (sous 1 000 Volts) en BT > 500 Volts

### Mesures de continuité des conducteurs de protection, des liaisons équipotentielle et de la continuité des circuits de protection entre les différents niveaux de la distribution

Le résultat des mesures est comparé aux valeurs données par les références précisées ci-dessous :

#### a) Lors des vérifications initiales ou sur demande de l'Inspection du Travail

- Pour les installations du domaine BT :  
paragraphe D 6.2 du guide UTE C 15-105 dans le cas des installations en schéma TN ou IT en l'absence de note de calcul, la résistance des conducteurs de protection est calculée puis comparée aux valeurs du tableau DC du paragraphe D.6.1 du guide UTE C 15-105  
paragraphe D 6.3 du guide UTE C 15-105 dans le cas des installations en schéma TT.
- Pour les installations des domaines HTA et HTB :  
section 413 et 613 de la norme NF C 13-100  
parties 412 et 615 de la norme NF C 13-200.  
La vérification s'effectue par un examen visuel, en cas de doute, une mesure complémentaire est réalisée.

#### b) Lors des vérifications périodiques :

- Pour les installations du domaine BT :  
paragraphe D 6.3 du guide UTE C 15-105 quel que soit le schéma des liaisons à la terre.
- Pour les installations des domaines HTA et HTB :  
section 613 de la norme NF C 13-100  
parties 412 et 615 de la norme NF C 13-200.  
La vérification s'effectue par un examen visuel, en cas de doute, une mesure complémentaire est réalisée.

### Mesures des résistances de prises de terre et de boucle de défaut

Le résultat des mesures est comparé aux valeurs données par :

- les articles 411 et 442 de la norme NF C 15-100,
- l'annexe 4.1 du chapitre 41 de la norme NF C 13-100,
- l'article 412 de la norme NF C 13-200.

En schéma TT, la mesure est jugée satisfaisante, si la valeur mesurée est inférieure aux valeurs suivantes :

- 50  $\Omega$  pour un dispositif différentiel 1 A,
- 100  $\Omega$  pour un dispositif différentiel 500 mA,
- 166  $\Omega$  pour un dispositif différentiel 300 mA.

### Essais des dispositifs DR

$I_{dn}$  étant le courant assigné de déclenchement différentiel, il est vérifié que le courant différentiel résiduel provoquant le déclenchement du dispositif est compris entre  $I_{dn}/2$  et  $I_{dn}$ .

### Essais des CPI

Les essais, réalisés par référence au document UTE C 63-080, comportent :

- le fonctionnement du dispositif d'essai incorporé,
- le fonctionnement de la signalisation optique incorporée,
- l'existence et le fonctionnement de la signalisation reportée,
- le fonctionnement de l'affichage numérique pour les CPI qui en sont équipés.



## IV.2 VÉRIFICATION DES CONTRÔLEURS PERMANENTS D'ISOLEMENT

Sans objet.

## IV.3 RÉSISTANCE DES PRISES DE TERRE

Désignation	Localisation de la borne principale de terre	Valeur précédente	Valeur relevée	Barrette (état)	Mode de mesure	Obs. n°
Prise de terre des masses B.T.	TGBT de chaque bâtiment	9,17	5	Fermée	Boucle	

## IV.4 VÉRIFICATION DES TABLEAUX ET CANALISATIONS (BT)

Ces listes regroupent les mesures d'isolement des tableaux, canalisations et récepteurs (d'autres composants associés à ceux-ci peuvent également être mentionnés pour faciliter leur identification et leur localisation en particulier s'ils sont affectés d'une non conformité), la vérification de la présence, la mesure de la continuité des conducteurs de protection, les essais des dispositifs DR, l'examen du réglage des dispositifs de protection au regard des sections de conducteurs, et l'examen du pouvoir de coupure des dispositifs de protection.

La valeur du courant de court-circuit maximal dans le cas d'un tableau de distribution, ou le pouvoir de coupure d'un dispositif de protection est indiqué entre parenthèse à la suite de la désignation du composant. Le pouvoir de coupure d'un dispositif de protection tient compte des caractéristiques de l'appareil et de son éventuelle association avec le dispositif situé immédiatement en amont. Le pouvoir de coupure indiqué du dispositif est celui correspondant à sa tension d'utilisation ; de ce fait la valeur indiquée peut être inférieure à la valeur du courant de court circuit maximal, sans pour autant qu'une observation soit formulée (par exemple dans le cas d'un départ monophasé).

Eu égard aux caractéristiques des matériels électriques, il n'est pas indiqué de pouvoir de coupure du matériel lorsque la valeur du courant de court circuit maximal est égale ou inférieure à 3 kA.

Si une valeur est portée au droit du titre d'un tableau dans la colonne " PE ", elle indique la mesure de la continuité entre ce dernier et sa référence située en amont.

Nota : Lorsque le résultat d'une mesure n'est pas satisfaisant, il est affecté du signe \* et la non-conformité correspondante est explicitée au chapitre I par l'observation portant le numéro indiqué au droit du résultat.

Un composant de l'installation électrique peut faire l'objet d'une observation même lorsque les résultats des mesures et essais qui lui sont associés sont satisfaisants ; dans ce cas l'observation porte sur des prescriptions autres; elle est explicitée au chapitre I.

## Vérification des tableaux et canalisations (page n°1)

La vérification a porté sur la protection contre les surintensités, le fonctionnement des dispositifs DR, la présence d'un conducteur de protection associé à la canalisation d'alimentation de tout circuit, la continuité des circuits de protection et l'isolement.

Désignation - Emplacement	Section (mm²)	Iz (A)	Type (1)	Calibre ou réglage (A)	Io	Tempo (2)	Essai (3)	PE (4) ( )	Isol (M)	Obs . n°
<b>EXTÉRIEUR</b>										
<b>LOCAL TECHNIQUE</b>										
<b>COMPTAGE (Ik = 10 kA)</b>										
Général (PdC = 50 kA)			3DN	400						
<b>TGBT BATIMENT C (Ik = 10 kA)</b>										
Général CAGE A/B (PdC = 100 kA)	4X185		4DD	200	1000	150	NVE	<2		1
Général CAGE C/D (PdC = 25 kA)	4G95		4DD	70	1000	150	NVE			
Général CAGE E/F (PdC = 35 kA)	4X120		4DD	160	1000	150	NVE			
Vigirex global (PdC = 10 kA)			2DD	10	300		NVE			
Général			2D	32						
Départ éclairage (PdC = 4,5 kA)	3G1,5	17	1DDN	10	30		S			
Départ PC (PdC = 4,5 kA)	3G2,5	24	1DDN	16	30		S			
Protection télécommande BAES (PdC = 100 kA)	3X1,5	17	1FN	2						
Départ bâtiment L.C.R (PdC = 100 kA)	5G16	80	3FN							
<b>BATIMENT ADMINISTRATIF</b>										
<b>HALL D'ENTREE</b>										
<b>ARMOIRE (Ik = 10 kA)</b>										
Général armoire			4I	63				<2		2
Départ Tableau 1 er étage (PdC = 100 kA)	5G4	28	3FN	16						
Général éclairage			4ID	63	300		S			
Départ machinerie ascenseur (PdC = 100 kA)	3X1,5	17	1FN	10						
Départ salle polyvalente (PdC = 100 kA)	3X2,5	24	1FN	20						
Départ laverie (PdC = 100 kA)	3X1,5	17	1FN	10						
Départ bibliothèque (PdC = 100 kA)	3X2,5	24	1FN	16						
Départ labo photo (PdC = 100 kA)	3X1,5	17	1FN	10						
Départ escalier secondaire (PdC = 100 kA)	3X1,5	17	1FN	10						
Départ non identifié (PdC = 100 kA)	3X1,5	17	1FN	10						3
Départ loge (PdC = 100 kA)	3X1,5	17	1FN	10						
Départ salle polyvalente (PdC = 10 kA)	3G1,5	17	2DD	10	300		S			
Général PC (PdC = 10 kA)			4DD	20	30		S			
10 Départ PC (PdC = 100 kA)	3X2,5	24	1FN	16/20						
Général divers			4ID	63	300		S			
3 Départ PC (PdC = 100 kA)	3X2,5	24	1FN	16						
Départ non identifié (PdC = 100 kA)	3X2,5	24	1FN	16						4

(1) C : Contacteur D : Disjoncteur I : Interrupteur F : Interrupteur-fusibles AD : Fusible AD aM : Fusible aM RT : Relais Thermique  
F : Fusible gl, gF ou gG SF : Sectionneur-Fusibles DC : Discontacteur DD : Disjoncteur Différentiel ID : Interrupteur différentiel PC : Prise de courant ° : Pdc par filiation

Le chiffre placé immédiatement à gauche de l'abréviation indique, selon le cas, le nombre total de pôles protégés de l'appareil ou le nombre de fusibles;

la lettre N indique l'absence de dispositif de protection sur le pôle neutre;

la lettre NR indique que la protection placée sur le pôle neutre est réduite par rapport à celle placée sur la phase correspondante.

NVI : Non vérifié pour cause d'inaccessibilité - NVE : Non vérifié pour cause d'exploitation

Iz : courant admissible dans la canalisation, tenant compte du mode de pose et incluant l'estimation du facteur global de correction.

(2) Valeur en ms ou S pour sélectif

(3) Essai du dispositif DR => S : Satisfaisant - NS : Non satisfaisant

(4) Examen visuel => V

## Vérification des tableaux et canalisations (page n°2)

Désignation - Emplacement	Section (mm²)	Iz (A)	Protection		Dispositif DR			PE (4) ( )	Isol (M)	Obs . n°
			Type (1)	Calibre ou réglage (A)	Io	Tempo (2)	Essai (3)			
Départ ascenseur (PdC = 10 kA)	5G6	36	4DD	32	300		S			
Départ VMC (PdC = 6 kA)	3X2,5	24	1DN	10						
Départ pc secrétariat (PdC = 10 kA)	3X2,5	24	1DDN	16	30		S			
Départ pc secrétariat (PdC = 10 kA)	3X2,5	24	1DDN	16	30		S			
Départ chaufferie (PdC = 10 kA)	5G6	36	4DD	32	300		S			
Départ local gardien / loge (PdC = 10 kA)	3X10	50	2DD	40	300		S			
Général divers			2ID	63	300		S			
Départ chassis désenfumage (PdC = 10 kA)	3X1,5	17	2D	10						
3 Départ divers (PdC = 6 kA)	3X1,5	17	1DN	10						
<b>1 ETAGE</b>										
<b>COFFRET ADMINISTRATION (Ik = 10 kA)</b>								<2		5
GENERAL PC (PdC = 10 kA)			4DD	16	30		NVE			
2 Départs PC (PdC = 100 kA)	3X2,5	24	1FN							
Départ BECS (PdC = 6 kA)	3X2,5	24	1DN	20						
GENERAL PC INFO (PdC = 10 kA)			4DD	32	30		NVE			
4 Départ PC (PdC = 100 kA)	3X2,5	24	1FN	NVI						
Départ PC colonne (PdC = 6 kA)	3G1,5	17	1DN	10						
<b>BATIMENT A</b>										
<b>HALL D'ENTREE</b>										
<b>TABLEAU 2 (Ik = 10 kA)</b>								<2		6
Général TABLEAU logement (PdC = 100 kA)			3FN	63						
Général logement			4ID	63	300		S			
5 Départs logement (PdC = 100 kA)	3X6	41	1FN	32						
Général logement			4ID	63	300		S			
6 Départs logement (PdC = 100 kA)	3X6	41	1FN	32						
Général			4I	100						
Général éclairage			2ID	40	300		S			
3 Départ éclairage (PdC = 100 kA)	3X1,5	17	1FN	10						
PC (PdC = 10 kA)	3G2,5	24	2DD	16	30		S			
Départ chassis désenfumage (PdC = 10 kA)	3G1,5	17	2DD	10	300		S			
VMC (PdC = 10 kA)	5G1,5	15	4DD	10	300		S			
ALIM PORTIER (PdC = 10 kA)	3G1,5	17	2DD	10	300		S			
Départ WIFI (repris sous général 4I 100) (PdC = 6 kA)	3G2,5	24	1DN	16						7
<b>BATIMENT B</b>										
<b>HALL D'ENTREE</b>										
<b>TABLEAU 5 (Ik = 10 kA)</b>								<2		8, 9

(1) C : Contacteur D : Disjoncteur I : Interrupteur F : Interrupteur-fusibles AD : Fusible AD aM : Fusible aM RT : Relais Thermique  
F : Fusible gl, gF ou gG SF : Sectionneur-Fusibles DC : Discontacteur DD : Disjoncteur Différentiel ID : Interrupteur différentiel PC : Prise de courant ° : Pdc par filiation

Le chiffre placé immédiatement à gauche de l'abréviation indique, selon le cas, le nombre total de pôles protégés de l'appareil ou le nombre de fusibles;

la lettre N indique l'absence de dispositif de protection sur le pôle neutre;

la lettre NR indique que la protection placée sur le pôle neutre est réduite par rapport à celle placée sur la phase correspondante.

NVI : Non vérifié pour cause d'inaccessibilité - NVE : Non vérifié pour cause d'exploitation

Iz : courant admissible dans la canalisation, tenant compte du mode de pose et incluant l'estimation du facteur global de correction.

(2) Valeur en ms ou S pour sélectif

(3) Essai du dispositif DR => S : Satisfaisant - NS : Non satisfaisant

(4) Examen visuel => V

# Vérification des tableaux et canalisations (page n°3)

Désignation - Emplacement	Section (mm²)	Iz (A)	Protection		Dispositif DR			PE (4) ( )	Isol (M)	Obs . n°
			Type (1)	Calibre ou réglage (A)	Io	Tempo (2)	Essai (3)			
Général TABLEAU logement (PdC = 100 kA)			3FN	63						
Général logement			4ID	63	300		S			
5 Départs logement (PdC = 100 kA)	3X6	41	1FN	32						
Général logement			4ID	63	300		S			
6 Départs logement (PdC = 100 kA)	3X6	41	1FN	32						
Général			4I	100						
Général éclairage			2ID	40	300		S			
3 Départ éclairage (PdC = 100 kA)	3X1,5	17	1FN	10						
PC (PdC = 10 kA)	3G2,5	24	2DD	16	30		S			
Départ ampli TV (PdC = 10 kA)	3G1,5	17	2DD	10	300		S			
Chaudière (PdC = 10 kA)	5G1,5	15	4DD	10	300		S			
Départ chassis désenfumage (PdC = 10 kA)	3G1,5	17	2DD	10	300		S			
ALIM PORTIER (PdC = 10 kA)	3G1,5	17	2DD	10	300		S			
Départ WIFI (repris sous général 4I 100) (PdC = 6 kA)	3G2,5	24	1DN	16						10
<b>TABLEAU CAGE</b>										NVI
<b>BATIMENT C</b>										
<b>HALL D'ENTREE</b>										
<b>TABLEAU 8 (Ik = 10 kA)</b>								<2		11
Général TABLEAU logement (PdC = 100 kA)			3FN	63						
Général logement			4ID	63	300		S			
6 Départs logement (PdC = 100 kA)	3X6	41	1FN	32						
Général logement			4ID	63	300		S			
7 Départs logement (PdC = 100 kA)	3X6	41	1FN	32						
Général			4I	100						
Général éclairage			2ID	40	300		S			
3 Départ éclairage (PdC = 100 kA)	3X1,5	17	1FN	10						
PC (PdC = 10 kA)	3G2,5	24	2DD	16	30		S			
Départ WIFI (repris sous général 4I 100) (PdC = 6 kA)	3G2,5	24	1DN	16						12
Chaudière (PdC = 10 kA)	5G6	36	4DD	32	300		S			
Départ WIFI (repris sous général 4I 100) (PdC = 6 kA)	3G2,5	24	1DN	16						13
Départ chassis désenfumage (PdC = 10 kA)	3G1,5	17	2DD	10	300		S			
ALIM PORTIER (PdC = 10 kA)	3G1,5	17	2DD	10	300		S			
<b>BATIMENT D</b>										
<b>HALL D'ENTREE</b>										
<b>TABLEAU 11 (Ik = 10 kA)</b>								<2		14

(1) C : Contacteur D : Disjoncteur I : Interrupteur F : Interrupteur-fusibles AD : Fusible AD aM : Fusible aM RT : Relais Thermique  
F : Fusible gl, gF ou gG SF : Sectionneur-Fusibles DC : Discontacteur DD : Disjoncteur Différentiel ID : Interrupteur différentiel PC : Prise de courant ° : Pdc par filiation  
La lettre N indique l'absence de dispositif de protection sur le pôle neutre;  
la lettre NR indique que la protection placée sur le pôle neutre est réduite par rapport à celle placée sur la phase correspondante.  
NVI : Non vérifié pour cause d'inaccessibilité - NVE : Non vérifié pour cause d'exploitation  
Iz : courant admissible dans la canalisation, tenant compte du mode de pose et incluant l'estimation du facteur global de correction.  
(2) Valeur en ms ou S pour sélectif (3) Essai du dispositif DR => S : Satisfaisant - NS : Non satisfaisant (4) Examen visuel => V

## Vérification des tableaux et canalisations (page n°4)

Désignation - Emplacement	Section (mm²)	Iz (A)	Protection		Dispositif DR			PE (4) ( )	Isol (M)	Obs . n°
			Type (1)	Calibre ou réglage (A)	Io	Tempo (2)	Essai (3)			
Général TABLEAU logement (PdC = 100 kA)			3FN	63						
Général logement			4ID	63	300		S			
7 Départs logement (PdC = 100 kA)	3X6	41	1FN	32						
Général logement			4ID	63	300		S			
7 Départs logement (PdC = 100 kA)	3X6	41	1FN	32						
Général			4I	100						
Général éclairage			2ID	40	300		S			
3 Départ éclairage (PdC = 100 kA)	3X1,5	17	1FN	10						
Départ WIFI (repris sous général 4I 100) (PdC = 6 kA)	3G2,5	24	1DN	16						15
PC (PdC = 10 kA)	3G2,5	24	2DD	16	30		S			
Départ chassis désenfumage (PdC = 10 kA)	3G1,5	17	2DD	10	300		S			
ALIM PORTIER (PdC = 10 kA)	3G1,5	17	2DD	10	300		S			
<b>BATIMENT E</b>										
<b>HALL D'ENTREE</b>										
<b>TABLEAU 14 (Ik = 10 kA)</b>										
Général TABLEAU logement (PdC = 100 kA)			3FN	63						
Général logement			4ID	63	300		S			
7 Départs logement (PdC = 100 kA)	3X6	41	1FN	32						
Général logement			4ID	63	300		S			
7 Départs logement (PdC = 100 kA)	3X6	41	1FN	32						
Général			4I	100						
Général éclairage			2ID	40	300		S			
3 Départ éclairage (PdC = 100 kA)	3X1,5	17	1FN	10						
PC (PdC = 10 kA)	3G2,5	24	2DD	16	30		S			
VMC (PdC = 6 kA)	3G1,5	17	1DDN	10	300		S			
Départ chassis désenfumage (PdC = 10 kA)	3G1,5	17	2DD	10	300		S			
ALIM PORTIER (PdC = 10 kA)	3G1,5	17	2DD	10	300		S			
AMPLI TV (PdC = 10 kA)	3G1,5	17	2DD	10	300		S			
Départ WIFI (repris sous général 4I 100) (PdC = 6 kA)	3G1,5	17	1DN	16						18
<b>BATIMENT F</b>										
<b>HALL D'ENTREE</b>										
<b>TABLEAU 17 (Ik = 10 kA)</b>										
Général TABLEAU logement (PdC = 100 kA)			3FN	63						
Général logement			4ID	63	300		S			

(1) C : Contacteur D : Disjoncteur I : Interrupteur F : Interrupteur-fusibles AD : Fusible AD aM : Fusible aM RT : Relais Thermique  
F : Fusible gl, gF ou gG SF : Sectionneur-Fusibles DC : Discontacteur DD : Disjoncteur Différentiel ID : Interrupteur différentiel PC : Prise de courant ° : Pdc par filiation  
Le chiffre placé immédiatement à gauche de l'abréviation indique, selon le cas, le nombre total de pôles protégés de l'appareil ou le nombre de fusibles;  
la lettre N indique l'absence de dispositif de protection sur le pôle neutre;  
la lettre NR indique que la protection placée sur le pôle neutre est réduite par rapport à celle placée sur la phase correspondante.  
NVI : Non vérifié pour cause d'inaccessibilité - NVE : Non vérifié pour cause d'exploitation  
Iz : courant admissible dans la canalisation, tenant compte du mode de pose et incluant l'estimation du facteur global de correction.  
(2) Valeur en ms ou S pour sélectif (3) Essai du dispositif DR => S : Satisfaisant - NS : Non satisfaisant (4) Examen visuel => V

## Vérification des tableaux et canalisations (page n°5)

Désignation - Emplacement	Section	Iz	Protection		Dispositif DR			PE	Isol	Obs
	(mm²)	(A)	Type (1)	Calibre ou réglage (A)	Io	Tempo (2)	Essai (3)	(4) ( )	(M)	. n°
5 Départs logement (PdC = 100 kA)	3X6	41	1FN	32	300		S			22
Général logement			4ID	63						
6 Départs logement (PdC = 100 kA)	3X6	41	1FN	32						
GENERAL	/	/	4I	100	300		S			
Général éclairage			2ID	40						
3 Départ éclairage (PdC = 100 kA)	3X1,5	17	1FN	10						
PC (PdC = 10 kA)	3G2,5	24	2DD	16	30		S			
CHASSIE DESENFUMAGE (PdC = 10 kA)	3G1,5	17	2DD	10	300		S			
ALIM PORTIER (PdC = 10 kA)	3G1,5	17	2DD	10	300		S			
Départ WIFI (repris sous général 4I 100) (PdC = 6 kA)	3G2,5	24	1DN	16						
<b>BATIMENT G</b>										
<b>RDC</b>										
<b>TGBT (Ik = 10 kA)</b>										
Général			4I	400				<2		
Départ salle de musique (PdC = 10 kA)	5G10	50	4D	40						
Départ Q1 (PdC = 35 kA)	4G95	200	4D	160						
Départ Q2 (PdC = 35 kA)	4G95	200	4D	160						
Départ Q3 (PdC = 35 kA)	4G95	200	4D	160						
Départ Q4 (PdC = 35 kA)	4G95	200	4D	160						
<b>PALIER ENTRESOL</b>										
<b>TABLEAU (Ik = 3 kA)</b>										
Général			4I	160				<2		
Général éclairage (PdC = 6 kA)			1DDN	25	300		S			
7 Départ éclairage (PdC = 6 kA)	3G1,5	17	1DN	10						
Général PC (PdC = 6 kA)			1DDN	32	300		S			
2 Départs PC (PdC = 6 kA)	3G2,5	24	1DN	16						
Départ Q3 (PdC = 6 kA)	3G1,5	17	1DDN	10	30		S			
Départ Q4 (PdC = 6 kA)	3G2,5	24	1DDN	16	30		S			
Départ Q5 (PdC = 6 kA)	3G1,5	17	1DDN	10	30		S			
Départ Q6 (PdC = 6 kA)	3G1,5	17	1DDN	10	30		S			
Départ Q7 (PdC = 6 kA)	3G2,5	24	1DDN	16	30		S			
Départ WIFI (PdC = 6 kA)	3G2,5	24	1DN	16						
Départ Q8 (PdC = 10 kA)	5G2,5	21	4DD	20	30		S			
Départ Q9 (PdC = 10 kA)	5G1,5	15	4DD	10	30		S			
Départ Q10 (PdC = 10 kA)	5G1,5	15	4DD	10	30		S			
Départ Q3 (PdC = 6 kA)	3G1,5	17	1DDN	10	30		S			

(1) C : Contacteur D : Disjoncteur I : Interrupteur F : Interrupteur-fusibles AD : Fusible AD aM : Fusible aM RT : Relais Thermique  
F : Fusible gl, gF ou gG SF : Sectionneur-Fusibles DC : Discontacteur DD : Disjoncteur Différentiel ID : Interrupteur différentiel PC : Prise de courant ° : Pdc par filiation  
Le chiffre placé immédiatement à gauche de l'abréviation indique, selon le cas, le nombre total de pôles protégés de l'appareil ou le nombre de fusibles;  
la lettre N indique l'absence de dispositif de protection sur le pôle neutre;  
la lettre NR indique que la protection placée sur le pôle neutre est réduite par rapport à celle placée sur la phase correspondante.  
NVI : Non vérifié pour cause d'inaccessibilité - NVE : Non vérifié pour cause d'exploitation  
Iz : courant admissible dans la canalisation, tenant compte du mode de pose et incluant l'estimation du facteur global de correction.  
(2) Valeur en ms ou S pour sélectif (3) Essai du dispositif DR => S : Satisfaisant - NS : Non satisfaisant (4) Examen visuel => V

**Vérification des tableaux et canalisations (page n°6)**

			Protection		Dispositif DR					
Désignation - Emplacement	Section	Iz	Type	Calibre	Io	Tempo	Essai	PE	Isol	Obs
	(mm²)	(A)	(1)	ou réglage (A)		(2)	(3)	(4) ( )	(M)	. n°
BATIMENT H										
PALIER ENTRESOL										
TABLEAU (Ik = 3 kA)								<2		23 24
Général			4I	160						
Général éclairage (PdC = 6 kA)			1DDN	25	300		S			
7 Départ éclairage (PdC = 6 kA)	3G1,5	17	1DN	10						
Général PC (PdC = 6 kA)			1DDN	32	300		S			
2 Départs PC (PdC = 6 kA)	3G2,5	24	1DN	16						
Départ Q3 (PdC = 6 kA)	3G1,5	17	1DDN	10	30		S			
Départ Q4 (PdC = 6 kA)	3G2,5	24	1DDN	16	30		S			
Départ Q5 (PdC = 6 kA)	3G1,5	17	1DDN	10	30		S			
Départ Q6 (PdC = 6 kA)	3G1,5	17	1DDN	10	30		S			
Départ Q7 (PdC = 6 kA)	3G2,5	24	1DDN	16	30		S			
Départ WIFI (PdC = 6 kA)	3G2,5	24	1DN	16						
Départ Q8 (PdC = 10 kA)	5G2,5	21	4DD	20	30	S				
Départ Q9 (PdC = 10 kA)	5G1,5	15	4DD	10	30	S				
Départ Q10 (PdC = 10 kA)	5G1,5	15	4DD	10	30	S				
Départ Q3 (PdC = 6 kA)	3G1,5	17	1DDN	10	30		S			

(1) **C** : Contacteur      **D** : Disjoncteur      **I** : Interrupteur      **F** : Interrupteur-fusibles      **AD** : Fusible AD      **aM** : Fusible aM      **RT** : Relais Thermique  
**F** : Fusible gI, gF ou gG      **SF** : Sectionneur-Fusibles      **DC** : Discontacteur      **DD** : Disjoncteur Différentiel      **ID** : Interrupteur différentiel      **PC** : Prise de courant      ° : Pdc par filiation  
 Le chiffre placé immédiatement à gauche de l'abréviation indique, selon le cas, le nombre total de pôles protégés de l'appareil ou le nombre de fusibles;  
 la lettre **N** indique l'absence de dispositif de protection sur le pôle neutre;  
 la lettre **NR** indique que la protection placée sur le pôle neutre est réduite par rapport à celle placée sur la phase correspondante.  
**NVI** : Non vérifié pour cause d'inaccessibilité - **NVE** : Non vérifié pour cause d'exploitation  
 Iz : courant admissible dans la canalisation, tenant compte du mode de pose et incluant l'estimation du facteur global de correction.  
 (2) Valeur en ms ou S pour sélectif      (3) Essai du dispositif DR => **S** : Satisfaisant - **NS** : Non satisfaisant      (4) Examen visuel => **V**



## IV.5 VÉRIFICATION DES RÉCEPTEURS (Y COMPRIS D'ÉCLAIRAGE) ET DES PRISES DE COURANT

Ces listes regroupent les mesures d'isolement des récepteurs, la vérification de la présence et la mesure de la continuité des conducteurs de protection sur les récepteurs, les appareils d'éclairage et les prises de courant (à l'exception bien entendu des appareils de classe II); de plus d'autres composants associés à ceux-ci peuvent également être mentionnées pour faciliter leur identification et leur localisation, en particulier, s'ils sont affectés d'une non-conformité. Elles regroupent également, le cas échéant, l'examen du réglage des dispositifs de protection eu égard à l'intensité nominale du récepteur, l'examen des conditions de mise en oeuvre, du matériel et de l'adéquation du degré de protection avec les influences externes du local ou de l'emplacement où le composant est installé.

L'absence d'indication de classe d'isolation pour un matériel donné signifie que le dit matériel est de classe I.

Nota : Lorsque le résultat d'une mesure n'est pas satisfaisant, il est affecté du signe \* et la non-conformité correspondante est explicitée au chapitre I par l'observation portant le numéro indiqué au droit du résultat.

Un composant de l'installation électrique peut faire l'objet d'une observation même lorsque les résultats des mesures et des essais qui lui sont associés sont satisfaisants ; dans ce cas l'observation porte sur des prescriptions autres; elle est explicitée au chapitre I.

L'absence d'indication dans la colonne continuité signifie que les résultats de mesure de continuité de mise à la terre sont conformes.

## Vérification des récepteurs (y compris d'éclairage) et des prises de courant (page n°1)

		Protection (ou mode de raccordement)			Appareils d'éclairage		Prises élec.				
Désignation - Emplacement	Nb	Type (1)	Calibre ou réglage (A)	CI (2)	Exist ants	Vér ifiés	Exist antes	Vérif iées	Conti nuité ( )	Isol (M)	Obs. n°
BATIMENT ADMINISTRATION											
BAES	1										
ACCES CHAUFFERIE					7		1				
B.A.E.S	3			II							
CHAUFFERIE					2		4				
B.A.E.S	1			II							
COMBLE											
Extracteur	1	D									
Cable en attente	1										25
HALL D'ENTREE					3	3	2	2			
B.A.E.S	2			II							
SANITAIRES					5	5					
B.A.E.S	1			II							
LAVERIE					3	3	3	3			
MACHINE A LAVER	2	PC									
SECHE LINGE	1	PC									
MONAYEUR	1										
SALLE DE REPOS					8	8	2	2			
B.A.E.S	2			II							
LOGE GARDIEN					2		1				NVI
BOITIER SSI	1										
REFRIGERATEUR	1	PC									
PALIER 1ER ETAGE					3	3	2	2			
B.A.E.S	2			II							
BUREAU TECHNICIEN					2	2	4	4			
ENSEMBLE BUREAUTIQUE	1	PC									
SANITAIRES					5	5					
B.A.E.S	1			II							
ENSEMBLE BUREAUX					11	11	44	44			
B.A.E.S	1			II							
Matériel(s) amovible(s) de classe I	4	PC									
Matériel(s) amovible(s) de classe II	2	PC		II							
BATIMENT A											
HALL D'ENTREE					4	4	1	1			

(1) **C** : Contacteur  
**DC** : Discontacteur  
**VAR** : Variateur  
**D** : Disjoncteur  
**DD** : Disjoncteur Différentiel  
**PI** : Protection Interne  
**I** : Interrupteur  
**ID** : Interrupteur différentiel  
**IF** : Interrupteur Fusible  
**AD** : Fusible AD  
**aM** : Fusible aM  
**F** : Fusible gl, gF ou gG  
**RT** : Relais Thermique  
**SF** : Sectionneur-Fusibles  
**PC** : Raccordement par prise de courant (16A si calibre non précisé)  
**BAES** : Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité  
**PLES** : Point Lumineux d'Eclairage de Sécurité

Le chiffre placé immédiatement à gauche de l'abréviation indique, selon le cas, le nombre total de pôles protégés de l'appareil ou le nombre de fusibles;

la lettre **N** indique l'absence de dispositif de protection sur le pôle neutre;

la lettre **NR** indique que la protection placée sur le pôle neutre est réduite par rapport à celle placée sur la phase correspondante.

**NVI** : Non vérifié pour cause d'inaccessibilité - **NVE** : Non vérifié pour cause d'exploitation

Dans le cas où les récepteurs possèdent un dispositif spécifique de protection contre les surintensités, la puissance ou l'intensité est indiquée dans la colonne "désignation".

**CE** : identifie une machine portant le marquage CE

(2) Classe d'isolation du matériel

## Vérification des récepteurs (y compris d'éclairage) et des prises de courant (page n°2)

Désignation - Emplacement	Nb	Protection (ou mode de raccordement)			Appareils d'éclairage		Prises élec.		Conti nuité ( )	Isol (M)	Obs. n°
		Type (1)	Calibre ou réglage (A)	Cl (2)	Exist ants	Vér ifiés	Exist ants	Vérif iées			
B.A.E.S	2			II							
<b>1ER ETAGE</b>					3	3	1	1			
B.A.E.S	1			II							
<b>2EME ETAGE</b>					3	3	1	1			
B.A.E.S	1			II							
<b>3EME ETAGE</b>					2	2	2	2			
B.A.E.S	1			II							
<b>ESCALIERS</b>					3	3					
B.A.E.S	3			II							
<b>BATIMENT B</b>											
<b>HALL D'ENTREE</b>					4	4	1	1			
B.A.E.S	2			II							
<b>1ER ETAGE</b>					3	3	1	1			
B.A.E.S	1			II							
<b>2EME ETAGE</b>					3	3	1	1			
B.A.E.S	1			II							
<b>3EME ETAGE</b>					2	2	2	2			
B.A.E.S	1			II							
<b>ESCALIERS</b>					3	3					
B.A.E.S	3			II							
<b>BATIMENT C</b>											
<b>HALL D'ENTREE</b>					4	4	1	1			
B.A.E.S	2			II							
<b>1ER ETAGE</b>					3	3	1	1			
B.A.E.S	1			II							
<b>2EME ETAGE</b>					3	3	1	1			
B.A.E.S	1			II							
<b>3EME ETAGE</b>					2	2	2	2			
B.A.E.S	1			II							
<b>ESCALIERS</b>					3	3					
B.A.E.S	3			II							
<b>BATIMENT D</b>											
<b>HALL D'ENTREE</b>					4	4	1	1			
B.A.E.S	2			II							

(1) **C** : Contacteur  
**DC** : Discontacteur  
**VAR** : Variateur

**D** : Disjoncteur  
**DD** : Disjoncteur Différentiel  
**PI** : Protection Interne

**I** : Interrupteur  
**ID** : Interrupteur différentiel  
**IF** : Interrupteur Fusible

**AD** : Fusible AD  
**aM** : Fusible aM  
**F** : Fusible gl, gF ou gG  
**RT** : Relais Thermique

**SF** : Sectionneur-Fusibles  
**PC** : Raccordement par prise de courant (16A si calibre non précisé)  
**BAES** : Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité  
**PLES** : Point Lumineux d'Eclairage de Sécurité

Le chiffre placé immédiatement à gauche de l'abréviation indique, selon le cas, le nombre total de pôles protégés de l'appareil ou le nombre de fusibles;

la lettre **N** indique l'absence de dispositif de protection sur le pôle neutre;

la lettre **NR** indique que la protection placée sur le pôle neutre est réduite par rapport à celle placée sur la phase correspondante.

**NVI** : Non vérifié pour cause d'inaccessibilité - **NVE** : Non vérifié pour cause d'exploitation

Dans le cas où les récepteurs possèdent un dispositif spécifique de protection contre les surintensités, la puissance ou l'intensité est indiquée dans la colonne "désignation".

**CE** : identifie une machine portant le marquage CE

(2) Classe d'isolation du matériel

## Vérification des récepteurs (y compris d'éclairage) et des prises de courant (page n°3)

Désignation - Emplacement	Nb	Protection (ou mode de raccordement)			Appareils d'éclairage		Prises élec.		Conti nuité ( )	Isol (M)	Obs. n°
		Type (1)	Calibre ou réglage (A)	Cl (2)	Exist ants	Vér ifiés	Exist ants	Vérif iées			
<b>1ER ETAGE</b>					3	3	1	1			
B.A.E.S	1			II							
<b>2EME ETAGE</b>					3	3	1	1			
1 B.A.E.S	1										26
<b>3EME ETAGE</b>					2	2	2	2			
B.A.E.S	1										
<b>ESCALIERS</b>					3	3					
B.A.E.S	3			II							
<b>BATIMENT E</b>											
<b>HALL D'ENTREE</b>					4	4	1	1			
B.A.E.S	2			II							
<b>1ER ETAGE</b>					3	3	1	1			
B.A.E.S	1			II							
<b>2EME ETAGE</b>					3	3	1	1			
1 B.A.E.S	1										27
<b>3EME ETAGE</b>					2	2	2	2			
B.A.E.S	1										
<b>ESCALIERS</b>					3	3					
B.A.E.S	3			II							
<b>BATIMENT F</b>											
<b>HALL D'ENTREE</b>					4	4	1	1			
B.A.E.S	2			II							
<b>1ER ETAGE</b>					3	3	1	1			
B.A.E.S	1			II							
<b>2EME ETAGE</b>					3	3	1	1			
1 B.A.E.S	1										28
<b>3EME ETAGE</b>							2	2			
B.A.E.S	1			II							
<b>ESCALIERS</b>					3	3					
B.A.E.S	3			II							
<b>EXTERIEUR</b>											
<b>BATIMENT C</b>											
<b>LOCAL ELECTRIQUE</b>					1		1				
B.A.E.S	1			II							29

(1) **C** : Contacteur  
**DC** : Discontacteur  
**VAR** : Variateur

**D** : Disjoncteur  
**DD** : Disjoncteur Différentiel  
**PI** : Protection Interne

**I** : Interrupteur  
**ID** : Interrupteur différentiel  
**IF** : Interrupteur Fusible

**AD** : Fusible AD  
**aM** : Fusible aM  
**F** : Fusible gl, gF ou gG  
**RT** : Relais Thermique

**SF** : Sectionneur-Fusibles  
**PC** : Raccordement par prise de courant (16A si calibre non précisé)  
**BAES** : Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité  
**PLES** : Point Lumineux d'Eclairage de Sécurité

Le chiffre placé immédiatement à gauche de l'abréviation indique, selon le cas, le nombre total de pôles protégés de l'appareil ou le nombre de fusibles;

la lettre **N** indique l'absence de dispositif de protection sur le pôle neutre;

la lettre **NR** indique que la protection placée sur le pôle neutre est réduite par rapport à celle placée sur la phase correspondante.

**NVI** : Non vérifié pour cause d'inaccessibilité - **NVE** : Non vérifié pour cause d'exploitation

Dans le cas où les récepteurs possèdent un dispositif spécifique de protection contre les surintensités, la puissance ou l'intensité est indiquée dans la colonne "désignation".

**CE** : identifie une machine portant le marquage CE

(2) Classe d'isolation du matériel

## Vérification des récepteurs (y compris d'éclairage) et des prises de courant (page n°4)

Désignation - Emplacement	Nb	Protection (ou mode de raccordement)			Appareils d'éclairage		Prises élec.		Conti nuité ( )	Isol (M)	Obs. n°
		Type (1)	Calibre ou réglage (A)	Cl (2)	Exist ants	Vér ifiés	Exist ants	Vérif iées			
<b>BATIMENT H</b>											
<b>RDC</b>					6	6	4	4			
B.A.E.S	6			II							
1 B.A.E.S (palier entresol coté gauche)	1										30
<b>LOCAL STOCKAGE</b>					5		3				NVI
<b>1ER ETAGE</b>					8	8	2	2			
B.A.E.S	4			II							
<b>2EME ETAGE</b>					8	8	2	2			
B.A.E.S	4			II							
<b>3EME ETAGE</b>					4	4	2	2			
B.A.E.S	4			II							
<b>BATIMENT G</b>											
<b>RDC</b>					6	6	4	4			
B.A.E.S	6			II							
<b>LOCAL STOCKAGE</b>					6		3				NVI
B.A.E.S	2			II							
Matériel(s) amovible(s) de classe I	2	PC									
<b>1ER ETAGE</b>					8	8	2	2			
B.A.E.S	4			II							
<b>2EME ETAGE</b>					8	8	2	2			
B.A.E.S	4			II							
<b>3EME ETAGE</b>					4	4	2	2			
B.A.E.S	4			II							

(1) C : Contacteur  
DC : Discontacteur  
VAR : Variateur

D : Disjoncteur  
DD : Disjoncteur Différentiel  
PI : Protection Interne

I : Interrupteur  
ID : Interrupteur différentiel  
IF : Interrupteur Fusible

AD : Fusible AD  
aM : Fusible aM  
F : Fusible gl, gF ou gG  
RT : Relais Thermique

SF : Sectionneur-Fusibles  
PC : Raccordement par prise de  
courant (16A si calibre non précisé)  
BAES : Bloc Autonome d'Eclairage  
de Sécurité  
PLES : Point Lumineux d'Eclairage  
de Sécurité

Le chiffre placé immédiatement à gauche de l'abréviation indique, selon le cas, le nombre total de pôles protégés de l'appareil ou le nombre de fusibles;

la lettre **N** indique l'absence de dispositif de protection sur le pôle neutre;

la lettre **NR** indique que la protection placée sur le pôle neutre est réduite par rapport à celle placée sur la phase correspondante.

**NVI** : Non vérifié pour cause d'inaccessibilité - **NVE** : Non vérifié pour cause d'exploitation

Dans le cas où les récepteurs possèdent un dispositif spécifique de protection contre les surintensités, la puissance ou l'intensité est indiquée dans la colonne "désignation".

**CE** : identifie une machine portant le marquage CE

**(2)** Classe d'isolation du matériel

A

ARMOIRE

B

COFFRET  
ADMINISTRATION

TABLEAU 2

TABLEAU 5

TABLEAU 8

TABLEAU 11

TABLEAU 14

Vers folio 2/2

C



Synoptique de distribution

Affaire : 220392970000022/7000

Référence du rapport : 9297A/24/2428

RESIDENCE DE L'ITON

Date

10/06/2024

Auteur

POTTIER Laurent

1/2

A

Folio 1/2

B



C



Synoptique de distribution

RESIDENCE DE L'ITON

Affaire : 220392970000022/7000

Date

10/06/2024

Référence du rapport : 9297A/24/2428

Auteur

POTTIER Laurent

2/2