


Toiture

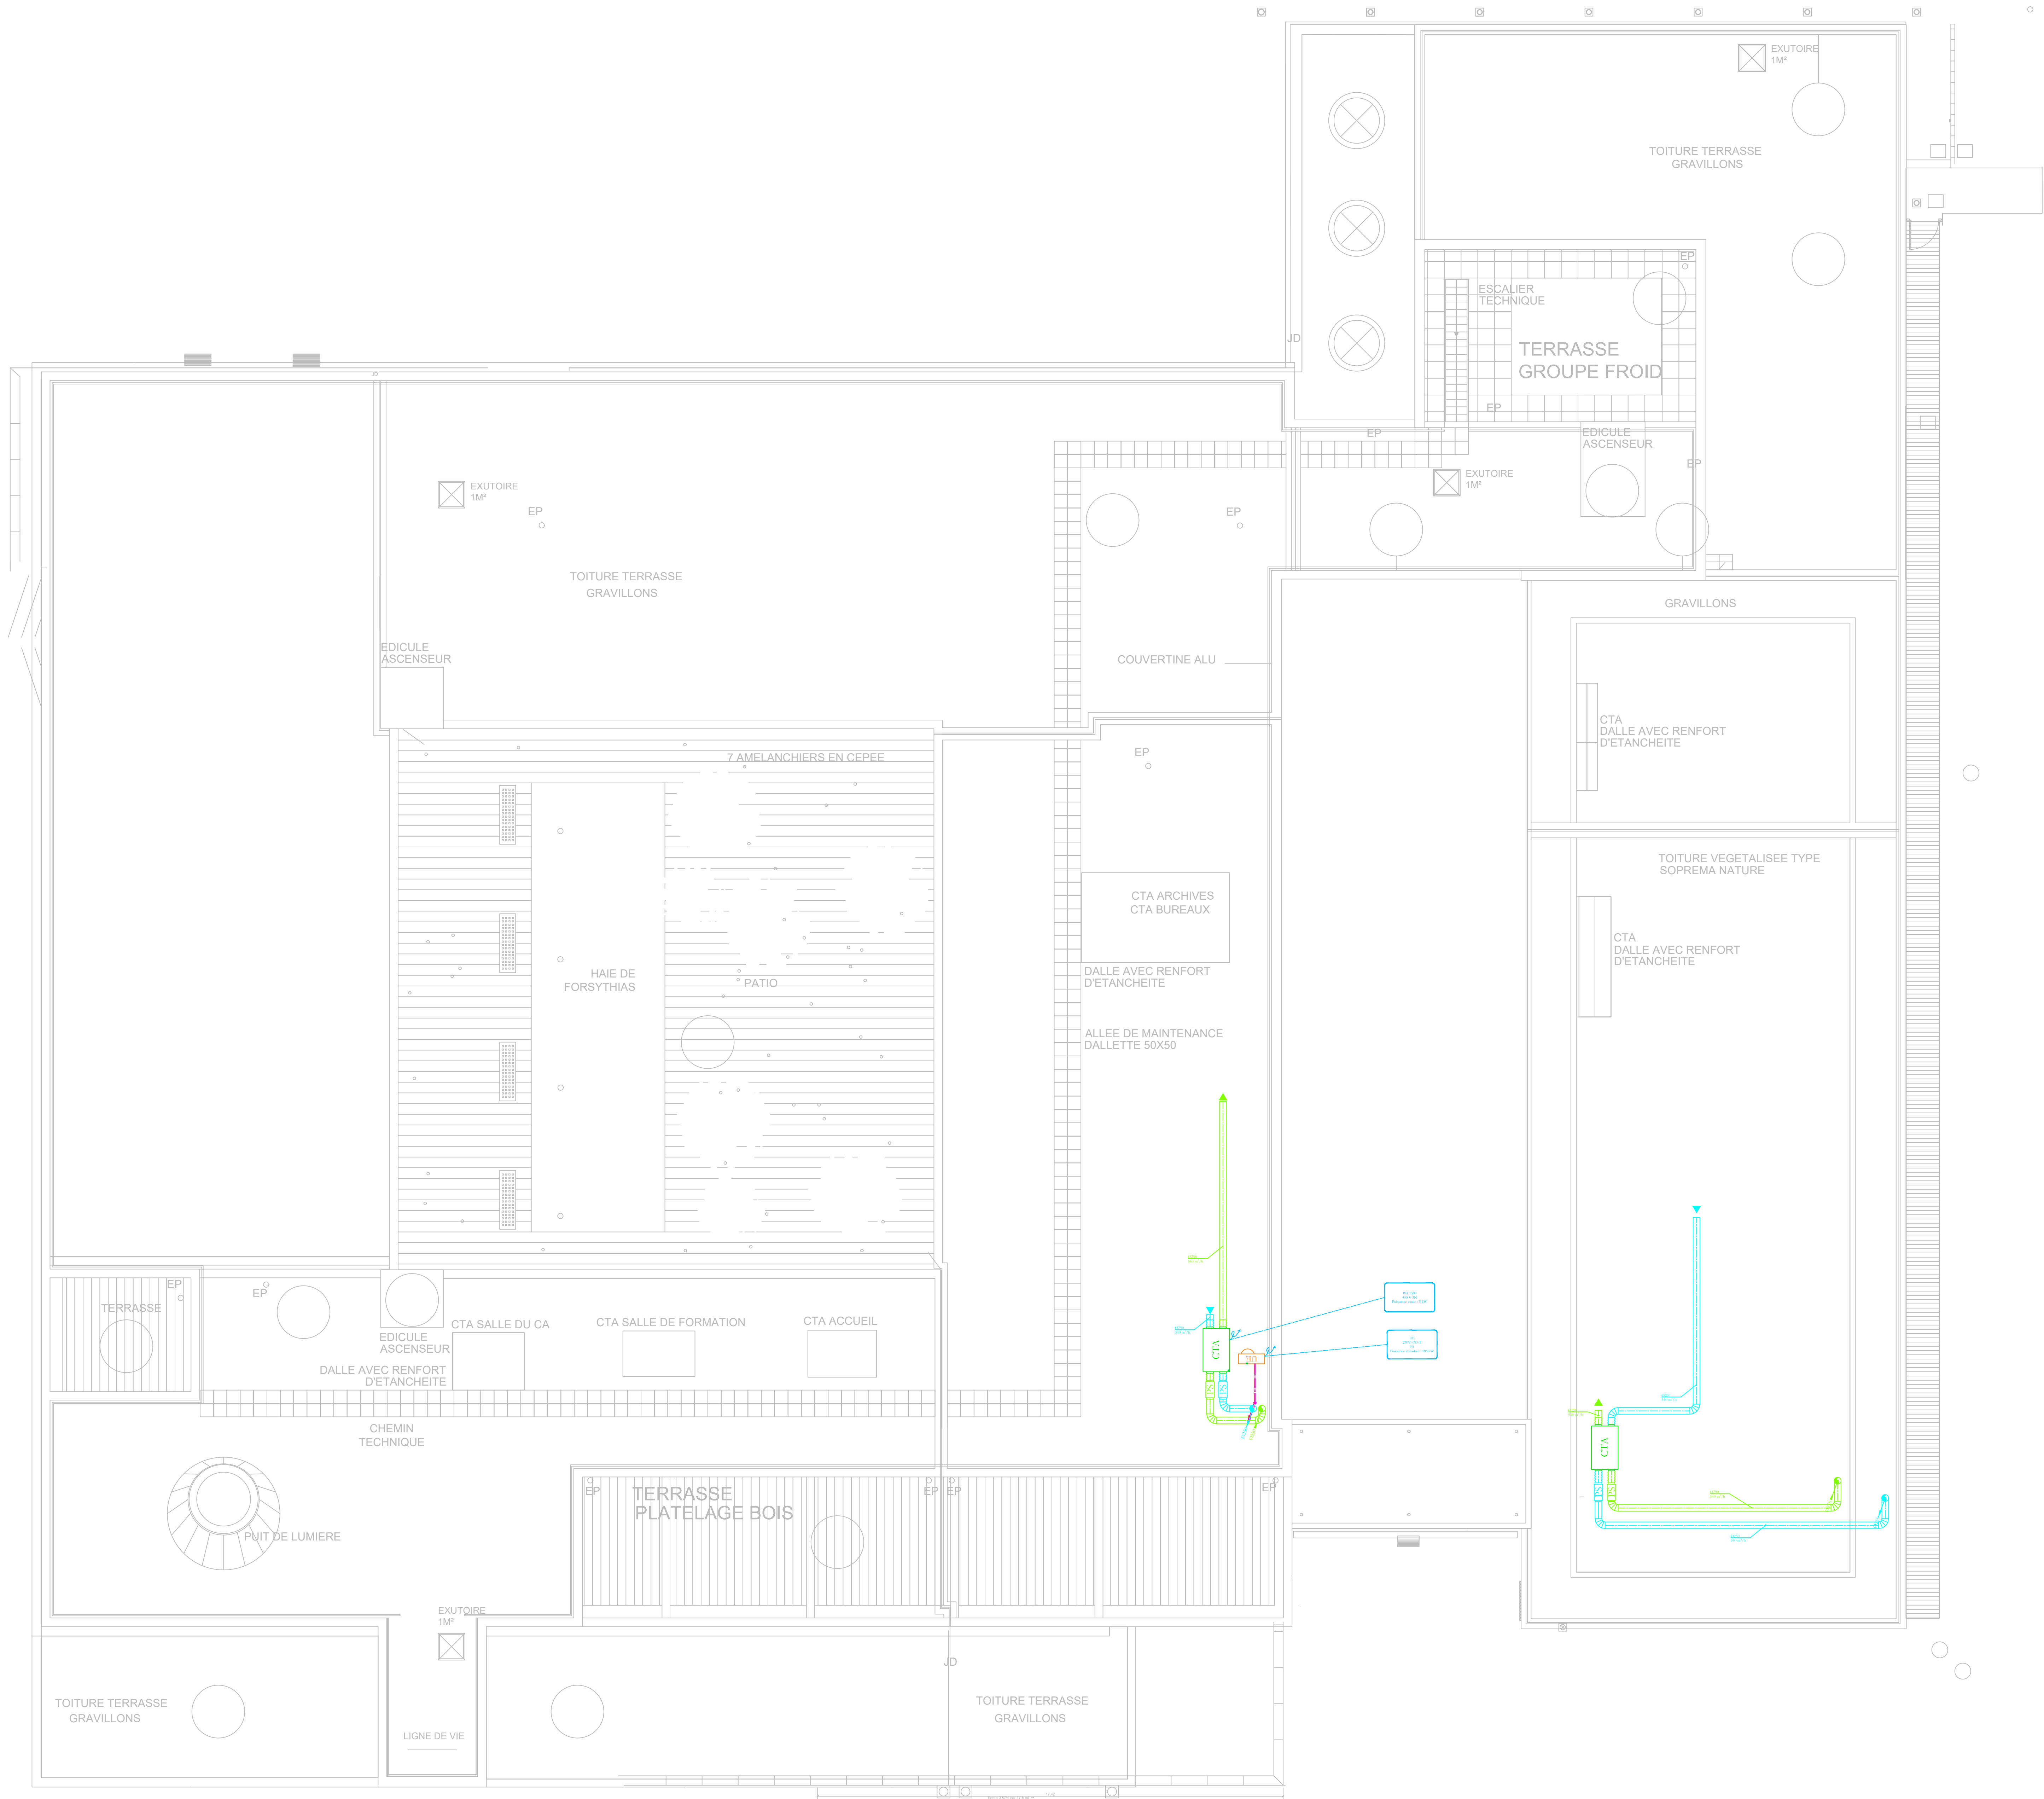

Légende

Ventilo-convecteur déplacé

Réseau d'eau chaude aller-retour

Radiateur déplacé

Unité extérieure pompe à chaleur

Liasons frigorifiques

Cassette plafonnrière déplacé

Cassette plafonnrière 600 x 600 mm

Rideau d'air chaud électrique

Réseau de condensats

Liaison électrique

Thermostat d'ambiance

Bouche de soufflage plafonnrière existante

Bouche d'extraction plafonnrière existante

Bouche d'extraction plafonnrière neuve

Bouche de soufflage plafonnrière neuve

Grille d'extraction plafonnrière

Diffuseur d'air neuf plafonnrier

Gaine d'extraction

Gaine de soufflage

Gaine flexible

Piège à son

Centrale de traitement d'air

Clapet coupe-feu

Réseau au sol

Réseau en plinthe

Réseau en plafond

Réseau eau froide

Réseau eaux-usées

Point de puisage eau froide

Point de puisage eau chaude

Point d'évacuation

l'Assurance Maladie
Agir ensemble, protéger chacun

Maître d'ouvrage :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE
14 Rue Claude Nicolas Ledoux
36000 Châteauneuf
Tél : 02 54 29 48 95
Tél : 06 42 35 65 59

IMPLANTATION DE L'ANTENNE DE L'UC-IRSA DANS LES LOCAUX DU SIEGE DE LA CPAM DE L'INDRE

BET Fluides :
FLAM Ingénierie
Les Bureaux du Lac
Téléport 2 - Avenue René Cassin
BP 40136
86961 FUTUROSCOPE CEDEX
Tél : 05 49 49 64 12 - Fax : 09 72 22 05 29

Bureau de contrôle:
QUALICONSULT
BP 91 019
16 Rue Frédéric Buisson
47 300 ENNALES
Tél : 05 55 53 12 54
mail : devante@groupequaliconsult.fr

Lot Chauffage Ventilation Plomberie :
Plan global de travaux
Vue en plan de la toiture

24-034-561		Avril 2025		Phase : DCE		Echelle : 1/100		Plan n°	
Index		Date		Modifications					

CVP04

FLAM Ingénierie
Thermique • Electrique • VSB

Les Bureaux du Lac
Téléport 2 - Avenue René Cassin
BP 40136
86961 FUTUROSCOPE CEDEX
Tél : 05.49.49.64.12 Fax : 09.72.22.05.29