


NIV2

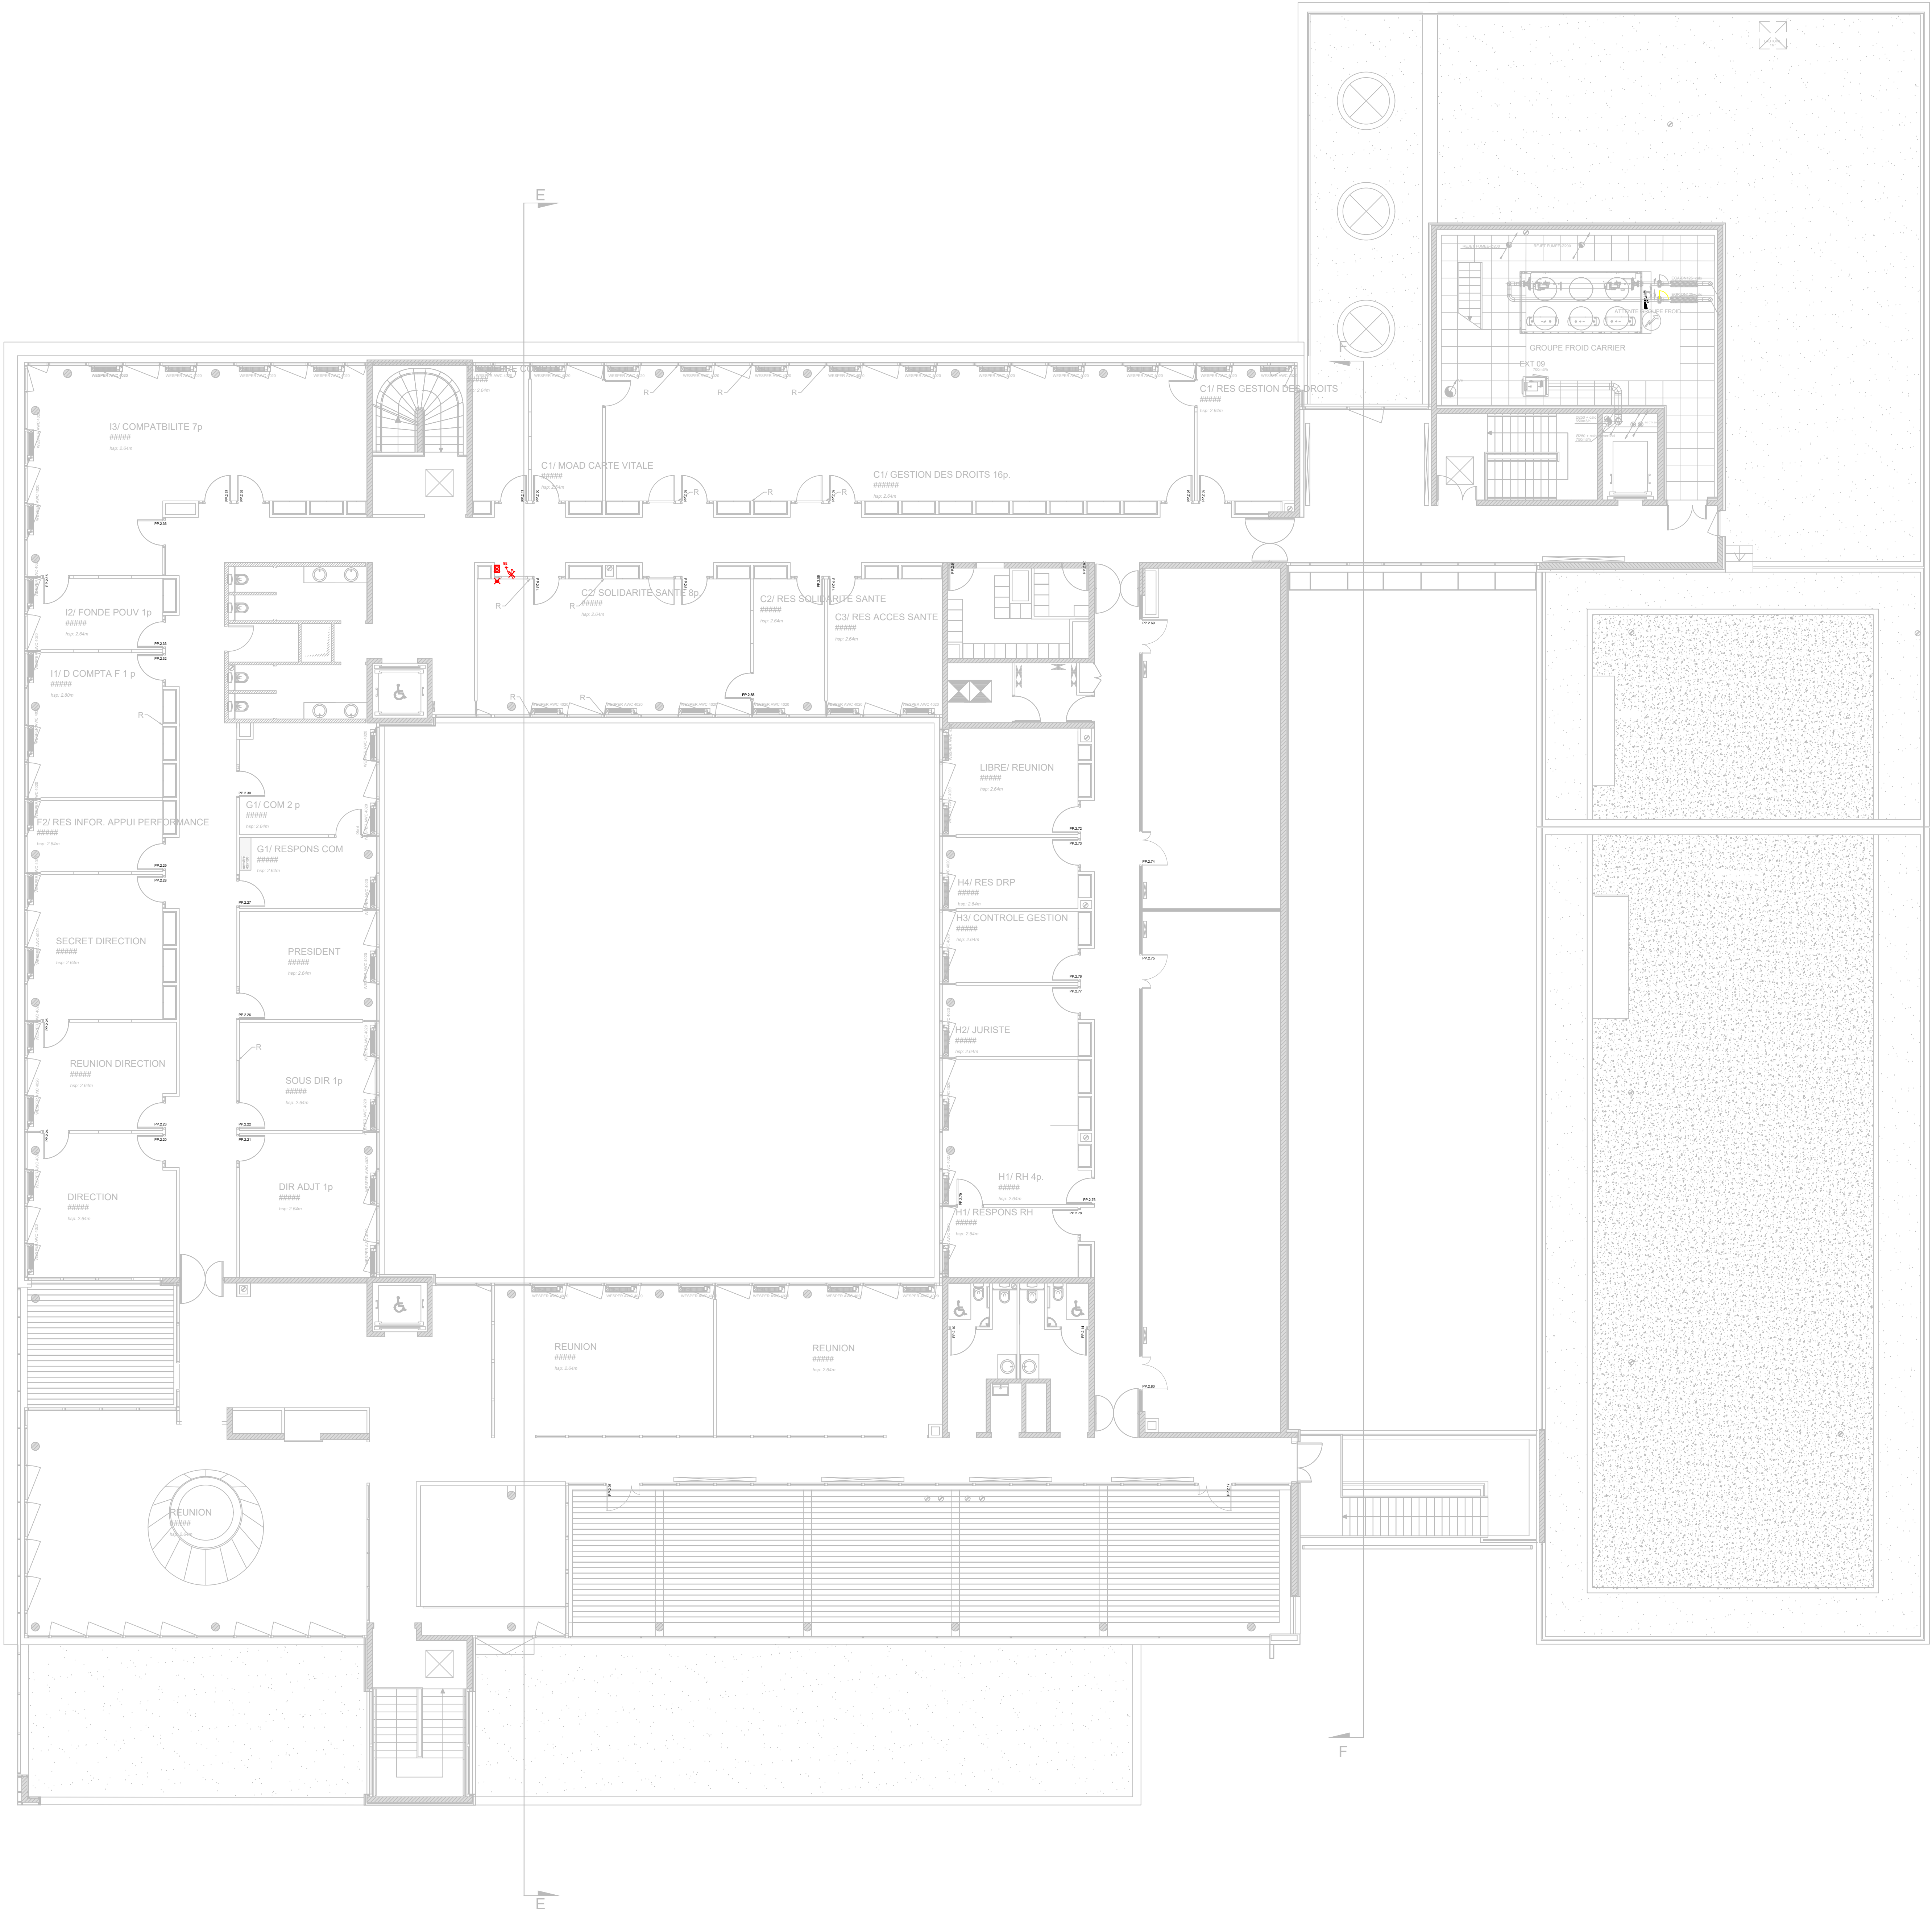

LEGENDE

LUMINAIRE
Repère A : Plafonnier encastré
Repère A : Plafonnier encastré existant
Repère B : Spot rond encastré existant
Repère C : Borne extérieur

ANTI-AGRESSION
Centrale anti-agression
Bouton poussoir anti-panique
Bouton poussoir anti-panique existant
Indicateur anti-agression existant

ECLAIRAGE DE SECURITE
BAES d'évacuation
BAES d'évacuation éteinte
BAES d'évacuation existant


Anti-intrusion
Détecteur de mouvement existant

INCENDIE
Diffuseur lumineux

APPAREILLAGE
Alimentation en attente
Alimentation existante
Tableau électrique existant
PC 2 P+T 16A
PC 2 P+T 16A courant info
PC 2 P+T 16A à hauteur (1m20)
Commande sans fils
PC 2 P+T 16A existante
Bouton poussoir existant
Détecteur de présence existant
Perche (fourni par MOE)
Perche existante
Équipement à déposer

COURANTS FAIBLES
Répartiteur informatique existant
Prise RJ45

Télésurveillance
Caméra

**l'Assurance Maladie**
Agr. ensemble, protéger chacun

Maître d'ouvrage :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE
14 Rue Claude-Nicolas Ledoux
36000 Châteauneuf
Tél : 02 54 29 48 95
Tél : 06 42 35 65 59


IMPLANTATION DE L'ANTENNE DE L'UC-IRSA DANS LES LOCAUX DU SIEGE DE LA CPAM DE L'INDRE

BET Fluides :
FLAM Ingénierie
Les Bureaux du Lac
Téléport 2 - Avenue René Cassin
BP 40136
86961 FUTUROSCOPE CEDEX
Tél : 05 49 49 64 12 Fax : 09 72 22 05 29

Bureau de contrôle:
QUALICONSULT
BP 91 409
10 Rue Frédéric Mistral
87 280 LIMOGES
Tél : 05 55 33 12 94
mail : decentral@qualiconsult.fr

LOT ELECTRICITE
CFO / CFA - EXISTANT
VUE EN PLAN - R+2

24-034-561	DEC 2024	Phase : DCE	Echelle : 1/100	Plan n°
Index	Date	Modifications		EL03
A	DEC 2024	MAJ suivant retour MAA		

**FLAM Ingenierie**
Thermique • Electricité • PSI

Les Bureaux du Lac
Téléport 2 - Avenue René Cassin
BP 40136
86961 FUTUROSCOPE CEDEX
Tél : 05 49 49 64 12 Fax : 09 72 22 05 29