


NIV1

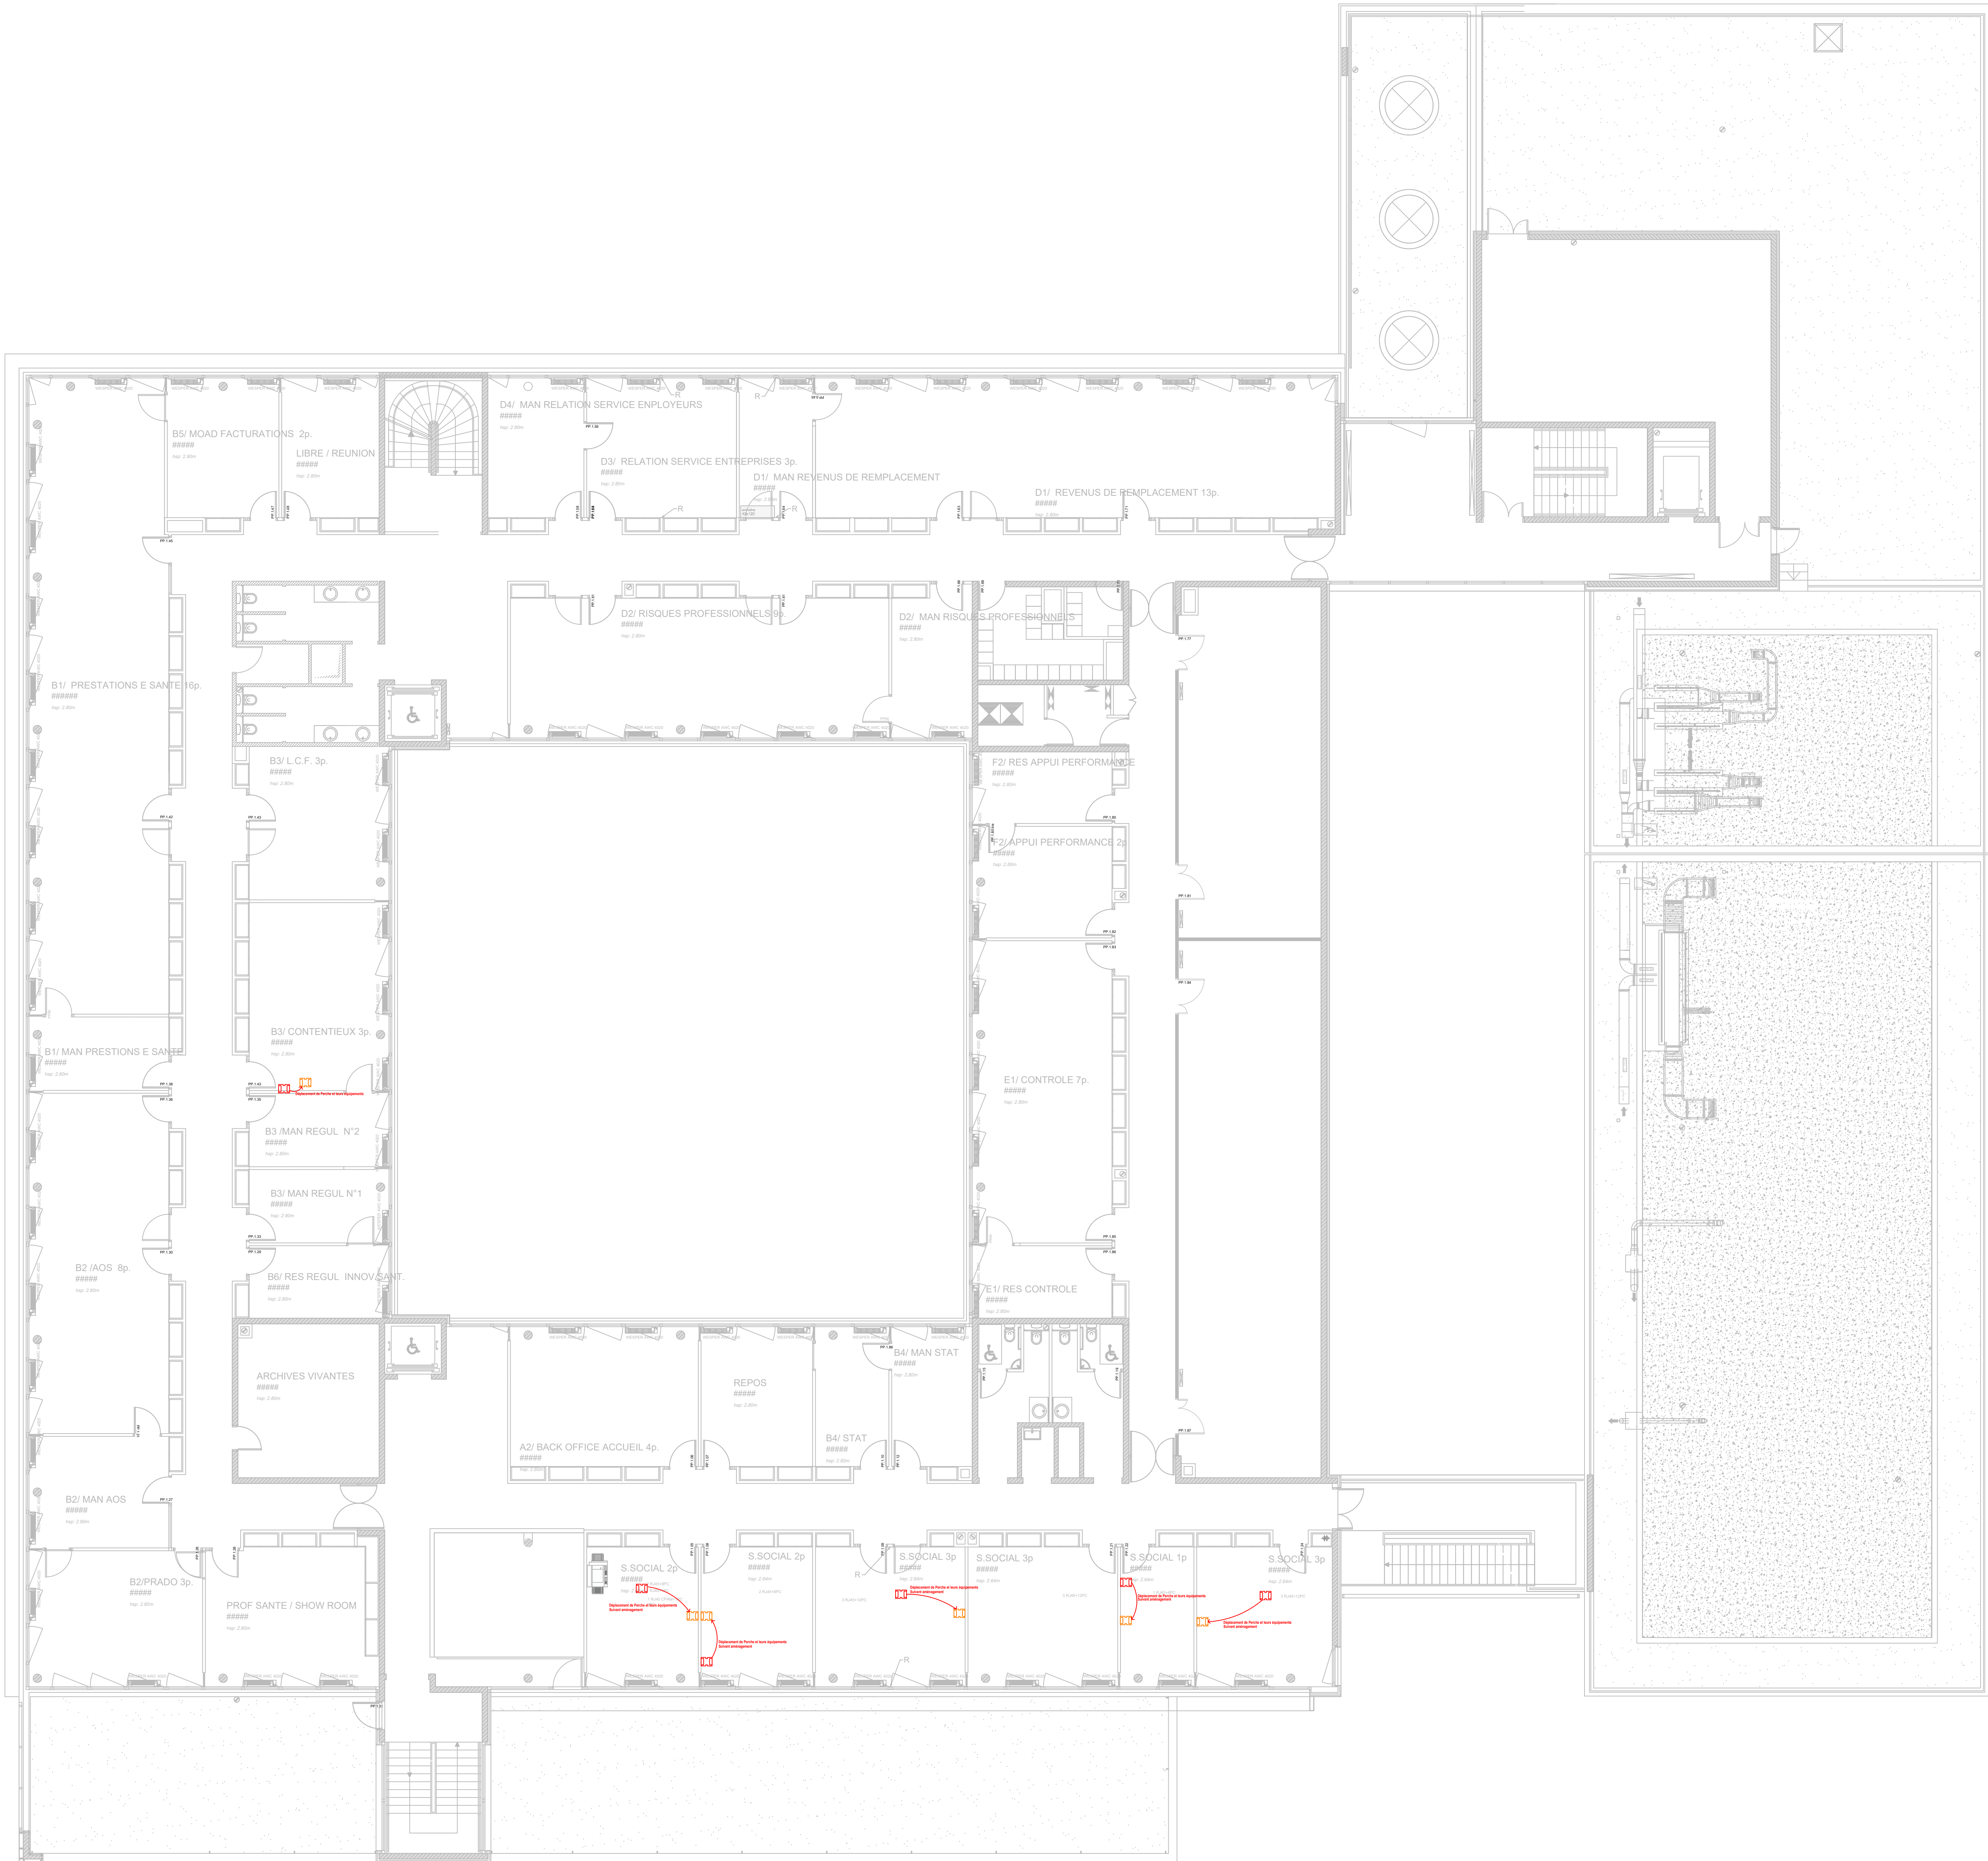

LUMINAIRE

- Repère A : Plafonnier encastré
- Repère A : Plafonnier encastré existant
- Repère B : Spot rond encastré existant
- Repère C : Borne extérieur

ANTI-AGRESSION

- Centrale anti-agression
- Bouton poussoir anti-panique
- Bouton poussoir anti-panique existant
- Indicateur anti-agression existant

ECLAIRAGE DE SECURITE

- BAES d'évacuation
- BAES d'évacuation éteinte
- BAES d'évacuation existant

Anti-intrusion

- Détecteur de mouvement existant

INCENDIE

- Diffuseur lumineux

APPAREILLAGE


- Alimentation en attente
- Alimentation existante
- Tableau électrique existant
- PC 2 P+T 16A
- PC 2 P+T 16A courant info
- PC 2 P+T 16A à hauteur (1m20)
- Commande sans fils
- PC 2 P+T 16A existante
- Bouton poussoir existant
- Détecteur de présence existant
- Perche (fourni par MOE)
- Perche existante
- Équipement à déposer

COURANTS FAIBLES

- Répartiteur informatique existant
- Prise RJ45

Télésurveillance

- Caméra



l'Assurance Maladie
Agréé ensemble, protéger chacun

Maître d'ouvrage :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE
14 Rue Claude Nicolas Ledoux
36000 Châteauneuf
Tél : 02 54 29 48 95
Tél : 06 42 35 65 59

IMPLANTATION DE L'ANTENNE DE L'UC-IRSA DANS LES LOCAUX DU SIEGE DE LA CPAM DE L'INDRE

BET Fluides : FLAM Ingénierie Les Bureaux du Lac Téléport 2 - Avenue René Cassin BP 40136 86961 FUTUROSCOPE CEDEX Tél : 05 49 64 12 - Fax : 09 72 22 05 29	
Bureau de contrôle: QUALICONSULT BP 91 409 10 Rue Frédéric Buisson 87 281 LIMOGES Tél : 05 55 33 12 94 mail : decentral@qualiconsult.fr	

LOT ELECTRICITE
CFO / CFA - EXISTANT
VUE EN PLAN - R+1

24-034-561		Avril 2025		Phase : DCE		Echelle : 1/100		Plan n°	
Index		Date		Modifications					

EL02



FLAM Ingenierie
Thermique • Electricité • PSI

Les Bureaux du Lac
Téléport 2 - Avenue René Cassin
BP 40136
86961 FUTUROSCOPE CEDEX
Tél : 05.49.64.12 Fax : 09.72.22.05.29