


NIV2

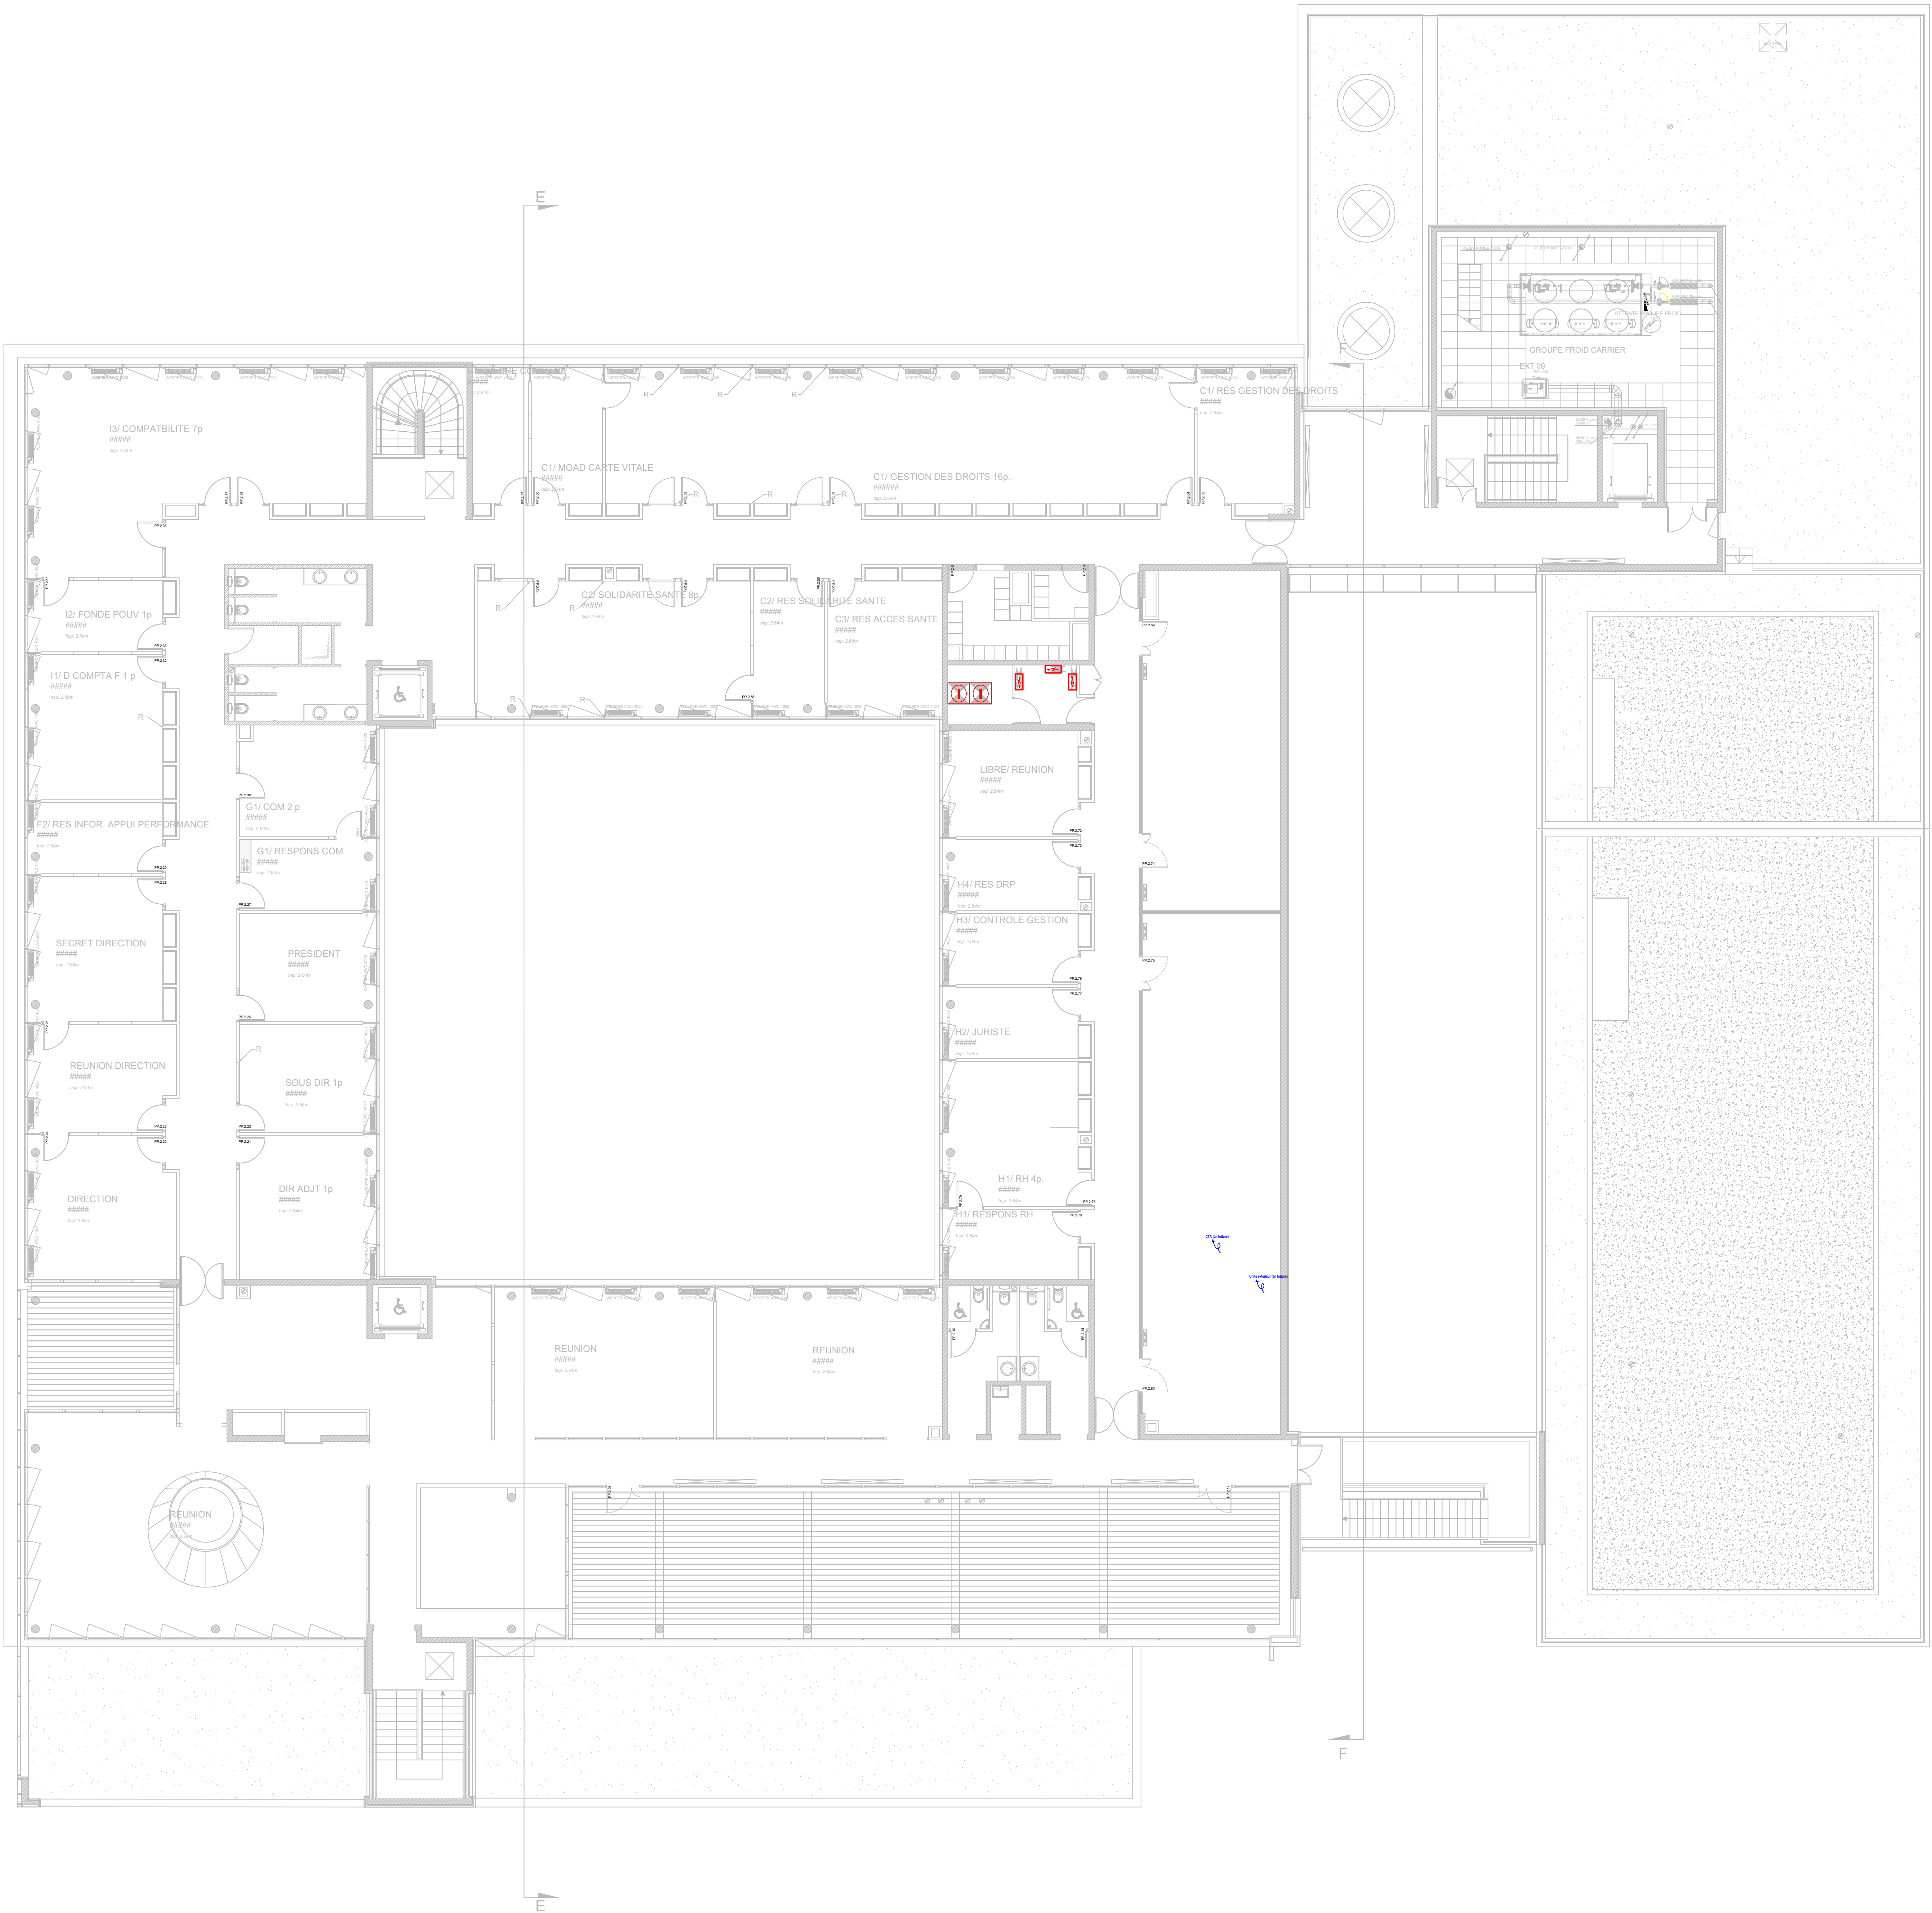

**LEGENDE**

**LUMINAIRE**  
Repère A : Plafonnier encastré  
Repère A : Plafonnier encastré existant  
Repère B : Spot rond encastré existant  
Repère C : Borne extérieur

**ANTI-AGRESSION**  
Centrale anti-agression  
Bouton poussoir anti-panique  
Bouton poussoir anti-panique existant  
Indicateur anti-agression existant

**ECLAIRAGE DE SECURITE**  
BAES d'évacuation  
BAES d'évacuation éteinte  
BAES d'évacuation existant


**Anti-intrusion**  
Détecteur de mouvement existant

**INCENDIE**  
Diffuseur lumineux

**APPAREILLAGE**  
Alimentation en attente  
Alimentation existante  
Tableau électrique existant  
PC 2 P+T 16A  
PC 2 P+T 16A courant info  
PC 2 P+T 16A à hauteur (1m20)  
Commande sans fils  
PC 2 P+T 16A existante  
Bouton poussoir existant  
Détecteur de présence existant  
Perche (fourni par MOE)  
Perche existante  
Équipement à déposer

**COURANTS FAIBLES**  
Répartiteur informatique existant  
Prise RJ45

**Télésurveillance**  
Caméra

**l'Assurance  
Maladie**  
Agr. ensemble, protéger chacun

**Maître d'ouvrage :**  
**CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE  
MALADIE DE L'INDRE**  
14 Rue Claude-Nicolas Ledoux  
36000 Châteauneuf  
Tél : 02 54 29 48 95  
Tél : 06 42 35 65 59

IMPLANTATION DE L'ANTENNE DE  
L'UC-IRSA DANS LES LOCAUX DU SIEGE  
DE LA CPAM DE L'INDRE

**BET Fluides :**  
**FLAM Ingénierie**  
Les Bureaux du Lac  
Téléport 2 - Avenue René Cassin  
BP 40136  
86961 FUTUROSCOPE CEDEX  
Tél : 05.49.49.64.12 Fax : 09.72.22.05.29

**Bureau de contrôle:**  
**QUALICONSULT**  
BP 91 409  
10 Rue Frédéric Mistral  
87 280 LIMOGES  
Tél : 05 55 33 12 94  
mail : [decontrol@qualiconsult.fr](mailto:decontrol@qualiconsult.fr)

LOT ELECTRICITE  
CFO / CFA - PROJET  
VUE EN PLAN - R+2

24-034-561		Avril 2025		Phase : DCE		Echelle : 1/100		Plan n°	
Index		Date		Modifications					

EL06

**FLAM  
Ingenierie**  
Thermique • Electricité • PSI

**Les Bureaux du Lac**  
Téléport 2 - Avenue René Cassin  
BP 40136  
86961 FUTUROSCOPE CEDEX  
Tél : 05.49.49.64.12 Fax : 09.72.22.05.29