NIV0

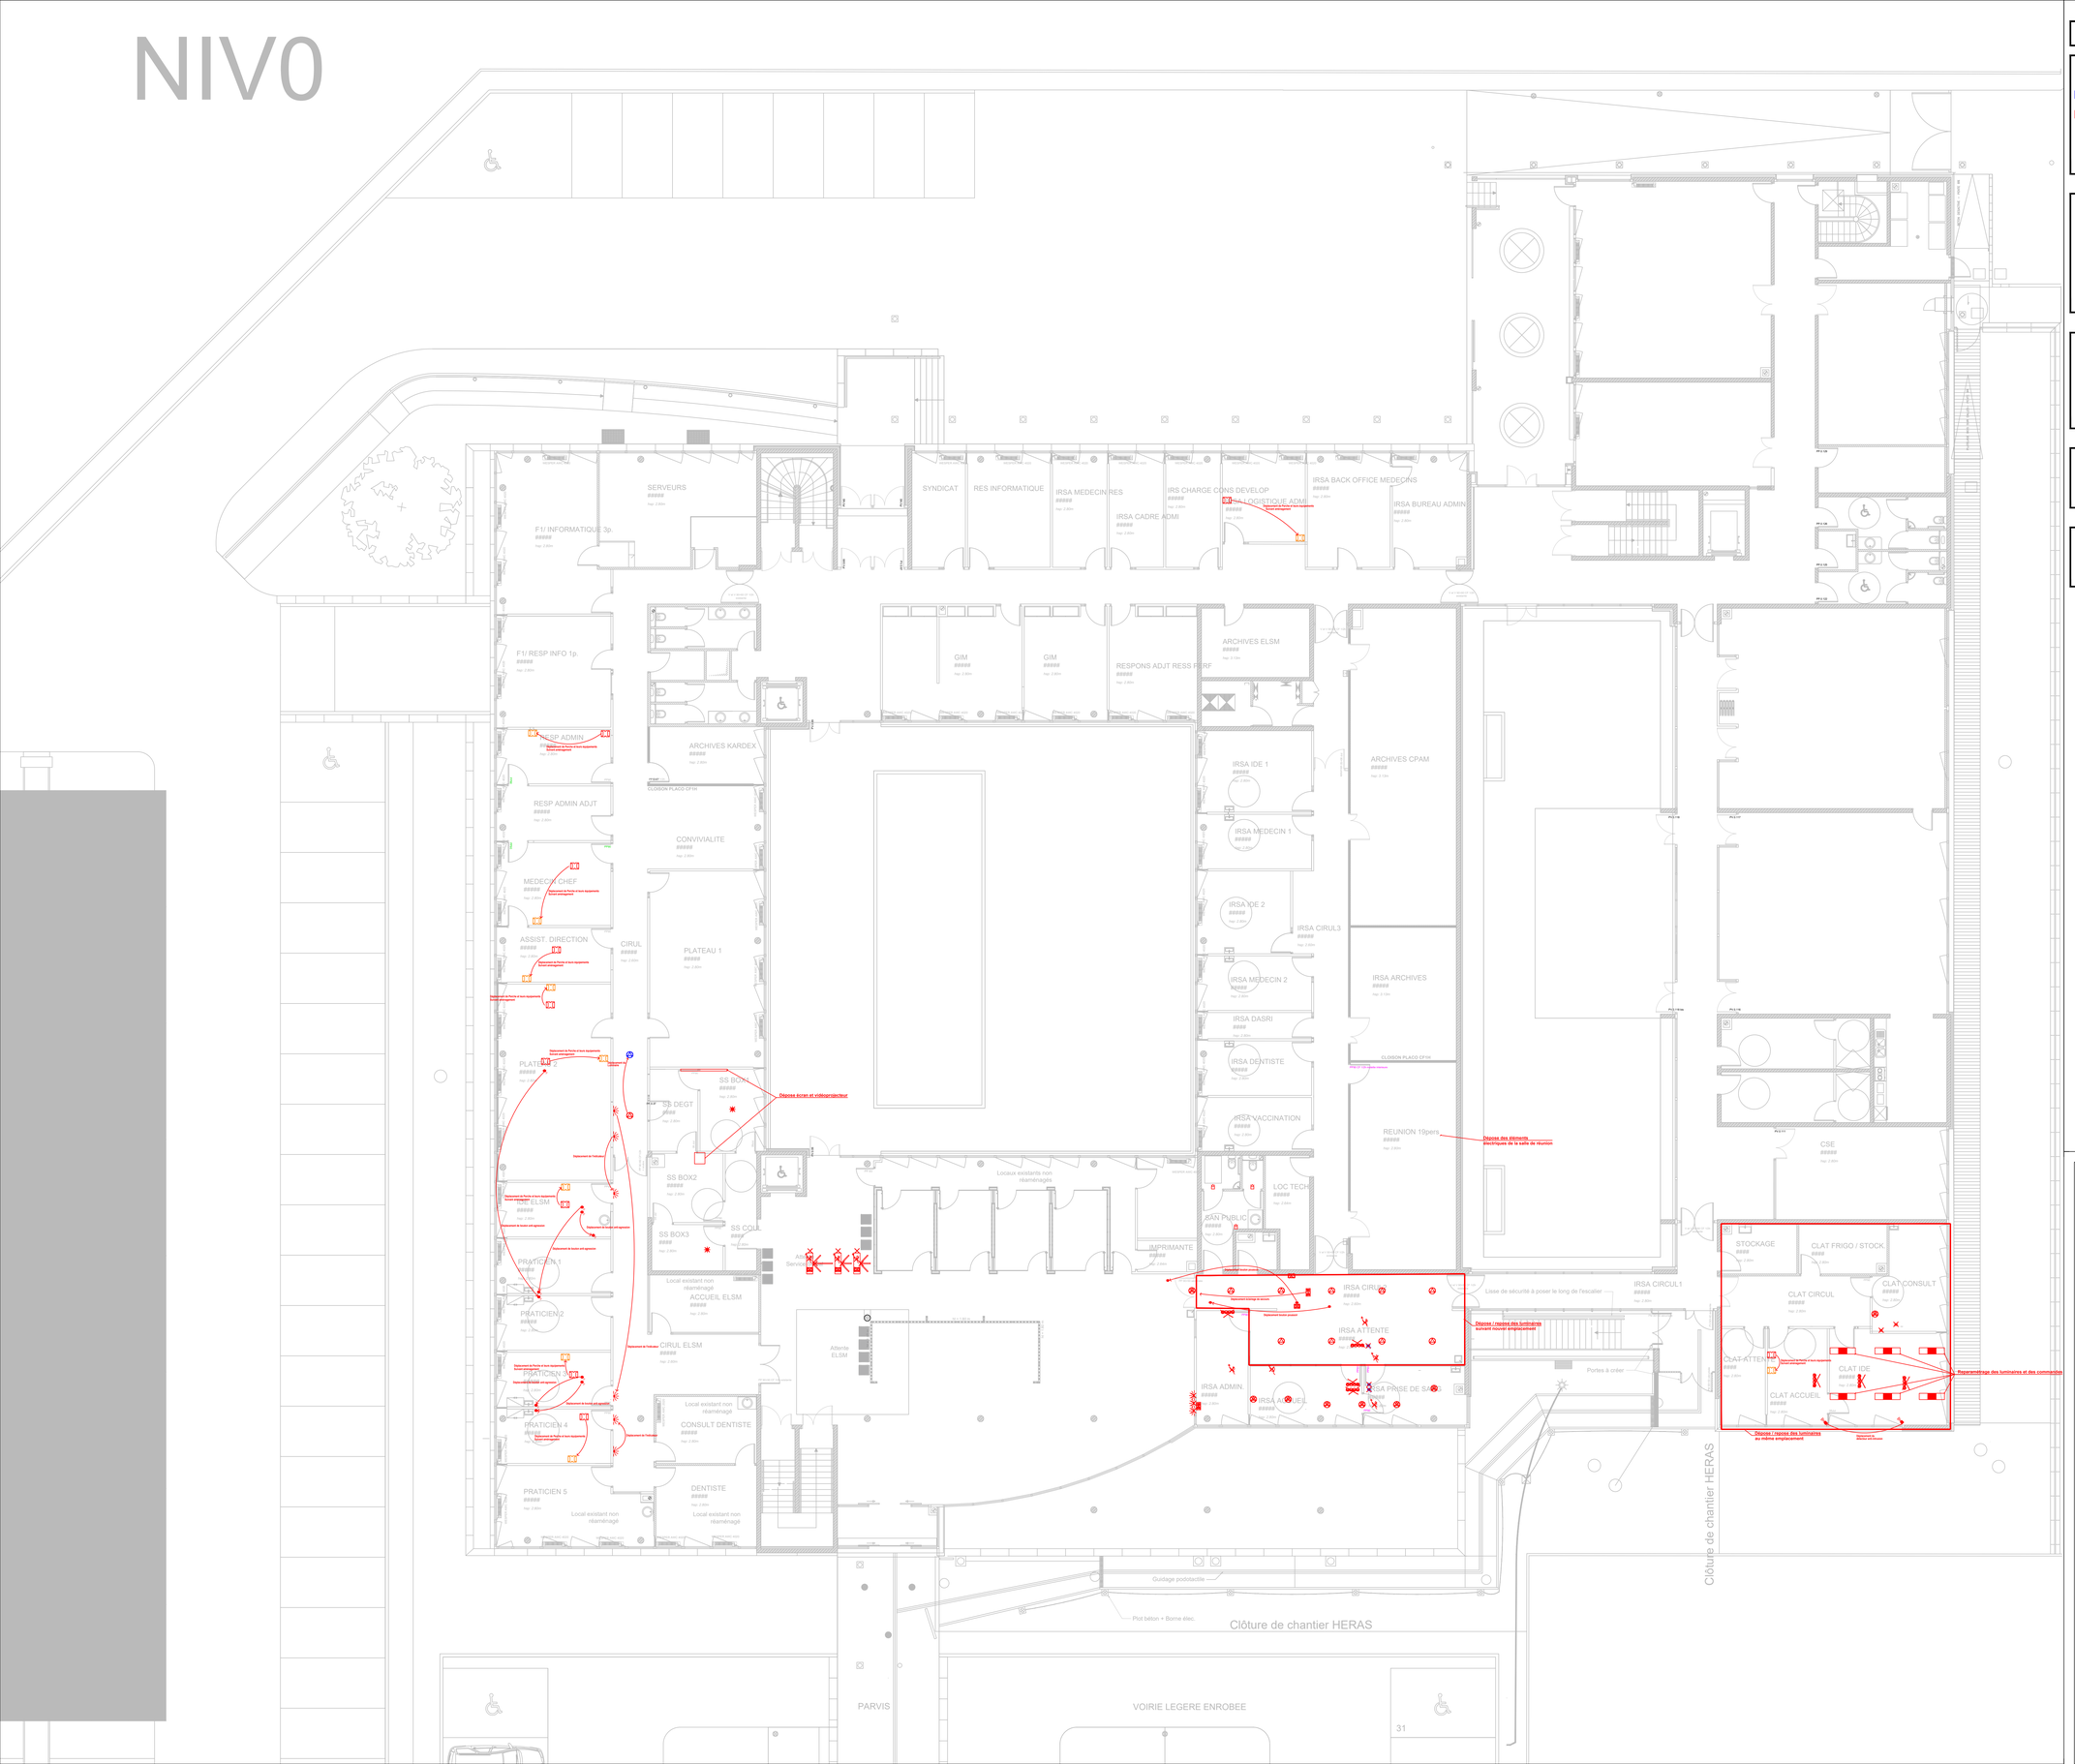

LEGENDE

LUMINAIRE

- Repère A : Plafonnier encastré
- Repère A : Plafonnier encastré existant
- Repère B : Spot rond encastré existant
- Repère C : Borne extérieur

ANTI-AGRESSION

- Centrale anti-agression
- Bouton poussoir anti-panique
- Bouton poussoir anti-panique existant
- Indicateur anti-agression existant

ECLAIRAGE DE SECURITE

- BAES d'évacuation
- BAES d'évacuation étanche
- BAES d'évacuation existant

Anti-intrusion

- Détecteur de mouvement existant

INCENDIE

- Diffuseur lumineux

APPAREILLAGE

- Alimentation en attente
- Alimentation existante
- Tableau électrique existant
- PC 2 P+T 16A
- PC 2 P+T 16A courant info
- PC 2 P+T 16A à hauteur (1m20)
- Commande sans fils
- PC 2 P+T 16A existante
- Bouton poussoir existant
- Détecteur de présence existant
- Perche (fourni par MOE)
- Perche existante
- Equipement à déposé

COURANTS FAIBLES

- Répartiteur informatique existant
- Prise RJ45

Télésurveillance

- Caméra

Maître d'ouvrage :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE
14 Rue Claude Nicolas Ledoux
36000 Châteauroux
Tél : 02 54 29 48 95
Tél : 06 42 35 65 59

IMPLANTATION DE L'ANTENNE DE L'UC-IRSA DANS LES LOCAUX DU SIEGE DE LA CPAM DE L'INDRE

BET Fluides :
FLAM Ingénierie
Les Bureaux du Lac
Téléport 2 - Avenue René Cassin
BP 40136
86961 FUTUROSCOPE CEDEX
Tél: 05 49 49 64 12 - Fax : 09 72 22 05 29

Bureau de contrôle: QUALICONSULT
BP 91 609
16 Rue Frédéric Bastiat
87 280 LIMOGES
Tél : 05 55 33 12 94
mail : alexandre.georges@qualiconsult.fr

LOT ELECTRICITE

CFO / CFA - EXISTANT

VUE EN PLAN - RDC

24-034-561	Avril 2025	Phase : **DCE**	Echelle : 1/100		Plan n° EL01

Indice	Date	Modifications
A	05/2025	MAJ suivant remarques

FLAM Ingenierie
Thermique • Electricité • SSI
Les Bureaux du Lac
Téléport 2 - Avenue René Cassin
BP 40136
86961 FUTUROSCOPE CEDEX
Tél : 05.49.49.64.12 Fax : 09.72.22.05.29