

NOTE IMPORTANTE :  
RESSERAGE PERIODIQUE DES BORNES IMPERATIFS



| PROTECTION            | SECTION              |
|-----------------------|----------------------|
| $I \leq 4A$           | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| $4A \leq I \leq 6A$   | 1 mm <sup>2</sup>    |
| $6A \leq I \leq 10A$  | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| $10A \leq I \leq 16A$ | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| $16A \leq I \leq 20A$ | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| $20A \leq I \leq 25A$ | 4 mm <sup>2</sup>    |
| $25A \leq I \leq 32A$ | 6 mm <sup>2</sup>    |
| $32A \leq I \leq 45A$ | 10 mm <sup>2</sup>   |
| $45A \leq I \leq 63A$ | 16 mm <sup>2</sup>   |
| $63A \leq I \leq 80A$ | 25 mm <sup>2</sup>   |

| COULEUR DES CONDUCTEURS   |                                       |   |
|---|---------------------------------------|---|
| PUISSANCE   | CABLES                                | COMMANDE  |
| PHASES 1 : NOIR<br>PHASES 2 : NOIR, BAGUE MARRON<br>PHASES 3 : NOIR, BAGUE ROUGE<br>NEUTRE : Bleu clair                                 | U1 : NOIR<br>V1 : MARRON<br>W1 : GRIS | PHASES ET CONTACT SEC BT : ROUGE<br>NEUTRE : BLEU CLAIR<br>COMMUN 24V ~ : BLEU FONCE<br>COMMUN 024V ~ : BLANC<br>DC + : MARRON<br>DC - : GRIS<br>SIGNAL AUTOMATE : VIOLET<br>CONTACT SEC TBT SUR BORNE : NOIR |
| TERRE / PROTECTION EQUIPOTENTIELLE : VERT - JAUNE<br>(SECTION TERRE EGALE A LA SECTION DU DEPART ; LIAISON ARMOIRE 2,5mm <sup>2</sup> ) |                                       |   |
| POTENTIEL NON COUPE PAR LE SECTIONNEUR DE TETE : ORANGE<br>(CONTACTS LIBRE DE POTENTIELS, ALIMENTATION AVANT SECTIONNEUR,...)           |                                       |   |


|        |   |            |         |         |          |
|--------|---|------------|---------|---------|----------|
|        |   |            |         |         |          |
|        |   |            |         |         |          |
|        |   |            |         |         |          |
|        |   |            |         |         |          |
|        |   |            |         |         |          |
|        |   |            |         |         |          |
|        |   |            |         |         |          |
|        |   |            |         |         |          |
|        |   |            |         |         |          |
|        |   |            |         |         |          |
|        |   |            |         |         |          |
| A      | MAJ SUITE A LA MISE EN SERVICE SAITEC42 | 12/09/2022 | RR      |         |          |
| INDICE | MODIFICATION                            | DATE       | DESSINE | VERIFIE | APPROUVE |


|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>SAITEC 42</b><br>9 RUE DU Puits ROCHEFORT<br>42100 SAINT-ETIENNE<br><br>contact@saitec42.fr | DESSINE: RR                  |
|  | VERIFIE: JP                  |
|  | DATE DE CREATION: 07/06/2022 |
|  | AFFAIRE N°: AFF210040        |
| www.saitec42.fr  |                              |


|  |   |
|--|---|
|  | <b>CLEVIA</b><br>13 Boulevard Gruner<br>42230 Roche-La-Molière<br><br>04 77 37 1150 |
|--|---|


|  |
|--|
| <p>PALAIS DE JUSTICE</p> <p>Armoire Chaufferie</p> <p>SANT-ETIENNE</p> |
|--|


|             |     |
|-------------|-----|
| DOSSIER N°: | 1/1 |
|-------------|-----|

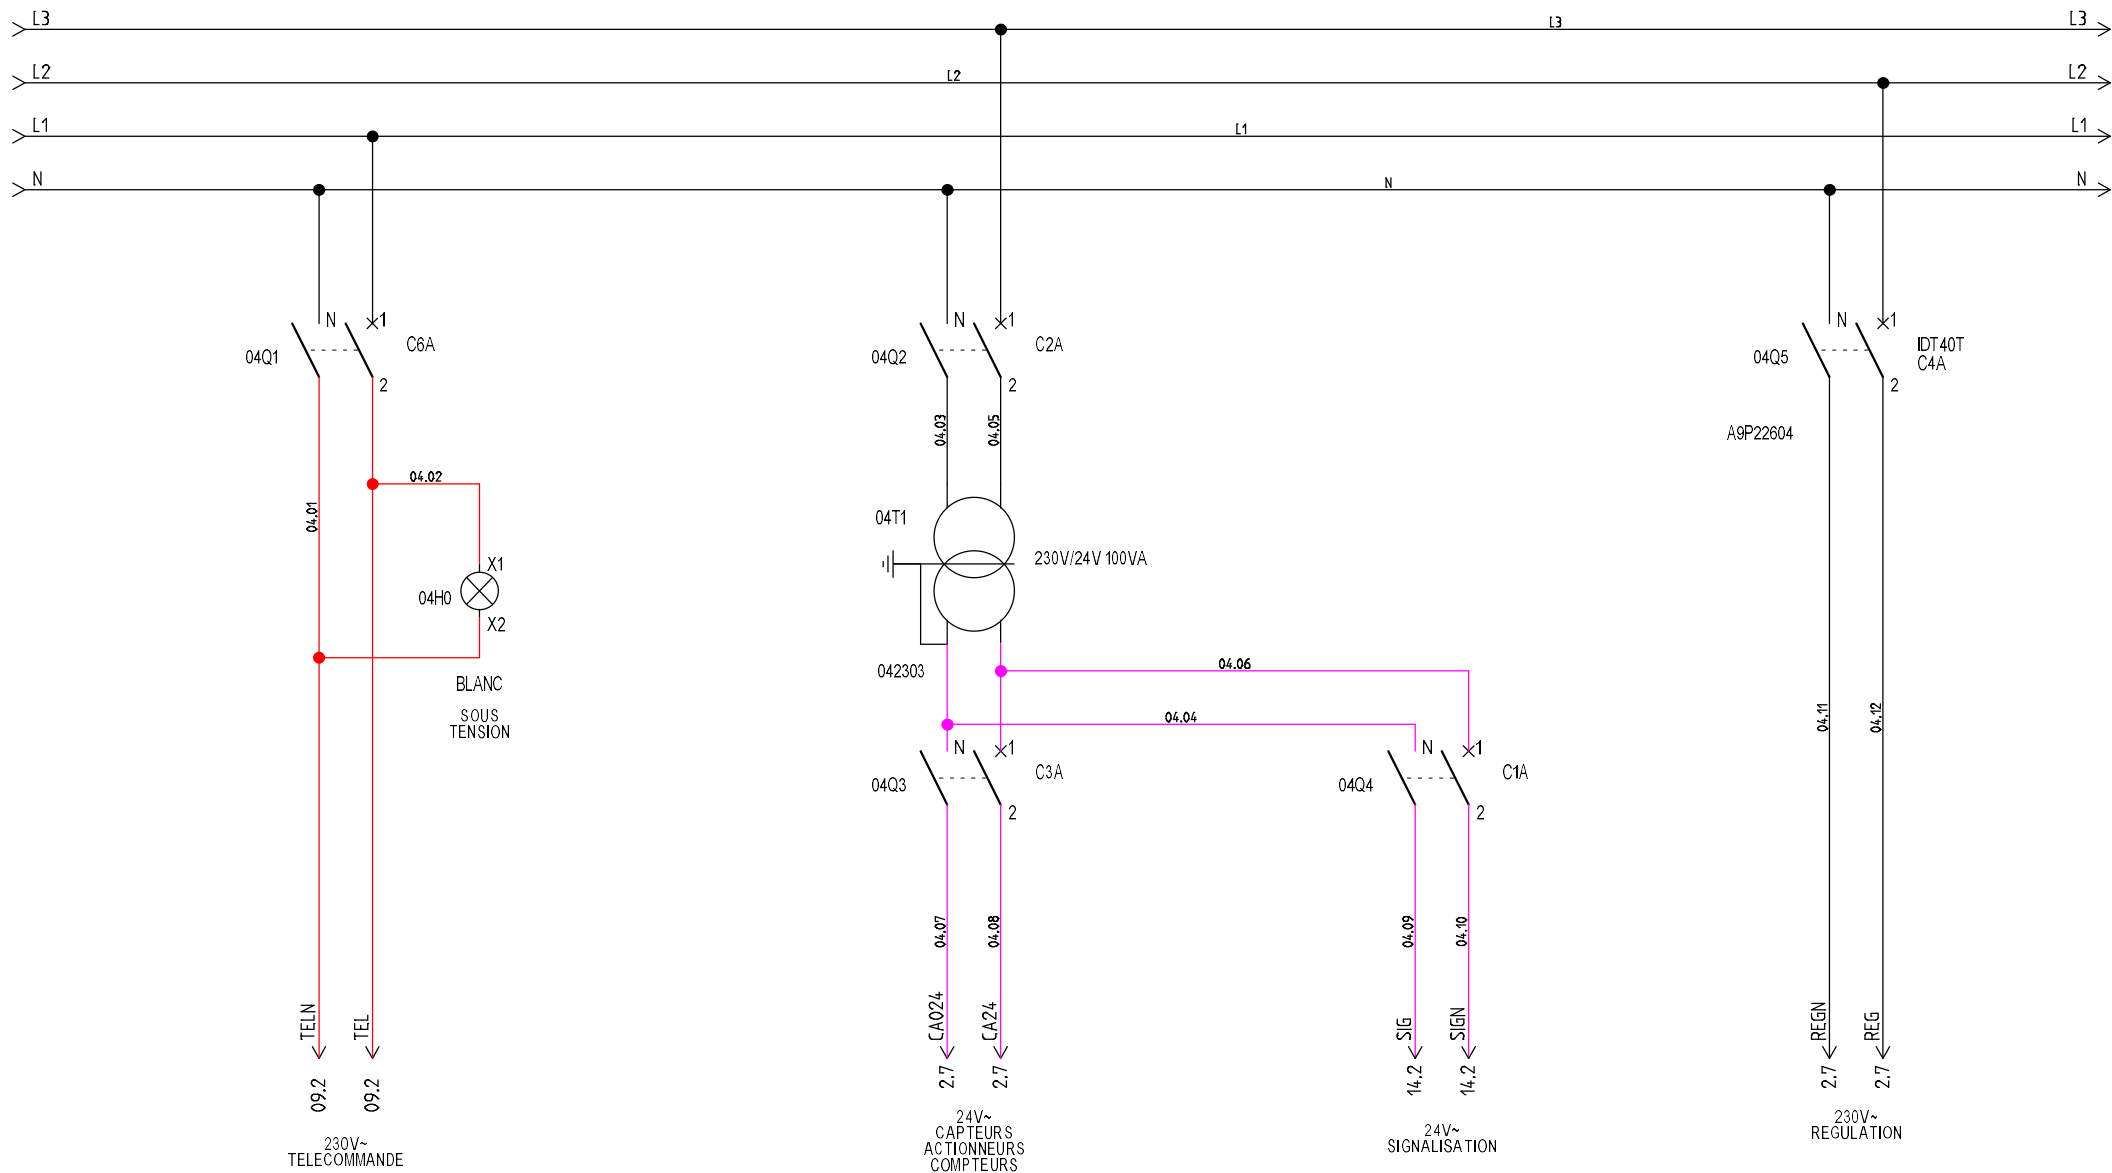

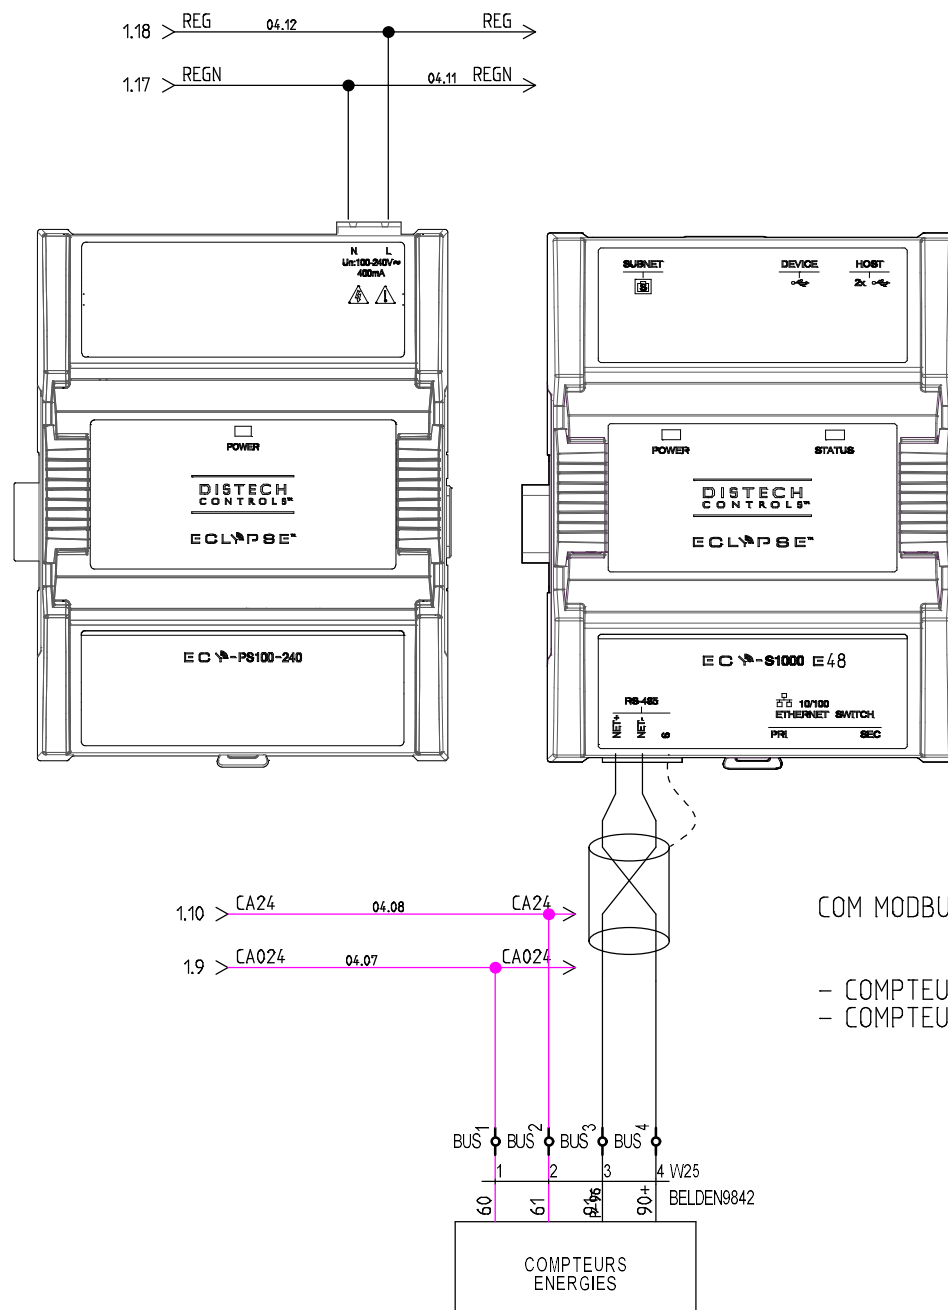

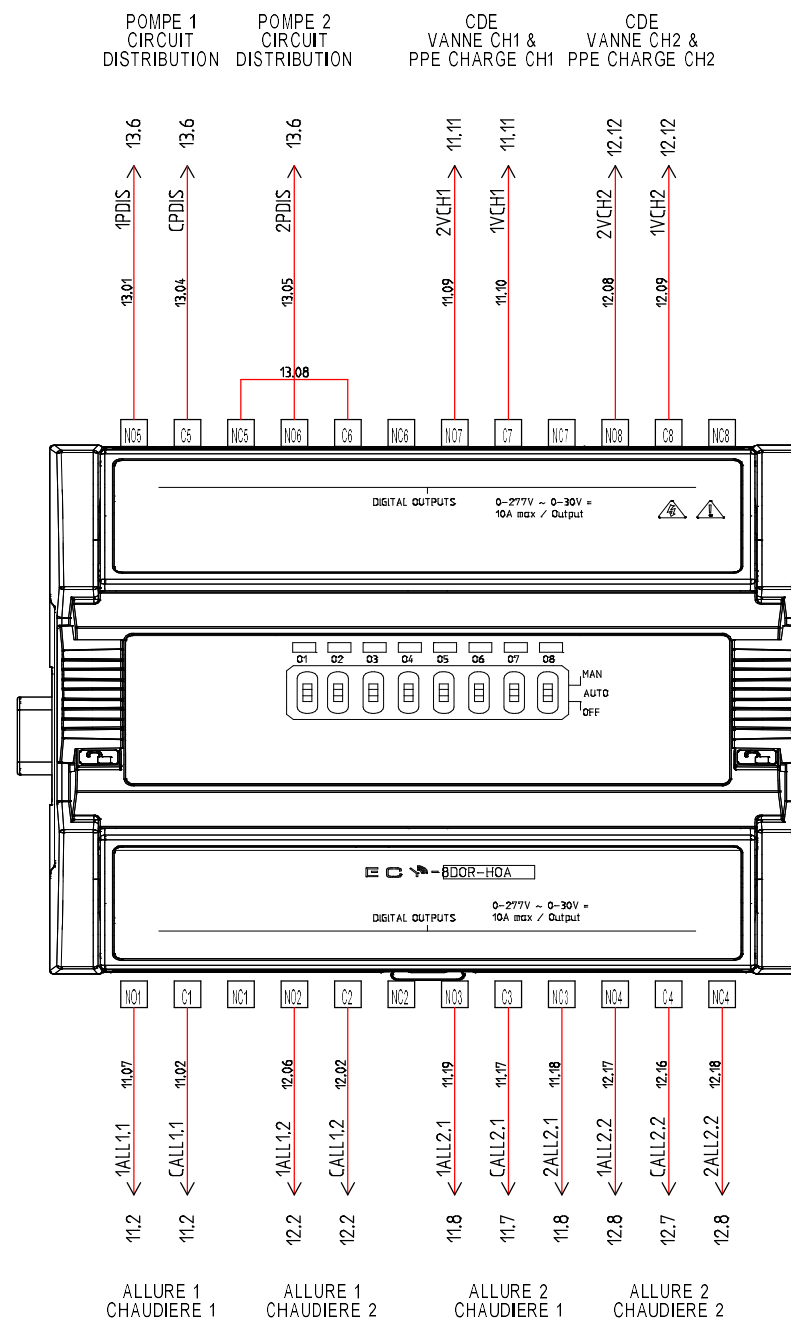

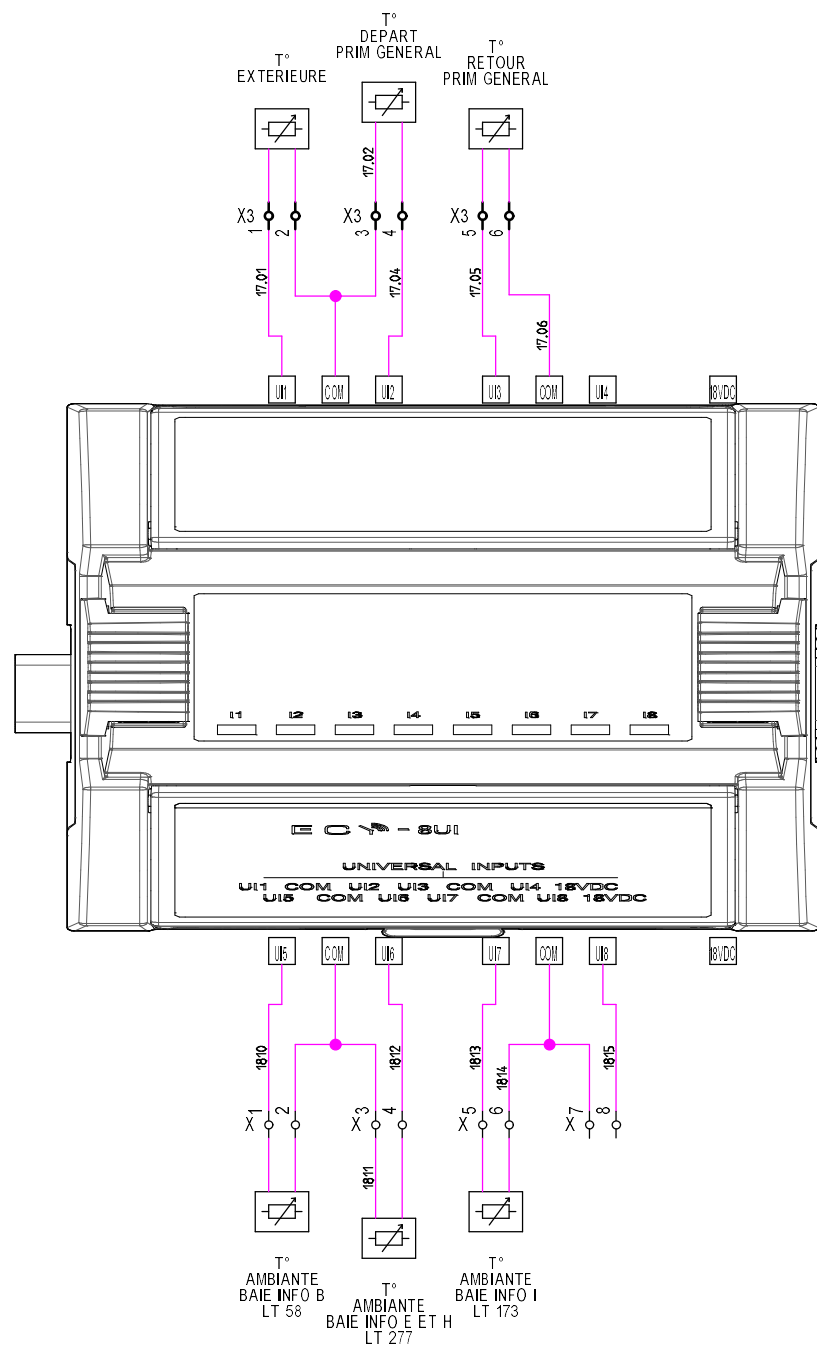

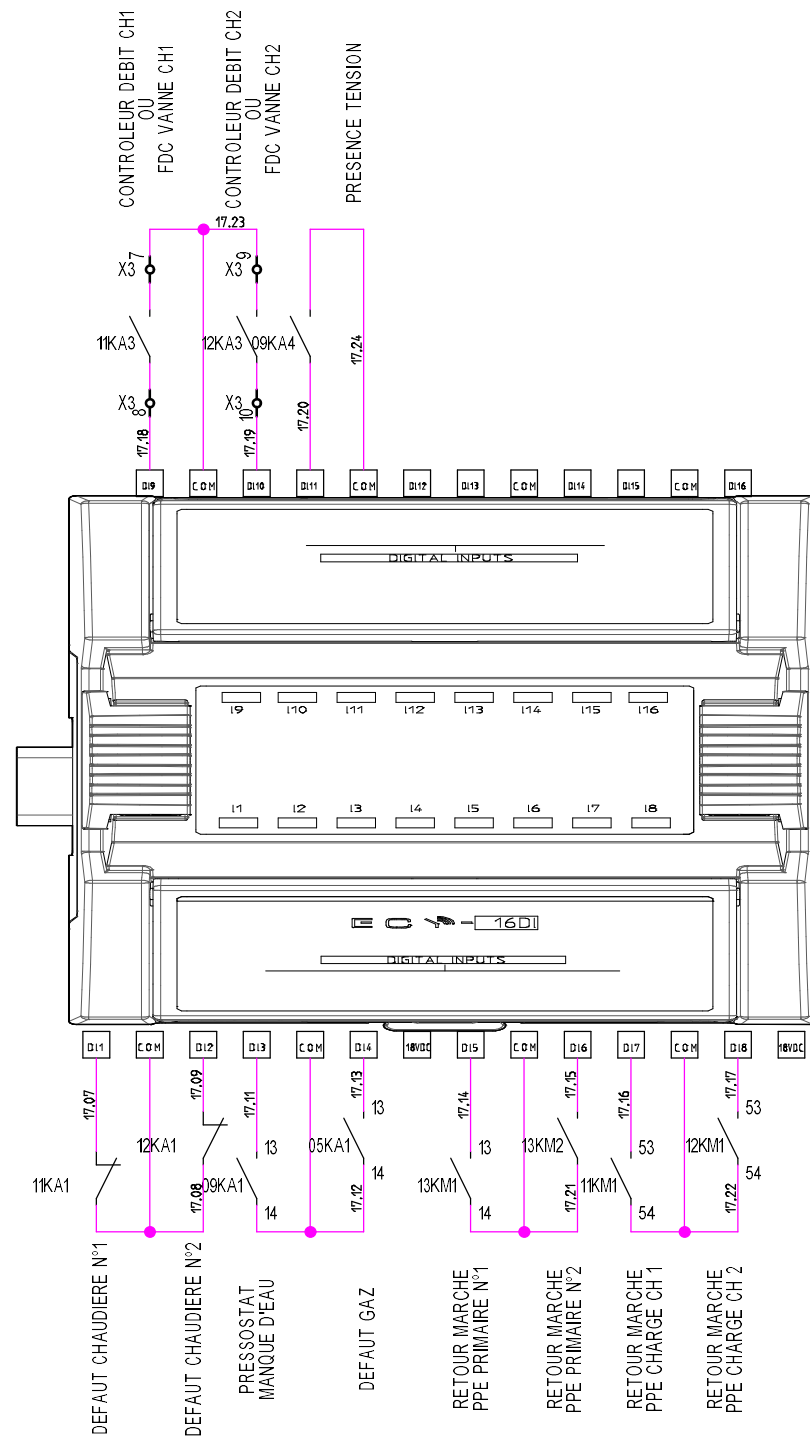

BUS

| Num. |   | Folio | Col. |
|------|---|-------|------|
| 1    | O | 2     | 10   |
| 2    | O | 2     | 10   |
| 3    | O | 2     | 11   |
| 4    | O | 2     | 11   |

SAITEC 42  
9 RUE DU PUIS ROCHFERT  
42100 SAINT-ETIENNE

DESSIN:

**VERIFE:**

DATE DE CREATION: 13/09/2022

DATE DE CREATION: 13/09/2022

ECY2

CLEVA

|             |
|-------------|
| Dossier n°: |
|-------------|

PALAIS DE JUSTICE  
 X

FOLIO  
2/3

2/3

SEE ELECTRICAL GROUP 1E+X4.0



|                    |        |      |              |      |  |
|--------------------|--------|------|--------------|------|--|
| DESSEIN :          |        |      |              |      |  |
| VERIFIER :         |        |      |              |      |  |
| DATE DE CREATION : |        |      |              |      |  |
|                    | INDICE | DATE | MODIFICATION | VISA |  |

Dossier n° :

CLEVA

PALAIS DE JUSTICE  
X3

X3

|           |       |    |   |   |    |       |          |
|-----------|-------|----|---|---|----|-------|----------|
| T °       | 17.01 | 1  | O | 4 | 8  | 17.01 | ECY2     |
| T °       | 17.02 | 2  | O | 4 | 8  | 17.02 | ECY2     |
| T °       | 17.02 | 3  | O | 4 | 9  | 17.02 | ECY2     |
| T °       | 17.04 | 4  | O | 4 | 9  | 17.04 | ECY2     |
| T °       | 17.05 | 5  | O | 4 | 10 | 17.05 | ECY2     |
| T °       | 17.06 | 6  | O | 4 | 10 | 17.06 | ECY2     |
| 1 1 K A 3 | 17.23 | 7  | O | 5 | 8  | 17.23 | ECY-16DI |
| 1 1 K A 3 | 17.16 | 8  | O | 5 | 8  | 17.16 | ECY-16DI |
| 1 2 K A 3 | 17.23 | 9  | O | 5 | 9  | 17.23 | ECY-16DI |
| 1 2 K A 3 | 17.19 | 10 | O | 5 | 9  | 17.19 | ECY-16DI |