

NOTE IMPORTANTE :
RESSERAGE PERIODIQUE DES BORNES IMPERATIFS



PROTECTION	SECTION
$I \leq 4A$	0,75 mm ²
$4A \leq I \leq 6A$	1 mm ²
$6A \leq I \leq 10A$	1,5 mm ²
$10A \leq I \leq 16A$	2,5 mm ²
$16A \leq I \leq 20A$	2,5 mm ²
$20A \leq I \leq 25A$	4 mm ²
$25A \leq I \leq 32A$	6 mm ²
$32A \leq I \leq 45A$	10 mm ²
$45A \leq I \leq 63A$	16 mm ²
$63A \leq I \leq 80A$	25 mm ²

COULEUR DES CONDUCTEURS		
PUISSANCE	CABLES	COMMANDE
PHASES 1 : NOIR PHASES 2 : NOIR, BAGUE MARRON PHASES 3 : NOIR, BAGUE ROUGE NEUTRE : Bleu clair	U1 : NOIR V1 : MARRON W1 : GRIS	PHASES ET CONTACT SEC BT : ROUGE NEUTRE : BLEU CLAIR COMMUN 24V ~ : BLEU FONCE COMMUN 024V ~ : BLANC DC + : MARRON DC - : GRIS SIGNAL AUTOMATE : VIOLET CONTACT SEC TBT SUR BORNE : NOIR
TERRE / PROTECTION EQUIPOTENTIELLE : VERT - JAUNE (SECTION TERRE EGALE A LA SECTION DU DEPART ; LIAISON ARMOIRE 2,5mm ²)		
POTENTIEL NON COUPE PAR LE SECTIONNEUR DE TETE : ORANGE (CONTACTS LIBRE DE POTENTIELS, ALIMENTATION AVANT SECTIONNEUR,...)		


INDICE	MODIFICATION	DATE	DESSINE	VERIFIE	APPROUVE


SAITEC 42 9 RUE DU PUIS ROCHFORT 42100 SAINT-ETIENNE contact@saitec42.fr	DESSINE: RR
	VERIFIE: JP
	DATE DE CREATION: 08/03/2022
	AFFAIRE N°: AFF210040
www.saitec42.fr	

	CLEVIA 13 Boulevard Gruner 42230 Roche-La-Molière 04 77 37 1150
--	---

<p>PALAIS DE JUSTICE</p> <p>CVC - TOITURE TERRASSE</p> <p>SANT-ETIENNE</p>
--

DOSSIER N°:	1/1
-------------	-----

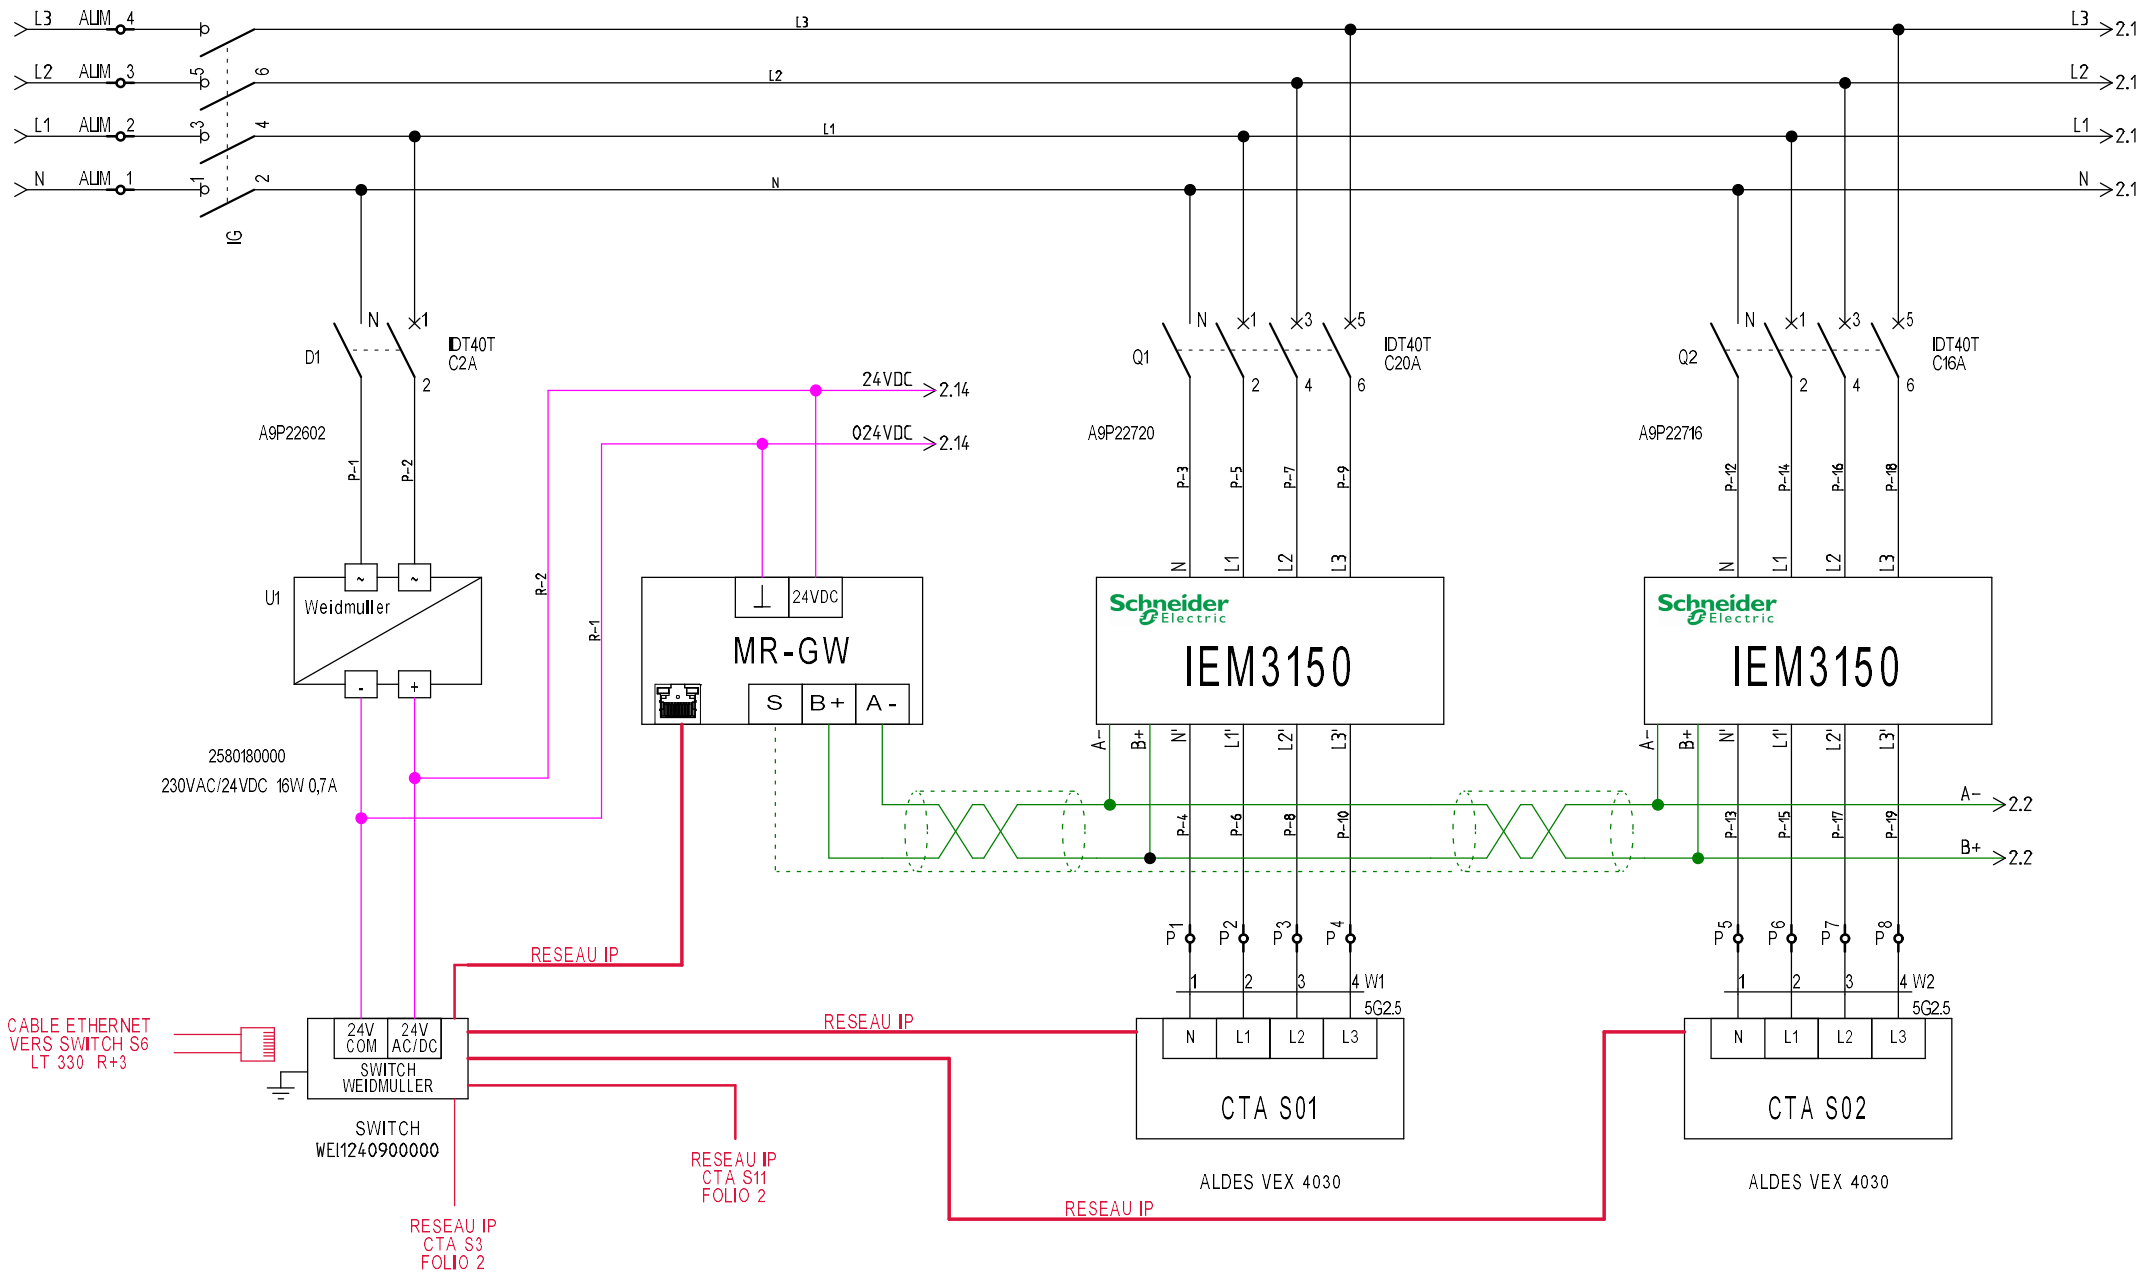

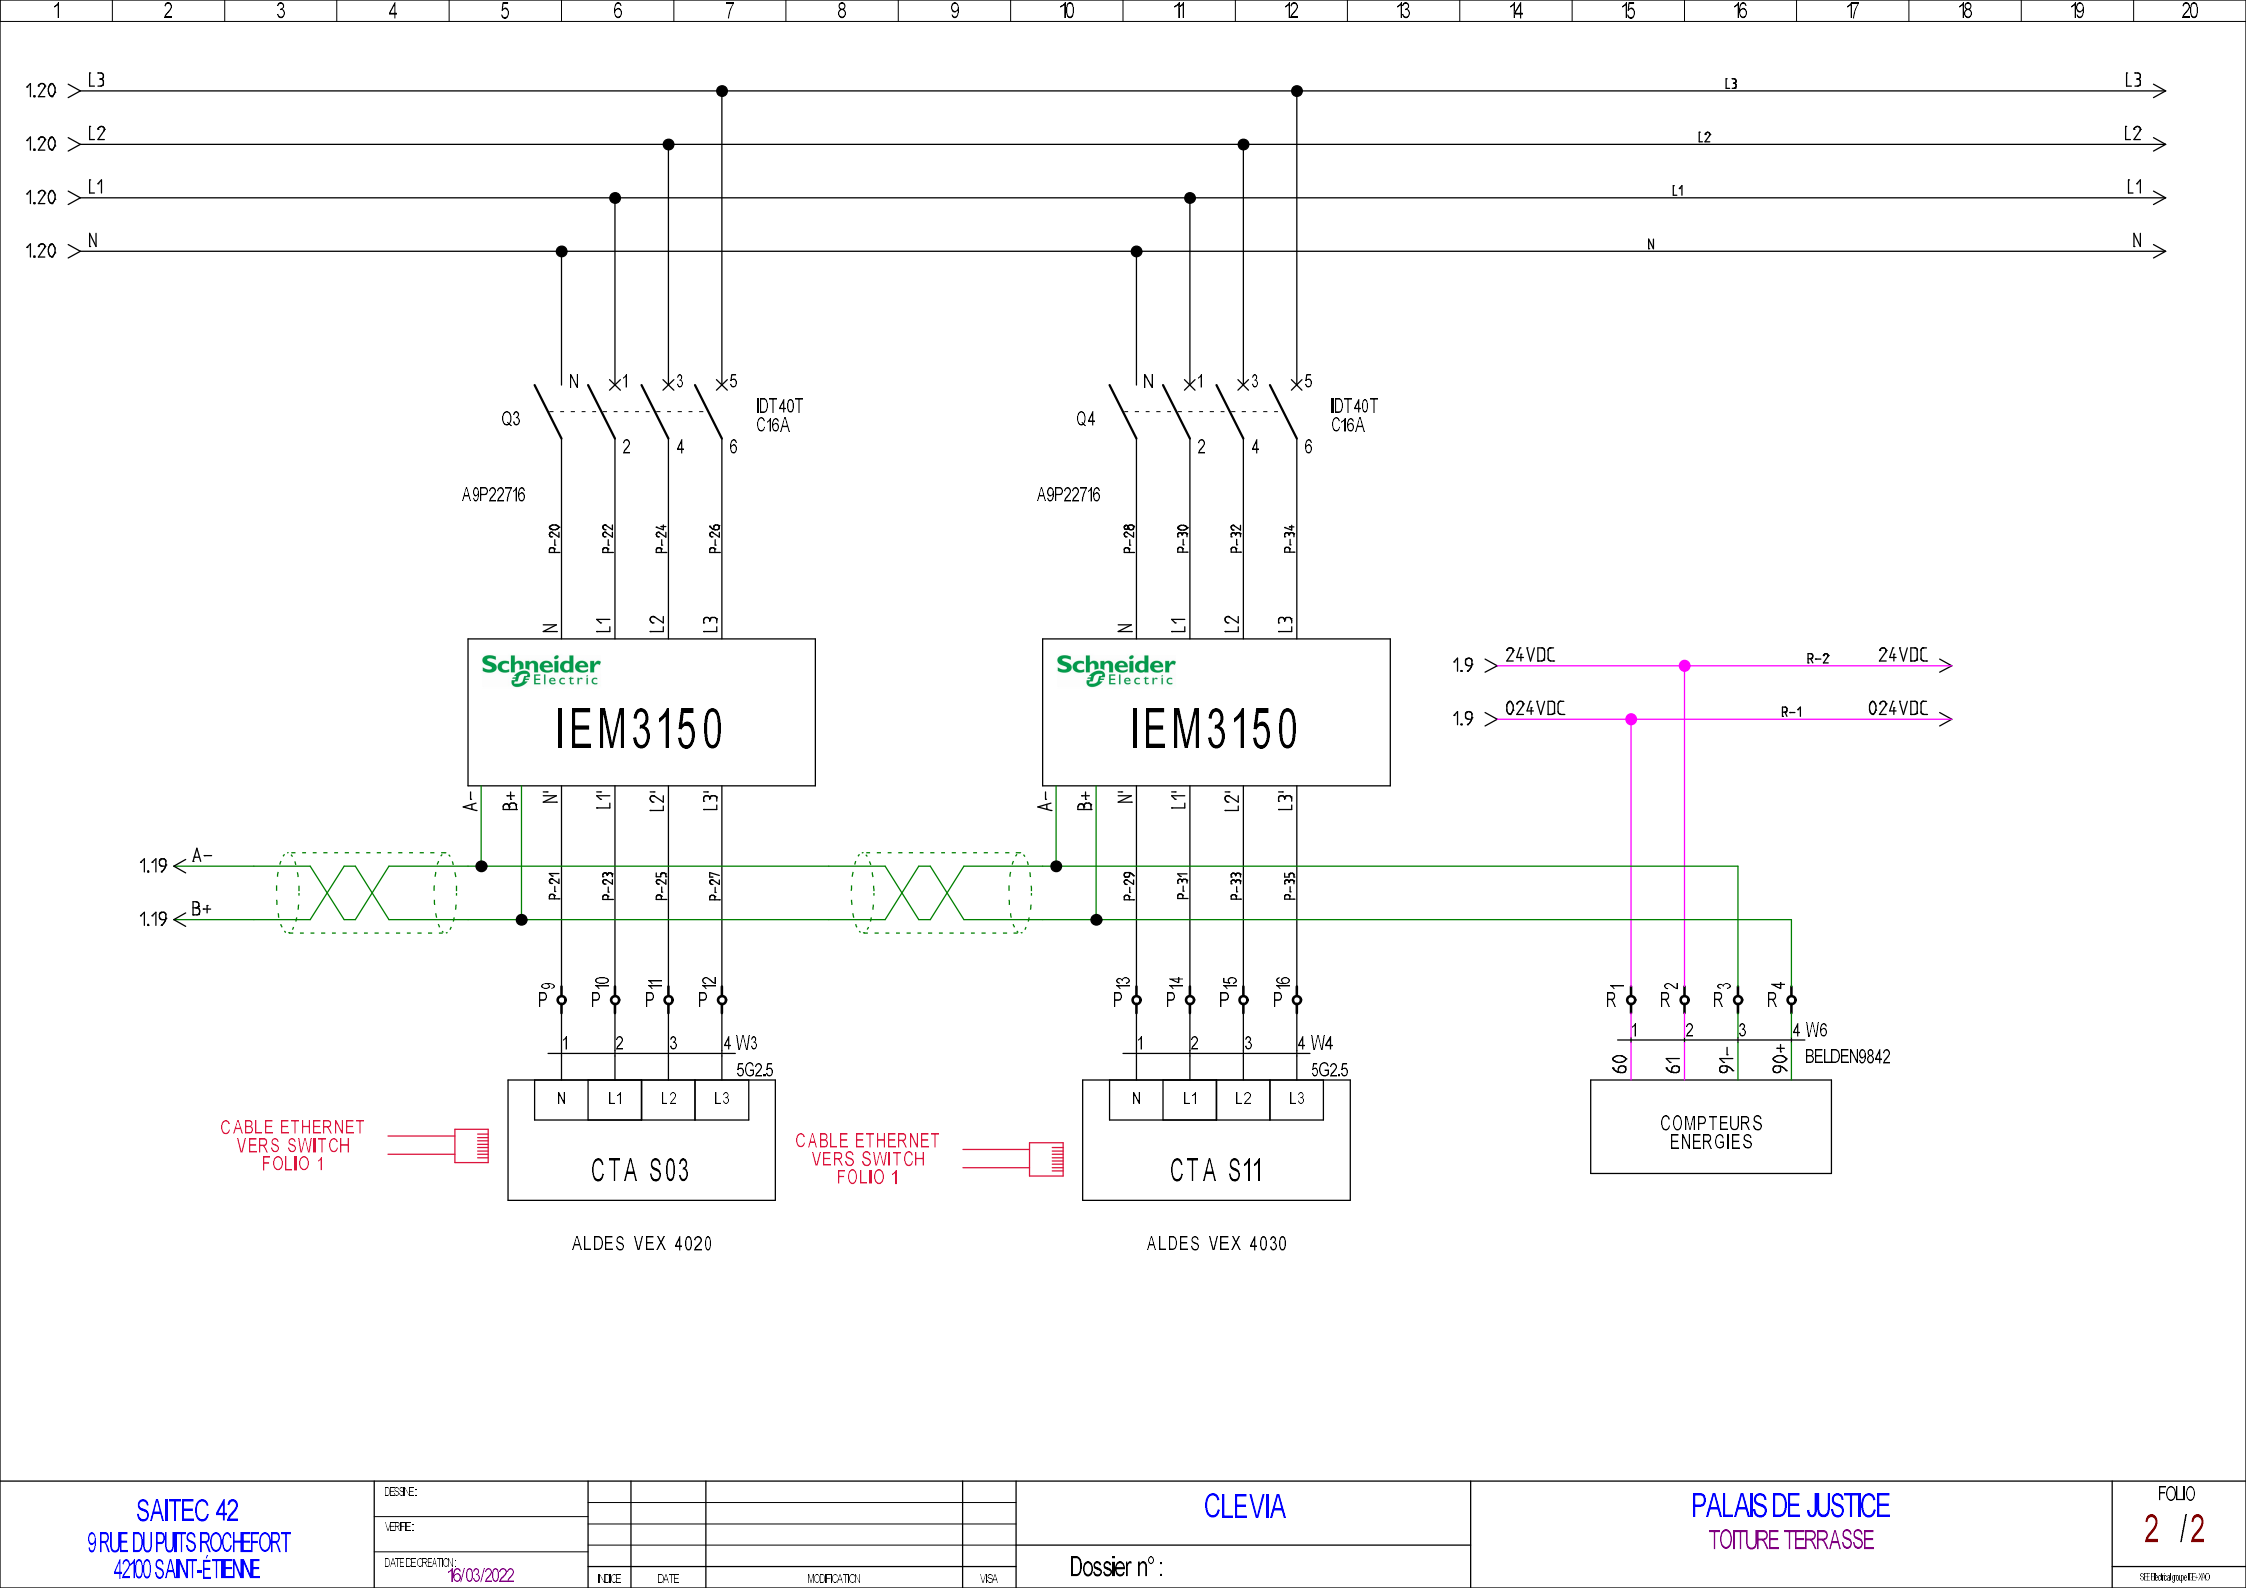

ALIM

Num.		Folio	Col.
1	O	1	2
2	O	1	2
3	O	1	2
4	O	1	2

IG:1
IG:3
IG:5
IG

⌒

P=4	COMPTeur E1'N'
P=6	COMPTeur E1'L1'
P=8	COMPTeur E1'L2'
P=10	COMPTeur E1'L3'
P=12	COMPTeur E2'N'
P=14	COMPTeur E2'L1'
P=16	COMPTeur E2'L2'
P=18	COMPTeur E2'L3'
	COMPTeur E3'N'
	COMPTeur E3'L1'
	COMPTeur E3'L2'
	COMPTeur E3'L3'
	COMPTeur E4'N'
	COMPTeur E4'L1'
	COMPTeur E4'L2'
	COMPTeur E4'L3'

