


# CTA S11/3 - Salle L

## NIVEAU 1



### LEGENDE

- AE Air extrait
- AN Air neuf
- AR Air repris
- AS Air soufflé
- Bc Batterie chaude
- CC Compteur de Calorie
- CO<sup>2</sup> Sonde de gaine CO<sup>2</sup>
- Fi Filtre
- Ms Manchette souple
- Re Registre
- Rmo Registre motorisé
- Reg Régulateur
- Sil Silencieux
- Sm Servo-moteur
- Ssf Sonde de soufflage
- Tag Thermostat antigel
- Th Thermomètre
- Ti Thermostat incendie
- Vi Vidange
- Vr Vanne de réglage

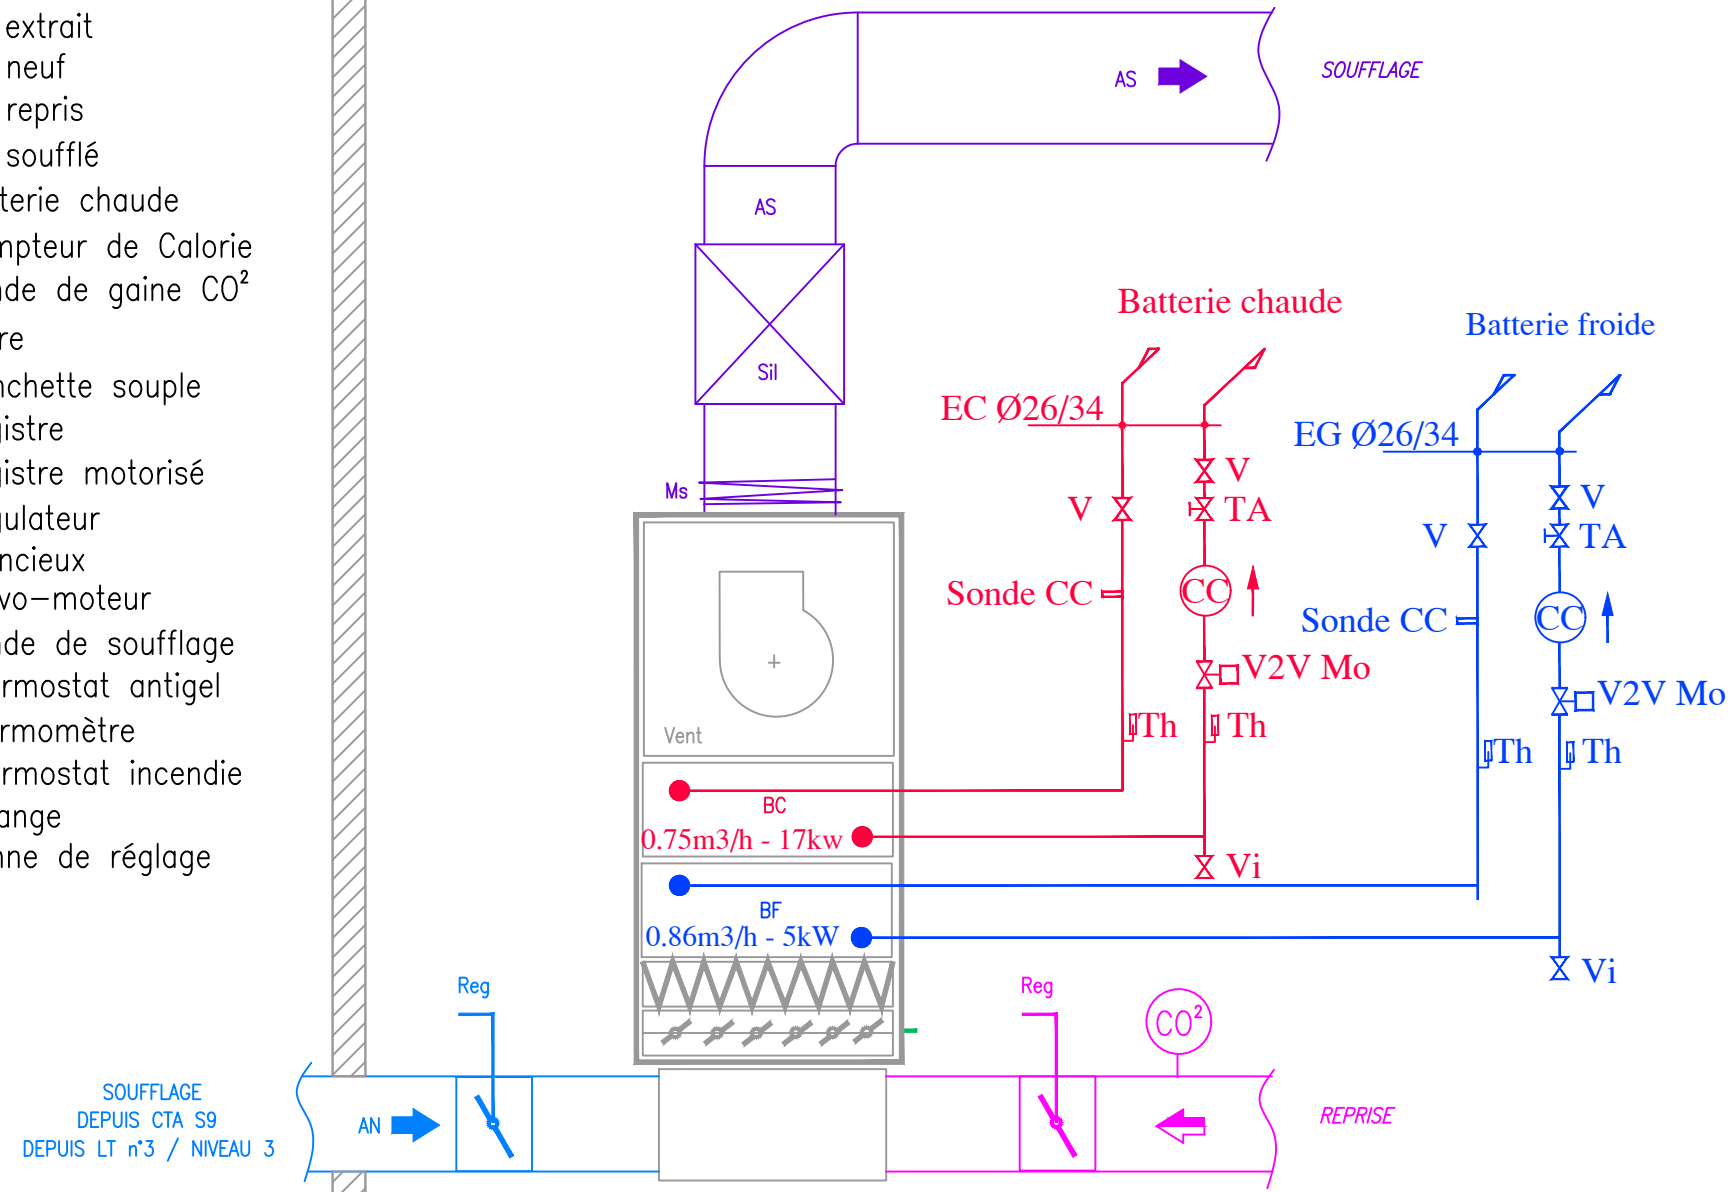

CTA S11-3  
Hydronic - AX'B 40  
en placard technique