

Légende :

- Éléments existants non déposés
- Éléments à déposer
- Déplacement
- Éléments à déposer et reporter
- Éléments à reporter
- Carillon
- Sonnette
- TRE

Tous les équipements électriques existants et suspendus sont à poser en définitif!

LEGENDE :

ECLAIRAGE

- Luminaire type 1 - Sylvania Insaver Slim 13W
- Luminaire type 2 - Sylvania Insaver Slim 9W
- Luminaire type 3 - Sylvania OfficeLite 600
- Luminaire type 4 - Sylvania Rana Neo E 600
- Luminaire type 5 - Rovaps Horizon 600
- Luminaire type 6 - Sylvania Waterproof Slim
- Luminaire type 7 - Performance Lighting Quasar 20
- Luminaire type 8 - Applitec Cob
- Luminaire type 9 - Heper Prima W
- Luminaire type 10 - Heper Prima AFX

ECLAIRAGE DE SECURITE

- BAES Evacuation
- BAES étanche
- BAES Evacuation nappe basse IK10
- BAES directionnel
- Bloc d'ambiance
- Bloc autonome portable d'intervention

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

- Déclencheur Manuel
- Dispositif visuel d'alarme (flash)
- Diffuseur sonore-visuel
- Diffuseur sonore

VISIOPHONIE

- Platine Visiophonie ext.
- Moniteur Visio int. (à installer en phase env)
- Bouton poussoir sortie
- BG Vert

INTERPHONIE DE SECURITE

- Poste Principal
- Poste Secondaire
- Centrale Interphonie Sécurité

DETECTION GAZ

- Détecteur gaz
- Caisson lumineux étanche
- Centrale détection gaz

RESEAU VDI

APPAREILLAGE

- Prise de courant
- Prise de courant étanche
- Coupeure d'urgence
- Bouton poussoir
- Simple allumage étanche à voyant
- Détecteur de présence 360°
- Détecteur de présence 180°
- Alimentation diverses FM
- Tableau d'allumage éclairage
- Borne de recharge 7KVA
- Borne de recharge 22kVA

CONSOLIDATION

- Boîtier consolidation réseau normal équipé de 6 sorties
- Boîtier consolidation réseau ondule équipé de 6 sorties

CHEMINS CABLES

- Chemin de câbles tôle courants forts
- Chemin de câbles tôle courants faibles

AMENAGEMENT DU SITE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CORREZE A TULLE

18 Av Winston Churchill - 19000 TULLE

Maître d'Ouvrage : Assurance Maladie

AMO : ALPHA BET

Bureau de contrôle : SOCOTEC

PRECI (Pôle Régional de Compétences Immobilières)
Avenue Winston Churchill,
19000 TULLE


Alpha-BET
47, chemin des juncs
31460 Buzet-sur-Tarn
Tel : 05 20 01 01 08
Mail : r.cousin@alpha-bet.eu

SOCOTEC

Indice	Date	Modification	Révisé par	Vérifié par
0	03/06/2025	Première émission	NG	AB


N° d'affaire	Phase	Lot n°	Dénomination	N° du plan	Indice	Echelle
24-021	DCE	03	ELEC	ELE21	0	1/100

ELEC - ACCES - R+1

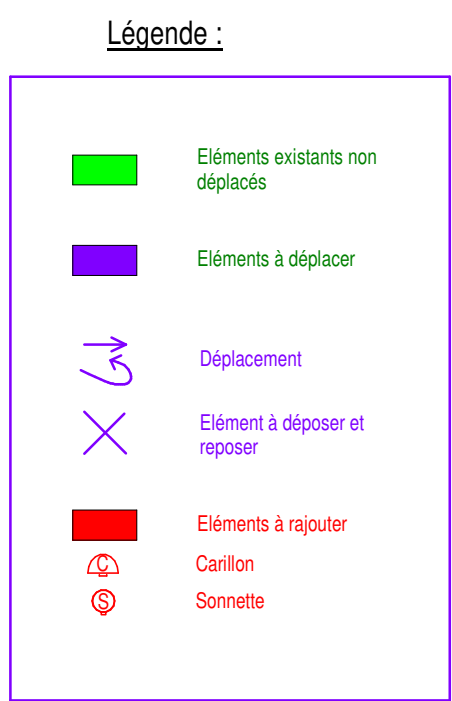

Indice	Date	Modification		Réalisé par	Vérifié par
0	03/06/2025	Première émission		NG	AB

N° d'affaire	Phase	Lot n°	Dénomination	N° du plan	Indice	Echelle
24-021	DCE	03	ELEC	ELE22	0	1/100

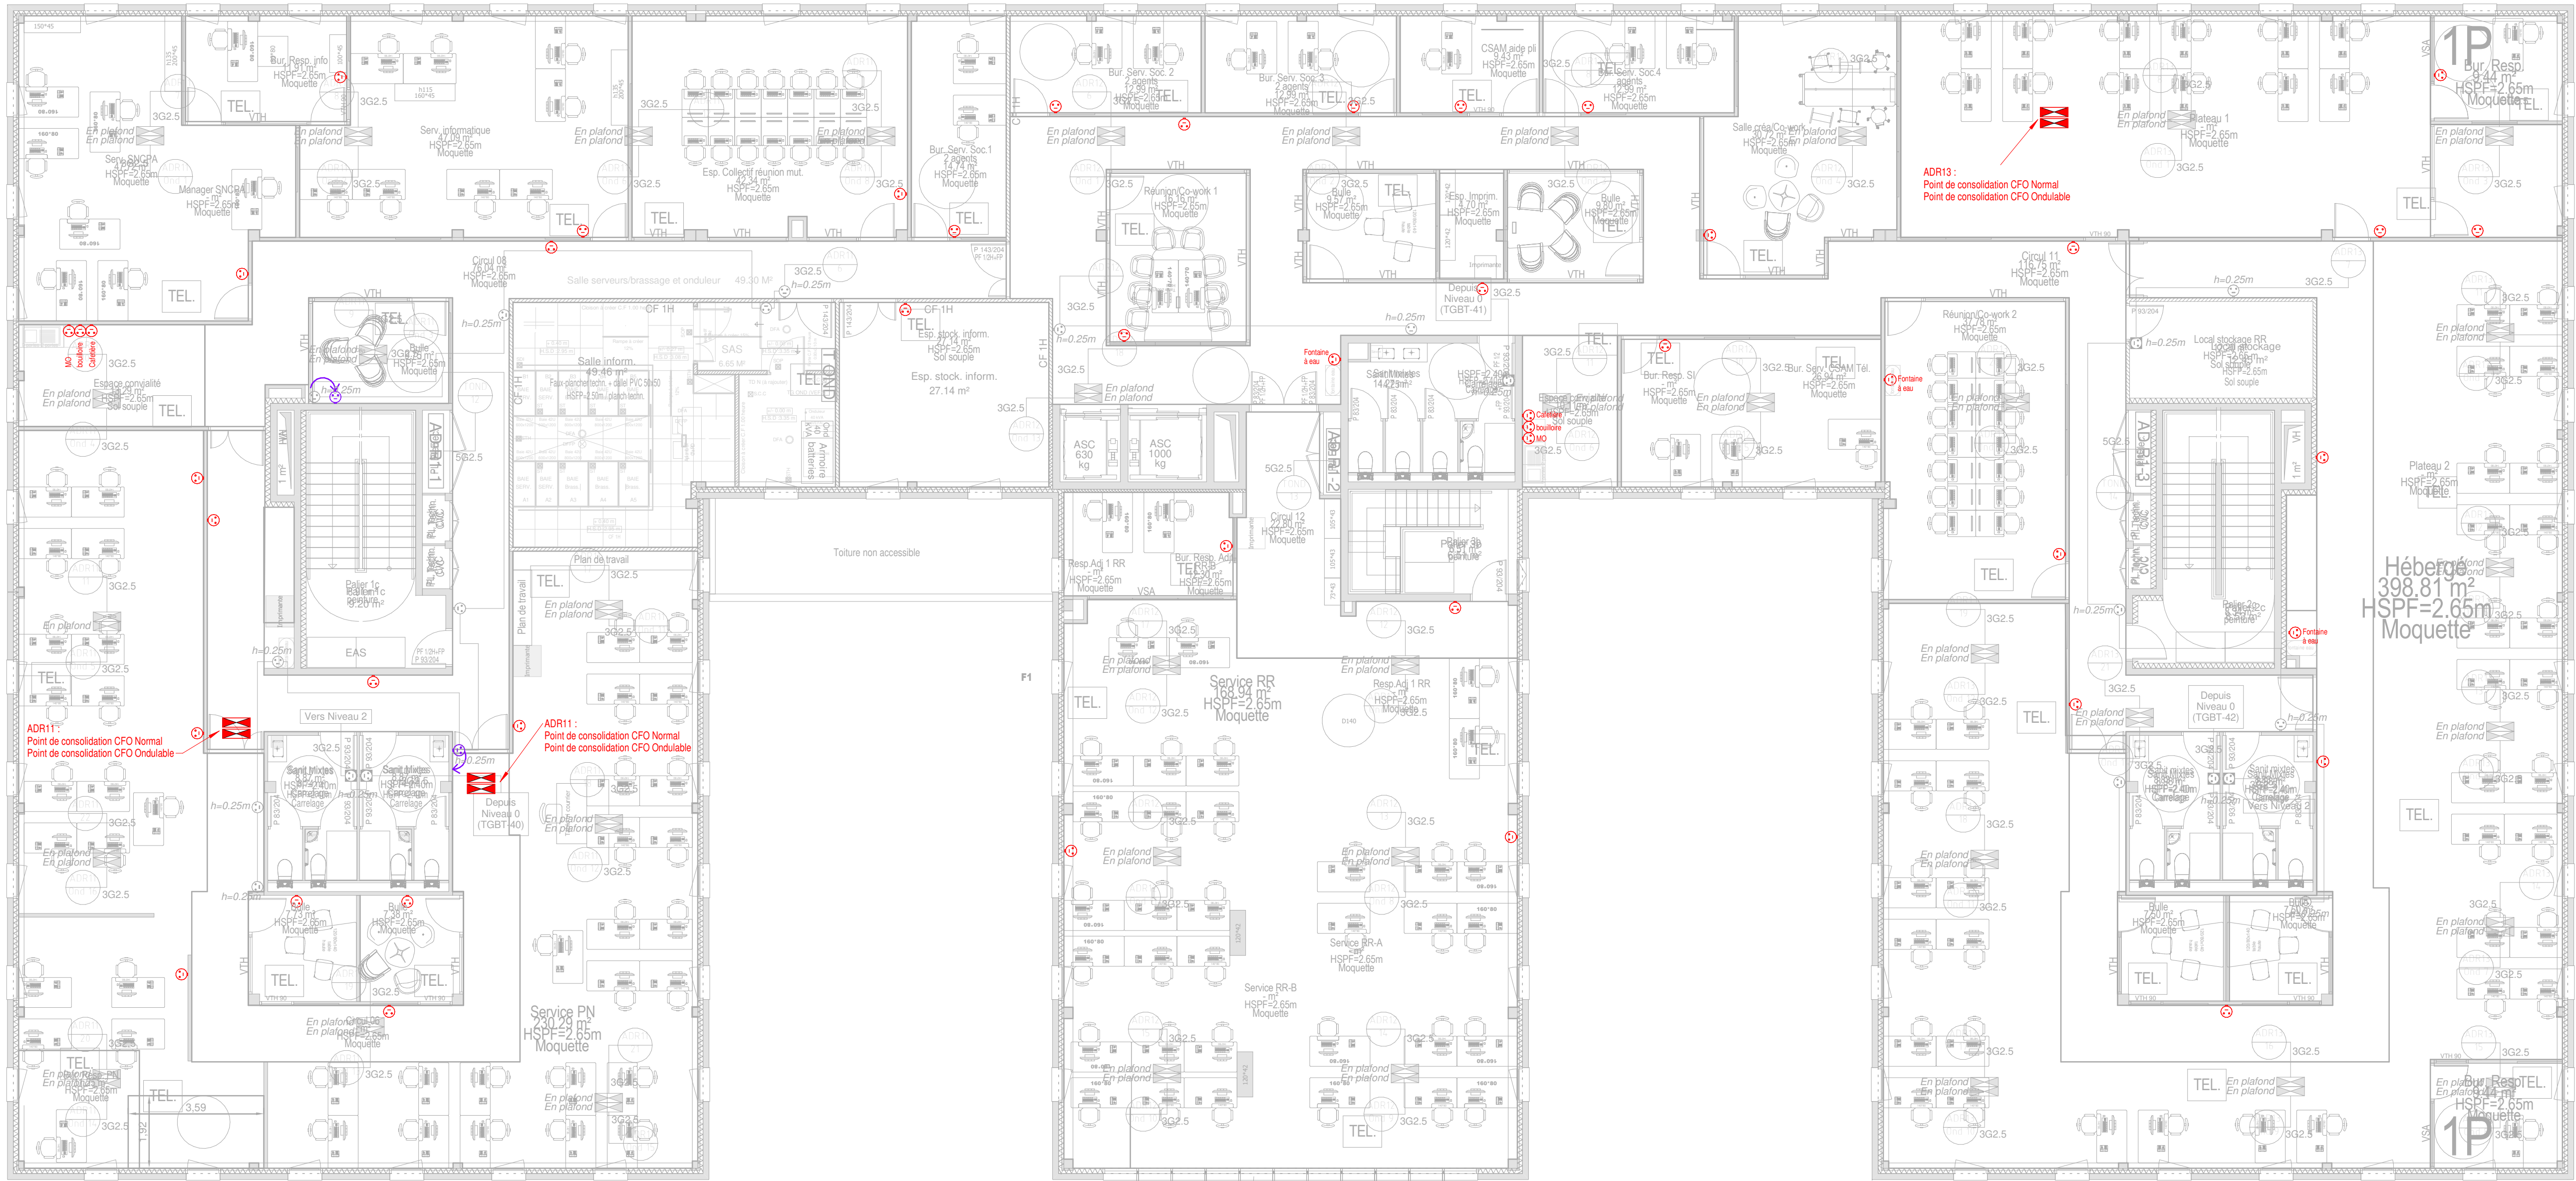

Légende :

- Éléments existants non déplacés
- Éléments à déplacer
- Déplacement
- Éléments à déposer et reporter
- Éléments à rajouter
- Catégorie
- Sonnette

Tous les équipements électriques existants et suspendus sont à poser en définitif

LEGENDE :

ECLAIRAGE

- Luminaire type 1 - Sylvania Insaver Slim 13W
- Luminaire type 2 - Sylvania Insaver Slim 9W
- Luminaire type 3 - Sylvania Officecyle 600
- Luminaire type 4 - Sylvania Rana Neo E 600
- Luminaire type 5 - Rovasi Horizon 600
- Luminaire type 6 - Sylvania Waterproof Slim
- Luminaire type 7 - Performance Lighting Quasar 20
- Luminaire type 8 - Applitec Ccb
- Luminaire type 9 - Heper Prima W
- Luminaire type 10 - Heper Prima AFX

ECLAIRAGE DE SECURITE

- BAES Evacuation
- BAES étanche
- BAES Evacuation nappe basse IK10
- BAES directionnel
- BAES d'ambiance
- BAES Bloc autonome portable d'intervention

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

- Déclencheur Manuel
- Dispositif visuel d'alarme (flash)
- Diffuseur sonore-visuel
- Diffuseur sonore

VISIOPHONIE

- Platine Visiophonie ext.
- Moniteur Visio int. (à installer en phase exé)
- Bouton poussoir sortie
- Bouton poussoir sortie
- Bouton poussoir sortie

INTERPHONIE DE SECURITE

- Poste Principal
- Poste Secondaire
- Centrale Interphonie Sécurité

DETECTION GAZ

- Détecteur gaz
- CAISSON lumineux étanche
- Centrale détection gaz

RESEAU VDI

APPAREILLAGE

- Prise de courant
- Prise de courant étanche
- Coupeur d'urgence
- Bouton poussoir
- Simple allumage étanche à voyant
- Détecteur de présence 360°
- Détecteur de présence 180°
- Alimentation diverses FM
- Tableau d'allumage éclairage
- Borne de recharge 7kVA
- Borne de recharge 22kVA

CONSOLIDATION

- Boîtier consolidation réseau normal équipé de 6 sorties
- Boîtier consolidation réseau ondule équipé de 6 sorties

CHEMINS CABLES

- Chemin de câbles tête courants forts
- Chemin de câbles tête courants faibles

AMENAGEMENT DU SITE DE LA
CAISSE PRIMAIRE
D'ASSURANCE MALADIE DE
CORREZE A TULLE

18 Av Winston Churchill - 19000 TULLE


Maître d'Ouvrage : PRECI (Pôle Régional de Compétences Immobilières)
Avenue Winston Churchill,
19000 TULLE

AMO : Alpha-BET
47, chemin des juncs
31680 Buzet-sur-Tarn
Tel : 05 20 01 01 08
Mail : r.chevalier@alpha-bet.eu

Bureau de contrôle : SOCOTEC

Indice	Date	Modification	Révisé par	Vérifié par
0	03/06/2025	Première émission	NG	AB

N° d'affaire	Phase	Lot n°	Dénomination	N° du plan	Indice	Echelle
24-021	DCE	03	ELEC	ELE23	0	1/100

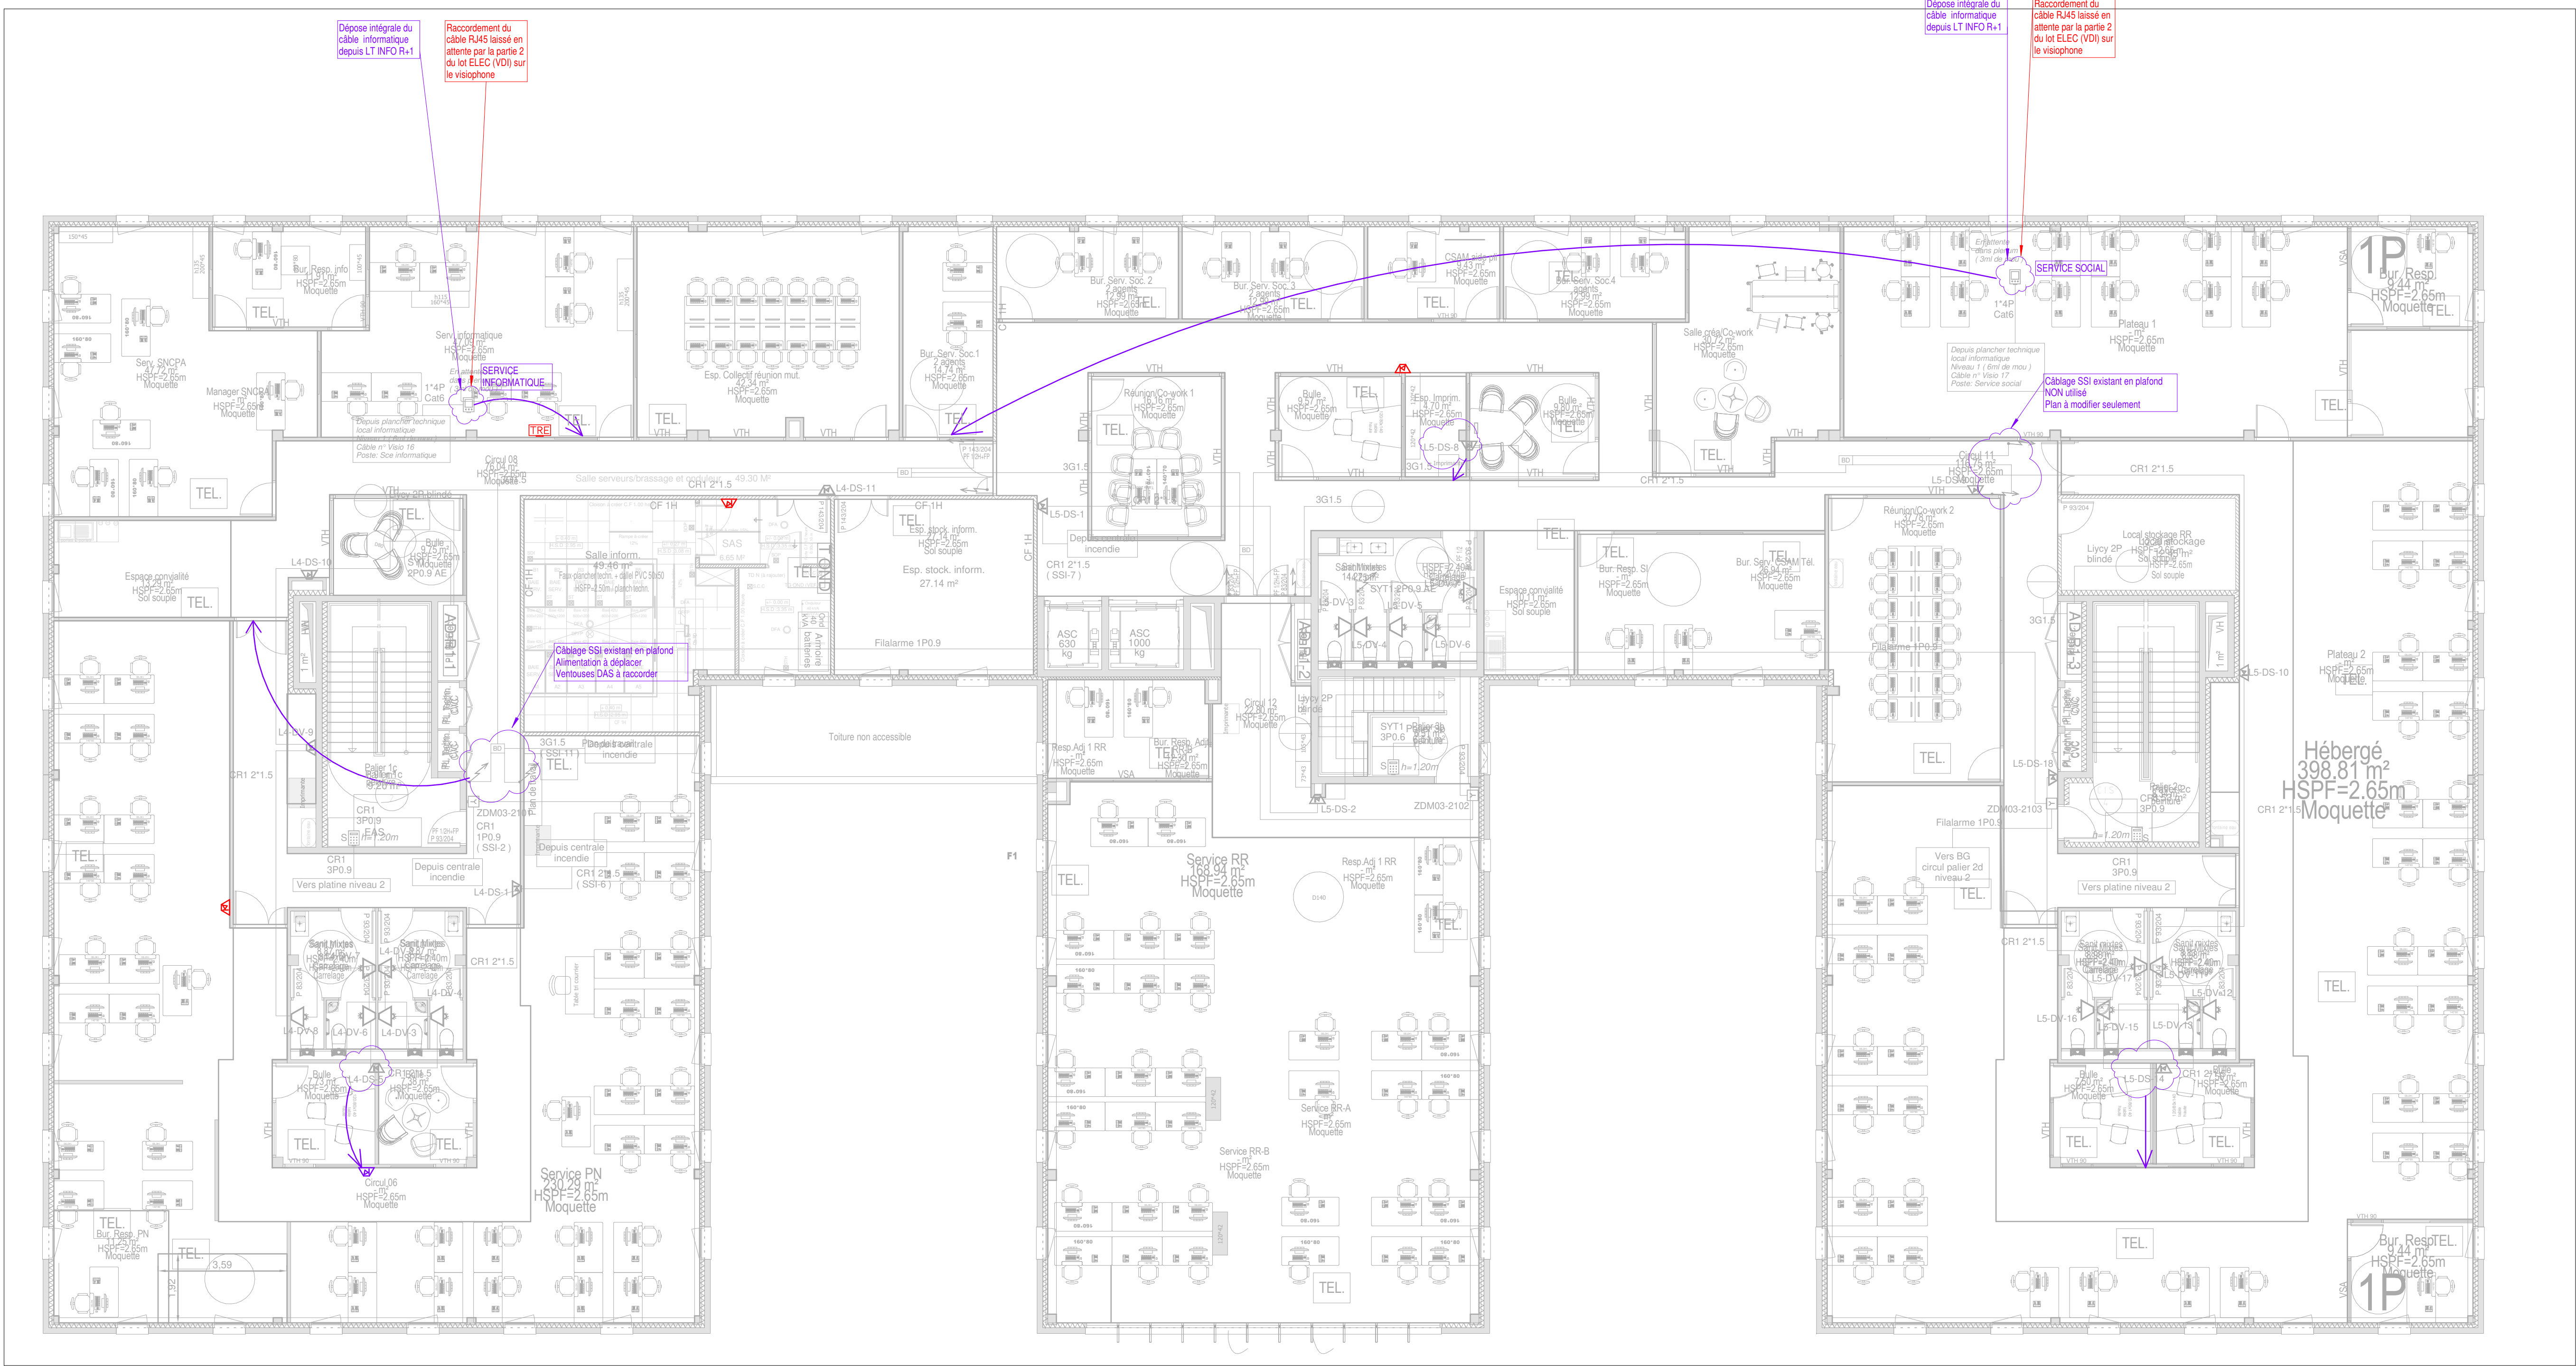

Légende :

- Éléments existants non déplaçables
- Éléments à déplacer
- Déplacement
- Éléments à déposer et rassembler
- Éléments à rajouter
- Carillon
- Sonnette

Tous les équipements électriques existants et suspendus sont à poser en définitif

LEGENDE :

ECLAIRAGE

- Luminaire type 1 - Sylvania Insaver Slim 13W
- Luminaire type 2 - Sylvania Insaver Slim 9W
- Luminaire type 3 - Sylvania Officeyle 600
- Luminaire type 4 - Sylvania Rana Neo E 600
- Luminaire type 5 - Rovasi Horizon 600
- Luminaire type 6 - Sylvania Waterproof Slim
- Luminaire type 7 - Performance Lighting Quasar 20
- Luminaire type 8 - Applique Cob
- Luminaire type 9 - Heper Prima W
- Luminaire type 10 - Heper Prima AFX

ECLAIRAGE DE SECURITE

- BAES Evacuation
- BAES étanche
- BAES Evacuation nappe basse IK10
- BAES directionnel
- Bloc d'ambiance
- Bloc autonome portable d'intervention

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

- Déclencheur Manuel
- Dispositif visuel d'alarme (flash)
- Diffuseur sonore+visuel
- Diffuseur sonore

VISIOPHONIE

- Platine Visiophonie ext.
- Moniteur Visio int. (à implanter en phase exé)
- Bouton poussoir
- Bouton poussoir sortie
- BG Vart

INTERPHONE DE SECURITE

- Poste Principal
- Poste Secondaire
- Centrale Interphonie Sécurité

DETECTION GAZ

- Détecteur gaz
- Caisson lumineux étanche
- Centrale détection gaz

RESEAU VDI

APPAREILLAGE

- Prise de courant
- Prise de courant étanche
- Coupure d'urgence
- Bouton poussoir
- Simple allumage étanche à voyant
- Détecteur de présence 360°
- Détecteur de présence 180°
- Alimentation diverses FM
- Tableau d'allumage éclairage
- Borne de recharge 7kVA
- Borne de recharge 22kVA

CONSOLIDATION

- Boîtier consolidation réseau normal équipé de 6 sorties
- Boîtier consolidation réseau ondulé équipé de 6 sorties

CHEMINS CABLES

- Chemin de câbles 10e courants forts
- Chemin de câbles 10e courants faibles

AMENAGEMENT DU SITE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CORREZE A TULLE

18 Av Winston Churchill - 19000 TULLE


Maître d'Ouvrage : PRECI (Pôle Régional de Compétences Immobilières) Avenue Winston Churchill, 19000 TULLE

AMO : Alpha-BET 47, chemin des juncs 31460 Buzet-sur-Tarn Tél : 05 20 01 01 08 Mail : r.cousin@alpha-bet.eu

Bureau de contrôle : SOCOTEC

Indice	Date	Modification	Révisé par	Vérifié par
0	03/06/2025	Première émission	NG	AB

N° d'affaire	Phase	Lot n°	Dénomination	N° du plan	Indice	Echelle
24-021	DCE	03	ELEC	ELE24	0	1/100

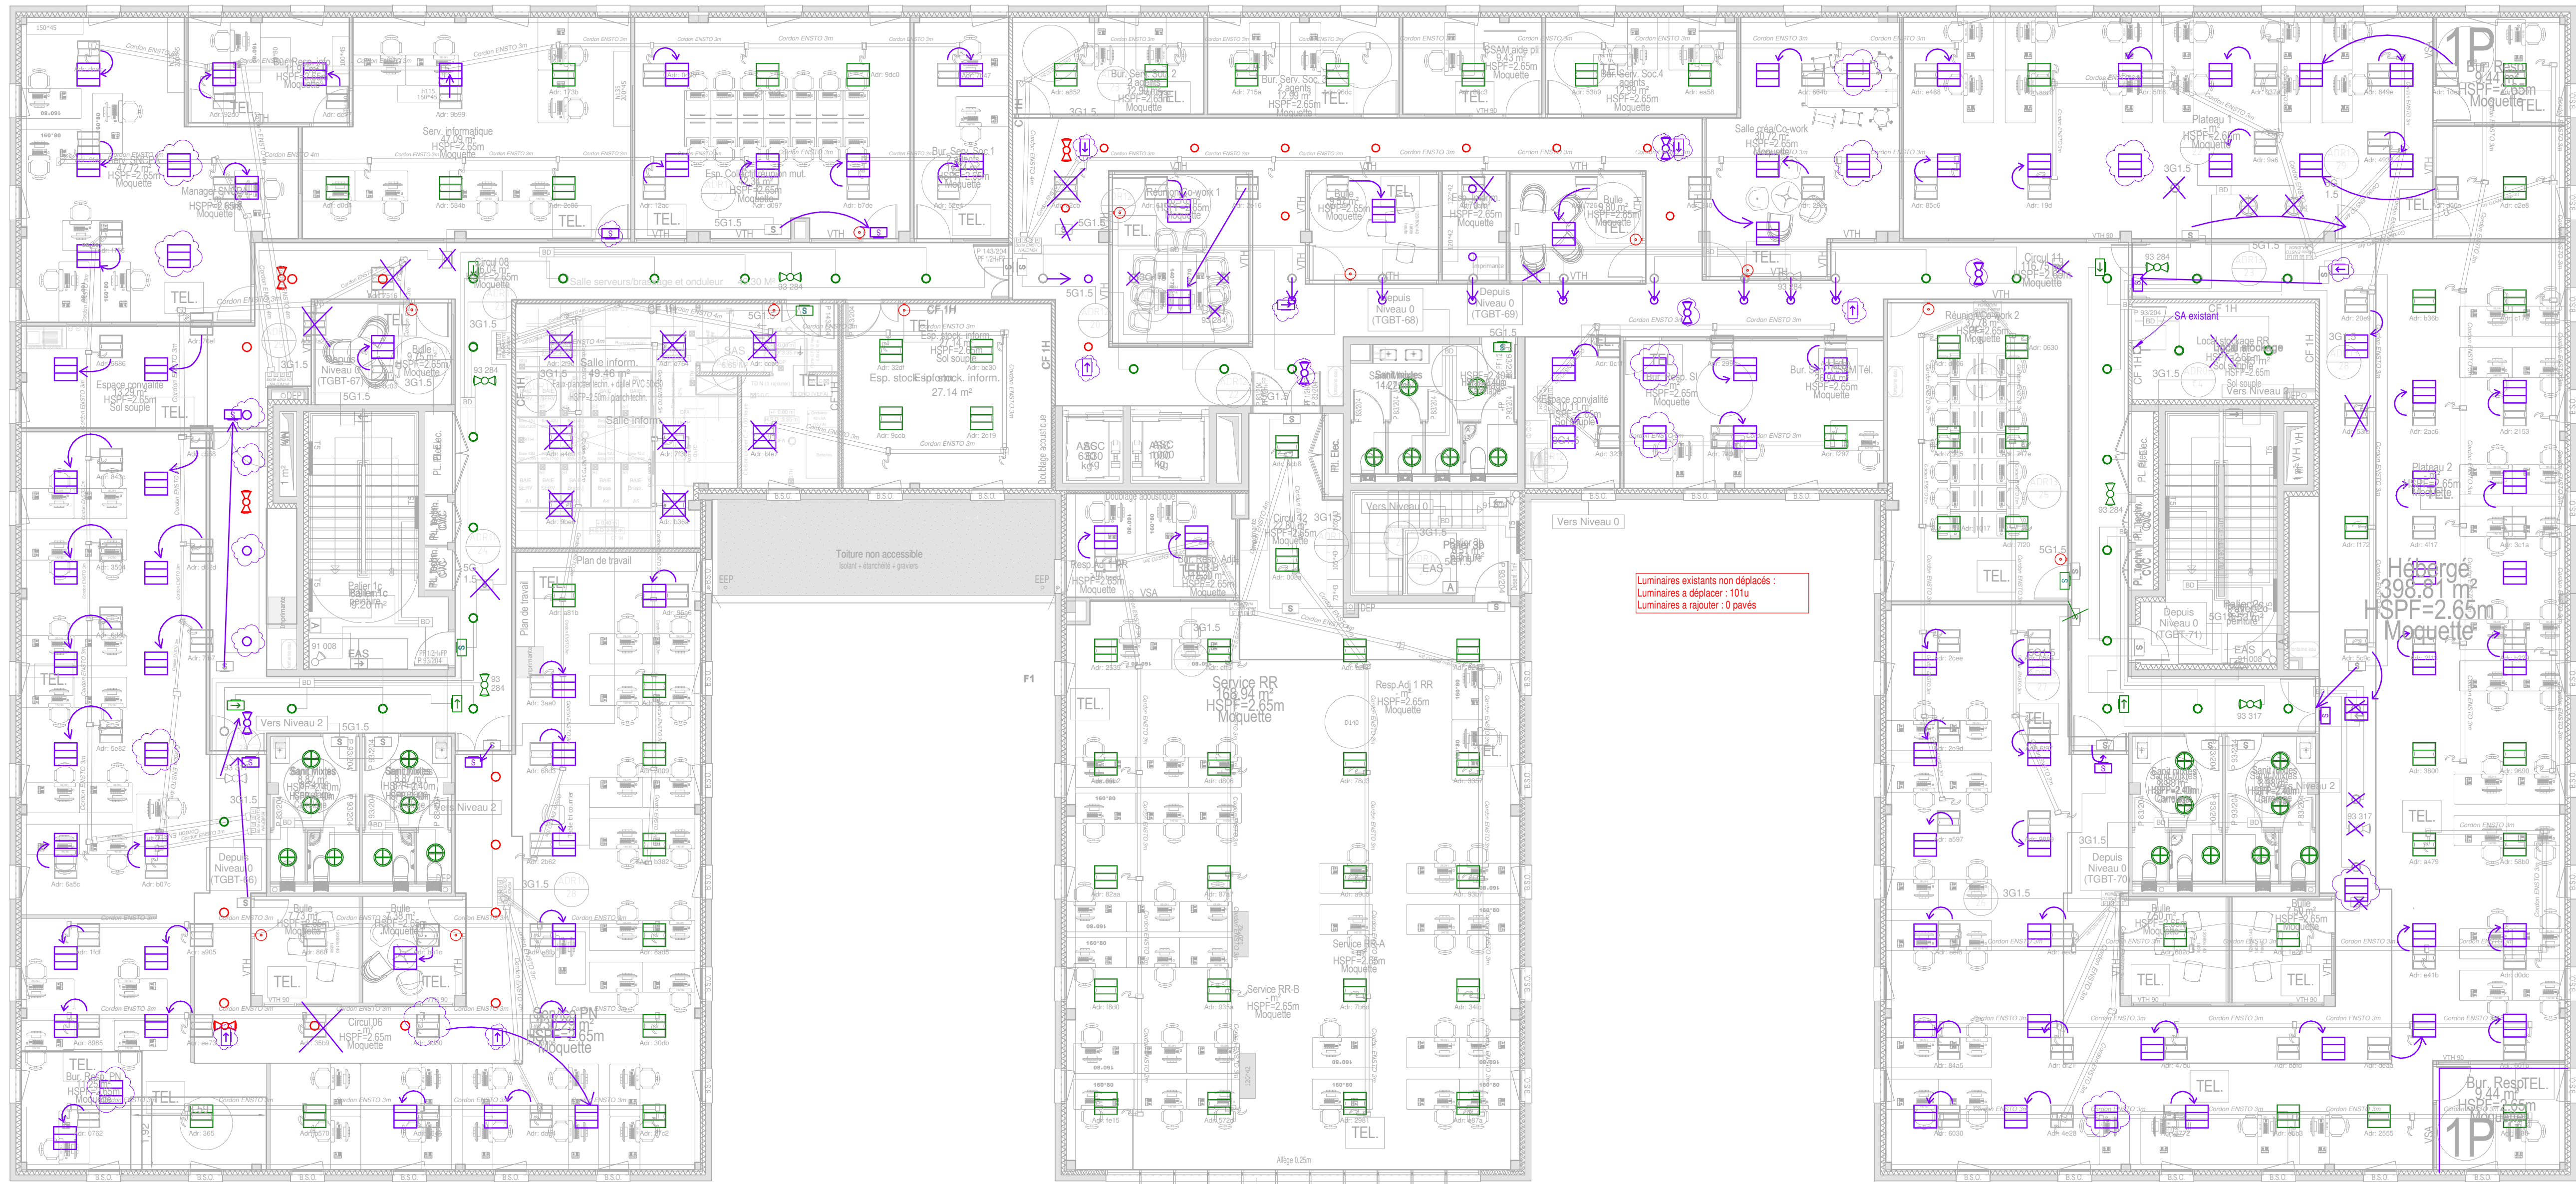

LEGENDE :

ECLAIRAGE

- Luminaire type 1 - Sylvania Insaver Slim 13W
- Luminaire type 2 - Sylvania Insaver Slim 9W
- Luminaire type 3 - Sylvania Officeyte 600
- Luminaire type 4 - Sylvania Rana Neo E 600
- Luminaire type 5 - Rovasi Horizon 600
- Luminaire type 6 - Sylvania Waterproof Slim
- Luminaire type 7 - Performance Lighting Quasar 20
- Luminaire type 8 - Applitec Cub
- Luminaire type 9 - Heper Prima W
- Luminaire type 10 - Heper Prima AFX

ECLAIRAGE DE SECURITE

- BAES Evacuation
- BAES élanche
- BAES Evacuation rappe basse IK10
- BAES directionnel
- Bloc d'ambiance
- Bloc autonome portable d'intervention

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

- Déclencheur Manuel
- Dispositif visuel d'alarme (flash)
- Diffuseur sonore+visuel
- Diffuseur sonore

VISIOPHONIE

- Platine Visiophonie ext.
- Moniteur Visio int. (à implanter en phase exté)
- Bouton poussoir sortie
- BG Vert

INTERPHONIE DE SECURITE

- Poste Principal
- Poste Secondaire
- Centrale Interphonie Sécurité

DETECTION GAZ

- Détecteur gaz
- Caisson lumineux étanche
- Centrale détection gaz

RESEAU VDI

APPAREILLAGE

- Prise de courant
- Prise de courant étanche
- Coupeur d'urgence
- Bouton poussoir
- Simple allumage étanche à voyant
- Détecteur de présence 360°
- Détecteur de présence 180°
- Alimentation diverses FM
- Tableau d'allumage éclairage
- Borne de recharge 7kVA
- Borne de recharge 22kVA

CONSOLIDATION

- Boîtier consolidation réseau normal équipé de 6 sorties
- Boîtier consolidation réseau ondule équipé de 6 sorties

CHEMINS CABLES

- Chemin de câbles tôle courants forts
- Chemin de câbles tôle courants faibles




Légende :


- Luminaires existants non déplacés
- Luminaires à déplacer
- Déplacement
- Éléments à supprimer
- Luminaires à réposer
- BP Pico Sylvania

Tous les équipements électriques existants et suspendus sont à poser en définitif

AMENAGEMENT DU SITE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CORREZE A TULLE

18 Av Winston Churchill - 19000 TULLE

Maitre d'Ouvrage :		PRECI (Pôle Régional de Compétences Immobilières) Avenue Winston Churchill 19000 TULLE				
AMO :		Alpha-BET - 47, chemin des juncs 31460 Buzet-sur-Tarn Tel : 05 20 01 01 08 Mail : r.coussin@alpha-bet.eu				
Bureau de contrôle :		SOCOTEC				
Indice	Date	Modification	Réalisé par	Vérifié par		
0	03/06/2025	Première émission	NG	AB		
N° d'affaire	Phase	Lot n°	Dénomination	N° du plan	Indice	Echelle
24-021	DCE	03	ELEC	ELE25	0	1/100

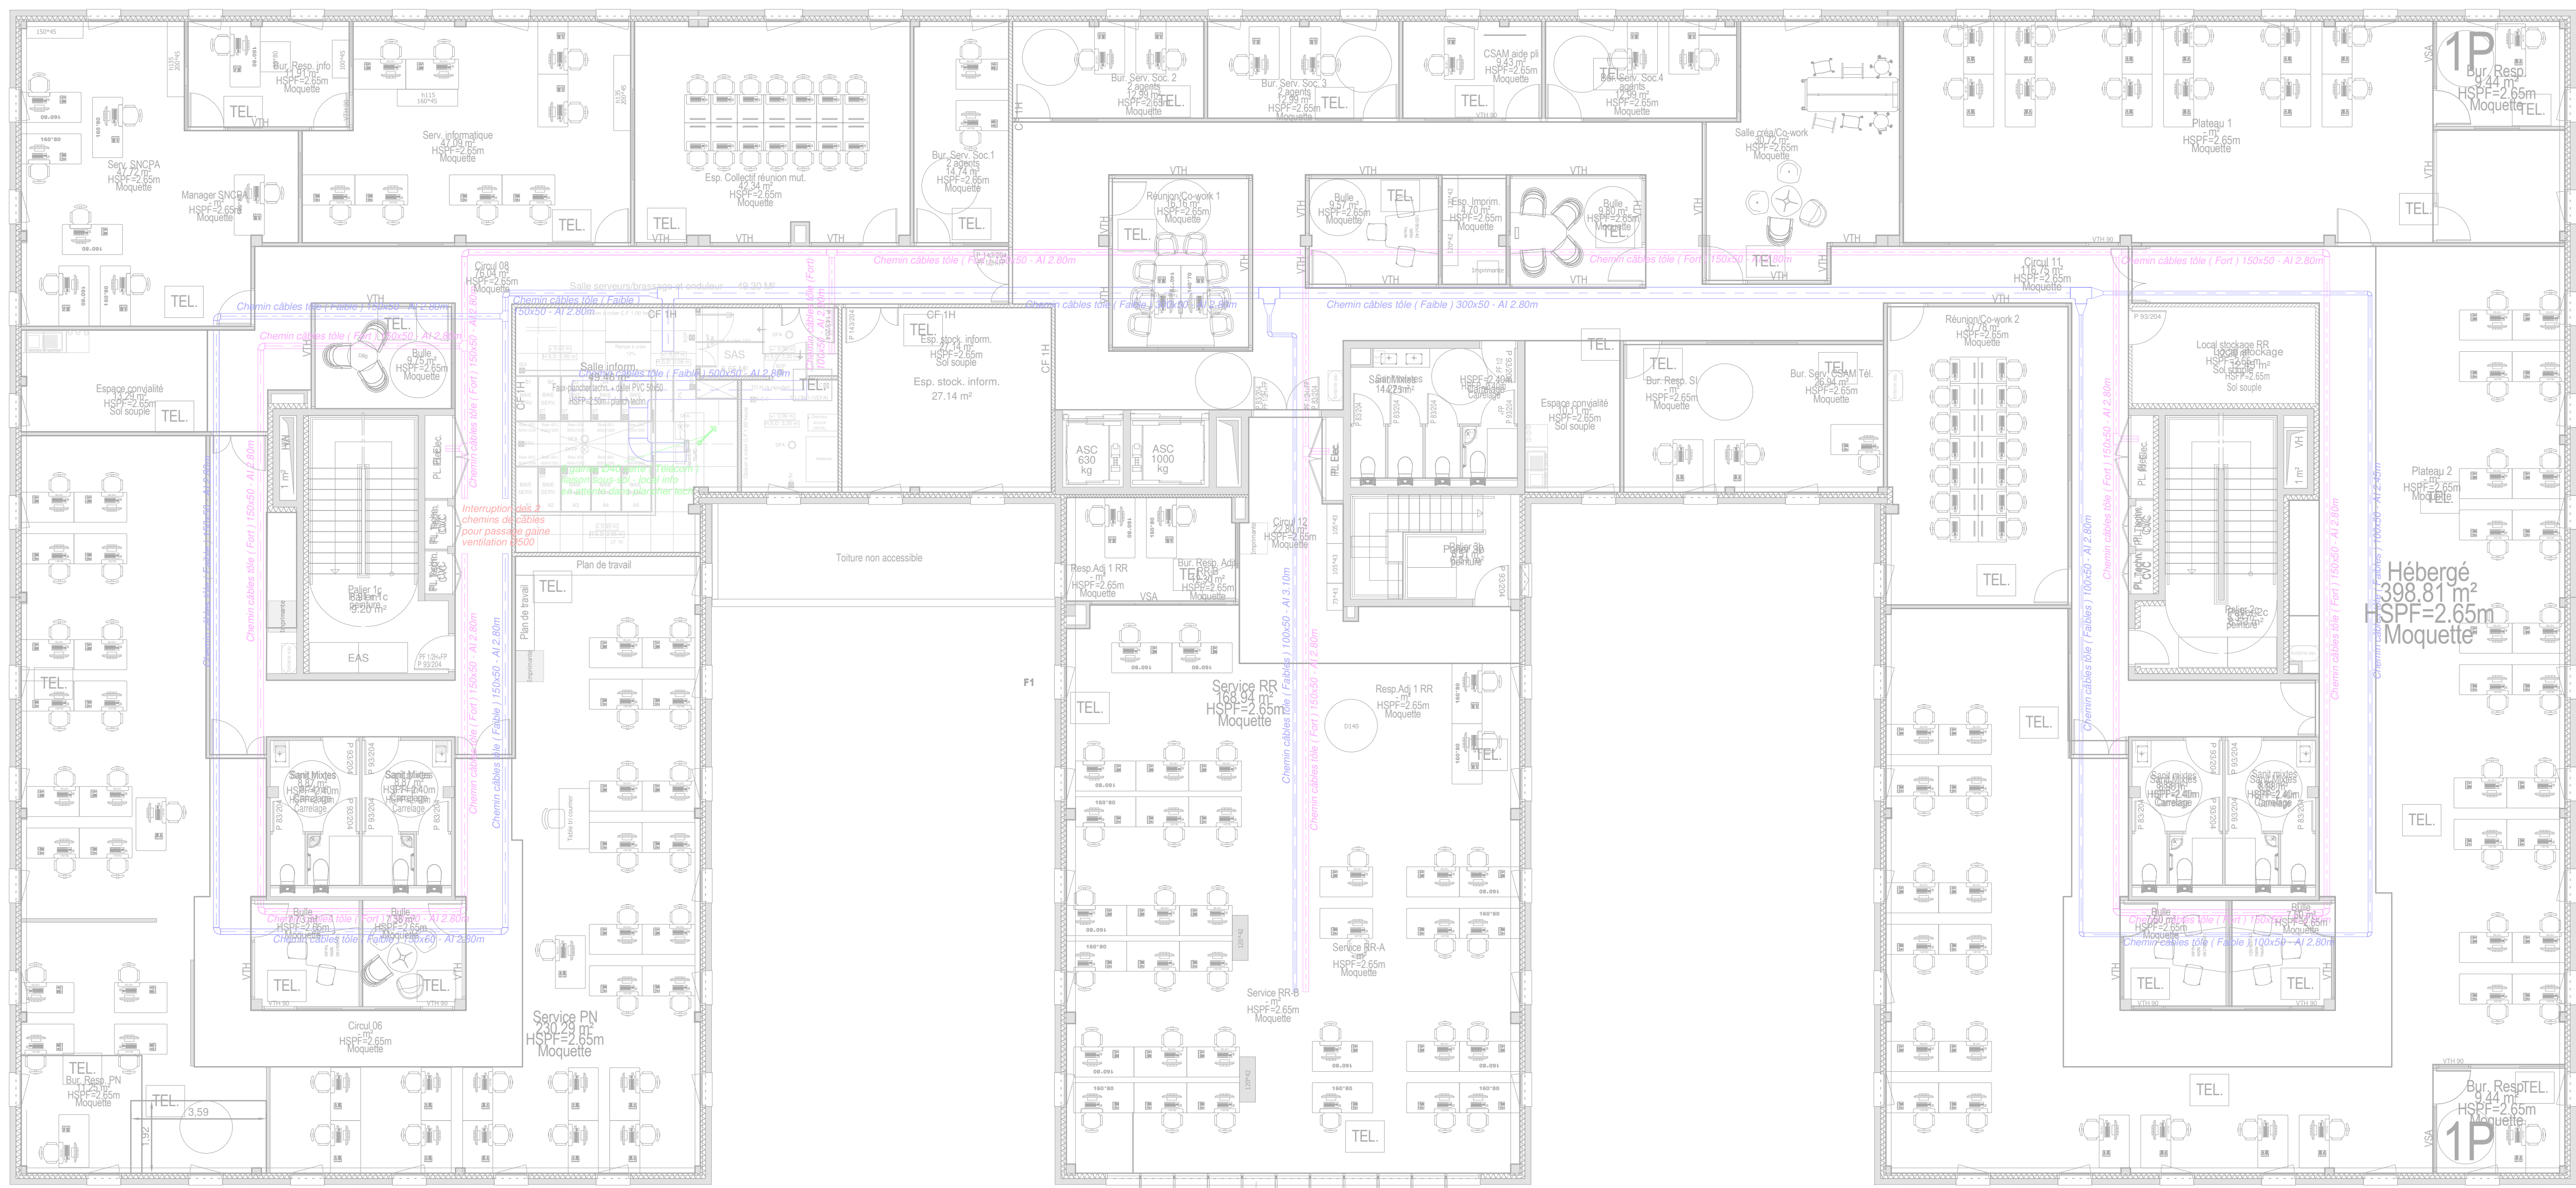

Légende :

- Éléments existants non déplacés
- Éléments à déplacer
- Déplacement
- Éléments à déposer et réposer
- Éléments à réputer
- Carillon
- Sonnette




Tous les équipements électriques existants et suspendus sont à poser en définitif

LEGENDE :

- ECLAIRAGE**
 - Luminaire type 1 - Sylvania Insaver Slim 13W
 - Luminaire type 2 - Sylvania Insaver Slim 9W
 - Luminaire type 3 - Sylvania Officebyte 600
 - Luminaire type 4 - Sylvania Rana Neo E 600
 - Luminaire type 5 - Rosval Horizon 600
 - Luminaire type 6 - Sylvania Waterproof Slim
 - Luminaire type 7 - Performance Lighting Quasar 20
 - Luminaire type 8 - Applitec Co5
 - Luminaire type 9 - Heper Prima W
 - Luminaire type 10 - Heper Prima AFX
- ECLAIRAGE DE SECURITE**
 - BAES Evacuation
 - BAES étanche
 - BAES Evacuation nappe basse IK10
 - BAES directionnel
 - Bloc d'ambiance
 - Bloc autonome portable d'intervention
- SYSTEME DE SECURITE INCENDIE**
 - Déclencheur Manuel
 - Dispositif visuel d'alarme (flash)
 - Diffuseur sonore+visuel
 - Diffuseur sonore
- VISIOPHONIE**
 - Platine Visiophonie ext.
 - Moniteur Visio int. (à installer en phase exé)
 - Bouton poussoir sortie
 - BQ Vort
- INTERPHONE DE SECURITE**
 - Poste Principal
 - Poste Secondaire
 - Centrale Interphonie Sécurité
- DETECTION GAZ**
 - Détecteur gaz
 - ENTREE INTERDITE Caisson lumineux étanche
 - GAZ Centrale détection gaz
- RESEAU VDI**
- APPAREILLAGE**
 - Prise de courant
 - Prise de courant étanche
 - Coupure d'urgence
 - Bouton poussoir
 - Simple allumage étanche à voyant
 - Détecteur de présence 360°
 - Détecteur de présence 180°
 - Alimentation diverses FM
 - Tableau d'allumage éclairage
 - Borne de recharge 7KVA
 - Borne de recharge 22KVA
- CONSOLIDATION**
 - Boîtier consolidation réseau normal équipé de 6 sorties
 - Boîtier consolidation réseau ondulé équipé de 6 sorties
- CHEMINS CABLES**
 - Chemin de câbles tôle courants forts
 - Chemin de câbles tôle courants faibles

AMENAGEMENT DU SITE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CORREZE A TULLE

18 Av Winston Churchill - 19000 TULLE

Maître d'Ouvrage :				PRECI (Pôle Régional de Compétences Immobilières) Avenue Winston Churchill 19000 TULLE		
AMO :				Alpha BET 47, chemin des juncs 31680 Buzen-sur-Tarn Tel : 05.20.01.01.08 Mail : r.cousin@alpha-bet.eu		
Bureau de contrôle :				SOCOTEC		
Indice	Date	Modification			Révisé par	Vérifié par
0	03/06/2025	Première émission			NG	AB
N° d'affaire		Phase	Lot n°	Dénomination	N° du plan	Indice
24-021		DCE	03	ELEC	ELE26	0
						Echelle
						1/100